



# Programa para cálculo de parâmetros de sequência em linhas de transmissão subterrâneas

Matheus Garcia Ribeiro  
[m.g.ribeiro@ieee.org](mailto:m.g.ribeiro@ieee.org)


## Ferramenta Piloto de Cálculo – Visão Geral




Disponível em  
<https://github.com/mgarciaribeiro/Sispot>

- Por que calcular parâmetros de cabos subterrâneos?
  - Cable Constants não fornece diretamente estes valores;
  - CYMCAP é um software caro e não possuímos, além disso, necessário módulo específico;
- Ferramenta desenvolvida em linguagem Python, calculando parâmetros de sequência e decomposição modal (análise qualitativa) para até 2 circuitos.
- Fornece ao final dos cálculos as entradas para inserir no ATP, de modo a obtermos matrizes  $Z_{serie}$  e  $Y_{shunt}$  compatíveis entre a rotina e Cable Constants do ATP.
- Entradas interativas.


- Princípios da modelagem

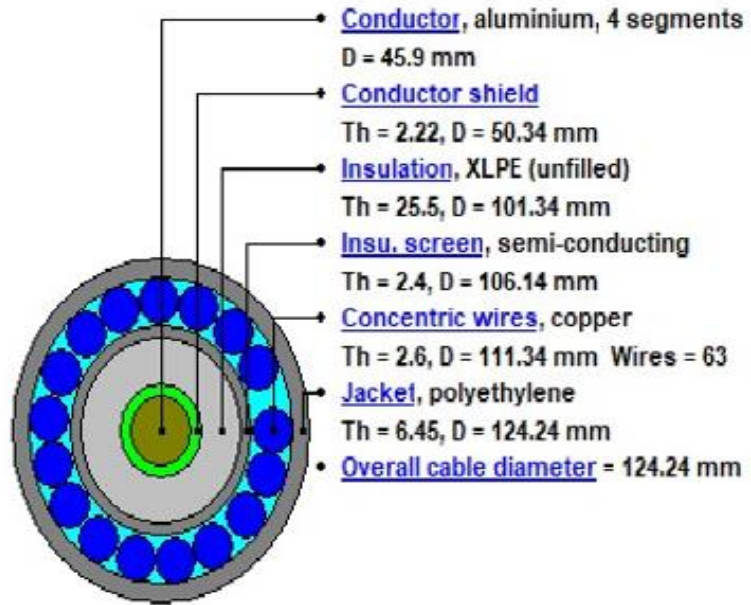

**Voltage** = 345.0 kV **Cond. area** = 1400.0 mm<sup>2</sup>

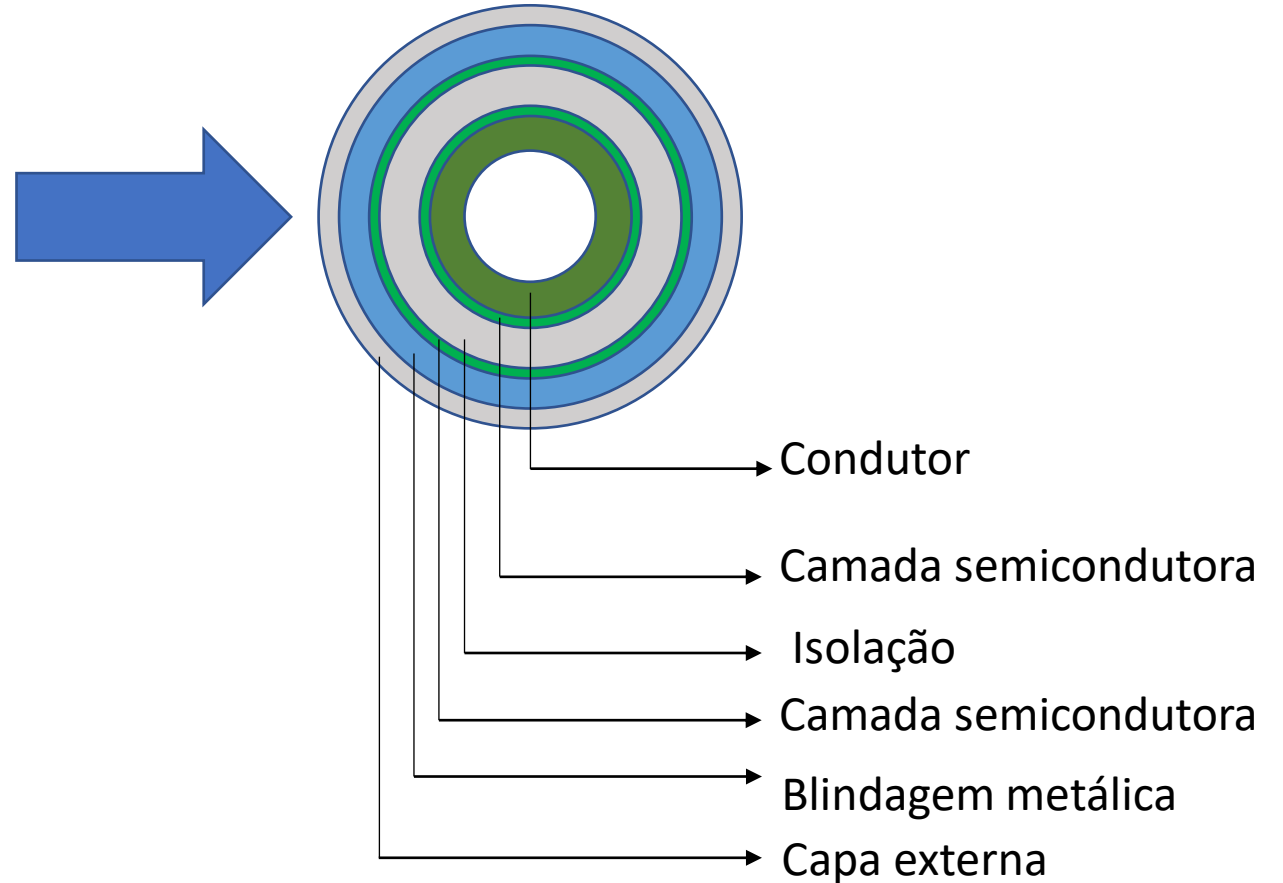

## Ferramenta Piloto de Cálculo – Fluxo de Informações

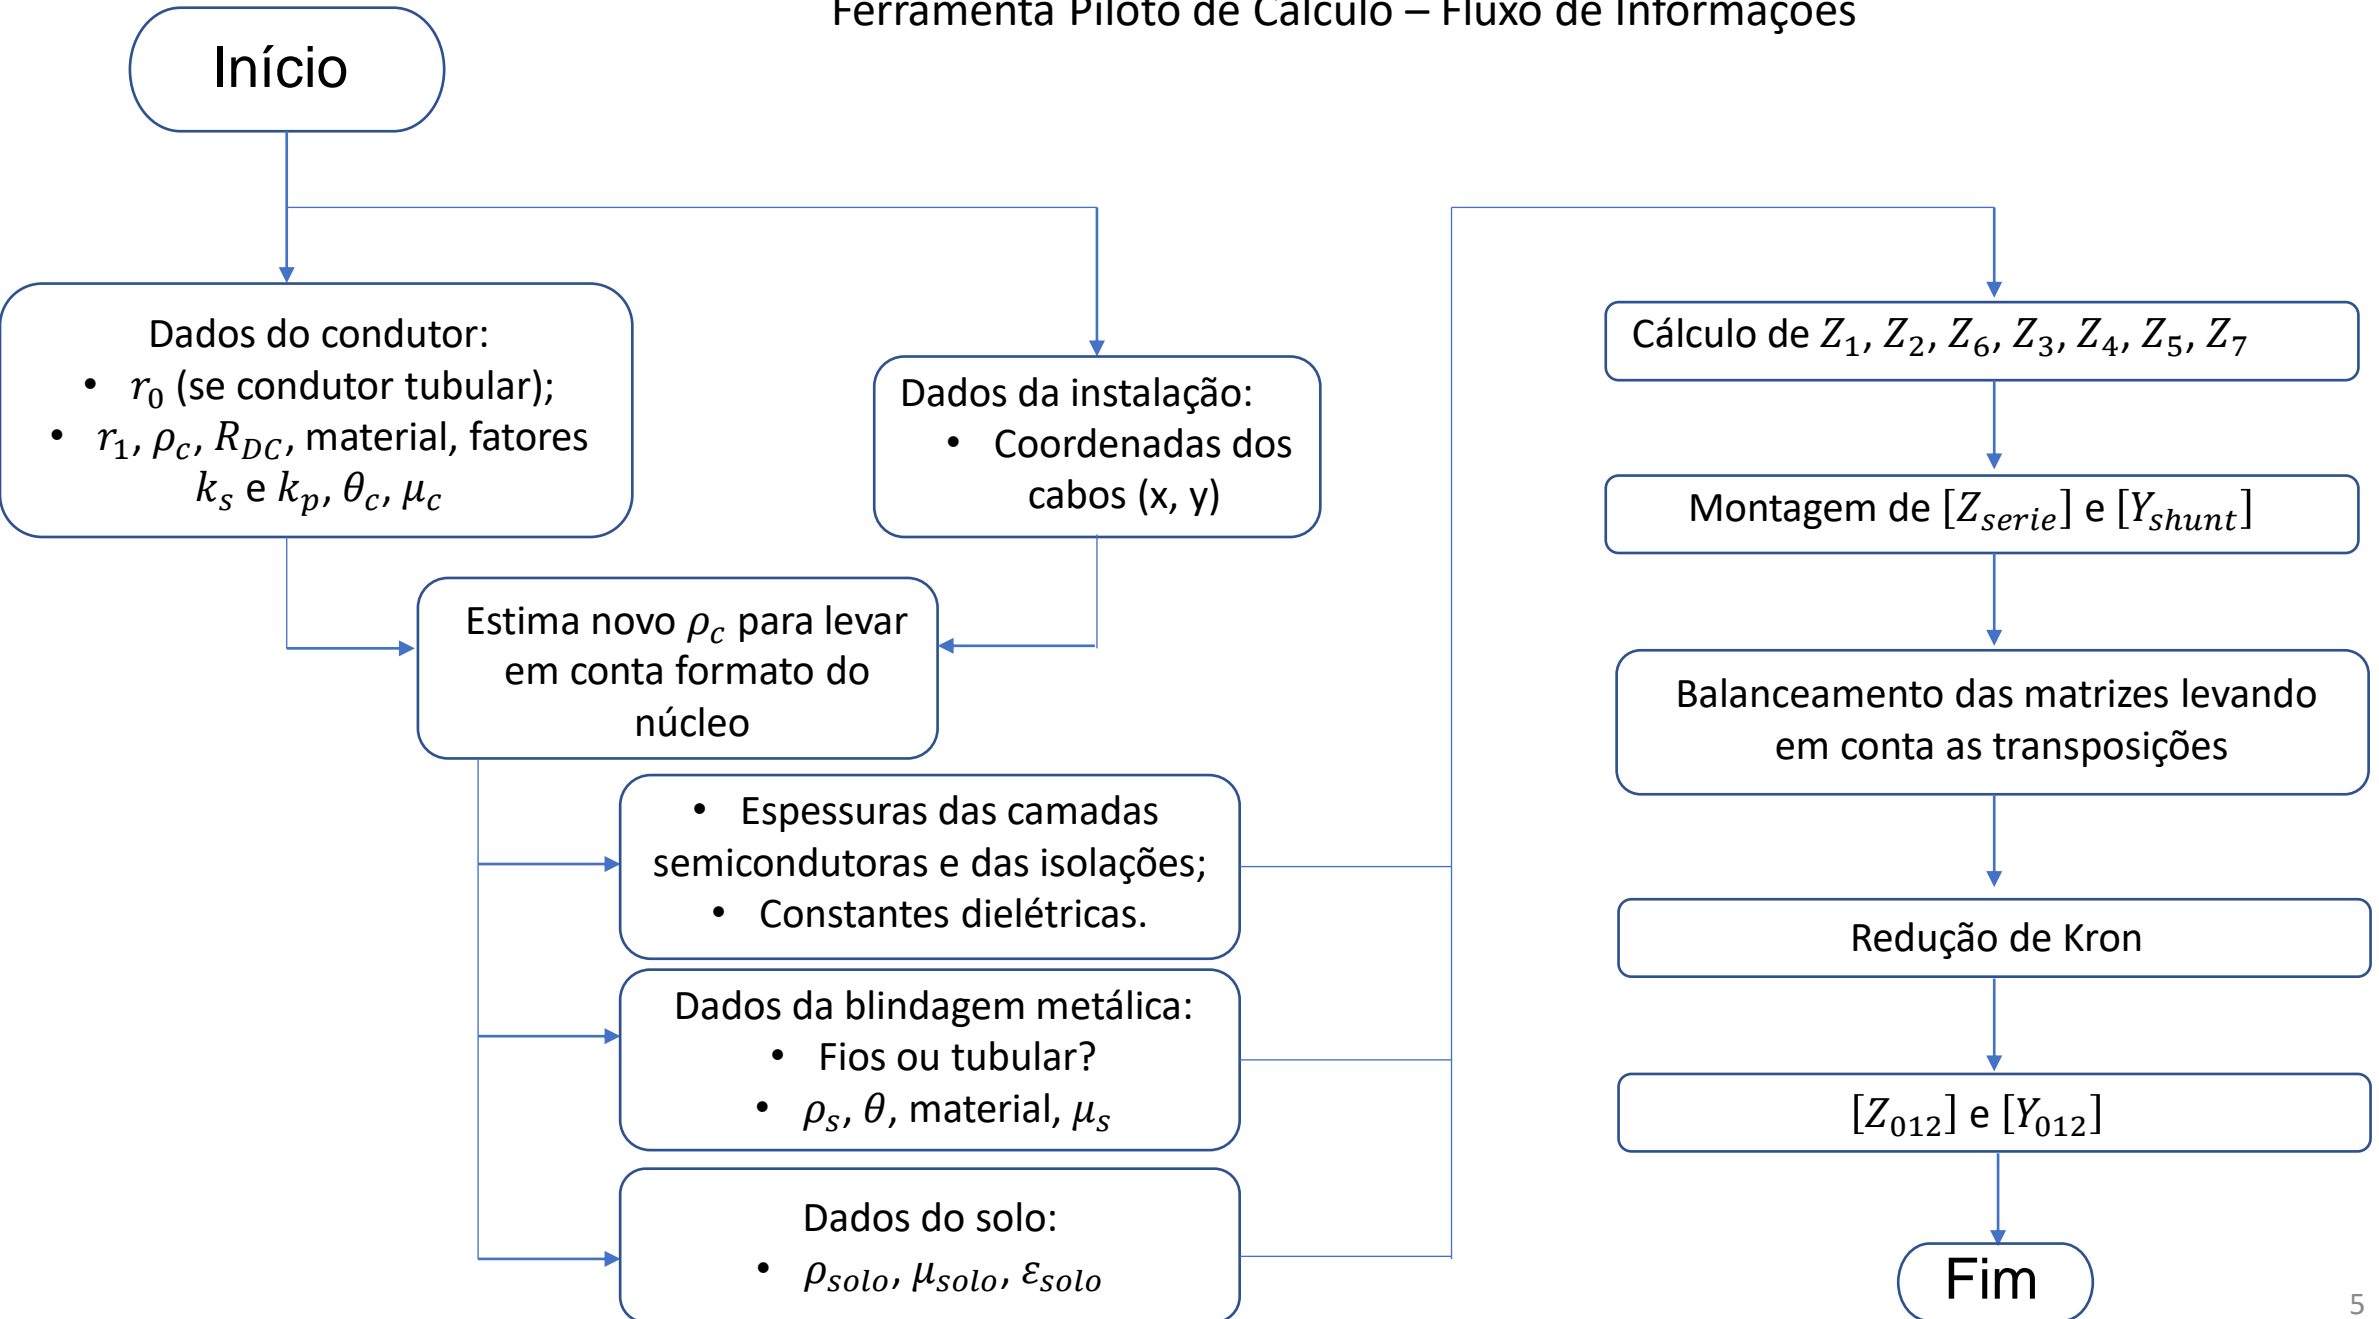

- IEC 60287-1-1:2006 [1]

$$R_{ac} = R_{DC}(1 + y_s + y_p)$$

$R_{AC}$ : Resistência em corrente alternada;

$R_{DC}$ : Resistência em corrente contínua na temperatura desejada;

$y_s$ : Fator de correção para levar em conta o efeito pelicular. É função do formato do núcleo;

$y_p$ : Fator de correção para levar em conta o efeito de proximidade. É função do formato do núcleo.

- IEC 60287-1-1:2006

$$R_{DC} = R_{DC@20} (1 + \alpha_{20} (\theta_c - 20))$$

$R_{DC@20}$ : Tensão em corrente contínua para 20°C. IEC 60228 apresenta valores mínimos de referência em função da seção transversal e material do condutor (cobre ou alumínio);

$\alpha_{20}$ : Fator de correção da resistência em função da temperatura em 20°C.

Alumínio: 0,00403 °C<sup>-1</sup>


Cobre: 0,00393 °C<sup>-1</sup>

$\theta_c$ : Temperatura desejada para o cálculo em °C.


- IEC 60287-1-1:2006 – Correção com efeito pelicular

- Condutor de cobre


Condutor	ks
Sólido	1
Encordoadado	1
Miliken	0,35



Round, solid



Round, stranded




Round stranded compacted

- Condutor de alumínio

Condutor	ks
Sólido	1
Encordoadado	1
Miliken	0,25



4, 5 or 6 equal segments (Miliken)



4, 5 or 6 equal segments hollow (Miliken) with or without core



Round, with profiled strands

- Condutor tubular

$$k_s = \frac{r_1 - r_0}{r_1 + r_0} \times \left( \frac{r_1 + 2r_0}{r_1 + r_0} \right)^2$$



- IEC 60287-1-1:2006 – Correção com efeito pelicular

$$x_s = \sqrt{\frac{8\pi f}{R_{DC}} \times 10^{-7} \times k_s}$$

$f$ : Frequência de cálculo em Hz;

$$y_s = \frac{x_s^4}{192 + 0,8x_s^4}, \text{ se } 0 < x_s \leq 2,8$$

$$y_s = -0,136 - 0,0177x_s + 0,0563x_s^2, \text{ se } 2,8 < x_s \leq 3,8$$

$$y_s = 0,354x_s - 0,733, \text{ se } x_s > 3,8$$

- IEC 60287-1-1:2006 – Correção com efeito de proximidade

- Condutor de cobre

Condutor	kp
Sólido	1
Encordado	1
Miliken	0,2

- Condutor de alumínio

Condutor	kp
Sólido	1
Encordado	1
Miliken	0,15

- IEC 60287-1-1:2006 – Correção com efeito de proximidade

$$x_p = \sqrt{\frac{8\pi f}{R_{DC}} \times 10^{-7} \times k_p}$$

$f$ : Frequência de cálculo em Hz;

$$y_p = \frac{x_p^4}{192 + 0,8 x_p^4} \left( \frac{d_c}{s} \right)^2 \left[ 0,312 \left( \frac{d_c}{s} \right)^2 + \frac{1,18}{\frac{x_p^4}{192 + 0,8 x_p^4} + 0,27} \right]$$

$d_c$ : Diâmetro do condutor;

$s$ : Distância entre dois condutores

- Equações analíticas que constam na literatura técnica não levam em conta o formato do condutor e o efeito de proximidade, porém, consideram efeito pelicular [2]:
- Condutor sólido:

$$Z_c = \frac{\rho_c m_c}{2\pi r_1} \frac{I_0(m_c r_1)}{I_1(m_c r_1)}$$

$\rho_c$ : Resistividade elétrica do condutor ( $\Omega \cdot m$ )

$r_1$ : Raio externo do condutor (m)

$I_0(m_c r_1)$ : Função de Bessel modificada de primeira espécie e ordem 0;

$I_1(m_c r_1)$ : Função de Bessel modificada de primeira espécie e ordem 1.

$$m_c = \sqrt{\frac{j\omega\mu_c\mu_0}{\rho_c}}$$

$\omega$ : Frequência angular ( $2\pi f$ ) em rad/s;

$\mu_c$ : Permeabilidade relativa do condutor;

$\mu_0$ : Permeabilidade magnética do ar ( $4\pi 10^{-7} H/m$ )

- Condutor tubular [3]:

$$Z_c = \frac{\rho_c m_c}{2\pi r_c} \left[ \frac{I_0(m_c r_1) K_1(m_c r_0) + K_0(m_c r_1) I_1(m_c r_0)}{I_1(m_c r_1) k_1(m_c r_0) - I_1(m_c r_0) K_0(m_c r_1)} \right]$$


$r_0$ : Raio interno do condutor.

$K_0$ : Função de Bessel modificada de segunda espécie e ordem zero;

$K_1$ : Função de Bessel modificada de segunda espécie e ordem 1;

- Ao final dos cálculos, partindo de  $R_{AC}$  obtido a partir da norma, recalculamos o valor de  $p_c$  para que o valor da resistência conforme equações da literatura técnica seja praticamente igual ao primeiro;
- Para isso,  $p_c$  é alterado de forma aleatória dentro de um intervalo pré-especificado até satisfazer a relação  $R_{AC} = R_{literatura}$ ;
- Repete sorteio de  $p_c$  enquanto número de iterações for inferior a  $n_{iter}$  e  $|R_{AC} - R_{literatura}| > erro$ ;
- Valores default.  $n_{iter} = 100000$  e  $erro = 0,1\%$ .

## Ferramenta Piloto de Cálculo – Tratamento do Condutor

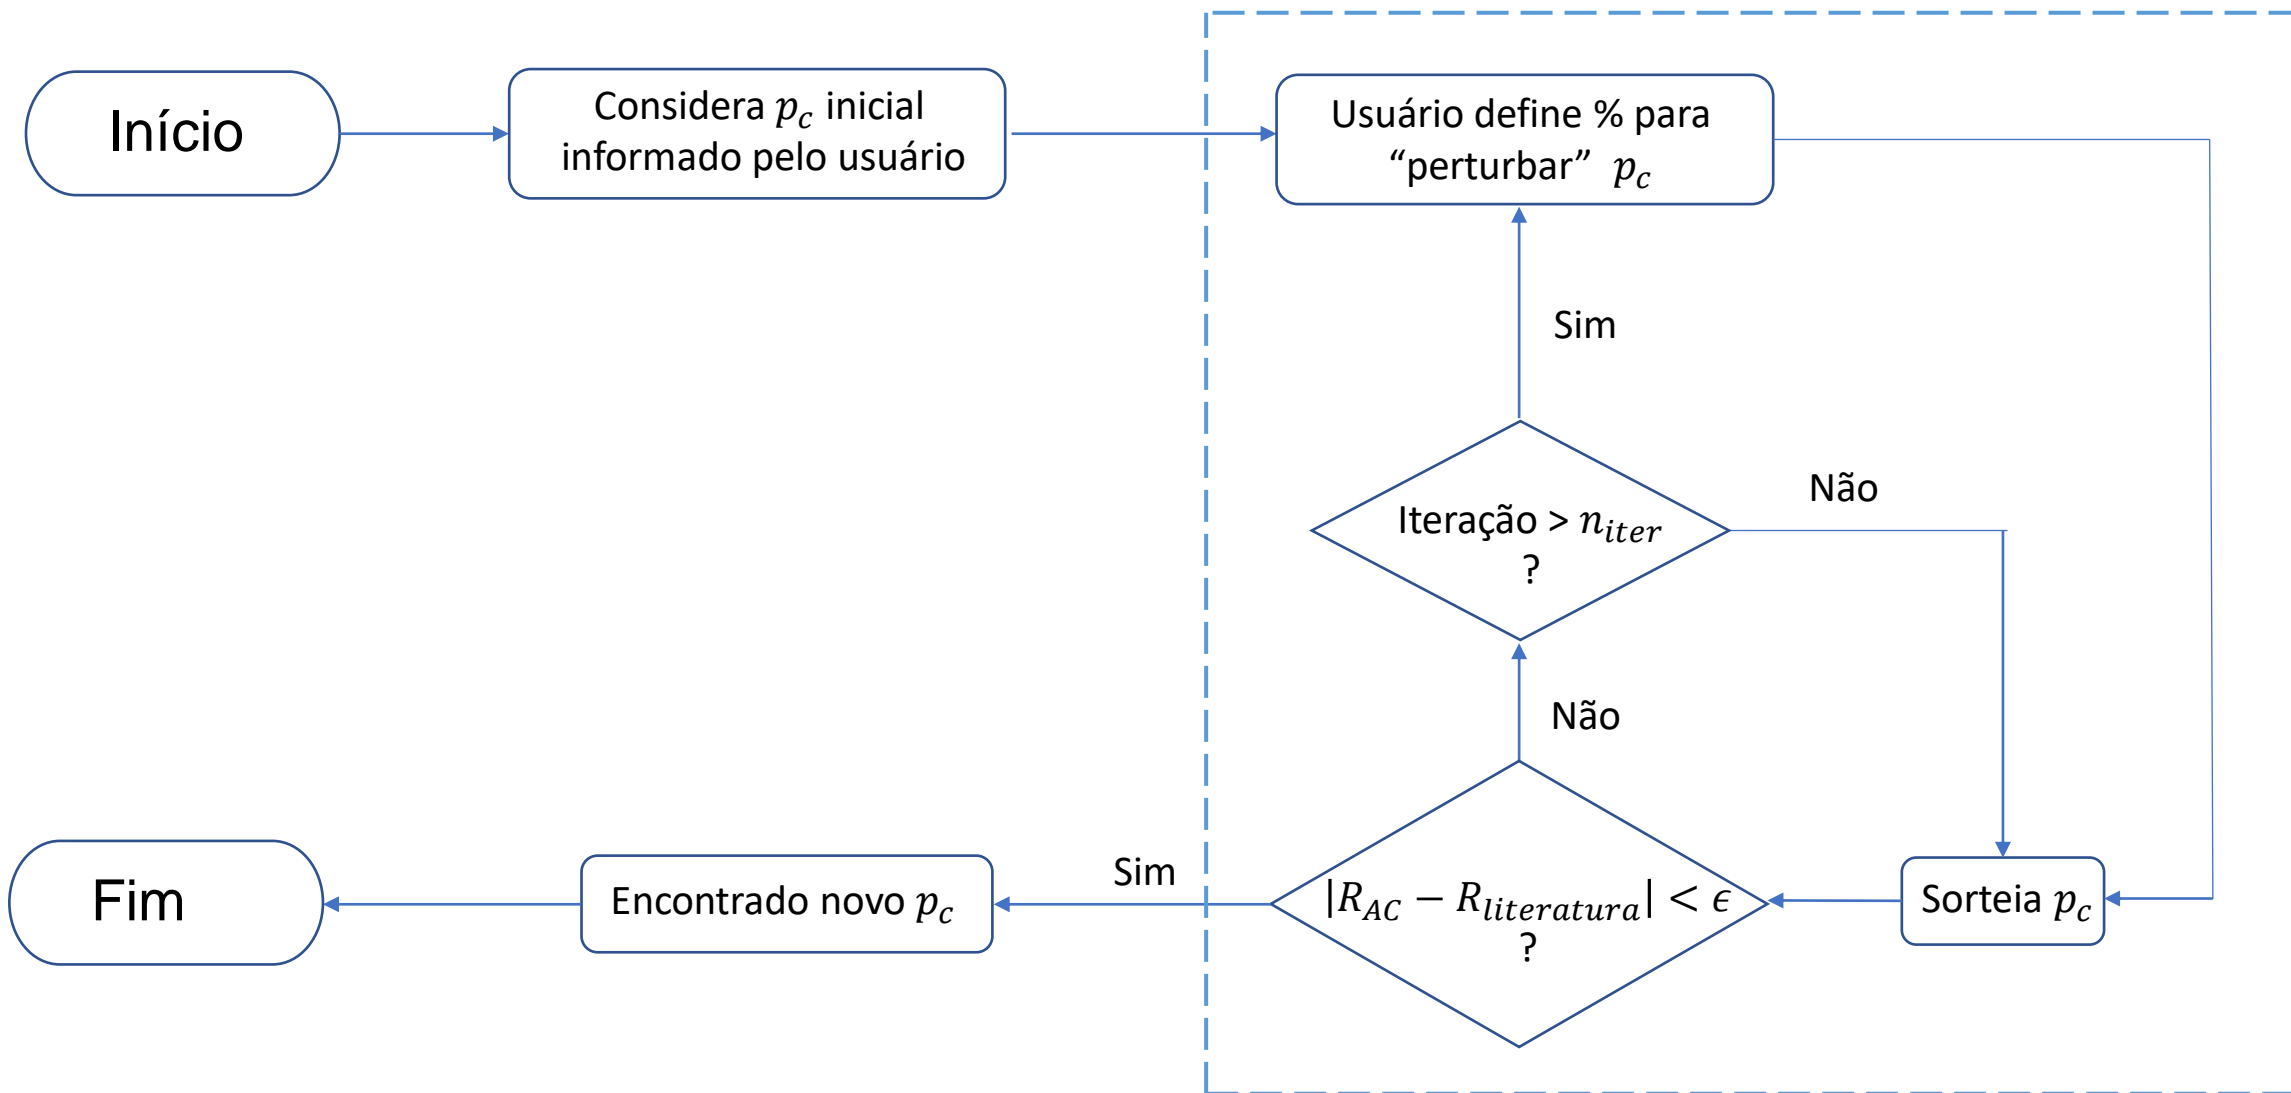

- Condutor:
  - $r_0$ : Raio interno (se tubular);
  - $r_1$ : Raio externo.
- Isolação:
  - $r_2$ : Raio externo

$$r_2 = r_1 + e_{sc-in} + e_{isol} + e_{sc-ou}$$

- $e_{sc-in}$ : Espessura da primeira camada semi-condutora (blindagem do condutor);
- $e_{isol}$ : Espessura da isolação;
- $e_{sc-ou}$ : Espessura da segunda camada semi-condutora.



- Blindagem metálica pode ter diversas formas construtivas:
  - Fios metálicos;
  - Fitas metálicas;
  - Fios + fitas metálicas.
- Usuário indica formação da blindagem;
- Fitas metálicas → Condutor tubular:

$$r_3 = r_2 + e_{fitas}$$

- $e_{fitas}$ : Espessura das fitas

- Fios metálicos → Possibilidades:
  - Altera a resistividade do material em função da espessura:

$$r_3 = r_2 + e_{fios}$$

- $e_{fios}$ : Espessura dos fios metálicos
- Calcula raio para mesma área da blindagem [4]:

$$r_3 = \sqrt{\frac{\pi \cdot n_{fios} \cdot \left(\frac{e_{fios}}{2}\right)^2}{\pi}} + r_2^2$$

- $n_{fios}$ : Número de fios

- Fios metálicos + Fitas metálicas:

$$R_{bl} = \frac{\frac{\rho_{Al}}{S_{Al}} \times \frac{\rho_{Cu}}{S_{Cu}}}{\frac{\rho_{Al}}{S_{Al}} + \frac{\rho_{Cu}}{S_{Cu}}}$$

$$\rho_{bl} = S_{bl} \times R_{bl}$$

$$S_{bl} = S_{Al} + S_{Cu}$$

$$r_3 = \sqrt{\frac{S_{bl}}{\pi} + r_2^2}$$

$R_{bl}$ : Resistência da blindagem

$\rho_{Al}$ : Resistividade das fitas (alumínio)

$\rho_{Cu}$ : Resistividade dos fios (cobre)

$S_{Al}$ : Área das fitas (alumínio)

$S_{Cu}$ : Área dos fios (cobre)

$S_{bl}$ : Área da blindagem metálica

$\rho_{bl}$ : Resistividade da blindagem metálica

## Ferramenta Piloto de Cálculo – Correção das constantes da Isolação

- Capa externa (2ª isolação):

$$r_4 = r_3 + e_{capa}$$

- $e_{capa}$ : Espessura da capa protetora
- Correção da permissividade elétrica por causa das camadas semicondutoras [4]

$$\varepsilon'_1 = \varepsilon_1 \cdot \frac{\ln\left(\frac{r_2}{r_1}\right)}{\ln\left(\frac{b}{a}\right)}$$

- $\varepsilon_1$ : Permissividade elétrica da isolação


$$\begin{aligned} a &= r_1 + e_{sc-in} \\ b &= a + e_{isol} \end{aligned}$$

- Correção é optativa

- Correção da permeabilidade magnética por causa da blindagem de fios metálicos (efeito solenóide) [5]

$$\mu'_{isol} = \mu_{isol} \cdot \frac{1 + \left( 2 \cdot \left( \frac{1}{l_{lay}} \right)^2 \cdot \pi^2 \cdot (r_2^2 - r_1^2) \right)}{\ln \left( \frac{r_2}{r_1} \right)}$$

- $\mu_{isol}$ : Permeabilidade magnética da camada isolante
- $l_{lay}$ : Comprimento necessário para que a blindagem de uma volta completa em torno da camada isolante

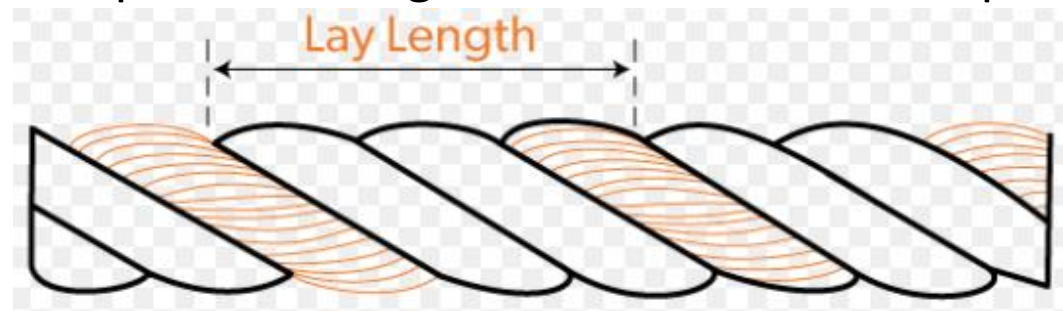

- Correção é optativa

- $Z_1$ : Impedância interna do condutor

- Método aproximado [6]

$$Z_1 = \frac{\rho_c \cdot m_c}{2 \cdot \pi \cdot r_1} \cdot \frac{1}{\tanh(0,777 \cdot m_c \cdot r_1)} + \frac{0,356 \cdot \rho_c}{\pi \cdot r_1^2}$$

- $\tanh$ : Função tangente hiperbólica
  - Método completo [3]
    - Equações para condutor tubular ou sólido já apresentadas anteriormente

- $Z_2$ : Impedância devido a variação do campo magnético na isolação principal [6]

$$Z_2 = \frac{j\omega\mu'_{isol}}{2\pi} \cdot \ln\left(\frac{r_2}{r_1}\right)$$

- $Z_6$ : Impedância devido a variação do campo magnético na capa externa [6]

$$Z_6 = \frac{j\omega\mu_{capa}}{2\pi} \cdot \ln\left(\frac{r_4}{r_3}\right)$$

## Ferramenta Piloto de Cálculo – Cálculo das impedâncias

- $Z_3$ : Impedância dada pela queda de tensão na superfície interna da blindagem devido a corrente no condutor
  - Método aproximado [6]

$$Z_3 = \frac{\rho_s \cdot m_s}{2\pi \cdot r_2} \cdot \frac{1}{\tanh(m_s \cdot \Delta) - \frac{\rho_s}{2\pi \cdot r_2 (r_2 + r_3)}}$$

$$m_s = \sqrt{j \frac{\omega \cdot \mu_s}{\rho_s}}$$

$$\Delta = r_3 - r_2$$

- $\rho_s$ : Resistividade da blindagem metálica
- $\mu_s$ : Permeabilidade magnética da blindagem metálica



## Ferramenta Piloto de Cálculo – Cálculo das impedâncias

- $Z_3$ : Impedância dada pela queda de tensão na superfície interna da blindagem devido a corrente no condutor
  - Método completo [3]

$$Z_3 = \frac{\rho_s \cdot m_s}{2\pi \cdot r_2} \cdot \frac{I_0(m_s \cdot r_2)K_1(m_s \cdot r_3) + K_0(m_s \cdot r_2)I_1(m_s \cdot r_3)}{I_1(m_s \cdot r_3)K_1(m_s \cdot r_2) - I_1(m_s \cdot r_2)K_1(m_s \cdot r_3)}$$

- $Z_4$ 
  - Método aproximado [6]

$$Z_4 = \frac{\rho_s \cdot m_s}{2\pi \cdot (r_2 + r_3)} \cdot \frac{1}{\sinh(m_s \cdot \Delta)}$$

- Método completo [3]

$$Z_4 = \frac{\rho_s}{2\pi \cdot r_2 \cdot r_3} \cdot \frac{1}{I_1(m_s \cdot r_3) \cdot K_1(m_s \cdot r_2) - I_1(m_s \cdot r_2) \cdot K_1(m_s \cdot r_3)}$$

- $Z_5$ : Impedância dada pela queda de tensão na superfície externa da blindagem devido a corrente pelo solo
  - Método aproximado [6]

$$Z_5 = \frac{\rho_s \cdot m_s}{2\pi \cdot r_3} \cdot \frac{1}{\tanh(m_s \cdot \Delta)} + \frac{\rho_s}{2\pi \cdot r_3 \cdot (r_2 + r_3)}$$

- Método completo [3]

$$Z_5 = \frac{\rho_s \cdot m_s}{2\pi \cdot r_3} \cdot \frac{I_0(m_s \cdot r_3) \cdot K_1(m_s \cdot r_2) + K_0(m_s \cdot r_3) \cdot I_1(m_s \cdot r_2)}{I_1(m_s \cdot r_3) \cdot K_1(m_s \cdot r_2) - I_1(m_s \cdot r_2) \cdot K_1(m_s \cdot r_3)}$$

- Matriz de impedâncias “internas” do cabo. Para sistema com  $m$  cabos:

$$\begin{array}{c}
 [Z_{int}]_{m \times m} \quad \begin{array}{c} Z_{\text{núcleo-núcleo}} \\ Z_{\text{blindagem-núcleo}} \end{array} \quad \begin{array}{c} Z_{\text{núcleo-blindagem}} \\ Z_{\text{blindagem-blindagem}} \end{array} \\
 \left[ \begin{array}{cc|cc}
 Z_{11} & 0 & \dots & 0 \\
 0 & Z_{22} & \dots & 0 \\
 \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
 0 & 0 & \dots & Z_{mm} \\
 \hline
 Z_{1(m+1)} & 0 & \dots & 0 \\
 0 & Z_{2(m+2)} & \dots & 0 \\
 \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
 0 & 0 & \dots & Z_{m(m+m)} \\
 \hline
 Z_{1(m+1)} & 0 & \dots & 0 \\
 0 & Z_{2(m+2)} & \dots & 0 \\
 \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
 0 & 0 & \dots & Z_{m(m+m)}
 \end{array} \right]
 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 Z_{\text{núcleo-núcleo}} &= Z_1 + Z_2 + Z_3 + Z_5 + Z_6 - 2Z_4 \\
 Z_{\text{núcleo-blindagem}} &= Z_5 + Z_6 - Z_4 = Z_{\text{blindagem-núcleo}} \\
 Z_{\text{blindagem-blindagem}} &= Z_5 + Z_6
 \end{aligned}$$

- Matriz de impedâncias de retorno pelo solo. Ordem da matriz análogo ao caso da impedância interna:

- Método aproximado [6]:

$$Z_{ii}^{solo} = \frac{j\omega\mu_{solo}}{2\pi} \left( -\ln \left( \frac{\gamma \cdot m_{solo} \cdot r_4}{2} \right) + \frac{1}{2} - \frac{4}{3} m_{solo} Y_i \right)$$

- $Z_{ii}^{solo}$ : Impedância própria de retorno pelo solo do cabo i, da blindagem do cabo i e entre núcleo e blindagem do mesmo cabo;

$$m_{solo} = \sqrt{\frac{j\omega\mu_{solo}}{\rho_{solo}}}$$

- $\gamma$ : 0,5772156649 (Constante de Euler);
- $Y_i$ : Profundidade do cabo i em relação a superfície do solo;
- $r_4$ : Raio externo do cabo.

- Matriz de impedâncias de retorno pelo solo. Ordem da matriz análogo ao caso da impedância interna:
  - Método aproximado [6]:

$$Z_{ij}^{solo} = \frac{j\omega\mu_{solo}}{2\pi} \left( -\ln \left( \frac{\gamma \cdot m_{solo} \cdot D_{ij}}{2} \right) + \frac{1}{2} - \frac{2}{3} m_{solo} (Y_i + Y_j) \right)$$

- $Z_{ij}^{solo}$ : Impedância mútua de retorno pelo solo entre condutor (núcleo ou blindagem) do cabo i e entre condutor (núcleo ou blindagem) do cabo j;
- $D_{ij}$ : Distância entre condutor do cabo i e condutor do cabo j (distância entre cabos).

- Matriz de impedâncias de retorno pelo solo. Ordem da matriz análogo ao caso da impedância interna:
  - Método quase-completo [7]:

$$Z_{ii}^{solo} = \frac{\rho_{solo} m_{solo}^2}{2\pi} \left( K_0(m_{solo} \cdot r_4) + \frac{2}{4 + m_{solo}^2 r_4^2} e^{-2Y_i m_{solo}} \right)$$

$$Z_{ij}^{solo} = \frac{\rho_{solo} m_{solo}^2}{2\pi} \left( K_0(m_{solo} \cdot D_{ij}) + \frac{2}{4 + m_{solo}^2 x_{ij}^2} e^{-y_{ij} m_{solo}} \right)$$

- $x_{ij}$ : Distância entre as abscissas dos condutores i e j;
- $y_{ij}$ : Soma das ordenadas dos condutores i e j.

## Ferramenta Piloto de Cálculo – Cálculo das impedâncias

- Matriz de impedâncias série:


$$Z_{serie} = Z_{int} + Z_{solo}$$



- As capacitâncias existentes em um sistema contendo cabos isolados são dadas apenas pelas:
  - Capacitância núcleo-blindagem;
  - Capacitância blindagem-terra.
- Matriz de admitâncias shunt é montada de forma semelhante à matriz de admitâncias nodais:
  - $Y_{nn}$ : Admitância própria do núcleo, dada pela capacitância entre núcleo e blindagem:
$$Y_{nn} = j\omega \frac{\epsilon'_1}{\ln\left(\frac{r_2}{r_1}\right)}$$
  - $Y_{nb}$ : Admitância entre núcleo e blindagem:  $Y_{nb} = -Y_{nn}$
  - $Y_{bb}$ : Admitância própria da blindagem, dada pela soma de  $Y_{nn}$  com a capacitância entre blindagem e terra:  $Y_{bb} = Y_{nn} + j\omega \frac{\epsilon_2}{\ln\left(\frac{r_4}{r_3}\right)}$

## Ferramenta Piloto de Cálculo – Transposições

Condutores de fase trocando de posição e respectivas blindagens mantendo as posições

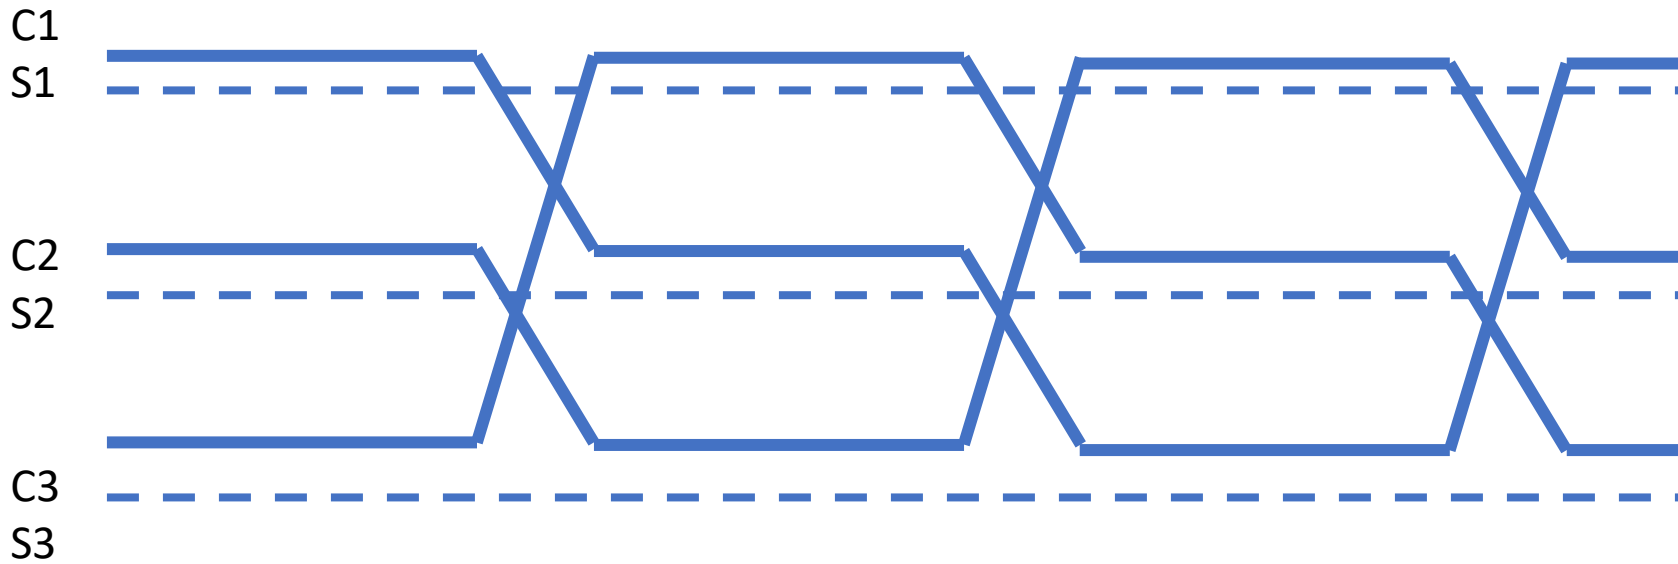

$$[R] = \begin{matrix} & \begin{matrix} c1 & c2 & c3 & s1 & s2 & s3 \end{matrix} \\ \begin{matrix} c1 \\ c2 \\ c3 \\ s1 \\ s2 \\ s3 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$


Após um ciclo completo e considerando seções iguais [8]:

$$[Z_{eq}] = \frac{1}{3} ([Z_{serie}] + [R][Z_{serie}][R]^{-1} + [R]^{-1}[Z_{serie}][R])$$

No CYMCAP,  $Z_{eq}$  é a matriz “bonding”

## Ferramenta Piloto de Cálculo – Transposições

Blindagens trocando de posição e respectivos condutores de fase mantendo as posições

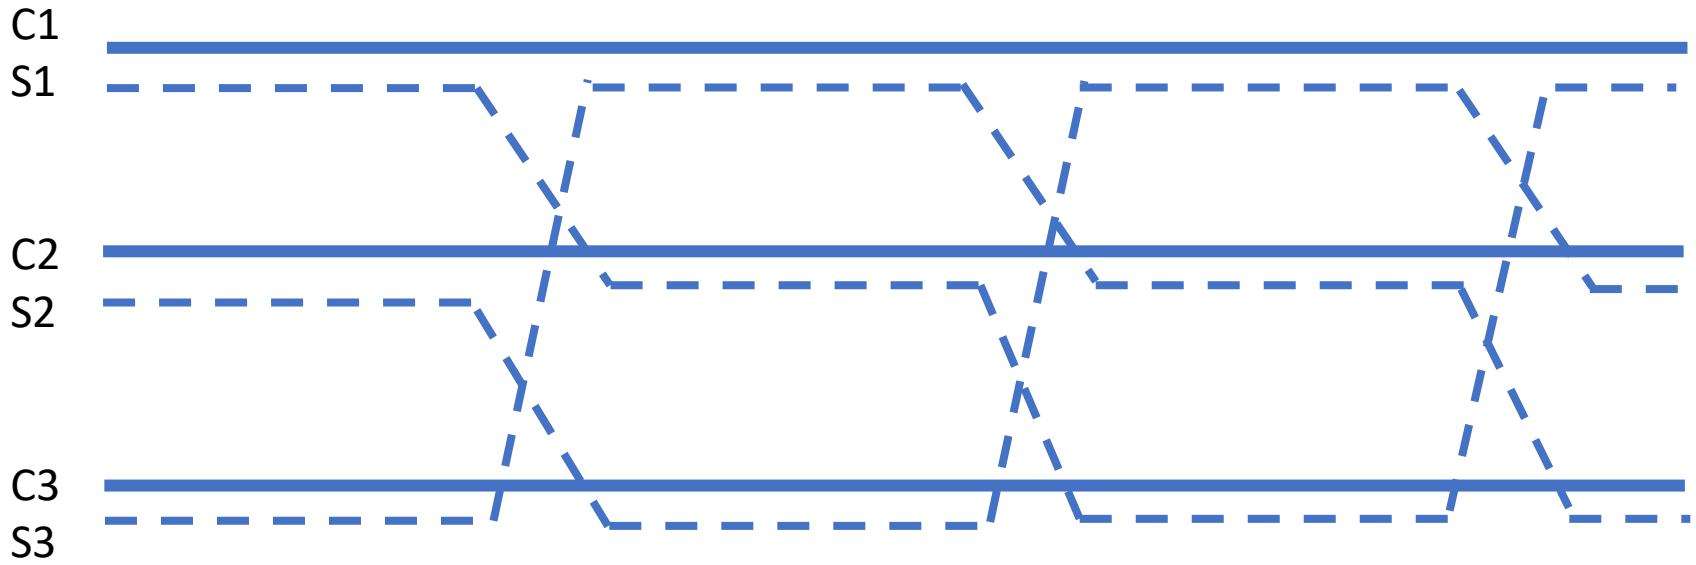

Após um ciclo completo e considerando seções iguais [8]:

$$[Z_{eq}] = \frac{1}{3} ([Z_{serie}] + [R][Z_{serie}][R]^{-1} + [R]^{-1}[Z_{serie}][R])$$

No CYMCAP,  $Z_{eq}$  é a matriz “bonding”

$$[R] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} c1 \\ c2 \\ c3 \\ s1 \\ s2 \\ s3 \end{matrix}$$

## Procedimento para cálculos dos parâmetros de sequência

Após um ciclo completo e considerando seções menores iguais:

$$[Z_{eq}] = \frac{1}{3} ([Z] + [R][Z][R]^{-1} + [R]^{-1}[Z][R])$$

No CYMCAP,  $Z_{eq}$  é a matriz “*bonding*”

$$[Z_{eq}] = \begin{bmatrix} [Z_{cc}] & [Z_{cs}] \\ [Z_{sc}] & [Z_{ss}] \end{bmatrix}$$

Redução de Kron:

$$[Z_{red}] = \{[Z_{cc}] - [Z_{cs}][Z_{ss}]^{-1}[Z_{sc}]\}$$

No CYMCAP,  $[Z_{red}]$  é a matriz “*phase*” ou “*circuit*”

Impedâncias de sequência (mesmo raciocínio é aplicado para matriz de admitâncias)

$$[Z_{012}] = [T]^{-1}[Z_{red}][T]$$

$$[T] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \alpha^2 & \alpha \\ 1 & \alpha & \alpha^2 \end{bmatrix}$$

$$\alpha = 1 < 120^\circ$$

## Ferramenta Piloto de Cálculo – Exemplo de Cálculo 1

Circuito simples, 1200 mm<sup>2</sup> com formação horizontal

Dados do cabo (1200 mm <sup>2</sup> )		
Condutor (Núcleo) - 90°C		
Material	Alumínio	
Diâmetro Interno	0,0	mm
Diâmetro Externo	41,5	mm
Resistividade elétrica	2,8264E-8	ρ.m
Coef. de temperatura a 20°C	0,00403	1/K
Construção	4 Segmentos	
ks	0,25	
kp	0,15	
Blindagem do condutor (1ª cam. Semi-condutora)		
Espessura	2,22	mm
Isolação		
Material	XLPE	
Espessura	26,5	mm
Perm. Elétrica relativa	2,5	
Blindagem da isolação (2ª cam. Semi-condutora)		
Espessura	2,4	mm
Blindagem Metálica - 77,2 °C		
Construção	Fios de Cobre	
Resistividade elétrica	1,7241E-8	ρ.m
Coef. de temperatura a 20°C	0,00393	1/K
Número de fios	56	
Espessura dos fios	2,6	mm
Length of Lay	850	mm
Capa externa		
Material	Polietileno	
Espessura	6,45	mm
Perm. Elétrica relativa	2,5	

Posição dos cabos (ρ solo = 100 ρ.m)					
Cabo 1		Cabo 2		Cabo 3	
x (m)	y (m)	x (m)	y (m)	x (m)	y (m)
-0,4	1,5	0	1,5	0,4	1,5

Valores calculados						
Método	r1 (Ω/km)	x1 (Ω/km)	b1 (μS/km)	r0 (Ω/km)	x0 (Ω/km)	b0 (μS/km)
Python	0,0319	0,2581	68,31	0,1026	0,0898	68,31
Cigré	0,0319	0,2593	68,31	0,0943	0,0834	68,31
Diferenças						
	r1 (%)	x1 (%)	r0 (%)	x0 (%)		
	0	-0,46	8,80	7,67		

Cálculos “Cigré” conforme TB 531.

### Ferramenta Piloto de Cálculo – Exemplo de Cálculo 1

Utilização dos dados de saída para entrada na rotina Cable Constants no ATP

Comparações entre resultados:  $Z_{serie}$  e  $Y_{shunt}$  (Python x ATP)

Diferenças percentuais entre matrizes Zserie: Python x ATP

Δ Real (%)						
	c1	c2	c3	s1	s2	s3
c1	0,44	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
c2	0,67	0,44	0,67	0,67	0,67	0,67
c3	0,67	0,67	0,44	0,67	0,67	0,67
s1	0,67	0,67	0,67	0,04	0,67	0,67
s2	0,67	0,67	0,67	0,67	0,04	0,67
s3	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,04
Δ Imaginário (%)						
	c1	c2	c3	s1	s2	s3
c1	-0,05	-0,07	-0,08	-0,06	-0,07	-0,08
c2	-0,07	-0,05	-0,07	-0,07	-0,06	-0,07
c3	-0,08	-0,07	-0,05	-0,08	-0,07	-0,06
s1	-0,06	-0,07	-0,08	-0,06	-0,07	-0,08
s2	-0,07	-0,06	-0,07	-0,07	-0,06	-0,07
s3	-0,08	-0,07	-0,06	-0,08	-0,07	-0,06

$$Dif = \frac{Valor_{Python} - Valor_{ATP}}{Valor_{ATP}} \times 100\%$$


Diferenças percentuais entre matrizes Yshunt: Python x ATP

Δ Imaginário (%)						
	c1	c2	c3	s1	s2	s3
c1	-0,19	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00
c2	0,00	-0,19	0,00	0,00	-0,19	0,00
c3	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	-0,19
s1	-0,19	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00
s2	0,00	-0,19	0,00	0,00	-0,06	0,00
s3	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	-0,06

# Ferramenta Piloto de Cálculo – Exemplo de Cálculo 1

Utilização dos dados de saída para entrada na rotina Cable Constants no ATP

Comparações entre impedâncias e admitâncias de sequência (Python x Linecheck ATP)

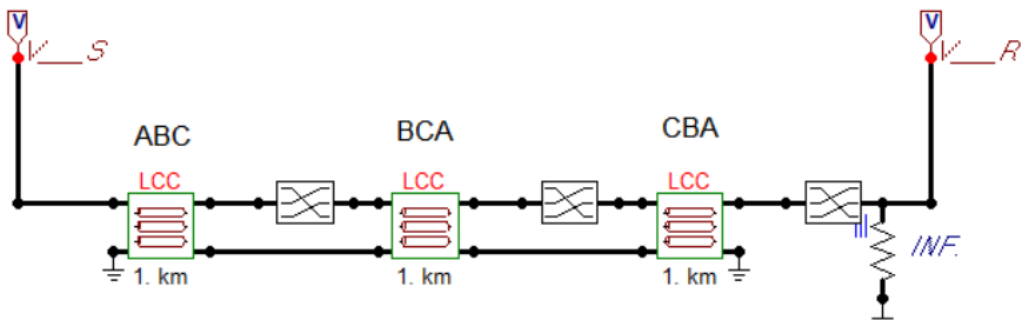

$$Dif = \frac{Valor_{Python} - Valor_{ATP}}{Valor_{ATP}} \times 100\%$$

Result of Line Check Calculations

Self Mutual

Positive sequence serial impedance

ohm/km	Z_A	Z_B	Z_C
Line1	0.0319+j0.2581	0.0319+j0.2581	0.0319+j0.2581

Zero sequence serial impedance

ohm/km	Z_A	Z_B	Z_C
Line1	0.1029+j0.0898	0.1029+j0.0898	0.1029+j0.0898

Positive sequence shunt admittance

uS/km	Y_A	Y_B	Y_C
Line1	0.3339+j68.445	0.334+j68.445	0.3338+j68.445

Zero sequence shunt admittance

uS/km	Y_A	Y_B	Y_C
Line1	0.3333+j68.445	0.3333+j68.445	0.3333+j68.445

Calculated at 60 [Hz]

☐ Polar coordinates

Admittance units: ☐ uF ☐ nF ☒ uS ☐ nS

Scale: ☐ None ☒ /length ☐ \*factor

Length: 3

Length units: ☒ /km ☐ /miles

OK Report Help

Método	r1 (Ω/km)	x1 (Ω/km)	b1 (μS/km)	r0 (Ω/km)	x0 (Ω/km)	b0 (Ω/km)
Linecheck	0.0319	0.2581	68.45	0.1029	0.0898	68.45
Python	0.0319	0.2581	68.31	0.1026	0.0898	68.31
Diferenças						
	r1 (%)	x1 (%)	b1 (%)	r0 (%)	x0 (%)	b0 (%)
	0	0	-0.20	-0.29	0	-0.20

Cable number: 1

Paste Copy Delete

	CORE	SHEATH
Rin [m]	0	0.05187
Rout [m]	0.02075	0.05277
Rho [ohm*m]	3.8051109225E-8	2.1116707836E-8
mu	1	1
mu (ins)	1	1
eps (ins)	2.99	2.5

## Ferramenta Piloto de Cálculo – Exemplo de Cálculo 2

Circuito duplo, 1200 mm<sup>2</sup> com formação vertical

Dados do cabo (1200 mm²)		
Condutor (Núcleo) - 90°C		
Material	Alumínio	
Diâmetro Interno	0,0	mm
Diâmetro Externo	41,5	mm
Resistividade elétrica	2,8264E-8	ρ.m
Coef. de temperatura a 20°C	0,00403	1/K
Construção	4 Segmentos	
ks	0,25	
kp	0,15	
Blindagem do condutor (1ª cam. Semi-condutora)		
Espessura	2,22	mm
Isolação		
Material	XLPE	
Espessura	26,5	mm
Perm. Elétrica relativa	2,5	
Blindagem da isolação (2ª cam. Semi-condutora)		
Espessura	2,4	mm
Blindagem Metálica - 77,2 °C		
Construção	Fios de Cobre	
Resistividade elétrica	1,7241E-8	ρ.m
Coef. de temperatura	0,00393	1/K
Número de fios	56	
Espessura dos fios	2,6	mm
Length of Lay	850	mm
Capa externa		
Material	Polietileno	
Espessura	6,45	mm
Perm. Elétrica relativa	2,5	

Posição dos cabos (ρ solo = 100 ρ.m)											
Cabo 1		Cabo 2		Cabo 3		Cabo 4		Cabo 5		Cabo 6	
x (m)	y (m)	x (m)	y (m)	x (m)	y (m)	x (m)	y (m)	x (m)	y (m)	x (m)	y (m)
-0,35	2,1	-0,35	2,45	-0,35	2,8	0,35	2,1	0,35	2,45	0,35	2,8



## Ferramenta Piloto de Cálculo – Exemplo de Cálculo 2

Utilização dos dados de saída para entrada na rotina Cable Constants no ATP

Comparações entre resultados:  $Z_{serie}$  (Python x ATP)

**Diferenças percentuais entre matrizes Zserie: Python x ATP**

<b>Δ Real (%)</b>												
	c1	c2	c3	c4	c5	c6	s1	s2	s3	s4	s5	s6
c1	0,56	1,02	1,09	0,94	1,02	1,09	0,94	1,02	1,09	0,94	1,02	1,09
c2	1,02	0,66	1,17	1,02	1,09	1,17	1,02	1,09	1,17	1,02	1,09	1,17
c3	1,09	1,17	0,75	1,09	1,17	1,24	1,09	1,17	1,24	1,09	1,17	1,24
c4	0,94	1,02	1,09	0,56	1,02	1,09	0,94	1,02	1,09	0,94	1,02	1,09
c5	1,02	1,09	1,17	1,02	0,66	1,17	1,02	1,09	1,17	1,02	1,09	1,17
c6	1,09	1,17	1,24	1,09	1,17	0,75	1,09	1,17	1,24	1,09	1,17	1,24
s1	0,94	1,02	1,09	0,94	1,02	1,09	0,16	1,02	1,09	0,94	1,02	1,09
s2	1,02	1,09	1,17	1,02	1,09	1,17	1,02	0,22	1,17	1,02	1,09	1,17
s3	1,09	1,17	1,24	1,09	1,17	1,24	1,09	1,17	0,29	1,09	1,17	1,24
s4	0,94	1,02	1,09	0,94	1,02	1,09	0,94	1,02	1,09	0,16	1,02	1,09
s5	1,02	1,09	1,17	1,02	1,09	1,17	1,02	1,09	1,17	1,02	0,22	1,17
s6	1,09	1,17	1,24	1,09	1,17	1,24	1,09	1,17	1,24	1,09	1,17	0,29
<b>Δ Imaginário (%)</b>												
	c1	c2	c3	c4	c5	c6	s1	s2	s3	s4	s5	s6
c1	-0,07	-0,10	-0,12	-0,11	-0,12	-0,13	-0,08	-0,10	-0,12	-0,11	-0,12	-0,13
c2	-0,10	-0,08	-0,12	-0,12	-0,12	-0,13	-0,10	-0,09	-0,12	-0,12	-0,12	-0,13
c3	-0,12	-0,12	-0,09	-0,13	-0,13	-0,14	-0,12	-0,12	-0,10	-0,13	-0,13	-0,14
c4	-0,11	-0,12	-0,13	-0,07	-0,10	-0,12	-0,11	-0,12	-0,13	-0,08	-0,10	-0,12
c5	-0,12	-0,12	-0,13	-0,10	-0,08	-0,12	-0,12	-0,12	-0,13	-0,10	-0,09	-0,12
c6	-0,13	-0,13	-0,14	-0,12	-0,12	-0,09	-0,13	-0,13	-0,14	-0,12	-0,12	-0,10
s1	-0,08	-0,10	-0,12	-0,11	-0,12	-0,13	-0,08	-0,10	-0,12	-0,11	-0,12	-0,13
s2	-0,10	-0,09	-0,12	-0,12	-0,12	-0,13	-0,10	-0,09	-0,12	-0,12	-0,12	-0,13
s3	-0,12	-0,12	-0,10	-0,13	-0,13	-0,14	-0,12	-0,12	-0,10	-0,13	-0,13	-0,14
s4	-0,11	-0,12	-0,13	-0,08	-0,10	-0,12	-0,11	-0,12	-0,13	-0,08	-0,10	-0,12
s5	-0,12	-0,12	-0,13	-0,10	-0,09	-0,12	-0,12	-0,12	-0,13	-0,10	-0,09	-0,12
s6	-0,13	-0,13	-0,14	-0,12	-0,12	-0,10	-0,13	-0,13	-0,14	-0,12	-0,12	-0,10

## Ferramenta Piloto de Cálculo – Exemplo de Cálculo 2

Utilização dos dados de saída para entrada na rotina Cable Constants no ATP

Comparações entre resultados:  $Y_{shunt}$  (Python x ATP)

Diferenças percentuais entre matrizes  $Y_{shunt}$ : Python x ATP


$\Delta$ Imaginário (%)												
	c1	c2	c3	c4	c5	c6	s1	s2	s3	s4	s5	s6
c1	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c2	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00
c3	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00
c4	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00
c5	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,00
c6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,19
s1	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
s2	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
s3	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00
s4	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00
s5	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00
s6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06

$$Dif = \frac{Valor_{Python} - Valor_{ATP}}{Valor_{ATP}} \times 100\%$$

## Ferramenta Piloto de Cálculo – Exemplo de Cálculo 2

Utilização dos dados de saída para entrada na rotina Cable Constants no ATP

Comparações entre impedâncias e admitâncias de sequência (Python x Linecheck ATP)

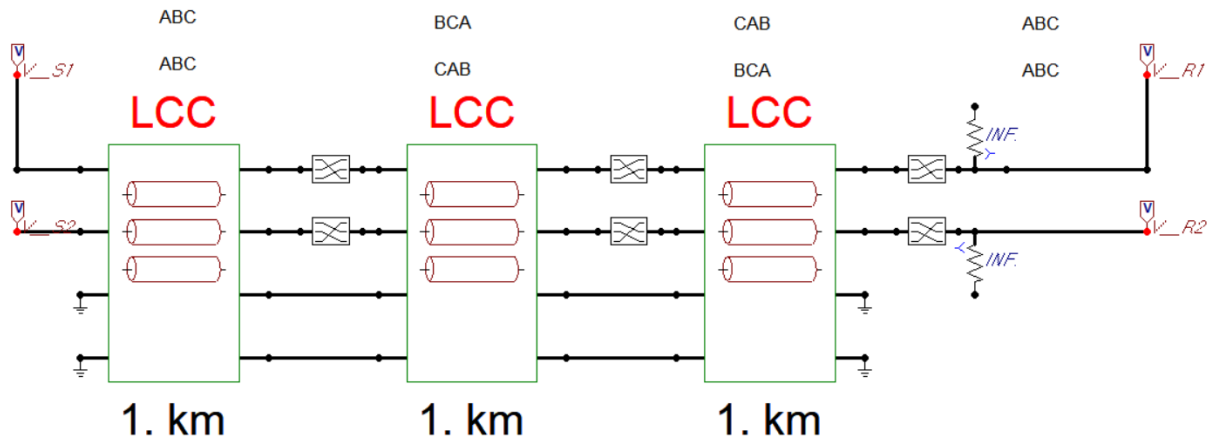

Result of Line Check Calculations

Self Mutual

Positive sequence serial impedance

ohm/km	Z_A	Z_B	Z_C
Line1	0.0319+j0.2481	0.0319+j0.2481	0.0319+j0.2481
Line2	0.0319+j0.2481	0.0319+j0.2481	0.0319+j0.2481

Zero sequence serial impedance

ohm/km	Z_A	Z_B	Z_C
Line1	0.1012+j0.0961	0.1012+j0.0961	0.1012+j0.0961
Line2	0.1012+j0.0961	0.1012+j0.0961	0.1012+j0.0961

Positive sequence shunt admittance

uS/km	Y_A	Y_B	Y_C
Line1	0.3339+j68.445	0.334+j68.445	0.3338+j68.445
Line2	0.3331+j68.445	0.3329+j68.445	0.333+j68.445

Zero sequence shunt admittance

uS/km	Y_A	Y_B	Y_C
Line1	-3.E-5+j68.445	-2.E-5+j68.445	-3.E-5+j68.445
Line2	-3.E-5+j68.445	-2.E-5+j68.445	-3.E-5+j68.445

Calculated at 60 [Hz]

☐ Polar coordinates

Admittance units: ☐ uF ☐ nF ☒ uS ☐ nS

Scale: ☐ None ☒ /length ☐ \*factor

Length:

Length units: ☒ /km ☐ /miles

OK Report Help

$$Dif = \frac{Valor_{Python} - Valor_{ATP}}{Valor_{ATP}} \times 100\%$$


	r1 (Ω/km)	x1 (Ω/km)	b1 (μS/km)	r0 (Ω/km)	x0 (Ω/km)	b0 (Ω/km)
Linecheck	0.0319	0.2481	68.45	0.1012	0.0961	68.45
Python	0.0319	0.2481	68.3122	0.1009	0.096	68.3122
	r1 (%)	x1 (%)	b1 (%)	r0 (%)	x0 (%)	b0 (%)
	0	0	-0.19	-0.30	-0.10	-0.19

Cable number:

	CORE	SHEATH
Rin [m]	0	0.05187
Rout [m]	0.02075	0.05277
Rho [ohm*m]	3.8051109225E-8	2.1116707836E-8
mu	1	1
mu (ins)	1	1
eps (ins)	2.99	2.5

### Ferramenta Piloto de Cálculo – Exemplo de Cálculo 3

Circuito duplo, 2500 mm<sup>2</sup> com formação horizontal (EPE-DEE-RE-047\_2019)

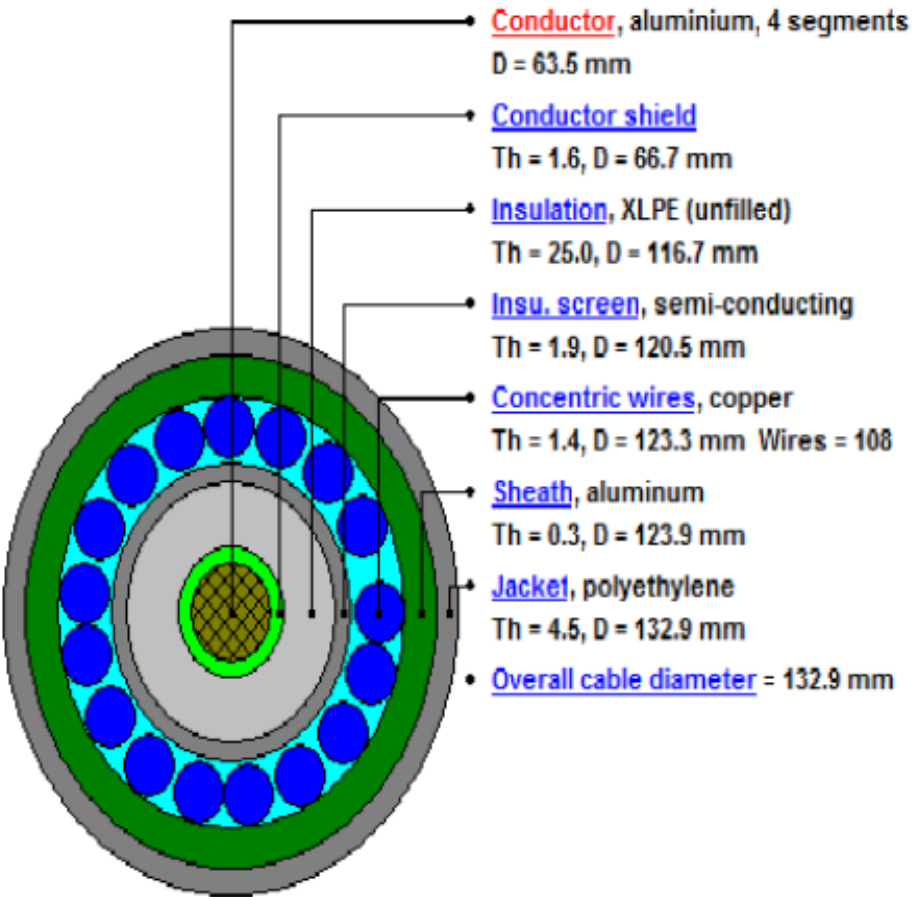

Dados do cabo (2500 mm <sup>2</sup> )		
Condutor (Núcleo) - 50°C		
Material	Alumínio	
Diâmetro Interno	0,0	mm
Diâmetro Externo	63,5	mm
Resistividade elétrica	2,8264E-8	ρ.m
Coef. de temperatura	0,00403	1/K
Construção	4 Segmentos	
ks	0,25	
kp	0,15	
Blindagem do condutor (1ª cam. Semi-condutora)		
Espessura	1,6	mm
Isolação		
Material	XLPE	
Espessura	25,0	mm
Perm. Elétrica relativa	2,5	
Blindagem da isolação (2ª cam. Semi-condutora)		
Espessura	1,9	mm
Blindagem Metálica - 50 °C		
Construção	Fios de Cobre + Fitas	
Resistividade elétrica fios	1,7241E-8	ρ.m
Coef. de temperatura a 20°C fios	0,00393	1/K
Número de fios	108	
Espessura dos fios	1,4	mm
Espessura das fitas	0,3	mm
Resistividade elétrica das fitas	2,8264E-8	ρ.m
Coef. de temperatura a 20°C fitas	0,00403	1/K
Capa externa		
Material	Polietileno	
Espessura	4,5	mm
Perm. Elétrica relativa	2,5	

## Ferramenta Piloto de Cálculo – Exemplo de Cálculo 3

Circuito duplo, 2500 mm<sup>2</sup> com formação horizontal (EPE-DEE-RE-047\_2019)

Posição dos cabos ( $\rho$ solo = 100 $\rho$ .m)											
Cabo 1		Cabo 2		Cabo 3		Cabo 4		Cabo 5		Cabo 6	
x (m)	y (m)	x (m)	y (m)	x (m)	y (m)	x (m)	y (m)	x (m)	y (m)	x (m)	y (m)
-1	1,5	-0,6	1,5	-0,2	1,5	0,2	1,5	0,6	1,5	1	1,5

Valores calculados						
Método	r1 ( $\Omega$ /km)	x1 ( $\Omega$ /km)	b1 ( $\mu$ S/km)	r0 ( $\Omega$ /km)	x0 ( $\Omega$ /km)	b0 ( $\mu$ S/km)
Python	0,0148	0,2207	93,69	0,0928	0,0717	93,69
R1	0,0158	0,2226	93,69	0,1006	0,0804	93,69
Diferenças						
	r1 (%)	x1 (%)	r0 (%)	x0 (%)		
	-6,33	-0,85	-7,75	-10,82		

Cálculo apresentado no estudo (R1) foi feito com o software CYMCAP.

## Ferramenta Piloto de Cálculo – Exemplo de Cálculo 3

Utilização dos dados de saída para entrada na rotina Cable Constants no ATP

Line/Cable Data: 2500\_

Model Data Nodes

Cable number: 1| Paste Copy Delete ↑ Move ↓ # cables: 6

	CORE	SHEATH
Rin [m]	0	0.06025
Rout [m]	0.03175	0.06099
Rho [ohm*m]	2.6406060727E-8	2.2981920816E-8
mu	1	1
mu (ins)	1	1
eps (ins)	2.86	2.5

Total radius  
R5 [m] 0.06549

Core  
☒ On ☐ Ground

Sheath  
☒ On ☐ Ground

	r1 ( $\Omega/\text{km}$ )	x1 ( $\Omega/\text{km}$ )	b1 ( $\mu\text{S}/\text{km}$ )	r0 ( $\Omega/\text{km}$ )	x0 ( $\Omega/\text{km}$ )	b0 ( $\Omega/\text{km}$ )
Linecheck	0.0148	0.2207	93.63	0.0931	0.0717	93.63
Python	0.0148	0.2207	93.69	0.0928	0.0717	93.69
	r1 (%)	x1 (%)	b1 (%)	r0 (%)	x0 (%)	b0 (%)
	0	0	0.06	-0.32	0.00	0.06

## Ferramenta Piloto de Cálculo – Exemplo de Cálculo 3

Utilização dos dados de saída para entrada na rotina Cable Constants no ATP

Comparações entre resultados:  $Z_{serie}$  (Python x ATP)

Diferenças percentuais entre matrizes Zserie: Python x ATP

$\Delta$ Real (%)												
	c1	c2	c3	c4	c5	c6	s1	s2	s3	s4	s5	s6
c1	0,48	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
c2	0,67	0,48	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
c3	0,67	0,67	0,48	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
c4	0,67	0,67	0,67	0,48	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
c5	0,67	0,67	0,67	0,67	0,48	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
c6	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,48	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
s1	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,10	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
s2	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,10	0,67	0,67	0,67	0,67
s3	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,10	0,67	0,67	0,67
s4	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,10	0,67	0,67
s5	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,10	0,67
s6	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,10
$\Delta$ Imaginário (%)												
	c1	c2	c3	c4	c5	c6	s1	s2	s3	s4	s5	s6
c1	-0,05	-0,07	-0,08	-0,08	-0,09	-0,09	-0,06	-0,07	-0,08	-0,08	-0,09	-0,09
c2	-0,07	-0,05	-0,07	-0,08	-0,08	-0,09	-0,07	-0,06	-0,07	-0,08	-0,08	-0,09
c3	-0,08	-0,07	-0,05	-0,07	-0,08	-0,08	-0,08	-0,07	-0,06	-0,07	-0,08	-0,08
c4	-0,08	-0,08	-0,07	-0,05	-0,07	-0,08	-0,08	-0,08	-0,07	-0,06	-0,07	-0,08
c5	-0,09	-0,08	-0,08	-0,07	-0,05	-0,07	-0,09	-0,08	-0,08	-0,07	-0,06	-0,07
c6	-0,09	-0,09	-0,08	-0,08	-0,07	-0,05	-0,09	-0,09	-0,08	-0,08	-0,07	-0,06
s1	-0,06	-0,07	-0,08	-0,08	-0,09	-0,09	-0,06	-0,07	-0,08	-0,08	-0,09	-0,09
s2	-0,07	-0,06	-0,07	-0,08	-0,08	-0,09	-0,07	-0,06	-0,07	-0,08	-0,08	-0,09
s3	-0,08	-0,07	-0,06	-0,07	-0,08	-0,08	-0,08	-0,07	-0,06	-0,07	-0,08	-0,08
s4	-0,08	-0,08	-0,07	-0,06	-0,07	-0,08	-0,08	-0,08	-0,07	-0,06	-0,07	-0,08
s5	-0,09	-0,08	-0,08	-0,07	-0,06	-0,07	-0,09	-0,08	-0,08	-0,07	-0,06	-0,07
s6	-0,09	-0,09	-0,08	-0,08	-0,07	-0,06	-0,09	-0,09	-0,08	-0,08	-0,07	-0,06

## Ferramenta Piloto de Cálculo – Exemplo de Cálculo 3

Utilização dos dados de saída para entrada na rotina Cable Constants no ATP

Comparações entre resultados:  $Y_{shunt}$  (Python x ATP)

Diferenças percentuais entre matrizes  $Y_{shunt}$ : Python x ATP




$\Delta$ Imaginário (%)												
	c1	c2	c3	c4	c5	c6	s1	s2	s3	s4	s5	s6
c1	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c2	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
c3	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
c4	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
c5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
c6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
s1	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
s2	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
s3	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
s4	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00
s5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00
s6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03

$$Dif = \frac{Valor_{Python} - Valor_{ATP}}{Valor_{ATP}} \times 100\%$$



## Ferramenta Piloto de Cálculo – Validações Adicionais

Comparação com valores apresentados pela EPE em [10]  
Linhas de Transmissão Subterrâneas de 230, 345 e 500 kV  
Configurações analisadas

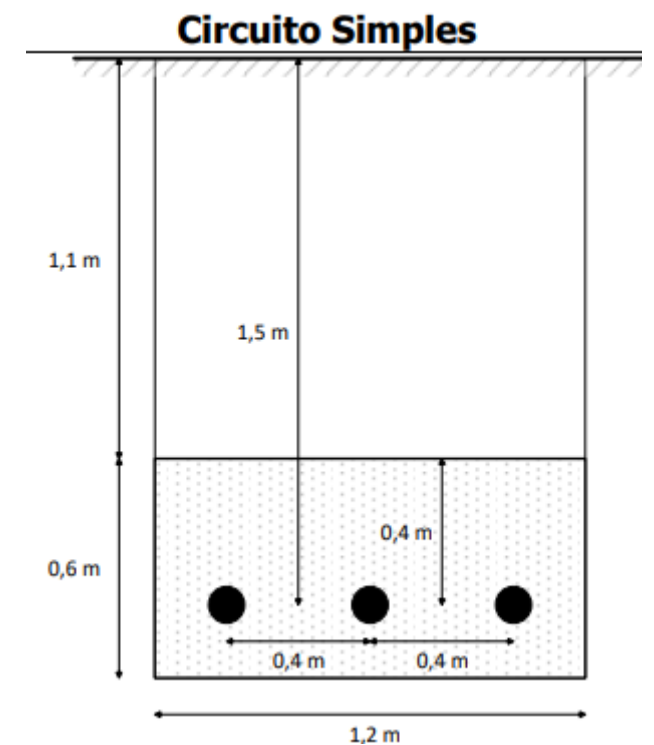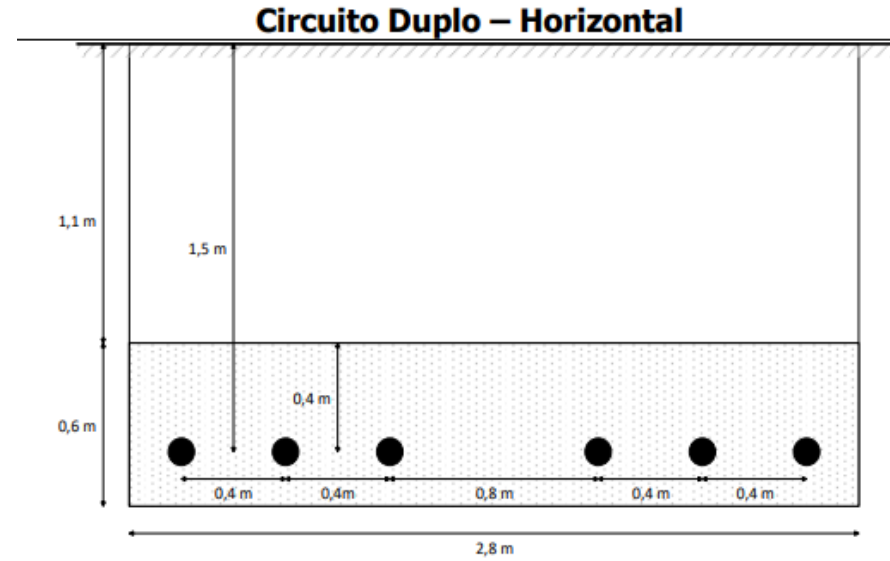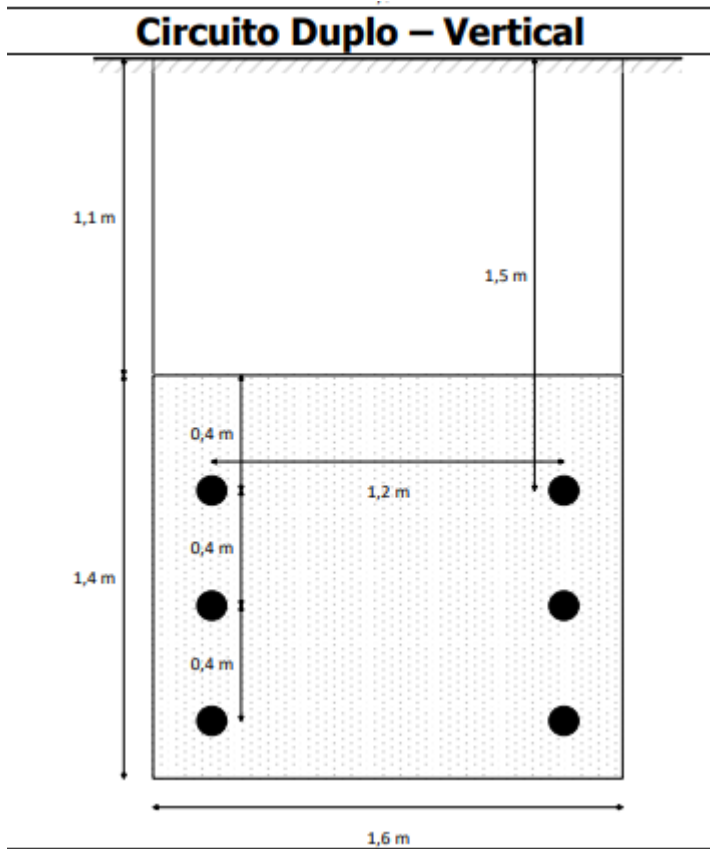

Ferramenta Piloto de Cálculo – Validações Adicionais

Comparação com valores apresentados pela EPE em [10]  
Linhas de Transmissão Subterrâneas de 230 kV – Condutor de Alumínio

Dados do cabo (800 mm²)		
Condutor (Núcleo) - 50°C		
Material	Alumínio	
Diâmetro Interno	0	mm
Diâmetro Externo	35	mm
Resistividade elétrica	2.8264E-08	ρ.m
Coef. de temperatura a 20°C	0.00403	1/K
Construção	Encordoado	
ks	1	
kp	0.8	
Blindagem do condutor (1ª cam. Semi-condutora)		
Espessura	1.8	mm
Isolação		
Material	XLPE	
Espessura	23	mm
Perm. Elétrica relativa	2.5	
Blindagem da isolação (2ª cam. Semi-condutora)		
Espessura	1.85	mm
Blindagem Metálica - 50°C		
Construção	Fios de Cobre + Capa de Alumínio	
Resistividade elétrica fios	1.7241E-08	ρ.m
Coef. de temperatura a 20°C	0.00393	1/K
Número de fios	90	
Espessura dos fios	1.85	mm
Resistividade elétrica da capa	2.8264E-08	ρ.m
Coef. de temperatura a 20°C	0.00403	1/K
Espessura das fitas	0.25	mm
Capa externa		
Material	Polietileno	
Espessura	4.5	mm
Perm. Elétrica relativa	2.5	

Dados do cabo (1000 mm²)		
Condutor (Núcleo) - 50°C		
Material	Alumínio	
Diâmetro Interno	0	mm
Diâmetro Externo	38.2	mm
Resistividade elétrica	2.8264E-08	ρ.m
Coef. de temperatura a 20°C	0.00403	1/K
Construção	Encordoado	
ks	1	
kp	0.8	
Blindagem do condutor (1ª cam. Semi-condutora)		
Espessura	1.8	mm
Isolação		
Material	XLPE	
Espessura	23	mm
Perm. Elétrica relativa	2.5	
Blindagem da isolação (2ª cam. Semi-condutora)		
Espessura	1.85	mm
Blindagem Metálica - 50°C		
Construção	Fios de Cobre + Capa de Alumínio	
Resistividade elétrica fios	1.7241E-08	ρ.m
Coef. de temperatura a 20°C	0.00393	1/K
Número de fios	90	
Espessura dos fios	1.85	mm
Resistividade elétrica da capa	2.8264E-08	ρ.m
Coef. de temperatura a 20°C	0.00403	1/K
Espessura das fitas	0.25	mm
Capa externa		
Material	Polietileno	
Espessura	4.5	mm
Perm. Elétrica relativa	2.5	

Dados do cabo (1200 mm²)		
Condutor (Núcleo) - 50°C		
Material	Alumínio	
Diâmetro Interno	0	mm
Diâmetro Externo	43	mm
Resistividade elétrica	2.8264E-08	ρ.m
Coef. de temperatura a 20°C	0.00403	1/K
Construção	Encordoado	
ks	1	
kp	0.8	
Blindagem do condutor (1ª cam. Semi-condutora)		
Espessura	1.8	mm
Isolação		
Material	XLPE	
Espessura	23	mm
Perm. Elétrica relativa	2.5	
Blindagem da isolação (2ª cam. Semi-condutora)		
Espessura	1.85	mm
Blindagem Metálica - 50°C		
Construção	Fios de Cobre + Capa de Alumínio	
Resistividade elétrica fios	1.7241E-08	ρ.m
Coef. de temperatura a 20°C	0.00393	1/K
Número de fios	90	
Espessura dos fios	1.85	mm
Resistividade elétrica da capa	2.8264E-08	ρ.m
Coef. de temperatura a 20°C	0.00403	1/K
Espessura das fitas	0.25	mm
Capa externa		
Material	Polietileno	
Espessura	4.5	mm
Perm. Elétrica relativa	2.5	

## Ferramenta Piloto de Cálculo – Validações Adicionais

Comparação com valores apresentados pela EPE em [10]

Linhas de Transmissão Subterrâneas de 230 kV – Condutor de Alumínio

Dados do cabo (1600 mm²)		
Condutor (Núcleo) - 50°C		
Material	Alumínio	
Diâmetro Interno	0	mm
Diâmetro Externo	49	mm
Resistividade elétrica	2.8264E-08	ρ.m
Coef. de temperatura a 20°C	0.00403	1/K
Construção	Miliken	
ks	0.25	
kp	0.15	
Blindagem do condutor (1ª cam. Semi-condutora)		
Espessura	1.8	mm
Isolação		
Material	XLPE	
Espessura	23	mm
Perm. Elétrica relativa	2.5	
Blindagem da isolação (2ª cam. Semi-condutora)		
Espessura	1.85	mm
Blindagem Metálica - 50°C		
Construção	Fios de Cobre + Capa de Alumínio	
Resistividade elétrica fios	1.7241E-08	ρ.m
Coef. de temperatura a 20°C	0.00393	1/K
Número de fios	90	
Espessura dos fios	1.85	mm
Resistividade elétrica da capa	2.8264E-08	ρ.m
Coef. de temperatura a 20°C	0.00403	1/K
Espessura das fitas	0.25	mm
Capa externa		
Material	Polietileno	
Espessura	4.5	mm
Perm. Elétrica relativa	2.5	

Dados do cabo (2000 mm²)		
Condutor (Núcleo) - 50°C		
Material	Alumínio	
Diâmetro Interno	0	mm
Diâmetro Externo	54	mm
Resistividade elétrica	2.8264E-08	ρ.m
Coef. de temperatura a 20°C	0.00403	1/K
Construção	Miliken	
ks	0.25	
kp	0.15	
Blindagem do condutor (1ª cam. Semi-condutora)		
Espessura	1.8	mm
Isolação		
Material	XLPE	
Espessura	23	mm
Perm. Elétrica relativa	2.5	
Blindagem da isolação (2ª cam. Semi-condutora)		
Espessura	1.85	mm
Blindagem Metálica - 50°C		
Construção	Fios de Cobre + Capa de Alumínio	
Resistividade elétrica fios	1.7241E-08	ρ.m
Coef. de temperatura a 20°C	0.00393	1/K
Número de fios	90	
Espessura dos fios	1.85	mm
Resistividade elétrica da capa	2.8264E-08	ρ.m
Coef. de temperatura a 20°C	0.00403	1/K
Espessura das fitas	0.25	mm
Capa externa		
Material	Polietileno	
Espessura	4.5	mm
Perm. Elétrica relativa	2.5	

Dados do cabo (2500 mm²)		
Condutor (Núcleo) - 50°C		
Material	Alumínio	
Diâmetro Interno	0	mm
Diâmetro Externo	63.5	mm
Resistividade elétrica	2.8264E-08	ρ.m
Coef. de temperatura a 20°C	0.00403	1/K
Construção	Miliken	
ks	0.25	
kp	0.15	
Blindagem do condutor (1ª cam. Semi-condutora)		
Espessura	1.8	mm
Isolação		
Material	XLPE	
Espessura	23	mm
Perm. Elétrica relativa	2.5	
Blindagem da isolação (2ª cam. Semi-condutora)		
Espessura	1.85	mm
Blindagem Metálica - 50°C		
Construção	Fios de Cobre + Capa de Alumínio	
Resistividade elétrica fios	1.7241E-08	ρ.m
Coef. de temperatura a 20°C	0.00393	1/K
Número de fios	90	
Espessura dos fios	1.85	mm
Resistividade elétrica da capa	2.8264E-08	ρ.m
Coef. de temperatura a 20°C	0.00403	1/K
Espessura das fitas	0.25	mm
Capa externa		
Material	Polietileno	
Espessura	4.5	mm
Perm. Elétrica relativa	2.5	

## Ferramenta Piloto de Cálculo – Validações Adicionais

Comparação com valores apresentados pela EPE em [10]

Linhas de Transmissão Subterrâneas de 230 kV – Condutor de Alumínio

$$Dif = \frac{Valor_{Python} - Valor_{EPE}}{Valor_{EPE}} \times 100\%$$

Condutor	Config.	EPE						Python						Diferenças					
		r1 (Ω/km)	x1 (Ω/km)	b1 (μS/km)	r0 (Ω/km)	x0 (Ω/km)	b0 (μS/km)	r1 (Ω/km)	x1 (Ω/km)	b1 (μS/km)	r0 (Ω/km)	x0 (Ω/km)	b0 (μS/km)	r1 (%)	x1 (%)	b1 (%)	r0 (%)	x0 (%)	b0 (%)
Alumínio	800 mm² Duplo Vertical	0.0439	0.2719	66.8	0.1117	0.0974	66.8	0.044	0.2716	66.7883	0.1103	0.095	66.7883	0.2	-0.1	0.0	-1.3	-2.5	0.0
	800 mm² Duplo Horiz.	0.0442	0.2701	66.8	0.1118	0.0968	66.8	0.0439	0.2716	66.7883	0.1105	0.0946	66.7883	-0.7	0.6	0.0	-1.2	-2.3	0.0
	1000 mm² Duplo Vertical	0.036	0.2653	70.6	0.1037	0.0934	70.6	0.036	0.2647	70.6145	0.102	0.0906	70.6145	0.0	-0.2	0.0	-1.6	-3.0	0.0
	800 mm² Simples Horiz.	0.0438	0.2721	66.8	0.1121	0.0929	66.8	0.0439	0.2716	66.7883	0.111	0.091	66.7883	0.2	-0.2	0.0	-1.0	-2.0	0.0
	1000 mm² Duplo Horiz.	0.0363	0.2635	70.6	0.1038	0.0929	70.6	0.036	0.2647	70.6145	0.1021	0.0903	70.6145	-0.8	0.5	0.0	-1.6	-2.8	0.0
	1200 mm² Duplo Vertical	0.0316	0.2564	76.3	0.099	0.0883	76.3	0.0316	0.2554	76.3193	0.0971	0.0852	76.3193	0.0	-0.4	0.0	-1.9	-3.5	0.0
	1200 mm² Duplo Horiz.	0.0319	0.2546	76.3	0.0991	0.0877	76.3	0.0316	0.2554	76.3193	0.0971	0.0848	76.3193	-0.9	0.3	0.0	-2.0	-3.3	0.0
	1000 mm² Simples Horiz.	0.036	0.2654	70.6	0.1041	0.0893	70.6	0.036	0.2647	70.6145	0.1027	0.0867	70.6145	0.0	-0.3	0.0	-1.3	-2.9	0.0
	1200 mm² Simples Horiz.	0.0315	0.2565	76.3	0.0994	0.0841	76.3	0.0316	0.2554	76.3193	0.0978	0.0813	76.3193	0.3	-0.4	0.0	-1.6	-3.3	0.0
	1600 mm² Duplo Vertical	0.0212	0.2465	83.4	0.0884	0.0829	83.4	0.0212	0.2436	83.4044	0.0861	0.0778	83.4044	0.0	-1.2	0.0	-2.6	-6.2	0.0
	1600 mm² Duplo Horiz.	0.0215	0.2447	83.4	0.0885	0.0824	83.4	0.0212	0.2436	83.4044	0.0861	0.0775	83.4044	-1.4	-0.4	0.0	-2.7	-5.9	0.0
	2000 mm² Duplo Vert.	0.0172	0.2392	89.3	0.0841	0.0791	89.3	0.0172	0.2344	89.2782	0.0815	0.0721	89.2782	0.0	-2.0	0.0	-3.1	-8.8	0.0
	2000 mm² Duplo Horiz.	0.0174	0.2374	89.3	0.0775	0.0775	89.3	0.0171	0.2344	89.2782	0.0815	0.0718	89.2782	-1.7	-1.3	0.0	5.2	-7.4	0.0
	1600 mm² Simples Horiz.	0.0212	0.2467	83.4	0.0888	0.0787	83.4	0.0212	0.2436	83.4044	0.0868	0.0739	83.4044	0.0	-1.3	0.0	-2.3	-6.1	0.0
	2500 mm² Duplo Vert.	0.0148	0.227	100.4	0.0813	0.0732	100.4	0.0148	0.2207	100.3807	0.0781	0.0646	100.3807	0.0	-2.8	0.0	-3.9	-11.7	0.0
	2500 mm² Duplo Horiz.	0.015	0.2251	100.4	0.0743	0.0715	100.4	0.0148	0.2207	100.3807	0.0781	0.0643	100.3807	-1.3	-2.0	0.0	5.1	-10.1	0.0
	2000 mm² Simples Horiz.	0.0171	0.2393	89.3	0.0845	0.0749	89.3	0.0172	0.2344	89.2728	0.0822	0.0683	89.2728	0.6	-2.0	0.0	-2.7	-8.8	0.0
	2500 mm² Simples Horiz.	0.0147	0.2271	100.4	0.0818	0.069	100.4	0.0148	0.2207	100.3807	0.0788	0.0608	100.3807	0.7	-2.8	0.0	-3.7	-11.9	0.0

## Ferramenta Piloto de Cálculo – Validações Adicionais

Comparação com valores apresentados pela EPE em [10]

Linhas de Transmissão Subterrâneas de 230 kV – Condutor de Cobre

Dados do cabo (1600 mm²)		
Condutor (Núcleo) - 50°C		
Material	Cobre	
Diâmetro Interno	0	mm
Diâmetro Externo	49	mm
Resistividade elétrica	1.7241E-08	ρ.m
Coef. de temperatura a 20°C	0.00393	1/K
Construção	Miliken	
ks	0.35	
kp	0.2	
Blindagem do condutor (1ª cam. Semi-condutora)		
Espessura	1.8	mm
Isolação		
Material	XLPE	
Espessura	24.5	mm
Perm. Elétrica relativa	2.5	
Blindagem da isolação (2ª cam. Semi-condutora)		
Espessura	1.85	mm
Blindagem Metálica - 50°C		
Construção	Fios de Cobre + Capa de Alumínio	
Resistividade elétrica fios	1.7241E-08	ρ.m
Coef. de temperatura a 20°C	0.00393	1/K
Número de fios	90	
Espessura dos fios	1.85	mm
Resistividade elétrica da capa	2.8264E-08	ρ.m
Coef. de temperatura a 20°C	0.00403	1/K
Espessura das fitas	0.25	mm
Capa externa		
Material	Polietileno	
Espessura	4.5	mm
Perm. Elétrica relativa	2.5	

Dados do cabo (2000 mm²)		
Condutor (Núcleo) - 50°C		
Material	Cobre	
Diâmetro Interno	0	mm
Diâmetro Externo	57.2	mm
Resistividade elétrica	1.7241E-08	ρ.m
Coef. de temperatura a 20°C	0.00393	1/K
Construção	Miliken	
ks	0.35	
kp	0.2	
Blindagem do condutor (1ª cam. Semi-condutora)		
Espessura	1.8	mm
Isolação		
Material	XLPE	
Espessura	24.5	mm
Perm. Elétrica relativa	2.5	
Blindagem da isolação (2ª cam. Semi-condutora)		
Espessura	1.85	mm
Blindagem Metálica - 50°C		
Construção	Fios de Cobre + Capa de Alumínio	
Resistividade elétrica fios	1.7241E-08	ρ.m
Coef. de temperatura a 20°C	0.00393	1/K
Número de fios	90	
Espessura dos fios	1.85	mm
Resistividade elétrica da capa	2.8264E-08	ρ.m
Coef. de temperatura a 20°C	0.00403	1/K
Espessura das fitas	0.25	mm
Capa externa		
Material	Polietileno	
Espessura	4.5	mm
Perm. Elétrica relativa	2.5	

Dados do cabo (2500 mm²)		
Condutor (Núcleo) - 50°C		
Material	Cobre	
Diâmetro Interno	0	mm
Diâmetro Externo	62.4	mm
Resistividade elétrica	1.7241E-08	ρ.m
Coef. de temperatura a 20°C	0.00393	1/K
Construção	Miliken	
ks	0.35	
kp	0.2	
Blindagem do condutor (1ª cam. Semi-condutora)		
Espessura	1.8	mm
Isolação		
Material	XLPE	
Espessura	24.5	mm
Perm. Elétrica relativa	2.5	
Blindagem da isolação (2ª cam. Semi-condutora)		
Espessura	1.85	mm
Blindagem Metálica - 50°C		
Construção	Fios de Cobre + Capa de Alumínio	
Resistividade elétrica fios	1.7241E-08	ρ.m
Coef. de temperatura a 20°C	0.00393	1/K
Número de fios	90	
Espessura dos fios	1.85	mm
Resistividade elétrica da capa	2.8264E-08	ρ.m
Coef. de temperatura a 20°C	0.00403	1/K
Espessura das fitas	0.25	mm
Capa externa		
Material	Polietileno	
Espessura	4.5	mm
Perm. Elétrica relativa	2.5	

## Ferramenta Piloto de Cálculo – Validações Adicionais

Comparação com valores apresentados pela EPE em [10]

Linhas de Transmissão Subterrâneas de 230 kV – Condutor de Cobre

$$Dif = \frac{Valor_{Python} - Valor_{EPE}}{Valor_{EPE}} \times 100\%$$

Condutor	Config.	EPE						Python						Diferenças					
		r1 (Ω/km)	x1 (Ω/km)	b1 (μS/km)	r0 (Ω/km)	x0 (Ω/km)	b0 (μS/km)	r1 (Ω/km)	x1 (Ω/km)	b1 (μS/km)	r0 (Ω/km)	x0 (Ω/km)	b0 (μS/km)	r1 (%)	x1 (%)	b1 (%)	r0 (%)	x0 (%)	b0 (%)
Cobre	1600 mm² Duplo Vertical	0.0137	0.2465	83.4	0.0395	0.0783	83.4	0.0137	0.2395	79.6072	0.0782	0.0758	79.6072	0.0	-2.8	-4.5	98.0	-3.2	-4.5
	1600 mm² Duplo Horiz.	0.014	0.2447	83.4	0.081	0.0824	83.4	0.0137	0.2395	79.6072	0.0783	0.0755	79.6072	-2.1	-2.1	-4.5	-3.3	-8.4	-4.5
	2000 mm² Duplo Vertical	0.0114	0.2348	93	0.0782	0.077	93	0.0114	0.2261	88.6655	0.0751	0.0679	88.6655	0.0	-3.7	-4.7	-4.0	-11.8	-4.7
	2000 mm² Duplo Horiz.	0.0117	0.233	93	0.0784	0.0764	93	0.0114	0.2261	88.6655	0.0751	0.0676	88.6655	-2.6	-3.0	-4.7	-4.2	-11.5	-4.7
	1600 mm² Simples Horiz.	0.0137	0.2467	83.4	0.0814	0.0787	83.4	0.0137	0.2395	79.6072	0.079	0.0719	79.6072	0.0	-2.9	-4.5	-2.9	-8.6	-4.5
	2500 mm² Duplo Vertical	0.0097	0.2283	99.1	0.0762	0.0738	99.1	0.0096	0.2182	94.3809	0.0728	0.0634	94.3809	-1.0	-4.4	-4.8	-4.5	-14.1	-4.8
	2500 mm² Duplo Horiz.	0.01	0.2264	99.1	0.0764	0.0733	99.1	0.0096	0.2182	94.3809	0.0728	0.063	94.3809	-4.0	-3.6	-4.8	-4.7	-14.1	-4.8
	2000 mm² Simples Horiz.	0.0114	0.235	93	0.0787	0.0727	93	0.0114	0.2261	88.6655	0.0758	0.0641	88.6655	0.0	-3.8	-4.7	-3.7	-11.8	-4.7
	2500 mm² Simples Horiz.	0.0096	0.2284	99.1	0.0767	0.0696	99.1	0.0096	0.2182	94.3809	0.0735	0.0595	94.3809	0.0	-4.5	-4.8	-4.2	-14.5	-4.8

## Ferramenta Piloto de Cálculo – Validações Adicionais

### Comparação com valores apresentados pela EPE em [10] Linhas de Transmissão Subterrâneas de 345 kV – Condutor de Alumínio

Dados do cabo (800 mm²)		
Condutor (Núcleo) - 50°C		
Material	Alumínio	
Diâmetro Interno	0	mm
Diâmetro Externo	35	mm
Resistividade elétrica	2.8264E-08	ρ.m
Coef. de temperatura a 20°C	0.00403	1/K
Construção	Encordoado	
ks	1	
kp	0.8	
Blindagem do condutor (1ª cam. Semi-condutora)		
Espessura	1.8	mm
Isolação		
Material	XLPE	
Espessura	26	mm
Perm. Elétrica relativa	2.5	
Blindagem da isolação (2ª cam. Semi-condutora)		
Espessura	2.3	mm
Blindagem Metálica - 50°C		
Construção	Fios de Cobre + Capa de Alumínio	
Resistividade elétrica fios	1.7241E-08	ρ.m
Coef. de temperatura a 20°C	0.00393	1/K
Número de fios	115	
Espessura dos fios	1.85	mm
Resistividade elétrica da capa	2.8264E-08	ρ.m
Coef. de temperatura a 20°C	0.00403	1/K
Espessura das fitas	0.25	mm
Capa externa		
Material	Polietileno	
Espessura	4.5	mm
Perm. Elétrica relativa	2.5	

Dados do cabo (1000 mm²)		
Condutor (Núcleo) - 50°C		
Material	Alumínio	
Diâmetro Interno	0	mm
Diâmetro Externo	38.2	mm
Resistividade elétrica	2.8264E-08	ρ.m
Coef. de temperatura a 20°C	0.00403	1/K
Construção	Encordoado	
ks	1	
kp	0.8	
Blindagem do condutor (1ª cam. Semi-condutora)		
Espessura	1.8	mm
Isolação		
Material	XLPE	
Espessura	26	mm
Perm. Elétrica relativa	2.5	
Blindagem da isolação (2ª cam. Semi-condutora)		
Espessura	2.3	mm
Blindagem Metálica - 50°C		
Construção	Fios de Cobre + Capa de Alumínio	
Resistividade elétrica fios	1.7241E-08	ρ.m
Coef. de temperatura a 20°C	0.00393	1/K
Número de fios	115	
Espessura dos fios	1.85	mm
Resistividade elétrica da capa	2.8264E-08	ρ.m
Coef. de temperatura a 20°C	0.00403	1/K
Espessura das fitas	0.25	mm
Capa externa		
Material	Polietileno	
Espessura	4.5	mm
Perm. Elétrica relativa	2.5	

Dados do cabo (1200 mm²)		
Condutor (Núcleo) - 50°C		
Material	Alumínio	
Diâmetro Interno	0	mm
Diâmetro Externo	43	mm
Resistividade elétrica	2.8264E-08	ρ.m
Coef. de temperatura a 20°C	0.00403	1/K
Construção	Encordoado	
ks	1	
kp	0.8	
Blindagem do condutor (1ª cam. Semi-condutora)		
Espessura	1.8	mm
Isolação		
Material	XLPE	
Espessura	26	mm
Perm. Elétrica relativa	2.5	
Blindagem da isolação (2ª cam. Semi-condutora)		
Espessura	2.3	mm
Blindagem Metálica - 50°C		
Construção	Fios de Cobre + Capa de Alumínio	
Resistividade elétrica fios	1.7241E-08	ρ.m
Coef. de temperatura a 20°C	0.00393	1/K
Número de fios	115	
Espessura dos fios	1.85	mm
Resistividade elétrica da capa	2.8264E-08	ρ.m
Coef. de temperatura a 20°C	0.00403	1/K
Espessura das fitas	0.25	mm
Capa externa		
Material	Polietileno	
Espessura	4.5	mm
Perm. Elétrica relativa	2.5	

## Ferramenta Piloto de Cálculo – Validações Adicionais

Comparação com valores apresentados pela EPE em [10]

Linhas de Transmissão Subterrâneas de 345 kV – Condutor de Alumínio

Dados do cabo (1600 mm²)		
Condutor (Núcleo) - 50°C		
Material	Alumínio	
Diâmetro Interno	0	mm
Diâmetro Externo	49	mm
Resistividade elétrica	2.8264E-08	ρ.m
Coef. de temperatura a 20°C	0.00403	1/K
Construção	Miliken	
ks	0.25	
kp	0.15	
Blindagem do condutor (1ª cam. Semi-condutora)		
Espessura	1.8	mm
Isolação		
Material	XLPE	
Espessura	26	mm
Perm. Elétrica relativa	2.5	
Blindagem da isolação (2ª cam. Semi-condutora)		
Espessura	2.3	mm
Blindagem Metálica - 50°C		
Construção	Fios de Cobre + Capa de Alumínio	
Resistividade elétrica fios	1.7241E-08	ρ.m
Coef. de temperatura a 20°C	0.00393	1/K
Número de fios	115	
Espessura dos fios	1.85	mm
Resistividade elétrica da capa	2.8264E-08	ρ.m
Coef. de temperatura a 20°C	0.00403	1/K
Espessura das fitas	0.25	mm
Capa externa		
Material	Polietileno	
Espessura	4.5	mm
Perm. Elétrica relativa	2.5	

Dados do cabo (2000 mm²)		
Condutor (Núcleo) - 50°C		
Material	Alumínio	
Diâmetro Interno	0	mm
Diâmetro Externo	54	mm
Resistividade elétrica	2.8264E-08	ρ.m
Coef. de temperatura a 20°C	0.00403	1/K
Construção	Miliken	
ks	0.25	
kp	0.15	
Blindagem do condutor (1ª cam. Semi-condutora)		
Espessura	1.8	mm
Isolação		
Material	XLPE	
Espessura	26	mm
Perm. Elétrica relativa	2.5	
Blindagem da isolação (2ª cam. Semi-condutora)		
Espessura	2.3	mm
Blindagem Metálica - 50°C		
Construção	Fios de Cobre + Capa de Alumínio	
Resistividade elétrica fios	1.7241E-08	ρ.m
Coef. de temperatura a 20°C	0.00393	1/K
Número de fios	115	
Espessura dos fios	1.85	mm
Resistividade elétrica da capa	2.8264E-08	ρ.m
Coef. de temperatura a 20°C	0.00403	1/K
Espessura das fitas	0.25	mm
Capa externa		
Material	Polietileno	
Espessura	4.5	mm
Perm. Elétrica relativa	2.5	

Dados do cabo (2500 mm²)		
Condutor (Núcleo) - 50°C		
Material	Alumínio	
Diâmetro Interno	0	mm
Diâmetro Externo	63.5	mm
Resistividade elétrica	2.8264E-08	ρ.m
Coef. de temperatura a 20°C	0.00403	1/K
Construção	Miliken	
ks	0.25	
kp	0.15	
Blindagem do condutor (1ª cam. Semi-condutora)		
Espessura	1.8	mm
Isolação		
Material	XLPE	
Espessura	26	mm
Perm. Elétrica relativa	2.5	
Blindagem da isolação (2ª cam. Semi-condutora)		
Espessura	2.3	mm
Blindagem Metálica - 50°C		
Construção	Fios de Cobre + Capa de Alumínio	
Resistividade elétrica fios	1.7241E-08	ρ.m
Coef. de temperatura a 20°C	0.00393	1/K
Número de fios	115	
Espessura dos fios	1.85	mm
Resistividade elétrica da capa	2.8264E-08	ρ.m
Coef. de temperatura a 20°C	0.00403	1/K
Espessura das fitas	0.25	mm
Capa externa		
Material	Polietileno	
Espessura	4.5	mm
Perm. Elétrica relativa	2.5	



## Ferramenta Piloto de Cálculo – Validações Adicionais

Comparação com valores apresentados pela EPE em [10]

Linhas de Transmissão Subterrâneas de 345 kV – Condutor de Alumínio

$$Dif = \frac{Valor_{Python} - Valor_{EPE}}{Valor_{EPE}} \times 100\%$$

Condutor	Config.	EPE						Python						Diferenças					
		r1 (Ω/km)	x1 (Ω/km)	b1 (μS/km)	r0 (Ω/km)	x0 (Ω/km)	b0 (μS/km)	r1 (Ω/km)	x1 (Ω/km)	b1 (μS/km)	r0 (Ω/km)	x0 (Ω/km)	b0 (μS/km)	r1 (%)	x1 (%)	b1 (%)	r0 (%)	x0 (%)	b0 (%)
Alumínio	800 mm² Duplo Vertical	0.0439	0.2719	61.4	0.0997	0.1	61.4	0.0439	0.2716	61.4246	0.0974	0.0985	61.4246	0.0	-0.1	0.0	-2.3	-1.5	0.0
	800 mm² Duplo Horiz.	0.0441	0.2701	61.4	0.1015	0.0999	61.4	0.0439	0.2716	61.4246	0.0975	0.0983	61.4246	-0.5	0.6	0.0	-3.9	-1.6	0.0
	1000 mm² Duplo Vertical	0.036	0.2653	64.8	0.0936	0.0962	64.8	0.036	0.2647	64.8393	0.0893	0.094	64.8393	0.0	-0.2	0.1	-4.6	-2.3	0.1
	800 mm² Simples Horiz.	0.0438	0.272	61.4	0.1015	0.0973	61.4	0.044	0.2716	61.7246	0.0978	0.0959	61.7246	0.5	-0.1	0.5	-3.6	-1.4	0.5
	1000 mm² Duplo Horiz.	0.0363	0.2635	64.8	0.0937	0.0958	64.8	0.036	0.2647	64.8393	0.0893	0.0938	64.8393	-0.8	0.5	0.1	-4.7	-2.1	0.1
	1200 mm² Duplo Vertical	0.0316	0.2564	69.9	0.0893	0.0909	69.9	0.0316	0.2554	69.9261	0.0845	0.0883	69.9261	0.0	-0.4	0.0	-5.4	-2.9	0.0
	1200 mm² Duplo Horiz.	0.0319	0.2545	69.9	0.0899	0.0906	69.9	0.0316	0.2554	69.9261	0.0846	0.0881	69.9261	-0.9	0.4	0.0	-5.9	-2.8	0.0
	1000 mm² Simples Horiz.	0.036	0.2654	64.8	0.0937	0.0932	64.8	0.036	0.2647	64.8393	0.0897	0.0914	64.8393	0.0	-0.3	0.1	-4.3	-1.9	0.1
	1200 mm² Simples Horiz.	0.0315	0.2565	69.9	0.0894	0.0878	69.9	0.0316	0.2554	69.9261	0.0849	0.0857	69.9261	0.3	-0.4	0.0	-5.0	-2.4	0.0
	1600 mm² Duplo Vertical	0.0212	0.2465	76.2	0.0761	0.0848	76.2	0.0212	0.2436	76.2373	0.0737	0.0807	76.2373	0.0	-1.2	0.0	-3.2	-4.8	0.0
	1600 mm² Duplo Horiz.	0.0214	0.2447	76.2	0.0762	0.081	76.2	0.0212	0.2436	76.2373	0.0738	0.0805	76.2373	-0.9	-0.4	0.0	-3.1	-0.6	0.0
	2000 mm² Duplo Vert.	0.0171	0.2392	81.5	0.0717	0.0808	81.5	0.0171	0.2344	81.4649	0.0693	0.0748	81.4649	0.0	-2.0	0.0	-3.3	-7.4	0.0
	2000 mm² Duplo Horiz.	0.0174	0.2373	81.5	0.0718	0.0805	81.5	0.0172	0.2344	81.4649	0.0694	0.0746	81.4649	-1.1	-1.2	0.0	-3.3	-7.3	0.0
	1600 mm² Simples Horiz.	0.0212	0.2467	76.2	0.0762	0.082	76.2	0.0212	0.2436	76.2373	0.0741	0.0781	76.2373	0.0	-1.3	0.0	-2.8	-4.8	0.0
	2500 mm² Duplo Vert.	0.0148	0.2283	90.2	0.0687	0.0752	90.2	0.0148	0.2207	91.3375	0.0663	0.067	91.3375	0.0	-3.3	1.3	-3.5	-10.9	1.3
	2500 mm² Duplo Horiz.	0.015	0.2264	90.2	0.0688	0.0748	90.2	0.0148	0.2207	91.3375	0.0663	0.067	91.3375	-1.3	-2.5	1.3	-3.6	-10.4	1.3
	2000 mm² Simples Horiz.	0.0171	0.2393	81.5	0.0718	0.0799	81.5	0.0171	0.2344	81.4649	0.0697	0.0722	81.4649	0.0	-2.0	0.0	-2.9	-9.6	0.0
	2500 mm² Simples Horiz.	0.0147	0.2284	90.2	0.0688	0.0724	90.2	0.0148	0.2207	91.3375	0.0667	0.0644	91.3375	0.7	-3.4	1.3	-3.1	-11.0	1.3

## Ferramenta Piloto de Cálculo – Validações Adicionais

Comparação com valores apresentados pela EPE em [10]

Linhas de Transmissão Subterrâneas de 345 kV – Condutor de Cobre

Dados do cabo (1600 mm²)		
Condutor (Núcleo) - 50°C		
Material	Cobre	
Diâmetro Interno	0	mm
Diâmetro Externo	49	mm
Resistividade elétrica	1.7241E-08	ρ.m
Coef. de temperatura a 20°C	0.00393	1/K
Construção	Miliken	
ks	0.35	
kp	0.2	
Blindagem do condutor (1ª cam. Semi-condutora)		
Espessura	1.8	mm
Isolação		
Material	XLPE	
Espessura	26	mm
Perm. Elétrica relativa	2.5	
Blindagem da isolação (2ª cam. Semi-condutora)		
Espessura	2.3	mm
Blindagem Metálica - 50°C		
Construção	Fios de Cobre + Capa de Alumínio	
Resistividade elétrica fios	1.7241E-08	ρ.m
Coef. de temperatura a 20°C	0.00393	1/K
Número de fios	115	
Espessura dos fios	1.85	mm
Resistividade elétrica da capa	2.8264E-08	ρ.m
Coef. de temperatura a 20°C	0.00403	1/K
Espessura das fitas	0.25	mm
Capa externa		
Material	Polietileno	
Espessura	4.5	mm
Perm. Elétrica relativa	2.5	

Dados do cabo (2000 mm²)		
Condutor (Núcleo) - 50°C		
Material	Cobre	
Diâmetro Interno	0	mm
Diâmetro Externo	57.2	mm
Resistividade elétrica	1.7241E-08	ρ.m
Coef. de temperatura a 20°C	0.00393	1/K
Construção	Miliken	
ks	0.35	
kp	0.2	
Blindagem do condutor (1ª cam. Semi-condutora)		
Espessura	1.8	mm
Isolação		
Material	XLPE	
Espessura	26	mm
Perm. Elétrica relativa	2.5	
Blindagem da isolação (2ª cam. Semi-condutora)		
Espessura	2.3	mm
Blindagem Metálica - 50°C		
Construção	Fios de Cobre + Capa de Alumínio	
Resistividade elétrica fios	1.7241E-08	ρ.m
Coef. de temperatura a 20°C	0.00393	1/K
Número de fios	115	
Espessura dos fios	1.85	mm
Resistividade elétrica da capa	2.8264E-08	ρ.m
Coef. de temperatura a 20°C	0.00403	1/K
Espessura das fitas	0.25	mm
Capa externa		
Material	Polietileno	
Espessura	4.5	mm
Perm. Elétrica relativa	2.5	

Dados do cabo (2500 mm²)		
Condutor (Núcleo) - 50°C		
Material	Cobre	
Diâmetro Interno	0	mm
Diâmetro Externo	62.4	mm
Resistividade elétrica	1.7241E-08	ρ.m
Coef. de temperatura a 20°C	0.00393	1/K
Construção	Miliken	
ks	0.35	
kp	0.2	
Blindagem do condutor (1ª cam. Semi-condutora)		
Espessura	1.8	mm
Isolação		
Material	XLPE	
Espessura	26	mm
Perm. Elétrica relativa	2.5	
Blindagem da isolação (2ª cam. Semi-condutora)		
Espessura	2.3	mm
Blindagem Metálica - 50°C		
Construção	Fios de Cobre + Capa de Alumínio	
Resistividade elétrica fios	1.7241E-08	ρ.m
Coef. de temperatura a 20°C	0.00393	1/K
Número de fios	115	
Espessura dos fios	1.85	mm
Resistividade elétrica da capa	2.8264E-08	ρ.m
Coef. de temperatura a 20°C	0.00403	1/K
Espessura das fitas	0.25	mm
Capa externa		
Material	Polietileno	
Espessura	4.5	mm
Perm. Elétrica relativa	2.5	

## Ferramenta Piloto de Cálculo – Validações Adicionais

Comparação com valores apresentados pela EPE em [10]  
Linhas de Transmissão Subterrâneas de 345 kV – Condutor de Cobre

$$Dif = \frac{Valor_{Python} - Valor_{EPE}}{Valor_{EPE}} \times 100\%$$

Condutor	Config.	EPE						Python						Diferenças					
		r1 (Ω/km)	x1 (Ω/km)	b1 (μS/km)	r0 (Ω/km)	x0 (Ω/km)	b0 (μS/km)	r1 (Ω/km)	x1 (Ω/km)	b1 (μS/km)	r0 (Ω/km)	x0 (Ω/km)	b0 (μS/km)	r1 (%)	x1 (%)	b1 (%)	r0 (%)	x0 (%)	b0 (%)
Cobre	1600 mm² Duplo Vertical	0.0137	0.2465	76.2	0.0687	0.0848	76.2	0.0137	0.2395	76.2373	0.0662	0.0766	76.2373	0.0	-2.8	0.0	-3.6	-9.7	0.0
	1600 mm² Duplo Horiz.	0.014	0.2447	76.2	0.0686	0.0844	76.2	0.0134	0.2395	76.2373	0.0663	0.0763	76.2373	-4.3	-2.1	0.0	-3.4	-9.6	0.0
	2000 mm² Duplo Vertical	0.0114	0.2348	84.8	0.0658	0.0786	84.8	0.0114	0.2261	84.7983	0.0633	0.0685	84.7983	0.0	-3.7	0.0	-3.8	-12.8	0.0
	2000 mm² Duplo Horiz.	0.0117	0.233	84.8	0.0658	0.0782	84.8	0.0114	0.2261	84.7983	0.0634	0.0683	84.7983	-2.6	-3.0	0.0	-3.6	-12.7	0.0
	1600 mm² Simples Horiz.	0.0137	0.2467	76.2	0.0687	0.082	76.2	0.0137	0.2395	76.2373	0.0666	0.074	76.2373	0.0	-2.9	0.0	-3.1	-9.8	0.0
	2500 mm² Duplo Vertical	0.0097	0.2283	90.2	0.0637	0.0752	90.2	0.0096	0.2182	90.1978	0.0612	0.0639	90.1978	-1.0	-4.4	0.0	-3.9	-15.0	0.0
	2500 mm² Duplo Horiz.	0.0099	0.2264	90.2	0.0637	0.0748	90.2	0.0096	0.2182	90.1978	0.0612	0.0636	90.1978	-3.0	-3.6	0.0	-3.9	-15.0	0.0
	2000 mm² Simples Horiz.	0.0114	0.235	84.8	0.0659	0.0757	93	0.0114	0.2261	84.7983	0.0637	0.0659	84.7983	0.0	-3.8	0.0	-3.3	-12.9	-8.8
	2500 mm² Simples Horiz.	0.0096	0.2284	90.2	0.0638	0.0724	90.2	0.0096	0.2182	90.1978	0.0616	0.0613	90.1978	0.0	-4.5	0.0	-3.4	-15.3	0.0

## Ferramenta Piloto de Cálculo – Validações Adicionais

Comparação com valores apresentados pela EPE em [10]

Linhas de Transmissão Subterrâneas de 500 kV – Condutor de Alumínio

Dados do cabo (1200 mm²)		
Condutor (Núcleo) - 50°C		
Material	Alumínio	
Diâmetro Interno	0	mm
Diâmetro Externo	41.4	mm
Resistividade elétrica	2.8264E-08	$\rho.m$
Coef. de temperatura a 20°C	0.00403	1/K
Construção	Encordoadado	
ks	1	
kp	0.8	
Blindagem do condutor (1ª cam. Semi-condutora)		
Espessura	1.8	mm
Isolação		
Material	XLPE	
Espessura	37	mm
Perm. Elétrica relativa	2.5	
Blindagem da isolação (2ª cam. Semi-condutora)		
Espessura	2.3	mm
Blindagem Metálica - 50°C		
Construção	Fios de Cobre + Capa de Alumínio	
Resistividade elétrica fios	1.7241E-08	$\rho.m$
Coef. de temperatura a 20°C	0.00393	1/K
Número de fios	115	
Espessura dos fios	1.85	mm
Resistividade elétrica da capa	2.8264E-08	$\rho.m$
Coef. de temperatura a 20°C	0.00403	1/K
Espessura das fitas	0.25	mm
Capa externa		
Material	Polietileno	
Espessura	4.5	mm
Perm. Elétrica relativa	2.5	

Dados do cabo (1600 mm²)		
Condutor (Núcleo) - 50°C		
Material	Alumínio	
Diâmetro Interno	0	mm
Diâmetro Externo	48.9	mm
Resistividade elétrica	2.8264E-08	$\rho.m$
Coef. de temperatura a 20°C	0.00403	1/K
Construção	Miliken	
ks	0.25	
kp	0.15	
Blindagem do condutor (1ª cam. Semi-condutora)		
Espessura	1.8	mm
Isolação		
Material	XLPE	
Espessura	32	mm
Perm. Elétrica relativa	2.5	
Blindagem da isolação (2ª cam. Semi-condutora)		
Espessura	2.3	mm
Blindagem Metálica - 50°C		
Construção	Fios de Cobre + Capa de Alumínio	
Resistividade elétrica fios	1.7241E-08	$\rho.m$
Coef. de temperatura a 20°C	0.00393	1/K
Número de fios	115	
Espessura dos fios	1.85	mm
Resistividade elétrica da capa	2.8264E-08	$\rho.m$
Coef. de temperatura a 20°C	0.00403	1/K
Espessura das fitas	0.25	mm
Capa externa		
Material	Polietileno	
Espessura	4.5	mm
Perm. Elétrica relativa	2.5	

## Ferramenta Piloto de Cálculo – Validações Adicionais

Comparação com valores apresentados pela EPE em [10]

Linhas de Transmissão Subterrâneas de 500 kV – Condutor de Alumínio

Dados do cabo (2000 mm²)		
Condutor (Núcleo) - 50°C		
Material	Alumínio	
Diâmetro Interno	0	mm
Diâmetro Externo	54	mm
Resistividade elétrica	2.8264E-08	ρ.m
Coef. de temperatura a 20°C	0.00403	1/K
Construção	Miliken	
ks	0.25	
kp	0.15	
Blindagem do condutor (1ª cam. Semi-condutora)		
Espessura	1.8	mm
Isolação		
Material	XLPE	
Espessura	32	mm
Perm. Elétrica relativa	2.5	
Blindagem da isolação (2ª cam. Semi-condutora)		
Espessura	2.3	mm
Blindagem Metálica - 50°C		
Construção	Fios de Cobre + Capa de Alumínio	
Resistividade elétrica fios	1.7241E-08	ρ.m
Coef. de temperatura a 20°C	0.00393	1/K
Número de fios	115	
Espessura dos fios	1.85	mm
Resistividade elétrica da capa	2.8264E-08	ρ.m
Coef. de temperatura a 20°C	0.00403	1/K
Espessura das fitas	0.25	mm
Capa externa		
Material	Polietileno	
Espessura	4.5	mm
Perm. Elétrica relativa	2.5	

Dados do cabo (2500 mm²)		
Condutor (Núcleo) - 50°C		
Material	Alumínio	
Diâmetro Interno	0	mm
Diâmetro Externo	63.5	mm
Resistividade elétrica	2.8264E-08	ρ.m
Coef. de temperatura a 20°C	0.00403	1/K
Construção	Miliken	
ks	0.25	
kp	0.15	
Blindagem do condutor (1ª cam. Semi-condutora)		
Espessura	1.8	mm
Isolação		
Material	XLPE	
Espessura	32	mm
Perm. Elétrica relativa	2.5	
Blindagem da isolação (2ª cam. Semi-condutora)		
Espessura	2.3	mm
Blindagem Metálica - 50°C		
Construção	Fios de Cobre + Capa de Alumínio	
Resistividade elétrica fios	1.7241E-08	ρ.m
Coef. de temperatura a 20°C	0.00393	1/K
Número de fios	115	
Espessura dos fios	1.85	mm
Resistividade elétrica da capa	2.8264E-08	ρ.m
Coef. de temperatura a 20°C	0.00403	1/K
Espessura das fitas	0.25	mm
Capa externa		
Material	Polietileno	
Espessura	4.5	mm
Perm. Elétrica relativa	2.5	

## Ferramenta Piloto de Cálculo – Validações Adicionais

Comparação com valores apresentados pela EPE em [10]  
Linhas de Transmissão Subterrâneas de 500 kV – Condutor de Alumínio

$$Dif = \frac{Valor_{Python} - Valor_{EPE}}{Valor_{EPE}} \times 100\%$$

Condutor	Config.	EPE						Python						Diferenças					
		r1 (Ω/km)	x1 (Ω/km)	b1 (μS/km)	r0 (Ω/km)	x0 (Ω/km)	b0 (μS/km)	r1 (Ω/km)	x1 (Ω/km)	b1 (μS/km)	r0 (Ω/km)	x0 (Ω/km)	b0 (μS/km)	r1 (%)	x1 (%)	b1 (%)	r0 (%)	x0 (%)	b0 (%)
Alumínio	1200 mm² Duplo Vertical	0.0316	0.2592	53.9	0.0896	0.1075	53.9	0.0316	0.2583	53.8917	0.0831	0.1045	53.8917	0.0	-0.3	0.0	-7.3	-2.8	0.0
	1200 mm² Duplo Horiz.	0.0318	0.2573	53.9	0.0896	0.107	53.9	0.0316	0.2583	53.8917	0.0832	0.1043	53.8917	-0.6	0.4	0.0	-7.1	-2.5	0.0
	1200 mm² Simples Horiz.	0.0315	0.2594	53.9	0.0897	0.1042	53.9	0.0316	0.2583	53.8917	0.0835	0.1019	53.8917	0.3	-0.4	0.0	-6.9	-2.2	0.0
	1600 mm² Duplo Vertical	0.0212	0.2466	65.7	0.0793	0.0934	65.7	0.0212	0.2438	65.7496	0.0729	0.0885	65.7496	0.0	-1.1	0.1	-8.1	-5.2	0.1
	1600 mm² Duplo Horiz.	0.0215	0.2448	65.7	0.0794	0.0929	65.7	0.0212	0.2438	65.7496	0.0729	0.0883	65.7496	-1.4	-0.4	0.1	-8.2	-5.0	0.1
	2000 mm² Duplo Vert.	0.0172	0.2392	70.1	0.0754	0.089	70.1	0.0171	0.2344	70.1373	0.0685	0.0822	70.1373	-0.6	-2.0	0.1	-9.2	-7.6	0.1
	2000 mm² Duplo Horiz.	0.0174	0.2373	70.1	0.0754	0.0886	70.1	0.0172	0.2344	70.1373	0.0685	0.082	70.1373	-1.1	-1.2	0.1	-9.2	-7.4	0.1
	1600 mm² Simples Horiz.	0.0212	0.2468	65.7	0.0795	0.0901	65.7	0.0212	0.2438	65.7496	0.0729	0.0883	65.7496	0.0	-1.2	0.1	-8.3	-2.0	0.1
	2500 mm² Duplo Vert.	0.0148	0.2269	78.2	0.0733	0.0824	78.2	0.0148	0.2207	78.2464	0.0655	0.0738	78.2464	0.0	-2.7	0.1	-10.6	-10.4	0.1
	2500 mm² Duplo Horiz.	0.0151	0.2251	78.2	0.0733	0.0819	78.2	0.0148	0.2207	78.2464	0.0655	0.0736	78.2464	-2.0	-2.0	0.1	-10.6	-10.1	0.1
	2000 mm² Simples Horiz.	0.0171	0.2393	70.1	0.0756	0.0857	70.1	0.0172	0.2344	70.1373	0.0689	0.0796	70.1373	0.6	-2.0	0.1	-8.9	-7.1	0.1
	2500 mm² Simples Horiz.	0.0147	0.2271	78.2	0.0735	0.079	78.2	0.0148	0.2207	78.2464	0.0659	0.0713	78.2464	0.7	-2.8	0.1	-10.3	-9.7	0.1

## Ferramenta Piloto de Cálculo – Validações Adicionais

Comparação com valores apresentados pela EPE em [10]

Linhas de Transmissão Subterrâneas de 500 kV – Condutor de Cobre

Dados do cabo (1600 mm²)		
Condutor (Núcleo) - 50°C		
Material	Cobre	
Diâmetro Interno	0	mm
Diâmetro Externo	48.9	mm
Resistividade elétrica	1.7241E-08	ρ.m
Coef. de temperatura a 20°C	0.00393	1/K
Construção	Miliken	
ks	0.35	
kp	0.2	
Blindagem do condutor (1ª cam. Semi-condutora)		
Espessura	1.8	mm
Isolação		
Material	XLPE	
Espessura	32	mm
Perm. Elétrica relativa	2.5	
Blindagem da isolação (2ª cam. Semi-condutora)		
Espessura	2.3	mm
Blindagem Metálica - 50°C		
Construção	Fios de Cobre + Capa de Alumínio	
Resistividade elétrica fios	1.7241E-08	ρ.m
Coef. de temperatura a 20°C	0.00393	1/K
Número de fios	115	
Espessura dos fios	1.85	mm
Resistividade elétrica da capa	2.8264E-08	ρ.m
Coef. de temperatura a 20°C	0.00403	1/K
Espessura das fitas	0.25	mm
Capa externa		
Material	Polietileno	
Espessura	4.5	mm
Perm. Elétrica relativa	2.5	

Dados do cabo (2000 mm²)		
Condutor (Núcleo) - 50°C		
Material	Cobre	
Diâmetro Interno	0	mm
Diâmetro Externo	57.2	mm
Resistividade elétrica	1.7241E-08	ρ.m
Coef. de temperatura a 20°C	0.00393	1/K
Construção	Miliken	
ks	0.35	
kp	0.2	
Blindagem do condutor (1ª cam. Semi-condutora)		
Espessura	1.8	mm
Isolação		
Material	XLPE	
Espessura	32	mm
Perm. Elétrica relativa	2.5	
Blindagem da isolação (2ª cam. Semi-condutora)		
Espessura	2.3	mm
Blindagem Metálica - 50°C		
Construção	Fios de Cobre + Capa de Alumínio	
Resistividade elétrica fios	1.7241E-08	ρ.m
Coef. de temperatura a 20°C	0.00393	1/K
Número de fios	115	
Espessura dos fios	1.85	mm
Resistividade elétrica da capa	2.8264E-08	ρ.m
Coef. de temperatura a 20°C	0.00403	1/K
Espessura das fitas	0.25	mm
Capa externa		
Material	Polietileno	
Espessura	4.5	mm
Perm. Elétrica relativa	2.5	

Dados do cabo (2500 mm²)		
Condutor (Núcleo) - 50°C		
Material	Cobre	
Diâmetro Interno	0	mm
Diâmetro Externo	63.5	mm
Resistividade elétrica	1.7241E-08	ρ.m
Coef. de temperatura a 20°C	0.00393	1/K
Construção	Miliken	
ks	0.35	
kp	0.2	
Blindagem do condutor (1ª cam. Semi-condutora)		
Espessura	1.8	mm
Isolação		
Material	XLPE	
Espessura	32	mm
Perm. Elétrica relativa	2.5	
Blindagem da isolação (2ª cam. Semi-condutora)		
Espessura	2.3	mm
Blindagem Metálica - 50°C		
Construção	Fios de Cobre + Capa de Alumínio	
Resistividade elétrica fios	1.7241E-08	ρ.m
Coef. de temperatura a 20°C	0.00393	1/K
Número de fios	115	
Espessura dos fios	1.85	mm
Resistividade elétrica da capa	2.8264E-08	ρ.m
Coef. de temperatura a 20°C	0.00403	1/K
Espessura das fitas	0.25	mm
Capa externa		
Material	Polietileno	
Espessura	4.5	mm
Perm. Elétrica relativa	2.5	

## Ferramenta Piloto de Cálculo – Validações Adicionais

Comparação com valores apresentados pela EPE em [10]  
Linhas de Transmissão Subterrâneas de 500 kV – Condutor de Cobre

$$Dif = \frac{Valor_{Python} - Valor_{EPE}}{Valor_{EPE}} \times 100\%$$

Condutor	Config.	EPE						Python						Diferenças					
		r1 (Ω/km)	x1 (Ω/km)	b1 (μS/km)	r0 (Ω/km)	x0 (Ω/km)	b0 (μS/km)	r1 (Ω/km)	x1 (Ω/km)	b1 (μS/km)	r0 (Ω/km)	x0 (Ω/km)	b0 (μS/km)	r1 (%)	x1 (%)	b1 (%)	r0 (%)	x0 (%)	b0 (%)
Cobre	1600 mm² Duplo Vertical	0.0137	0.2466	65.7	0.0719	0.0934	65.7	0.0137	0.2397	65.7496	0.0654	0.0844	65.7496	0.0	-2.8	0.1	-9.0	-9.6	0.1
	1600 mm² Duplo Horiz.	0.014	0.2448	65.7	0.0719	0.0929	65.7	0.0137	0.2396	65.7496	0.0654	0.0841	65.7496	-2.1	-2.1	0.1	-9.0	-9.5	0.1
	2000 mm² Duplo Vertical	0.0114	0.2348	72.9	0.0697	0.0866	72.9	0.0114	0.2261	72.8771	0.0625	0.0758	72.8771	0.0	-3.7	0.0	-10.3	-12.5	0.0
	2000 mm² Duplo Horiz.	0.0117	0.233	72.9	0.0698	0.0862	72.9	0.0114	0.2261	72.8771	0.0626	0.0755	72.8771	-2.6	-3.0	0.0	-10.3	-12.4	0.0
	1600 mm² Simples Horiz.	0.0137	0.2468	65.7	0.072	0.0901	65.7	0.0137	0.2396	65.7496	0.0658	0.0818	65.7496	0.0	-2.9	0.1	-8.6	-9.2	0.1
	2500 mm² Duplo Vertical	0.0097	0.2269	78.2	0.0681	0.0824	78.2	0.0096	0.2169	78.2464	0.0604	0.0701	78.2464	-1.0	-4.4	0.1	-11.3	-14.9	0.1
	2500 mm² Duplo Horiz.	0.0099	0.2251	78.2	0.0682	0.0819	78.2	0.0096	0.2169	78.2464	0.0604	0.0698	78.2464	-3.0	-3.6	0.1	-11.4	-14.8	0.1
	2000 mm² Simples Horiz.	0.0114	0.235	72.9	0.0699	0.0833	72.9	0.0114	0.2261	72.8771	0.0629	0.0732	72.8771	0.0	-3.8	0.0	-10.0	-12.1	0.0
	2500 mm² Simples Horiz.	0.0096	0.2271	78.2	0.0629	0.0786	78.2	0.0096	0.2169	78.2464	0.0607	0.0675	78.2464	0.0	-4.5	0.1	-3.5	-14.1	0.1



## Referências

- [1] IEC 60287-1-1: Electric cables – Calculation of the current rating – Part 1-1: Current rating equations (100% load factor) and calculation of losses – General
- [2] Timaná Eraso, Luis Carlos (2019), “Análise de modelos de linhas de transmissão com parâmetros variantes com a frequência”. Dissertação de Mestrado. Escola Politécnica da USP
- [3] A. Ametani, "A General Formulation of Impedance and Admittance of Cables," in *IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems*, vol. PAS-99, no. 3, pp. 902-910, May 1980
- [4] B. Gustavsen, "Panel session on data for modeling system transients insulated cables," *2001 IEEE Power Engineering Society Winter Meeting. Conference Proceedings (Cat. No.01CH37194)*, Columbus, OH, USA, 2001, pp. 718-723 vol.2
- [5] Cigré WG B1.30: TB 531 – Cable Systems Electrical Characteristics.
- [6] L. M. Wedepohl and D. J. Wilcox, "Transient analysis of underground power-transmission systems. System-model and wave-propagation characteristics," in *Proceedings of the Institution of Electrical Engineers*, vol. 120, no. 2, pp. 253-260, February 1973.
- [7] O. Saad, G. Gaba and M. Giroux, "A closed-form approximation for ground return impedance of underground cables," in *IEEE Transactions on Power Delivery*, vol. 11, no. 3, pp. 1536-1545, July 1996;
- [8] N. Nagaoka and A. Ametani, "Transient Calculations on Crossbonded Cables," in *IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems*, vol. PAS-102, no. 4, pp. 779-787, April 1983.

## Referências

- [9] Fumitaka Nishimura (1973), “Cálculo de Parâmetros Elétricos de Cabos Subterrâneos”. Dissertação de Mestrado. Escola Politécnica da USP.
- [10] EPE-DEE-NT-84/2021-rev0 – Definição de parâmetros indicativos para planejamento de linhas de Transmissão subterrâneas e subaquáticas em corrente alternada. Disponível em [https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-629/NT\\_EPE-DEE-NT-084-2021.pdf](https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-629/NT_EPE-DEE-NT-084-2021.pdf)

A photograph of high-voltage power lines and pylons at sunset or sunrise, with a body of water in the foreground. The sky is a warm yellow-orange color, and the power lines are silhouetted against it. The water in the foreground is dark and reflects the light from the sky.

**Aberto para colaborações**  
**[m.g.ribeiro@ieee.org](mailto:m.g.ribeiro@ieee.org)**