CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:




Nombre del edificio	-		
Dirección	Calle Vicente Aleixandre, número 13		
Municipio	San Sebastián de los Reyes	**Código Postal**	28702
Provincia	Madrid	**Comunidad Autónoma**	Comunidad de Madrid
Zona climática	D3	**Año construcción**	1983
Normativa vigente (construcción / rehabilitación)	NBE-CT-79		
Referencia/s catastral/es	6498107VK4869N0001OT		

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:	
○ Edificio de nueva construcción	● Edificio Existente
● Vivienda ● Unifamiliar ○ Bloque ○ Bloque completo ○ Vivienda individual	○ Terciario ○ Edificio completo ○ Local

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:

Nombre y Apellidos	Noelia Asensi Hernández	**NIF(NIE)**	47606257Y
Razón social	-	**NIF**	-
Domicilio	Avinguda Francesc Macià, 60, planta 10		
Municipio	Sabadell	**Código Postal**	08208
Provincia	Barcelona	**Comunidad Autónoma**	Cataluña
e-mail:	registros@certificadodecasa.com	**Teléfono**	912904072
Titulación habilitante según normativa vigente	Arquitecto		
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión:	CEXv2.3		

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE [kWh/m² año]		EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO [kgCO2/ m² año]	
			

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y sus anexos:

Fecha: 23/12/2025

Firmado por ASENSI HERNANDEZ NOELIA - ***0625** el día 30/12/2025 con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios

Firma del técnico certificador

Anexo I. *Descripción de las características energéticas del edificio.*
Anexo II. *Calificación energética del edificio.*
Anexo III. *Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.*
Anexo IV. *Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.*



Registro del Órgano Territorial Competente:

ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²]	101.65

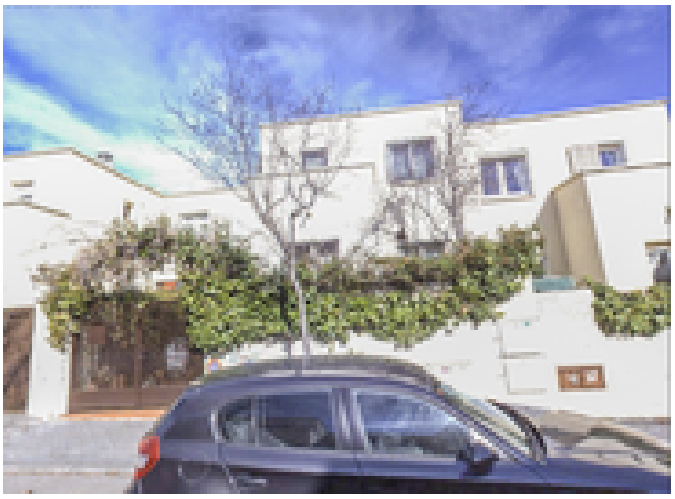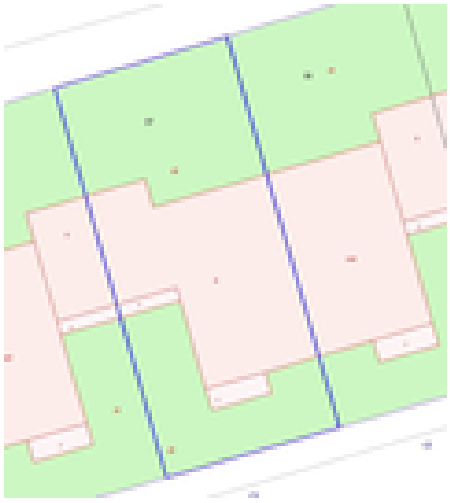Imagen del edificio	Plano de situación
	

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre	Tipo	Superficie [m²]	Transmitancia [W/m²·K]	Modo de obtención
Cubierta	Cubierta	59.0	0.90	Por defecto
Fachada Sureste P1	Fachada	16.16	1.40	Por defecto
Fachada Noroeste P1	Fachada	17.84	1.40	Por defecto
Medianera 1 P1	Fachada	12.5	0.00	
Fachada Suroeste P1	Fachada	10.91	1.40	Por defecto
Medianera 2 P1	Fachada	21.0	0.00	
Fachada Noreste P1	Fachada	3.25	1.40	Por defecto
Fachada Sureste P0	Fachada	10.97	1.40	Por defecto
Fachada Noroeste P0	Fachada	6.83	1.40	Por defecto
Medianera 1 P0	Fachada	10.75	0.00	
Fachada Suroeste P0	Fachada	12.75	1.40	Por defecto
Partición vertical	Partición Interior	16.0	1.44	Por defecto
Medianera 2 P0	Fachada	21.0	0.00	
Fachada Noreste P0	Fachada	2.5	1.40	Por defecto
Suelo	Suelo	48.0	1.00	Por defecto

Huecos y lucernarios

Nombre	Tipo	Superficie [m²]	Transmitancia [W/m²·K]	Factor solar	Modo de obtención. Transmitancia	Modo de obtención. Factor solar
Ventana Cocina P0	Hueco	1.08	2.72	0.01	Estimado	Estimado
Ventana Comedor P0	Hueco	1.08	2.72	0.01	Estimado	Estimado
Ventanal Salón P0	Hueco	6.3	2.12	0.50	Estimado	Estimado
Ventana Dormitorio 1 P1	Hueco	1.08	2.72	0.01	Estimado	Estimado
Puerta Dormitorio 1 P1	Hueco	1.68	2.72	0.01	Estimado	Estimado
Ventana Baño P1	Hueco	0.84	2.72	0.25	Estimado	Estimado
Ventana Dormitorio 2 P1	Hueco	1.08	2.72	0.54	Estimado	Estimado
Ventana Dormitorio 3 P1	Hueco	1.08	2.72	0.54	Estimado	Estimado
Ventana Dormitorio 4 P1	Hueco	1.08	2.72	0.01	Estimado	Estimado

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento Estacional [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
Estufa	Caldera Estándar	24.0	77.2	Biomasa no densificada	Estimado
Bomba de Calor 1	Bomba de Calor		207.1	Electricidad	Estimado
Bomba de Calor 2	Bomba de Calor		213.1	Electricidad	Estimado
Bomba de Calor 3	Bomba de Calor		207.1	Electricidad	Estimado
Bomba de Calor 4	Bomba de Calor		207.1	Electricidad	Estimado
Bomba de Calor 5	Bomba de Calor		213.1	Electricidad	Estimado
Aerotermia Kosner	Bomba de Calor		190.0	Electricidad	Estimado
TOTALES	Calefacción				

Generadores de refrigeración

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento Estacional [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
Bomba de Calor 1	Bomba de Calor		207.9	Electricidad	Estimado
Bomba de Calor 2	Bomba de Calor		214.2	Electricidad	Estimado
Bomba de Calor 3	Bomba de Calor		207.9	Electricidad	Estimado
Bomba de Calor 4	Bomba de Calor		207.9	Electricidad	Estimado
Bomba de Calor 5	Bomba de Calor		214.2	Electricidad	Estimado
TOTALES	Refrigeración				

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60° (litros/día)	140.0

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento Estacional [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
Aerotermia Kosner	Bomba de Calor		332.0	Electricidad	Estimado
TOTALES	ACS				

6. ENERGÍAS RENOVABLES

Eléctrica

Nombre	Energía eléctrica generada y autoconsumida [kWh/año]
Placas Fotovoltaicas	6400.0
TOTAL	6400.0

ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática	D3	Uso	Residencial

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL		INDICADORES PARCIALES			
< 12.2 A 12.2-19.9 B 19.9-30.8 C 30.8-47.3 D 47.3-83.7 E 83.7-100.4 F ≥ 100.4 G	9.6 A	CALEFACCIÓN		ACS	
		Emisiones calefacción [kgCO2/m² año]	D	*Emisiones ACS [kgCO2/m² año]*	E
		25.05		3.52	
		REFRIGERACIÓN		ILUMINACIÓN	
Emisiones globales [kgCO2/m² año]		*Emisiones refrigeración [kgCO2/m² año]*	A	*Emisiones iluminación [kgCO2/m² año]*	-
		1.85		-	

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del consumo energético del mismo.

	kgCO2/m² año	kgCO2/año
Emisiones CO2 por consumo eléctrico	8.99	914.19
Emisiones CO2 por otros combustibles	0.59	60.06

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL		INDICADORES PARCIALES			
< 54.2 A 54.2-87.8 B 87.8-136.1 C 136.1-209.3 D 209.3-375.6 E 375.6-473.2 F ≥ 473.2 G	54.2 B	CALEFACCIÓN		ACS	
		Energía primaria calefacción [kWh/m²año]	D	*Energía primaria ACS [kWh/m² año]*	E
		145.49		20.79	
		REFRIGERACIÓN		ILUMINACIÓN	
Consumo global de energía primaria no renovable [kWh/m² año]		*Energía primaria refrigeración [kWh/m² año]*	B	*Energía primaria iluminación [kWh/m²año]*	-
		10.95		-	

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del edificio.


DEMANDA DE CALEFACCIÓN		DEMANDA DE REFRIGERACIÓN	
< 28.9 A 28.9-46.8 B 46.8-72.6 C 72.6-111.6 D 111.6-178.3 E 178.3-208.6 F ≥ 208.6 G	171.7 E	< 10.0 A 10.0-14.3 B 14.3-20.4 C 20.4-29.7 D 29.7-36.7 E 36.7-45.1 F ≥ 45.1 G	11.6 B
Demanda de calefacción [kWh/m² año]		*Demanda de refrigeración [kWh/m² año]*	

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios, ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales


ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Medidas de Instalaciones

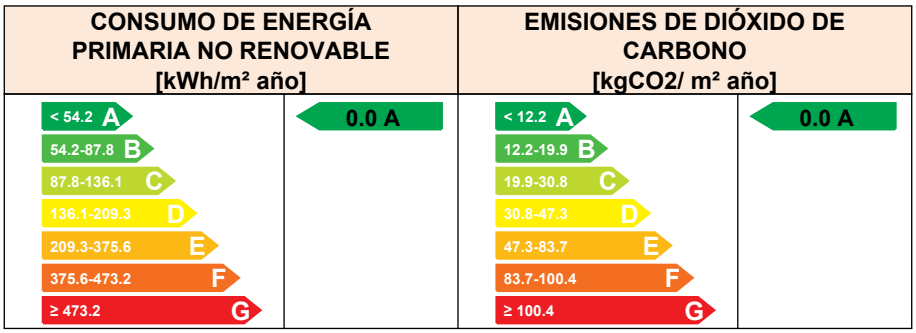CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL



CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES

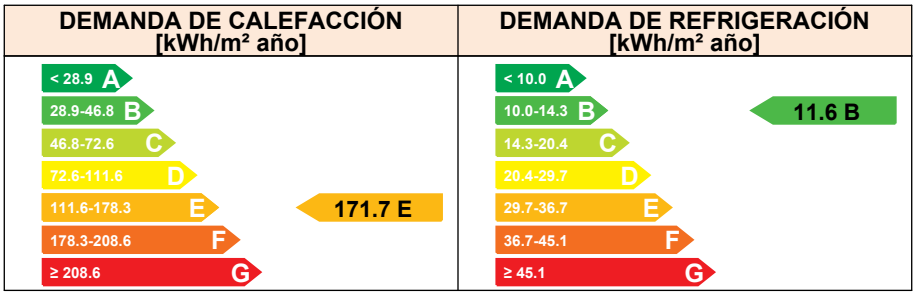

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador	Calefacción			Refrigeración			ACS			Iluminación			Total		
	Valor		ahorro respecto a la situación original	Valor		ahorro respecto a la situación original	Valor		ahorro respecto a la situación original	Valor		ahorro respecto a la situación original	Valor		ahorro respecto a la situación original
Consumo Energía final [kWh/m² año]	214.66		-101.2%	5.60		0.0%	10.64		0.0%	-		-%	167.95		-179.9%
Consumo Energía primaria no renovable [kWh/m² año]	7.30	A	95.0%	10.95	B	0.0%	20.79	E	0.0%	-	-	-%	0.00	A	100.0%
Emisiones de CO2 [kgCO2/m² año]	3.86	A	84.6%	1.85	A	0.0%	3.52	E	0.0%	-	-	-%	0.00	A	100.0%
Demanda [kWh/m² año]	171.73	E	0.0%	11.64	B	0.0%									

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA

Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos)

Es recomendable la sustitución la estufa actual por una estufa de pellets, potencia nominal estimada de 4,8 a 16kW, con cuerpo de acero soldado y ensayado a presión, de 1130x590x865 mm, aislamiento interior, cámara de combustión con sistema automático de limpieza del quemador mediante parrilla basculante, intercambiador de calor de tubos verticales con mecanismo de limpieza automática, sistema de extracción de humos con regulación de velocidad, cajón para recogida de cenizas del módulo de combustión, aprovechamiento del calor residual, equipo de limpieza, control de la combustión mediante sonda integrada, sistema de mando integrado con pantalla táctil, para el control de la combustión

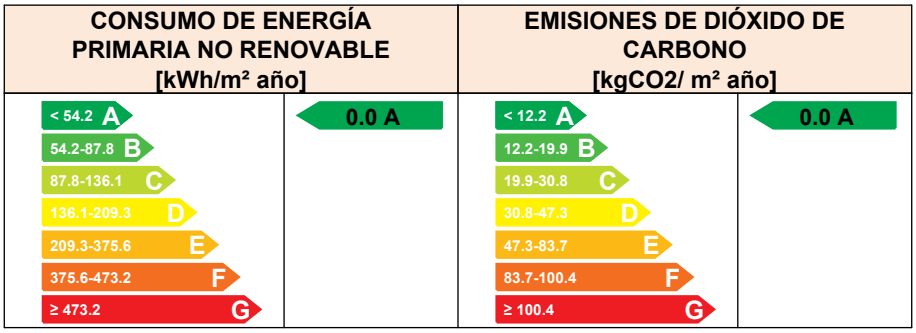
Coste estimado de la medida

3300.0 €


Otros datos de interés

Medidas de Fachada

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL



CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES

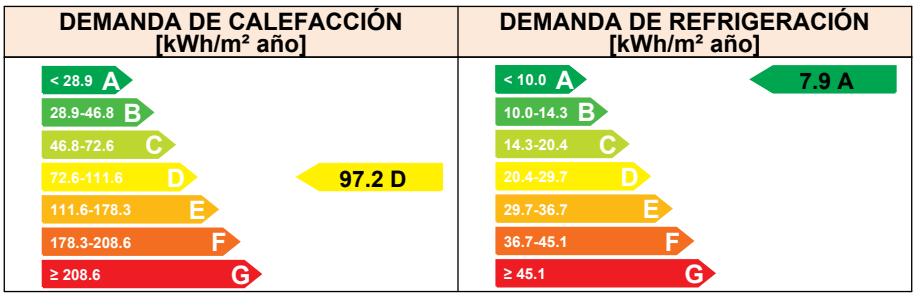

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador	Calefacción			Refrigeración			ACS			Iluminación			Total		
	Valor		ahorro respecto a la situación original	Valor		ahorro respecto a la situación original	Valor		ahorro respecto a la situación original	Valor		ahorro respecto a la situación original	Valor		ahorro respecto a la situación original
Consumo Energía final [kWh/m² año]	60.40		43.4%	3.81		32.0%	10.64		0.0%	-		-%	11.89		80.2%
Consumo Energía primaria no renovable [kWh/m² año]	82.35	C	43.4%	7.45	A	32.0%	20.79	E	0.0%	-	-	-%	0.00	A	100.0%
Emisiones de CO2 [kgCO2/m² año]	14.18	B	43.4%	1.26	A	32.0%	3.52	E	0.0%	-	-	-%	0.00	A	100.0%
Demanda [kWh/m² año]	97.20	D	43.4%	7.91	A	32.0%									

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA

Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos)

Se recomienda la adición de aislamiento térmico por el exterior en fachada, sistema SATE, formado por panel rígido de poliestireno expandido, de superficie lisa y mecanizado lateral recto, de color blanco, de 80 mm de espesor, con resistencia al envejecimiento y permeable al vapor de agua, resistencia térmica 2,11 m²K/W, conductividad térmica 0,038 W/(mK), colocado a tope y fijado con mortero adhesivo y fijaciones mecánicas. El precio no incluye la capa de regularización ni la capa de acabado

Coste estimado de la medida

7200.0 €

Otros datos de interés

ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TÉCNICO CERTIFICADOR

Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador	09/12/2025

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR

- Toma de datos generales.
- Mediciones generales que incluyen huecos, suelo, carpintería y altura libre de planta.
- Estudio de las características e instalaciones térmicas del inmueble.
- Los datos aportados en la parte "coste de las medidas" en medidas de mejora, han sido obtenidos de catálogos, internet, etc. y analizados para un coste referencial. Esos datos pueden variar a los expuestos en este proyecto.
- El consumo de energía y sus emisiones de dióxido de carbono son las obtenidas por el programa para calefacción y refrigeración, con unas condiciones normales de funcionamiento y ocupación. El consumo real de energía de la vivienda y sus emisiones de dióxido de carbono dependerán de las condiciones de operación y funcionamiento de la vivienda y de las condiciones climáticas, entre otros factores.
- Se comprueba que la coincidencia de la realidad física del inmueble y los datos arrojados según la Referencia Catastral indicada en el presente Informe, en cuanto a la descripción y/o localización, que no induce a dudar sobre su identificación o características y que no influyen previsiblemente sobre los valores emitidos en el presente certificado.
- El técnico, que suscribe el presente informe, no se hace responsable de la posible existencia de vicios ocultos, alteraciones en las instalaciones y construcción del inmueble, que pudieran afectar a la calificación expresada en el Informe. Los datos obtenidos de las comprobaciones del inmueble en el presente informe se han limitado únicamente a una inspección ocular de la misma in situ.