Comunidad de Madrid

Dirección General de Transición Energética
y Economía Circular
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
AGRICULTURA E INTERIOR

Número de expediente:
Fecha y sello de la EICI: IT-410401.03/25

Eurocontrol apave

Fecha: 2025.09.11
11:18:57 +02'00'

SOLICITUD DE REGISTRO Y MEMORIA TÉCNICA DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS QUE NO REQUIEREN PROYECTO

(CALEFACCIÓN - CLIMATIZACIÓN - ACS)
PARA POTENCIA MAYOR O IGUAL A 5kW Y MENOR O IGUAL A 70kW
Instalaciones conforme al Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio

MODELO IT 3.1.5

1.- Datos del titular de la instalación:

NIF	52366900V	Primer Apellido	SANCHEZ			Segundo Apellido	BALBUENA				
Nombre/Razón Social		RICARDO				Correo electrónico	administracion@sun4u.solar				
Dirección	Tipo de vía	CALLE	Nombre vía	SAN JAIME						Nº	6
Bloque		Portal		Escalera		Piso		Puerta	B	Localidad	POZUELO DE ALARCON
Provincia	MADRID		CP	28223	Teléfono Fijo	913580978		Teléfono Móvil			

2.- Datos del representante del titular (obligatorio si el titular no es persona física):

NIF		Primer Apellido				Segundo Apellido					
Nombre/Razón Social						Correo electrónico					
Dirección	Tipo de vía		Nombre vía							Nº	
Bloque		Portal		Escalera		Piso		Puerta		Localidad	
Provincia			CP		Teléfono Fijo			Teléfono Móvil			

3.- Ubicación de la instalación:

Dirección	Tipo de vía	CALLE	Nombre vía	SAN JAIME						Nº	6
Bloque		Portal		Escalera		Piso		Puerta	B	Localidad	MADRID
Provincia	MADRID		CP	28223							

4.- Datos de la persona autorizada para la tramitación del expediente:

NIF	05457627A	Primer Apellido	BENHADDOU			Segundo Apellido	RUIZ				
Nombre		OMAR				Correo electrónico	ADMIN@PALLER.ES				
Dirección	Tipo de vía	CALLE	Nombre vía	NARCISO SERRA						Nº	14
Bloque		Portal		Escalera		Piso		Puerta		Localidad	
Provincia	MADRID		CP	28007	Teléfono Fijo			Teléfono Móvil	608612100		

5.- Datos de la empresa instaladora y del instalador

NIF	B10847507	Primer Apellido				Segundo Apellido					
Nombre/Razón Social		HVAC INSTALACIONES Y REFORMAS SL				Correo electrónico	ADMIN@PALLER.ES				
Dirección	Tipo de vía	CALLE	Nombre vía	ÁGUILA						Nº	40
Bloque		Portal		Escalera		Piso		Puerta		Localidad	SAN MARTÍN DE LA VEGA
Provincia	MADRID		CP	28330	Teléfono Fijo	665363391		Teléfono Móvil	608612100		

Instalador

NIF	05457627A	Primer Apellido	BENHADDOU	Segundo Apellido	RUIZ
Nombre	OMAR		Correo electrónico	ADMIN@PALLER.ES	
Nº carné	37/I-RITE/0164		CCAA expide carné	CASTILLA Y LEÓN	

6.-Datos del Técnico Titulado (1):

NIF		Primer Apellido				Segundo Apellido					
Nombre						Correo electrónico					
Dirección	Tipo de vía		Nombre vía							Nº	
Bloque		Portal		Escalera		Piso		Puerta		Localidad	
Provincia			CP		Teléfono Fijo				Teléfono Móvil		
Afiliado al Colegio (2)								Nº Colegiado			
Fecha Visado del Proyecto								Nº Visado			

(1) Cumplimentar solo si la memoria está realizada por Técnico Titulado
(2) En el caso de que el proyecto no se presente visado, el ingeniero deberá aportar la documentación:

- Declaración responsable a presentar junto al proyecto
- Declaración responsable a presentar junto al Certificado de dirección de obra
- Fotocopia del Título

7.-Datos de la empresa instaladora en baja tensión, en su caso:

NIF	B10614006	Primer Apellido				Segundo Apellido					
Nombre/Razón Social		SUN4U S.L.				Correo electrónico			CSLENERGIA@CSLENERGIA.COM		
Dirección	Tipo de vía	CALLE	Nombre vía		LEZAMA					Nº	18
Bloque		Portal		Escalera		Piso		Puerta		Localidad	MADRID
Provincia	MADRID		CP	28923	Teléfono Fijo	611604308			Teléfono Móvil		

8.-Documentación aportada:

TIPO DE DOCUMENTO	Se aporta en la solicitud
Justificante de pago de la tasa a la Dirección General de Transición Energética y Economía Circular	☒
Justificante de pago de la tarifa a la EICI	☒
MEMORIA TÉCNICA	☒
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO.	☒
CÁLCULO Y DISEÑO DEL SISTEMA EN INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR.	☐
LICENCIA DE OBRAS (si procede justificar aplicación de otra versión RITE)	☐

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL en caso de CIRCUITOS PRIMARIOS DE INSTALACIONES TÉRMICAS INCLUIDOS EN EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL RSIF.	Se aporta en la solicitud
Certificado de la instalación frigorífica suscrito por la empresa frigorista/RITE (de acuerdo con la IF-10).	☒
Declaraciones de conformidad de los equipos a presión y del sistema de tuberías de acuerdo con el Real Decreto 709/2015, de 24 de julio y, en su caso, de los accesorios de seguridad o presión.	☐
Declaraciones de conformidad CE de acuerdo con el Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, de la instalación como conjunto, cuando se trate de equipos compactos.	☒
Certificado de instalación eléctrica firmado por instalador electricista habilitado en baja tensión (diligenciado o copia de la solicitud) o en su defecto informe emitido por la empresa instaladora de baja tensión en el cual se describa la instalación, indicando que la misma cumple los requisitos técnicos de la reglamentación vigente en el momento de la fecha de realización de la instalación y que se encuentra en perfecto estado de funcionamiento.	☒
INSTALACIONES DE NIVEL 1:	☐

Memoria Técnica, según modelo oficial, firmada por instalador frigorista/RITE, y empresa frigorista/RITE habilitada o por técnico titulado competente.	☒
INSTALACIONES DE NIVEL 2 CON MEMORIA Y REFRIGERANTE A2L:	
Memoria Técnica, según modelo oficial, firmada por instalador frigorista/RITE y empresa instaladora frigorista/RITE habilitada o por técnico titulado competente.	☐
Documento que incluya cálculo justificativo de que la instalación cumple con las exigencias de este Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas (RSIF) en cuanto a: dimensiones del local, altura de montaje del equipo sobre el suelo, carga máxima admitida y medidas de seguridad adoptadas. Dicho documento estará firmado por el instalador frigorista o por técnico titulado competente en el caso de que no se sobrepasen los límites de carga según se establecen en las tablas A y B del Apéndice 1 de la IF04 o por un técnico titulado competente si se sobrepasan los límites de carga.	☐
«Análisis de riesgo» de la instalación, en caso de que se sobrepase la carga máxima de refrigerante admitida el RSIF, documentando que se trata de una zona de extensión despreciable (ED) según norma UNE-EN 60079-10-1.	☐
Certificado de la empresa frigorista, firmado por su representante legal, confirmando que cumple los requisitos para la instalación y manejo de sistemas e instalaciones que utilicen gases de la clase A2L.	☐
Contrato de mantenimiento con una empresa frigorista, siempre que la empresa no sea empresa automantenedora.	☐
INSTALACIONES DE NIVEL 2:	☐
Proyecto redactado y firmado por titulado competente (visado o acompañado de una declaración responsable).	☐
Certificado Técnico de Dirección de Obra, según el modelo indicado en la instrucción técnica IF-10.	☐
Certificado de la instalación suscrito por la empresa frigorista y el director de la instalación, según el modelo indicado en la instrucción técnica IF-10. Y, en su caso, documentación de la empresa de gases fluorados.	☐
Contrato de mantenimiento con una empresa frigorista, siempre que la empresa no sea automantenedora.	☐
Si refrigerantes de media y baja seguridad (L2 y L3), copia de la póliza del seguro de responsabilidad civil u otra garantía equivalente, por un importe mínimo de 500.000 €, suscrita por el titular.	☐
INSTALACIONES EN EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA IF-20 DEL RSIF:	☐
Memoria Técnica, según modelo oficial, firmada por instalador frigorista/RITE y empresa instaladora frigorista/RITE habilitada o por técnico titulado competente.	☒

EN CASO DE GEOTERMIA	Se declara en la solicitud
Declara disponer de la autorización correspondiente de las perforaciones para la instalación geotérmica (Resolución de la Dirección General de Promoción Económica e Industrial de aprobación del proyecto de ejecución de las perforaciones para la instalación geotérmica y la comunicación del Certificado Final de Obra al mismo Órgano).	☐

En …MADRID……, a..21..... de..MAYO……..... de..2025…

FIRMA TITULAR / REPRESENTANTE


MEMORIA TÉCNICA

1.- Datos Técnicos Generales de IT

TIPO

☑ Calefacción
☑ ACS
☐ Ventilación
☐Aire Acondicionado

Potencia Nominal (kW): 11,03

Fecha de solicitud de licencia de obra (en su defecto, fecha de redacción del proyecto):___

INSTALACIÓN: ☐NUEVA ☑REFORMA / AMPLIACIÓN DE EXISTENTE

OBSERVACIONES (alcance de la reforma): Se retira caldera de 32kW de gas y se instala en su lugar 11,03kW de aerotermia

En caso de Reforma/Ampliación:

Potencia total inicial: 32kW (gas) Potencia a modificar: 20,97KW Potencia total final: 11,03kW (BC)

FUENTES DE ENERGÍA

☐ Gas Natural ☑ Electricidad ☐Biomasa (pellets)
☐ GLP ☐ Solar Térmica ☐Biomasa (astillas)
☐ Gasóleo ☑ Solar FV ☐Biomasa (hueso de aceitunas)

☐ Otros: ___

Conjunto de instalaciones con generación de calor o frío individualizadas: ☐Si ☐No

TIPO DE USO DEL EDIFICIO

☐Administrativo ☑Residencial Privado Unifamiliar
☐Comercial ☐Residencial Privado Colectivo
☐Docente ☐Residencial Público

Número de Viviendas:___

☐ Otros: ___

SI EXISTE SALA DE MÁQUINAS, ¿ES DE ALTO RIESGO? ☐Si ☒No

TIPO DE EMISORES

☒Radiadores ☐Fan Coil ☐Conductos
☒Suelo Radiante ☐Expansión Directa ☐Otros: ___

¿La instalación tiene Circuito Frigorífico Primario?: ☑Si ☐No ☐Sí, pero solo aplica artículo 21.6 del RSIF

Clasificación de la Instalación Frigorífica:

☑ Nivel 1 ☐ Nivel 2 con memoria y A2L ☐ Nivel 2 ☐ Instalaciones en el ámbito de aplicación de la IF-20

2.- Datos Calefacción

TIPO

☐ Agua - Agua ☑ Aire - Agua
☐ Agua - Aire ☐ Aire - Aire

Potencia térmica nominal total en calefacción (kW): 11,03

Potencia nominal del mayor generador de calor (kW): 11,03

N.º de generadores de calor: 1

TIPO DE GENERADOR DE CALOR

☐ Caldera ☑ Bomba de calor ☐ Otro

Rendimiento medio estacional declarado del generador de calor de mayor potencia (%): 446

Rendimiento instantáneo máximo del generador de calor de mayor potencia (%): 454

Número de chimeneas: ___ Diámetro:___ Material:___

3.- Datos Aire Acondicionado

Tipo de sistema: ☐ Agua –Agua ☐ Aire-Agua ☐ Aire – Aire

Potencia térmica nominal total en generación de frío (kW):___

N.º de generadores de frio:___

Rendimiento medio estacional declarado del generador de frío de mayor potencia (%): ___

Rendimiento Eléctrico Equivalente (EER) del generador de frío de mayor potencia (%):___

¿Dispone de sistema de enfriamiento adiabático?: ☐Si ☐No

¿Dispone de sistema de enfriamiento gratuito?: ☐Si ☐No

N.º de torres de refrigeración:___ Tipo: ☐Abiertas ☐Cerradas

Potencia máxima de disipación de calor de la torre de refrigeración de mayor potencia (kW):___

4.- Datos Ventilación

Tipo de sistema: ☐Centralizado ☐Individual

Potencia total en ventiladores (kW):____

Potencia máxima del mayor ventilador (kW):____

Caudal total de aire extracción (m^3/h):____

Eficiencia de la recuperación de calor del aire de extracción (%):

Eficacia del filtrado del aire de renovación: ☐ G4 ☐F5 ☐ F6 ☐ F7 ☐ F8 ☐ F9

5.- Datos ACS

Tipo de Sistema:

☑ Centralizado
☐ Descentralizado
☐ Producción renovable centralizada con apoyo y acumulación descentralizado
☐ Producción renovable centralizada con apoyo descentralizado y acumulación centralizada

Demanda diaria de ACS a 60 ºC (litros/día): 112

Potencia térmica nominal total de la producción de ACS (kW): 12

Sistema de aprovechamiento de fuentes de energía renovables:

☐ BdC geotérmica ☐Solar Térmica ☐ Biomasa ☐ No aplica

☑ BdC Aerotérmica ☐Solar Fotovoltaica ☐ Otros

Potencia máxima del sistema de producción renovable de ACS (kW): 12

Rendimiento medio estacional del sistema de producción renovable de ACS (%): 334

Tipo de acumulación de ACS: ☑ Centralizada ☐ Descentralizada

Tipo de generador de calor: ☐ Caldera ☑ Bomba de calor ☐ Otro

Volumen máximo de acumulación de ACS (litros): 180

6.- Datos Caldera

Combustible

☐ Gas Natural ☐ Biomasa (pellets)
☐ GLP ☐ Biomasa (astillas)
☐ Gasóleo ☐ Biomasa (hueso aceituna)
☐ Electricidad

Potencia Nominal Total de las Calderas (kW):___

Rendimiento instantáneo máximo a potencia nominal del generador de mayor potencia (%): ___

Rendimiento medio estacional declarado del generador de mayor potencia (%):___

Servicios (marque los que corresponda):

☐ Calefacción ☐ ACS ☐Climatización de piscinas

N.º de calderas: ___

7.- Datos Bomba de Calor

Tipo: ☑Aerotermia ☐Geotermia ☐ Hidrotermia

Denominación del refrigerante: R410

Nº de Bombas de Calor: 1

Potencia Nominal Total de las Bombas de Calor (kW): 11,03

Rendimiento medio estacional (SCOPnet o SCOPdhw) de la bomba de calor de mayor potencia: 3,34

EER: 3,90 COP: 4,54

Qusable: 8760KW Eres: 6089,23

Servicios (marque los que corresponda) :

☑ Calefacción ☐ Refrigeración
☑ ACS ☐Climatización de piscinas

8.- Datos Geotermia

Tipo : ☐ Tierra Vertical ☐ Tierra Horizontal ☐ Agua

Servicios (marque los que corresponda):

☐ Calefacción ☐ Aire Acondicionado

☐ ACS ☐ Piscina Climatizada

N.º intercambiadores horizontales: _____

Longitud media intercambiadores: _____

¿Técnica minera? ☐Si ☐No ¿Cimentaciones activas? ☐Si ☐No

9.- Datos Solar

Tipo: ☐ Térmica ☒Fotovoltaica

Potencia pico total estimada (kW): 5

Número de paneles: 12

Superficie total de captación (m^2): 30

Energía renovable aportada al año (kWh/año): 7665

10.- Datos Circuito Frigorífico

Clasificación del refrigerante (inflamabilidad y toxicidad): ☒L1 ☐L2 ☐L3 ☐A2L

Denominación del refrigerante: R410

Carga total de refrigerante (kg):3,60

Potencia total en compresores (kW): 5,08

Toneladas equivalentes de CO2 del sistema frigorífico: 6,93

Refrigerante fluorado: ☑Si ☐No

11.- Diversas especificaciones y cálculos.

EMPLAZAMIENTO DEL GENERADOR

☐ INTERIOR ☑ EXTERIOR LUGAR DE UBICACIÓN: TERRAZA

VENTILACIÓN DE LOCALES DONDE SE UBICAN GENERADORES

DIRECTA CON ____ ABERTURAS AL EXTERIOR DE _____ cm^2 EN TOTAL

NATURAL AL EXTERIOR MEDIANTE ____ CONDUCTOS DE ____cm^2 EN TOTAL

FORZADA, DE _____ cm^2/s. = _____ cm^2/s.kW. VENTILADOR ENCLAVADO CON _____

AISLAMIENTO TÉRMICO	MATERIAL DE AISLAMIENTO	ESPESOR DEL AISLAMIENTO
TUBERÍAS Y ACCESORIOS	POLIPROPILENO	5CM
CONDUCTOS		
REDES ENTERRADAS		
CHIMENEAS		

REGULACIÓN Y CONTROL			
EQUIPO	CALEFACCIÓN	A.C.S.	CLIMATIZACIÓN
Termostato en local característico	X	☐	☐
Válvulas termostáticas	X	☐	☐
Sonda de temperatura de fluido	X	X	☐
Sonda de temperatura exterior	X	X	☐
Centralita electrónica	X	X	☐
Termostato en impulsión sobre el caudal	X	☐	☐

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

TIPO DE TUBERÍA MULTICAPA SECCIÓN MÁXIMA 314 mm² SECCIÓN MINIMA 804 mm²

TIPO DE CONDUCTO ____ CLASE DE DISTRIBUCIÓN: ☐ MONOTUBO ☐ BITUBO

EQUIPOS TERMINALES SUELO RADIANTE

TIPO DE DISTRIBUCIÓN: MONOTUBULAR ☐ Nº Radiadores por circuito ____ BITUBULAR X

CONDICIONES INTERIORES DE DISEÑO

TEMPERATURA INTERIOR DE LOS LOCALES: INVIERNO: 21 ºC VERANO: 26 ºC

TEMPERATURA EXTERIOR: INVIERNO: -2 ºC VERANO: 36 ºC

TEMPERATURA A.C.S. EN GRIFOS TERMINALES: MÍNINO: 30 ºC MÁXIMO: 55 ºC

VELOCIDAD MÁXIMA DEL AGUA EN TUBERÍAS DE CALEFACCIÓN: 1,5 m/s

VELOCIDAD MÁXIMA DEL AIRE EN CONDUCTOS: ____ m/s

SISTEMA DE APORTE DE AIRE PRIMARIO: ____

RESUMEN DE CARGAS CALORÍFICAS POR LOCAL Y ELEMENTO INSTALADO RESULTANTE DE LOS CÁLCULOS

PLANTA	TIPO DE LOCAL	Nº	SUPERFICIE m^2	ORIENTACIÓN	CÁLCULO CARGAS	EQUIPO	ELEMENTOS	CARGA REAL
1	VIVIENDA		150		9,7kW	BOMBA DE CALOR		11,03kW


JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE EXIGENCIAS DE BIENESTAR TÉRMICO, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SEGURIDAD:

La instalación de aerotermia proyectada garantiza el cumplimiento de las exigencias básicas del Documento Básico HE del CTE y del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), en lo relativo al bienestar térmico, eficiencia energética y seguridad.
Bienestar térmico: El sistema proporciona una temperatura interior de 21 °C en invierno y hasta 24–26 °C en verano, dentro de los rangos establecidos por el RITE, asegurando condiciones de confort higrotérmico para los ocupantes. La distribución térmica se realiza mediante suelo radiante/refrescante y/o fancoils, garantizando homogeneidad y bajo nivel sonoro.
Eficiencia energética: El equipo de aerotermia dispone de tecnología inverter de alta eficiencia con un COP superior a 4.0, lo que significa que por cada kWh eléctrico consumido, se aportan más de 4 kWh térmicos. Además, se cumplen los límites establecidos en el RITE para el rendimiento mínimo estacional (SPF) y se contribuye al uso de energías renovables según el DB HE 4 del CTE. El sistema se complementa con una regulación programable y termostatos zonificados que optimizan el consumo energético.
Seguridad: La instalación cumple con todas las exigencias de seguridad del RITE, incluyendo protección frente a sobrepresiones, control de temperatura del fluido térmico y correcta ventilación de los recintos donde se ubica el equipo. Se ha previsto un sistema de evacuación de condensados y dispositivos de corte eléctrico y protección diferencial según el REBT.
En conjunto, el sistema de aerotermia propuesto cumple con los requisitos normativos vigentes y garantiza un funcionamiento seguro, eficiente y confortable para el usuario.


ESTIMACIÓN DEL CONSUMO ANUAL DE ENERGÍA

- Primaria: 6913.5kWh/año
- Emisiones de CO_2: 617.5kg CO_2/año

12.- Planos

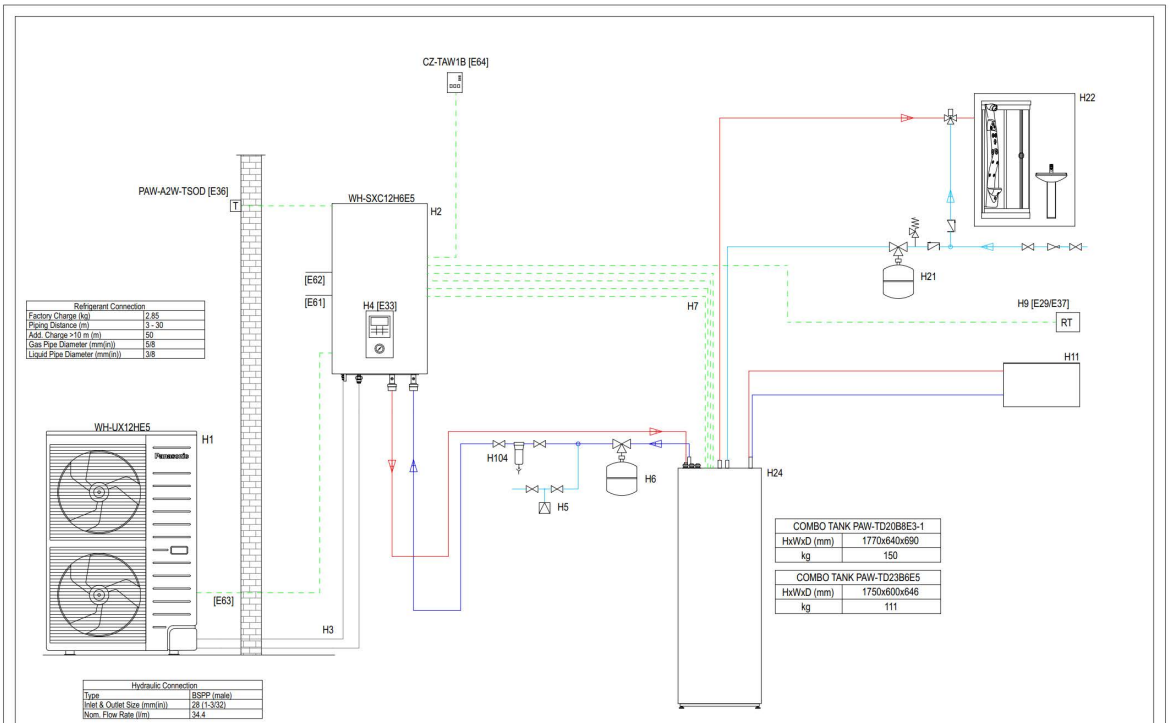
CZ-TAW1B [E64]
PAW-A2W-TSOD [E36]
WH-SXC12H6E5
H2
[E62]
[E61]
H4 [E33]
H7
H22
H21
H9 [E29/E37]
RT
H11
WH-UX12HE5
H1
[E63]
H3
H104
H6
H5
H24
Refrigerant Connection
Factory Charge (kg) 2.85
Piping Distance (m) 3 - 30
Add. Charge >10 m (m) 50
Gas Pipe Diameter (mm(in)) 5/8
Liquid Pipe Diameter (mm(in)) 3/8
Hydraulic Connection
Type BSPP (male)
Inlet & Outlet Size (mm(in)) 28 (1-3/32)
Nom. Flow Rate (l/m) 34.4
COMBO TANK PAW-TD20B8E3-1
HxWxD (mm) 1770x640x690
kg 150
COMBO TANK PAW-TD23B6E5
HxWxD (mm) 1750x600x646
kg 111

13.- Esquemas

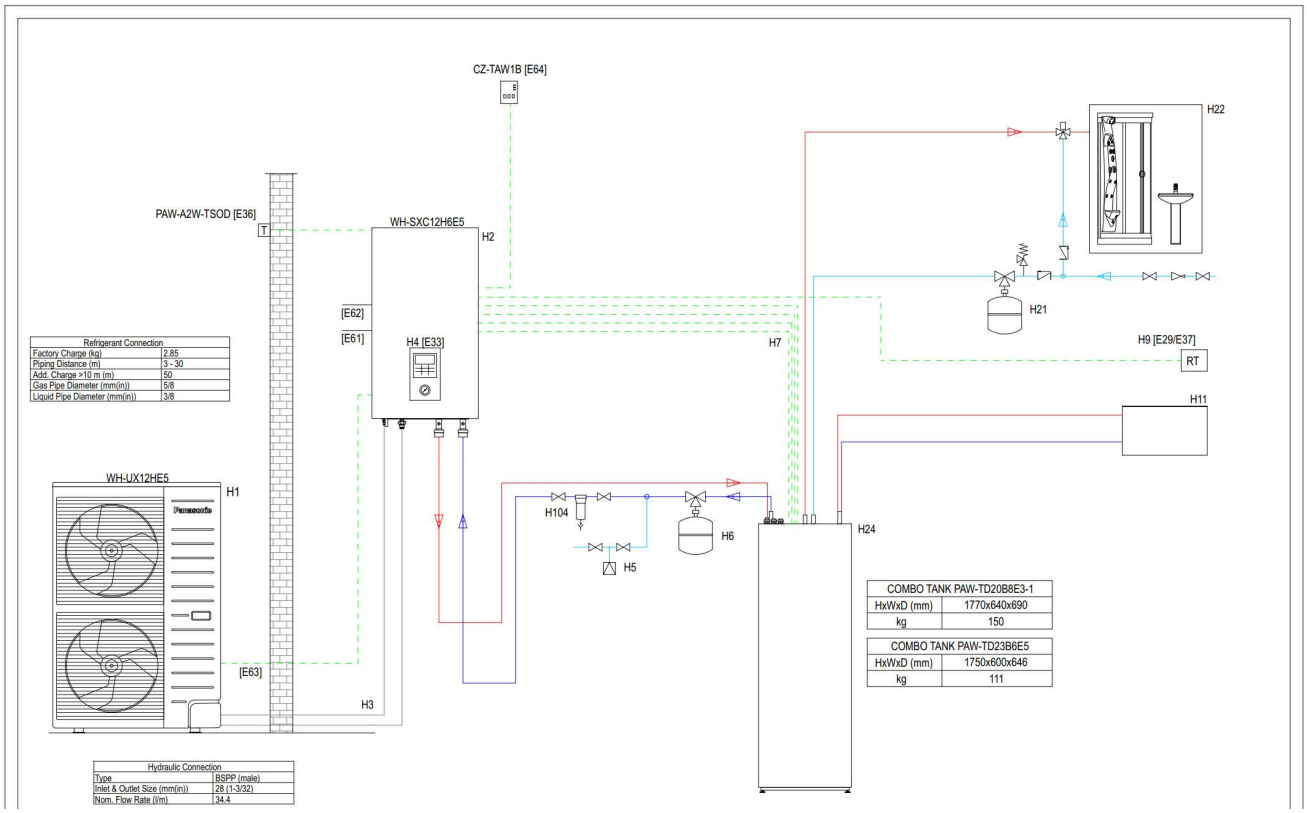

Ref	Code	Amt	Description
H1	WH-UX12HE5	1	Unidad exterior [12, E5]
H2	WH-SXC12H6E5	1	Unidad interior bi-bloc [4] [12, E5]
H9	PAW-A2W-TSRT	1	Sensor de sala (en caso necesario) [1]
H24	Panasonic DHW Tank	1	Depósito de agua caliente sanitaria estándar (sensor de agua caliente sanitaria PAW-TS2 incluido) [2]
E36	PAW-A2W-TSOD	1	Sensor de aire exterior (opcional)
---	PAW-GRDBSE20	1	Soporte base para unidad exterior (opcional)
---	CZ-NE3P	1	Resistencia para bandeja de condensados (opcional)
E64	CZ-TAW1B	1	Control con/sin cable de la bomba de calor (opcional)

Third Party Components

Ref	Code	Amt	Description
H5	Retorno	1	Obligatorio para Francia y Bélgica, opcional para otros países
H6	Vaso de expansión	1	en caso necesario
H9	Termostato de sala	1	en caso necesario [1]
H21	Vaso de expansión de agua fría	1	Debe definirse según los requisitos del sistema
---	Válvula de seguridad	1	Debe definirse según los requisitos del sistema

14.- Firmas	
Identificación del profesional instalador habilitado: Nombre y apellidos: OMAR BENHADDOU RUIZ NIF: 05457627A	**Sello empresa instaladora habilitada**
Firma del profesional instalador habilitado:  Fecha: 21/05/2025	

Identificación del técnico titulado competente: Nombre y apellidos: ____ NIF: ____
Firma del técnico titulado competente: Fecha: ____

Puede consultar la información referida al deber de información de protección de datos personales en las páginas siguientes.

Información sobre Protección de Datos

1. Responsable del tratamiento de sus datos
Responsable: Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, D.G. de Transición Energética y Economía Circular (Medio Ambiente).
Domicilio social: Consultar www.comunidad.madrid/centros
Contacto Delegado de Protección de Datos: protecciodatosmambiente@madrid.org.

2. ¿En qué Actividades de Tratamiento están incluidos mis datos personales y con qué fines se tratarán?
SGIE
En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales, sus datos serán tratados para las siguientes finalidades:
Recabar los datos de las instalaciones afectadas por reglamentos de seguridad industrial cuya tramitación está externalizada, así como el control y seguimiento de las inspecciones de dichas instalaciones.

3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento?
RGPD 6.1 c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.
LO 3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de la CM. Decreto 38/2002, de 28 de febrero, regula Entidades de Control Reglamentario Instalaciones Industriales CM.

4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Puede ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de sus datos, así como a no ser objeto de una decisión individual basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles.

Según la Ley 39/2015, el RGPD (UE) y la Ley Orgánica 3/2018, puede ejercitar sus derechos por Registro Electrónico o Registro Presencial o en los lugares y formas previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, preferentemente mediante el formulario de solicitud "Ejercicio de derechos en materia de protección de datos personales".**5. Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con efectos jurídicos o relevantes.**
No se realizan.

6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?
Los datos personales proporcionados se conservarán por el siguiente periodo:
Periodo indeterminado
Los datos se mantendrán de forma indefinida mientras el interesado no solicite su supresión o ejercite su derecho de oposición.

7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? Otros órganos de la Comunidad de Madrid por obligación legal. Administración General del Estado. Instituto para la diversificación y ahorro de la energía (IDAE).

8. Transferencias Internacionales.

No.

9. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento.
Cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento explícito, tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

10. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control.
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos http://www.aepd.es si no está conforme con el tratamiento que se hace de sus datos personales.

11. Categoría de datos objeto de tratamiento.
Datos de carácter identificativo.

12. Fuente de la que procedan los datos
Interesado y Terceros

Más Información.
Puede consultar más información y la normativa aplicable en materia de protección de datos en la web de la Agencia Española de Protección de Datos https://www.aepd.es, así como en el siguiente enlace: www.comunidad.madrid/protecciondedatos.