Comunidad de Madrid

Dirección General de Transición Energética
y Economía Circular
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
AGRICULTURA E INTERIOR

Número de expediente:
Fecha y sello de la EICI:

# SOLICITUD DE REGISTRO Y MEMORIA TÉCNICA DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS QUE NO REQUIEREN PROYECTO

**(CALEFACCIÓN - CLIMATIZACIÓN - ACS)**
**PARA POTENCIA MAYOR O IGUAL A 5kW Y MENOR O IGUAL A 70kW**
**Instalaciones conforme al Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio**

**MODELO IT 3.1.5**

## 1.- Datos del titular de la instalación:

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIF | 52366900V | Primer Apellido | SANCHEZ | | | Segundo Apellido | BALBUENA | | | | | | |
| Nombre/Razón Social | | RICARDO | | | | Correo electrónico | administracion@sun4u.solar | | | | | | |
| Dirección | Tipo de vía | CALLE | Nombre vía | SAN JAIME | | | | | | | | Nº | 6 |
| Bloque | | Portal | | Escalera | | Piso | | Puerta | B | Localidad | POZUELO DE ALARCON | | |
| Provincia | MADRID | | CP | 28223 | Teléfono Fijo | 913580978 | | | | Teléfono Móvil | | | |

## 2.- Datos del representante del titular (obligatorio si el titular no es persona física):

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIF | | Primer Apellido | | | | Segundo Apellido | | | | | | | |
| Nombre/Razón Social | | | | | | Correo electrónico | | | | | | | |
| Dirección | Tipo de vía | | Nombre vía | | | | | | | | | Nº | |
| Bloque | | Portal | | Escalera | | Piso | | Puerta | | Localidad | | | |
| Provincia | | | CP | | Teléfono Fijo | | | | | Teléfono Móvil | | | |

## 3.- Ubicación de la instalación:

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección | Tipo de vía | CALLE | Nombre vía | SAN JAIME | | | | | | | | Nº | 6 |
| Bloque | | Portal | | Escalera | | Piso | | Puerta | B | Localidad | MADRID | | |
| Provincia | MADRID | | CP | 28223 | | | | | | | | | |

## 4.- Datos de la persona autorizada para la tramitación del expediente:

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIF | 05457627A | Primer Apellido | BENHADDOU | | | Segundo Apellido | RUIZ | | | | | | |
| Nombre | | OMAR | | | | Correo electrónico | ADMIN@PALLER.ES | | | | | | |
| Dirección | Tipo de vía | CALLE | Nombre vía | NARCISO SERRA | | | | | | | | Nº | 14 |
| Bloque | | Portal | | Escalera | | Piso | | Puerta | | Localidad | | | |
| Provincia | MADRID | | CP | 28007 | Teléfono Fijo | | | | | Teléfono Móvil | 608612100 | | |

## 5.- Datos de la empresa instaladora y del instalador

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIF | B10847507 | Primer Apellido | | | | Segundo Apellido | | | | | | | |
| Nombre/Razón Social | | HVAC INSTALACIONES Y REFORMAS SL | | | | Correo electrónico | ADMIN@PALLER.ES | | | | | | |
| Dirección | Tipo de vía | CALLE | Nombre vía | ÁGUILA | | | | | | | | Nº | 40 |
| Bloque | | Portal | | Escalera | | Piso | | Puerta | | Localidad | SAN MARTÍN DE LA VEGA | | |
| Provincia | MADRID | | CP | 28330 | Teléfono Fijo | 665363391 | | | | Teléfono Móvil | 608612100 | | |

**Instalador**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NIF | 05457627A | Primer Apellido | BENHADDOU | Segundo Apellido | RUIZ |
| Nombre | OMAR | | Correo electrónico | ADMIN@PALLER.ES | |
| Nº carné | 37/I-RITE/0164 | | CCAA expide carné | CASTILLA Y LEÓN | |

## 6.-Datos del Técnico Titulado (1):

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIF | | Primer Apellido | | | Segundo Apellido | | | | | | |
| Nombre | | | | | Correo electrónico | | | | | | |
| Dirección | Tipo de vía | | Nombre vía | | | | | | | Nº | |
| Bloque | | Portal | | Escalera | | Piso | | Puerta | | Localidad | |
| Provincia | | | CP | | Teléfono Fijo | | | Teléfono Móvil | | | |
| Afiliado al Colegio (2) | | | | | | | Nº Colegiado | | | | |
| Fecha Visado del Proyecto | | | | | | | Nº Visado | | | | |

(1) Cumplimentar solo si la memoria está realizada por Técnico Titulado
(2) En el caso de que el proyecto no se presente visado, el ingeniero deberá aportar la documentación:

- Declaración responsable a presentar junto al proyecto
- Declaración responsable a presentar junto al Certificado de dirección de obra
- Fotocopia del Título

## 7.-Datos de la empresa instaladora en baja tensión, en su caso:

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIF | B10847507 | Primer Apellido | | | Segundo Apellido | | | | | | |
| Nombre/Razón Social | | HVAC INSTALACIONES Y REFORMAS SL | | | Correo electrónico | | | INFO@PALLER.ES | | | |
| Dirección | Tipo de vía | CALLE | Nombre vía | | ÁGUILA | | | | | Nº | 40 |
| Bloque | | Portal | | Escalera | | Piso | | Puerta | | Localidad | SAN MARTÍN DE LA VEGA |
| Provincia | MADRID | | CP | 28330 | Teléfono Fijo | 665363391 | | Teléfono Móvil | | 608612100 | |

## 8.-Documentación aportada:

| TIPO DE DOCUMENTO | Se aporta en la solicitud |
|---|---|
| Justificante de pago de la tasa a la Dirección General de Transición Energética y Economía Circular | ☒ |
| Justificante de pago de la tarifa a la EICI | ☒ |
| MEMORIA TÉCNICA | ☒ |
| MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO. | ☒ |
| CÁLCULO Y DISEÑO DEL SISTEMA EN INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR. | ☐ |
| LICENCIA DE OBRAS (si procede justificar aplicación de otra versión RITE) | ☐ |

| **DOCUMENTACIÓN ADICIONAL en caso de CIRCUITOS PRIMARIOS DE INSTALACIONES TÉRMICAS INCLUIDOS EN EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL RSIF.** | Se aporta en la solicitud |
|---|---|
| Certificado de la instalación frigorífica suscrito por la empresa frigorista/RITE (de acuerdo con la IF-10). | ☒ |
| Declaraciones de conformidad de los equipos a presión y del sistema de tuberías de acuerdo con el Real Decreto 709/2015, de 24 de julio y, en su caso, de los accesorios de seguridad o presión. | ☐ |
| Declaraciones de conformidad CE de acuerdo con el Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, de la instalación como conjunto, cuando se trate de equipos compactos. | ☒ |
| Certificado de instalación eléctrica firmado por instalador electricista habilitado en baja tensión (diligenciado o copia de la solicitud) o en su defecto informe emitido por la empresa instaladora de baja tensión en el cual se describa la instalación, indicando que la misma cumple los requisitos técnicos de la reglamentación vigente en el momento de la fecha de realización de la instalación y que se encuentra en perfecto estado de funcionamiento. | ☒ |
| **INSTALACIONES DE NIVEL 1:** | ☐ |

| | |
|---|---|
| Memoria Técnica, según modelo oficial, firmada por instalador frigorista/RITE, y empresa frigorista/RITE habilitada o por técnico titulado competente. | ☒ |
| **INSTALACIONES DE NIVEL 2 CON MEMORIA Y REFRIGERANTE A2L:** | |
| Memoria Técnica, según modelo oficial, firmada por instalador frigorista/RITE y empresa instaladora frigorista/RITE habilitada o por técnico titulado competente. | ☐ |
| Documento que incluya cálculo justificativo de que la instalación cumple con las exigencias de este Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas (RSIF) en cuanto a: dimensiones del local, altura de montaje del equipo sobre el suelo, carga máxima admitida y medidas de seguridad adoptadas. Dicho documento estará firmado por el instalador frigorista o por técnico titulado competente en el caso de que no se sobrepasen los límites de carga según se establecen en las tablas A y B del Apéndice 1 de la IF04 o por un técnico titulado competente si se sobrepasan los límites de carga. | ☐ |
| «Análisis de riesgo» de la instalación, en caso de que se sobrepase la carga máxima de refrigerante admitida el RSIF, documentando que se trata de una zona de extensión despreciable (ED) según norma UNE-EN 60079-10-1. | ☐ |
| Certificado de la empresa frigorista, firmado por su representante legal, confirmando que cumple los requisitos para la instalación y manejo de sistemas e instalaciones que utilicen gases de la clase A2L. | ☐ |
| Contrato de mantenimiento con una empresa frigorista, siempre que la empresa no sea empresa automantenedora. | ☐ |
| **INSTALACIONES DE NIVEL 2:** | ☐ |
| Proyecto redactado y firmado por titulado competente (visado o acompañado de una declaración responsable). | ☐ |
| Certificado Técnico de Dirección de Obra, según el modelo indicado en la instrucción técnica IF-10. | ☐ |
| Certificado de la instalación suscrito por la empresa frigorista y el director de la instalación, según el modelo indicado en la instrucción técnica IF-10. Y, en su caso, documentación de la empresa de gases fluorados. | ☐ |
| Contrato de mantenimiento con una empresa frigorista, siempre que la empresa no sea automantenedora. | ☐ |
| Si refrigerantes de media y baja seguridad (L2 y L3), copia de la póliza del seguro de responsabilidad civil u otra garantía equivalente, por un importe mínimo de 500.000 €, suscrita por el titular. | ☐ |
| **INSTALACIONES EN EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA IF-20 DEL RSIF:** | ☐ |
| Memoria Técnica, según modelo oficial, firmada por instalador frigorista/RITE y empresa instaladora frigorista/RITE habilitada o por técnico titulado competente. | ☒ |

| **EN CASO DE GEOTERMIA** | Se declara en la solicitud |
|---|---|
| Declara disponer de la autorización correspondiente de las perforaciones para la instalación geotérmica (Resolución de la Dirección General de Promoción Económica e Industrial de aprobación del proyecto de ejecución de las perforaciones para la instalación geotérmica y la comunicación del Certificado Final de Obra al mismo Órgano). | ☐ |

En …MADRID……, a..21..... de..MAYO……..... de..2025…

| FIRMA TITULAR / REPRESENTANTE |
| --- |
|  |

# MEMORIA TÉCNICA

## 1.- Datos Técnicos Generales de IT

**TIPO**

☑ Calefacción
☑ ACS
☐ Ventilación
☐Aire Acondicionado

Potencia Nominal (kW): 11,03

Fecha de solicitud de licencia de obra (en su defecto, fecha de redacción del proyecto):___

INSTALACIÓN: ☑NUEVA ☐ REFORMA / AMPLIACIÓN DE EXISTENTE

OBSERVACIONES (alcance de la reforma): _____

En caso de Reforma/Ampliación:

Potencia total inicial: ___ Potencia a modificar: ___ Potencia total final:___

**FUENTES DE ENERGÍA**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ Gas Natural | ☑ Electricidad | ☐Biomasa (pellets) |
| ☐ GLP | ☐ Solar Térmica | ☐Biomasa (astillas) |
| ☐ Gasóleo | ☑ Solar FV | ☐Biomasa (hueso de aceitunas) |

☐ Otros: ___

Conjunto de instalaciones con generación de calor o frío individualizadas: ☐Si ☐No

**TIPO DE USO DEL EDIFICIO**

| | |
|---|---|
| ☐Administrativo | ☑Residencial Privado Unifamiliar |
| ☐Comercial | ☐Residencial Privado Colectivo |
| ☐Docente | ☐Residencial Público |
| | Número de Viviendas:___ |

☐ Otros: ___

SI EXISTE SALA DE MÁQUINAS, ¿ES DE ALTO RIESGO? ☐Si ☒No

**TIPO DE EMISORES**

| | | |
|---|---|---|
| ☒Radiadores | ☐Fan Coil | ☐Conductos |
| ☒Suelo Radiante | ☐Expansión Directa | ☐Otros: ___ |

¿La instalación tiene Circuito Frigorífico Primario?: ☑Si ☐No ☐Sí, pero solo aplica artículo 21.6 del RSIF

Clasificación de la Instalación Frigorífica:

☐ Nivel 1 ☐ Nivel 2 con memoria y A2L ☐ Nivel 2 ☑ Instalaciones en el ámbito de aplicación de la IF-20

## 2.- Datos Calefacción

**TIPO**

☐ Agua - Agua ☑ Aire - Agua
☐ Agua - Aire ☐ Aire - Aire

Potencia térmica nominal total en calefacción (kW): 11,03

Potencia nominal del mayor generador de calor (kW): 11,03

N.º de generadores de calor: 1

**TIPO DE GENERADOR DE CALOR**

☐ Caldera ☑ Bomba de calor ☐ Otro

Rendimiento medio estacional declarado del generador de calor de mayor potencia (%): 446

Rendimiento instantáneo máximo del generador de calor de mayor potencia (%): 454

Número de chimeneas: ___ Diámetro:___ Material:___

## 3.- Datos Aire Acondicionado

Tipo de sistema: ☐ Agua –Agua ☐ Aire-Agua ☐ Aire – Aire

Potencia térmica nominal total en generación de frío (kW):___

N.º de generadores de frio:___

Rendimiento medio estacional declarado del generador de frío de mayor potencia (%): ___

Rendimiento Eléctrico Equivalente (EER) del generador de frío de mayor potencia (%):___

¿Dispone de sistema de enfriamiento adiabático?: ☐Si ☐No

¿Dispone de sistema de enfriamiento gratuito?: ☐Si ☐No

N.º de torres de refrigeración:___ Tipo: ☐Abiertas ☐Cerradas

Potencia máxima de disipación de calor de la torre de refrigeración de mayor potencia (kW):___

## 4.- Datos Ventilación

Tipo de sistema: ☐Centralizado ☐Individual

Potencia total en ventiladores (kW):____

Potencia máxima del mayor ventilador (kW):____

Caudal total de aire extracción ($m^3/h$):____

Eficiencia de la recuperación de calor del aire de extracción (%):

Eficacia del filtrado del aire de renovación: ☐ G4 ☐F5 ☐ F6 ☐ F7 ☐ F8 ☐ F9

## 5.- Datos ACS

Tipo de Sistema:

- ☑ Centralizado
- ☐ Descentralizado
- ☐ Producción renovable centralizada con apoyo y acumulación descentralizado
- ☐ Producción renovable centralizada con apoyo descentralizado y acumulación centralizada

Demanda diaria de ACS a 60 ºC (litros/día): 112

Potencia térmica nominal total de la producción de ACS (kW): 12

Sistema de aprovechamiento de fuentes de energía renovables:

☐ BdC geotérmica ☐Solar Térmica ☐ Biomasa ☐ No aplica

☑ BdC Aerotérmica ☐Solar Fotovoltaica ☐ Otros

Potencia máxima del sistema de producción renovable de ACS (kW): 12

Rendimiento medio estacional del sistema de producción renovable de ACS (%): 334

Tipo de acumulación de ACS: ☑ Centralizada ☐ Descentralizada

Tipo de generador de calor: ☐ Caldera ☑ Bomba de calor ☐ Otro

Volumen máximo de acumulación de ACS (litros): 180

## 6.- Datos Caldera

Combustible

☐ Gas Natural ☐ Biomasa (pellets)
☐ GLP ☐ Biomasa (astillas)
☐ Gasóleo ☐ Biomasa (hueso aceituna)
☐ Electricidad

Potencia Nominal Total de las Calderas (kW):___

Rendimiento instantáneo máximo a potencia nominal del generador de mayor potencia (%): ___

Rendimiento medio estacional declarado del generador de mayor potencia (%):___

Servicios (marque los que corresponda):

☐ Calefacción ☐ ACS ☐Climatización de piscinas

N.º de calderas: ___

## 7.- Datos Bomba de Calor

Tipo: ☑Aerotermia ☐Geotermia ☐ Hidrotermia

Denominación del refrigerante: R410

Nº de Bombas de Calor: 1

Potencia Nominal Total de las Bombas de Calor (kW): 11,03

Rendimiento medio estacional (SCOPnet o SCOPdhw) de la bomba de calor de mayor potencia: 3,34

EER: 3,90 COP: 4,54

Qusable: 8760KW Eres: 6089,23

Servicios (marque los que corresponda) :

☑ Calefacción ☐ Refrigeración
☑ ACS ☐Climatización de piscinas

## 8.- Datos Geotermia

Tipo : ☐ Tierra Vertical ☐ Tierra Horizontal ☐ Agua

Servicios (marque los que corresponda):

☐ Calefacción ☐ Aire Acondicionado

☐ ACS ☐ Piscina Climatizada

N.º intercambiadores horizontales: _____

Longitud media intercambiadores: _____

¿Técnica minera? ☐Si ☐No ¿Cimentaciones activas? ☐Si ☐No

## 9.- Datos Solar

Tipo: ☐ Térmica ☐Fotovoltaica

Potencia pico total estimada (kW): ___

Número de paneles: ___

Superficie total de captación ($m^2$): ___

Energía renovable aportada al año (kWh/año): ___

## 10.- Datos Circuito Frigorífico

Clasificación del refrigerante (inflamabilidad y toxicidad): ☒L1 ☐L2 ☐L3 ☐A2L

Denominación del refrigerante: R410

Carga total de refrigerante (kg):3,60

Potencia total en compresores (kW): 5,08

Toneladas equivalentes de CO2 del sistema frigorífico: 6,93

Refrigerante fluorado: ☑Si ☐No

## 11.- Diversas especificaciones y cálculos.

### EMPLAZAMIENTO DEL GENERADOR

☐ INTERIOR ☑ EXTERIOR LUGAR DE UBICACIÓN: TERRAZA

### VENTILACIÓN DE LOCALES DONDE SE UBICAN GENERADORES

DIRECTA CON ____ ABERTURAS AL EXTERIOR DE _____ $cm^2$ EN TOTAL

NATURAL AL EXTERIOR MEDIANTE ____ CONDUCTOS DE ____$cm^2$ EN TOTAL

FORZADA, DE _____ $cm^2$/s. = _____ $cm^2$/s.kW. VENTILADOR ENCLAVADO CON _____

| AISLAMIENTO TÉRMICO | MATERIAL DE AISLAMIENTO | ESPESOR DEL AISLAMIENTO |
|---|---|---|
| TUBERÍAS Y ACCESORIOS | POLIPROPILENO | 5CM |
| CONDUCTOS | | |
| REDES ENTERRADAS | | |
| CHIMENEAS | | |

| REGULACIÓN Y CONTROL | | | |
|---|---|---|---|
| EQUIPO | CALEFACCIÓN | A.C.S. | CLIMATIZACIÓN |
| Termostato en local característico | X | ☐ | ☐ |
| Válvulas termostáticas | X | ☐ | ☐ |
| Sonda de temperatura de fluido | X | X | ☐ |
| Sonda de temperatura exterior | X | X | ☐ |
| Centralita electrónica | X | X | ☐ |
| Termostato en impulsión sobre el caudal | X | ☐ | ☐ |

## SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

TIPO DE TUBERÍA MULTICAPA SECCIÓN MÁXIMA 314 mm² SECCIÓN MINIMA 804 mm²

TIPO DE CONDUCTO ____ CLASE DE DISTRIBUCIÓN: ☐ MONOTUBO ☐ BITUBO

EQUIPOS TERMINALES SUELO RADIANTE

TIPO DE DISTRIBUCIÓN: MONOTUBULAR ☐ Nº Radiadores por circuito ____ BITUBULAR X

## CONDICIONES INTERIORES DE DISEÑO

TEMPERATURA INTERIOR DE LOS LOCALES: INVIERNO: 21 ºC VERANO: 26 ºC

TEMPERATURA EXTERIOR: INVIERNO: -2 ºC VERANO: 36 ºC

TEMPERATURA A.C.S. EN GRIFOS TERMINALES: MÍNINO: 30 ºC MÁXIMO: 55 ºC

VELOCIDAD MÁXIMA DEL AGUA EN TUBERÍAS DE CALEFACCIÓN: 1,5 m/s

VELOCIDAD MÁXIMA DEL AIRE EN CONDUCTOS: ____ m/s

SISTEMA DE APORTE DE AIRE PRIMARIO: ____

## RESUMEN DE CARGAS CALORÍFICAS POR LOCAL Y ELEMENTO INSTALADO RESULTANTE DE LOS CÁLCULOS

| PLANTA | TIPO DE LOCAL | Nº | SUPERFICIE $m^2$ | ORIENTACIÓN | CÁLCULO CARGAS | EQUIPO | ELEMENTOS | CARGA REAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIVIENDA | | 150 | | 9,7kW | BOMBA DE CALOR | | 11,03kW |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |


### JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE EXIGENCIAS DE BIENESTAR TÉRMICO, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SEGURIDAD:

La instalación de aerotermia proyectada garantiza el cumplimiento de las exigencias básicas del Documento Básico HE del CTE y del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), en lo relativo al bienestar térmico, eficiencia energética y seguridad.
Bienestar térmico: El sistema proporciona una temperatura interior de 21 °C en invierno y hasta 24–26 °C en verano, dentro de los rangos establecidos por el RITE, asegurando condiciones de confort higrotérmico para los ocupantes. La distribución térmica se realiza mediante suelo radiante/refrescante y/o fancoils, garantizando homogeneidad y bajo nivel sonoro.
Eficiencia energética: El equipo de aerotermia dispone de tecnología inverter de alta eficiencia con un COP superior a 4.0, lo que significa que por cada kWh eléctrico consumido, se aportan más de 4 kWh térmicos. Además, se cumplen los límites establecidos en el RITE para el rendimiento mínimo estacional (SPF) y se contribuye al uso de energías renovables según el DB HE 4 del CTE. El sistema se complementa con una regulación programable y termostatos zonificados que optimizan el consumo energético.
Seguridad: La instalación cumple con todas las exigencias de seguridad del RITE, incluyendo protección frente a sobrepresiones, control de temperatura del fluido térmico y correcta ventilación de los recintos donde se ubica el equipo. Se ha previsto un sistema de evacuación de condensados y dispositivos de corte eléctrico y protección diferencial según el REBT.
En conjunto, el sistema de aerotermia propuesto cumple con los requisitos normativos vigentes y garantiza un funcionamiento seguro, eficiente y confortable para el usuario.


### ESTIMACIÓN DEL CONSUMO ANUAL DE ENERGÍA

- Primaria: 6913.5kWh/año
- Emisiones de $CO_2$: 617.5kg $CO_2$/año

## 12.- Planos

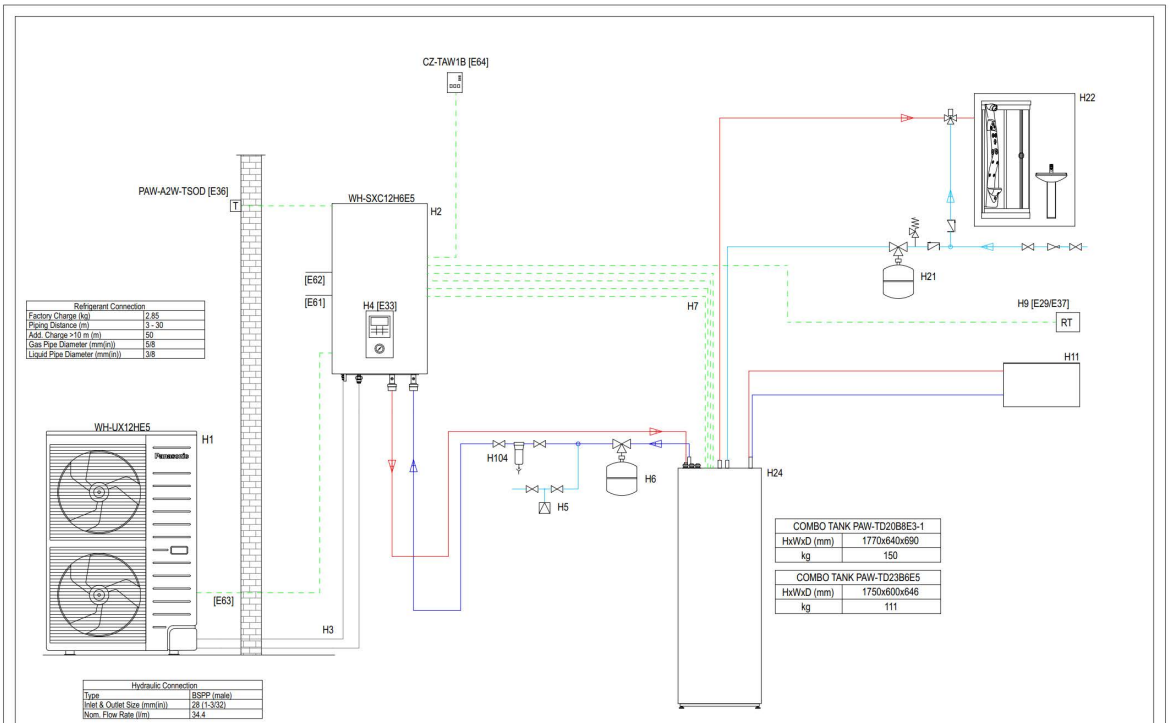
CZ-TAW1B [E64]
PAW-A2W-TSOD [E36]
WH-SXC12H6E5
H2
[E62]
[E61]
H4 [E33]
H7
H22
H21
H9 [E29/E37]
RT
H11
WH-UX12HE5
H1
[E63]
H3
H104
H6
H5
H24
Refrigerant Connection
Factory Charge (kg) 2.85
Piping Distance (m) 3 - 30
Add. Charge >10 m (m) 50
Gas Pipe Diameter (mm(in)) 5/8
Liquid Pipe Diameter (mm(in)) 3/8
COMBO TANK PAW-TD20B8E3-1
HxWxD (mm) 1770x640x690
kg 150
COMBO TANK PAW-TD23B6E5
HxWxD (mm) 1750x600x646
kg 111
Hydraulic Connection
Type BSPP (male)
Inlet & Outlet Size (mm(in)) 28 (1-3/32)
Nom. Flow Rate (l/m) 34.4

## 13.- Esquemas

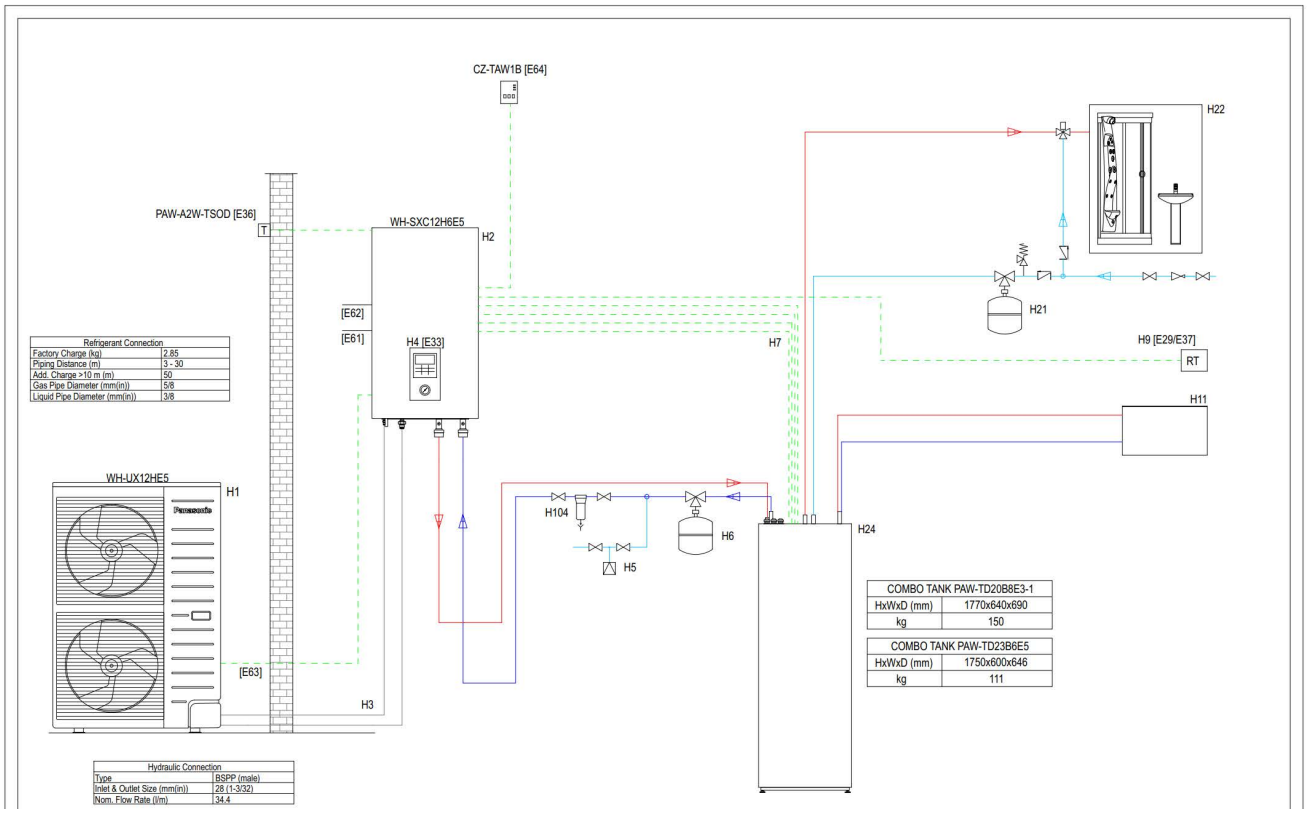


| Ref | Code | Amt | Description |
|---|---|---|---|
| H1 | WH-UX12HE5 | 1 | Unidad exterior [12, E5] |
| H2 | WH-SXC12H6E5 | 1 | Unidad interior bi-bloc (4) [12, E5] |
| H9 | PAW-A2W-TSRT | 1 | Sensor de sala (en caso necesario) (1) |
| H24 | Panasonic DHW Tank | 1 | Depósito de agua caliente sanitaria estándar (sensor de agua caliente sanitaria PAW-TS2 incluido) (2) |
| E36 | PAW-A2W-TSOD | 1 | Sensor de aire exterior (opcional) |
| --- | PAW-GRDBSE20 | 1 | Soporte base para unidad exterior (opcional) |
| --- | CZ-NE3P | 1 | Resistencia para bandeja de condensados (opcional) |
| E64 | CZ-TAW1B | 1 | Control con/sin cable de la bomba de calor (opcional) |

Third Party Components

| Ref | Code | Amt | Description |
|---|---|---|---|
| H5 | Retorno | 1 | Obligatorio para Francia y Bélgica, opcional para otros países |
| H6 | Vaso de expansión | 1 | en caso necesario |
| H9 | Termostato de sala | 1 | en caso necesario (1) |
| H21 | Vaso de expansión de agua fría | 1 | Debe definirse según los requisitos del sistema |
| --- | Válvula de seguridad | 1 | Debe definirse según los requisitos del sistema |

| **14.- Firmas** | |
|---|---|
| **Identificación del profesional instalador habilitado:**<br>Nombre y apellidos: OMAR BENHADDOU RUIZ<br>NIF: 05457627A | **Sello empresa instaladora habilitada** |
| **Firma del profesional instalador habilitado:**<br><br>Fecha: 21/05/2025 | |

| **Identificación del técnico titulado competente:** |
|---|
| Nombre y apellidos: ____<br>NIF: ____ |
| **Firma del técnico titulado competente:**<br><br>Fecha: ____ |

**Puede consultar la información referida al deber de información de protección de datos personales en las páginas siguientes.**

# Información sobre Protección de Datos

**1. Responsable del tratamiento de sus datos**
**Responsable:** Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, D.G. de Transición Energética y Economía Circular (Medio Ambiente).
**Domicilio social:** Consultar www.comunidad.madrid/centros
**Contacto Delegado de Protección de Datos:** protecciodatosmambiente@madrid.org.

**2. ¿En qué Actividades de Tratamiento están incluidos mis datos personales y con qué fines se tratarán?**
SGIE
En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales, sus datos serán tratados para las siguientes finalidades:
Recabar los datos de las instalaciones afectadas por reglamentos de seguridad industrial cuya tramitación está externalizada, así como el control y seguimiento de las inspecciones de dichas instalaciones.

**3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento?**
RGPD 6.1 c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.
LO 3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de la CM. Decreto 38/2002, de 28 de febrero, regula Entidades de Control Reglamentario Instalaciones Industriales CM.

**4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?**
Puede ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de sus datos, así como a no ser objeto de una decisión individual basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles.

Según la Ley 39/2015, el RGPD (UE) y la Ley Orgánica 3/2018, puede ejercitar sus derechos por Registro Electrónico o Registro Presencial o en los lugares y formas previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, preferentemente mediante el formulario de solicitud "Ejercicio de derechos en materia de protección de datos personales".**5. Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con efectos jurídicos o relevantes.**
No se realizan.

**6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?**
Los datos personales proporcionados se conservarán por el siguiente periodo:
Periodo indeterminado
Los datos se mantendrán de forma indefinida mientras el interesado no solicite su supresión o ejercite su derecho de oposición.

**7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?** Otros órganos de la Comunidad de Madrid por obligación legal. Administración General del Estado. Instituto para la diversificación y ahorro de la energía ( IDAE).

**8. Transferencias Internacionales.**

No.

**9. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento.**
Cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento explícito, tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

**10. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control.**
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos http://www.aepd.es si no está conforme con el tratamiento que se hace de sus datos personales.

**11. Categoría de datos objeto de tratamiento.**
Datos de carácter identificativo.

**12. Fuente de la que procedan los datos**
Interesado y Terceros

**Más Información.**
Puede consultar más información y la normativa aplicable en materia de protección de datos en la web de la Agencia Española de Protección de Datos https://www.aepd.es, así como en el siguiente enlace: www.comunidad.madrid/protecciondedatos.