Comunidad de Madrid

Dirección General de Transición Energética y Economía Circular
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR

Número de expediente:
Fecha y sello de la EICI:

CUALICONTROL

Firmado digitalmente por 02539100S ALVARO GALLARDO (C:A28604858)
Fecha: 2026.06.15 09:50:17 +02'00'

SOLICITUD DE REGISTRO Y MEMORIA TÉCNICA DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS QUE NO REQUIEREN PROYECTO

(CALEFACCIÓN - CLIMATIZACIÓN - ACS)
PARA POTENCIA MAYOR O IGUAL A 5kW Y MENOR O IGUAL A 70kW
Instalaciones conforme al Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio

MODELO IT 3.1.5

1.- Datos del titular de la instalación:

NIF	**52557168Y**	Primer Apellido	**PADILLA**			Segundo Apellido	**JIMENEZ**				
Nombre/Razón Social		**TOMAS**				Correo electrónico	**s.l@tomaspadilla.com**				
Dirección	Tipo de vía	**CALLE**	Nombre vía	**JUAN BELMONTE**						Nº	**4**
Bloque		Portal		Escalera		Piso		Puerta		Localidad	**MADRID**
Provincia	**MADRID**		CP	**28043**	Teléfono Fijo			Teléfono Móvil	**659 660 592**		

2.- Datos del representante del titular (obligatorio si el titular no es persona física):

NIF		Primer Apellido				Segundo Apellido					
Nombre/Razón Social						Correo electrónico					
Dirección	Tipo de vía		Nombre vía							Nº	
Bloque		Portal		Escalera		Piso		Puerta		Localidad	
Provincia			CP		Teléfono Fijo			Teléfono Móvil			

3.- Ubicación de la instalación:

Dirección	Tipo de vía	**CALLE**	Nombre vía	**JUAN BELMONTE**						Nº	**4**
Bloque		Portal		Escalera		Piso		Puerta		Localidad	**MADRID**
Provincia	**MADRID**		CP	**28043**							

4.- Datos de la persona autorizada para la tramitación del expediente:

NIF	**03895660N**	Primer Apellido	**LOZANO**			Segundo Apellido	**FERNANDEZ**				
Nombre		**LUIS**				Correo electrónico	**luislozano@soliumrenovables.com**				
Dirección	Tipo de vía	**CALLE**	Nombre vía	**TARRAGONA**						Nº	**29**
Bloque		Portal		Escalera		Piso		Puerta		Localidad	**ARROYOMOLINOS**
Provincia	**MADRID**		CP	**28939**	Teléfono Fijo			Teléfono Móvil	**690 620 457**		

5.- Datos de la empresa instaladora y del instalador

NIF	**B01805134**	Primer Apellido				Segundo Apellido					
Nombre/Razón Social		**SOLIUM ENERGIAS RENOVABLES, S.L.U.**				Correo electrónico	**info@soliumrenovables.com**				
Dirección	Tipo de vía	**CALLE**	Nombre vía	**TARRAGONA**						Nº	**29**
Bloque		Portal		Escalera		Piso		Puerta		Localidad	**ARROYOMOLINOS**
Provincia	**MADRID**		CP	**28939**	Teléfono Fijo			Teléfono Móvil	**690 620 457**		

Instalador

NIF	**03895660N**	Primer Apellido	**LOZANO**	Segundo Apellido	**FERNANDEZ**
Nombre	**LUIS**	Correo electrónico	**luislozano@soliumrenovables.com**		
Nº carné	**ITE-8186**	CCAA expide carné	**COMUNIDAD DE MADRID**		

6.-Datos del Técnico Titulado (1):

NIF		Primer Apellido				Segundo Apellido					
Nombre						Correo electrónico					
Dirección	Tipo de vía		Nombre vía							Nº	
Bloque		Portal		Escalera		Piso		Puerta		Localidad	
Provincia			CP		Teléfono Fijo				Teléfono Móvil		
Afiliado al Colegio (2)								Nº Colegiado			
Fecha Visado del Proyecto								Nº Visado			

(1) Cumplimentar solo si la memoria está realizada por Técnico Titulado
(2) En el caso de que el proyecto no se presente visado, el ingeniero deberá aportar la documentación:

- Declaración responsable a presentar junto al proyecto
- Declaración responsable a presentar junto al Certificado de dirección de obra
- Fotocopia del Título

7.-Datos de la empresa instaladora en baja tensión:

NIF	**52476982K**	Primer Apellido	**PASCUAL**			Segundo Apellido			**PAJARES**		
Nombre/Razón Social		**FRANCISCO JAVIER**				Correo electrónico			**luzcanoelectricidad@gmail.com**		
Dirección	Tipo de vía	**CALLE**	Nombre vía	**CONCEJO**						Nº	**3**
Bloque		Portal		Escalera		Piso		Puerta		Localidad	**MORALZARZAL**
Provincia	**MADRID**		CP	**28411**	Teléfono Fijo				Teléfono Móvil	**609 149 677**	

8.-Documentación aportada:

TIPO DE DOCUMENTO	Se aporta en la solicitud
Justificante de pago de la tasa a la Dirección General de Transición Energética y Economía Circular	☒
Justificante de pago de la tarifa a la EICI	☒
MEMORIA TÉCNICA	☒
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO.	☒
CÁLCULO Y DISEÑO DEL SISTEMA EN INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR.	☐
LICENCIA DE OBRAS (si procede justificar aplicación de otra versión RITE)	☐

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL en caso de CIRCUITOS PRIMARIOS DE INSTALACIONES TÉRMICAS INCLUIDOS EN EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL RSIF.	Se aporta en la solicitud
Certificado de la instalación frigorífica suscrito por la empresa frigorista/RITE (de acuerdo con la IF-10).	☒
Declaraciones de conformidad de los equipos a presión y del sistema de tuberías de acuerdo con el Real Decreto 709/2015, de 24 de julio y, en su caso, de los accesorios de seguridad o presión.	☐
Declaraciones de conformidad CE de acuerdo con el Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, de la instalación como conjunto, cuando se trate de equipos compactos.	☐
Certificado de instalación eléctrica firmado por instalador electricista habilitado en baja tensión (diligenciado o copia de la solicitud) o en su defecto informe emitido por la empresa instaladora de baja tensión en el cual se describa la instalación, indicando que la misma cumple los requisitos técnicos de la reglamentación vigente en el momento de la fecha de realización de la instalación y que se encuentra en perfecto estado de funcionamiento.	☒

INSTALACIONES DE NIVEL 1:	☐
Memoria Técnica, según modelo oficial, firmada por instalador frigorista/RITE, y empresa frigorista/RITE habilitada o por técnico titulado competente.	☐
INSTALACIONES DE NIVEL 2 CON MEMORIA Y REFRIGERANTE A2L:	
Memoria Técnica, según modelo oficial, firmada por instalador frigorista/RITE y empresa instaladora frigorista/RITE habilitada o por técnico titulado competente.	☐
Documento que incluya cálculo justificativo de que la instalación cumple con las exigencias de este Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas (RSIF) en cuanto a: dimensiones del local, altura de montaje del equipo sobre el suelo, carga máxima admitida y medidas de seguridad adoptadas. Dicho documento estará firmado por el instalador frigorista o por técnico titulado competente en el caso de que no se sobrepasen los límites de carga según se establecen en las tablas A y B del Apéndice 1 de la IF04 o por un técnico titulado competente si se sobrepasan los límites de carga.	☐
«Análisis de riesgo» de la instalación, en caso de que se sobrepase la carga máxima de refrigerante admitida el RSIF, documentando que se trata de una zona de extensión despreciable (ED) según norma UNE-EN 60079-10-1.	☐
Certificado de la empresa frigorista, firmado por su representante legal, confirmando que cumple los requisitos para la instalación y manejo de sistemas e instalaciones que utilicen gases de la clase A2L.	☐
Contrato de mantenimiento con una empresa frigorista, siempre que la empresa no sea empresa automantenedora.	☐
INSTALACIONES DE NIVEL 2:	☐
Proyecto redactado y firmado por titulado competente (visado o acompañado de una declaración responsable).	☐
Certificado Técnico de Dirección de Obra, según el modelo indicado en la instrucción técnica IF-10.	☐
Certificado de la instalación suscrito por la empresa frigorista y el director de la instalación, según el modelo indicado en la instrucción técnica IF-10. Y, en su caso, documentación de la empresa de gases fluorados.	☐
Contrato de mantenimiento con una empresa frigorista, siempre que la empresa no sea automantenedora.	☐
Si refrigerantes de media y baja seguridad (L2 y L3), copia de la póliza del seguro de responsabilidad civil u otra garantía equivalente, por un importe mínimo de 500.000 €, suscrita por el titular.	☐
INSTALACIONES EN EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA IF-20 DEL RSIF:	☐
Memoria Técnica, según modelo oficial, firmada por instalador frigorista/RITE y empresa instaladora frigorista/RITE habilitada o por técnico titulado competente.	☒

EN CASO DE GEOTERMIA	Se declara en la solicitud
Declara disponer de la autorización correspondiente de las perforaciones para la instalación geotérmica (Resolución de la Dirección General de Promoción Económica e Industrial de aprobación del proyecto de ejecución de las perforaciones para la instalación geotérmica y la comunicación del Certificado Final de Obra al mismo Órgano).	☐

En **MADRID**, a **29** de **ENERO** de **2026**

FIRMA TITULAR / REPRESENTANTE

PADILLA JIMENEZ TOMAS - 52557168Y

Firmado digitalmente por PADILLA JIMENEZ TOMAS - 52557168Y
Fecha: 2026.06.05 09:21:52 +02'00'

MEMORIA TÉCNICA

1.- Datos Técnicos Generales de IT

TIPO

☒ Calefacción
☒ ACS
☐ Ventilación
☐Aire Acondicionado

Potencia Nominal (kW): **39,00**

Fecha de solicitud de licencia de obra (en su defecto, fecha de redacción del proyecto):**Edificación existente.**

INSTALACIÓN: ☐NUEVA ☒ REFORMA / AMPLIACIÓN DE EXISTENTE

OBSERVACIONES (alcance de la reforma): **En la reforma, se sustituye el generador de calor de combustión existente por un nuevo generador de aerotermia de tipo monobloc para dar cobertura a los servicios de calefacción y agua caliente sanitaria, manteniéndose el sistema de distribución y emisión térmica por radiadores para planta baja y realizándose una nueva instalación de suelo radiante para la planta primera (ver hoja de cargas).**

En caso de Reforma/Ampliación:

Potencia total inicial: **24,00 kW** Potencia a modificar: **+ 15,00 kW** Potencia total final:**39,00 kW**

FUENTES DE ENERGÍA

☐ Gas Natural	☒ Electricidad	☐Biomasa (pellets)
☐ GLP	☐ Solar Térmica	☐Biomasa (astillas)
☐ Gasóleo	☐ Solar FV	☐Biomasa (hueso de aceitunas)

☒ Otros: **AEROTERMIA**

Conjunto de instalaciones con generación de calor o frío individualizadas: ☐Si ☒No

TIPO DE USO DEL EDIFICIO

☐Administrativo	☒Residencial Privado Unifamiliar
☐Comercial	☐Residencial Privado Colectivo
☐Docente	☐Residencial Público

Número de Viviendas:**1**

☐ Otros: ___

SI EXISTE SALA DE MÁQUINAS, ¿ES DE ALTO RIESGO? ☐Si ☐No

TIPO DE EMISORES

☒Radiadores	☐Fan Coil	☐Conductos
☒Suelo Radiante	☐Expansión Directa	☐Otros: ___

¿La instalación tiene Circuito Frigorífico Primario?: ☒Si ☐No ☐Sí, pero solo aplica artículo 21.6 del RSIF

Clasificación de la Instalación Frigorífica:

☐ Nivel 1 ☐ Nivel 2 con memoria y A2L ☐ Nivel 2 ☒ Instalaciones en el ámbito de aplicación de la IF-20

2.- Datos Calefacción

TIPO

☐ Agua - Agua ☒ Aire - Agua
☐ Agua - Aire ☐ Aire - Aire

Potencia térmica nominal total en calefacción (kW): **39,00**

Potencia nominal del mayor generador de calor (kW): **39,00**

N.º de generadores de calor: **1**

TIPO DE GENERADOR DE CALOR

☐ Caldera ☒ Bomba de calor ☐ Otro

Rendimiento medio estacional declarado del generador de calor de mayor potencia (%): **384% [SCOP = 3,84]**

Rendimiento instantáneo máximo del generador de calor de mayor potencia (%): **400% [COP = 4,00]**

Número de chimeneas: **0** Diámetro:___ Material:___

3.- Datos Aire Acondicionado

Tipo de sistema: ☐ Agua –Agua ☐ Aire-Agua ☐ Aire – Aire

Potencia térmica nominal total en generación de frío (kW):___

N.º de generadores de frio:___

Rendimiento medio estacional declarado del generador de frío de mayor potencia (%): ___

Rendimiento Eléctrico Equivalente (EER) del generador de frío de mayor potencia (%):___

¿Dispone de sistema de enfriamiento adiabático?: ☐Si ☐No

¿Dispone de sistema de enfriamiento gratuito?: ☐Si ☐No

N.º de torres de refrigeración:___ Tipo: ☐Abiertas ☐Cerradas

Potencia máxima de disipación de calor de la torre de refrigeración de mayor potencia (kW):___

4.- Datos Ventilación

Tipo de sistema: ☐Centralizado ☐Individual

Potencia total en ventiladores (kW):____

Potencia máxima del mayor ventilador (kW):____

Caudal total de aire extracción (m^3/h):____

Eficiencia de la recuperación de calor del aire de extracción (%):

Eficacia del filtrado del aire de renovación: ☐ G4 ☐F5 ☐ F6 ☐ F7 ☐ F8 ☐ F9

5.- Datos ACS

Tipo de Sistema:

☐ Centralizado
☒ Descentralizado
☐ Producción renovable centralizada con apoyo y acumulación descentralizado
☐ Producción renovable centralizada con apoyo descentralizado y acumulación centralizada

Demanda diaria de ACS a 60 ºC (litros/día): **168,00**

Potencia térmica nominal total de la producción de ACS (kW): **39,00**

Sistema de aprovechamiento de fuentes de energía renovables:

☐ BdC geotérmica ☐Solar Térmica ☐ Biomasa ☐ No aplica

☒ BdC Aerotérmica ☐Solar Fotovoltaica ☐ Otros

Potencia máxima del sistema de producción renovable de ACS (kW): **39,00**

Rendimiento medio estacional del sistema de producción renovable de ACS (%): **289 [SCOP = 2,89]. Porcentaje de energía renovable sobre el consumo anual necesario para la producción de ACS: 65,40%.**

Tipo de acumulación de ACS: ☐ Centralizada ☒ Descentralizada

Tipo de generador de calor: ☐ Caldera ☒ Bomba de calor ☐ Otro

Volumen máximo de acumulación de ACS (litros):**500,00**

6.- Datos Caldera

Combustible

☐ Gas Natural ☐ Biomasa (pellets)
☐ GLP ☐ Biomasa (astillas)
☐ Gasóleo ☐ Biomasa (hueso aceituna)
☐ Electricidad

Potencia Nominal Total de las Calderas (kW):___

Rendimiento instantáneo máximo a potencia nominal del generador de mayor potencia (%): ___

Rendimiento medio estacional declarado del generador de mayor potencia (%):___

Servicios (marque los que corresponda):

☐ Calefacción ☐ ACS ☐Climatización de piscinas

N.º de calderas: ___

7.- Datos Bomba de Calor [Sistema monobloc]

Tipo: ☒Aerotermia ☐Geotermia ☐ Hidrotermia

Denominación del refrigerante: **R-290**

Nº de Bombas de Calor: **1**

Potencia Nominal Total de las Bombas de Calor (kW): **39,00**

Rendimiento medio estacional (SCOPnet o SCOPdhw) de la bomba de calor de mayor potencia: **2,89**

EER: ___ COP: **4,00**

Qusable: **4.234,00 kWh** Eres: **2.769,60 kWh**

Servicios (marque los que corresponda) :

☒ Calefacción ☐ Refrigeración
☒ ACS ☐Climatización de piscinas

8.- Datos Geotermia

Tipo : ☐ Tierra Vertical ☐ Tierra Horizontal ☐ Agua

Servicios (marque los que corresponda):

☐ Calefacción ☐ Aire Acondicionado

☐ ACS ☐ Piscina Climatizada

N.º intercambiadores horizontales: _____

Longitud media intercambiadores: _____

¿Técnica minera? ☐Si ☐No ¿Cimentaciones activas? ☐Si ☐No

9.- Datos Solar

Tipo: ☐ Térmica ☐Fotovoltaica

Potencia pico total estimada (kW): ___

Número de paneles: ___

Superficie total de captación (m^2): ___

Energía renovable aportada al año (kWh/año): ___

10.- Datos Circuito Frigorífico bomba de calor [Sistema monobloc]

Clasificación del refrigerante (inflamabilidad y toxicidad): ☐L1 ☐L2 ☒L3 ☐A2L

Denominación del refrigerante: **R-290**

Carga total de refrigerante (kg):**2,90**

Potencia total en compresores (kW): **9,75**

Toneladas equivalentes de CO2 del sistema frigorífico: **0,00**

Refrigerante fluorado: ☐Si ☒No

11.- Diversas especificaciones y cálculos.

EMPLAZAMIENTO DEL GENERADOR

☐ INTERIOR ☒ EXTERIOR LUGAR DE UBICACIÓN: **ZONA EXTERIOR EN LATERAL DE CHALET**

VENTILACIÓN DE LOCALES DONDE SE UBICAN GENERADORES

DIRECTA CON ____ ABERTURAS AL EXTERIOR DE _____ cm^2 EN TOTAL

NATURAL AL EXTERIOR MEDIANTE ____ CONDUCTOS DE ____cm^2 EN TOTAL

FORZADA, DE _____ $cm^2/s.$ = _____ $cm^2/s.kW.$ VENTILADOR ENCLAVADO CON _____

AISLAMIENTO TÉRMICO	MATERIAL DE AISLAMIENTO	ESPESOR DEL AISLAMIENTO
TUBERÍAS Y ACCESORIOS	**_____ ESPUMA ELASTOMÉRICA _____**	**_____25 mm_____**
CONDUCTOS	_____	_____
REDES ENTERRADAS	_____	_____
CHIMENEAS	_____	_____

REGULACIÓN Y CONTROL

EQUIPO	CALEFACCIÓN	A.C.S.	CLIMATIZACIÓN
Termostato en local característico	☒	☐	☐
Válvulas termostáticas	☒	☐	☐
Sonda de temperatura de fluido	☒	☒	☐
Sonda de temperatura exterior	☐	☐	☐
Centralita electrónica	☐	☐	☐
Termostato en impulsión sobre el caudal	☐	☐	☐

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

TIPO DE TUBERÍA **PPR / MULTICAPA** SECCIÓN MÁXIMA **1.307,4** mm^2 SECCIÓN MINIMA **314** mm^2

TIPO DE CONDUCTO ____ CLASE DE DISTRIBUCIÓN: ☐ MONOTUBO ☐ BITUBO

EQUIPOS TERMINALES **RADIADORES EXISTENTES EN PLANTA BAJA (NO SE MODIFICA EN LA REFORMA) Y NUEVA INSTALACIÓN DE SUELO RADIANTE (PLANTA PRIMERA).**

TIPO DE DISTRIBUCIÓN: MONOTUBULAR ☐ Nº Radiadores por circuito ____ BITUBULAR ☒

CONDICIONES INTERIORES DE DISEÑO

TEMPERATURA INTERIOR DE LOS LOCALES: INVIERNO: **21** ºC VERANO: ____ºC

TEMPERATURA EXTERIOR: INVIERNO: **- 3,5º**C VERANO: ____ºC

TEMPERATURA A.C.S. EN GRIFOS TERMINALES: MÍNINO: **35** ºC MÁXIMO: **35** ºC

VELOCIDAD MÁXIMA DEL AGUA EN TUBERÍAS DE CALEFACCIÓN: **1,5** m/s

VELOCIDAD MÁXIMA DEL AIRE EN CONDUCTOS: ____ m/s

SISTEMA DE APORTE DE AIRE PRIMARIO: **SEGÚN LA NORMATIVA SOBRE VENTILACIÓN DE EDIFICIOS VIGENTE EN LA FECHA DE CONSTRUCCIÓN DE LA EDIFICACIÓN**

RESUMEN DE CARGAS CALORÍFICAS POR LOCAL Y ELEMENTO INSTALADO RESULTANTE DE LOS CÁLCULOS

PLANTA	TIPO DE LOCAL	Nº	SUPERFICIE m^2	ORIENTACIÓN	CÁLCULO CARGAS	EQUIPO	ELEMENTOS	CARGA REAL

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE EXIGENCIAS DE BIENESTAR TÉRMICO, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SEGURIDAD:

La instalación cumple la IT 1.1 EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE, en todos los puntos que sea de aplicación, según la tipología de la instalación térmica.

La instalación cumple la IT 1.2 EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA, en todos los puntos que sea de aplicación, según la tipología de la instalación térmica.

La instalación cumple la IT 1.3 EXIGENCIA DE SEGURIDAD, en todos los puntos que sea de aplicación, según la tipología de la instalación térmica.

ESTIMACIÓN DEL CONSUMO ANUAL DE ENERGÍA


- Primaria: **12.387,2 kWh**
- Emisiones de CO_2: **2.098,3 kg CO2**

12.- Planos

13.1.- Esquemas

ESQUEMA DE PRINCIPIO GENERAL


INSTALACIÓN: C/ JUAN BELMONTE, Nº 4. MADRID (MADRID).

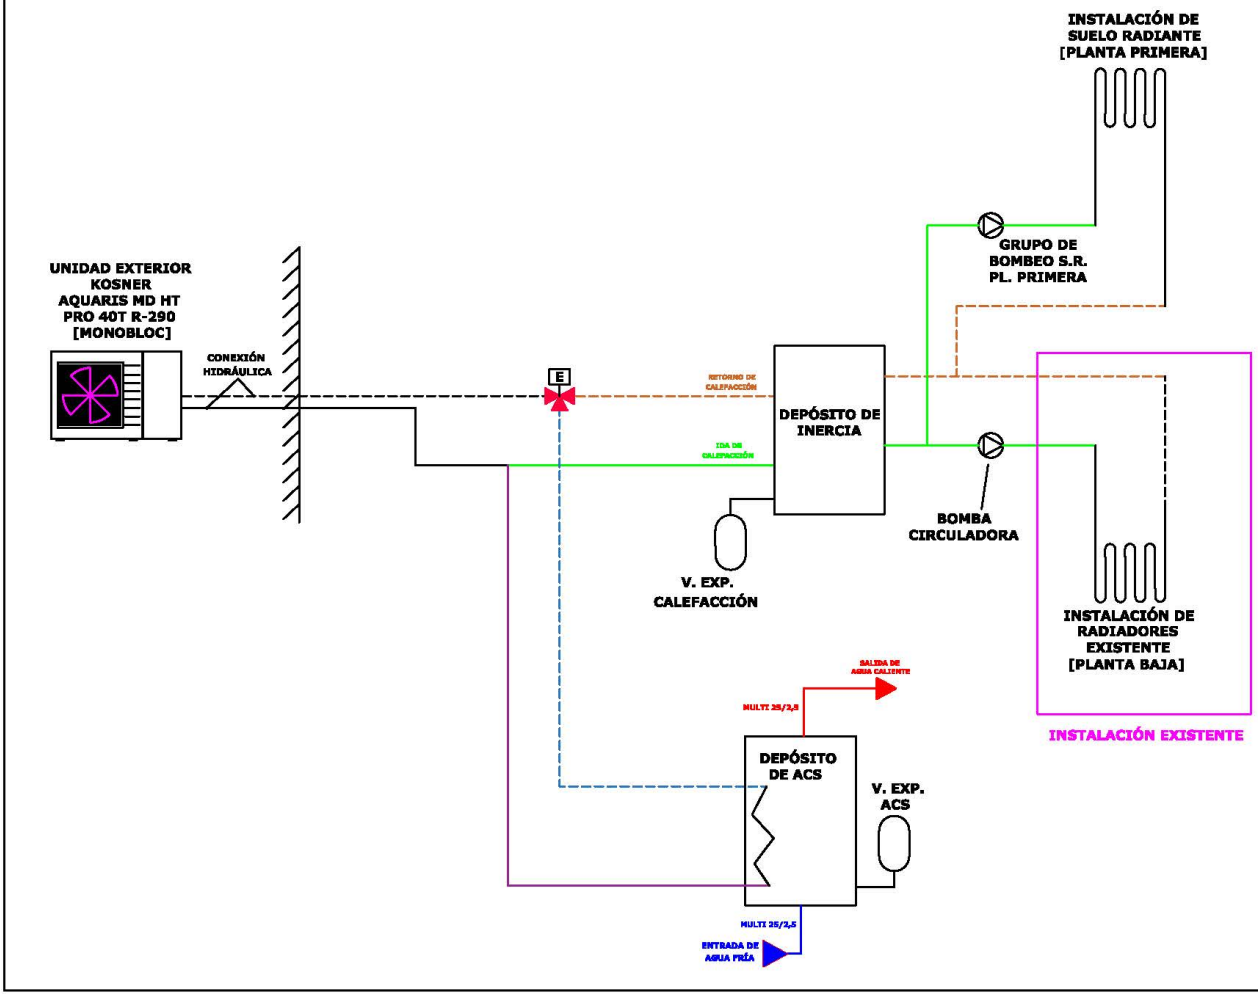

13.2.- Esquemas

ESQUEMA DE DISTRIBUCION DE CIRCUITOS DE SUELO RADIANTE EN PL. PRIMERA

INSTALACIÓN: C/ JUAN BELMONTE, Nº 4. MADRID (MADRID).

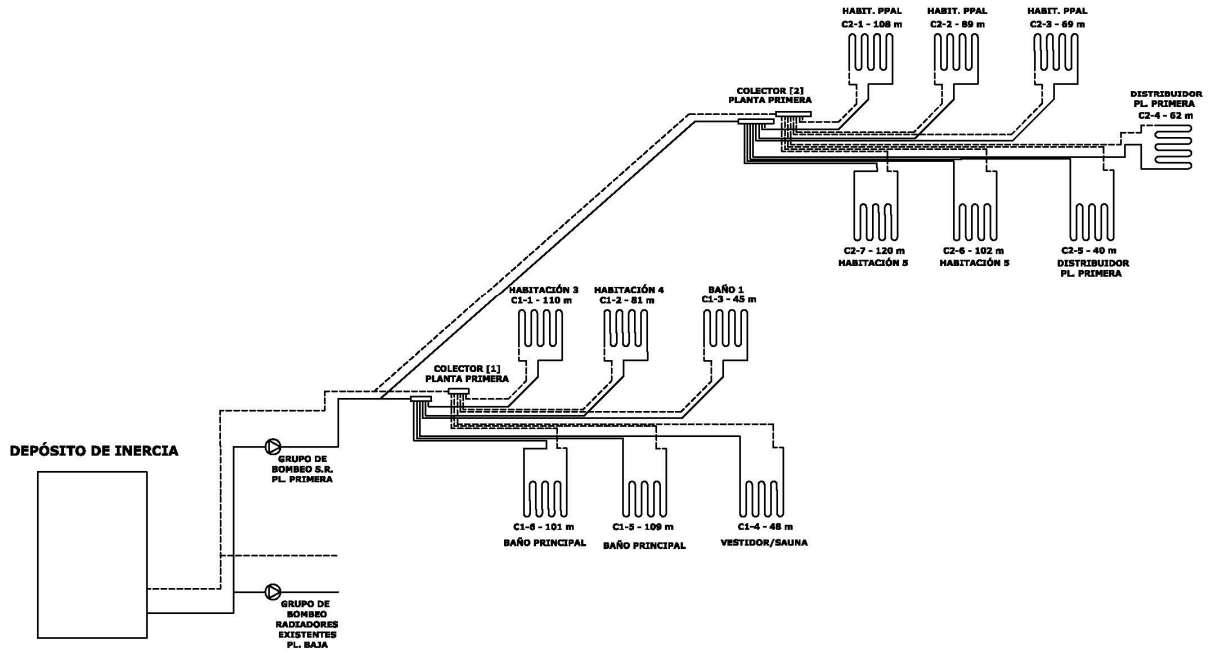

14.- Firmas	
Identificación del profesional instalador habilitado: Nombre y apellidos: **LUIS LOZANO FERNANDEZ** NIF: **03895660N**	**Sello empresa instaladora habilitada**
Firma del profesional instalador habilitado:  Fecha:**29 de enero de 2026.**	

Identificación del técnico titulado competente:
Nombre y apellidos: ____ NIF: ____
Firma del técnico titulado competente: Fecha: ____

Puede consultar la información referida al deber de información de protección de datos personales en las páginas siguientes.

Información sobre Protección de Datos

1. Responsable del tratamiento de sus datos
Responsable: Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, D.G. de Transición Energética y Economía Circular (Medio Ambiente).
Domicilio social: Consultar www.comunidad.madrid/centros
Contacto Delegado de Protección de Datos: protecciodatosmambiente@madrid.org.

2. ¿En qué Actividades de Tratamiento están incluidos mis datos personales y con qué fines se tratarán?
SGIE
En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales, sus datos serán tratados para las siguientes finalidades:
Recabar los datos de las instalaciones afectadas por reglamentos de seguridad industrial cuya tramitación está externalizada, así como el control y seguimiento de las inspecciones de dichas instalaciones.

3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento?
RGPD 6.1 c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.
LO 3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de la CM. Decreto 38/2002, de 28 de febrero, regula Entidades de Control Reglamentario Instalaciones Industriales CM.

4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Puede ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de sus datos, así como a no ser objeto de una decisión individual basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles.

Según la Ley 39/2015, el RGPD (UE) y la Ley Orgánica 3/2018, puede ejercitar sus derechos por Registro Electrónico o Registro Presencial o en los lugares y formas previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, preferentemente mediante el formulario de solicitud "Ejercicio de derechos en materia de protección de datos personales".**5. Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con efectos jurídicos o relevantes.**
No se realizan.

6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?
Los datos personales proporcionados se conservarán por el siguiente periodo:
Periodo indeterminado
Los datos se mantendrán de forma indefinida mientras el interesado no solicite su supresión o ejercite su derecho de oposición.

7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? Otros órganos de la Comunidad de Madrid por obligación legal. Administración General del Estado. Instituto para la diversificación y ahorro de la energía (IDAE).

8. Transferencias Internacionales.

No.

9. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento.
Cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento explícito, tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

10. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control.
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos http://www.aepd.es si no está conforme con el tratamiento que se hace de sus datos personales.

11. Categoría de datos objeto de tratamiento.
Datos de carácter identificativo.

12. Fuente de la que procedan los datos
Interesado y Terceros

Más Información.
Puede consultar más información y la normativa aplicable en materia de protección de datos en la web de la Agencia Española de Protección de Datos https://www.aepd.es, así como en el siguiente enlace: www.comunidad.madrid/protecciondedatos.

INSTALACIÓN: C/ JUAN BELMONTE, Nº 4. MADRID (MADRID)										
RESUMEN DE CARGAS CALORÍFICAS POR LOCAL Y ELEMENTO INSTALADO RESULTANTE DE LOS CALCULOS										
PLANTA	TIPO DE LOCAL	Nº LOCAL	SUPERFICIE m²	ORIENTA-CIÓN	CÁLCULO CARGAS (W)	EQUIPO	Nº COLECTOR	Nº CIRC. (suelo radiante)	ELEMENTOS m	CARGA REAL (W)
PRIMERA	HABITACIÓN 3	1	13,3	N	945	PEX 16	C1	1	110	990
	HABITACIÓN 4	2	12,0	N	786	PEX 16		2	81	810
	BAÑO 1	3	7,1	N	485	PEX 16		3	45	540
	VESTIDOR	4	9,2	INTERIOR	308	PEX 16		4	26	312
	SAUNA	5	4,7	S	248	PEX 16			22	264
	BAÑO PRINCIPAL	6	8,9	O	818	PEX 16		5	109	840
						PEX 16		6	101	
	HABITACIÓN PRINCIPAL	7	37,6	S	2.412	PEX 16	C2	1	112	2.430
						PEX 16		2	89	
						PEX 16		3	69	
	DISTRIBUIDOR PL. PRIMERA	8	15,7	INTERIOR	904	PEX 16		4	62	918
						PEX 16		5	40	
	HABITACIÓN 5	9	25,6	S	1.758	PEX 16		6	102	1.776
						PEX 16		7	120	
										8.880