

プールヘアキャッチャー清掃

プール底引ろ過系統 ヘアキャッチャー 清掃作業手順

清掃頻度

区分	頻度	実施日
通常	週2回	月曜（休館日） 土日前の木曜または金曜
繁忙期（夏）	週3回	上記に加え、イベント等で利用者が 多い日の前日または後日

安全上の注意

- ・必ずろ過器を停止し、前後バルブを閉じてからフタを開けること。通水状態でフタを開けると内圧により水が噴出する恐れがある。
- ・作業時は手袋・長靴を着用し、床面の水濡れによる転倒に注意する。
- ・「常時開」の表示札が付いたバルブは、作業終了後に必ず全開へ戻すこと。

作業手順

① ろ過器電源OFF


制御盤の「底引 運転（自動・切・手動）」切替スイッチを「切」に合わせ、底引ろ過ポンプを停止させる。

停止後、「底引 ろ過ポンプ運転」の表示灯が消灯していること、電流計の指示がゼロに戻っていることを確認する。



② ヘアーキャッチャー 前側バルブ 閉

ヘアーキャッチャー入口側（ポンプ吸込み側）のバルブのレバーを操作し、配管に対して垂直の全閉にする。

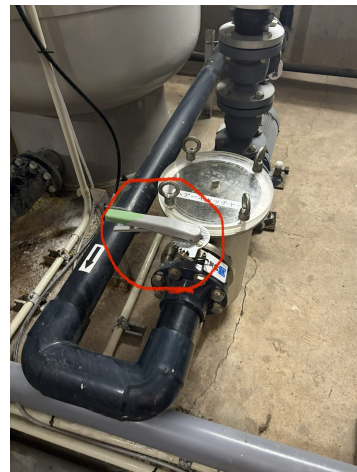

③ ヘアーキャッチャー 後側バルブ 閉

五方弁側（ヘアーキャッチャー出口側）のバルブのレバーを操作し、配管に対して垂直の全閉にする。

前後2箇所のバルブが確実に閉じていることを確認する。



④ ヘアーキャッチャー内 水位調整

ヘアーキャッチャー上部のエア抜きネジ（灰色）を緩め、下部のドレン（オレンジ）を開いて内部に空気を入れ、フタを開けられる状態にする。



⑤ ヘアーキャッチャーフタ取り外し

ボルト4点をドライバーで緩め、その後手で回して取り外す。



⑥ フタ置き場注意

取り外したフタは、パッキン面を上にして平らな場所に置く。
不可抗力で割れないよう置き場に注意し、ワッシャー・ボルトとひとまとめにしておく。



⑦ ヘアーキャッチャーカゴ取り外し

カゴ両側の取っ手を持ち、まっすぐ上に引き抜く。
ごみが引っ掛かって重い場合は無理にこじらず、左右に軽く揺すりながら持ち上げる。
引き上げる際に毛髪・ごみがこぼれやすいので、水を切りながらゆっくり抜く。



⑧ 清掃

カゴ内の毛髪・ごみを取り除き、ごみ袋に入れる。

その後、ブラシで内外面を擦り、シャワー・ホース等で目詰まりがなくなるまで洗い流す。

パンチング（穴あき）部が目詰まりしていないことを確認する。



⑨ 清掃後取付

洗浄したカゴを本体内に戻す。

取っ手の向き・カゴの底が正規の位置に収まっていること、傾いて浮いていないことを確認する。



⑩ フタ取付

フタを正規の位置に載せる。

ボルトを手で回せる範囲まで締め、その後ドライバーを使って増し締め（10° ほど）する。対角順に均等に締め付ける。

ドライバーで締める際は1箇所を一気に締めず、対角に少しずつ締めること。



⑪ 後側バルブ 開

ヘアーキャッチャー出口側（手順③で閉じたバルブ）のレバーを操作し、配管に対して水平の全開に戻す。



⑫ 前側バルブ 開

ヘアーキャッチャー入口側（手順②で閉じたバルブ）のレバーを操作し、配管に対して水平の全開に戻す。



⑬ ヘアーキャッチャー 水位を満水へ

上部のエア抜きネジを緩めて内部の空気を抜き、ヘアーキャッチャー内を満水にする。

空気が抜けて水が出てきたら、エア抜きネジを締める。

エアが残ったまま運転するとポンプのエアかみ・異音・能力低下の原因となるため、必ず満水を確認する。



⑭ ろ過器電源ON

制御盤の「底引 運転（自動 - 切 - 手動）」切替スイッチを元の位置（通常は「自動」）に戻し、底引ろ過ポンプを起動する。

表示灯が点灯し、電流計が通常値を指すことを確認する。

異常音・異常振動、異常表示灯（ポンプ異常）が出ていないことも併せて確認する。




⑮ 圧力計確認

ろ過器の圧力計が通常運転時の値（ $0.1 + \alpha$ ）に戻っていることを確認する。

運転が安定しない・圧力が通常範囲から外れる場合はエア抜き不足やカゴの装着不良が考えられるため、再度確認する。

併せてフタ・フランジ部・ドレン部から漏水がないことを最終確認する。

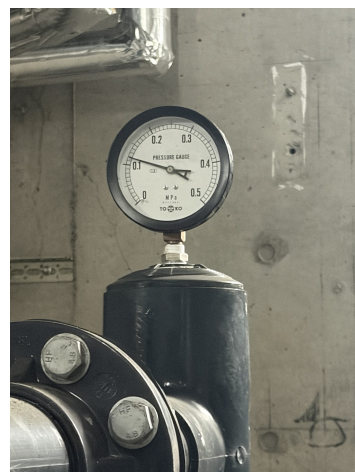

作業完了後の確認

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| ☐ | 前後バルブが全開（配管に対して水平）に戻っている |
| ☐ | ヘアーキャッチャー内が満水で、エア抜きネジが締まっている |
| ☐ | フタ・フランジ部・ドレン部から漏水がない |
| ☐ | 制御盤の「底引 運転」スイッチが通常位置（自動）に戻っている |
| ☐ | 表示灯・電流計・圧力計が通常値を示し、異常音・異常振動がない |
| ☐ | 工具・ブラシを片付け、ごみ袋を所定の場所へ廃棄した |

実施記録

実施日	実施者	堆積物の量・状態	清掃前 圧力	清掃後 圧力	特記事項