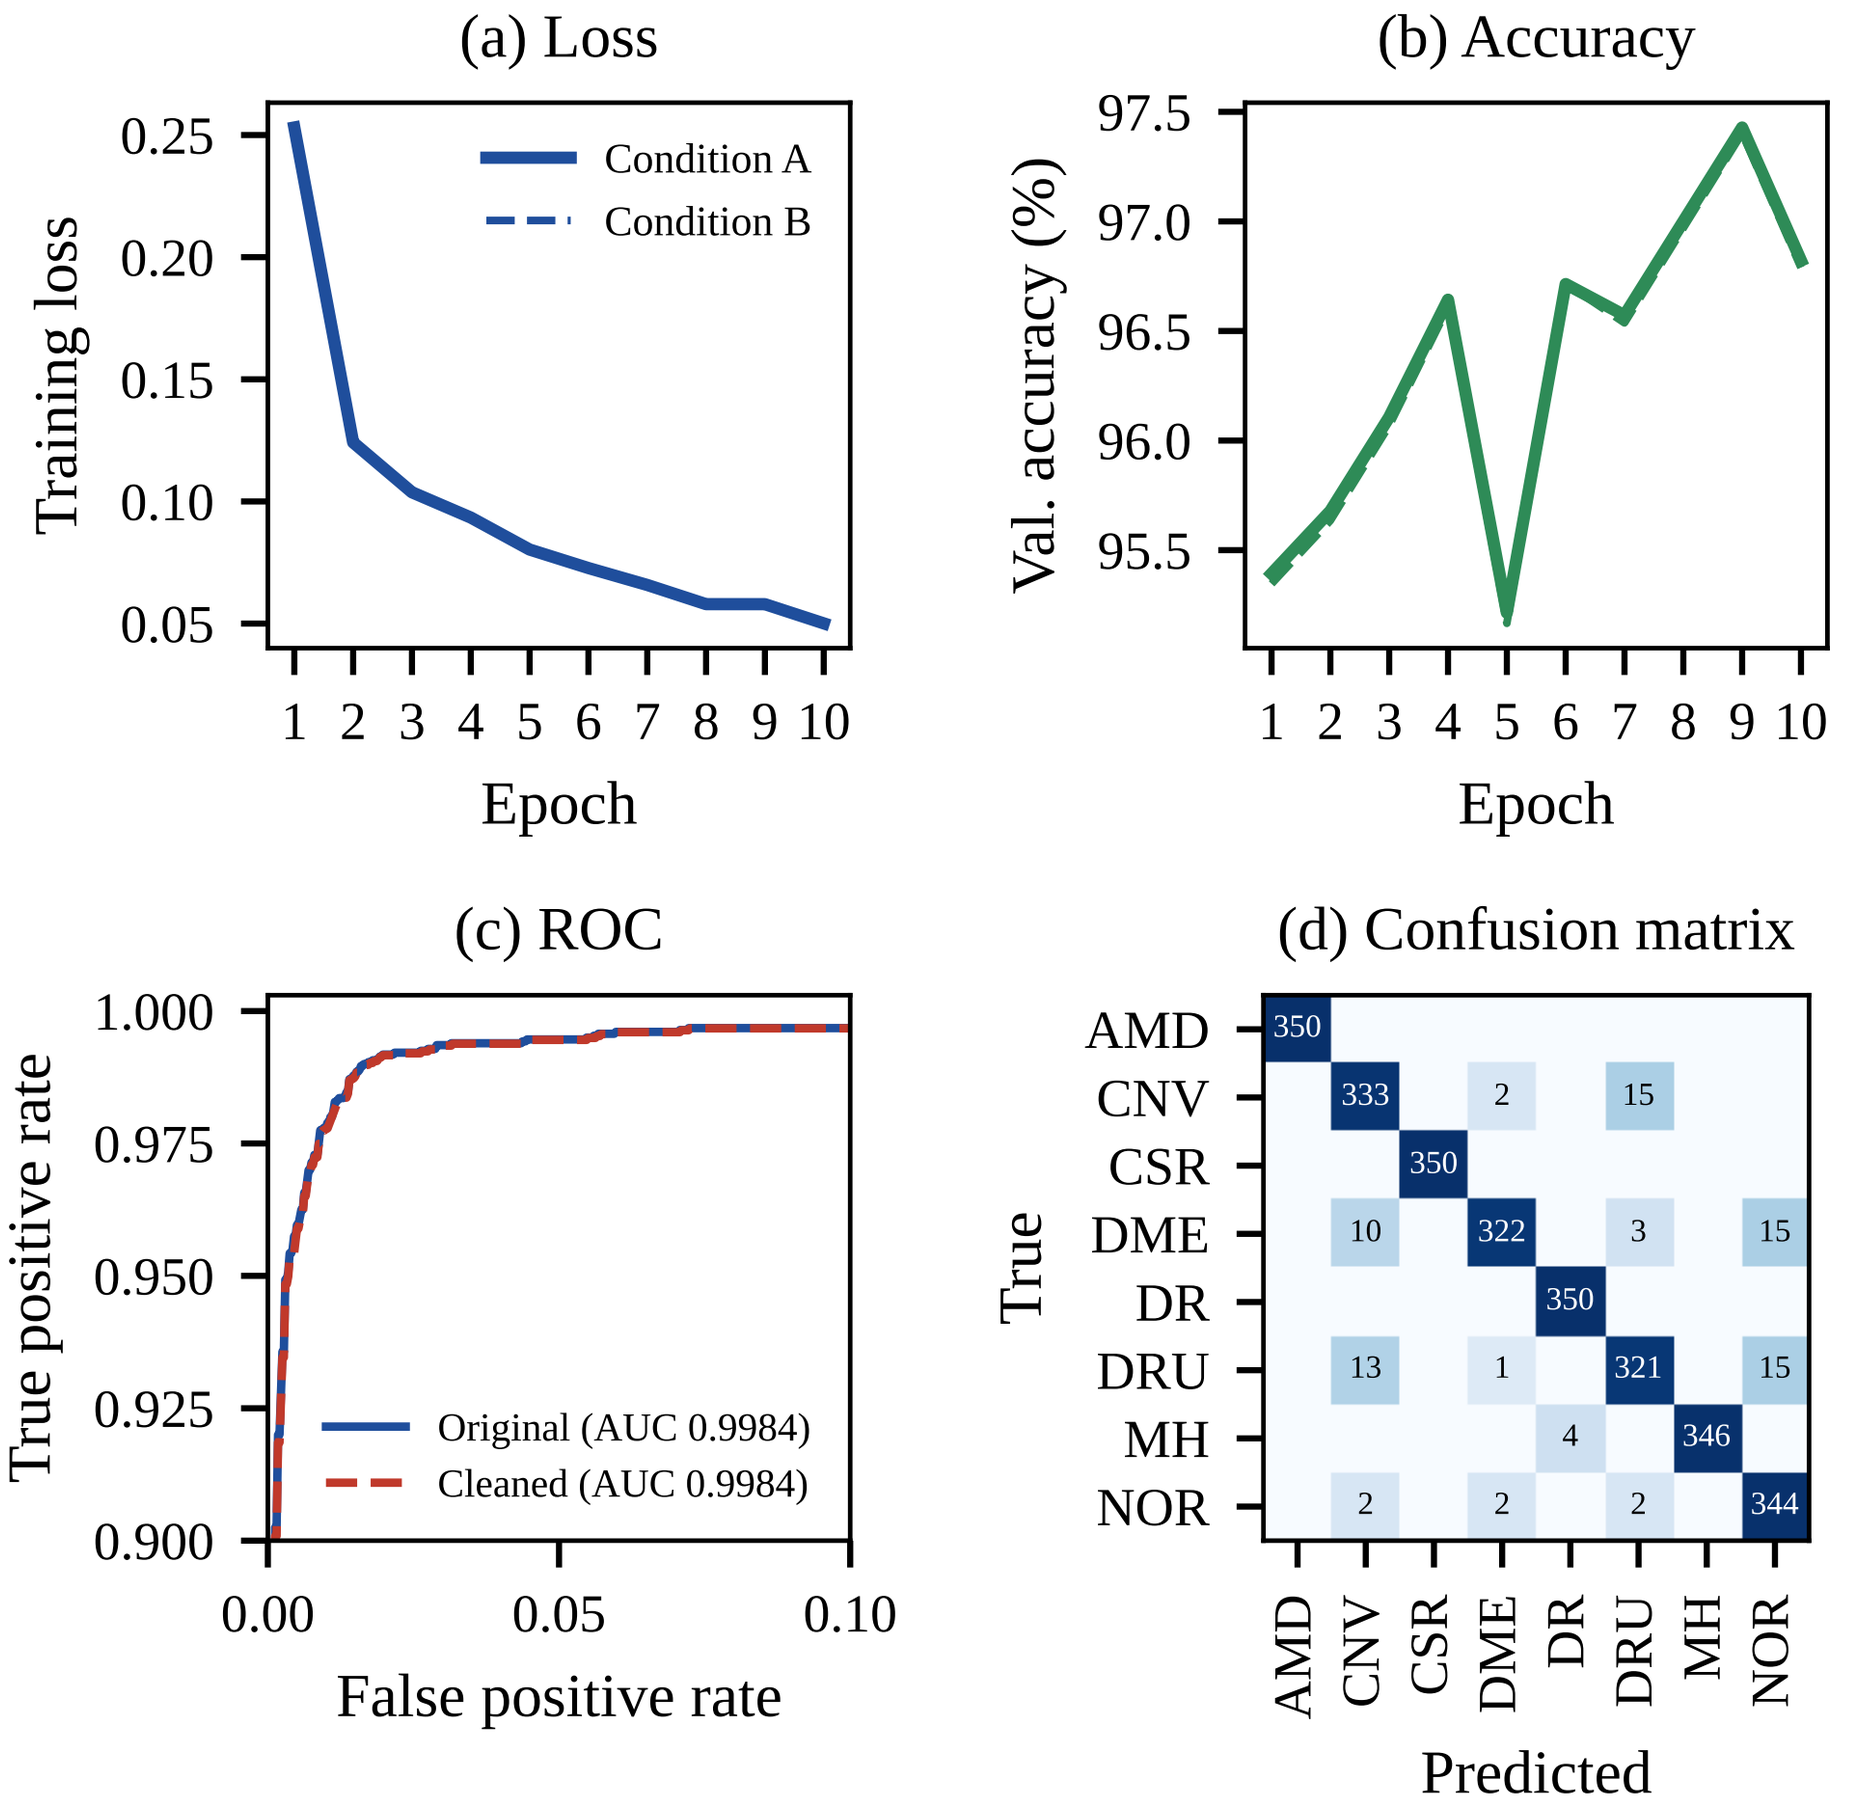
(a) Loss
Training loss
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
Condition A
Condition B
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Epoch
(b) Accuracy
Val. accuracy (%)
97.5
97.0
96.5
96.0
95.5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Epoch
(c) ROC
True positive rate
1.000
0.975
0.950
0.925
0.900
Original (AUC 0.9984)
Cleaned (AUC 0.9984)
0.00
0.05
0.10
False positive rate
(d) Confusion matrix
True
AMD
CNV
CSR
DME
DR
DRU
MH
NOR
350
333 2 15
350
10 322 3 15
350
13 1 321 15
4 346
2 2 2 344
AMD
CNV
CSR
DME
DR
DRU
MH
NOR
Predicted