

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) Stefan Maier
Stefan Maier
Magersdorf 116
9433 St. Andrä
+43 676 55 71 570
office@ing-maier.at



ENERGIEAUSWEIS

Ist-Zustand

FF St. Andrä

GDE St. Andrä
St. Andrä 100
9433 St. Andrä

07.10.2025

Energieausweis für Sonstige konditionierte Gebäude



ÖSTERREICHISCHES
INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

OIB-Richtlinie 6
Ausgabe: Mai 2023



BEZEICHNUNG FF St. Andrä

Umsetzungsstand Ist-Zustand

Gebäude(-teil)

Baujahr

1971

Nutzungsprofil

Sonstige konditionierte Gebäude

Letzte Veränderung

Straße

St. Andrä 29

Katastralgemeinde

St. Andrä

PLZ/Ort

9433 St. Andrä

KG-Nr.

77241

Grundstücksnr.


394/6

Seehöhe

433 m

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWÄRMEBEDARF, PRIMÄRENERGIEBEDARF, KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

HWB_{Ref,SK}

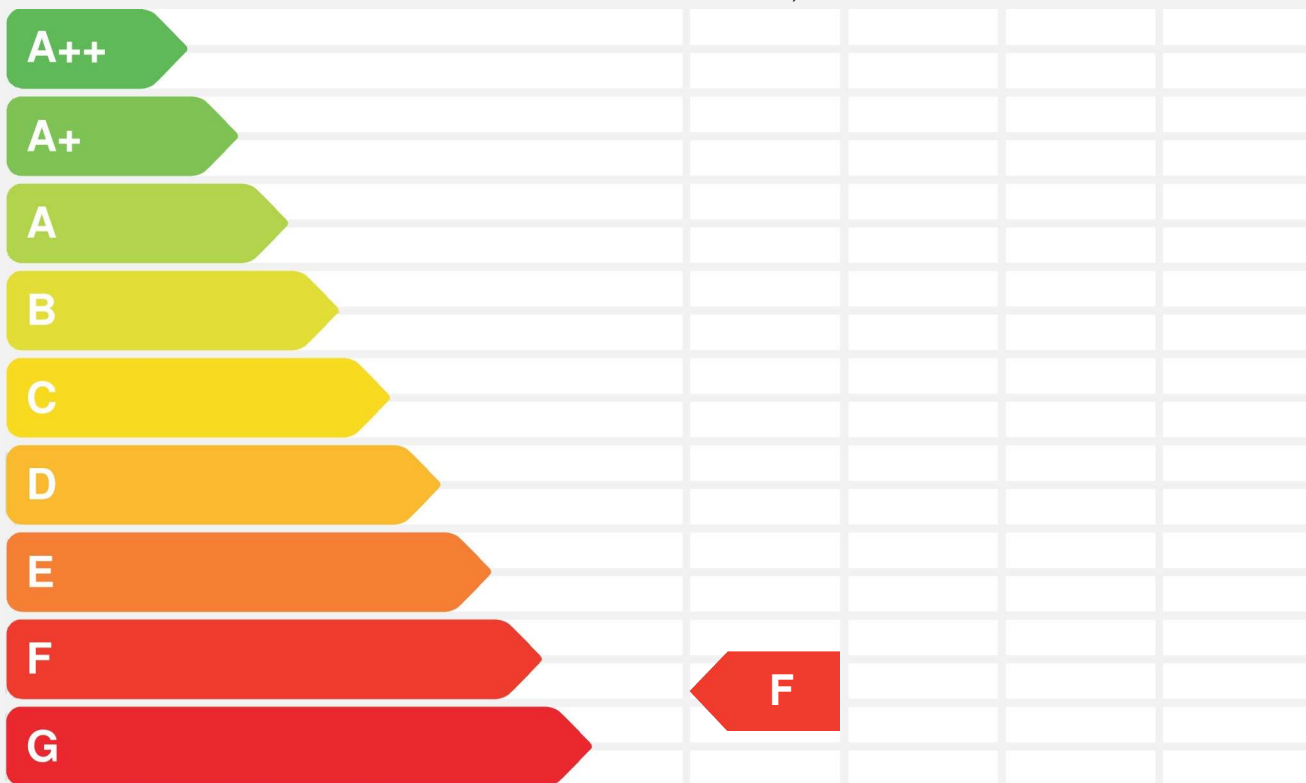

HWB_{Ref}: Der **Referenz-Heizwärmebedarf** ist jene Wärmemenge, die in den Räumen bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur, ohne Berücksichtigung allfälliger Erträge aus Wärmerückgewinnung, zu halten.

KB*: Der **außeninduzierte Kühlbedarf** ist jener Kühlbedarf, bei dessen Berechnung die inneren Wärmelasten und die Luftwechselrate null zu setzen sind (Infiltration n_x wird mit dem Wert 0,15 angesetzt).

RK: Das **Referenzklima** ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von Energiekennzahlen.

SK: Das **Standortklima** ist das reale Klima am Gebäudestandort. Dieses Klimamodell wurde auf Basis der Primärdaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik für die Jahre 1978 bis 2007 gegenüber der Vorfassung aktualisiert.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten BenutzerInnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfläche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 „Energieeinsparung und Wärmeschutz“ des Österreichischen Instituts für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU vom 19. Mai 2010 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der Ermittlungszeitraum für die Konversionsfaktoren für Primärenergie und Kohlendioxidemissionen ist für Strom: 2018-01 – 2021-12, und es wurden übliche Allokationsregeln unterstellt.

Energieausweis für Sonstige konditionierte Gebäude

OiB ÖSTERREICHISCHES
INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

OiB-Richtlinie 6
Ausgabe: Mai 2023

ing-maier

GEBÄUDEKENNDATEN

EA-Art:

Brutto-Grundfläche (BGF)	738,4 m ²	Heiztage	365 d	Art der Lüftung	Fensterlüftung
Bezugsfläche (BF)	590,7 m ²	Heizgradtage	3.920 Kd	Solarthermie	- m ²
Brutto-Volumen (V _B)	2.868,4 m ³	Klimaregion	SB	Photovoltaik	- kWp
Gebäude-Hüllfläche (A)	1.766,1 m ²	Norm-Außentemperatur	-14,2 °C	Stromspeicher	-
Kompaktheit (A/V)	0,62 1/m	Soll-Innentemperatur	22,0 °C	WW-WB-System (primär)	
charakteristische Länge (l _c)	1,62 m	mittlerer U-Wert	0,97 W/m ² K	WW-WB-System (sekundär, opt.)	
Teil-BGF	- m ²	LEK _T -Wert	80,59	RH-WB-System (primär)	
Teil-BF	- m ²	Bauweise	mittelschwer	RH-WB-System (sekundär, opt.)	
Teil-V _B	- m ³			Kältebereitstellungs-System	

WÄRMEBEDARF (Referenzklima)

Referenz-Heizwärmebedarf $HWB_{Ref,RK} = 202,1 \text{ kWh/m}^2\text{a}$
Außeninduzierter Kühlbedarf $KB^*_{RK} = 0,0 \text{ kWh/m}^3\text{a}$

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwärmebedarf $Q_{h,Ref,SK} = 180.897 \text{ kWh/a}$ $HWB_{Ref,SK} = 245,0 \text{ kWh/m}^2\text{a}$

ERSTELLT

GWR-Zahl
Ausstellungsdatum 07.10.2025
Gültigkeitsdatum 06.10.2035
Geschäftszahl

ErstellerIn
Unterschrift

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) Stefan Maier
Magersdorf 116, 9433 St. Andrä
Ingenieurbüro
Wirtschaftsingenieurwesen im Maschinenbau



Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)
Stefan Maier

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter können bei tatsächlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage können aus Gründen der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen.

Mobil: +43 676 5571570 Mail: office@ing-maier.at

Bauteile

FF St. Andrä

AW01 AW gedämmt

bestehend	von Innen nach Außen	Dicke	λ	d / λ
Kalkgipsputz	B	0,0150	0,700	0,021
Heraklith BM	B	0,0350	0,093	0,376
Schütt- und Stampfbeton	B	0,1800	1,330	0,135
Heraklith BM	B	0,0350	0,093	0,376
Kalk-Zementputz	B	0,0300	0,800	0,038
Klebespachtel	B	0,0050	0,800	0,006
Dämmplatte	B	0,1000	0,040	2,500
Kunstharzputz	B	0,0050	0,900	0,006
Rse+Rsi = 0,17		Dicke gesamt	0,4050	U-Wert
				0,28

AW02 AW

bestehend	von Innen nach Außen	Dicke	λ	d / λ
Kalkgipsputz	B	0,0150	0,700	0,021
Heraklith BM	B	0,0350	0,093	0,376
Schütt- und Stampfbeton	B	0,1800	1,330	0,135
Heraklith BM	B	0,0350	0,093	0,376
Kalk-Zementputz	B	0,0300	0,800	0,038
Rse+Rsi = 0,17		Dicke gesamt	0,2950	U-Wert
				0,90

AW03 AW/KG

bestehend	von Innen nach Außen	Dicke	λ	d / λ
Stahlbeton	B	0,3000	2,500	0,120
Rse+Rsi = 0,17		Dicke gesamt	0,3000	U-Wert
				3,45

EW01 erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdreich)

bestehend	von Innen nach Außen	Dicke	λ	d / λ
Stahlbeton	B	0,3000	2,500	0,120
Rse+Rsi = 0,13		Dicke gesamt	0,3000	U-Wert
				4,00

EW02 erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdreich)

bestehend	von Innen nach Außen	Dicke	λ	d / λ
Stahlbeton	B	0,3000	2,500	0,120
Rse+Rsi = 0,13		Dicke gesamt	0,3000	U-Wert
				4,00

IW01 IW/KG 25cm Ziegel

bestehend	von Innen nach Außen	Dicke	λ	d / λ
Kalkgipsputz	B	0,0250	0,700	0,036
Betonhohlsteine	B	0,2500	0,600	0,417
Kalkgipsputz	B	0,0250	0,700	0,036
Rse+Rsi = 0,26		Dicke gesamt	0,3000	U-Wert
				1,34

IW02 IW/KG 25cm Beton

bestehend	von Innen nach Außen	Dicke	λ	d / λ
Stahlbeton	B	0,2500	2,500	0,100
Rse+Rsi = 0,26		Dicke gesamt	0,2500	U-Wert
				2,78

IW03 IW/KG 30cm Beton

bestehend	von Innen nach Außen	Dicke	λ	d / λ
Stahlbeton	B	0,3000	2,500	0,120
Rse+Rsi = 0,26		Dicke gesamt	0,3000	U-Wert
				2,63

ZW01 Zwischenwand rechnerisch

bestehend	von Innen nach Außen	Dicke	λ	d / λ
Kalkgipsputz	B	0,0150	0,700	0,021
Heraklith BM	B	0,0350	0,093	0,376
Schütt- und Stampfbeton	B	0,1800	1,330	0,135
Heraklith BM	B	0,0350	0,093	0,376
Kalk-Zementputz	B	0,0300	0,800	0,038
Rse+Rsi = 0,26		Dicke gesamt	0,2950	U-Wert
				0,83

Bauteile

FF St. Andrä

EC01 FB/KG

bestehend	von Innen nach Außen	Dicke	λ	d / λ
PVC-Belag	B	0,0050	0,190	0,026
Zementestrich	B	0,0600	1,330	0,045
Bitumenpappe	B	0,0050	0,230	0,022
Normalbeton	B	0,2000	1,710	0,117
Rse+Rsi = 0,17		Dicke gesamt	0,2700	U-Wert 2,63

EB01 FB/EG nicht unterkellert

bestehend	von Innen nach Außen	Dicke	λ	d / λ
Zementestrich	B	0,1000	0,480	0,208
Baupapier	B	0,0050	0,170	0,029
Stahlbeton	B	0,3000	2,500	0,120
Rse+Rsi = 0,17		Dicke gesamt	0,4050	U-Wert 1,89

KD01 KG/EG Keller unbeheizt

bestehend	von Innen nach Außen	Dicke	λ	d / λ
Keramische Beläge	B	0,0100	1,200	0,008
Zementestrich	B	0,0500	1,330	0,038
Heraklith BM	B	0,0350	0,093	0,376
Sand, Kies, Splitt	B	0,0200	0,700	0,029
Stahlbeton	B	0,2000	2,500	0,080
Kalkputz	B	0,0150	0,700	0,021
Dämmplatte	B	0,0500	0,040	1,250
Spachtel	B	0,0050	0,800	0,006
Rse+Rsi = 0,34		Dicke gesamt	0,3850	U-Wert 0,47

ZD01 EG/OG

bestehend	von Innen nach Außen	Dicke	λ	d / λ
Parkett	B	0,0100	0,150	0,067
Zementestrich	B	0,0600	1,330	0,045
Heraklith BM	B	0,0350	0,093	0,376
Sand, Kies, Splitt	B	0,0200	0,700	0,029
Stahlbeton	B	0,2000	2,500	0,080
Kalkputz	B	0,0150	0,700	0,021
Rse+Rsi = 0,26		Dicke gesamt	0,3400	U-Wert 1,14

DD01 FB/EG,OG Auskragung

bestehend	von Innen nach Außen	Dicke	λ	d / λ
Parkett	B	0,0100	0,150	0,067
Zementestrich	B	0,0600	1,330	0,045
Heraklith BM	B	0,0350	0,093	0,376
Sand, Kies, Splitt	B	0,0200	0,700	0,029
Stahlbeton	B	0,2000	2,500	0,080
Klebespachtel	B	0,0050	0,800	0,006
Dämmplatte	B	0,1000	0,040	2,500
Kunstharzputz	B	0,0050	0,900	0,006
Rse+Rsi = 0,21		Dicke gesamt	0,4350	U-Wert 0,30

ZD02 KG/EG Keller beheizt

bestehend	von Innen nach Außen	Dicke	λ	d / λ
Keramische Beläge	B	0,0100	1,200	0,008
Zementestrich	B	0,0500	1,330	0,038
Heraklith BM	B	0,0350	0,093	0,376
Sand, Kies, Splitt	B	0,0200	0,700	0,029
Stahlbeton	B	0,2000	2,500	0,080
Kalkputz	B	0,0150	0,700	0,021
Rse+Rsi = 0,26		Dicke gesamt	0,3300	U-Wert 1,23

Bauteile

FF St. Andrä

AD01 OG/Dach					
bestehend	von Außen nach Innen	Dicke	λ	d / λ	
Kalkputz	B	0,0150	0,700	0,021	
Stahlbeton	B	0,2000	2,500	0,080	
Heralan	B	0,1000	0,041	2,439	
Zementestrich	B	0,0600	1,330	0,045	
Heralan-WP	B	0,1400	0,041	3,415	
	Rse+Rsi = 0,2	Dicke gesamt	0,5150	U-Wert	0,16
AD02 EG/Dach					
bestehend	von Außen nach Innen	Dicke	λ	d / λ	
Kalkputz	B	0,0150	0,700	0,021	
Stahlbeton	B	0,2000	2,500	0,080	
Heralan	B	0,1000	0,041	2,439	
Zementestrich	B	0,0600	1,330	0,045	
Heralan-WP	B	0,1200	0,041	2,927	
	Rse+Rsi = 0,2	Dicke gesamt	0,4950	U-Wert	0,18

Einheiten: Dicke [m], Achsabstand [m], Breite [m], U-Wert [W/m²K], Dichte [kg/m³], λ [W/mK]


*... Schicht zählt nicht zum U-Wert F... enthält Flächenheizung B... Bestandsschicht

RTu ... unterer Grenzwert RTo ... oberer Grenzwert laut ÖNORM EN ISO 6946

Geometrieausdruck


FF St. Andrä

KG Grundform

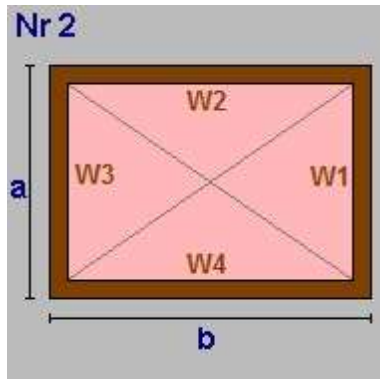

a =	9,15	b =	10,00
lichte Raumhöhe	= 2,20 + obere Decke: 0,33 => 2,53m		
BGF	91,50m ²	BRI	231,50m ³
Wand W1	6,42m ²	EW02 erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdre	
Teilung	Eingabe Fläche		
	3,00m ²	AW03 AW/KG	
Teilung	Eingabe Fläche		
	13,73m ²	EW01 erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdr	
Wand W2	25,30m ²	IW01 IW/KG 25cm Ziegel	
Wand W3	0,27m ²	EW02 erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdre	
Teilung	Eingabe Fläche		
	9,15m ²	AW03 AW/KG	
Teilung	Eingabe Fläche		
	13,73m ²	EW01 erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdr	
Wand W4	5,30m ²	EW02	
Teilung	Eingabe Fläche		
	5,00m ²	AW03 AW/KG	
Teilung	Eingabe Fläche		
	15,00m ²	EW01 erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdr	
Decke	91,50m ²	ZD02 KG/EG Keller beheizt	
Boden	91,50m ²	EC01 FB/KG	

KG RS/NO Vorraum

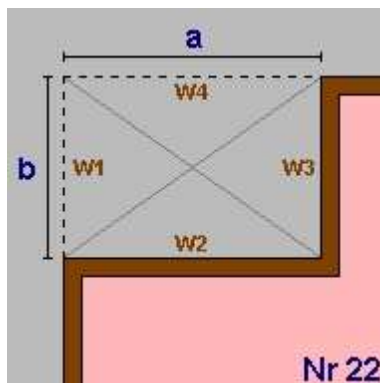


a =	4,95	b =	1,65
lichte Raumhöhe	= 2,20 + obere Decke: 0,33 => 2,53m		
BGF	-8,17m ²	BRI	-20,66m ³
Wand W1	-0,04m ²	EW02 erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdre	
Teilung	Eingabe Fläche		
	1,65m ²	AW03 AW/KG	
Teilung	Eingabe Fläche		
	2,48m ²	EW01 erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdr	
Wand W2	12,52m ²	IW01 IW/KG 25cm Ziegel	
Wand W3	4,17m ²	IW01	
Wand W4	-12,52m ²	IW01	
Decke	-8,17m ²	ZD02 KG/EG Keller beheizt	
Boden	-8,17m ²	EC01 FB/KG	

KG Summe

KG Bruttogrundfläche [m²]: 83,33
KG Bruttorauminhalt [m³]: 210,83

EG Grundform

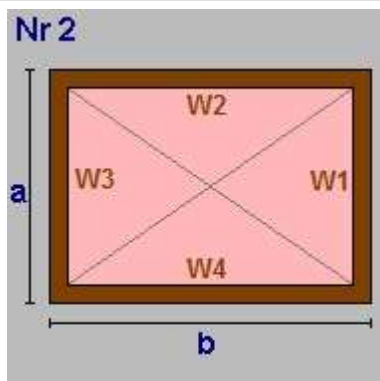


a =	9,50	b =	22,50
lichte Raumhöhe	= 3,80 + obere Decke: 0,50 => 4,30m		
BGF	213,75m ²	BRI	918,06m ³
Wand W1	40,80m ²	AW02 AW	
Wand W2	96,64m ²	AW02	
Wand W3	40,80m ²	AW02	
Wand W4	75,59m ²	AW02	
Teilung	Eingabe Fläche		
	5,06m ²	IW03 IW/KG 30cm Beton	
Teilung	Eingabe Fläche		
	15,99m ²	ZW01 Zwischenwand rechnerisch	
Decke	210,73m ²	AD02 EG/Dach	
Teilung	3,02m ²	ZD01	
Boden	213,75m ²	EB01 FB/EG nicht unterkellert	

Geometrieausdruck

FF St. Andrä


EG VS/S I

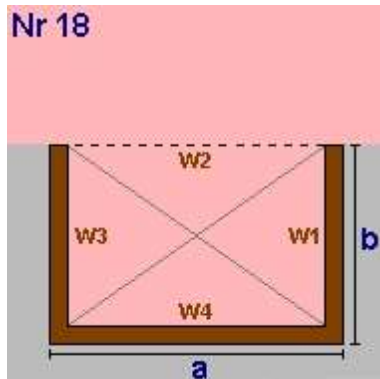

$a = 8,20$ $b = 5,25$
 lichte Raumhöhe = $2,98 + \text{obere Decke: } 0,34 \Rightarrow 3,32\text{m}$
 BGF $43,05\text{m}^2$ BRI $142,93\text{m}^3$

Wand W1	$17,43\text{m}^2$	AW01	AW gedämmt
Wand W2	$-27,22\text{m}^2$	AW02	AW
Wand W3	$17,43\text{m}^2$	ZW01	Zwischenwand rechnerisch
Wand W4	$-27,22\text{m}^2$	AW01	AW gedämmt
Decke	$43,05\text{m}^2$	ZD01	EG/OG
Boden	$41,79\text{m}^2$	KD01	KG/EG Keller unbeheizt
Teilung	$-1,26\text{m}^2$	ZD02	


EG VS/S II

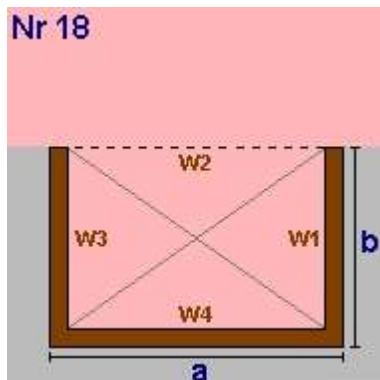

$a = 10,20$ $b = 11,25$
 lichte Raumhöhe = $2,98 + \text{obere Decke: } 0,34 \Rightarrow 3,32\text{m}$
 BGF $114,75\text{m}^2$ BRI $380,97\text{m}^3$

Wand W1	$37,35\text{m}^2$	AW01	AW gedämmt
Wand W2	$33,86\text{m}^2$	AW01	
Wand W3	$37,35\text{m}^2$	AW01	
Wand W4	$33,86\text{m}^2$	AW01	
Decke	$114,75\text{m}^2$	ZD01	EG/OG
Boden	$-81,77\text{m}^2$	ZD02	KG/EG Keller beheizt
Teilung	$22,50\text{m}^2$	EB01	
Teilung	$8,17\text{m}^2$	KD01	
Teilung	$2,31\text{m}^2$	DD01	

EG VS/SW I

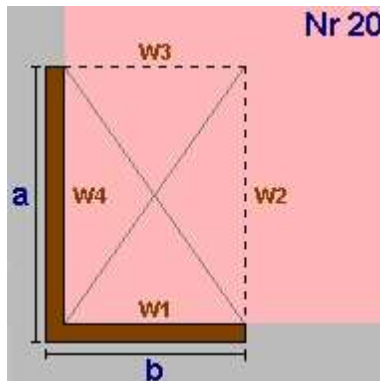


$a = 2,15$ $b = 3,75$
 lichte Raumhöhe = $3,52 + \text{obere Decke: } 0,50 \Rightarrow 4,02\text{m}$
 BGF $8,06\text{m}^2$ BRI $32,37\text{m}^3$

Wand W1	$13,03\text{m}^2$	ZW01	Zwischenwand rechnerisch
Teilung	Eingabe Fläche		
	$2,03\text{m}^2$	IW03	IW/KG 30cm Beton
Wand W2	$7,47\text{m}^2$	ZW01	
Teilung	Eingabe Fläche		
	$1,16\text{m}^2$	IW03	IW/KG 30cm Beton
Wand W3	$-15,06\text{m}^2$	AW02	AW
Wand W4	$8,63\text{m}^2$	ZW01	Zwischenwand rechnerisch
Decke	$4,60\text{m}^2$	AD02	EG/Dach
Teilung	$3,46\text{m}^2$	ZD01	
Boden	$8,06\text{m}^2$	EB01	FB/EG nicht unterkellert

Geometrieausdruck

FF St. Andrä


EG VS/SW II

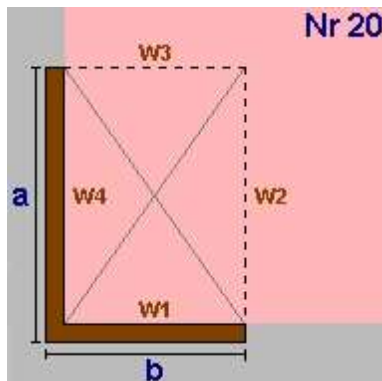

$a = 3,20$ $b = 3,75$
 lichte Raumhöhe = $2,98 + \text{obere Decke: } 0,34 \Rightarrow 3,32\text{m}$
 BGF $12,00\text{m}^2$ BRI $39,84\text{m}^3$

 Wand W1 $12,45\text{m}^2$ AW01 AW gedämmt
 Wand W2 $-10,62\text{m}^2$ ZW01 Zwischenwand rechnerisch
 Wand W3 $12,45\text{m}^2$ ZW01
 Wand W4 $10,62\text{m}^2$ ZW01
 Decke $12,00\text{m}^2$ ZD01 EG/OG
 Boden $12,00\text{m}^2$ KD01 KG/EG Keller unbeheizt

EG VS/SW III

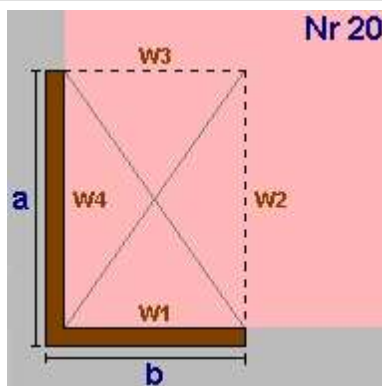


$a = 5,35$ $b = 7,05$
 lichte Raumhöhe = $3,52 + \text{obere Decke: } 0,50 \Rightarrow 4,02\text{m}$
 BGF $37,72\text{m}^2$ BRI $151,44\text{m}^3$

 Wand W1 $28,31\text{m}^2$ AW01 AW gedämmt
 Wand W2 $19,62\text{m}^2$ ZW01 Zwischenwand rechnerisch
 Teilung Eingabe Fläche
 $1,86\text{m}^2$ IW02 IW/KG 25cm Beton
 Wand W3 $-28,31\text{m}^2$ AW02 AW
 Wand W4 $10,44\text{m}^2$ AW01 AW gedämmt
 Teilung Eingabe Fläche
 $11,04\text{m}^2$ ZW01 Zwischenwand rechnerisch

 Decke $37,72\text{m}^2$ AD02 EG/Dach
 Boden $37,72\text{m}^2$ EB01 FB/EG nicht unterkellert

EG VS/SW IV - Schlauchturm 1. Teil

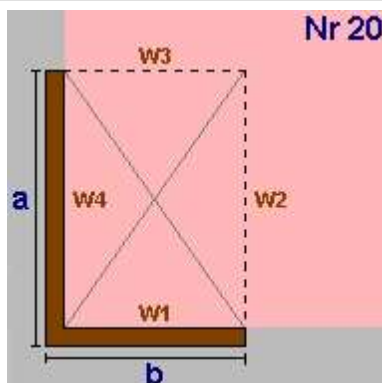

$a = 2,75$ $b = 2,05$
 lichte Raumhöhe = $10,70 + \text{obere Decke: } 0,50 \Rightarrow 11,2\text{m}$
 BGF $5,64\text{m}^2$ BRI $63,11\text{m}^3$


 Wand W1 $22,95\text{m}^2$ AW02 AW
 Wand W2 $-19,73\text{m}^2$ AW02
 Teilung Eingabe Fläche
 $11,06\text{m}^2$ ZW01 Zwischenwand rechnerisch
 Wand W3 $-14,13\text{m}^2$ AW02
 Teilung Eingabe Fläche
 $8,82\text{m}^2$ ZW01 Zwischenwand rechnerisch
 Wand W4 $30,79\text{m}^2$ AW02

 Decke $5,64\text{m}^2$ AD02 EG/Dach
 Boden $5,64\text{m}^2$ EB01 FB/EG nicht unterkellert

Geometrieausdruck


FF St. Andrä

EG VS/W - Schlauchturm 2. Teil

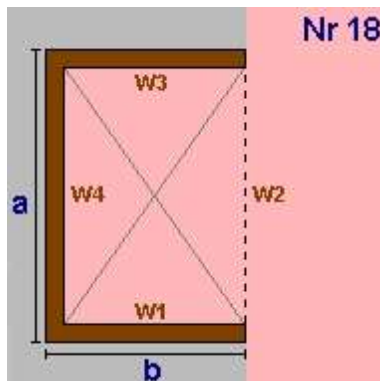

Nr 18
 $a = 3,00$ $b = 2,50$
 lichte Raumhöhe = $10,70 + \text{obere Decke: } 0,50 \Rightarrow 11,2\text{m}$
 BGF $7,50\text{m}^2$ BRI $83,96\text{m}^3$
 Wand W1 $27,99\text{m}^2$ AW02 AW
 Wand W2 $-33,59\text{m}^2$ AW02
 Wand W3 $27,99\text{m}^2$ AW02
 Wand W4 $33,59\text{m}^2$ AW02
 Decke $7,50\text{m}^2$ AD02 EG/Dach
 Boden $7,50\text{m}^2$ EB01 FB/EG nicht unterkellert

EG VS/NO

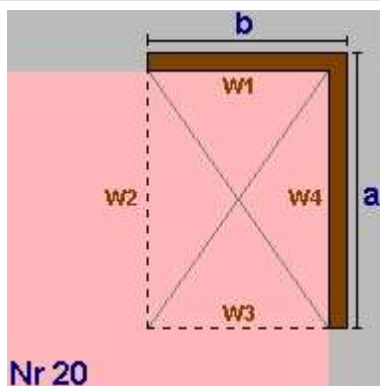


Nr 20
 $a = 0,35$ $b = 1,20$
 lichte Raumhöhe = $3,80 + \text{obere Decke: } 0,34 \Rightarrow 4,14\text{m}$
 BGF $0,42\text{m}^2$ BRI $1,74\text{m}^3$
 Wand W1 $4,97\text{m}^2$ AW02 AW
 Wand W2 $-1,45\text{m}^2$ AW02
 Wand W3 $-4,97\text{m}^2$ AW02
 Wand W4 $1,45\text{m}^2$ AW02
 Decke $0,42\text{m}^2$ ZD01 EG/OG
 Boden $-0,30\text{m}^2$ ZD02 KG/EG Keller beheizt
 Teilung $0,12\text{m}^2$ DD01

EG Summe

EG Bruttogrundfläche [m²]: **442,89**
 EG Bruttorauminhalt [m³]: **1.814,41**

OG1 Grundform

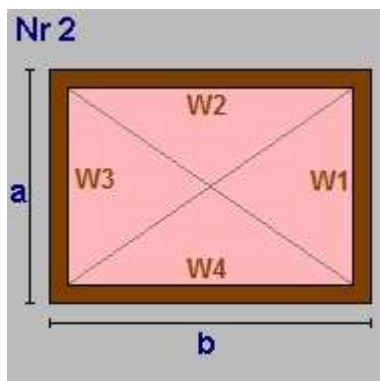


Nr 2
 $a = 17,15$ $b = 11,90$
 lichte Raumhöhe = $2,60 + \text{obere Decke: } 0,52 \Rightarrow 3,12\text{m}$
 BGF $204,09\text{m}^2$ BRI $635,72\text{m}^3$
 Wand W1 $53,42\text{m}^2$ AW01 AW gedämmt
 Wand W2 $37,07\text{m}^2$ AW01
 Wand W3 $53,42\text{m}^2$ AW01
 Wand W4 $37,07\text{m}^2$ AW01
 Decke $204,09\text{m}^2$ AD01 OG/Dach
 Boden $36,88\text{m}^2$ DD01 FB/EG,OG Auskragung
 Teilung $-167,21\text{m}^2$ ZD01

Geometrieausdruck


FF St. Andrä

OG1 VS/W Stiegenhaus

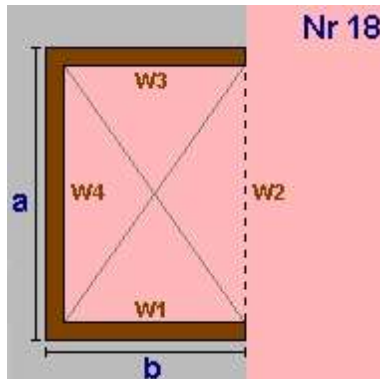

$a = 3,45$ $b = 2,75$
 lichte Raumhöhe = $2,60 + \text{obere Decke: } 0,52 \Rightarrow 3,12\text{m}$
 BGF $9,49\text{m}^2$ BRI $29,55\text{m}^3$
 Wand W1 $8,57\text{m}^2$ AW01 AW gedämmt
 Wand W2 $-10,75\text{m}^2$ AW01
 Wand W3 $8,57\text{m}^2$ AW01
 Wand W4 $10,75\text{m}^2$ AW01
 Decke $9,49\text{m}^2$ AD01 OG/Dach
 Boden $-9,49\text{m}^2$ ZD01 EG/OG

OG1 RS/SW Balkon

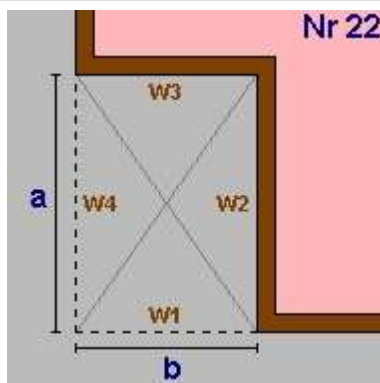

$a = 0,25$ $b = 5,75$
 lichte Raumhöhe = $2,60 + \text{obere Decke: } 0,52 \Rightarrow 3,12\text{m}$
 BGF $-1,44\text{m}^2$ BRI $-4,48\text{m}^3$
 Wand W1 $-17,91\text{m}^2$ AW01 AW gedämmt
 Wand W2 $0,78\text{m}^2$ AW01
 Wand W3 $17,91\text{m}^2$ AW01
 Wand W4 $-0,78\text{m}^2$ AW01
 Decke $-1,44\text{m}^2$ AD01 OG/Dach
 Boden $-1,44\text{m}^2$ DD01 FB/EG,OG Auskragung

OG1 Summe

OG1 Bruttogrundfläche [m²]: **212,14**
 OG1 Bruttorauminhalt [m³]: **660,80**

Deckenvolumen EC01

Fläche $83,33 \text{ m}^2$ x Dicke $0,27 \text{ m} = 22,50 \text{ m}^3$

Deckenvolumen EB01

Fläche $295,17 \text{ m}^2$ x Dicke $0,41 \text{ m} = 119,54 \text{ m}^3$

Deckenvolumen KD01

Fläche $61,96 \text{ m}^2$ x Dicke $0,39 \text{ m} = 23,85 \text{ m}^3$

Deckenvolumen DD01


Fläche $37,87 \text{ m}^2$ x Dicke $0,44 \text{ m} = 16,47 \text{ m}^3$

Bruttorauminhalt [m³]: **182,37**

Geometrieausdruck

FF St. Andrä

Fassadenstreifen - Automatische Ermittlung

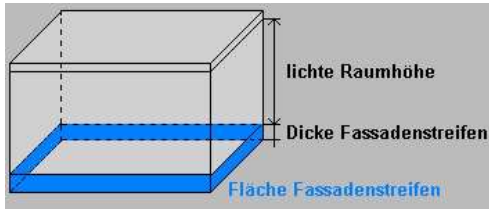

Wand	Boden	Dicke	Länge	Fläche
AW01	- EB01	0,405m	12,40m	5,02m ²
AW01	- KD01	0,385m	0,80m	0,31m ²
AW01	- DD01	0,435m	58,10m	25,27m ²
AW02	- EB01	0,405m	58,20m	23,57m ²
AW02	- KD01	0,385m	-8,20m	-3,16m ²
EW02	- EC01	0,270m	26,65m	7,20m ²
IW01	- EC01	0,270m	11,65m	3,15m ²

Gesamtsumme Bruttogeschoßfläche [m²]: 738,36
Gesamtsumme Bruttorauminhalt [m³]: 2.868,41

Fenster und Türen

FF St. Andrä

Typ	Bauteil Anz. Bezeichnung				Breite m	Höhe m	Fläche m²	Ug W/m²K	Uf W/m²K	PSI W/mK	Ag m²	Uw W/m²K	AxUxf W/K	g	fs	gtot	amsc		
B	Prüfnormmaß Typ 1 (T1)				1,23	1,48	1,82	1,10	1,40	0,060	1,32	1,34		0,62					
B	Prüfnormmaß Typ 2 (T2)				1,23	1,48	1,82	2,00	2,00	0,070	1,32	2,18		0,60					
B	Prüfnormmaß Typ 3 (T3)				1,23	1,48	1,82	3,20	2,00	0,070	1,32	3,05		0,71					
3,96																			
N																			
B	KG	IW01	1	0,80 x 1,00 Haustür	0,80	1,00	0,80							2,00	1,12				
B	EG	AW02	5	3,50 x 3,40	3,50	3,40	59,50							2,80	166,60				
B	EG	AW02	1	1,75 x 3,30	1,75	3,30	5,78							2,80	16,17				
B T2	OG1	AW01	1	2,00 x 1,23	2,00	1,23	2,46	2,00	2,00	0,070	1,75	2,21	5,45	0,60	0,50	1,00	0,00		
8					68,54				1,75				189,34						
O																			
B T3	KG	AW03	3	1,00 x 0,75	1,00	0,75	2,25	3,20	2,00	0,070	1,32	2,96	6,65	0,71	0,50	1,00	0,00		
B	EG	AW01	1	3,66 x 2,98	3,66	2,98	10,91							4,00	43,63				
B T2	EG	AW01	9	0,95 x 0,72	0,95	0,72	6,16	2,00	2,00	0,070	3,51	2,26	13,91	0,60	0,50	1,00	0,00		
B T2	EG	AW02	1	7,00 x 2,05	7,00	2,05	14,35	2,00	2,00	0,070	11,29	2,20	31,63	0,60	0,50	1,00	0,00		
B T2	OG1	AW01	6	1,38 x 1,52	1,38	1,52	12,59	2,00	2,00	0,070	9,35	2,17	27,27	0,60	0,50	1,00	0,00		
B T2	OG1	AW01	1	2,00 x 1,52	2,00	1,52	3,04	2,00	2,00	0,070	2,24	2,20	6,69	0,60	0,50	1,00	0,00		
21					49,30				27,71				129,78						
S																			
B T2	EG	AW01	5	1,17 x 0,72	1,17	0,72	4,21	2,00	2,00	0,070	2,52	2,25	9,47	0,60	0,50	1,00	0,00		
B T2	OG1	AW01	1	1,38 x 1,52	1,38	1,52	2,10	2,00	2,00	0,070	1,56	2,17	4,55	0,60	0,50	1,00	0,00		
B T2	OG1	AW01	1	2,67 x 1,52	2,67	1,52	4,06	2,00	2,00	0,070	3,13	2,17	8,82	0,60	0,50	1,00	0,00		
B T2	OG1	AW01	1	1,03 x 2,42	1,03	2,42	2,49	2,00	2,00	0,070	1,84	2,17	5,41	0,60	0,50	1,00	0,00		
B T2	OG1	AW01	1	2,45 x 2,00	2,45	2,00	4,90	2,00	2,00	0,070	3,87	2,16	10,61	0,60	0,50	1,00	0,00		
9					17,76				12,92				38,86						
W																			
B T1	KG	AW03	2	1,00 x 0,55	1,00	0,55	1,10	1,10	1,40	0,060	0,56	1,50	1,65	0,62	0,50	1,00	0,00		
B	KG	IW01	1	0,80 x 1,00 Haustür	0,80	1,00	0,80							2,00	1,12				
B T2	EG	AW01	9	0,95 x 0,72	0,95	0,72	6,16	2,00	2,00	0,070	3,51	2,26	13,91	0,60	0,50	1,00	0,00		
B T2	EG	AW02	1	7,00 x 2,05	7,00	2,05	14,35	2,00	2,00	0,070	11,29	2,20	31,63	0,60	0,50	1,00	0,00		
B T2	EG	AW02	2	2,45 x 2,00	2,45	2,00	9,80	2,00	2,00	0,070	7,74	2,16	21,21	0,60	0,50	1,00	0,00		
B T2	OG1	AW01	3	1,38 x 1,52	1,38	1,52	6,29	2,00	2,00	0,070	4,67	2,17	13,64	0,60	0,50	1,00	0,00		
18					38,50				27,77				83,16						
Summe		56			174,10				70,15				441,14						

Ug... Uwert Glas Uf... Uwert Rahmen PSI... Linearer Korrekturkoeffizient Ag... Glasfläche

g... Energiedurchlassgrad Verglasung fs... Verschattungsfaktor

Typ... Prüfnormmaßtyp

gtot ... Gesamtennergiedurchlassgrad der Verglasung inkl. Abschlüsse

B... Fenster gehört zum Bestand des Gebäudes

amsc... Param. zur Bewert. der Aktivierung von Sonnenschutzeinricht. Sommer

Rahmen

FF St. Andrä

Bezeichnung	Rb.re. m	Rb.li. m	Rb.o. m	Rb.u. m	%	Stulp Anz.	Stb. m	Pfost Anz.	Pfb. m	H-Sp. Anz.	V-Sp. Anz.	Spb. m	
Typ 1 (T1)	0,100	0,100	0,100	0,100	28								Rahmen
Typ 2 (T2)	0,100	0,100	0,100	0,100	28								Rahmen
Typ 3 (T3)	0,100	0,100	0,100	0,100	28								Rahmen
0,95 x 0,72	0,100	0,100	0,100	0,100	43								Rahmen
7,00 x 2,05	0,100	0,100	0,100	0,100	21			7	0,100				Rahmen
1,17 x 0,72	0,100	0,100	0,100	0,100	40								Rahmen
2,45 x 2,00	0,100	0,100	0,100	0,100	21			1	0,100				Rahmen
1,00 x 0,75	0,100	0,100	0,100	0,100	41								Rahmen
1,00 x 0,55	0,100	0,100	0,100	0,100	49								Rahmen
2,00 x 1,23	0,100	0,100	0,100	0,100	29			1	0,100				Rahmen
1,38 x 1,52	0,100	0,100	0,100	0,100	26								Rahmen
2,00 x 1,52	0,100	0,100	0,100	0,100	26			1	0,100				Rahmen
2,67 x 1,52	0,100	0,100	0,100	0,100	23			1	0,100				Rahmen
1,03 x 2,42	0,100	0,100	0,100	0,100	26								Rahmen

Rb.li, re, o, u Rahmenbreite links, rechts, oben, unten [m]

Stb. Stulpbreite [m]

Pfb. Pfostenbreite [m]

Typ Prüfnormmaßtyp

H-Sp. Anz Anzahl der horizontalen Sprossen

V-Sp. Anz Anzahl der vertikalen Sprossen

% Rahmenanteil des gesamten Fensters

Spb. Sprossenbreite [m]