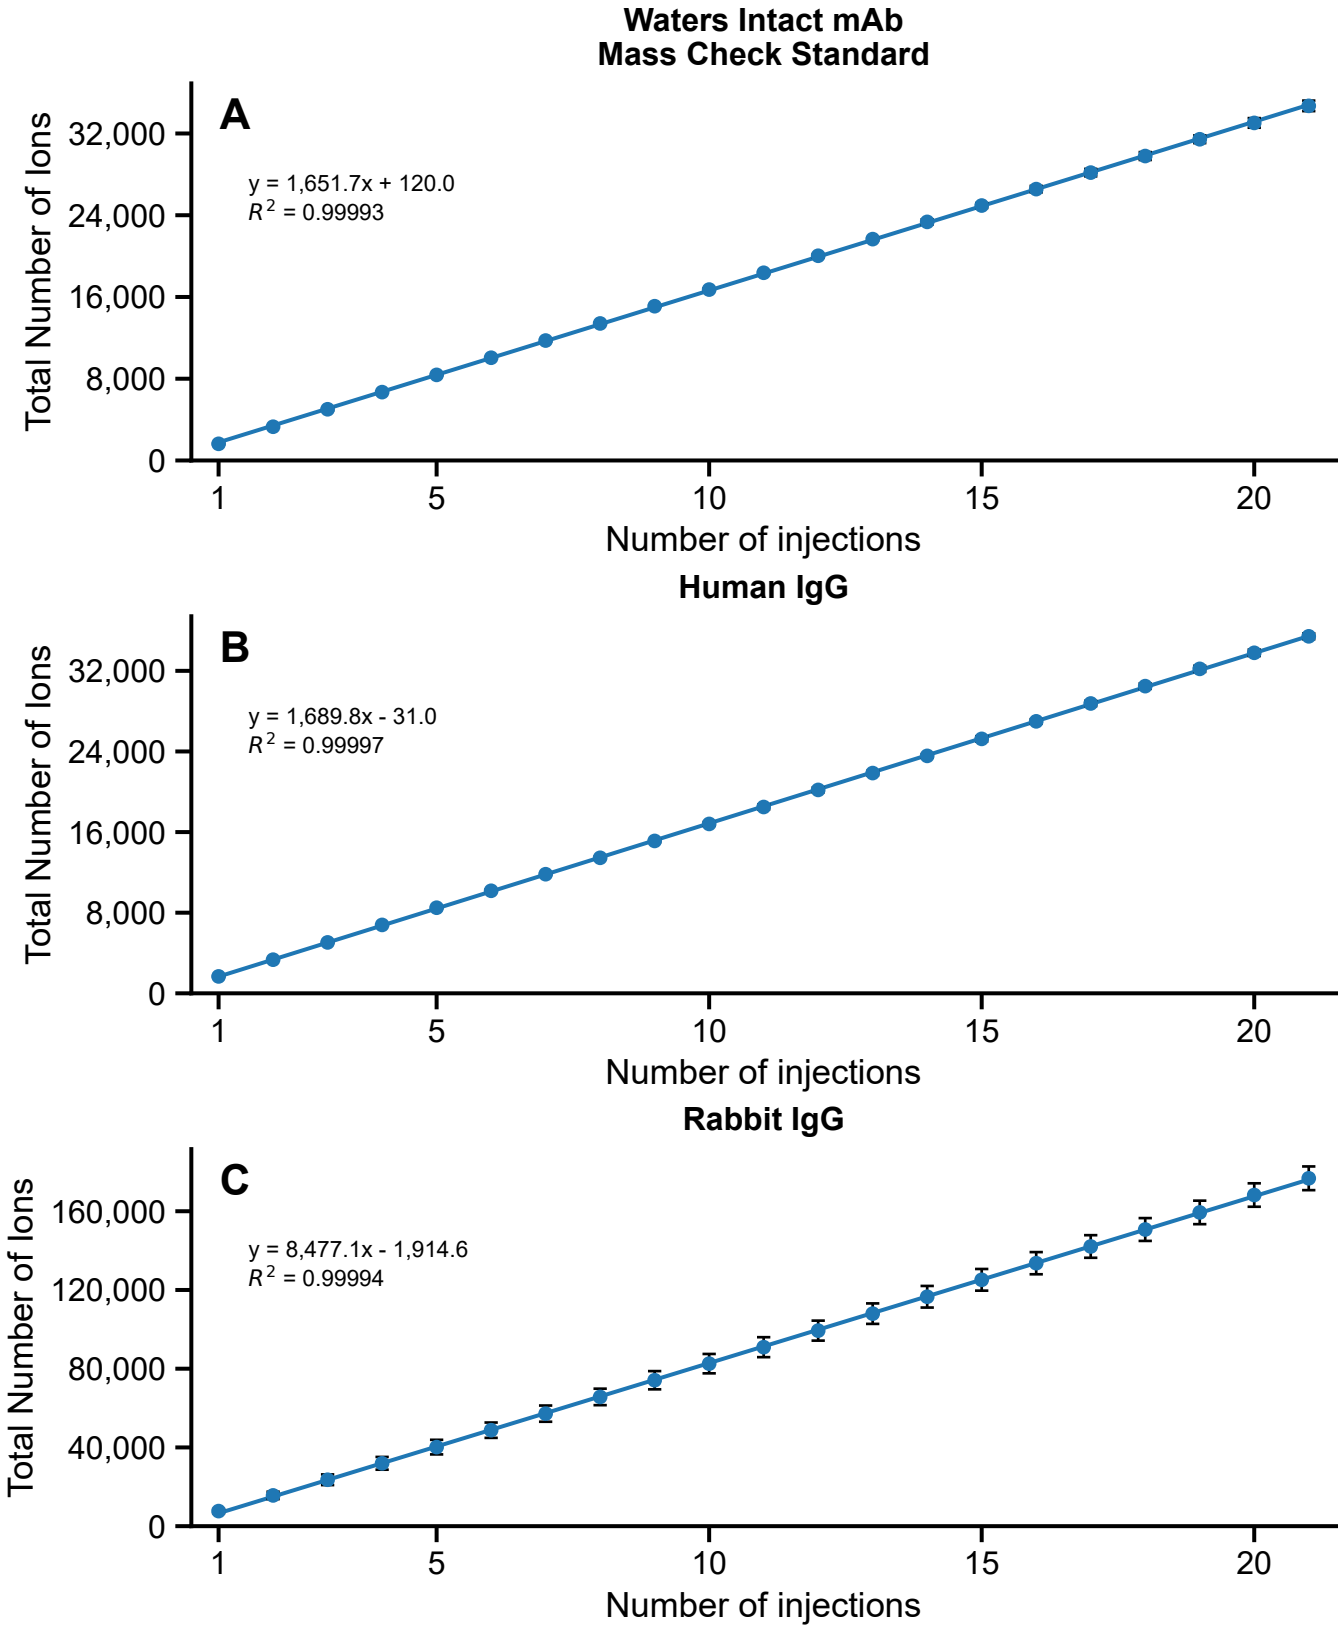
Waters Intact mAb
Mass Check Standard
A
y = 1,651.7x + 120.0
R 2 = 0.99993
Total Number of Ions
32,000
24,000
16,000
8,000
0
1
5
10
15
20
Number of injections
Human IgG
B
y = 1,689.8x - 31.0
R 2 = 0.99997
Total Number of Ions
32,000
24,000
16,000
8,000
0
1
5
10
15
20
Number of injections
Rabbit IgG
C
y = 8,477.1x - 1,914.6
R 2 = 0.99994
Total Number of Ions
160,000
120,000
80,000
40,000
0
1
5
10
15
20
Number of injections