




Kluczowanie fazy m(t) dla liter A-Z fs=100Hz, A=1, Tb=1s, fi=pi

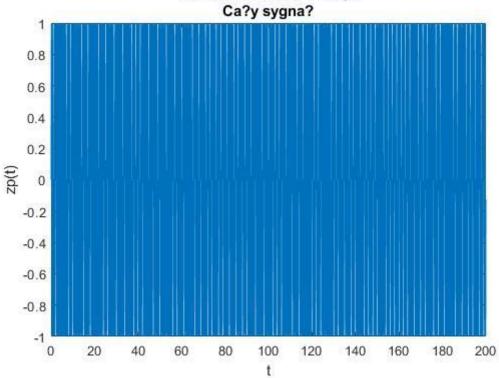


Kluczowanie cz?stotliwo?ci m(t) dla liter A-Z fs=100Hz,A=1,Tb=1s,fi=pi

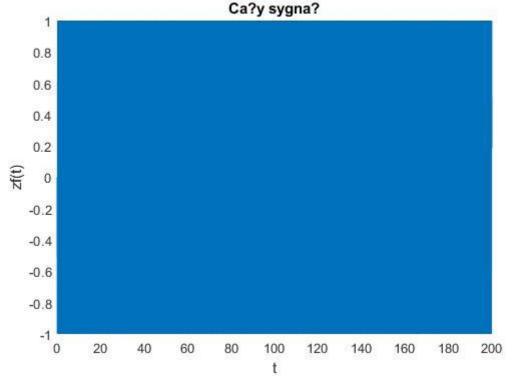


Kluczowanie amplitudy m(t) dla liter A-Z fs=100Hz,A=1,Tb=1s,fi=pi

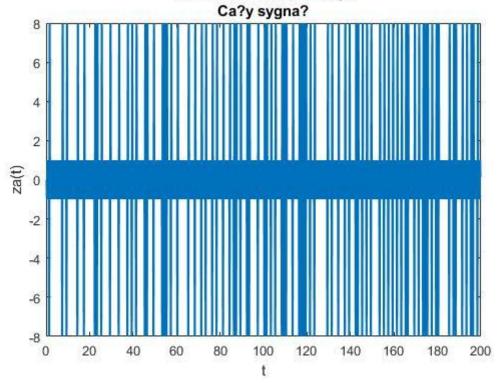


Kluczowanie fazy m(t) dla liter A-Z fs=100Hz, A=1,Tb=1s,fi=pi

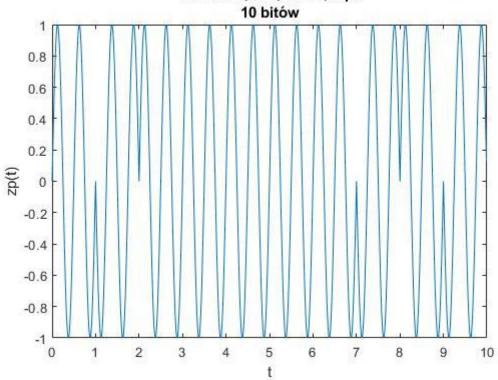

Kluczowanie cz?stotliwo?ci m(t) dla liter A-Z fs=100Hz,A=1,Tb=1s,fi=pi

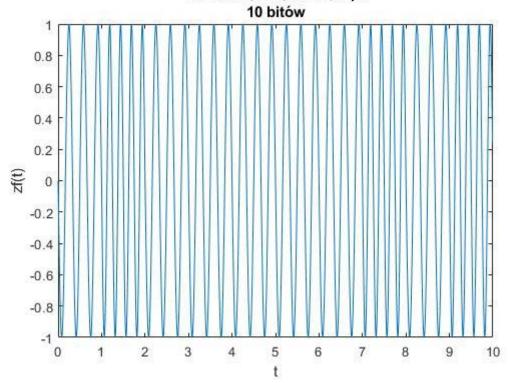

Kluczowanie amplitudy m(t) dla liter A-Z fs=100Hz,A=1,Tb=1s,fi=pi

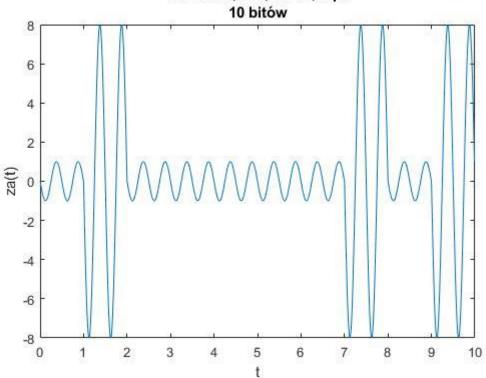

Sygna? informacyjny m(t) dla liter A-Z fs=100Hz,A=1,Tb=1s,fi=pi

