

DÉCIMO SEGUNDO INSTRUMENTO PARTICULAR DE ADITIVO AO CONTRATO DE CONEXÃO AO SISTEMA DE TRANSMISSÃO - **CCT CTEEP Nº 006/2000**, CELEBRADO EM 10/02/2000, QUE ENTRE SI PACTUAM **CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA E ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.**, COM INTERVENIÊNCIA DO **OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO - ONS**

- I De um lado, a **CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA**, concessionária de serviço público de transmissão de energia, elétrica, signatária do Contrato de Concessão de Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica nº **059/2001-ANEEL**, doravante denominada simplesmente **TRANSMISSORA**, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.998.611/0001-04, com sede no município de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre C-Crystal, 6º andar, Vila Gertrudes, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social;
- II E de outro lado, a **ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.**, concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, doravante denominada simplesmente **DISTRIBUIDORA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.282.377/0001-20, com sede no município de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, na Rodovia Assis Chateaubriand, s/n, km 455 + 600 metros, Vila Maria, neste ato, representada nos termos de seu Estatuto Social;
- TRANSMISSORA** e **DISTRIBUIDORA** denominadas, em conjunto, **PARTES** e, separadamente, **PARTE**;
- III Com a interveniência do **OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO - ONS**, pessoa jurídica de direito privado, constituído sob a forma de associação civil sem fins lucrativos, autorizado a executar as atividades de coordenação e controle da operação, da geração e da transmissão de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional - SIN, nos termos do art. 13 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998 e do Decreto nº 5.081, de 14 de maio de 2004, com sede em Brasília - DF, na ASA SUL, Área de Serviços Públicos - Lote A, Edifício CNOS, doravante denominado simplesmente **ONS**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 02.831.210/0001-57 e Escritório Central no município do Rio de Janeiro, na Rua Júlio do Carmo, nº 251 - Cidade Nova, neste ato representado por seus Diretores, ao final qualificados e assinados; e

CONSIDERANDO:

- A. O CONTRATO DE CONEXÃO AO SISTEMA DE TRANSMISSÃO - **CCT CTEEP Nº 006/2000** (CONTRATO) e os seus Aditivos, todos firmados entre a **TRANSMISSORA** e a **DISTRIBUIDORA**.
- B. O Relatório Técnico de Viabilidade de Conexão, referência **ISA CTEEP/RT/EP/RTVC/004/2021**, de 15 de abril de 2021, elaborado pela **TRANSMISSORA**, referente ao acesso da **DISTRIBUIDORA** ao sistema de transmissão de 138 kV, sob concessão da **TRANSMISSORA** para fins da conexão do futuro ramal 138 kV e da Subestação Itajobi 2, por meio de derivação dupla na LT 138 kV Borborema - Catanduva e na LT 138 kV Catanduva - Ibitinga, conforme legislação vigente.
- C. A emissão pelo **ONS** em 12 de julho de 2021 do **Relatório ONS-DTA-2021-PA-101-RO**, no qual são consolidadas as condições de acesso da **DISTRIBUIDORA** às DEMAIS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO - DIT de concessão da **TRANSMISSORA**, para fins de conexão do futuro ramal 138 kV e da Subestação Itajobi 2, por meio de derivação dupla na LT 138 kV Borborema - Catanduva e na LT 138 kV Catanduva - Ibitinga, conforme legislação vigente.
- D. Ser integrante da concessão da **TRANSMISSORA** as INSTALAÇÕES denominadas na LT 138 kV Borborema - Catanduva e na LT 138 kV Catanduva - Ibitinga.
- E. A Resolução Normativa ANEEL nº 905, de 08 de dezembro de 2020, a qual estabelece em seu Módulo 3, Seção 3.1, item 4.1.3, que o reforço a ser implantado em decorrência de solicitação de acesso será remunerado por meio de Contrato de Conexão às Instalações de Transmissão - CCT, com o correspondente encargo de conexão estabelecido no reajuste de Receita Anual Permitida - RAP da **TRANSMISSORA** subsequente à sua entrada em operação comercial.
- F. Ser de responsabilidade da **TRANSMISSORA** a implantação da **nova estrutura de derivação** na LT 138 kV Borborema - Catanduva e na LT 138 kV Catanduva - Ibitinga, necessária a permitir a conexão do ramal 138 kV Itajobi 2 da **DISTRIBUIDORA** às DEMAIS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO - DIT.

A **TRANSMISSORA** e a **DISTRIBUIDORA** têm entre si justo e acordado celebrar, com a interveniência do **ONS**, o presente Termo Aditivo ao CONTRATO, doravante denominado "ADITIVO", com os seguintes termos e condições:

Cláusula 1ª

Constitui objeto do presente ADITIVO o estabelecimento das condições, procedimentos, responsabilidades técnico-operacionais e civis que irão regular a implantação, por parte da **TRANSMISSORA** na LT 138 kV Borborema - Catanduva e na LT 138 kV Catanduva - Ibitinga, **de 1 (uma) nova estrutura de derivação** entre as estruturas nº 60 e 61 ou entre as estruturas nº 64 e 65 da LT 138 kV Borborema - Catanduva e da LT 138 kV Catanduva - Ibitinga, doravante denominada INSTALAÇÃO DE CONEXÃO, necessária à conexão do ramal 138 kV Itajobi 2 da **DISTRIBUIDORA** às DEMAIS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO - DIT, de acordo com o diagrama unifilar simplificado anexo a este ADITIVO (Anexo A).

- § 1º A conexão da futura Subestação Itajobi deve ser realizada através de um ramal, com aproximadamente 2 (dois) km de extensão, circuito duplo, condutores 1 x 336,4 MCM por fase, em dupla derivação da LT 138 kV Borborema - Catanduva e da LT 138 kV Catanduva - Ibitinga.
- § 2º A **DISTRIBUIDORA** é responsável por instalar:
- a) **4 (quatro) bobinas de bloqueio** no ramal de derivação, as quais devem ser preferencialmente ser instaladas na primeira estrutura do ramal, compreendendo:
 - (i) Nas fases Azul e Branca no circuito que se conectar na linha de transmissão 138 kV Catanduva - Ibitinga; e
 - (ii) Nas fases Branca e Vermelha no circuito que se conectar na linha de transmissão 138 kV Catanduva - Borborema.
 - b) **Chaves seccionadoras** na primeira estrutura do ramal 138 kV Itajobi 2, que permitam o isolamento deste ramal em situações de defeito permanente, sendo a operação e manutenção das citadas chaves seccionadores de responsabilidade da **DISTRIBUIDORA**.
 - c) **Cabos** entre a estrutura de derivação e a primeira torre do ramal 138 kV Itajobi 2, incluindo o encabeçamento dos cabos na estrutura de derivação.
- § 3º Caso a **DISTRIBUIDORA** não conclua a implantação dos cabos entre a estrutura de derivação e a primeira torre do ramal 138 kV Itajobi 2, concomitantemente com o término da implantação da INSTALAÇÃO DE CONEXÃO pela **TRANSMISSORA** e, não havendo possibilidade de desligamento na LT 138 kV Borborema - Catanduva e na LT 138 kV Catanduva - Ibitinga, a **DISTRIBUIDORA** deve realizar os serviços citados no item c) do § 2º em regime de linha viva com acompanhamento da **TRANSMISSORA**, serviço este realizado por meio de empresa habilitada e homologada pela **TRANSMISSORA**.

Cláusula 2ª

Para a viabilização da implantação da INSTALAÇÃO DE CONEXÃO, é de responsabilidade da **TRANSMISSORA** a:

- a) Elaboração do projeto executivo (civil e eletromecânico).
- b) Aquisição de 1 (uma) nova estrutura de derivação, materiais, equipamentos e acessórios.
- c) Construção da fundação e montagem da estrutura de derivação.
- d) Montagem/desmontagem da variante provisória, com afastamento dos circuitos, caso necessário.
- e) Programação dos desligamentos necessários.

- f) Obtenção das licenças ambientais, bem como autorização para intervenção em Área de Preservação Permanente - APP e autorização para supressão de vegetação, se necessárias, para implantação da citada estrutura de derivação, bem como arcar com compensações e condicionantes ambientais, se exigido pelo órgão licenciador.

Parágrafo Único A **TRANSMISSORA** deve disponibilizar à **DISTRIBUIDORA** para que esta possa elaborar o projeto do Ramal 138 kV Itajobi 2, o cronograma de implantação da INSTALAÇÃO DE CONEXÃO e a documentação relacionado ao projeto eletromecânico da torre de derivação

Cláusula 3ª

As PARTES devem observar todas as disposições contidas no Relatório Técnico de Viabilidade de Conexão, referência **ISA CTEEP/RT/EP/RTVC/004/2021**, no Parecer de Acesso emitido pelo **ONS**, no **Relatório ONS-DTA-2021-PA-101-R0** emitido pelo **ONS** em 12 de julho de 2021, nos PROCEDIMENTOS DE REDE e nos PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO.

Parágrafo Único Considerando que o Parecer de Acesso e sua revisão, podem não contemplar todos os aspectos técnicos relativos à conexão da **DISTRIBUIDORA**, as PARTES se comprometem a complementar essas avaliações, se necessário.

Cláusula 4ª

As PARTES devem acordar os procedimentos e a programação de desligamentos necessários à implantação da INSTALAÇÃO DE CONEXÃO, objeto do presente ADITIVO, devendo ser observados os procedimentos vigentes, a programação de desligamentos praticados pela **TRANSMISSORA** e o disposto no ACORDO OPERATIVO celebrado entre as PARTES. Caso ocorra qualquer fato que demande o cancelamento da programação de desligamentos, estes devem ser comunicados imediatamente e discutidos entre as PARTES de modo a evitar improdutividade da **TRANSMISSORA** e/ou de sua Contratada.

Parágrafo Único As intervenções de que trata o *caput* desta Cláusula devem ser requisitadas pelas PARTES com antecedência mínima de **30 (trinta)** dias corridos.

Cláusula 5ª

As PARTES acordam que o prazo de conclusão das atividades por parte da **TRANSMISSORA** para implantação da INSTALAÇÃO DE CONEXÃO citada na **Erro! Fonte de referência não encontrada.** é de até **18 (dezoito) meses**, contados a partir da data de obtenção por parte da **TRANSMISSORA** do Ato Declaratório Executivo do benefício fiscal do REIDI, e condicionado a viabilização, pela **DISTRIBUIDORA**, dos desligamentos necessários para implantação da INSTALAÇÃO DE CONEXÃO. Em caso de atraso na liberação ou cancelamento dos desligamentos, o prazo de implantação da INSTALAÇÃO DE CONEXÃO será prorrogado, por tantos quantos forem os dias de atraso.

Parágrafo Único A **TRANSMISSORA** deve encaminhar para conhecimento da **DISTRIBUIDORA** cópia do Ato Declaratório Executivo do benefício fiscal do REIDI.

Cláusula 6ª

O detalhamento dos procedimentos para o relacionamento técnico-operacional referente à INSTALAÇÃO DE CONEXÃO, não explicitado neste ADITIVO, nos PROCEDIMENTOS DE REDE e nos PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO, no que couber, deve ser estabelecido no Termo Aditivo ao ACORDO OPERATIVO, a ser celebrado entre as PARTES até a data de conclusão da implantação da INSTALAÇÃO DE CONEXÃO objeto deste ADITIVO.

§ 1º Caso ocorra a conclusão da implantação da INSTALAÇÃO DE CONEXÃO antes da celebração do Termo Aditivo ao ACORDO OPERATIVO, as PARTES devem acordar os procedimentos operativos relativo à INSTALAÇÃO DE CONEXÃO citada no *caput* desta Cláusula, por meio de Mensagem de Operação até que seja efetivamente firmado o Termo Aditivo ao ACORDO OPERATIVO.

§ 2º Na hipótese do § 1º acima, as PARTES acordam em assinar o Termo Aditivo ao ACORDO OPERATIVO, em um prazo máximo improrrogável de **90 (noventa)** dias corridos, contados a partir da data de conclusão da implantação da INSTALAÇÃO DE CONEXÃO.

Cláusula 7ª

A **DISTRIBUIDORA** assume, desde já, o compromisso de pagar à **TRANSMISSORA**, a título de ENCARGO DE CONEXÃO relativo à implantação da INSTALAÇÃO DE CONEXÃO, o valor que vier a ser determinado em favor da **TRANSMISSORA** pela ANEEL, conforme legislação vigente.

Cláusula 8ª

O valor mensal do ENCARGO DE CONEXÃO relativo à INSTALAÇÃO DE CONEXÃO descrita na Cláusula 2ª, deve ser objeto de faturamento nos termos da Cláusula 22ª e da Cláusula 23ª do CONTRATO, devendo ser observada pelas PARTES os procedimentos estabelecidos no Submódulo 9.3 do PRORET e regulação superveniente, notadamente para o início da cobrança e a aplicação dos reajustes anuais subsequentes.

§ 1º A periodicidade dos reajustes pode ocorrer em prazo inferior a 1 (um) ano, caso a legislação aplicável o permita, adequando-se a data de reajuste à nova periodicidade estipulada, e, conforme o caso, aplicada em base *pro rata tempore*.

§ 2º O valor do ENCARGO DE CONEXÃO citado na Cláusula 7ª, inclui 0,4% referente à Taxa de Fiscalização sobre Serviços de Energia Elétrica - TFSEE e 1,0% correspondente a Pesquisa e Desenvolvimento - P&D.

§ 3º Sobre o valor anual do ENCARGO DE CONEXÃO citado na Cláusula 7ª, devem ser adicionados os valores referentes às alíquotas do PIS / PASEP e COFINS, necessários à cobertura dos dispêndios destes tributos.

Cláusula 9ª

Fica caracterizada a mora quando a **DISTRIBUIDORA** deixar de liquidar qualquer das faturas na data de seu vencimento, devendo ser aplicado o que dispõe a Cláusula 25ª do CONTRATO.

Cláusula 10ª

A INSTALAÇÃO DE CONEXÃO objeto deste ADITIVO pode ser desativada, caso se torne desnecessária para a **DISTRIBUIDORA**, desde que a **TRANSMISSORA** seja compensada pela redução da sua receita, e não interfira na continuidade da função do SISTEMA DE TRANSMISSÃO da **TRANSMISSORA**.

§ 1º Considerando que o retorno do investimento decorrente da implantação da INSTALAÇÃO DE CONEXÃO, é definido pela ANEEL para ser amortizado no prazo determinado pela sua taxa média de depreciação regulatória, o efeito financeiro da desativação referida no *caput* desta Cláusula, sendo definido de acordo com o que determinar a regulamentação específica da ANEEL.

§ 2º Até que o referido critério seja acordado entre as PARTES, a **DISTRIBUIDORA** permanece efetuando o pagamento do ENCARGO DE CONEXÃO vigente e previsto na **Erro! Fonte de referência não encontrada.**, observada as correspondentes atualizações.

Cláusula 11ª

Em garantia do fiel cumprimento das obrigações do presente ADITIVO, deve ser aplicado o que dispõe a Cláusula 26ª do CONTRATO.

Cláusula 12ª

As PARTES devem manter toda a documentação técnica relacionada implantação da estrutura de derivação necessária para conexão do ramal 138 kV Itajobi 2, objeto do presente ADITIVO, de forma a permitir sua verificação quando da necessidade de dirimir dúvidas ou controvérsias relacionadas a este instrumento ADITIVO.

Cláusula 13ª

O presente ADITIVO entra em vigor na data da última assinatura eletrônica dos representantes das PARTES e do **ONS**, o que ocorrer por último.

Cláusula 14ª

Uma cópia do presente ADITIVO deve ser disponibilizada pelo **ONS** à ANEEL para conhecimento e registro.

Cláusula 15ª

As PARTES declaram que o presente ADITIVO foi objeto de parecer dos seus representantes de seus respectivos Departamentos Técnicos e Jurídicos, reconhecendo a integralidade de


seu conteúdo.

Cláusula 16ª

Ficam expressamente ratificadas todas as demais cláusulas e condições do CONTRATO e seus Aditivos, naquilo em que não conflitar com o conteúdo deste ADITIVO ou que não tenham sido aqui expressamente alteradas.

ANEXO A

DIAGRAMA UNIFILAR SIMPLIFICADO DA CONEXÃO DO RAMAL 138 KV ITAJOBI 2

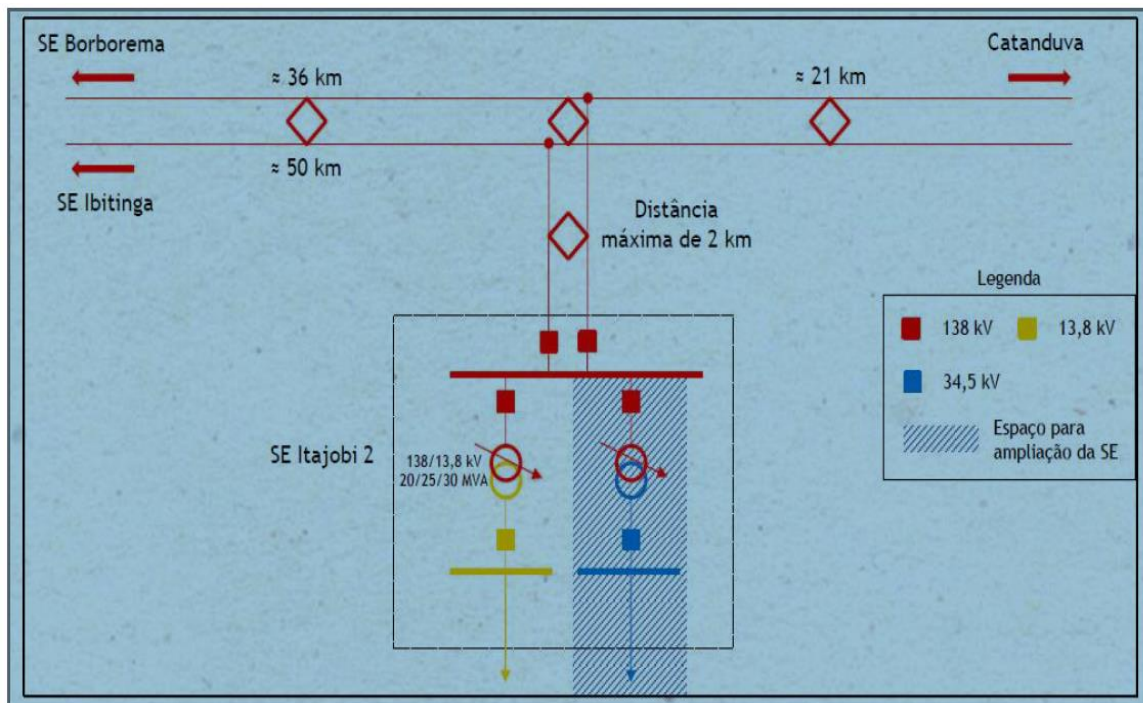

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas ONS. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://portalassinaturas.ons.org.br/Verificar/9A82-3ABF-1D06-C10C> ou vá até o site <https://portalassinaturas.ons.org.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 9A82-3ABF-1D06-C10C



Hash do Documento

DA555A3210218E31769A19289716DB4F53B26D7BA738539623F38E86F107356A

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 19/09/2022 é(são) :

- ☒ ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
- 07.282.377/0001-20

Rodrigo Brandao Fraiha (Diretor Técnico e Comercial) -
859.392.851-04 em 22/09/2021 16:23 UTC-03:00

Gabriel Alves Pereira Junior (Diretor Presidente) - 595.161.007-91
em 23/09/2021 15:10 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

- ☒ **Nome no certificado:** ENERGISA SUL SUDESTE

Dalessandro Luis Mafei (Coordenador de Gestão de
Relacionamento com Clientes) - 181.575.638-10 em 22/09/2021
11:19 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

- ☒ COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
PAULISTA - 02.998.611/0001-04

Gabriela Desire Olimpio Pereira - 422.501.023-68 em 12/08/2021
14:48 UTC-03:00

Carisa Santos Portela Cristal - 251.266.718-98 em 17/08/2021
19:39 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

- ☒ OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA - ONS - 02.831.210/0001-
57

Luiz Carlos Ciocchi - 374.232.237-00 em 12/08/2021 20:30 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

- ☑ Adonay Rodrigues (Testemunha) - 700.016.841-24 em 12/08/2021 15:57 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

- ☑ **Nome no certificado:** CTEEP

Renata Pacheco Rizzo Misoczki (Testemunha) - 309.889.658-28 em 12/08/2021 13:25 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

- ☑ OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA - ONS - 02.831.210/0001-57

Marcelo Prais (Diretor DTA) - 810.878.377-15 em 12/08/2021 12:23 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

