

TRIGÉSIMO SEXTO INSTRUMENTO PARTICULAR DE ADITIVO AO CONTRATO DE CONEXÃO AO SISTEMA DE TRANSMISSÃO - **CCT CTEEP Nº 007/2000**, CELEBRADO EM 10/02/2000, QUE ENTRE SI PACTUAM **CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA** E **COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ**, COM INTERVENIÊNCIA DO **OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO - ONS**

I De um lado, a **CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA**, concessionária de serviço público de transmissão de energia elétrica, signatária do Contrato de Concessão de Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica nº **059/2001-ANEEL**, doravante denominada simplesmente **TRANSMISSORA**, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.998.611/0001-04, com sede no município de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre C-Crystal, 6º andar, Vila Gertrudes, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social;

II E de outro lado, a **COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ**, concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, doravante denominada simplesmente **DISTRIBUIDORA**, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 33.050.196/0001-88, com sede no município de Campinas, estado de São Paulo, Rua Jorge de Figueiredo Correa, nº 1632 - parte, Jardim Professora Tharcília, neste ato, representada nos termos de seu Estatuto Social;

TRANSMISSORA e **DISTRIBUIDORA** denominadas, em conjunto, PARTES e, separadamente, PARTE;

III Com a interveniência do **OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO - ONS**, pessoa jurídica de direito privado, constituído sob a forma de associação civil sem fins lucrativos, autorizado a executar as atividades de coordenação e controle da operação, da geração e da transmissão de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional - SIN, nos termos do art. 13 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998 e do Decreto nº 5.081, de 14 de maio de 2004, com sede em Brasília - DF, na ASA SUL, Área de Serviços Públicos - Lote A, Edifício CNOS, doravante denominado simplesmente **ONS**, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 02.831.210/0001-57 e Escritório Central no município do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Rua Júlio do Carmo, nº 251 - Cidade Nova, neste ato representado por seus Diretores, ao final qualificados e assinados, e



CONSIDERANDO:

- A. O CONTRATO DE CONEXÃO AO SISTEMA DE TRANSMISSÃO - **CCT CTEEP Nº 007/2000** (CONTRATO) e os seus Aditivos, todos firmados entre as PARTES.
- B. Que as PARTES celebraram em 23 de fevereiro de 2021, o **Trigésimo Quarto** Instrumento Particular de Aditivo ao CONTRATO, relativo à implantação por parte da **TRANSMISSORA** na LT 138 kV Nova Avanhandava - São José do Rio Preto 2 C1 e C2, **de 1 (uma) nova estrutura de derivação**, necessária à conexão do ramal 138 kV José Bonifácio 2 da **DISTRIBUIDORA** às DEMAIS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO - DIT.
- C. Que na etapa de projeto executivo foi identificado a alteração no escopo inicialmente descrito, sendo definida a necessidade de implantação de uma torre de derivação 1DV entre as torres nº T181 e nº T182, bem como a necessidade da **substituição** da torre nº T182 por uma torre tipo SP da LT 138 kV Nova Avanhandava - São José do Rio Preto C1 e C2.
- D. A revisão do Relatório Técnico de Viabilidade de Conexão, referência **ISA CTEEP/RT/EP/RTVC/014/2020-Rev**, de 06 de junho de 2022, elaborado pela **TRANSMISSORA**, referente ao acesso da **DISTRIBUIDORA** ao sistema de transmissão de 138 kV, sob concessão da **TRANSMISSORA** para fins da conexão do futuro ramal 138 kV e da Subestação José Bonifácio 2, em derivação (tap duplo) na LT 138 kV Nova Avanhandava - São José do Rio Preto 2 C1 e C2, conforme legislação vigente.

A **TRANSMISSORA** e a **DISTRIBUIDORA** têm entre si justo e acordado celebrar, com a interveniência do **ONS**, o presente Termo Aditivo ao CONTRATO, doravante denominado "ADITIVO", com os seguintes termos e condições:

Cláusula 1ª

Constitui objeto do presente Aditivo alterar a redação da Cláusula 1ª e da Cláusula 2ª do **Trigésimo Quarto** Instrumento Particular de Aditivo ao CONTRATO, passando a terem a seguinte redação:

"Cláusula 1ª

*Constitui objeto do presente ADITIVO o estabelecimento das condições, procedimentos, responsabilidades técnico-operacionais e civis que irão regular a implantação, por parte da **TRANSMISSORA** na LT 138 kV Nova Avanhandava - São José do Rio Preto C1 e C2, **de 1 (uma) nova estrutura de derivação**, a ser implantada entre a estrutura nº **T181** e a estrutura nº **T182**, bem como a **substituição** da estrutura nº **T182** por outra, doravante denominada **INSTALAÇÃO DE CONEXÃO**, necessária à conexão do ramal 138 kV José Bonifácio 2 da **DISTRIBUIDORA** às DEMAIS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO - DIT, de acordo com o diagrama unifilar simplificado anexo a este ADITIVO (Anexo III-A).*

§ 1º *A conexão da Subestação José Bonifácio 2 será realizada através do ramal 138 kV, com aproximadamente 1,54 km de extensão, circuito duplo,*



condutor Linnet 1 x 336,4 MCM por fase.

§ 2º A **DISTRIBUIDORA** será responsável por instalar:

- a) **Chaves seccionadoras** na primeira estrutura do ramal 138 kV José Bonifácio 2, que permitam o isolamento deste ramal em situações de defeito permanente, sendo a operação e manutenção das citadas chaves seccionadores de responsabilidade da **DISTRIBUIDORA**.
- b) **Cabos** entre a estrutura de derivação e a primeira torre do ramal 138 kV José Bonifácio 2, incluindo o encabeçamento dos cabos na estrutura de derivação.

§ 3º Caso a **DISTRIBUIDORA** não conclua a implantação dos cabos entre a estrutura de derivação e a primeira torre do ramal 138 kV José Bonifácio 2, concomitantemente com o término da implantação da **INSTALAÇÃO DE CONEXÃO** pela **TRANSMISSORA** e, não havendo possibilidade de desligamento da LT 138 kV Nova Avanhandava - São José do Rio Preto 2 C1 e C2, a **DISTRIBUIDORA** deverá realizar o serviço citado no item “b) do § 2º desta Cláusula, em regime de “Linha Viva” com acompanhamento da **TRANSMISSORA**, serviço este à ser realizado por meio de empresa habilitada e homologada pela **TRANSMISSORA**.

§ 4º Fica a **TRANSMISSORA** obrigada a informar a **DISTRIBUIDORA**, em até **90 (noventa)** dias após a assinatura do presente aditivo por todas as **PARTES** envolvidas e o **ONS**, o que ocorrer por último o cronograma de execução da referida conexão, bem como informações sobre as condições operativas de desligamento da LT objeto da conexão no ano horizonte de conexão.”

“Cláusula 2ª

Para a viabilização da implantação da **INSTALAÇÃO DE CONEXÃO**, é de responsabilidade da **TRANSMISSORA** a:

- a) **Elaboração do projeto executivo (civil e eletromecânico).**
- b) **Aquisição de 2 (duas) novas estruturas, compreendendo os materiais, equipamentos e demais acessórios.**
- c) **Construção da fundação e a montagem da estrutura de derivação.**
- d) **Substituição da estrutura nº T182.**
- e) **Montagem/desmontagem da variante provisória, com afastamento dos circuitos, caso necessário.**
- f) **Programação dos desligamentos necessários.**
- g) **Obtenção das licenças ambientais, bem como autorização para intervenção em Área de Preservação Permanente - APP e autorização para supressão de**



vegetação, se necessárias, bem como arcar com compensações e condicionantes ambientais, se exigido pelo órgão licenciador.”

Cláusula 2ª

O presente ADITIVO entrará em vigor na data da última assinatura eletrônica dos representantes das PARTES e do **ONS**, o que ocorrer por último.

Cláusula 3ª

Uma cópia do presente ADITIVO será disponibilizada pelo **ONS** à ANEEL para conhecimento e registro.

Cláusula 4ª

As PARTES declaram que o presente ADITIVO foi objeto de parecer dos seus representantes de seus respectivos Departamentos Técnicos e Jurídicos, reconhecendo a integralidade de seu conteúdo.

Cláusula 5ª


Ficam expressamente ratificadas todas as demais cláusulas e condições do CONTRATO e seus Aditivos, naquilo em que não conflitar com o conteúdo deste ADITIVO ou que não tenham sido aqui expressamente alteradas.

Cláusula 6ª

Assim havendo ajustado os termos, as PARTES e o **ONS** assinam o presente ADITIVO através de assinatura eletrônica, pelos seus representantes legais e pelas testemunhas, para todos os efeitos jurídicos.



ANEXO III - A
DIAGRAMA UNIFILAR SIMPLIFICADO DA CONEXÃO DO RAMAL 138 KV J. BONIFÁCIO 2

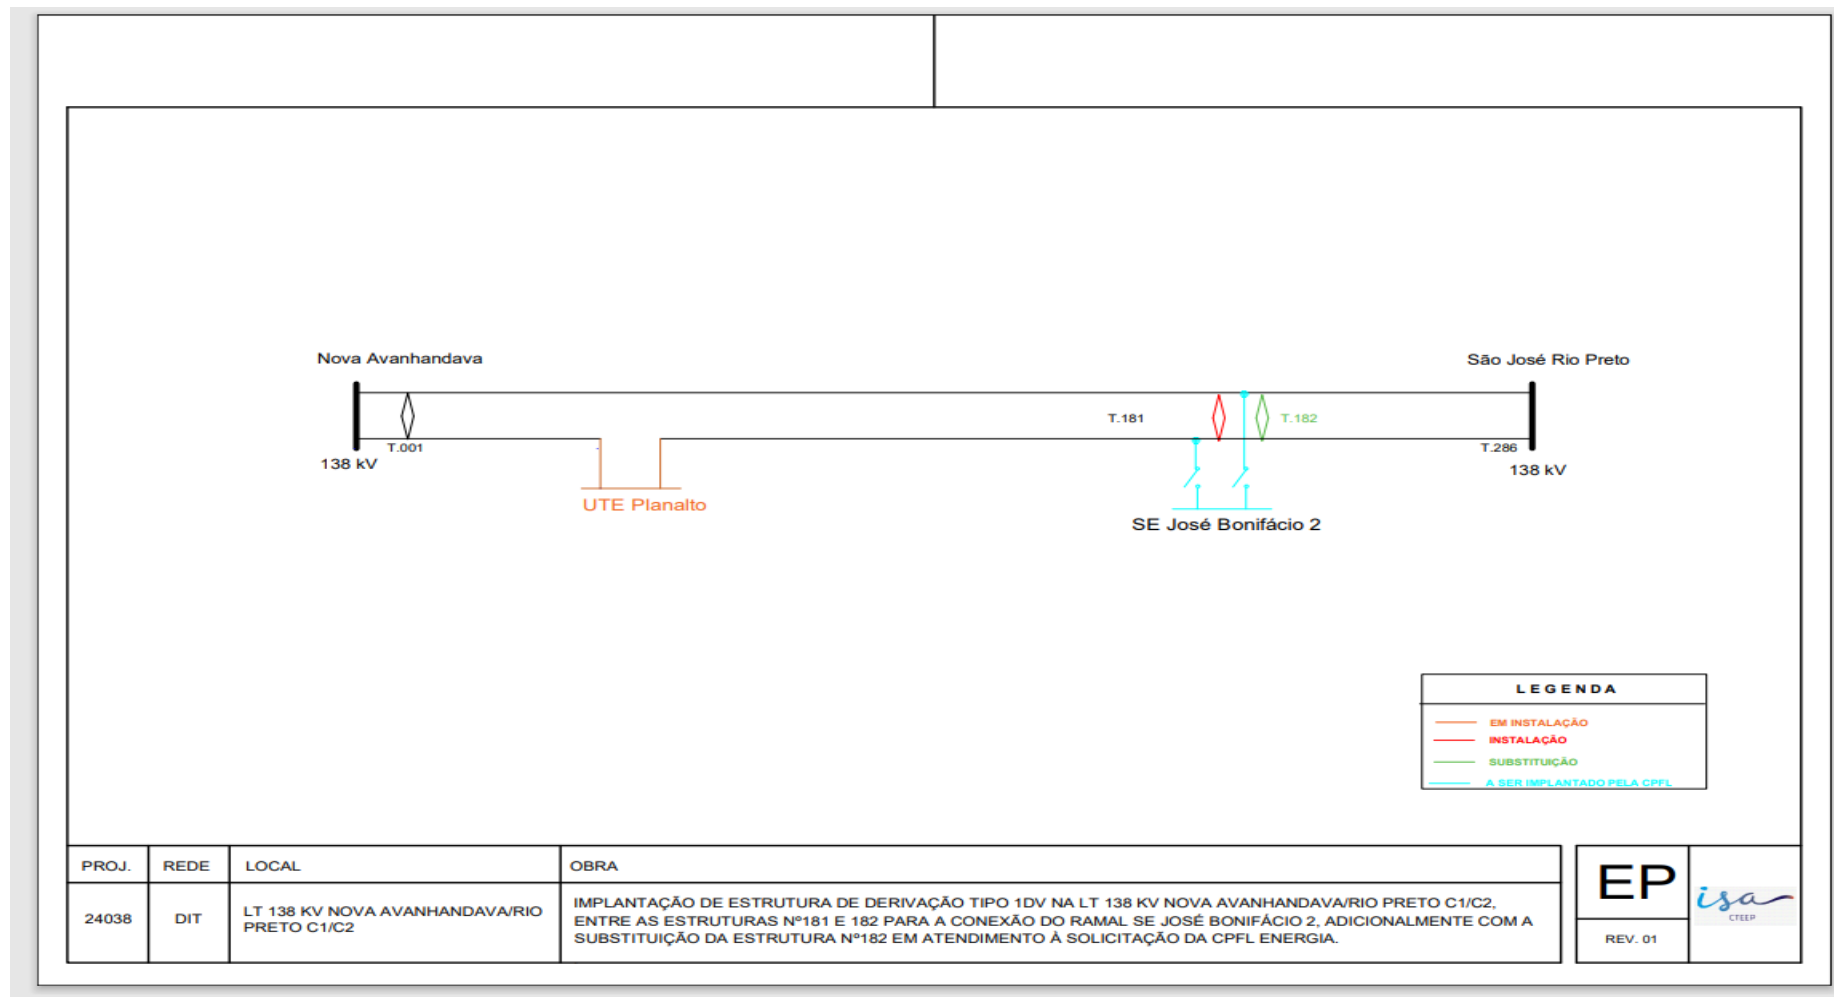

COMPANHIA DE TRANSMISSÃO

Avenida das Nações Unidas, 14.171



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas ONS. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://portalassinaturas.ons.org.br/Verificar/5525-26D8-0F5E-EE53> ou vá até o site <https://portalassinaturas.ons.org.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 5525-26D8-0F5E-EE53



Hash do Documento

574C6C3B21DEBF145B377AE4CEF6B530F46E9D5945B78ABA1090DBF95725A6FC

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 19/09/2022 é(são) :

☒ Elisa Oliveira (Testemunha) - 129.675.406-50 em 13/09/2022

16:01 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

☒ **Nome no certificado:** CTEEP - CCO-2001-059

Denis Dias Ferreira - 228.623.948-74 em 09/09/2022 10:47 UTC-

03:00

Tipo: Certificado Digital

☒ COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - 33.050.196/0001-88

Jairo Eduardo De Barros Alvares - 804.794.720-68 em 06/09/2022

16:06 UTC-03:00

Rogério De Almeida (Diretor de Planejamento) - 119.974.388-79

em 08/09/2022 11:16 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

☒ **Nome no certificado:** CPFL PAULISTA

Alexandre Guevara Tomazi (Gerente de Planejamento e

Comercialização de Energia no Ambiente Regulado) -

223.967.408-30 em 08/09/2022 09:11 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

☒ COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

PAULISTA - 02.998.611/0001-04

Carisa Santos Portela Cristal - 251.266.718-98 em 06/09/2022

16:35 UTC-03:00

Gabriela Desire Olimpio Pereira - 422.501.023-68 em 06/09/2022

16:56 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

- ☒ OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA - ONS - 02.831.210/0001-57

Marcelo Prais (Diretor DTA) - 810.878.377-15 em 06/09/2022

12:28 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

- ☒ OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA - ONS - 02.831.210/0001-57

Marcelo Prais (Diretor DTA) - 810.878.377-15 em 06/09/2022

12:26 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

