

ОКВЭД	
ОКПО	4 2 4 2 6 4 5 7
ОКАТО	
ОКОГУ	
ИНН	7 7 1 5 1 3 5 7 6 0
КПП	7 7 1 5 0 1 0 2 0
Вид бюджета ☐	БИК 0 4 4 5 2 5 4 0 8
	ОКОПФ
Код банка	ОКФС
Кор.счет банка	3 0 1 0 1 8 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0 4 0 8
абонента в ЦБ РФ	
Р/счет абонента	4 0 7 0 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2

ДОГОВОР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

№ 03.200306-ТЭ

г. Москва

"01" сентября " 2008 г.

Открытое акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания», именуемое в дальнейшем «Энергоснабжающая организация» в лице заместителя начальника отдела договоров Филиала № 11 «Горэнергосбыт» ОАО «МОЭК» Шипелкиной Л.Н., действующего на основании доверенности от 13.11.2007 с одной стороны, и ЖСК "Асбест", именуемое в дальнейшем "Абонент", в лице председателя Ориной Л.В., действующей на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий Договор энергоснабжения (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

Энергоснабжающая организация и Абонент при отпуске и потреблении тепловой энергии, а также при взаимных расчетах, обязуются руководствоваться настоящим Договором, Гражданским кодексом Российской Федерации, Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя, зарегистрированными Министерством юстиции Российской Федерации 25.09.1995 № 954 и иными нормативно-правовыми актами.

ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ТЕКСТЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

Абонент — потребитель тепловой энергии, владеющий на законных основаниях энергопринимающим оборудованием и приобретающий тепловую энергию для собственных и (или) производственных нужд;

Субабонент — лицо, владеющее (использующее) на законных основаниях энергопринимающим оборудованием и получающее тепловую энергию с согласия Энергоснабжающей организации от Абонента, принятую последним от Энергоснабжающей организации через присоединенную сеть;

Узел учета тепловой энергии и теплоносителя - комплект приборов и устройств, обеспечивающий учет тепловой энергии, массы (или объема) теплоносителя, а также контроль и регистрацию его параметров.

Прибор учета – средство измерения или техническое средство, предназначенное для выполнения одной или нескольких функций: измерение, накопление, хранение, отображение информации о количестве, массе или объеме, температуре, давлении энергоресурсов и времени работы самого прибора.

Прибор учета должен быть допущен Энергоснабжающей организацией в установленном порядке к использованию для коммерческого учета горячей воды и тепловой энергии.

Точка поставки – место в тепловой сети, находящееся на границе балансовой принадлежности тепловой сети Абонента и Энергоснабжающей организации, являющееся местом исполнения обязательства по поставке тепловой энергии и возврату теплоносителя.

Расчетный период – календарный месяц, начало которого определяется с 00 часов 1-го дня календарного месяца и заканчивается в 24:00 часа последнего дня этого месяца. Первым расчетным периодом по настоящему Договору является период, начало которого определяется с даты вступления в силу настоящего Договора и заканчивается в 24:00 часа последнего дня этого месяца.

Договорные величины теплоснабжения – согласованный Сторонами плановый объем (количество) поставки (продажи) тепловой энергии и теплоносителя за расчетный период, в пределах которого Энергоснабжающая организация несет обязательство перед Абонентом.

Расчетные тепловые нагрузки – часовые тепловые нагрузки, согласно проекту на систему теплоснабжения Абонента, согласованные Энергоснабжающей организацией.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является продажа (подача) Энергоснабжающей организацией Абоненту, присоединенному к тепловой сети Энергоснабжающей организации, и покупка (потребление) Абонентом тепловой энергии и теплоносителя для собственных нужд и/или оказания коммунальных услуг гражданам (для нужд граждан, проживающих в многоквартирном доме, по их поручению и за их счет), на условиях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством.

1.2. Точка поставки тепловой энергии и теплоносителя определена в Акте разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон между Энергоснабжающей организацией и Абонентом (Приложение № 5 к настоящему Договору). Адреса точек поставки тепловой энергии и теплоносителя указаны в Приложении № 1 к настоящему Договору.

2. КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

2.1. Энергоснабжающая организация несет обязательства по поставке тепловой энергии и теплоносителя перед Абонентом в объемах, предусмотренных настоящим Договором.

2.2. Договорные величины теплоснабжения на текущий год с разбивкой по месяцам устанавливаются отдельно по каждой точке поставки.

2.3. Изменение договорных величин теплоснабжения по точкам поставки производится по согласованию Сторон и оформлением дополнительного соглашения к настоящему Договору, с переоформлением Приложения № 2 к настоящему Договору.

2.4. Расчетные тепловые нагрузки Абонента (с учетом Субабонентов) по видам теплоснабжения и объем теплоносителя по каждой точке поставки приведены в Приложении № 3 к настоящему Договору.

2.5. Расчетные тепловые нагрузки Абонента (с учетом Субабонентов) по группам потребления по каждой точке поставки приведены в Приложении № 4 к настоящему Договору.

2.6. Изменение расчетных тепловых нагрузок Абонента (с учетом Субабонентов) производится на основании энергетического обследования, выполненного специализированной организацией, имеющей право на проведение указанного вида работ, согласованного в установленном порядке с Энергоснабжающей организацией.

2.7. Расчеты за отпущенную тепловую энергию и теплоноситель при изменении расчетных тепловых нагрузок в соответствии с п.2.6. производятся с момента предоставления Абонентом согласованного в установленном порядке технического отчета обследования объекта в Энергоснабжающую организацию без проведения перерасчета за прошедшие периоды.

2.8. При уточнении Энергоснабжающей организацией данных о фактически отпущенной абонентам тепловой энергии и теплоносителя за прошедший период, Энергоснабжающая организация вправе произвести перерасчет выставленного к оплате Абоненту количества тепловой энергии и теплоносителя.

2.9. Объем теплоносителя при однократном наполнении систем теплоснабжения Абонента определен по каждой точке поставки и указан в Приложении № 3 к настоящему Договору.

2.10. Объем теплоносителя, связанный с его потерями в системе теплоснабжения потребителя, определяется в соответствии Приложением № 10 к настоящему Договору.

2.11. Сверхнормативные потери тепловой энергии и теплоносителя определяются расчетным путем и оформляются двусторонним актом.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛОИСПОЛЬЗУЮЩИХ УСТАНОВОК АБОНЕНТА И УЧЕТ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

3.1. Технические характеристики теплоиспользующих установок Абонента (с учетом его Субабонентов) определяются проектом на их присоединение к сетям Энергоснабжающей организации.

3.2. Сведения о приборах учета тепловой энергии и теплоносителя по каждой точке поставки приведены в Приложении № 6 к настоящему Договору.

3.3. Учет отпущенной Энергоснабжающей организацией и потребленной Абонентом тепловой энергии и теплоносителя осуществляется допущенными в эксплуатацию и опломбированными Энергоснабжающей организацией узлами учета, установленными на границе раздела балансовой принадлежности тепловых сетей Энергоснабжающей организации и Абонента.

3.4. При отсутствии узла учета на границе раздела балансовой принадлежности сетей Энергоснабжающей организации и Абонента, или выходе его из строя, учет и определение объема потребленной тепловой энергии и теплоносителя осуществляется по показаниям узла учета, установленного на ЦТП, с учетом расчетных тепловых нагрузок Абонента, зафиксированных в Приложениях № 3 и № 4 к настоящему Договору.

3.5. При отсутствии узла учета на границе раздела балансовой принадлежности тепловых сетей Энергоснабжающей организации и Абонента, и на ЦТП или одновременном их выходе из строя, учет и определение объема потребленной тепловой энергии и теплоносителя осуществляется по расчетным тепловым нагрузкам Абонента, зафиксированным в Приложениях № 3 и № 4 к настоящему Договору.

3.6. Порядок определения количества потребленной тепловой энергии и теплоносителя приведен в Приложении № 10 к настоящему Договору.

3.7. При наличии автоматизированной системы учета, допущенной в эксплуатацию Энергоснабжающей организацией, учет потребленной тепловой энергии и теплоносителя производится по данным автоматизированной системы.

В случае выхода автоматизированной системы из строя, учет тепловой энергии и теплоносителя производится в соответствии с п.п. 3.3 – 3.5 настоящего Договора.

3.8. При установке узла учета тепловой энергии не на границе раздела балансовой принадлежности тепловых сетей количество учтенной тепловой энергии увеличивается/уменьшается на величину потерь тепловой энергии в сети от места установки узла учета до границы раздела балансовой принадлежности тепловых сетей.

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЯЗУЕТСЯ:

4.1.1. Поставлять тепловую энергию и теплоноситель Абоненту (с учетом его Субабонентов) в количестве и с тепловыми нагрузками, установленными в приложениях № 2 и № 3 к настоящему Договору по каждой точке поставки, на отопление - в течение всего отопительного сезона, на горячее водоснабжение - круглосуточно в течение года, кроме перерывов:

- не более 21-го дня в период проведения предусмотренных графиками текущего и капитального ремонтов основного оборудования источника тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденных в установленном порядке;

- не более 2-х суток для проведения внеплановых ремонтов тепловых сетей.

4.1.2. Поддерживать в точке подачи тепловой энергии Абоненту температуру теплоносителя и давление теплоносителя в подающей линии в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утверждены Минэнерго России № 115 от 24.03.2003, зарегистрированы в Минюсте России № 4358 от 02.04.2003).

4.1.3. При проведении плановых работ по ремонту тепловых сетей предупреждать Абонента о сроках начала и продолжительности отключения (ограничения) теплоснабжения Абонента не менее чем за 7 суток.

4.1.4. Уведомлять Абонента о причинах, начале и сроках перерывов в поставке тепловой энергии:

- за 7 дней о производстве работ, связанных с текущим ремонтом и испытаниями тепловых сетей (гидравлические, на максимальную температуру), проводимых в период с мая по сентябрь;
- в день предшествующий дню производства работ – при проведении неотложных работ, необходимость в которых возникла при эксплуатации оборудования тепловых сетей в любое время года.

4.1.5. Ежегодно проверять техническое состояние и готовность теплоиспользующего оборудования к работе в отопительный период и оформлять двусторонний Акт готовности теплоиспользующего оборудования Абонента к отопительному сезону.

4.1.6. Проводить не реже одного раза в год совместно с Абонентом сверку расчетов с оформлением актов сверки по форме, установленной Энергоснабжающей организацией.

ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИМЕЕТ ПРАВО:

4.2.1. Вводить ограничение или прекращение подачи (потребления) тепловой энергии Абоненту при возникновении или угрозе возникновения аварии и/или нарушении в работе систем энергоснабжения.

4.2.2. Прекращать полностью или частично подачу Абоненту тепловой энергии с предварительным уведомлением:

- за потребление тепловой энергии без надлежащего оформления тепловой нагрузки в настоящем Договоре;
- за нарушение установленных Договором режимов энергопотребления;
- за неудовлетворительное техническое состояние тепловых установок Абонента, удостоверенное органом Ростехнадзора;
- за не допуск представителя Энергоснабжающей организации к теплоиспользующим установкам Абонента и за снятие (повреждение) пломб с оборудования Абонента, установленных Энергоснабжающей организацией;
- за нарушение сроков и порядка оплаты поставляемой (потребляемой) тепловой энергии и теплоносителя, установленных настоящим Договором;
- в случае невыполнения Абонентом требований Энергоснабжающей организации о введении ограничений или прекращении подачи (потребления) тепловой энергии;
- в случае несообщения Абонентом в установленный настоящим Договором срок Энергоснабжающей организации о своей ликвидации (реорганизации) и/или отчуждения своих объектов (производственных мощностей, площадок и др.) Абонента;
- в связи с расторжением настоящего Договора;
- в случае отсутствия акта готовности теплоиспользующего оборудования Абонента к работе в отопительный период;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

4.2.3. Требовать от Абонента проведения сверки расчетов с оформлением актов сверки по форме, установленной Энергоснабжающей организацией.

4.2.4. Требовать беспрепятственного доступа (с предварительным уведомлением) к теплоиспользующему оборудованию, узлам учета, необходимой технической и оперативной документации Абонента для:

- контроля за соблюдением установленных режимов и согласованных объемов энергопотребления
- в рабочее время суток;
- проведения замеров по определению качества тепловой энергии - в рабочее время суток;
- проверок теплоиспользующих установок, присоединенных к сети Энергоснабжающей организации, - в рабочее время суток;
- проведения мероприятий по прекращению (ограничению) подачи (потребления) тепловой энергии в связи с нарушением Абонентом условий Договора – в рабочее время суток;
- проведение проверки установленных режимов теплопотребления в нештатных ситуациях - в любое время суток.

4.2.5. Выдавать технические условия на установку узла учета тепловой энергии и теплоносителя, на присоединение дополнительной нагрузки, реконструкцию оборудования.

4.2.6. Осуществлять допуск в эксплуатацию узла учета, установленного Абонентом по согласованному с Энергоснабжающей организацией проекту, и пломбирование приборов учета с составлением двустороннего акта.

4.2.7. Обеспечивать поддержание базы данных физических лиц по каждому Плательщику с учетом сведений, представляемых Абонентом.

5. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА АБОНЕНТА

АБОНЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ:

5.1.1. Ежемесячно на 00-00 часов первого числа месяца, следующего за отчетным, производить снятие показаний приборов учета и представлять их в Энергоснабжающую организацию не позднее второго рабочего дня месяца, следующего за отчетным, по форме Приложений №№ 8, 9 к настоящему Договору.

5.1.2. Ежемесячно, в срок до 25 числа текущего месяца представлять Энергоснабжающей организации сведения о жилой площади многоквартирных домов, находящихся в управлении Абонента, по форме Приложения № 12 к настоящему Договору.

5.1.3. В течение 10 дней с момента заключения настоящего Договора передать Энергоснабжающей организации на бумажном носителе в формате, определенном в Приложении № 13 к настоящему Договору, сведения о Плательщиках, проживающих в домах, находящихся в управлении Абонента, а также копии документов, подтверждающих сведения о жилье (выписка из домовой книги или копия финансово-лицевого счета) и право Плательщиков на льготную оплату за отопление и горячее водоснабжение.

5.1.4. Ежемесячно, в срок до 10 числа текущего месяца, предоставлять Энергоснабжающей организации на бумажном носителе в формате, определенном в Приложении № 13 к настоящему Договору, изменения в сведениях о Плательщиках, проживающих в жилом фонде, находящемся в управлении Абонента, а также копии документов, подтверждающих данные изменения.

5.1.5. Надлежащим образом производить оплату потребленной тепловой энергии и теплоносителя с соблюдением сроков, размера и порядка оплаты, установленных настоящим Договором.

5.1.6. В трехдневный срок уведомлять Энергоснабжающую организацию об изменениях юридического адреса и/или адреса для переписки, банковских реквизитов, наименования, ведомственной принадлежности и/или формы собственности и других реквизитов, влияющих на надлежащее исполнение Договора.

5.1.7. Соблюдать установленное настоящим Договором количество (объемы) потребления тепловой энергии и теплоносителя, указанные в Приложениях № 2 и № 3 к настоящему Договору по соответствующей точке поставки.

5.1.8. Поддерживать на границе раздела балансовой принадлежности значения показателей качества возвращаемого теплоносителя в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утверждены Минэнерго России № 115 от 24.03.2003, зарегистрированы в Минюсте России № 4358 от 02.04.2003).

5.1.9. Возмещать Энергоснабжающей организации расходы, связанные с прекращением и восстановлением теплоснабжения после отключения в соответствии с п. 4.2.2 настоящего Договора.

5.1.10. По требованию Энергоснабжающей организации производить не реже одного раза в год сверку расчетов с оформлением актов сверки по форме, установленной Энергоснабжающей организацией.

5.1.11. Обеспечивать беспрепятственный доступ (при предварительном уведомлении Абонента) представителей Энергоснабжающей организации к теплопотребляющим установкам и узлу учета в соответствии с п. 4.2.4.

5.1.12. Немедленно уведомлять Энергоснабжающую организацию:

- о нарушениях целостности пломб, схем и неисправностях в работе узла учета тепловой энергии и теплоносителя;

- об авариях и нарушениях, возникающих в системах теплоснабжения Абонента.

5.1.13. Поддерживать технически безопасное состояние своих тепловых сетей и теплоустановок в соответствии с требованиями действующих нормативных актов и технических документов. Нести ответственность за техническое состояние, технику безопасности и эксплуатацию находящихся в его ведении теплоустановок в соответствии с требованиями действующих нормативных актов и технических документов.

5.1.14. Обеспечить сохранность на своей территории теплооборудования, технических средств, систем контроля и управления теплоснабжением, узлов учета тепловой энергии и теплоносителя, принадлежащих Энергоснабжающей организации.

5.1.15. Оборудовать тепловые вводы неподвижной опорой (или газонепроницаемым сальниковым уплотнением), а подвальные и полуподвальные помещения, находящиеся в собственности или хозяйственном ведении Абонента, системой аварийного водоудаления и вытяжной вентиляции. Следить за гидроизоляцией зданий, находящихся в собственности или хозяйственном ведении Абонента, и выполнять за свой счет мероприятия, исключающие попадание горячей воды в подвальные, полуподвальные и другие помещения.

5.1.16. Соблюдать установленный режим теплоснабжения, не допускать увеличение расхода теплоносителя, связанного с утечкой сетевой воды, а также немедленно сообщать Энергоснабжающей организации об авариях, пожарах и иных нарушениях, возникающих при эксплуатации систем теплоснабжения, узла учета и тепловой автоматики.

5.1.17. Представлять Энергоснабжающей организации предварительную заявку на необходимое количество тепловой энергии на предстоящий год с разбивкой по месяцам не позднее 1 августа текущего года.

5.1.18. Сообщать Энергоснабжающей организации об изменениях количества и состава Субабонентов, и подключать (присоединять) к своим сетям Субабонентов только с письменного разрешения Энергоснабжающей организации и по техническим условиям на присоединение Субабонентов, после внесения соответствующих изменений в настоящий Договор.

5.1.19. Производить установку и замену узлов учета тепловой энергии и теплоносителя по проекту, выполненному в соответствии с Техническими условиями, выданными Энергоснабжающей организацией и проектом, согласованным с Энергоснабжающей организацией.

Предъявлять установленные по Техническим условиям энергоснабжающей организации узлы учета для допуска их в эксплуатацию и пломбирования.

5.1.20. Обеспечить исправное состояние узла учета тепловой энергии и теплоносителя, находящегося на балансе Абонента.

5.1.21. Требовать при подключении и (или) заключении Договоров с субабонентами (арендаторами, иными лицами, получающими тепловую энергию, поставляемую Энергоснабжающей организацией через теплосетевые объекты, принадлежащие Абоненту) исполнения указанными лицами всех обязанностей, установленных настоящим Договором для Абонента, в части требований по поддержанию теплового оборудования и тепловых сетей в надлежащем техническом состоянии и обеспечению технической безопасности при эксплуатации теплосетевых объектов.

5.1.22. При внезапном изменении параметров теплоносителя, принять все необходимые меры для обеспечения безопасности людей, предотвращения размораживания оборудования и немедленно уведомить Энергоснабжающую организацию.

5.1.23. Принимать и оплачивать подаваемую Энергоснабжающей организацией тепловую энергию и теплоноситель.

5.1.24. Обеспечить своевременную подачу заявки об обнаружении утечек (ликвидации аварии) в диспетчерский пункт Энергоснабжающей организации.

5.1.25. Оплачивать Энергоснабжающей организации стоимость сверхнормативной утечки тепловой энергии и теплоносителя в пределах балансовой принадлежности тепловых сетей Абонента.

АБОНЕНТ ИМЕЕТ ПРАВО:

5.2.1. Требовать, в случаях перерывов энергоснабжения по вине Энергоснабжающей организации, возмещения реального причиненного ущерба, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 4.2.2 настоящего Договора.

5.2.2. Требовать поддержания показателей качества в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утверждены Минэнерго России № 115 от 24.03.2003, зарегистрированы в Минюсте России № 4358 от 02.04.2003) и количества тепловой энергии и теплоносителя в соответствии с Приложениями № 2 к настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных в п. 4.2.2 настоящего Договора.

5.2.3. Передавать тепловую энергию, принятую от Энергоснабжающей организации, другим лицам (Субабонентам) только при наличии разрешения Энергоснабжающей организации и при выполнении технических условий на подключение Субабонентов и внесении соответствующих изменений в настоящий Договор.

5.2.4. Требовать от Энергоснабжающей организации проведения сверки расчетов с оформлением актов сверки расчетов.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА (ОБЪЕМА) И СТОИМОСТИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

6.1. Расчет стоимости тепловой энергии, потребленной Абонентом (с учетом Субабонентов) производится по тарифам, установленным в соответствии с действующим законодательством органами, осуществляющими государственное регулирование тарифов.

Расчет стоимости теплоносителя производится по цене теплоносителя, установленной в соответствии с калькуляцией, утвержденной Энергоснабжающей организацией.

6.2. Абонент оплачивает стоимость теплоносителя на наполнение системы теплоснабжения и стоимость теплоносителя, связанного с его потерями (утечкой) из систем теплоснабжения Абонента (Приложение № 3).

6.3. Изменение тарифов на тепловую энергию и теплоноситель в период действия настоящего Договора не требует его переоформления. Величина тарифов доводится до Абонента через Уведомление.

6.4. Расчет стоимости потребленной Абонентом (с учетом Субабонентов) тепловой энергии и теплоносителя производится ежемесячно на основании справки о количестве тепловой энергии (Приложение № 8), отчетной ведомости за потребленную тепловую энергию и теплоноситель (Приложение № 9) за расчетный месяц, представляемых Абонентом в соответствии с п. 5.1.1 настоящего Договора, сведений о жилой площади многоквартирных домов, находящихся в управлении Абонента, по форме Приложения № 12 к настоящему Договору, и с учетом расчетных тепловых нагрузок Абонента, зафиксированных в Приложениях №№ 3, 4 к настоящему Договору.

6.5. При непредставлении Абонентом отчетной ведомости за потребленную тепловую энергию и теплоноситель и справки о количестве тепловой энергии за расчетный месяц в сроки, предусмотренные п. 5.1.1 настоящего Договора, расчет стоимости потребленной Абонентом (с учетом Субабонентов) тепловой энергии производится по показаниям приборов учета, установленных на ЦТП с учетом расчетных тепловых нагрузок, зафиксированных в Приложениях №№ 3, 4 к настоящему Договору.

6.6. Энергоснабжающая организация вправе, по мере необходимости и/или в сроки, установленные Энергоснабжающей организацией, производить проверку потребления Абонентом (с учетом Субабонентов) количества тепловой энергии и теплоносителя с составлением двустороннего акта.

В случае обнаружения расхождения между данными о количестве потребленной Абонентом (с учетом Субабонентов) тепловой энергии и теплоносителя, указанными Абонентом в отчетах и данными, указанными в акте, расчет стоимости потребленной Абонентом тепловой энергии за расчетный месяц производится на основании данных акта.

6.7. При установке узлов учета тепловой энергии не на границе раздела балансовой принадлежности тепловых сетей, количество учтенной ими тепловой энергии увеличивается/уменьшается на величину потерь тепловой энергии на участке от места установки узла учета до границы раздела балансовой принадлежности.

При расчетах за фактически потребленную Абонентом тепловую энергию в расчетном месяце объем потребленной тепловой энергии увеличивается/уменьшается на величину тепловых потерь по соответствующей точке поставки.

6.8. При выходе из строя приборов учета, с помощью которых определяются количество тепловой энергии и теплоносителя, а также приборов, регистрирующих параметры теплоносителя, ведение учета тепловой энергии и теплоносителя и регистрация его параметров (на период в общей сложности не более 15 суток в течение года с момента приемки узла учета на коммерческий расчет) осуществляются на основании показаний этих приборов, взятых за предшествующие выходу из строя 3 суток с корректировкой по фактической температуре наружного воздуха на период пересчета.

6.9. Фактический отпуск тепловой энергии, отпущенной для оказания услуг отопления нанимателям и собственникам жилых помещений за общую площадь жилого помещения, превышающую установленную норму, а также имеющих более одного жилого помещения, определяется пропорционально доле жилой площади помещений, превышающей установленную норму, и общей площади жилых помещений собственников, не зарегистрированных в них, в общей жилой площади многоквартирных домов, находящихся в управлении Абонента.

7. ОПЛАТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

7.1. Оплата поставляемой (продаваемой) Абоненту (с учетом Субабонентов) в расчетном месяце тепловой энергии и теплоносителя производится Абонентом на основании выставленных Энергоснабжающей организацией Абоненту платежных документов или платежным поручением Абонента.

7.2. В срок до 20 числа месяца, следующего за расчетным Абонент производит оплату фактически потребленной тепловой энергии и теплоносителя.

Если сумма поступившей оплаты превышает стоимость потребленной в расчетном месяце тепловой энергии и теплоносителя, сумма образовавшейся переплаты засчитывается в счет погашения задолженности Абонента за период, определяемый Энергоснабжающей организацией и /или в счет оплаты тепловой энергии и теплоносителя в следующем расчетном периоде.

7.3. Не получение Абонентом платежных документов не освобождает Абонента от надлежащего исполнения им своих обязательств по своевременной и полной оплате потребляемой тепловой энергии и теплоносителя за расчетный месяц в установленные настоящим Договором сроки.

7.4. Оплата стоимости потребляемой Абонентом (с учетом Субабонентов) тепловой энергии и теплоносителя считается произведенной надлежащим образом при условии поступления денежных средств на расчетный счет Энергоснабжающей организации.

7.5. По окончании расчетного месяца Энергоснабжающая организация предъявляет Абоненту «Акт приемки-передачи тепловой энергии» в двух экземплярах. Абонент, в течение 5 (пяти) дней с момента получения, возвращает подписанный и скрепленный печатью «Акт приемки-передачи тепловой энергии» Энергоснабжающей организации.

В случае неполучения Энергоснабжающей организацией оформленного со стороны Абонента «Акта приемки-передачи тепловой энергии», тепловая энергия считается переданной в полном объеме и надлежащего качества.

7.6. Энергоснабжающая организация выставляет Абоненту счет-фактуру на всю сумму потребленной Абонентом (с учетом Субабонентов) тепловой энергии и теплоносителя в порядке и сроки, установленные законодательством РФ.

7.7. При осуществлении оплаты по настоящему Договору Стороны в платежных документах обязаны указывать: основание платежа, номер и дату Договора, вид платежа, период, за который производится платеж, номер и дату счета-фактуры.

В случае отсутствия указания в платежных документах:

- основания платежа и/или номера, даты Договора - платеж считается произведенным по настоящему Договору только после письменного заявления Абонента о распределении полученных денежных средств;

- периода, за который производится платеж, номера и даты счета-фактуры - платеж считается произведенным в счет оплаты Абонента за период, определяемый Энергоснабжающей организацией.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В случае неисполнения или не надлежащего исполнения условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

8.2. Энергоснабжающая организация в случаях перерывов (ограничения или прекращения) энергоснабжения Абонента, при наличии ее вины, возмещает Абоненту только реально причиненный ущерб в порядке и размере, установленными действующим законодательством.

8.3. Энергоснабжающая организация не несет ответственности за недоотпуск тепловой энергии, произошедший по вине Абонента и/или других потребителей, или в результате ненадлежащего исполнения Абонентом своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством, а также в случаях, предусмотренных в п. 4.2.2 настоящего Договора.

8.4. Стороны не несут ответственности в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс – мажор). Надлежащим подтверждением наличия форс-мажорных обстоятельств могут служить решения (заявления) компетентных государственных органов или сообщения в официальных средствах массовой информации.

8.5. Абонент самостоятельно и за свой счет урегулирует вопросы передачи тепловой энергии через присоединенные к сетям Энергоснабжающей организации сети третьих лиц, к которым присоединены тепловые сети Абонента. При этом к Акту разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон оформляется приложение – Соглашение с владельцем промежуточных сетей.

8.6. Перечень должностных лиц, имеющих право ведения переговоров по качеству и количеству тепловой энергии, а также по вопросам взаимных обязательств, приведен в Приложении № 7 дополнительного соглашения к настоящему Договору.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с "01" ~~сентября~~ 2008г., действует по "31" декабря 2008г. Договор считается ежегодно пролонгированным на тех же условиях на следующий год, если ни одна из сторон за 30 дней до окончания срока действия Договора не заявит другой стороне о его прекращении или изменении или заключении Договора на иных условиях.

Все ранее действовавшие договоры энергоснабжения по точкам поставки тепловой энергии, указанным в настоящем Договоре, считаются расторгнутыми с момента вступления в силу настоящего Договора.

9.2. Изменение, расторжение или прекращение действия настоящего Договора не освобождает Стороны от взаимных расчетов за поставленную (потребленную) тепловую энергию и теплоноситель по настоящему Договору.

9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, и имеют одинаковую юридическую силу.

9.4. Все приложения, дополнения и изменения условий настоящего Договора совершаются в письменной форме с подписанием уполномоченными лицами Энергоснабжающей организации и Абонента дополнительного соглашения.

9.5. Признание недействительной части настоящего Договора не влечет недействительности прочих его частей, если можно предположить, что настоящий Договор был бы совершен (заключен, исполнен) и без включения недействительной части.

9.6. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

9.7. В случае невозможности разрешить Спор путем переговоров, все разногласия рассматриваются в Арбитражном суде города Москвы.

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ОАО «МОЭК» 111141, г. Москва, ул. Электродная, д. 4А

Филиал № 11 «Горэнергосбыт» ОАО «МОЭК»

Расчётный счёт №40702810400110001951
в ОАО БАНК МОСКВЫ
Кор. счёт 30101810500000000219
ИНН 7720518494
БИК 044525219
ОКОНХ

юридический адрес: 127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 1А стр. 1
фактический адрес: 127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 1А стр. 1
ОКПО 75562448
ОКВЭД
ОКОГУ 49014
ОКАТО 45263594000
ОКФС 13
ОКОПФ 47
КПП 771503001

ЖСК "Асбест"

Расчётный счёт №40703810000000000102
в АКБ ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ (ЗАО)
Кор. счёт 301018109000000000408
ИНН 7715135760
БИК 044525408
КПП 771501020

юридический адрес: 127572, г. Москва, Новгородская ул., 35 корпус 2
фактический адрес: 127572, г. Москва, ул. Новгородская. 35. корпус 2.
ОКПО 42426457
ОКВЭД
ОКОГУ
ОКАТО
ОКФС
ОКОПФ
ОКОНХ 90110


Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора:

1. Приложение № 1 – «Реестр точек поставки».
2. Приложение № 2 – «Договорные величины теплоснабжения»

3. Приложение № 3 – «Расчетные тепловые нагрузки Абонента (с учетом Субабонентов) по видам теплопотребления и другие технические характеристики подаваемой тепловой энергии».
4. Приложение № 4 – «Расчетные тепловые нагрузки Абонента (с учетом Субабонентов, арендаторов)» по группам потребления.
5. Приложение № 5 – Акт разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон.
6. Приложение № 6 – «Сведения о приборах учета тепловой энергии и теплоносителя Абонента».
7. Приложение № 7 – «Перечень должностных лиц для ведения переговоров по исполнению настоящего Договора».
8. Приложение № 8 – Форма - «Справка о количестве тепловой энергии».
9. Приложение № 9 – Форма - «Отчетная ведомость за потребленное тепло и теплоноситель».
10. Приложение № 10 – «Порядок определения количества потребленной тепловой энергии и теплоносителя».
11. Приложение № 11 – Форма - «Дополнительное соглашение к Договору».
12. Приложение № 12 – Форма – «Сведения о жилой площади многоквартирных домов, находящихся в управлении Абонента».
13. Приложение № 13 – Форма – «Сведения о Плательщиках, проживающих в домах, находящихся в управлении Абонента».


11. ПОДПИСИ СТОРОН

Энергоснабжающая организация



 « _____ » _____ 200__ г.
 М.П.



Абонент


 « _____ » _____ 200__ г.

М.П.



Приложение № 1
к Договору энергоснабжения
от «01» сентября 2008г.
№ 03.200306-79

Реестр точек поставки
(Адресный список строений, теплоснабжение которых осуществляется по настоящему
Договору энергоснабжения)

№ п/п	№ ЦТП, ИТП, ТП, камеры (присоединение)	Адрес точки поставки (строения, адрес ЦТП, камеры)	Примечание
1	03-04-0930/048	Новгородская ул., 35 корпус 2	

Энергоснабжающая организация

МП



Абонент

С.В. Орчин

“ ” 200__ г.



Приложение № 2
к Договору энергоснабжения
от «01» сентября 2008 г.
№ 03.200306-ТЭ

Наименование Абонента: ЖСК "Асбест"
ЦТП (ИТП) № 03-04-0930/048


Договорные величины теплопотребления

Месяц	Величина теплопотребления в Гкал	Объем теплоносителя, т.
Январь	210.59	15.96
Февраль	190.03	14.93
Март	166.60	15.96
Итого 1-й квартал	567.22	46.85
Апрель	98.46	15.44
Май	8.01	0
Июнь	0	0
Итого 2-й квартал	106.47	15.44
Июль	0	0
Август	0	0
Сентябрь	0	12.87
Итого 3-й квартал	0	12.87
Октябрь	102.49	15.96
Ноябрь	143.90	15.44
Декабрь	188.96	15.96
Итого 4-й квартал	435.35	47.36
Итого за год	1109.04	122.52

Энергоснабжающая организация


“ ”

М.П



Абонент

“ ” 200 г.



Приложение № 3
к Договору энергоснабжения от
«01» сентября 2008 г.
№ 03.200306-ТЭ

Наименование Абонента: ЖСК "Асбест"
ЦТП (ИТП) № 03-04-0930/048

**Расчетные тепловые нагрузки Абонента (с учетом Субабонентов)
по видам теплopotребления и другие технические характеристики
подаваемой тепловой энергии**

1. Суммарная договорная нагрузка 0.440000 Гкал/час
2. В том числе:
-Максимум на отопление 0.440000 Гкал/час.
3. Потери тепловой энергии через изоляцию в границах балансовой принадлежности Абонента от точки подачи тепловой энергии до прибора учета 0 Гкал/год;
4. Потери тепловой энергии, связанные с потерями теплоносителя 4.64 Гкал/год;
5. Объем теплоносителя на наполнение системы теплоснабжения Абонента при однократном наполнении системы 12.87 т./год;
6. Нормативные потери теплоносителя 0.021450 т./час;
7. Цена на теплоноситель 20.84 руб./т.

Энергоснабжающая организация

“ ”
М.П



Абонент

“ ” 200 г.

М.П




Приложение № 4 от 21.09.08г.
к Договору энергоснабжения
от «24» сентября 2008г.
№ 03.200306-ТЭ

Наименование Абонента : ЖСК "Асбест"
ЦТП (ИТП) № : 03-04-0930/048

Расчетные тепловые нагрузки Абонентов
(с учетом Субабонентов, арендаторов), Г кал/час

Фактический адрес	Наименование Абонента (Субабонентов)	Грунтна потребления	Тариф, руб./Г кал	Отопление, Г кал/час	ГВС, Г кал/час	Технологические печи, Г кал/час	Сушка, Г кал/час	Вентиляция, Г кал/час	Кондиционирование, Г кал/час	Годовое потребление, Г кал/год	Потери за год, Г кал/год
осква, Новгородская ул., 35 корпус 2		21	737.80	0.440000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1 104.40	0.00
того по ГП				0.440000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1 104.40	0.00
того по ИТП				0.440000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1 104.40	0.00

Энергоснабжающая организация

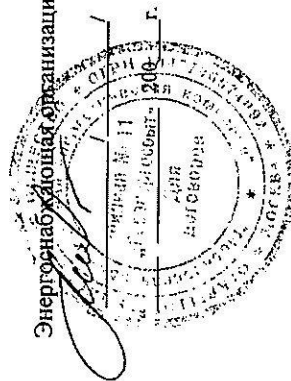

Абонент

С.В. Орлов

200 г.



М.П

Приложение № 5 от « 01 » сентября 2008 года
к Договору на снабжение тепловой энергией
№ 03-04-0930/048 от « 01 » 09 2008 г.

АКТ
разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей
и эксплуатационной ответственности сторон
от ЦТП аб. № 03-04-0930/048

г. Москва

от « 01 » 09 2008 г.

Мы, нижеподписавшиеся представители ОАО «МОЭК»: Главный инженер Филиала №11 «Горэнергообит» А.Ф. Москвичев; Главный инженер Филиала №3 «Северо-Восточный» А.И. Гришневский; Главный инженер Предприятия №4 Филиала №3 «Северо-Восточный» А.А. Чёха и ЖСК «Асбест» _____ составили настоящий акт в том, что


1. Границами балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон является:

По ЦО и ГВС между Предприятием №4 Филиала №3 «Северо-Восточный» и ЖСК «Асбест» - наружная стена ж.д. по адресу ул. Новгородская, д.35 к2

2. В настоящем акте границы балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон обозначены красной линией.

3. Разрешение на производство работ потребитель ЖСК «Асбест» получает от Предприятия №4 Филиала №3 «Северо-Восточный» ОАО «МОЭК».

Схема присоединения зданий «Потребителя» от ЦТП аб. №03-04-0930/048

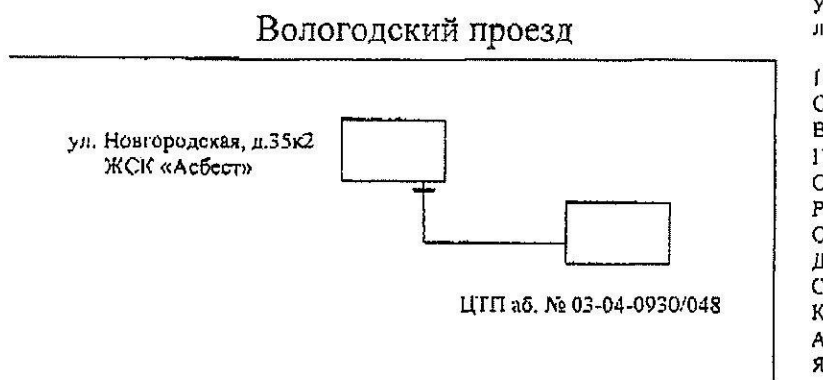

Тепловых сетей на балансе потребителя нет.

Главный инженер
Филиала №11
«Горэнергообит»
А.Ф. Москвичев




Главный инженер
Филиала №3
«Северо-Восточный»
А.И. Гришневский



Главный инженер
Предприятия №4

А.А. Чёха



Представитель
ЖСК
«Асбест»



Приложение № 6
к Договору энергоснабжения
от «01» сентября 2008г.
№ 03.200306-79

Наименование Абонента: ЖСК Асбест
ЦТП (ИТП) № 03-04-0930/048
Адрес строения Абонента Новгородская ул., 35 корпус 2

Сведения о приборах и средствах учета
тепловой энергии и теплоносителя Абонента

Узел учета расхода тепловой энергии состоит:

№ п/п	Наименование приборов, тип	Заводской №	На каком трубо- проводе установлен	Пределы измерения / цена деления шкалы	Дата госпо- верки	Дата очередной госповерки
1	2	3	4	5	6	7
1	Первичный преобразователь расхода VA2305M ЦО VA2305M ГВС	02470406 01890406	подающий			18.04.2010 18.04.2010
2	Первичный преобразователь расхода VA2305M ГВС	01910406	обратный			18.04.2010
3	Измерительно-вычислительный блок (ИВБ) Практика	3711				31.03.2010
4	Комплект термометров КТПТР-05 ЦО КТПТР-05 ГВС	1558 1490	подающий			31.03.2010 31.03.2010
5	Комплект термометров КТПТР-05 ЦО КТПТР-05 ГВС	1558A 1490A	обратный			31.03.2010 31.03.2010
6	Регистратор РИТ					
7	Водомер на линии подпитки					

Примечание: оформляется при наличии прибора учета, установленного на оборудовании Абонента, допущенного в установленном порядке в эксплуатацию.

Энергоснабжающая организация

[Подпись]

М.П.



Абонент

[Подпись] 19.09.2008

200__ г.



Приложение № 7
к Договору энергоснабжения
от «01» сентября 2008 г.
№ 03.200306-79

Перечень
должностных лиц для ведения переговоров
по исполнению настоящего Договора

Энергоснабжающая организация – Открытое акционерное общество “Московская объединенная энергетическая компания”:

1. Вопросы качества тепловой энергии, отключений на профилактический ремонт, оперативных отключений переключений:

Директор предприятия № 4 – Жуков А.В., телефон 407-82-02;
диспетчер района телефон 602-39-68 ;
Главный инженер - Чеха А.А., телефон 407-45-55.
исполнитель _____

2. Вопросы порядка выставления платежей, сверки расчетов:

Заместитель директора-начальник отделения сбыта №3 Шарандин Д.Е., 499-183-02-92
Расчетный отдел Белова О.В., телефон 499-188-20-06
Бухгалтерия Курганская Л.Н., телефон 499-188-66-15


Абонент (Потребитель):

главный инженер – Ф.И.О. _____, телефон _____ ;
главный энергетик - Ф.И.О. _____, телефон _____ ;
бухгалтер – Ф.И.О. _____, телефон _____ .
лицо, ответственное за снятие и передачу показаний приборов учета –
Ф.И.О. _____, телефон _____ .


Энергоснабжающая организация




М.П.



Абонент



“ ” 200 г.



ФОРМА

Приложение № 8
к Договору энергоснабжения
от «01» сентября 2008г.
№ 03.200306.-72

Наименование Абонента: ЖСК «Асбест»
ЦТП (ИТП) № 03-04-0930/048
Адрес строения Абонента Новгородская ул., 35 корпус 2


Справка о количестве тепловой энергии за _____ 200 г.

№ п/п	Вид нагрузки	Ед. изм.	Показания приборов учета				Расчет недоработк
			На дату начала расчетного периода		На дату окончания расчетного периода		
			01____	200____	_____	200____	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Отопление:						
	тип прибора						
2	Вентиляция:						
	тип прибора						
3	Горячее водоснабжение:						
	тип прибора						

Примечание: 1. Столбцы № 5,7 заполняются только на горячее водоснабжение.
2. Столбцы № 1-7 заполняются Абонентом.
3. Столбец № 8 заполняется Энергоснабжающей организацией.

Принято:
Энергоснабжающая
организация:

Подпись, печать




Сдано:

Абонент:

Подпись,

по



ФОРМА

Приложение № 9
к Договору энергоснабжения
от «01» сентября 2008г.
№ 03.200306-77

№ точки поставки (ЦТП, ИТП, ТП) _____ Тип теплосчетчика
Ду = _____ Гнаим. = _____ Гнаиб. = _____
теплосчетчика _____ Номер _____

Отчетная ведомость за потребленное тепло и теплоноситель за период с _____ по _____

Дата	Количество тепловой энергии Q, Гкал	Расход теплоносителя, М, т		Разность, dM, т	Температура теплоносителя, t, град		Давление МПа		Время наработки, Т нараб., час
		Подающий трубопровод	Обратный трубопровод		t подающая	t обратная	p подающее	p обратное	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									
Итого									
Разность показаний на трубопроводах Абонента dM = M1-M2, т; dT = T1-T2, град.									
Время работы теплосистемы, Тнараб.+ Tmin+ Tmax+ Tdt + Тош. Час									
свн Количество потребленного Q= Qt/c+ QGmin+ Qgmax+ Qтош+ Qt/в+ Qут тепла, Гкал									
Показания интеграторов					Результат за период				
Количество тепловой энергии, Гкал									
Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, т									
Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, т									
Время наработки, Тнараб., час									
Время неработы Тнер.=Tmax+Tmin+Tdt+Тош, час									
Расход на подпиточном трубопроводе									


Примечание: В зависимости от используемого прибора учета, допускается отклонение от формы.

Энергоснабжающая организация

М.П.

Абонент

200__ г.



**Порядок
определения количества потребленной тепловой энергии и теплоносителя
при наличии и отсутствии приборов учета.**

1. Термины и определения.

Предлагаемые термины и определения приняты только для настоящей Методики.

Виды тепловых нагрузок-Отопительная, вентиляционная, кондиционирование воздуха, технологическая, сушка, горячее водоснабжение.

Водосчетчик - Измерительный прибор, предназначенный для измерения объема (массы) воды (жидкости), протекающей в трубопроводе через сечение, перпендикулярное направлению скорости потока.

Время работы приборов- Интервал времени, за который на основе показаний приборов учета ведется учет тепловой энергии и массы (или объема) теплоносителя, а также контроль его температуры и давления.

Граница балансовой принадлежности тепловых сетей-Линия раздела элементов тепловых сетей между владельцами по признаку собственности, аренды или полного хозяйственного ведения.

Открытая водяная система теплоснабжения-Водяная система теплоснабжения, в которой вода частично или полностью отбирается из системы потребителями теплоты.

Закрытая водяная система теплоснабжения-Система теплоснабжения, в которой вода, циркулирующая в тепловой сети, из сети не отбирается.

Зависимая схема подключения системы теплоснабжения-Схема присоединения системы теплоснабжения к тепловой сети, при которой теплоноситель (вода) из тепловой сети поступает непосредственно в систему теплоснабжения.

Независимая схема подключения системы теплоснабжения-Схема присоединения системы теплоснабжения к тепловой сети, при которой теплоноситель, поступающий из тепловой сети, проходит через теплообменник, установленный на тепловом пункте потребителя, где нагревает вторичный теплоноситель, используемый в дальнейшем в системе теплоснабжения.

Расход теплоносителя - Масса (объем) теплоносителя, прошедшего через поперечное сечение трубопровода за единицу времени.

Система теплоснабжения - Совокупность взаимосвязанных источника теплоты, тепловых сетей и систем теплоснабжения.

Система теплоснабжения - Комплекс теплоснабжающих установок с соединительными трубопроводами или тепловыми сетями.

Тепловая сеть - Совокупность трубопроводов и устройств, предназначенных для передачи тепловой энергии.

Тепловой пункт (ТП) - Комплекс устройств для присоединения систем теплоснабжения к тепловой сети и распределения теплоносителя по видам теплового потребления.

Теплоснабжающая установка - Комплекс устройств, использующих теплоту для отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, кондиционирования воздуха и технологических нужд.

Теплоснабжение - Обеспечение потребителей тепловой энергией.

Теплосчетчик - Прибор или комплект приборов (средство измерения), предназначенный для определения количества теплоты и измерения массы и параметров теплоносителя.

Тепловычислитель - Устройство, обеспечивающее расчет количества теплоты на основе полной информации о массе, температуре и параметрах теплоносителя.

Условные обозначения

Параметры

t – температура, °C;
 G – масса воды, т;
 V – объем воды, м³;
 Q – тепловая энергия, Гкал;
 τ – время, ч;

Расчет количества массы теплоносителя G на основании показаний водосчетчиков, фиксируемых в объемных единицах V производится по формуле:

$$G = \rho \cdot V_{\text{зв}}, \quad \text{т,}$$

где:

$V_{\text{зв}}$ – объем горячей воды, по расходомеру за расчетный период, м³;
 ρ – плотность горячей воды принимается равной 1 т/м³.

Индексы

1 – подающий трубопровод; 2 – обратный трубопровод;
п – подпитка; хв – холодная вода;
гв – горячее водоснабжение.

2. Порядок определения количества тепловой энергии по приборам учета.

2.1. Количество тепловой энергии, полученное водяными системами теплоснабжения, определяется по формуле:

$$Q = Q_{\text{и}} + Q_{\text{п}} + c \cdot (G_{\text{п}} + G_{\text{гв}} + G_{\text{у}}) \cdot (t_2 - t_{\text{хв}}) \cdot 10^3 \text{ Гкал}, \quad (1)$$

где:

$Q_{\text{и}}$ – тепловая энергия, израсходованная потребителем, по показаниям теплосчетчика;

$Q_{\text{п}}$ – тепловые потери на участке от границы балансовой принадлежности системы теплоснабжения потребителя до места установки узла учета. Учитываются, если узел учета оборудован не на границе балансовой принадлежности;

c – теплоемкость теплоносителя, ккал/кг·°C;

$G_{\text{п}}$ – масса воды, израсходованная потребителем на подпитку систем отопления, определяется по показаниям водосчетчика (для независимых систем);

$G_{\text{гв}}$ – масса теплоносителя, израсходованная потребителем на водоразбор, определяется по показаниям водосчетчика (для открытых систем теплоснабжения);

$G_{\text{у}}$ – масса утечки теплоносителя в системах теплоснабжения.

t_2 – температура воды на выходе обратного трубопровода;

$t_{\text{хв}}$ – температура холодной воды на источнике тепла.

2.2. Определение количества тепловой энергии по приборам учета, измеряющим только массу (объем) теплоносителя.

Если у потребителя на его узле учета отсутствует измерение температур теплоносителя, то следует использовать температуры, указанные в температурном графике, по которому подключен потребитель:

$$Q_{\text{и}} = c \cdot G_1 \cdot (t_1 - t_2) \cdot 10^3 \text{ Гкал}, \quad (2)$$

где:

$t_{1,2}$ – температура в подающем и обратном трубопроводе, °C;

G_1 – масса теплоносителя в системе теплоснабжения, т;

c – теплоемкость теплоносителя, равная 1 ккал/кг·°C.

2.3. Определение количества тепловой энергии, потребленной на нужды горячего водоснабжения.

2.3.1. Для определения расхода тепловой энергии, потребленной для нужд горячего водоснабжения при наличии водосчетчиков на подающей и циркуляционных линиях,

количество тепловой энергии на подогрев воды для нужд горячего водоснабжения может быть определено по формуле:

$$Q_{гв} = c \cdot [G_{гв} \cdot (t_{гв} - t_{хв}) - G_{ц} \cdot (t_{ц} - t_{хв})] \cdot 10^{-3} \text{ Гкал}, \quad (3)$$

или:

$$Q_{гв} = c \cdot [(G_{гв} - G_{ц}) \cdot (t_{гв} - t_{хв}) + G_{ц} \cdot (t_{гв} - t_{ц})] \cdot 10^{-3} \text{ Гкал}, \quad (4)$$

где:

$G_{гв}$ – масса горячей воды, по расходомеру на подающей линии за расчетный период, т;

$G_{ц}$ – масса циркуляционной воды, по расходомеру на циркуляционной линии за расчетный период, т;

c – теплоемкость теплоносителя, ккал/кг·°С;

$t_{гв}$ – температура горячей воды, °С;

$t_{ц}$ – температура циркуляционной воды, °С;

$t_{хв}$ – температура холодной воды на источнике тепла (ЦТП), при отсутствии данных принимается: 5°С для отопительного периода и 15°С для неотопительного периода;

При отсутствии данных температура воды принимается равной следующим значениям: $t_{гв} = 60^\circ\text{С}$, а $t_{ц} = 50^\circ\text{С}$. В случае разногласий в определении температур $t_{гв}$, $t_{ц}$, их значения определяются на основании специальных испытаний или ориентировочно в зависимости от протяженности циркуляционного кольца и фиксируются двусторонним актом между потребителем тепловой энергии и теплоснабжающей организацией.

2.3.2. Для тупиковой схемы подачи горячей воды количество тепловой энергии, потребленное для подогрева воды, определяется:

$$Q_{гв} = c \cdot \rho \cdot V_{гв} \cdot (t_{гв} - t_{хв}) \cdot 10^{-6} \text{ Гкал}, \quad (5)$$

где:

$V_{гв}$ – объем горячей воды, по расходомеру за расчетный период, м³;

c – теплоемкость воды равная 1 ккал/кг·°С;

ρ – плотность горячей воды, 1000 кг/м³;

$t_{гв}$ – температура горячей воды, при отсутствии данных температура принимается равной следующим значениям: $t_{гв} = 60^\circ\text{С}$ для закрытой системы ГВС и $t_{гв} = 65^\circ\text{С}$ для открытой системы ГВС;

$t_{хв}$ – температура холодной воды, измеренная на источнике тепла (ЦТП), при отсутствии данных принимается 5°С для отопительного периода и 15°С для неотопительного периода.

3. Расчет количества тепловой энергии при временной неработоспособности приборов учета.

3.1. Расчет тепловой энергии при выходе из строя общедомового прибора учета за каждые сутки, но не более 15 суток в течение года, определяется по среднесуточному расходу тепловой энергии за последние трое суток, предшествовавших выходу прибора учета из строя, с учетом поправки на изменение температуры наружного воздуха.

$$Q = Q_{ср} \cdot \frac{t_{вн} - t_{нв}^{\phi}}{t_{вн} - t_{нв}^{ср}} \text{ Гкал}, \quad (6)$$

где:

$Q_{ср}$ – среднесуточный расход тепловой энергии за 3 суток, предшествовавших моменту выхода прибора учета из строя (при невозможности – последующих 3 суток), Гкал;

$t_{вн}$ – расчетная температура внутри отапливаемых помещений, принимается в соответствии с таблицей 2, °С;

$t_{нв}^{ср}$ и $t_{нв}^{\phi}$ – температура наружного воздуха, соответственно: средняя за трое суток до и фактическая после выхода прибора учета из строя, °С.

Если прибор учета не работает свыше 15 суток в течение года с момента приемки узла учета на коммерческий расчет, то расчет тепловой энергии производится на основании расчетных тепловых нагрузок, указанных в договоре и показаний прибора учета, установленного на источнике теплоты (ЦТП), а при его отсутствии - по расчетным тепловым нагрузкам, указанным в Договоре энергоснабжения.

Для определения количества тепловой энергии на горячее водоснабжение среднее количество тепловой энергии определяется как средняя величина за трое характерных суток.

3.2. Расчет тепловой энергии при работе прибора учета на нерасчетных режимах.

При работе прибора учета на нерасчетных режимах в течение времени, зафиксированного прибором по данным распечатки, тепловая энергия в течение времени не работы прибора учета рассчитывается дополнительно и добавляется к количеству тепловой энергии определенному за отчетный период Q_u :

$$Q = Q_u + Q_{\max} + Q_{\min} + Q_{\Delta t} + Q_{\text{ош}} \quad \text{Гкал, (7)}$$

где:

Q_u - тепловая энергия, определенная по показаниям теплосчетчика;

$Q_{\max}$ - тепловая энергия, измеряемое значение которой превышает максимально допустимое значение диапазона измерений;

$Q_{\min}$ - тепловая энергия, измеряемое значение которой ниже минимально допустимого значения диапазона измерений;

$Q_{\Delta t}$ - тепловая энергия, потребленная при выходе температуры теплоносителя за нормируемый диапазон измерения температур;

$Q_{\text{ош}}$ - тепловая энергия, потребленная в период фиксации прочих кодов ошибки.

3.3. Расчет тепловой энергии при выходе фактического значения измеряемой величины за границы допустимого диапазона измерений прибора, фиксирующего код ошибки $G_{\max}$, $G_{\min}$ и время ошибки, производится по формулам:

$$Q_{\max} = c \cdot G_{\max} \cdot (t_1 - t_2) \cdot \tau_{\max} \cdot 10^{-3} \quad \text{Гкал, (8)}$$

$$Q_{\min} = c \cdot G_{\min} \cdot (t_1 - t_2) \cdot \tau_{\min} \cdot 10^{-3} \quad \text{Гкал, (9)}$$

где:

$G_{\max}$, $G_{\min}$ - расход теплоносителя, соответствующий максимальному или минимальному значению используемого диапазона, т/ч;

c - теплоемкость воды, ккал/кг·°С;

t_1 , t_2 - средние температуры теплоносителя за соответствующие периоды времени, которые замерены теплосчетчиком, °С;

$\tau_{\max}$, $\tau_{\min}$ - время работы с фиксацией кода ошибки по параметру «расход», ч.

3.4. Расчет тепловой энергии на срок не более 15 суток в течение года за время работы счетчика при фиксировании ошибки (техническая неисправность, отсутствие электропитания, при выходе температуры теплоносителя за нормируемый диапазон измерения температур и др.) осуществляется по формуле:

$$Q_{\text{ош}} = Q_u \cdot \frac{\tau_{\text{ош}}}{\tau_{\text{раб}}} \quad \text{Гкал, (10)}$$

где:

Q_u - тепловая энергия, определенная по показаниям теплосчетчика, Гкал;

$\tau_{\text{раб}}$ - время работы теплосчетчика, ч;

$\tau_{\text{ош}}$ - время работы с фиксацией кода ошибки, ч.

4. Расчет количества потребленной тепловой энергии по приборам учета, установленным на источнике теплоты (ЦТП).

В случаях отсутствия у Абонента прибора учета или его неисправности более 15 дней в течение года, расчет количества тепловой энергии производится на основании

расчетных тепловых нагрузок, зафиксированных в договоре энергоснабжения и показаний приборов узла учета, установленного на источнике теплоты (ЦТП).

4.1. Расчет количества тепловой энергии, потребленной Абонентами, не имеющими приборов учета, по показаниям прибора учета, установленного на источнике теплоты, производится по формуле:

$$Q_{аб} = Q_{ЦТП} - Q_{m/c} - Q \quad \text{Гкал,} \quad (11)$$

где:

$Q_{ЦТП}$ – количество тепловой энергии, определенное по прибору учета, установленному на центральном тепловом пункте, Гкал;

$Q_{m/c}$ – тепловые потери в разводящих тепловых сетях от ЦТП до Абонентов, Гкал;

Q – количество тепловой энергии, зафиксированное приборами учета установленными у Абонентов, присоединенных к данному ЦТП, Гкал.

4.2. Количество тепловой энергии конкретного Абонента, не имеющего приборов учета, определяется по формуле:

$$Q_{абi} = Q_{аб} \cdot \frac{Q_{рабi}}{Q_{раб}} \quad \text{Гкал,} \quad (12)$$

где:

$Q_{раб}$ – суммарная расчетное количество тепловой энергии за отчетный период всех Абонентов с учетом температуры наружного воздуха, не имеющих приборов учета, Гкал;

$Q_{рабi}$ – расчетное количество тепловой энергии на i Абонента за отчетный период с учетом температуры наружного воздуха, Гкал.

5. Расчет потерь теплоносителя.

5.1. Для открытой системы водоснабжения при наличии коммерческих приборов учета тепловой энергии, фиксирующих расход теплоносителя на подающем, обратном, трубопроводах и трубопроводе горячей воды, утечка теплоносителя определяется по формуле:

$$G_{ym} = G_1 - (G_2 + G_{зв}) \quad \text{т,} \quad (13)$$

где:

G_{ym} – масса теплоносителя, потерянного за расчетный период в разводящих сетях и/или сетях потребителя, т;

G_1 , G_2 – масса теплоносителя, определяемая по показаниям приборов учета, установленных на подающем и обратном трубопроводе, т;

$G_{зв}$ – масса сетевой воды по показаниям водосчетчика на трубопроводе горячего водоснабжения, т.

5.2 Для закрытой системы водоснабжения и наличии ЦТП у потребителя, утечка теплоносителя определяется по формуле:

$$G_{ym} = (G_1 - G_2) + G_n \quad \text{т,} \quad (14)$$

где:

G_n – масса теплоносителя, израсходованного потребителем на подпитку теплоносителя за отчетный период, определяемая по показаниям подпиточного прибора учета (водомера), т.

(В соответствии с п. 2.1.3. Правил учета тепловой энергии и теплоносителя, приборы учета устанавливаемые на обратных трубопроводах магистралей, должны размещаться до места присоединения подпиточного трубопровода).

5.3. При зависимой схеме присоединения систем теплоснабжения, наличии коммерческих приборов учета тепловой энергии, фиксирующих расход теплоносителя на подающем и обратном трубопроводах, потери теплоносителя определяются как разность объемов теплоносителя, зафиксированных приборами учета на подающем и обратном трубопроводах в отчетном периоде:

$$G_{ym} = G_1 - G_2 \quad \text{т,} \quad (15)$$

5.4. Если разность $G_1 - G_2$ меньше нуля и величина расхождения не превышает 2,8% (корень квадратный из суммы квадратов допусков расходомеров), величина утечки принимается равной нулю.

Если указанная разность меньше нуля и величина расхождения превышает значение 2,8%, показания водомеров оцениваются как недостоверные. Расчет потерь теплоносителя осуществляется в соответствии с п.3.1 настоящего Регламента.

5.5. Потери тепловой энергии, связанные с потерями теплоносителя, определяются по формуле:

$$Q_{\text{ут}} = c \cdot G_{\text{ут}} \cdot (t_2 - t_{\text{XB}}) \cdot 10^{-3} \quad \text{Гкал} \quad (16)$$

5.6. При отсутствии приборов учета потребителю 1 раз в год выставляется счет за наполнение системы теплоснабжения в объеме равном полуторократному объему заполнения системы теплоснабжения и ежемесячно в отопительный сезон - нормативная часовая подпитка, равная 0,25 % от объема заполнения системы теплоснабжения и тепловых сетей потребителя.

6. Расчет количества тепловой энергии при отсутствии прибора учета у потребителя и на источнике теплоты (ЦТП) или при одновременном выходе их из строя на срок более 15 дней в году.

6.1. При отсутствии приборов учета у потребителя и на ЦТП или при одновременном выходе их из строя на срок более 15 суток в году, определение количества тепловой энергии, поставляемой ОАО «МОЭК» Абонентам, производится расчетным методом по расчетным тепловым нагрузкам, зафиксированным в Договоре энергоснабжения.

6.2. Исходные данные для расчета количества фактически потребленной тепловой энергии.

Исходными данными для планирования и расчета количества фактически потребленной тепловой энергии потребителями являются:

- расчетные тепловые нагрузки (из договора);
- данные о фактической температуре наружного воздуха (представляются Московским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (МосЦГМС)).

6.3. Расчет количества тепловой энергии.

6.3.1. Общее количество тепловой энергии, потребленной Абонентом определяется по формуле:

$$Q_n = Q_{\text{от}} + Q_{\text{в}} + Q_{\text{гвс}} + Q_{\text{суш}} + Q_{\text{тех}} + Q_{\text{пом}} + Q_{\text{ут}}, \text{Гкал} \quad (18)$$

где к потребленной тепловой энергии следует относить:

$Q_{\text{от}}$ – количество тепловой энергии, потребленное на отопление;
 $Q_{\text{в}}$ – количество тепловой энергии, потребленное на вентиляцию и кондиционирование;

$Q_{\text{гвс}}$ – количество тепловой энергии, потребленное на горячее водоснабжение;

$Q_{\text{суш}}$ – количество тепловой энергии, потребленное на сушку;

$Q_{\text{тех}}$ – количество тепловой энергии, потребленное на технологию.

6.3.2. Расчет количества тепловой энергии на отопление.

Количество тепловой энергии, потребленной на отопление определяется по формуле:

$$Q_{\text{от}} = q_{\text{от}}^{\text{max}} \cdot n \cdot N_{\text{от}} \cdot \frac{t_{\text{вн}} - t_{\text{нв}}^{\phi}}{t_{\text{вн}} - t_{\text{нв}}^{\text{p}}}, \text{Гкал} \quad (19)$$

где:

$q_{\text{от}}^{\text{max}}$ – расчетная максимальная часовая нагрузка на отопление, Гкал/ч;

n – число часов работы системы отопления в сутки (при отсутствии иных данных принимается равным 24 часам);

$N_{от}$ - количество дней работы системы отопления в расчетном периоде, сут.;

$t_{вн}$ - температуры внутреннего воздуха, °С;

$t_{нв}^{\phi}$ - фактическая температура наружного воздуха за расчетный период, °С;

$t_{нв}^p$ - расчетная (проектная) температура наружного воздуха принимаемая в соответствии с годом постройки здания (-26 или -28 °С);

Среднемесячные температуры наружного воздуха для Москвы в отопительный сезон приведены в таблице 1:

Таблица 1

Месяц	средняя	январь	февраль	март	апрель	октябрь	ноябрь	декабрь
Т-ра °С	-3,4	-10,2	-9,2	-4,3	+4,4	+4,3	-1,9	-7,3

При отсутствии данных температура внутреннего воздуха для жилых и общественных зданий принимается по данным таблицы 2:

Средняя температура внутреннего воздуха для зданий различного назначения

Таблица 2

Наименование зданий	Средняя температура внутреннего воздуха t_i , (°С)
Гостиницы, общежития, административные здания	18-20
Детские сады, ясли, поликлиники, амбулатории, диспансеры, больницы	20
Высшие и средние специальные заведения, общеобразовательные школы, школы-интернаты, лаборатории, предприятия общественного питания, клубы, дома культуры	16
Театры, магазины, пожарные депо, прачечные	15
Кинотеатры	14
Гаражи	10
Бани	25

Примечание. Средняя температура внутреннего воздуха для зданий принята по данным проектов общественных зданий и учреждений обслуживания

6.3.3. Расчет количества тепловой энергии на вентиляцию и кондиционирование.

6.3.3.1. Количество тепловой энергии на вентиляцию и кондиционирование [6] определяется по формуле:

$$Q_v = q_v^{\max} \cdot m_v \cdot N_v \cdot \frac{t_{вн} - t_{нв}^{\phi}}{t_{вн} - t_{нв}^p}, \text{ Гкал} \quad (20)$$

где:

$q_v^{\max}$ - максимальная расчетная часовая нагрузка на вентиляцию, кондиционирование, Гкал/ч;

m_v - число часов работы вентиляции в сутки, ч;

N_v - продолжительность расчетного периода, сут.;

$t_{вн}$ - температура воздуха внутри помещения, °С;

$t_{нв}^{\phi}, t_{нв}^p$ - фактическая и расчетная (проектная) температура наружного воздуха за расчетный период, °С.

6.3.3.2. При неработающей автоматике системы вентиляции и кондиционирования и отсутствии проектных данных о времени работы вентиляции и кондиционирования, время работы систем воздушного отопления (вентиляции) принимается равным 24 часа.

6.3.3.3. Расчетная температура наружного воздуха для систем вентиляции (-15 °С, -26 °С, -28 °С) определяется в соответствии с проектом и указывается в договоре.

6.3.4. Расчет количества тепловой энергии, потребленной на горячее водоснабжение.

Расчет количества тепловой энергии, потребленной на горячее водоснабжение потребителей, производится по формуле:

$$Q_{гвс} = q_{гвс}^{ср.час} \cdot \beta \cdot N_{гвс} \cdot r \cdot \left(\frac{t_{гв}^{np} - t_{хв}^{\phi}}{t_{гв}^{np} - t_{хв}^{np}} \right) \text{ Гкал}, \quad (22)$$

где

$q_{гвс}^{ср.час}$ – среднечасовая нагрузка на ГВС, Гкал/ч;

β – коэффициент, учитывающий изменение среднего расхода воды на горячее водоснабжение в неотапительный период по отношению к отопительному, принимаемый, при отсутствии данных для жилищно-коммунального сектора равным 0,8, для предприятий – 1,0.

$N_{гвс}$ – количество дней в расчетном периоде, сут;

r – количество часов работы системы в сутки, принимается равным 24 часам;

$t_{гв}^{np}$ – температура горячей воды, при отсутствии данных температура принимается равной следующим значениям: $t_{гв} = 60^\circ\text{C}$ для закрытой системы ГВС и $t_{гв} = 65^\circ\text{C}$ для открытой системы ГВС ;

$t_{хв}^{\phi}$ – температура холодной воды фактическая;

$t_{хв}^{np}$ – температура холодной воды проектная, в отопительный период принимается равной $+5^\circ\text{C}$, в неотапительный период – $+15^\circ\text{C}$;

6.3.5. Расчет количества тепловой энергии на сушку.

6.3.5.1 Количество тепловой энергии, потребленной сушильной установкой и тепловой завесой рассчитывается по формуле:

$$Q_{суш} = q_{суш} \cdot n_{суш} \cdot N_{суш} \text{ Гкал}, \quad (23)$$

где

$q_{суш}$ – расчетная часовая нагрузка на сушку, Гкал/ч;

$n_{суш}$ – количество часов работы сушильной установки, тепловой завесы в сутки, ч;

$N_{суш}$ – продолжительность работы сушильной установки, тепловой завесы, сут.;

6.3.5.2. Время работы тепловой завесы и сушильной установки при отсутствии проектных данных принимается равным времени работы Абонента в сутки.

6.3.5.3. При отсутствии данных об отключении сушильная установка работает круглогодично (кроме ремонтного периода).

6.3.6. Расчет количества тепловой энергии, потребленной на технологию.

Расчет количества тепловой энергии, потребленной на технологические нужды потребителей определяется по формуле:

$$Q_{тех} = q_{тех} \cdot N_{тех} \cdot n_{тех} \text{ Гкал}, \quad (23)$$

где:

$q_{тех}$ – расчетная нагрузка на технологию, Гкал/ч;

$N_{тех}$ – количество дней работы Абонента в расчетном периоде, сут.;

$n_{тех}$ – количество часов работы системы в сутки, ч.

ФОРМА

Приложение № 11
к Договору энергоснабжения
от «01» сентября 2008г.
№ 03.200306-77

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Договору энергоснабжения
от 01.09.2008г. № 03.200306-77

г. Москва

«__» _____ 200__ г.

Открытое акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания",
именуемое в дальнейшем Энергоснабжающая организация, в лице
Филиала № 11 «Горэнергосбыт» ОАО «МОЭК»
_____, действующего на основании _____

с одной стороны, и ЖСК "Асбест", именуемое в дальнейшем "Абонент", в лице
председателя Ориной Л.В., действующей на основании Устава с другой Стороны, вместе
именуемые стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору
энергоснабжения от «01» сентября 2008 г. № 03.200306-77 (далее по тексту – Договор) о
нижеследующем:


1. Ввести с «__» _____ 200__ г. в Приложение № 1 к Договору
энергоснабжения «Реестр точек поставки» следующие изменения по точкам поставки
тепловой энергии:

№ п/п	№ ЦТП, ИТП, ТП, камеры (присоединение)	Адрес точки поставки (строения, адрес ЦТП, камеры)	Примечание (добавить/исключить)

2. Ввести в действие с «__» _____ 200__ г. Приложения № 2-5 к Договору
энергоснабжения по указанной в п.1 точке поставки.

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

Энергоснабжающая организация

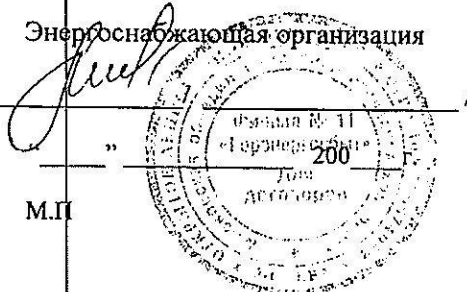

М.П.

Абонент

С.В. Орина

«__» _____ 200__ г.



ФОРМА

Приложение № 12
к Договору энергоснабжения
от «01» сентября 2008г.
№ 03.200306-72

Сведения о жилой площади многоквартирных домов, находящихся в управлении

(наименование Абонента)
« » 200 г.


[illegible]

Абонент

ВРМ 12.10.2020

“ ” 200 г.

M.F.



Приложение № 13
к Договору энергоснабжения
от «01» сентября 2008г.
№ 03.200306-77

Абонент
Седрич / М.В. Оршич 200 г.

