

ДОГОВОР ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ № 0618103

г. Москва

«01» октября 2014 г.

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго» (ОАО «Мосэнерго»), именуемое в дальнейшем **Теплоснабжающая организация**, в лице заместителя начальника управления по работе с клиентами Управления по реализации тепловой энергии ОАО «Мосэнерго» Коржавиной Марины Викторовны, действующей на основании доверенности № 12-07/553 от 17.07.2013г., с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОСЕТЬЭНЕРГО» (ООО "ТЕПЛОСЕТЬЭНЕРГО"), именуемый в дальнейшем **Потребитель**, в лице генерального директора Мязитова Ильдара Марсовича, действующего на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий договор теплоснабжения (далее – договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Теплоснабжающая организация обязуется поставить Потребителю тепловую энергию через присоединенные тепловые сети Теплоснабжающей организации, а Потребитель обязуется принимать тепловую энергию с теплоносителем¹ и оплачивать, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении систем теплоснабжения и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии.

Точки поставки тепловой энергии Потребителю, являющиеся местом исполнения обязательств по поставке тепловой энергии, указаны в Приложении №12 к настоящему договору.

1.2. В целях исполнения обязательств по подаче тепловой энергии и теплоносителя Теплоснабжающая организация заключила договор оказания услуг по передаче тепловой энергии и теплоносителя с Теплосетевой организацией.

1.3. В настоящем договоре понятие «тепловые сети Теплоснабжающей организации» включает в себя тепловые сети Теплоснабжающей организации и Теплосетевой организации.

1.4. Теплоснабжающая организация и Потребитель при отпуске, передаче и потреблении тепловой энергии, а также при взаимных расчетах обязуются руководствоваться настоящим договором, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О теплоснабжении» от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ, «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», утвержденными постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 года № 808 (далее – Правила организации теплоснабжения), Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. № 1034 (далее - Правила учета), «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. №115 (ПТЭТЭ), «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей» Российской Федерации (далее – ПТЭСиС РФ) и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

2. КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

2.1. Ориентировочное количество (договорные величины) тепловой энергии, подаваемой Потребителю в календарном году с разбивкой по месяцам, устанавливается Приложением № 1 к настоящему договору, которое представляет собой прогноз отпуска тепловой энергии и рассчитывается на основании средних многолетних данных о

¹ Теплоноситель – специально подготовленная на источнике тепловой энергии среда (жидкого агрегатного состояния), которая используется в системе теплоснабжения для передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплоснабжающих установок Потребителя.

фактическом потреблении тепловой энергии. Фактическое потребление тепловой энергии зависит от фактически сложившихся погодных условий в том или ином месяце. Ориентировочные договорные величины, указанные в Приложении №1 не используются для определения количества тепловой энергии, потребленной Потребителем.

Тепловые нагрузки Потребителя (с учетом Субабонентов) по видам теплоснабжения приведены в Приложениях №№ 2 и 3 по каждой точке поставки к настоящему договору.

2.2. Объем теплоносителя при однократном наполнении систем теплоснабжения Потребителя (с учетом Субабонентов) определен в Приложении № 2 по каждой точке поставки к настоящему договору.

При расчете объема теплоносителя при однократном наполнении систем теплоснабжения Потребителя, стороны руководствуются проектными данными, а при отсутствии данных об объемах систем отопления, вентиляции, кондиционирования допускается принимать объем воды в системах теплоснабжения равным 65 м^3 на 1 МВт ($75,6 \text{ м}^3$ на 1 Гкал) расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения.

2.3. Общее количество тепловой энергии и теплоносителя в расчетный период, принятое Потребителем в точке поставки, при наличии прибора учета на тепловом пункте, определяется в соответствии с Приложением № 8 к настоящему договору и включает в себя:

- измеренное прибором учета в штатном режиме;
- количество тепловой энергии, израсходованной потребителем за время действия нештатных ситуаций по показаниям приборов учета;
- количество тепловой энергии, принятое за время выхода из строя приборов учета (до 15 суток);
- количество тепловой энергии с теплоносителем при однократном ежегодном наполнении тепловых сетей и систем теплоснабжения после отключения на гидравлические испытания тепловых сетей Теплоснабжающей организации предъявляется к оплате один раз в год;
- потери тепловой энергии в тепловых сетях Потребителя от точки поставки до места установки приборов учета, в случае если приборы учета установлены не в точке поставки, указанной в п.1.1 настоящего договора, при этом величина потерь определяется расчетным путем согласно п.3.7. настоящего договора и указывается в Приложении № 2 по каждой точке поставки к настоящему договору;

- количество тепловой энергии, потребленное в иных нештатных ситуациях.

Общее количество теплоносителя в расчетный период, затраченное Потребителем, имеющим прибор учета тепловой энергии и теплоносителя на тепловом пункте, определяется в соответствии с Приложением № 8 к настоящему договору и включает в себя: количество теплоносителя, принимаемое по показаниям приборов учета, установленных на подающем и обратном трубопроводах в соответствии с отчетной ведомостью (Приложение № 10 к настоящему договору); количество теплоносителя, израсходованного на подпитку вторичного контура за расчетный период, принимаемый по показаниям подпиточного водосчетчика при независимой схеме присоединения систем теплоснабжения Потребителя²; количество теплоносителя при однократном наполнении систем теплоснабжения после гидравлических испытаний при подготовке к отопительному сезону и предъявляется к оплате Потребителю один раз в год.

2.4. Общее количество тепловой энергии и теплоносителя в расчетный период, принятое Потребителем в точке поставки, при отсутствии прибора учета на тепловом пункте или при выходе его из строя, определяется на основании данных общедомовых (коллективных) приборов учета, указанных в приложении № 14, в соответствии с Приложением № 8 к настоящему договору и включает в себя:

- измеренное прибором учета в штатном режиме;
- количество тепловой энергии, израсходованной потребителем за время действия нештатных ситуаций по показаниям приборов учета;
- количество тепловой энергии, принятое за время выхода из строя общедомовых (коллективных) приборов учета (до 15 суток);

² Показания водосчетчика, если они не введены в тепловычислитель, заполняются Потребителем в отчетной ведомости «от руки»

- количество тепловой энергии с теплоносителем при однократном ежегодном наполнении тепловых сетей и систем теплопотребления после отключения на гидравлические испытания тепловых сетей Теплоснабжающей организации предъявляется к оплате один раз в год;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях Потребителя от точки поставки до теплового пункта, в случае если приборы учета установлены не в точке поставки, указанной в п.1.1 настоящего договора, при этом величина потерь определяется расчетным путем согласно п.3.7 настоящего договора и указывается в Приложении № 2 по каждой точке поставки к настоящему договору;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях Потребителя от точки поставки до места установки общедомовых (коллективных) приборов учета, при этом величина потерь определяется расчетным путем согласно п.3.7 настоящего договора, принимая при расчете данные, указанные в Приложении №16 к настоящему договору;

- количество тепловой энергии, потребленное в иных нештатных ситуациях.

Общее количество тепловой энергии в расчетном периоде, принятое Потребителем, не имеющим приборов учета тепловой энергии в тепловом пункте и общедомовых (коллективных) приборов учета, определяется в соответствии с Приложением № 8 к настоящему договору.

2.5. Отчетная ведомость (Приложение № 10 к настоящему договору), в которой «от руки» представителем Теплоснабжающей организации внесены записи, касающиеся количества тепловой энергии и теплоносителя помимо зафиксированных приборами учета тепловой энергии и теплоносителя, является действительной при наличии подписей и печатей представителей Теплоснабжающей организации и Потребителя под данными записями и принимается к расчету, исходя из внесенных записей.

2.6. При отсутствии приборов учета тепловой энергии на тепловом пункте и общедомовых (коллективных) приборов учета, а также при непредставлении Потребителем отчетной ведомости с прибора учета тепловой энергии и теплоносителя в сроки, предусмотренные п. 5.1.1 настоящего договора, количество принятой Потребителем (с учетом Субабонентов) тепловой энергии и теплоносителя, затраченного на восполнение потерь в системах теплопотребления Потребителя, производится в соответствии с Приложением № 8 к настоящему договору.

В случае непредоставления Потребителем, в сроки, указанные в п.5.1.5 настоящего договора, справки о количестве зарегистрированных/проживающих жильцов в жилых домах по точкам поставки, Теплоснабжающая организация производит расчет исходя из ранее предоставленных сведений.

Расчет теплопотребления по нежилым зданиям при отсутствии приборов учета, производится в соответствии с Приложением №8 по расчетным тепловым нагрузкам, указанным в Приложении № 3 по каждой точке поставки.

2.7. При временном нарушении работы приборов учета тепловой энергии и теплоносителя (более 15 суток в течение года) расчет количества принятой тепловой энергии и теплоносителя производится по пп. 2.3, 2.4. настоящего договора в соответствии с Приложением № 8 к настоящему договору. Указанные нарушения фиксируются актами, составленными представителями Теплоснабжающей организации и Потребителя.

Теплоснабжающая организация вправе, по мере необходимости, производить проверку потребления Потребителем (с учетом Субабонентов) количества тепловой энергии с составлением акта.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЯ И УЧЕТ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

3.1. Технические характеристики систем теплопотребления Потребителя определяются на основании согласованного в установленном порядке проекта присоединения теплопотребляющего оборудования зданий, сооружений к тепловым сетям Теплоснабжающей организации.

3.2. Сведения о допущенных в эксплуатацию приборах учета тепловой энергии и теплоносителя Потребителя приведены в Приложении № 7 по каждой точке поставки к настоящему договору (при их установке).

3.3. Учет тепловой энергии и теплоносителя осуществляется допущенным в соответствии с Правилами учета в эксплуатацию прибором учета на тепловом пункте по каждой точке поставки. Показания приборов учета принимаются к коммерческому расчету после подписания акта допуска в эксплуатацию прибора учета, утверждения его руководителем Теплоснабжающей организации и опломбировки.

3.4. Коллективные (общедомовые) приборы учета признаются Сторонами коммерческими в случае допуска их в эксплуатацию Потребителем в соответствии с ПУТЭиТ по согласованию с Теплоснабжающей организацией и внесением соответствующих изменений в Приложение №14 к настоящему договору.

3.5. Показания общедомовых приборов учета принимаются Теплоснабжающей организацией только при отсутствии прибора учета на тепловом пункте в соответствии с Приложением №8 к настоящему договору.

3.6. Порядок определения количества потребленных Потребителем тепловой энергии и теплоносителя изложен в Приложении № 8 к настоящему договору.

3.7. При установке приборов учета тепловой энергии (в том числе коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии и теплоносителя) не в точке поставки, количество принятой тепловой энергии увеличивается на величину потерь тепловой энергии в сети от точки поставки до места установки приборов приведенных в Приложении № 2 по каждой точке поставки к настоящему договору. Величина потерь тепловой энергии за расчетный период определяется как 1/7 часть годовых потерь тепловой энергии, указанных в п.5 Приложения № 2 по каждой точке поставки к настоящему договору, и предъявляется к оплате в течение отопительного сезона.

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

4.1. ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЯЗУЕТСЯ:

4.1.1. Производить (покупать) тепловую энергию и подавать ее Потребителю через тепловые сети в необходимом Потребителю количестве и с тепловыми нагрузками, установленными настоящим договором, на отопление - в течение отопительного сезона, на горячее водоснабжение - круглосуточно в течение года, кроме перерывов:

- не более 10-ти дней в период проведения предусмотренных графиками текущего и капитального ремонтов основного оборудования ТЭЦ и тепловых сетей, утвержденных в установленном порядке;

- не более 3-х суток для проведения внеплановых ремонтов тепловых сетей совокупно по году.

4.1.2. Обеспечить отпуск тепловой энергии и теплоносителя от Источников тепловой энергии Теплоснабжающей организации в сети Теплосетевой организации в соответствии с диспетчерским графиком тепловой нагрузки (температурным и гидравлическим графиком работы тепловых сетей), задаваемым диспетчером Теплосетевой организации, в количестве и с параметрами и их отклонениями в пределах норм (п.4.11.1. ПТЭЭСиС РФ). При этом показатели качества подаваемого теплоносителя и подпиточной воды должны соответствовать нормам, установленным пунктами раздела 4.8. ПТЭЭСиС РФ.

4.1.3. При проведении плановых и внеплановых работ по ремонту тепловых сетей заблаговременно предупреждать Потребителя о сроках начала и продолжительности отключения.

4.1.4. Уведомлять Потребителя о причинах, начале и сроках перерывов при поставке тепловой энергии:

- за 7 дней в период с мая по октябрь - при производстве плановых ремонтов;
- за 24 часа в любое время года - при производстве внеплановых работ.

4.1.5. При необходимости составлять совместно с Потребителем Акт технологической и аварийной брони теплоснабжения и График разгрузки систем теплоснабжения (Приложение № 6) по каждой точке поставки.

4.1.6. Выдавать технические условия на установку или замену приборов учета тепловой энергии и теплоносителя и согласовывать проектную документацию, выполненную в соответствии с ними.

4.1.7. Производить расчет количества принятой тепловой энергии и теплоносителя Потребителем (с учетом Субабонентов) в соответствии с п.п.6.3, 6.4 настоящего договора на основании Приложения № 8 к настоящему договору.

4.1.8. Рассчитывать стоимость принятой тепловой энергии и теплоносителя Потребителем (с учетом Субабонентов) в соответствии с Приложением № 11 к настоящему договору.

4.1.9. Ежемесячно выставлять (передавать) Потребителю (с учетом Субабонентов) платежные документы за тепловую энергию и теплоноситель.

4.1.10. Ежемесячно передавать (через банк или на руки представителю - в случае заключения дополнительного соглашения) Потребителю оформленные со стороны Теплоснабжающей организации Акты о сдаче-приемке по договору, Акты приемки-передачи теплоэнергии для бытовых нужд населения и платежные документы за расчетный период в порядке и сроки, установленные гл. 7 настоящего договора.

4.1.11. По требованию Потребителя представить ему расчет количества потребленной тепловой энергии, теплоносителя за отчетный период не позднее чем через 15 дней после сдачи отчета о теплопотреблении.

4.1.12. Исполнять другие обязанности, предусмотренные настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИМЕЕТ ПРАВО:

4.2.1. Вводить ограничение или прекращение подачи (потребления) тепловой энергии Потребителю при возникновении или угрозе возникновения аварии в работе систем теплоснабжения, в том числе угрожающих жизни и здоровью людей.

Графики ограничения потребления и временного отключения тепловой энергии разрабатываются на каждый календарный год, утверждаются уполномоченными лицами Теплоснабжающей организации и согласовываются с соответствующими органами исполнительной власти г. Москвы и(или) Московской области.

4.2.2. Требовать от Потребителя, для поддержания устойчивости и надежности работы энергосистемы, снижения потребления тепловой энергии в соответствии с Графиком разгрузки систем теплопотребления при возникновении аварийного дефицита тепловой энергии, вызванного невозможностью соблюдения технологических режимов в связи с экстремальными погодными условиями и/или стихийными бедствиями или угрозой возникновения аварии в работе систем энергоснабжения.

4.2.3. Доступа к системам теплопотребления, приборам учета, необходимой технической и оперативной документации Потребителя для:

- контроля по приборам учета за соблюдением установленных режимов и согласованных объемов энергопотребления - в рабочее время суток;
- контроля за состоянием приборов учета и целостности пломб - в рабочее время суток;
- проведения замеров по определению качества тепловой энергии - в рабочее время суток;
- проверок теплопотребляющих установок, присоединенных к тепловой сети Теплоснабжающей организации, - в рабочее время суток;
- проведения мероприятий по прекращению (ограничению) подачи (потребления) тепловой энергии в связи с нарушением Потребителем соответствующих условий договора – в рабочее время суток;
- проведения проверки установленных режимов теплопотребления в нештатных ситуациях - в любое время суток.

4.2.4. Прекращать полностью или частично подачу Потребителю тепловой энергии с заблаговременным предупреждением Потребителя:

- при неоднократном нарушении Потребителем сроков и размеров оплаты принятой тепловой энергии и теплоносителя;

- за неудовлетворительное техническое состояние систем теплоснабжения Потребителя в соответствии с требованиями государственного энергетического надзора о прекращении его эксплуатации;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

4.2.5. Перерывы в подаче, прекращение или ограничение подачи тепловой энергии Теплоснабжающей организацией без предварительного согласования с Потребителем и без соответствующего его предварительного предупреждения допускаются в случае необходимости принять неотложные меры по предотвращению или ликвидации аварии при условии немедленного уведомления Потребителя об этом.

4.2.6. При проведении плановых работ по ремонту тепловых сетей, связанных с отключением потребителей тепловой энергии, заблаговременно, но не менее чем за 7 суток, предупреждать Потребителя о сроках начала и продолжительности отключения.

4.2.7. При производстве внеплановых работ по ремонту тепловых сетей, связанных с отключением потребителей тепловой энергии, уведомлять Потребителя о причинах, начале и сроках перерывов в подаче тепловой энергии за 24 часа в любое время года; уведомлять по факту - при производстве аварийных работ.

4.2.8. Требовать от Потребителя прекращения теплоснабжения Субабонентов, самовольно присоединенных к системе теплоснабжения Потребителя, а также помимо приборов учета, допущенных в эксплуатацию в установленном порядке.

4.2.9. Один раз в полугодие или по мере необходимости проводить сверку расчетов с Потребителем путем оформления актов сверки.

4.2.10. Ежегодно проверять техническое состояние и готовность теплоиспользующего оборудования к работе в отопительный период и оформлять трехсторонний Акт готовности теплоиспользующего оборудования Потребителя к отопительному сезону совместно с Теплосетевой организацией.

4.2.11. При несвоевременном сообщении Потребителем о нарушениях функционирования прибора учета расчет расхода тепловой энергии, теплоносителя за отчетный период производится расчетным путем.

4.2.12. Пользоваться другими правами, предусмотренными настоящим договором и/или действующим законодательством.

5. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ

5.1. ПОТРЕБИТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:

5.1.1. Ежемесячно на 00-00 часов первого числа месяца, следующего за расчетным, производить снятие показаний приборов учета тепловой энергии и теплоносителя в тепловом пункте и представлять их в Теплоснабжающую организацию в первый рабочий день, но не позднее второго числа месяца, следующего за отчетным, по форме Приложения № 10 к настоящему договору.

В апреле и декабре показания приборов учета представляются в Теплоснабжающую организацию в последний рабочий день месяца.

При наличии коллективного (общедомового) прибора учета ежемесячно снимать показания такого прибора учета в период с 23-го по 25-е число текущего месяца и передавать показания Теплоснабжающей организации до первого числа месяца, следующего за расчетным.

В случае отсутствия или выхода из строя приборов учета тепловой энергии и теплоносителя в тепловом пункте и коллективного (общедомового) прибора учета, предоставлять по каждому многоквартирному жилому дому и другим объектам, снабжающимся тепловой энергией по настоящему договору, до первого числа месяца, следующего за расчетным, реестр показаний индивидуальных приборов учета по форме приложения №15 к настоящему договору.

5.1.2. В соответствии с условиями настоящего договора производить оплату тепловой энергии (производство и передачу) и стоимости теплоносителя, потерянного в системах теплоснабжения Потребителя, рассчитанных в соответствии с пп.2.3, 2.4. и на основании Приложения № 8 к настоящему договору, а также однократное наполнение систем теплоснабжения Потребителя при подготовке к очередному отопительному сезону.

5.1.3. Представлять в Теплоснабжающую организацию в течение 10 дней с даты изменения информацию:

- о принадлежности теплопотребляющих установок;
- о банковских реквизитах, своем месте нахождения (указанном в учредительных документах и фактическом);
- о реорганизации, изменении наименования, ведомственной принадлежности, организационно-правовой формы и других изменений, влияющих на надлежащее исполнение договора;
- документы об установке и приемке в эксплуатацию коллективного (общедомового) прибора учета (копии актов допуска и паспортов на индивидуальные приборы учета, установленные в помещениях многоквартирных жилых домов и других объектов, снабжающихся тепловой энергией по настоящему договору);
- копии протоколов собраний собственников МКД об изменении способа расчета за тепловую энергию (расчет из 1/12 или только в отопительный период).

5.1.4. Ежеквартально, до 28 числа месяца, предшествующего окончанию квартала, предоставлять Теплоснабжающей организации реестр по форме Приложения №13 к настоящему Договору (далее – реестр) за подписью уполномоченного представителя Потребителя и печатью Потребителя, с информацией о количестве зарегистрированных/проживающих в многоквартирных жилых домах, общей, жилой и нежилой площади по каждому жилому дому, по точкам поставки к настоящему договору. К реестру прикладываются подтверждающие данные, занесенные в реестр, документы, в том числе: паспорта БТИ жилых зданий Потребителя, справки о количестве зарегистрированных в жилых домах граждан, подписанных Потребителем и/или ГКУ «Дирекция ЖКХиБ» соответствующего округа города Москвы.

5.1.5. Вести ежедневный учет принятой тепловой энергии по согласованной с Теплоснабжающей организацией форме в журнале учета

5.1.6. Соблюдать установленный настоящим договором режим потребления тепловой энергии и теплоносителя.

5.1.7. Поддерживать в точке поставки следующие значения показателей качества возвращаемого теплоносителя:

- а) жесткость возвращаемой сетевой воды, не превышающей жесткость сетевой воды в подающем трубопроводе;
- б) температуру обратной, возвращаемой сетевой воды из отопления и вентиляции (T_4) в пределах значений, установленных температурным графиком (Приложение № 4).

При отклонении температуры (T_1) в подающем трубопроводе (T_4) должна соответствовать температуре (T_1) теплоносителя по температурному графику (Приложение № 4).

5.1.8. При необходимости составлять Акт технологической и аварийной брони теплоснабжения и График разгрузки систем теплопотребления (Приложение № 6) по каждой точке поставки.

5.1.9. Один раз в полугодие или по мере необходимости производить сверку расчетов путем подписания в течение 5-ти дней с момента получения от Теплоснабжающей организацией актов сверки.

5.1.10. Обеспечивать доступ работникам Теплоснабжающей организации к системам потребления, приборам учета тепловой энергии и теплоносителя.

5.1.11. Уведомлять Теплоснабжающую организацию:

- обо всех нарушениях схем и неисправностях в работе приборов учета тепловой энергии не позднее суток с момента обнаружения;
- об изменениях, произошедших в технологических процессах и схеме систем теплопотребления Потребителя (с учетом Субабонентов), не позднее трех суток с момента изменений;
- об изменении производственных потребностей, в силу которых может значительно возрасти или снизиться потребление тепловой энергии, не позднее, чем за месяц до момента предполагаемого изменения;

- о полном прекращении потребления тепловой энергии, а также об отключении отдельных систем теплоснабжения (при отсутствии или неработоспособности приборов учета).

5.1.12. Поддерживать технически исправное состояние своих систем теплоснабжения в соответствии с требованиями действующих нормативных актов и технических документов. Нести ответственность за техническое состояние, технику безопасности и эксплуатацию находящихся в ведении теплоснабжающих установок в соответствии с требованиями действующих нормативных актов и нормативно-технических документов.

5.1.13. Обеспечить сохранность на своей территории теплоснабжающего оборудования, технических средств и систем контроля и управления теплоснабжением, принадлежащих иным организациям. Не допускать возведение построек, посадки деревьев и кустарников на трассах тепловых сетей других организаций. Не допускать в подвальных и полуподвальных помещениях, принадлежащих Потребителю, в которых проходят транзитные трубопроводы, постоянного нахождения людей и складирование материальных ценностей, возведение стен и перегородок, любой другой перепланировки помещений.

Оборудовать тепловые вводы неподвижной опорой и газонепроницаемым сальниковым уплотнением, а подвальные и полуподвальные помещения, находящиеся в ведении Потребителя, системой аварийного водоудаления и вытяжной вентиляции. Следить за гидроизоляцией зданий, находящихся в ведении Потребителя, и выполнять за свой счет мероприятия, исключающие попадание горячей воды в подвальные, полуподвальные и другие помещения.

5.1.14. Обслуживать системы теплоснабжения персоналом, прошедшим специальное обучение и имеющим соответствующее удостоверение Ростехнадзора.

5.1.15. Соблюдать установленный режим потребления тепловой энергии, не допускать увеличение расхода теплоносителя, связанного с утечкой сетевой воды, а также немедленно сообщать Теплоснабжающей организации о планируемом отключении теплоносителя, об авариях, пожарах и иных нарушениях, возникающих при использовании теплоэнергии, систем теплоснабжения, приборов учета и тепловой автоматики.

5.1.16. В течение пяти рабочих дней с даты получения от Теплоснабжающей организации актов сдачи-приемки тепловой энергии:

- подписывать и возвращать в Теплоснабжающую организацию один экземпляр Акта о сдаче - приемке по договору за расчетный период, два экземпляра Актов приемки-передачи теплоэнергии для бытовых нужд населения;

- в случае несогласия с предъявленным количеством тепловой энергии и теплоносителя, представлять в Теплоснабжающую организацию аргументированные возражения в письменном виде.

5.1.17. Подключать (присоединять) к своим сетям собственную дополнительную тепловую нагрузку и тепловую нагрузку иных потребителей (Субабонентов) только при условии наличия разрешения Теплоснабжающей организации и выполнении технических условий на подключение тепловой нагрузки с внесением соответствующих изменений в настоящий договор.

5.1.18. Производить установку или замену приборов учета тепловой энергии и теплоносителя только по проекту, согласованному Теплоснабжающей организацией (кроме индивидуальных приборов учета).

5.1.19. Предъявлять Теплоснабжающей организации приборы учета тепловой энергии и теплоносителя для первичного (повторного) допуска их в эксплуатацию и пломбировки в день приемки с составлением соответствующего акта (кроме индивидуальных приборов учета).

5.1.20. Обеспечить исправное состояние приборов учета тепловой энергии и теплоносителя.

5.1.21. При прекращении деятельности (ликвидации, реорганизации) и/или продаже (отчуждении иным образом) своих объектов, предназначенных для непосредственного участия в энергоснабжении Потребителя, изменении назначения занимаемого здания, сооружения, помещения сообщать письменно в Теплоснабжающую организацию не позднее, чем за 30 дней до момента совершения факта, фиксирующего прекращение деятельности

и/или отчуждение объектов, об изменении назначения (цели использования) помещений, об изменении настоящего договора.

5.1.22. В 10-дневный срок с даты фактического прекращения деятельности и/или отчуждения объектов, оборудования, участвующего в передаче, распределении и/или потреблении тепловой энергии, произвести с Теплоснабжающей организацией полный расчет (оплату) стоимости тепловой энергии и теплоносителя, а также пени, процентов за нарушение сроков оплаты ранее принятых тепловой энергии и теплоносителя.

5.1.23. При прекращении действия настоящего договора в соответствии с п. 9.2 настоящего договора Потребитель обязан выполнить действия, указанные в п. 5.1.21 и 5.1.22.

5.1.24. Ежемесячно через своего уполномоченного представителя получать в Теплоснабжающей организации оформленные счета фактуры за предыдущий расчетный месяц в сроки, установленные Налоговым кодексом РФ.

5.1.25. При подключении к своим тепловым сетям и теплопотребляющим установкам иных потребителей, получающих через теплосетевое оборудование, принадлежащее Потребителю, тепловую энергию и теплоноситель, поставляемые Теплоснабжающей организацией по тепловым сетям Теплосетевой организации, требовать исполнения всех обязанностей, установленных настоящим договором для Потребителя, в том числе по поддержанию сетей и систем теплопотребления в надлежащем техническом состоянии и обеспечению безопасности при эксплуатации теплосетевых объектов так, если бы указанные лица сами являлись Потребителями по настоящему договору.

5.1.26. Осуществлять допуск в эксплуатацию общедомовых (коллективных) приборов учета по согласованию с Теплоснабжающей организацией.

5.1.27. Ежегодно проводить подготовку теплоиспользующего оборудования к работе в отопительный период в соответствии с действующим законодательством.

5.1.28. Исполнять другие обязательства, предусмотренные настоящим договором и/или действующим законодательством.

5.2. ПОТРЕБИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО:

5.2.1. Требовать возмещения причиненного реального ущерба в случаях перерывов теплоснабжения по вине Теплоснабжающей организации.

5.2.2. Требовать поддержания показателей качества и количества тепловой энергии и теплоносителя в соответствии с Приложениями №№ 2 и 4 к настоящему договору, за исключением случаев, предусмотренных в п.п. 4.2.4, 4.2.5 настоящего договора.

5.2.3. Передавать тепловую энергию, принятую от Теплоснабжающей организации, другим лицам только при наличии разрешения Теплоснабжающей организации, при выполнении технических условий на подключение и внесении соответствующих изменений в настоящий договор.

5.2.4. Заявлять Теплоснабжающей организации об ошибках, обнаруженных в платежных документах, и требовать их исправления.

5.2.5. Направлять Теплоснабжающей организации письменные мотивированные возражения по перерывам в подаче, прекращению или ограничению подачи тепловой энергии в тех случаях, когда такие перерывы в подаче, прекращение или ограничение тепловой энергии осуществляются по согласованию Теплоснабжающей организации с Потребителем. Неполучение таких возражений в разумный срок будет рассматриваться Теплоснабжающей организацией как получение соответствующего согласия Потребителя.

5.2.6. Пользоваться другими правами, предусмотренными настоящим договором и/или действующим законодательством.

6. ТАРИФЫ И РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

6.1. Тарифы на тепловую энергию (производство и передача) и теплоноситель устанавливаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

На дату заключения настоящего Договора действуют тарифы на тепловую энергию, установленные Постановлениями РЭК Москвы от 20.12.2013 г. № 425-ТЭ, на теплоноситель от 30.12.2013 г. № 476-ТЭ.

Изменение тарифов на тепловую энергию и теплоноситель в период действия настоящего договора не требует его переоформления. Величины тарифов на тепловую энергию и на теплоноситель доводятся до Потребителя через Уведомление, прилагаемое к платежному требованию на оплату тепловой энергии и теплоносителя за январь текущего года.

6.2. Потребитель оплачивает стоимость теплоносителя, затраченного на восполнение его потерь в системах теплоснабжения Потребителя (технологические нужды, утечки, наполнение).

6.3. Порядок расчета стоимости тепловой энергии и теплоносителя, принятых Потребителем (с учетом Субабонентов) в расчетном периоде, определен в Приложении № 11 к настоящему договору.

6.4. В случае обнаружения расхождения между данными о количестве принятой Потребителем (с учетом Субабонентов) тепловой энергии, указанной Потребителем в отчетной ведомости прибора учета, и данными, указанными в Акте о сдаче-приемке по договору, расчет количества принятой Потребителем тепловой энергии за расчетный период производится на основании данных Акта о сдаче-приемке тепловой энергии по договору. При этом сумма недоплаты (переплаты) Потребителем стоимости тепловой энергии подлежит доплате (или засчитывается в счет текущих платежей) Потребителем за тот расчетный период, в котором составлен соответствующий акт.

6.5. Изменение расчетных тепловых нагрузок, указанных в настоящем договоре, осуществляется в соответствии с Правилами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок, утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 28.12.2009г. № 610. Изменение расчетных тепловых нагрузок в указанном выше порядке фиксируется в Приложениях № 2,3 по каждой точке поставки к настоящему договору. Перерасчет количества принятой тепловой энергии и теплоносителя за прошедшие периоды не производится.

7. ОПЛАТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

7.1. Расчетным периодом для определения стоимости и оплаты Потребителем (с учетом Субабонентов) подаваемой тепловой энергии и теплоносителя является календарный месяц, начало которого определяется с 00.00 часов 1-го дня календарного месяца и заканчивается в 24.00 часа последнего дня этого месяца. Первым расчетным периодом по настоящему договору является период, начало которого определяется с даты заключения настоящего договора и заканчивается в 24.00 часа последнего дня этого месяца.

7.2. Теплоснабжающая организация выставляет (передает) Потребителю (с учетом Субабонентов):

- счет-фактуру на всю сумму фактически потребленной тепловой энергии за расчетный период в сроки, установленные Налоговым кодексом РФ.

до 10-го числа месяца, следующего за расчетным периодом, платежное требование на сумму фактического потребления тепловой энергии и теплоносителя (наполнение системы теплоснабжения Потребителя, технологические нужды, утечки сетевой воды), Акты о сдаче-приемке по договору, Акты приемки-передачи теплоэнергии для бытовых нужд населения.

Потребитель через своего уполномоченного представителя получает в Теплоснабжающей организации оформленные счета-фактуры.

7.3. Платежные требования выставляются на расчетный счет Потребителя с акцептом.

7.4. Непоступление на расчетный счет Потребителя платежных требований с акцептом не освобождает Потребителя от надлежащего исполнения им своих обязательств по своевременной и полной оплате потребленных тепловой энергии и теплоносителя за расчетный период в установленные Договором сроки.

7.5. Потребитель производит оплату за фактически потребленную в расчетном периоде тепловую энергию и теплоноситель в срок до 20-го числа месяца, следующего за расчетным периодом.

7.6. Оплата стоимости принятой Потребителем (с учетом Субабонентов) тепловой энергии и теплоносителя считается произведенной надлежащим образом при условии поступления в сроки, установленные в п. 7.4. настоящего договора, на расчетный счет Теплоснабжающей организации всей суммы за потребленную Потребителем тепловую энергию и теплоноситель в расчетном периоде.

7.7. В платежном документе при оформлении Потребителем платежа за тепловую энергию обязательно должны быть указаны номер договора, номер счет-фактуры и период, за который производится оплата. В случае отсутствия в платежных документах Потребителя в поле «Назначение платежа» номера счет-фактуры и (или) периода оплаты, Теплоснабжающая организация относит эту оплату на самый ранний неоплаченный период.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора в соответствии с действующим законодательством.

8.2. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору сторона, нарушившая обязательство, обязана возместить причиненный этим реальный ущерб в порядке и в размере, установленными действующим законодательством.

8.3. Теплоснабжающая организация не несет ответственности за недоотпуск тепловой энергии, произошедший в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору Потребителем (Субабонентами), или вызванный обстоятельствами непреодолимой силы, а также в случаях, предусмотренных в п.п. 4.2.4., 4.2.5 настоящего договора.

8.4. За нарушение сроков оплаты тепловой энергии и теплоносителя, указанных в п. 7.4 настоящего договора, Потребитель по требованию Теплоснабжающей организации уплачивает пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки платежа, начиная со следующего дня после наступления срока оплаты по день фактической оплаты включительно.

8.5. При невыполнении Потребителем обязательств, предусмотренных п.5.1.2 настоящего договора, Теплоснабжающая организация вправе ограничить или прекратить отпуск тепловой энергии после предварительного предупреждения Потребителя.

8.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы: стихийных явлений (наводнение, пожар, землетрясение, ураган и т.п.), военных действий любого характера, диверсий, террористических актов, забастовок, принятия государственными органами решений, препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору. Надлежащим подтверждением наличия указанных обстоятельств будут служить решения (заявления) компетентных государственных органов или сообщения в официальных средствах массовой информации.

8.7. Потребитель несет ответственность за достоверность представленных данных, указанных в предоставленных при заключении договора документах, а также закрепленных в Приложениях к настоящему договору, на основании которых Теплоснабжающая организация производит расчет количества и стоимости тепловой энергии и теплоносителя.

8.8. Границы ответственности между Сторонами указаны в прилагаемом к договору Акте разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон (Приложение № 56) по каждой точке поставки.

8.9. В случае если Потребитель подключается к тепловым сетям, не принадлежащим Теплоснабжающей и/или Теплосетевой организации, границы эксплуатационной ответственности определяются Соглашением с владельцем промежуточных сетей, которое является неотъемлемой частью Приложения № 56. При этом Потребитель самостоятельно решает вопросы по эксплуатации тепловых сетей, поставке по ним тепловой энергии и оплате потерь тепловой энергии и теплоносителя по промежуточным тепловым сетям с их владельцем. Теплоснабжающая организация не несет ответственности за техническое состояние теплотрассы от точки поставки, указанной в Приложении №12 настоящего

договора, до места присоединения Потребителя и за нарушение в теплоснабжении Потребителя в случае повреждения этой тепловой сети.

8.10. Перечень должностных лиц, имеющих право ведения переговоров по качеству и количеству тепловой энергии, а также по вопросам взаимных обязательств приведен в Приложении № 9 к настоящему договору.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий договор вступает в силу с 01.12.2014г. действует по 30.11.2017г. Договор пролонгируется на тот же срок и на тех же условиях, если за 30 дней до окончания срока его действия ни одна из сторон письменно не заявит другой стороне о его прекращении, или изменении, или заключении договора на иных условиях.

9.2. Настоящий договор прекращает свое действие в следующих случаях:

а) в связи с истечением срока, на который он заключен, или его расторжением - со дня, следующего за днем подписания сторонами Соглашения о расторжения договора;

б) в связи с ликвидацией одной из сторон;

в) в связи с невозможностью исполнения настоящего договора в результате отчуждения либо передачи в аренду (найм и т.п.) Потребителем принадлежащего ему оборудования (имущества), участвующего в передаче, распределении и/или потреблении тепловой энергии в рамках настоящего договора.

Прекращение исполнения настоящего договора по п.п. «б» – «в» производится в одностороннем порядке Теплоснабжающей организацией после предоставления Потребителем документов, подтверждающих вышеуказанные обстоятельства. Уведомление о расторжении договора направляется Потребителю по адресу для переписки, указанному в настоящем договоре. Уведомление, неврученное по причине отсутствия стороны по указанному адресу, считается полученным и согласованным сторонами.

Прекращение действия договора влечет за собой прекращение подачи тепловой энергии по настоящему договору.

9.3. Изменение, расторжение или прекращение действия настоящего договора не освобождает стороны от взаимных расчетов за тепловую энергию и теплоноситель по настоящему договору.

9.4. Все приложения, дополнения и изменения условий настоящего договора совершаются в письменной форме с подписанием уполномоченными лицами Теплоснабжающей организации и Потребителя.

9.5. Признание недействительной части настоящего договора не влечет недействительности прочих его частей, если можно предположить, что настоящий договор был бы совершен (заключен, исполнен) и без включения недействительной части.

9.6. Приложения к настоящему договору, указанные в разделе 11 настоящего договора, неоформленные к дате его заключения, оформляются сторонами в процессе его действия.

9.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Все экземпляры договора имеют одинаковую юридическую силу.

9.8. Все споры по заключению, изменению и исполнению настоящего договора подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Теплоснабжающая организация: ОАО «Мосэнерго»

Юридический адрес:

Российская Федерация, 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп.3

ОГРН 1027700302420

ИНН 7705035012 КПП 997450001

Расчетный счет 40702810770010004975 в Центральном филиале АБ «РОССИЯ»

142770, г.Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, 101, кор.5.

БИК 044599132 Корреспондентский счет 30101810400000000132

Телефон/Факс 8-495-234-53-09, 8-495-234-53-10

E-mail info@teplosbyt.ru

Адрес переписки: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.15

Потребитель: ООО «ТЕПЛОСЕТЬЭНЕРГО»

Юридический адрес: 109542, г. Москва, Рязанский проспект, д.86/1, стр.3, пом.9

ОГРН 1147746382233 ИНН 7721828474 КПП 772101001

Расчетный счет № 40702810438000066671 в ОАО «Сбербанк России» г. Москва

БИК 044525225 Корреспондентский счет 30101810400000000225

Тел./факс 8-495-764-09-45

Адрес переписки: 109542, г. Москва, Рязанский проспект, д.86/1, стр.3, пом.9

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ЗА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ

ОАО «Мосэнерго»:

ИНН 7705035012 КПП 997450001

Расчетный счет 40702810770010004975 в Центральном филиале АБ «РОССИЯ»

142770, г.Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, 101, кор.5.


БИК 044599132 Корреспондентский счет 30101810400000000132

11. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью договора:


1. Приложение № 1 «Ориентировочные договорные величины теплоснабжения»
2. Приложение № 2 «Расчетные (договорные) тепловые нагрузки Потребителя (с учетом Субабонентов) по видам теплоснабжения и другие технические характеристики подаваемой тепловой энергии».
3. Приложение № 3 «Расчетные тепловые нагрузки Потребителя (с учетом Субабонентов)».
4. Приложение № 4 «Температурный и гидравлический графики».
5. Приложение № 5:
 - б) «Акт разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон».
6. Приложение № 6 «Акт технологической и аварийной брони теплоснабжения».
7. Приложение № 7 «Сведения о приборах учета тепловой энергии и теплоносителя Потребителя».
8. Приложение № 8 «Порядок определения количества потребленной тепловой энергии и теплоносителя Потребителем».
9. Приложение № 9 «Перечень должностных лиц для ведения переговоров по исполнению настоящего договора».
10. Приложение № 10 «Отчетная ведомость за принятую тепловую энергию и теплоноситель».
11. Приложение № 11 «Расчет стоимости тепловой энергии и теплоносителя, принятых Потребителем в расчетном периоде».
12. Приложение № 12 «Реестр точек поставки».
13. Приложение №13 «Реестр характеристик многоквартирных жилых домов и других объектов, снабжающиеся тепловой энергией по настоящему договору». Форма.
14. Приложение №14 «Реестр общедомовых приборов учета». Форма.
15. Приложение №15 «Реестр показаний индивидуальных приборов учета». Форма.
16. Приложение №16 «Характеристики разводящих тепловых сетей Потребителя».

ПОДПИСИ СТОРОН

Теплоснабжающая
организация:


М.П. 
«__» ____ 20__ г.

Потребитель


М.П. 
«__» ____ 20__ г.

Приложение № 1
к договору теплоснабжения
от 01.10.2014 г.
№ 0618103

Ориентировочные договорные величины теплопотребления

Гкал

Январь	Февраль	Март	I квартал	Апрель	Май	Июнь	II квартал
1998	1472	1634	5104	1120	324	223	1667
Июль	Август	Сентябрь	III квартал	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	IV квартал
154	201	365	720	855	938	1453	3246
ИТОГО ЗА ГОД							10737

*участь факт
в
свер. таблицы*

ПОДПИСИ СТОРОН

Теплоснабжающая
организация

М.П.



Потребитель

М.П.



Приложение № 2
к договору теплоснабжения
№ 0618103
от 01.10.2014 г.


**Расчетные (договорные) тепловые нагрузки Потребителя (с учетом субабонентов)
по видам теплоснабжения и другие технические характеристики
подаваемой тепловой энергии**

1.	Суммарная расчетная тепловая нагрузка	<u>7,1054</u>	Гкал/час,	<u>97,634</u>	т/час.		
2.	В том числе:						
а)	максимум на отопление	<u>4,1740</u>	Гкал/час,	<u>59,688</u>	т/час, при	<u>28</u>	°С.
	максимум на вентиляцию						
б)	- 28°С	<u>1,9290</u>	Гкал/час,	<u>24,113</u>	т/час, при	<u>28</u>	°С.
	- 15°С		Гкал/час,		т/час, при		°С.
в)	максимум на кондиционирование		Гкал/час,		т/час, при		°С.
			Гкал/час,		т/час, при		°С.
г)	максимум на технологические нужды		Гкал/час,		т/час.		
д)	среднесуточная на подогрев холодной воды для нужд горячего водоснабжения	<u>1,0024</u>	Гкал/час,	<u>13,833</u>	т/час.		
3.	Максимальный расход теплоносителя не более:						
а)	отопительный период			<u>97,634</u>	т/час.		
б)	летний период			<u>25,060</u>	т/час.		
4.	Объем теплоносителя на наполнение систем теплоснабжения Потребителя (при однократном наполнении)			<u>11,535</u>	Гкал/год,	<u>461,387</u>	куб.м
5.	Тепловые потери на тепловом вводе Потребителя (от точки поставки тепловой энергии до прибора учета)			<u>3,942</u>	Гкал/год		

3,942
0,563 x 6
0,561 x 1

ПОДПИСИ СТОРОН

Теплоснабжающая
организация


М.П.



Потребитель


М.П. /И.М.Мязитов/



Приложение № 3
к договору теплоснабжения
№ 0618103
от 01.10.2014 г.

Расчетные тепловые нагрузки Потребителя (с учетом Субабонентов)

Наименование организации	Фактический адрес	Тепловые нагрузки, Гкал/час						от всей нагруз ки*
		Всего	в том числе					
			Отопле ние	Теплова я энергия на подогре в холодно й воды	ТХ	Венти ляция	Кондиц ио н ирован ие	
Гараж-стоянка	г. Москва, 3-я Мытищинская ул., д.3, корп.2, стр.2	2,408	0,4790	0,0000	0,00	1,9290	0,00	26,911
Жилой дом ЗАО «ВК Комфорт»	г. Москва, 3-я Мытищинская ул., д.3, корп.1	1,3965	1,0570	0,3395	0,00	0,00	0,00	22,581
Нежилые помещения	г. Москва, 3-я Мытищинская ул., д.3, корп.1	0,0811	0,0640	0,0171	0,00	0,00	0,00	1,258
Жилой дом ЗАО «ВК Комфорт»	г. Москва, 3-я Мытищинская ул., д.3, корп.2	2,6997	2,0770	0,6227	0,00	0,00	0,00	42,963
Нежилые помещения	г. Москва, 3-я Мытищинская ул., д.3, корп.2	0,1571	0,1340	0,0231	0,00	0,00	0,00	2,230
Адм.здание ООО «Вектор»	г. Москва, Кулаков пер., д.9а, стр.1	0,3190	0,3190	0,0000	0,00	0,00	0,00	3,565
Адм.здание ООО «Вектор»	г. Москва, Кулаков пер., д.9а, стр.2	0,0350	0,0350	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,391
Адм.здание ООО «Вектор»	г. Москва, Кулаков пер., д.9а, стр.3	0,0090	0,0090	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,101
								100%

ПОДПИСИ СТОРОН

Теплоснабжающая
организация

М.П.

М.В. Коржавина

Потребитель

М.П.

М.Мязитов



Температурный и гидравлический графики

ЗОНА №3

Давление на границе раздела: Отопительный период: P1= 6,4 - 8,8 кгс/см²; P2= 1,5 - 4,2 кгс/см²;

В летний период: ΔP=10+12м.в.ст.

Отоп. независимое, 95-70

Q_{от}= 4,1740 Гкал/часQ_{гвс}= 1,0024 Гкал/час

Вент. зависимая, 150-70

Q_{вент} -28= 1,9290 Гкал/час

Среднесуточная температура наружного воздуха	Температура воды в подающем трубопроводе ОАО "МОЭК" на границе балансовой ответственности ст.ЦТП №0618103	Температура воды в отопительную систему при расчетной температуре	Температура воды из отопительной системы и вентиляции на T=-28	Температура обратной воды после отопительного подогревателя	Температура воды на входе в 1-ю ступени ГВС	Температура обратной сетевой воды после подогревателя 1-й ступени при Q _{гвс} ср
T _{н.в.}	T1	95-70C T3	T4	T'4	T4смеш.	T2
8	70,0	42	36	38	37	32,0
6	70,0	45	38	40	39	33,7
4	71,3	48	40	42	41	35,4
3	73,2	50	41	44	43	37,1
2	76,0	51	42	45	44	37,9
0	80,8	54	44	47	46	39,6
-1	82,7	56	45	48	47	40,5
-2	85,5	58	46	49	48	41,3
-3	87,4	59	47	50	49	42,1
-4	90,3	61	48	51	50	43,0
-5	92,2	62	49	53	52	44,7
-6	95,0	64	50	54	53	45,5
-7	96,9	65	51	55	54	46,4
-8	99,8	67	52	56	55	47,2
-9	101,7	69	53	57	56	48,1
-10	104,5	70	54	58	57	48,9
-11	106,4	72	55	59	58	49,7
-12	109,3	73	56	60	59	50,6
-13	111,2	75	57	61	60	51,4
-14	114,0	76	58	63	62	53,1
-15	115,9	78	59	64	63	54,0
-16	118,8	79	60	65	64	54,8
-17	120,7	81	61	66	65	55,6
-18	123,5	83	62	67	66	56,5
-19	125,4	84	63	68	67	57,3
-20	128,3	86	64	69	68	58,2
-21	130,2	87	65	70	69	59,0
-22	133,0	89	66	72	70	59,9
-23	134,9	90	67	73	71	60,7
-24	137,8	92	68	74	72	61,6
-25	139,7	93	69	75	73	62,4
-26	142,5	95	70	76	74	63,2
-27	142,5	95	70	76	74	63,2
-28	142,5	95	70	76	74	63,2
Лето	70	Температура ХВС на входе в 1-ю ст. ГВС 15°C				28

Примечания: 1. Температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети ограничивается срезкой от температуры наружного воздуха T_{н.в.}= -18°C и ниже.

2. При температуре наружного воздуха ниже -18°C температуру сетевой воды держать по особому указанию.

Теплоснабжающая организация:

М.П.

Теплосетевая организация:

Потребитель:

М.П.

Главный инженер Филиала №4 ОАО "МОЭК"

М.П.

А.Н. Свирин

Заместитель главного инженера по магистральным тепловым сетям Филиала №4 ОАО "МОЭК"

А.И. Мосиенко

Предприятие №6

"Магистральные тепловые сети"

А К Т РАЗГРАНИЧЕНИЯ БАЛАНСОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН

г.Москва

"__" ____ 20__ г.

Теплоснабжающая организация ОАО "Мосэнерго", Теплосетевая организация ОАО "МОЭК" и

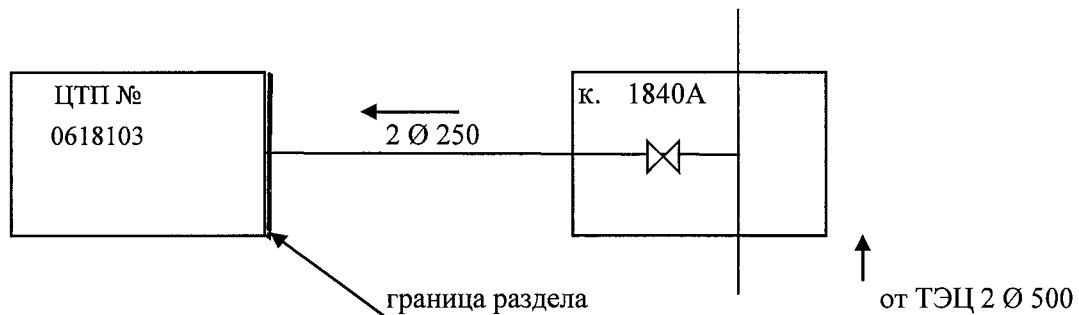
Потребитель ООО "ТЕПЛОСЕТЬЭНЕРГО" (ЦТП № 0618103)

составили настоящий акт о том, что границей раздела балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон является: граница между Теплосетевой организацией и Потребителем - *наружная сторона стены ЦТП № 0618103*

СХЕМА

присоединения Потребителя (ЦТП № 0618103)

адрес: 3-я Мытищинская ул., д. 3, кор. 2, стр. 1



Характеристика теплового ввода

Наименование характеристики	Показатель					Год постройки (перекладки)	Тип прокладки			
Длина тепловых сетей от границы раздела до наружной стены ЦТП (ИТП) (м)	L=					2010				
Условный диаметр тепловых сетей от границы раздела до наружной стены ЦТП (ИТП) (мм)	2D _y =									
Длина тепловых сетей от наружной стены ЦТП (ИТП) до теплосчетчика, установленного в ЦТП (ИТП) (м)	L=	1,5	5,0				В помещении	В помещении		
Условный диаметр тепловых сетей от наружной стены ЦТП (ИТП) до теплосчетчика, установленного в ЦТП (ИТП) (мм)	2D _y =	250	200							

Инв. № А020-002342

Теплоснабжающая
организация

Теплосетевая
организация

Потребитель

М.П. *Н.В. Корсакина*

М.П. *А.Н. Свири*
Заместитель главного инженера по магистральным
тепловым сетям Филиала № 4 ОАО "МОЭК"

М.П. *И.И. Мосиенко*
«ТЕПЛОСЕТЬЭНЕРГО»

ОАО «МОЭК»
Филиал № 4
Предприятие № 6
«Магистральные тепловые сети»

А.И. Мосиенко

Наименование Потребителя ООО "ТЕПЛОСЕТЬЭНЕРГО"
 Адрес ЦТП 3-я Мытищинская ул., д. 3, кор. 2, стр. 1
 Тел. дежурного

АКТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ И АВАРИЙНОЙ БРОНИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Потребители с разбивкой по категориям	Договорные нагрузки, Гкал/ч				Технологическая бронь			Аварийная бронь	
	Тех- ноло- гич.	Ото- пле- ние	Вентил. и кон- диц.	ГВС	Теплоприемники, отключение которых необратимо нарушает технологические процессы	Наг- рузка, Гкал/ч	Длит-сть технол проц., ч	Теплоприемники.отключ.к-рых угрож., жизни людей, сохранности оборудов., сырья, продукции, средств пож.охраны	Наг- рузка, Гкал/ч
Категория 1		0,479	1,929					Поддержание температуры воздуха в отопи- ваемых помещениях +5°С для исключе-	1,0458
Категория 2		0,561		0,0402					0,3927
Категория 3		3,134		0,9622				ния замораживания систем пожаротушения	4,0962
Итого		4,174	1,929	1,0024					5,5347

Примечание: Теплосетевой организацией ограничение вводится до величины нагрузки, указанной в акте аварийной брони,
 а обязанность распределения величины разрешенной аварийной нагрузки по внутренним системам теплоснабжения
 полностью возлагается на персонал потребителя.

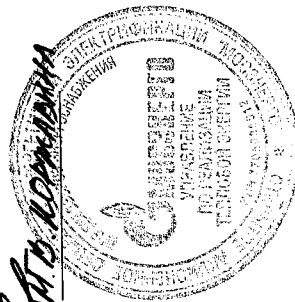
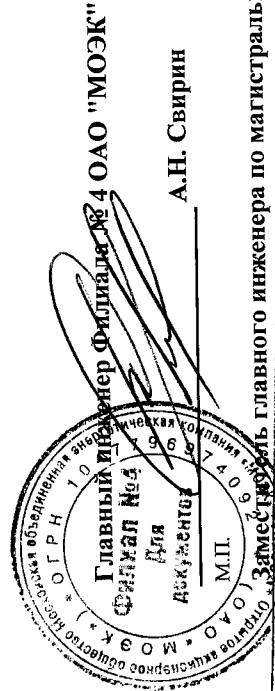
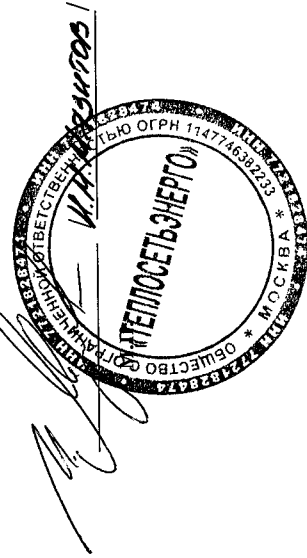
ГРАФИК РАЗГРУЗКИ СИСТЕМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ

Очереди разгрузки	Отключаемое оборудование (с разбивкой по трем категориям потребителей)	Отключаемая нагрузка, Гкал/ч	Закрываемая арматура и место ее расположения	Способ контроля за расходом тепла
I	1 кат., 100%ГВС+30%(отоп.,вент.)	1,3622	калориф.уст-ки в вент.камерах гаража	по прибору учета
	2 кат., 100%(ГВС)	0,0402	завд. в линии ГВС офисн. помещ.	по прибору учета
	3 кат., -			
II	1 кат., 100%ГВС+30%(отоп.,вент.)	1,3622	калориф.уст-ки в вент.камерах гаража	по прибору учета
	2 кат., 100%ГВС+30%(отоп.,вент.)	0,2085	завд. в линии ГВС и отопл. офисн. помещ.	по прибору учета
	3 кат., -			
III	1 кат., 100% всех систем	2,4080	калориф.уст-ки в вент.камерах гаража и завд. в линии отопл.гаража	по прибору учета
	2 кат., 100%ГВС+30%(отоп.,вент.)	0,2085	завд. в линии ГВС и отопл. офисн. помещ.	по прибору учета
	3 кат., -			
IV	Категория 1	7,1054	Задвижки №1, №2 в ЦТП	по манометрам
	Категория 2			
	Категория 3			
	полное отключение всех систем			

Потребитель

Теплосетевая организация

Теплоснабжающая организация



М.П.

Заместитель главного инженера по магистральным объектам Филиала № 4 ОАО "МОЭК" -
Филиал №6
Предприятие №6
«Магистральные тепловые сети»

«Магистральные тепловые сети»

Приложение № 7
к договору теплоснабжения
№ 0618103
от 01.10.2014 г.


Сведения о приборах учета тепловой энергии и теплоносителя Потребителя

Прибор учета расхода тепловой энергии состоит:

№ п/п	Наименование приборов, тип	Заводской №	На каком трубопроводе установлен	Пределы измерения / цена деления шкалы	Дата госпо- верки	Дата очередной гос-поверки
1	2	3	4	5	6	7
1	Первичный преобразователь расхода ППР-100	9	подающий	0,064-160 м3/ч	05.05.2014	05.05.2018
2	Первичный преобразователь расхода ППР-100	352	обратный	0,064-160 м3/ч	05.05.2014	05.05.2018
3	Измерительно-вычислительный блок (ИБВ) ВИС.Т	100207			05.05.2014	05.05.2018
				Гкал		
4	Комплект термометров КТПТР-05	1907	подающий	100П	05.05.2014	05.05.2018
5	Комплект термометров КТПТР-05	1907А	обратный	100П	05.05.2014	05.05.2018
6	Регистратор РПТ	1888				
7	Водомер на линии подпитки ЕТWI-32	9279094			05.05.2014	05.05.2018

ПОДПИСИ СТОРОН

Теплоснабжающая
организация


М.П.  /М.В. Коржавина/

Потребитель


М.П.  /И.М. Михайлов/

**Порядок
определения количества потребленной тепловой энергии и теплоносителя
Потребителем.**

Настоящий порядок определения количества потребленной тепловой энергии и теплоносителя Потребителем (далее – Порядок) определяет методы расчета следующих величин:

- потребленного количества тепловой энергии Q , Гкал;
- количества теплоносителя M , куб. м (т) потребленного на восполнение потерь.

Данный Порядок описывает механизм определения вышеуказанных величин у Потребителя:

- приобретающего тепловую энергию и теплоноситель в целях оказания коммунальных услуг гражданам (УК, ТСЖ, ЖСК и т.д.)
- приобретающего тепловую энергию и теплоноситель для систем теплоснабжения нежилых зданий.

Определение количества потребленной тепловой энергии Потребителем производится одним из ниже перечисленных методов:

1. на основании показаний приборов учета тепловой энергии³;
2. расчетным путем при:
 - отсутствие в точках учета приборов учета;
 - при выходе прибора учёта из строя (неисправности⁴;
 - нарушение установленных договором сроков представления показаний приборов учета.

**1. Определение количества потребленной тепловой энергии и теплоносителя
на основании показаний приборов учета.**

Учет количества потребленной (отпущенной) тепловой энергии по показаниям приборов учета и расчеты по ним осуществляются только при условии, что приборы учета Актом допущены в эксплуатацию и опломбированы Теплоснабжающей организацией. Приборы учета тепловой энергии, помимо необходимых требований к их точности, должны обеспечивать фиксирование и отображение измеряемых параметров в соответствии с требованиями Правил учета.

В зависимости от места установки приборов учета, количество потребленной тепловой энергии и теплоносителя определяется:

**1.1. Для случая, когда приборы учета установлены на границе балансовой или
эксплуатационной ответственности Теплоснабжающей организации и Потребителя (в
точке поставки тепловой энергии)**

³ Приборы, которые выполняют одну или несколько функций: измерение, накопление, хранение, отображение информации о количестве тепловой энергии, массе (объеме), температуре, давлении теплоносителя и времени работы приборов.

⁴ "неисправность средств измерений узла учета" - состояние средств измерений, при котором узел учета не соответствует требованиям нормативных правовых актов, нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации (в том числе в связи с истечением сроков поверки средств измерений, входящих в состав узла учета, нарушением установленных пломб, а также с работой в нештатных ситуациях);

Общее количество потребленной тепловой энергии в точке поставки и общее количество теплоносителя, потребленного на восполнение потерь определяется по формулам:

$$Q = Q_{изм} + Q_G^{\min} + Q_G^{\max} + Q_{ош} + Q_{ум} \text{ (Гкал)}$$

$$M = M_{ум} \text{ (т/куб.м)}$$

где $Q_{изм}$ – количество тепловой энергии, измеренное приборами учета тепловой энергии, Гкал;

$Q_G^{\min}, Q_G^{\max}$ – количество тепловой энергии в точке поставки, потребленной за промежуток времени, когда фактический расход теплоносителя был соответственно меньше или больше пределов измерения расхода (нормированного диапазона) приборов учета, определяется по формуле:

$$Q_G^{\min(\max)} = \frac{G_{\min(\max)} * \Delta t * c * T}{10^3} \text{ (Гкал)}$$

где

$G_{\min(\max)}$ – соответственно нижний или верхний пределы измерений водосчетчика, т/час;

Δt – разность температур в подающем и обратном трубопроводе за расчетный период, принимается по показаниям приборов учета Потребителя, °С;

c – удельная теплоемкость теплоносителя, ккал/кг°С (для воды $c=1$ ккал/кг°С);

T – время работы приборов учета в условиях, когда фактический расход теплоносителя был выше или ниже допустимых пределов измерения, час.

$Q_{ош}$ – количество тепловой энергии, потребленной за время выхода из строя приборов учета (до 15 суток): технические неисправности, отсутствие электропитания и в случае, когда значение измеряемой температуры находилось вне зоны нормированного диапазона измерений приборов учета. Величина потребленной тепловой энергии за это время определяется по среднему значению за отчетный период;

$Q_{ум}$ – потери тепловой энергии с утечками теплоносителя, которые определяются по формуле:

$$Q_{ум} = \sum [M_{ум} * (t_2 - t_{xe}) * 10^{-3}] \text{ (Гкал)}$$

где $M_{ум}$ – масса (объем) теплоносителя, потерянного в тепловых сетях и системах теплопотребления Потребителя:

— При независимой схеме присоединения систем теплопотребления Потребителя, утечка теплоносителя определяется по формуле:

$$M_{ум} = (M_1 - M_2) + M_n,$$

где

M_1, M_2 – масса (объем) теплоносителя, принимаемая по показаниям приборов учета за расчетный период, т/куб.м;

M_n – масса (объем) теплоносителя, израсходованного потребителем на подпитку вторичного контура за расчетный период, принимаемая по показаниям водосчетчика, установленного на подпиточном трубопроводе, т/куб.м;

При зависимой схеме присоединения систем теплопотребления Потребителя величина утечки определяется как разница объема (или массы) теплоносителя по прямому и обратному трубопроводу за расчетный период.

$$M_{ум} = (M_1 - M_2)$$

M_1, M_2 – масса (объем) теплоносителя, принимаемая по показаниям приборов учета за расчетный период, т/куб.м;

t_2 – среднее значение температуры теплоносителя за расчетный период, в обратном трубопроводе, принимается по показаниям приборов учета Потребителя, °С.

$t_{хв}$ - значение температуры холодной воды, на источнике тепловой энергии, °C.

При отсутствии измеренных данных, значение температуры холодной воды принимается в отопительный период +5 °C, в межотопительный период +15°C.

1.2. Для случая, когда приборы учета установлены за границей балансовой или эксплуатационной ответственности Теплоснабжающей организации и Потребителя

Общее количество потребленной тепловой энергии в точке поставки и общее количество теплоносителя, потребленного на восполнение потерь определяется по формулам:

$$Q = Q_{изм} + Q_G^{\min} + Q_G^{\max} + Q_{ош} + Q_{mn} + Q_{ym} + Q_{ym(акт)} + Q_{нап}. \text{ (Гкал)}$$

$$M = M_{ym} + M_{ym.акт}. \text{ (т/куб.м)}$$

где

$Q_{изм}$ – количество тепловой энергии, измеренное приборами учета тепловой энергии, Гкал;

Q_{mn} - количество потерь тепловой энергии, на тепловом вводе Потребителя через тепловую изоляцию трубопроводов Потребителя от точки поставки тепловой энергии до теплового пункта и от теплового пункта до наружной стены жилого дома, зафиксированное в Приложении №2. Применяется если, имеются соответствующие основания (решения общего собрания собственников об эксплуатации тепловых вводов или их передаче на обслуживание специализированной организации, и пр.);

$Q_G^{\min}, Q_G^{\max}$ - количество тепловой энергии, потребленное в точке поставки, за промежуток времени, когда фактический расход теплоносителя был соответственно меньше или больше пределов измерения расхода (нормированного диапазона) приборов учета, определяется по формуле:

$$Q_G^{\min(\max)} = \frac{G_{\min(\max)} * \Delta t * c * T}{10^3} \text{ (Гкал)}$$

где $G_{\min(\max)}$ - соответственно нижний или верхний пределы измерений водосчетчика, т/час;

Δt - разность температур в подающем и обратном трубопроводе за расчетный период, принимается по показаниям приборов учета Потребителя, °C;

c – удельная теплоемкость теплоносителя, ккал/кг°C (для воды $c=1$ ккал/кг°C);

T – время работы приборов учета в условиях, когда фактический расход теплоносителя был выше или ниже пределов измерения, час.

$Q_{ош}$ - количество тепловой энергии, потребленное за время выхода из строя приборов учета (до 15 суток включительно): технические неисправности, отсутствие электропитания и в случае, когда значение измеряемой температуры находилось вне зоны нормированного диапазона приборов учета. Величина потребленной тепловой энергии за это время определяется по среднему значению за расчетный период;

Q_{ym} - потери тепловой энергии с утечками теплоносителя, которые определяются по формуле:

$$Q_{ym} = \sum [M_{ym} * (t_2 - t_{хв}) * 10^{-3}] \text{ (Гкал)}$$

где M_{ym} - масса (объем) теплоносителя, потерянного в тепловых сетях и системах теплоснабжения Потребителя:

— При независимой схеме присоединения систем теплоснабжения Потребителя, утечка теплоносителя определяется по формуле:

$$M_{ym} = (M_1 - M_2) + M_n, \text{ где}$$

M_1, M_2 - масса (объем) теплоносителя, принимаемая по показаниям приборов учета за расчетный период, т/куб.м;

M_n - масса (объем) теплоносителя, израсходованного потребителем на подпитку вторичного контура за расчетный период, принимаемая по показаниям водосчетчика, установленного на подпиточном трубопроводе, т/куб.м;

— При зависимой схеме присоединения систем теплоснабжения Потребителя величина утечки определяется как разница объема (или массы) теплоносителя по прямому и обратному трубопроводу за расчетный период по показаниям приборов учета.

$$M_{ут} = (M_1 - M_2)$$

M_1, M_2 - масса (объем) теплоносителя, принимаемая по показаниям приборов учета за расчетный период, т/куб.м;

t_2 - среднее значение температуры теплоносителя за расчетный период, в обратном трубопроводе, принимается по показаниям приборов учета Потребителя, °С.

$t_{хв.}$ - значение температуры холодной воды на источнике тепловой энергии, °С.

При отсутствии измеренных данных, значение температуры холодной воды принимается в отопительный период +5 °С, в межотопительный период +15°С.

Если в расчетный период на тепловой сети, теплоснабжающих установках, находящихся в ведении или эксплуатационной ответственности Потребителя до прибора учёта тепловой энергии был зафиксирован:

- слив и (или) наполнение тепловых сетей теплоносителем (сетевой водой);
- утечка теплоносителя и тепловой энергии, связанные с аварией, потерями через не плотности в трубопроводах или арматуре;
- другие ситуации, сопровождающиеся несанкционированным водоразбором теплоносителя;

то количество потребленной тепловой энергии и теплоносителя, предъявляемое к оплате, увеличивается на величину зафиксированного сверхнормативного расхода теплоносителя и тепловой энергии с ним.

Количество (объем) потерь теплоносителя вследствие установленной утечки, зафиксированной актом, (Приложение № 1 к Порядку) определяется по диаметру повреждения на трубопроводах и временному периоду фактической утечки (от обнаружения утечки до её устранения):

$$M_{ут. акт} = G_{ут} * n, (т/куб.м).$$

где:

$G_{ут}$ - расход теплоносителя, определяется в соответствии с Приложением №2 к настоящему Порядку, т/ч.

n - временной период утечки теплоносителя (от обнаружения до её устранения), ч.

Количество потерь тепловой энергии, вследствие установленной утечки теплоносителя (зафиксированной актом) определяется:

$$Q_{ут. акт} = M_{ут. акт} * (t_{1,2} - t_{хв.}) * 10^{-3}, (Гкал).$$

где:

$M_{ут. акт}$ - количество (масса) теплоносителя вследствие установленной утечки (зафиксированной актом по форме Приложения № 1 к Порядку), т.

$t_{1,2}$ - значения температуры теплоносителя в трубопроводе из которого была зафиксирована утечка (подающий или обратный), °С.

Температура теплоносителя (t), принимаемая при расчете тепловой энергии с такими потерями теплоносителя на участке тепловой сети Потребителя от границы балансовой или эксплуатационной ответственности принадлежности до теплового пункта, по температуре потерянному теплоносителя на источнике в зависимости от того из какого трубопровода (подающего или обратного) произошла утечка теплоносителя.

$t_{хв.}$ - значения температуры холодной воды на источнике тепловой энергии, °С. При отсутствии измеренных данных, значение температуры холодной воды принимается в отопительный период +5 °С, в межотопительный период +15°С. Допускается принимать температуру холодной воды 0 с последующим перерасчётом.

Предъявление к оплате количества тепловой энергии и теплоносителя, в этом случае, производится на основании Акта об обнаружении и определении величины утечки в тепловых сетях Потребителя (Приложение №1 к настоящему Порядку), В Акте указывается следующие величины:

- период зафиксированного водоразбора;
- температура теплоносителя (прямой или обратный трубопровод) во время водоразбора;
- расход теплоносителя (т/час), определяемый на основании номограммы (Приложение №2 к настоящему Порядку), в зависимости от перепада давлений и диаметра отверстия в месте водоразбора;
- расчетные значения заактивированных потерь тепловой энергии и теплоносителя, которые в дальнейшем будут предъявлены к оплате.

Потери тепловой энергии и теплоносителя при однократном ежегодном наполнении тепловых сетей и систем теплоснабжения⁵ предъявляются к оплате один раз в год в соответствии с Приложением № 2 к договору теплоснабжения (энергоснабжения) с Потребителем.

В случае отсутствия подтвержденных данных об объеме системы теплоснабжения Потребителя, эта величина определяется:

$Q_{\text{нап.}}$ - величина тепловой энергии с теплоносителем, израсходованные на наполнение систем теплоснабжения Потребителя, (Гкал).

$$Q_{\text{нап.}} = V_{\text{нап.}} * (t_2 - t_{\text{х.в.}}) * 10^{-3}, \quad \text{Гкал,}$$

где:

$V_{\text{нап.}}$ - масса теплоносителя, ушедшего на наполнение систем теплоснабжения Потребителя, куб. м/т.

Объем воды в системах теплоснабжения Потребителя при отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать равным 75,6 м³ на 1 Гкал расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения.⁶

При отсутствии данных по фактическому объему воды в системах теплоснабжения Потребителя $V_{\text{нап.}}$ рассчитывается по формуле:

$$V_{\text{нап.}} = q_{\text{рас.}} * 75,6, \quad \text{куб.м.}$$

$q_{\text{рас.}}$ - общая часовая расчетная тепловая нагрузка Потребителя (с учетом Субпотребителей) без нагрузки на горячее водоснабжение и технологические нужды, указанная в Приложении № 2 к настоящему договору Гкал/час.

t_2 - температура теплоносителя в обратном трубопроводе⁷, принимается 40 °С.

$t_{\text{хв}}$ - значение температуры холодной воды, используемой для подпитки системы теплоснабжения Потребителя, °С. При отсутствии измеренных данных, значение температуры холодной воды принимается в отопительный период +5 °С, в межотопительный период +15°С.

2. Определение количества потребленной тепловой энергии и теплоносителя на основании показаний общедомовых (коллективных) приборов учета у Потребителя, приобретающего тепловую энергию и теплоноситель в целях оказания коммунальных услуг гражданам (УК, ТСЖ, ЖСК и т.д.)

Учет количества потребленной (отпущенной) тепловой энергии по показаниям приборов учета и расчеты по ним осуществляются только при условии, что общедомовые (коллективные), приборы учета допущены в эксплуатацию в установленном порядке и опломбированы Теплоснабжающей организацией. Приборы учета тепловой энергии, помимо

⁵ В соответствии с п. 9.2.9. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго от «24» марта 2003 г. за № 115

⁶ п. 6.18 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»

⁷ В соответствии с п. 9.2.13. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго от «24» марта 2003 г. за № 115

необходимых требований к их точности, должны обеспечивать фиксирование и накопление измеряемых параметров в соответствии с требованиями Правил учета

Общее количество потребленной тепловой энергии в точке поставки и общее количество теплоносителя, потребленного на восполнение потерь определяется по формулам:

$$Q = Q_{изм} + Q_G^{\min} + Q_G^{\max} + Q_{ош} + Q_{мн} + Q_{ym(om)} + Q_{ym(акт)} + Q_{нап.} \text{ (Гкал)}$$

$$M = M_{ym} + M_{ym.акт.} \text{ (т/куб.м)}$$

где $Q_{изм}$ – количество тепловой энергии, измеренное общедомовым (коллективным) прибором учета тепловой энергии, Гкал;

$Q_{мн}$ – количество потерь тепловой энергии, на тепловом вводе Потребителя через тепловую изоляцию трубопроводов Потребителя от точки поставки тепловой энергии до теплового пункта и от теплового пункта до наружной стены жилого дома, зафиксированное в Приложении №2. Применяется, если имеются соответствующие основания (решения общего собрания собственников об эксплуатации тепловых вводов или их передаче на обслуживание специализированной организации, и пр.);

$Q_G^{\min}, Q_G^{\max}$ – количество тепловой энергии, потребленное в точке учета, за промежуток времени, когда фактический расход теплоносителя был соответственно меньше или больше пределов измерения расхода (нормированного диапазона) приборов учета определяется по формуле:

$$Q_G^{\min(\max)} = \frac{G_{\min(\max)} * \Delta t * c * T}{10^3} \text{ (Гкал)}$$

где $G_{\min(\max)}$ – соответственно нижний или верхний пределы измерений водосчетчика, т/час;

Δt – разность температур в подающем и обратном трубопроводе за расчетный период, принимается по приборам учета Потребителя, °C;

c – удельная теплоемкость теплоносителя, ккал/кг°C (для воды $c=1$ ккал/кг°C);

T – время работы приборов учета в условиях, когда фактический расход теплоносителя был выше или ниже пределов измерения, час.

$Q_{ош}$ – количество тепловой энергии, потребленное за время выхода из строя приборов учета (до 15 суток): технические неисправности, отсутствие электропитания и в случае, когда значение измеряемой температуры находилось вне зоны чувствительности приборов. Величина потребленной тепловой энергии за это время определяется по среднему значению за отчетный период;

$Q_{ym(om)}$ – потери тепловой энергии с утечками теплоносителя в системе отопления многоквартирного жилого дома или другого объекта, которые определяются по формуле:

$$Q_{ym} = \sum [M_{ym} * (t_2 - t_{хв}) * 10^{-3}] \text{ (Гкал)}$$

где M_{ym} – объем теплоносителя, потерянного в системе отопления многоквартирного жилого дома или другого объекта:

Величина утечки определяется как разница объема (или массы) теплоносителя по прямому и обратному трубопроводу за расчетный период по показаниям приборов учета.

$$M_{ym} = (M_1 - M_2)$$

M_1, M_2 – масса (объем) теплоносителя, принимаемая по показаниям приборов учета за расчетный период, т/куб.м;

t_2 – среднее значение температуры теплоносителя за расчетный период, в обратном трубопроводе, принимается по показаниям приборов учета Потребителя, °C.

$t_{хв.}$ – значение температуры холодной воды на источнике тепловой энергии, °C.

При отсутствии измеренных данных, значение температуры холодной воды принимается в отопительный период +5 °C, в межотопительный период +15 °C.

$Q_{ут(акт)}$ - потери тепловой энергии с утечками теплоносителя в тепловых сетях Потребителя на участках от границы балансовой или эксплуатационной ответственности до теплового пункта и от теплового пункта до общедомового (коллективного) прибора учета.

Если в расчетный период на тепловой сети, теплопотребляющих установках, находящейся в ведении или эксплуатационной ответственности Потребителя до прибора учёта тепловой энергии был зафиксирован:

- слив и (или) наполнение тепловых сетей сетевой водой (теплоносителем);
- утечка теплоносителя и тепловой энергии, связанные с аварией, потерями через не плотности в трубопроводах или арматуре;
- другие ситуации, сопровождающиеся несанкционированным водоразбором теплоносителя;

то количество потребленной тепловой энергии и теплоносителя, предъявляемое к оплате, увеличивается на величину зафиксированного сверхнормативного расхода теплоносителя и тепловой энергии с ним.

Количество потерь теплоносителя вследствие установленной утечки (зафиксированной актом) определяется по диаметру повреждения на трубопроводах и временному периоду фактической утечки (от её обнаружения до устранения):

$$M_{ут.акт} = G_{ут} * n, \text{ (куб.м).}$$

где:

$G_{ут}$ – расход теплоносителя, определяется по Приложению №2 к настоящему Порядку, т/ч.

n – временной период утечки теплоносителя (от её обнаружения до устранения), ч.

Количество потерь тепловой энергии, вследствие установленной утечки теплоносителя (зафиксированной актом) определяется:

$$Q_{ут. акт} = M_{ут.акт} * (t_{1,2} - t_{х.в.}) * 10^{-3}, \text{ (Гкал).}$$

где:

$M_{ут.акт}$ количество теплоносителя вследствие установленной утечки (зафиксированной актом), т.

$t_{1,2}$ – значения температуры теплоносителя в трубопроводе из которого была зафиксирована утечка (подающий или обратный), °С.

Температура теплоносителя (t), принимаемая при расчете тепловой энергии с такими потерями теплоносителя на участке тепловой сети Потребителя от границы балансовой или эксплуатационной ответственности принадлежности до теплового пункта, по температуре потерянному теплоносителя на источнике в зависимости от того из какого трубопровода (подающего или обратного) произошла утечка теплоносителя.

Температура теплоносителя (t), принимаемая при расчете тепловой энергии с такими потерями теплоносителя на участке тепловой сети Потребителя от теплового пункта до зданий (строений), определяется по температуре потерянному теплоносителя по контрольно-измерительным приборам, установленным в тепловом пункте Потребителя в зависимости из какого трубопровода (подающего или обратного) произошла утечка теплоносителя.

$t_{х.в.}$ - значения температуры холодной воды на источнике тепловой энергии, °С. При отсутствии измеренных данных, значение температуры холодной воды принимается в отопительный период +5 °С, в межотопительный период +15 °С.

Предъявление к оплате количества тепловой энергии и теплоносителя, в этом случае, производится на основании Акта об обнаружении и определении величины утечки в тепловых сетях Потребителя (Приложение №1 к настоящему Порядку). В Акте указывается следующие величины:

- период зафиксированного водоразбора;
- температура теплоносителя (прямой или обратный трубопровод) во время водоразбора;
- расход теплоносителя (т/час), определяемый на основании номограммы (Приложение №2 к настоящему Порядку), в зависимости от перепада давлений и диаметра отверстия в месте водоразбора (повреждения);

- расчетные значения заактивированных потерь тепловой энергии и теплоносителя, которые в дальнейшем будут предъявлены к оплате.

Потери тепловой энергии и теплоносителя при однократном ежегодном наполнении тепловых сетей и систем теплоснабжения⁸ предъявляются к оплате один раз в год в соответствии с Приложением № 2 к договору теплоснабжения с Потребителем.

В случае отсутствия подтвержденных данных об объеме системы теплоснабжения Потребителя, эта величина определяется:

$Q_{\text{нап}}$ - величина тепловой энергии с теплоносителем, израсходованные на наполнение систем теплоснабжения Потребителя.

Гкал.

$$Q_{\text{нап}} = V_{\text{нап}} \cdot (t_2 - t_{\text{х.в.}}) \cdot 10^{-3}, \quad \text{Гкал},$$

где:

$V_{\text{нап}}$ - масса теплоносителя, ушедшего на наполнение систем теплоснабжения Потребителя, т.

Объем воды в системах теплоснабжения Потребителя при отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать равным 75,6 м³ на 1 Гкал расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения.⁹

При отсутствии данных по фактическому объему воды в системах теплоснабжения Потребителя $V_{\text{нап}}$ рассчитывается по формуле:

$$V_{\text{нап}} = q_{\text{рас}} \cdot 75,6, \quad \text{куб.м.}$$

$q_{\text{рас}}$ - общая часовая расчетная тепловая нагрузка Потребителя за исключением нагрузки на горячее водоснабжение и технологические нужды, указанная в Приложении № 2 к настоящему договору Гкал/час.

t_2 - температура теплоносителя в обратном трубопроводе¹⁰, принимается 40°C.

$t_{\text{х.в.}}$ - значения температуры холодной воды на источнике тепловой энергии, °C. При отсутствии измеренных данных, значение температуры холодной воды принимается в отопительный период +5 °C, в межотопительный период +15°C.

3. Определение количества потребленной тепловой энергии и теплоносителя расчетным путем

Общее количество потребленной тепловой энергии в точке поставки и общее количество теплоносителя, потребленного на восполнение потерь определяется по формулам:

$$Q_{\text{общ}} = \sum_{i=0}^n (Q_i^{\text{жил}} + Q_i^{\text{нежил}}) + \sum_{j=0}^n (Q_j^{\text{нежил}}) + Q_{\text{тп}} + Q_{\text{ут.акт}} \quad (\text{Гкал}),$$

$$M = M_{\text{ут.акт.}} \quad (\text{т/куб.м})$$

где:

$Q_i^{\text{жил}}$ - количество тепловой энергии, поставленной в i-е жилое помещение жилого дома (Гкал);

$Q_i^{\text{нежил}}$ - количество тепловой энергии, поставленной в i-е нежилое помещение жилого дома (Гкал) (при наличии в жилом доме нежилых помещений);

$Q_j^{\text{нежил}}$ - количество тепловой энергии, поставленной в j-е нежилое здание (Гкал) (при наличии отдельно стоящего/их нежилого/ых здания/й);

$Q_{\text{тп}}$ - количество потерь тепловой энергии, на тепловом вводе Потребителя через тепловую изоляцию трубопроводов Потребителя от точки поставки тепловой энергии до теплового пункта и от теплового пункта до наружной стены жилого дома, зафиксированное в Приложении №2. Применяется, если имеются соответствующие основания (решения общего

⁸ В соответствии с п. 9.2.9. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго от «24»марта 2003 г. за № 115

⁹ п. 6.18 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»

¹⁰ В соответствии с п. 6.2.15.. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго от «24»марта 2003 г. за № 115

собрания собственников об эксплуатации тепловых вводов или их передаче на обслуживание специализированной организации, и пр.);

$Q_{\text{ут.акт}}$ - количество утерянной тепловой энергии с утечкой теплоносителя, (Гкал).

$$Q_i^{\text{жил}} = Q_{\text{от}}^{\text{ж}} + Q_{\text{гвс}}^{\text{ж}} \quad (\text{Гкал}),$$

где:

$Q_{\text{от}}^{\text{ж}}$ - количество тепловой энергии, потребленное жилыми помещениями жилого дома на отопление (Гкал);

$Q_{\text{гвс}}^{\text{ж}}$ - количество тепловой энергии, потребленное жилыми помещениями жилого дома на горячее водоснабжение (Гкал);

$$Q_{\text{от}}^{\text{ж}} = S_{\text{жил}} \cdot N \quad (\text{Гкал}),$$

где:

$S_{\text{жил}}$ – общая площадь жилых помещений жилого дома¹¹ (м²);

N – норматив потребления коммунальной услуги отопления в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 11 января 1994 г. N 41(Гкал/м²). $N=0,016$ Гкал/м². В Московской области применяется норматив, установленный соответствующими органами исполнительной власти

$$Q_{\text{гвс}}^{\text{ж}} = n \cdot N \quad (\text{Гкал}),$$

где:

n - количество граждан, постоянно и временно проживающих в жилом доме¹² (чел.);

N - норматив потребления коммунальной услуги «горячее водоснабжение» в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 11 января 1994 г. N 41(Гкал/чел.). $N=0,294$ Гкал/чел.

$$Q_i^{\text{нежил}} = Q_{\text{от}}^{\text{неж}} + Q_{\text{вент}}^{\text{неж}} + Q_{\text{гвс,тех}}^{\text{неж}} \quad (\text{Гкал}),$$

где:

$Q_{\text{от}}^{\text{неж}}$ - количество тепловой энергии, потребленное нежилыми помещениями жилого дома на отопление (Гкал);

$Q_{\text{вент}}^{\text{неж}}$ - количество тепловой энергии, потребленное нежилыми помещениями жилого дома на вентиляцию (Гкал);

$Q_{\text{гвс,тех}}^{\text{неж}}$ - количество тепловой энергии, потребленное нежилыми помещениями жилого дома на горячее водоснабжение и технологические нужды (Гкал);

$$Q_{\text{от}}^{\text{неж}} = S_{\text{нежил}} \cdot N \quad (\text{Гкал}),$$

где:

$S_{\text{нежил}}$ – общая площадь нежилых помещений жилого дома¹³ (м²);

N – норматив потребления коммунальной услуги отопления в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 11 января 1994 г. N 41(Гкал/м²). $N=0,016$ Гкал/м². В Московской области применяется норматив, установленный соответствующими органами исполнительной власти

¹¹ Данные об общей площади жилых помещений жилого дома принимаются из Приложения №13 к настоящему Договору, информации потребителя или паспортов БТИ/экспликаций зданий/выписки из технического паспорта на здание (строения).

¹² Данные о количестве граждан, постоянно и временно проживающих в жилом доме, принимаются из Приложения №13 к настоящему Договору, информации потребителя или справок о количестве зарегистрированных в жилых домах граждан, подписанных ГКУ «Дирекция ЖКХиБ» соответствующего округа города Москвы или органов исполнительной власти городских округов Московской области.

¹³ Данные о общей площади нежилых помещений жилого дома принимаются из Приложения №13 к настоящему Договору, информации потребителя или паспортов БТИ/экспликаций зданий/выписки из технического паспорта на здание (строения).

0618103 от «01» октября 2014г.

$$Q_{\text{вент}}^{\text{неж}} = q_{\text{вент}} \cdot \frac{t_{\text{вн}}^{\phi} - t_{\text{вн}}^p}{t_{\text{вн}} - t_{\text{вн}}^p} \cdot h \quad (\text{Гкал}),$$

где:

$q_{\text{вент}}$ - расчетная часовая тепловая нагрузка на вентиляцию нежилых помещений жилого дома (Гкал/ч);

$t_{\text{вн}}$ - расчетная температура внутреннего воздуха нежилых помещений жилого дома, определяется в соответствии со СНиП 2.04.05-91(°C).

$t_{\text{вн}}^{\phi}$ - фактическая средняя температура окружающего воздуха за календарный месяц по данным ФГБУ "Гидрометцентр России" (°C);

$t_{\text{вн}}^p$ - расчетная температура наружного воздуха в соответствии со СНиП 23-01-99 (°C). $t_{\text{вн}}^p = -28^{\circ}\text{C}$;

h - количество часов в месяце (ч)

$$Q_{\text{гвс,тех}}^{\text{неж}} = q_{\text{гвс}} \cdot h \quad (\text{Гкал}),$$

где:

$q_{\text{гвс,тех}}$ - расчетная часовая тепловая нагрузка на горячее водоснабжение и технологические нужды нежилых помещений жилого дома (Гкал/ч);

h - количество часов в месяце (ч)

$$Q_j^{\text{нежил}} = Q_{\text{от,вент}}^{\text{неж.зд.}} + Q_{\text{гвс,тех}}^{\text{неж.зд.}} \quad (\text{Гкал}),$$

где:

$Q_{\text{от,вент}}^{\text{неж.зд.}}$ - количество тепловой энергии, потребленное нежилым зданием на отопление/вентиляцию (Гкал);

$Q_{\text{гвс,тех}}^{\text{неж}}$ - количество тепловой энергии, потребленное нежилыми зданием на горячее водоснабжение и технологические нужды (Гкал).

$$Q_{\text{от,вент}}^{\text{неж.зд.}} = q_{\text{от,вент}} \cdot \frac{t_{\text{вн}}^{\phi} - t_{\text{вн}}^p}{t_{\text{вн}} - t_{\text{вн}}^p} \cdot h \quad (\text{Гкал}),$$

где:

$q_{\text{от,вент}}$ - расчетная часовая тепловая нагрузка на отопление/вентиляцию нежилого здания (Гкал/ч);

$t_{\text{вн}}$ - расчетная температура внутреннего воздуха нежилого здания, определяется в соответствии со СНиП 2.04.05-91(°C).

$t_{\text{вн}}^{\phi}$ - фактическая средняя температура окружающего воздуха за календарный месяц по данным ФГБУ "Гидрометцентр России" (°C);

$t_{\text{вн}}^p$ - расчетная температура наружного воздуха в соответствии со СНиП 23-01-99 (°C). $t_{\text{вн}}^p = -28^{\circ}\text{C}$;

h - количество часов в месяце (ч)

$$Q_{\text{гвс,тех}}^{\text{неж}} = q_{\text{гвс}} \cdot h \quad (\text{Гкал}),$$

где:

$q_{\text{гвс,тех}}$ - расчетная часовая тепловая нагрузка на горячее водоснабжение и технологические нужды нежилого здания (Гкал/ч);

h - количество часов работы в месяце (ч)

Если в расчетный период на тепловой сети, теплопотребляющих установках, находящейся в ведении или эксплуатационной ответственности Потребителя был зафиксирован:

- слив и (или) наполнение тепловых сетей сетевой водой (теплоносителем);
- утечка теплоносителя и тепловой энергии, связанные с аварией, потерями через не плотности в трубопроводах или арматуре;
- другие ситуации, сопровождающиеся несанкционированным водоразбором теплоносителя;

то количество потребленной тепловой энергии и теплоносителя, предъявляемое к оплате, увеличивается на величину зафиксированного сверхнормативного расхода теплоносителя и тепловой энергии с ним.

Количество потерь теплоносителя вследствие установленной утечки (зафиксированной актом) определяется по диаметру повреждения на трубопроводах и временному периоду фактической утечки (от обнаружения до её устранения):

$$M_{\text{ут. акт}} = G_{\text{ут}} * n, \text{ (куб.м).}$$

где:

$G_{\text{ут}}$ – расход теплоносителя, определяется по Приложению №2 к настоящему Порядку, т/ч.

n – временной период утечки теплоносителя (от обнаружения до её устранения), ч.

Количество потерь тепловой энергии, вследствие установленной утечки теплоносителя (зафиксированной актом) определяется:

$$Q_{\text{ут. акт}} = M_{\text{ут. акт}} * (t_{1,2} - t_{\text{х.в.}}) * 10^{-3}, \text{ (Гкал).}$$

где:

$M_{\text{ут. акт}}$ количество теплоносителя вследствие установленной утечки (зафиксированной актом), т.

$t_{1,2}$ – значения температуры теплоносителя в трубопроводе из которого была зафиксирована утечка (подающий или обратный), °С.

Температура теплоносителя (t), принимаемая при расчете тепловой энергии с такими потерями теплоносителя на участке тепловой сети Потребителя от границы балансовой или эксплуатационной ответственности принадлежности до теплового пункта, по температуре потерянному теплоносителя на источнике в зависимости от того из какого трубопровода (подающего или обратного) произошла утечка теплоносителя.

Температура теплоносителя (t), принимаемая при расчете тепловой энергии с такими потерями теплоносителя на участке тепловой сети Потребителя от теплового пункта до зданий (строений), определяется по температуре потерянному теплоносителя по контрольно-измерительным приборам, установленным в тепловом пункте Потребителя в зависимости из какого трубопровода (подающего или обратного) произошла утечка теплоносителя.

$t_{\text{х.в.}}$ - значения температуры холодной воды на источнике тепловой энергии, °С. При отсутствии измеренных данных, значение температуры холодной воды принимается в отопительный период +5 °С, в межотопительный период +15°С.

Предъявление к оплате количества тепловой энергии и теплоносителя, в этом случае, производится на основании Акта об обнаружении и определении величины утечки в тепловых сетях Потребителя (Приложение №1 к настоящему Порядку). В Акте указывается следующие величины:

- период зафиксированного водоразбора;
- температура теплоносителя (прямой или обратный трубопровод) во время водоразбора;
- расход теплоносителя (т/час), определяемый на основании номограммы (Приложение №2 к настоящему Порядку), в зависимости от перепада давлений и диаметра отверстия в месте водоразбора;
- расчетные значения заактивированных потерь тепловой энергии и теплоносителя, которые в дальнейшем будут предъявлены к оплате.

Потери тепловой энергии и теплоносителя при однократном ежегодном наполнении тепловых сетей и систем теплоснабжения¹⁴ предъявляются к оплате один раз в год в соответствии с Приложением № 2 к договору теплоснабжения (энергоснабжения) с Потребителем.

В случае отсутствия подтвержденных данных об объеме системы теплоснабжения Потребителя, эта величина определяется:

$Q_{\text{нап}}$ - величина тепловой энергии с теплоносителем, израсходованные на наполнение систем теплоснабжения Потребителя.

¹⁴ В соответствии с п. 9.2.9. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго от «24»марта 2003 г. за № 115

0618103 от «01» октября 2014г.

$$Q_{\text{нап}} = V_{\text{нап.}} * (t_2 - t_{\text{х.в.}}) * 10^{-3} \text{ (Гкал)}$$

где:

$V_{\text{нап.}}$ - масса теплоносителя, ушедшего на наполнение систем теплоснабжения Потребителя, т.

Объём воды в системах теплоснабжения Потребителя при отсутствии данных по фактическим объёмам воды допускается принимать равным 75,6 м³ на 1 Гкал расчётной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения.¹⁵

При отсутствии данных по фактическому объёму воды в системах теплоснабжения Потребителя $V_{\text{нап.}}$ рассчитывается по формуле:

$$V_{\text{нап.}} = q_{\text{рас.}} * 75,6 \text{ (куб.м).}$$

$q_{\text{рас.}}$ - общая часовая расчётная тепловая нагрузка Потребителя (с учетом Субпотребителей), указанная в Приложении № 2 к настоящему договору Гкал/час.

t_2 - температура теплоносителя в обратном трубопроводе¹⁶, принимается 40 °С.

$t_{\text{хв}}$ - значение температуры холодной воды, используемой для подпитки системы теплоснабжения Потребителя, °С. При отсутствии измеренных данных, значение температуры холодной воды принимается в отопительный период +5 °С, в межотопительный период +15 °С.


4. Приложения к Порядку

Приложение № 1 «Форма Акта об обнаружении и определении величины утечки в тепловых сетях Потребителя»

Приложение № 2 «Номограмма»

ПОДПИСИ СТОРОН

Теплоснабжающая
организация


М.В. Коржавина/
М.П.


Потребитель


/И.М. [подпись] /


¹⁵ п. 6.18 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»

¹⁶ В соответствии с п. 9.2.15.. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго от «24» марта 2003 г. за № 115

ФОРМА

**Акт
об обнаружении и определении величины утечки в тепловых сетях
Потребителя**

Мы нижеподписавшиеся:

Представитель Теплоснабжающей
организации _____

Представитель Потребителя _____

Представитель _____

составили настоящий акт о том, что представителем:

(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Обнаружено повреждение на трубопроводе

(адрес, участок, дата, время)

Представитель Теплоснабжающей организации _____ / _____ /

Представитель Потребителя _____ / _____ /

Представитель _____ / _____ /

Устранение повреждения на трубопроводе:

Дата, время: _____

Приведенный диаметр повреждения, мм (d повр.): _____

Давление в поврежденном трубопроводе, ати (P₁, P₂): _____

Температура теплоносителя, °C (t₁, t₂): _____

Утечка теплоносителя (подпиточной воды) и тепловой энергии составила:

Временной период утечки, час.: _____

Утечка теплоносителя за период, куб.м: _____

Количество тепловой энергии с утечкой теплоносителя, Гкал: _____

Представитель Теплоснабжающей организации _____ / _____ /

Представитель Потребителя _____ / _____ /

Представитель _____ / _____ /


ПОДПИСИ СТОРОН

Теплоснабжающая
организация


М.П. _____

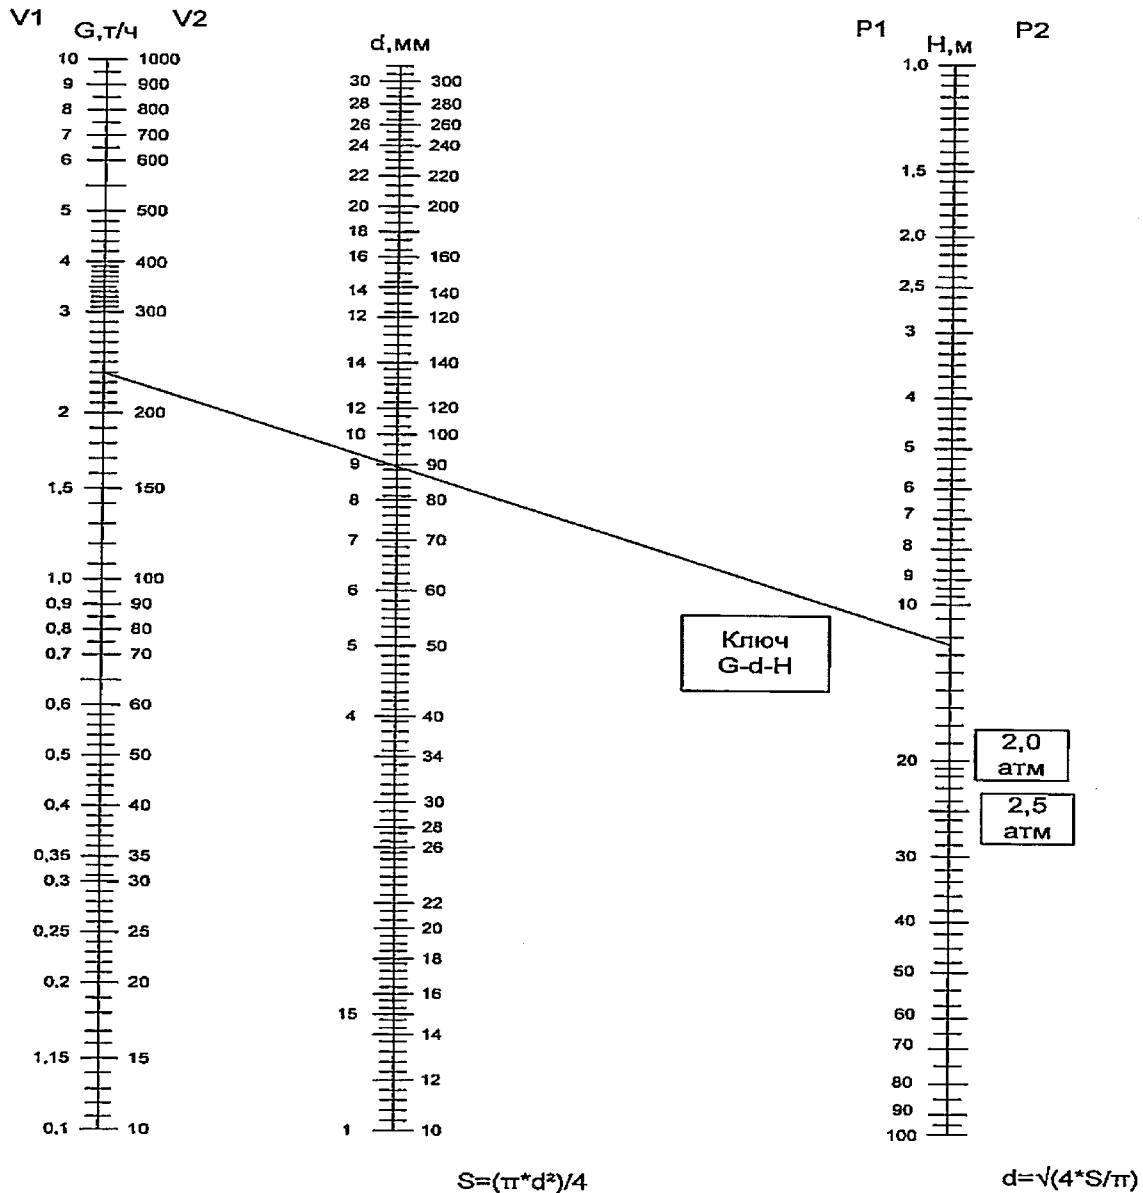


Потребитель


М.П. _____



Номограмма



ПОДПИСИ СТОРОН

Теплоснабжающая
организация

[Signature]
М.П. *[Stamp]*
М.В. Коржавина/
УПРАВЛЕНИЕ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Потребитель

[Signature]
М.П. *[Stamp]*
И.М. Мязитов/
«ТЕПЛОСЕТЬ ЭНЕРГО»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
МОСКВА

**Перечень
должностных лиц для ведения переговоров
по исполнению настоящего договора**

1. Теплоснабжающая организация - ОАО «Мосэнерго»:

Вопросы, связанные с исполнением договора, в части прав и обязанностей, возложенных на Теплоснабжающую организацию:

Начальник Расчетно-аналитического отдела – Егорова Юлия Олеговна,
телефон 8 (495) 234-71-15

Отдел по работе с клиентами – Восток

Начальник отдела по работе с клиентами – Аксенова Ольга Вениаминовна,
телефон – 8 (495) 234-71-90

Начальник отдела тепловой инспекции – Буравкова Елена Юрьевна,
телефон – 8 (495) 234-71-92

Исполнитель по договору – менеджер по работе с клиентами Архипова Ольга Владимировна, телефон – 8 (495) 234-53-02

Служба технологических присоединений ОАО «Мосэнерго»

Начальник управления присоединений ОАО "Мосэнерго"- Зинин П.Ю. , телефон (495) 957-19-57 доб.30-06

2. Теплосетевая организация - ОАО "МОЭК"

Оперативно-диспетчерская дисциплина и связанные с ней вопросы: телефон (495) 662-50-50, (495) 657-94-94

3. Потребитель – ООО «ТЕПЛОСЕТЬЭНЕРГО»

Вопросы, связанные с исполнением договора в части прав и обязанностей, возложенных на потребителя тепловой энергии.

Генеральный директор – Мязитов Ильдар Марсович - телефон 8 (495) 764-09-45

Главный бухгалтер- Мязитов Ильдар Марсович - телефон 8 (495) 764-09-45

Лицо, ответственное за снятие и передачу показаний приборов учета – Исупов Александр Анатольевич – телефон 8 (499) 714-40-19

ПОДПИСИ СТОРОН

Теплоснабжающая
организация


М.П.



Потребитель


И.М.Мязитов/
М.П.

0618103 от «01» октября 2014г.

Приложение № 10
к договору теплоснабжения
№ 0618103
от 01.10.2014 г.

Номер Потребителя

Тип теплосчетчика

Ду =

Гнаим. =

Гнаиб. =

Номер
теплосчетчика

ФОРМА

Отчетная ведомость за принятую тепловую энергию и теплоноситель
за период с по

Дата	Количество тепловой энергии Q, Гкал	Расход теплоносителя, М, т		Разность, dM, т	Температура теплоносителя, t, град		Давление МПа		Время наработки, Т нараб., час
		Подающий трубопровод	Обратный трубопровод		t подающая	t обратная	Р подающее	Р обратное	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									
Итого									
Разность показаний на трубопроводах Потребителя dM = M1-M2, т; dT = T1-T2, град.									
Время работы теплосистемы, Тнараб.+ Tmin+ Tmax+ Tdt + Тош.									
Час									
свн									
Количество потребленного Q= Qt/c+ QGmin+ Qgmax+ Qтош+ Qt/в+ Qут									
тепла, Гкал									
Показания интеграторов									Результат за период
Количество тепловой энергии, Гкал									
Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, т									
Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, т									
Время наработки, Тнараб., час									
Время неработы Tнер.=Tmax+Tmin+Tdt+Тош, час									
Расход на подпиточном трубопроводе									

ПОДПИСИ СТОРОН

Теплоснабжающая
организация


М.П. /М.В. Коржавина/



Потребитель

/И.М.Мязитов/

М.П.

**Расчет стоимости тепловой энергии и теплоносителя,
принятых Потребителем в расчетном периоде**

1. Стоимость потребленной Потребителем в расчетном периоде тепловой энергии определяется по формуле:

$$C = \sum_{i=1}^n (Q \cdot T), \text{ где:}$$

C - стоимость тепловой энергии, потребленной Потребителем в расчетном периоде;

Q - количество тепловой энергии, потребленной Потребителем в расчетном периоде.
Расчет количества потребленной тепловой энергии осуществляется по пп.2.3., 2.4. договора, в соответствии с Приложением № 8.

T - действующие в расчетном периоде тарифы на тепловую энергию, установленные органами, осуществляющими регулирование тарифов;

n - количество потребителей, перечисленных в Приложении № 3 к Договору.

2. Стоимость израсходованного Потребителем теплоносителя в расчетном периоде определяется по формуле:

$$C' = (M \cdot T'), \text{ где:}$$

C' - стоимость теплоносителя, израсходованного Потребителем в расчетном периоде;

M - количество теплоносителя, затраченного на восполнение потерь сетевой воды в системах теплоснабжения Потребителя в соответствии с пп.2.3., 2.4. договора;

T' - действующая в расчетном периоде стоимость теплоносителя.

ПОДПИСИ СТОРОН

Теплоснабжающая
организация


М.П.



Потребитель


И.М.Мязитов/
М.П.




Приложение № 12
к договору теплоснабжения
№ 0618103
от 01.10.2014 г.

РЕЕСТР ТОЧЕК ПОСТАВКИ

№ п/п	Номер точки поставки	Адрес теплового пункта	Граница эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности по точке поставки
1	0618103	г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д.3, корп.2, стр.1	Наружная сторона стены ЦТП № 0618103

ПОДПИСИ СТОРОН

Теплоснабжающая
организация


М.В. Коржавина
М.П. 

Потребитель


Д.М. Мязитов/


ФОРМА

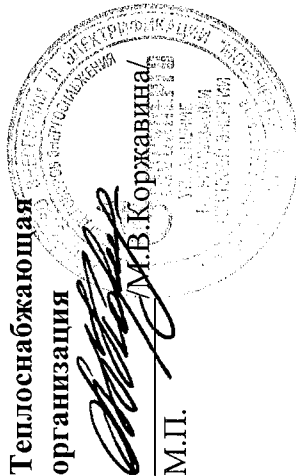
Реестр характеристик многоквартирных жилых домов и других объектов, снабжающихся тепловой энергией по настоящему договору

на « » 20 г.

№ п.п.	Точка поставки	Фактический адрес многоквартирного жилого дома		Тип объекта	Площадь строения			Кол-во зарегистрированных лиц
		Улица	№ дома		Общая (м²)	Жилая (м²)	Нежилая (м²)	
1				жилой дом				
2				жилой дом				
		Всего:						

ПОДПИСИ СТОРОН

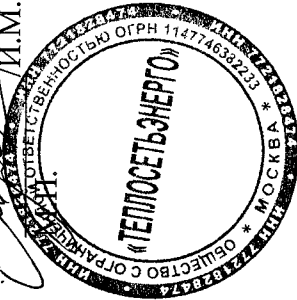
Теплоснабжающая
организация



М.П.

Потребитель

 И.М.Мязитов /



ФОРМА

Реестр общедомовых приборов учета

на « » 20 г.

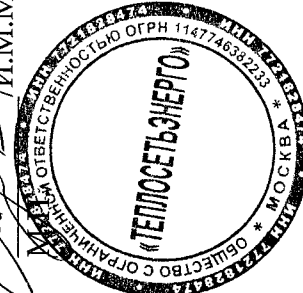
№ п.п.	Точка поставки	Фактический адрес многоквартирного жилого дома или объекта		Место установки	Тип учитываемого коммунального ресурса	Тип ИВБ	№ акта допуска	Дата акта допуска	Дата очередной поверки
		Улица	№ дома						
1									
2									

ПОДПИСИ СТОРОН

Теплоснабжающая
организация

Потребитель


М.В. Коржавина /
М.П. 


И.М. Мязитов /


ФОРМА

Реестр показаний индивидуальных приборов учета

за _____ 20__ г.

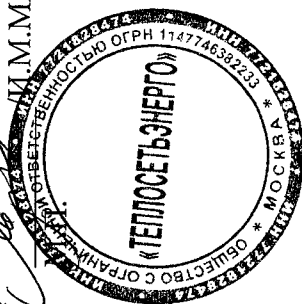
№ п.п.	Точка поставки	Фактический адрес многоквартирного жилого дома или объекта		Номер квартиры или помещения / наименование организации	Количество зарегистрированных в помещении пользователей (чел.)	Величина норматива (м3/чел)	Дата поверки ИПУ	Предыдущее показание ИПУ (м3)	Текущее показание ИПУ (м3)	Перерасчет по ИПУ (м3)	Объем к расчету (м3)
		У	Л И Ц А								
1			Д О М А								
2											

ПОДПИСИ СТОРОН

Теплоснабжающая
организация

С.М.В. Коржавина
М.П. 

Потребитель

М.М. Мязитов


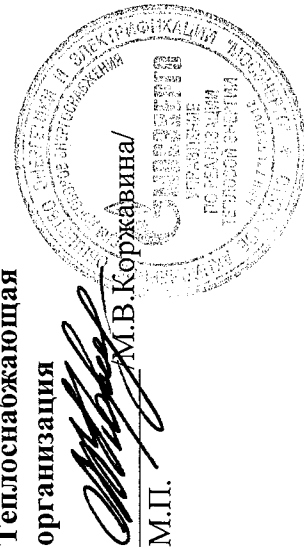
ФОРМА

Точка поставки	Тип передаваемого коммунального ресурса	Участок тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию (последней перекладки)	Вид прокладки трубопровода на участке тепловой сети	Тип тепловой изоляции трубопроводов на участке тепловой сети	Условный диаметр трубопроводов на участке тепловой сети, мм.	Длина участка тепловой сети, м.	Величина тепловых потерь (Гкал/год)

Характеристики разводящих тепловых сетей Потребителя

ПОДПИСИ СТОРОН

Теплоснабжающая
организация



Потребитель

