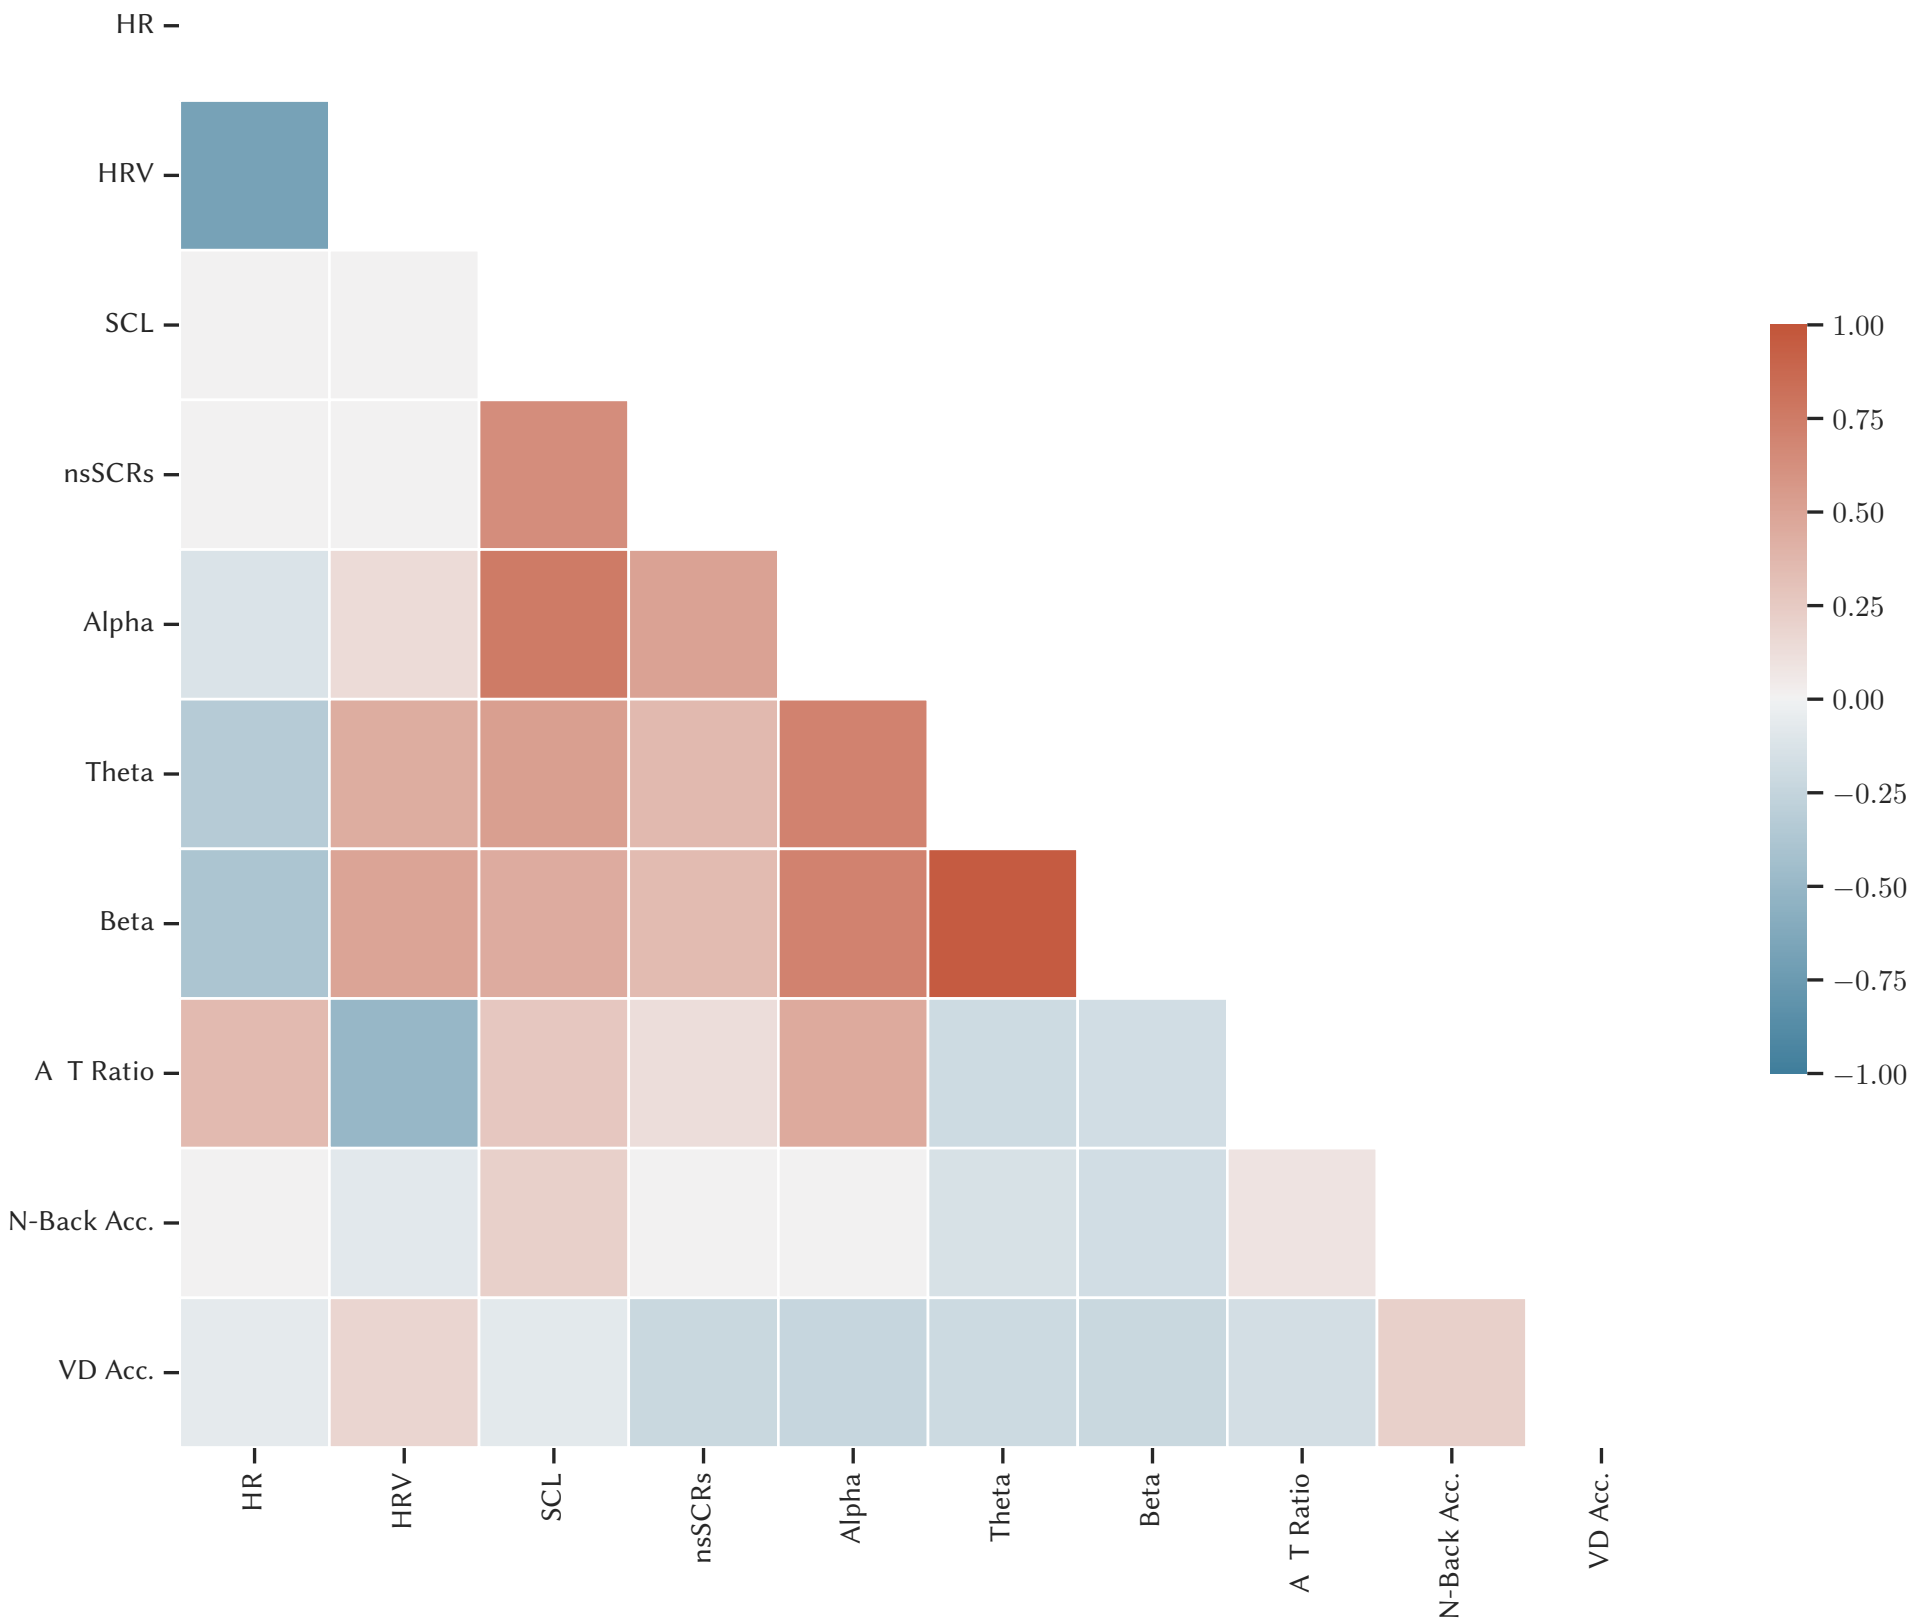
HR
HRV
SCL
nsSCRs
Alpha
Theta
Beta
A T Ratio
N-Back Acc.
VD Acc.
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00