

Số: 40-CV.ĐDTL

“V/v: xử lý hồ sơ thiết kế dự án Khu ĐTM
Xuân An”

Nghi Xuân, ngày 03 tháng 05 năm 2018

Kính gửi: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thành Nam

Căn cứ vào hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do đơn vị thiết kế Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thành Nam lập;

Căn cứ vào cuộc họp ngày 21/4/2018, giữa Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đông Dương Thăng Long và đơn vị thiết kế Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thành Nam về hồ sơ thiết kế của dự án Khu đô thị mới Xuân An (giai đoạn 1)

Căn cứ vào cuộc họp ngày 23/4/2018, giữa Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đông Dương Thăng Long và đơn vị thiết kế Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thành Nam về hướng xử lý chi tiết hệ thống thoát nước mưa cửa dự án Khu đô thị mới Xuân An (giai đoạn 1)

Căn cứ ý kiến thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công của Sở Xây dựng

Căn cứ thực tế đã thi công ngoài hiện trường, cụ thể là hệ thống cống thoát nước mưa;

Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đông Dương Thăng Long đề nghị đơn vị thiết kế Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thành Nam điều chỉnh lại hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công hạng mục Thoát nước mưa theo hướng phù hợp với ý kiến của Sở Xây dựng là đảm bảo kết nối được ra hai cống hiện trạng trên đường Gia Lách, đồng thời không làm ảnh hưởng đến thực tế các đường cống Thoát nước mưa đã thi công. Theo đó một số đường cống thoát nước mưa (tuyến 8B...) điều chỉnh hướng thoát nước và cao độ dòng chảy theo bản vẽ tổng thể mặt bằng thoát nước mưa. Đề nghị đơn vị tư vấn thiết kế điều chỉnh theo bản vẽ kèm theo.

Trân trọng!


Nơi nhận:


- Như kính gửi;
- Lưu VT.


**Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng
Đông Dương Thăng Long**




P. TỔNG GIÁM ĐỐC
Bương Khắc Hồng

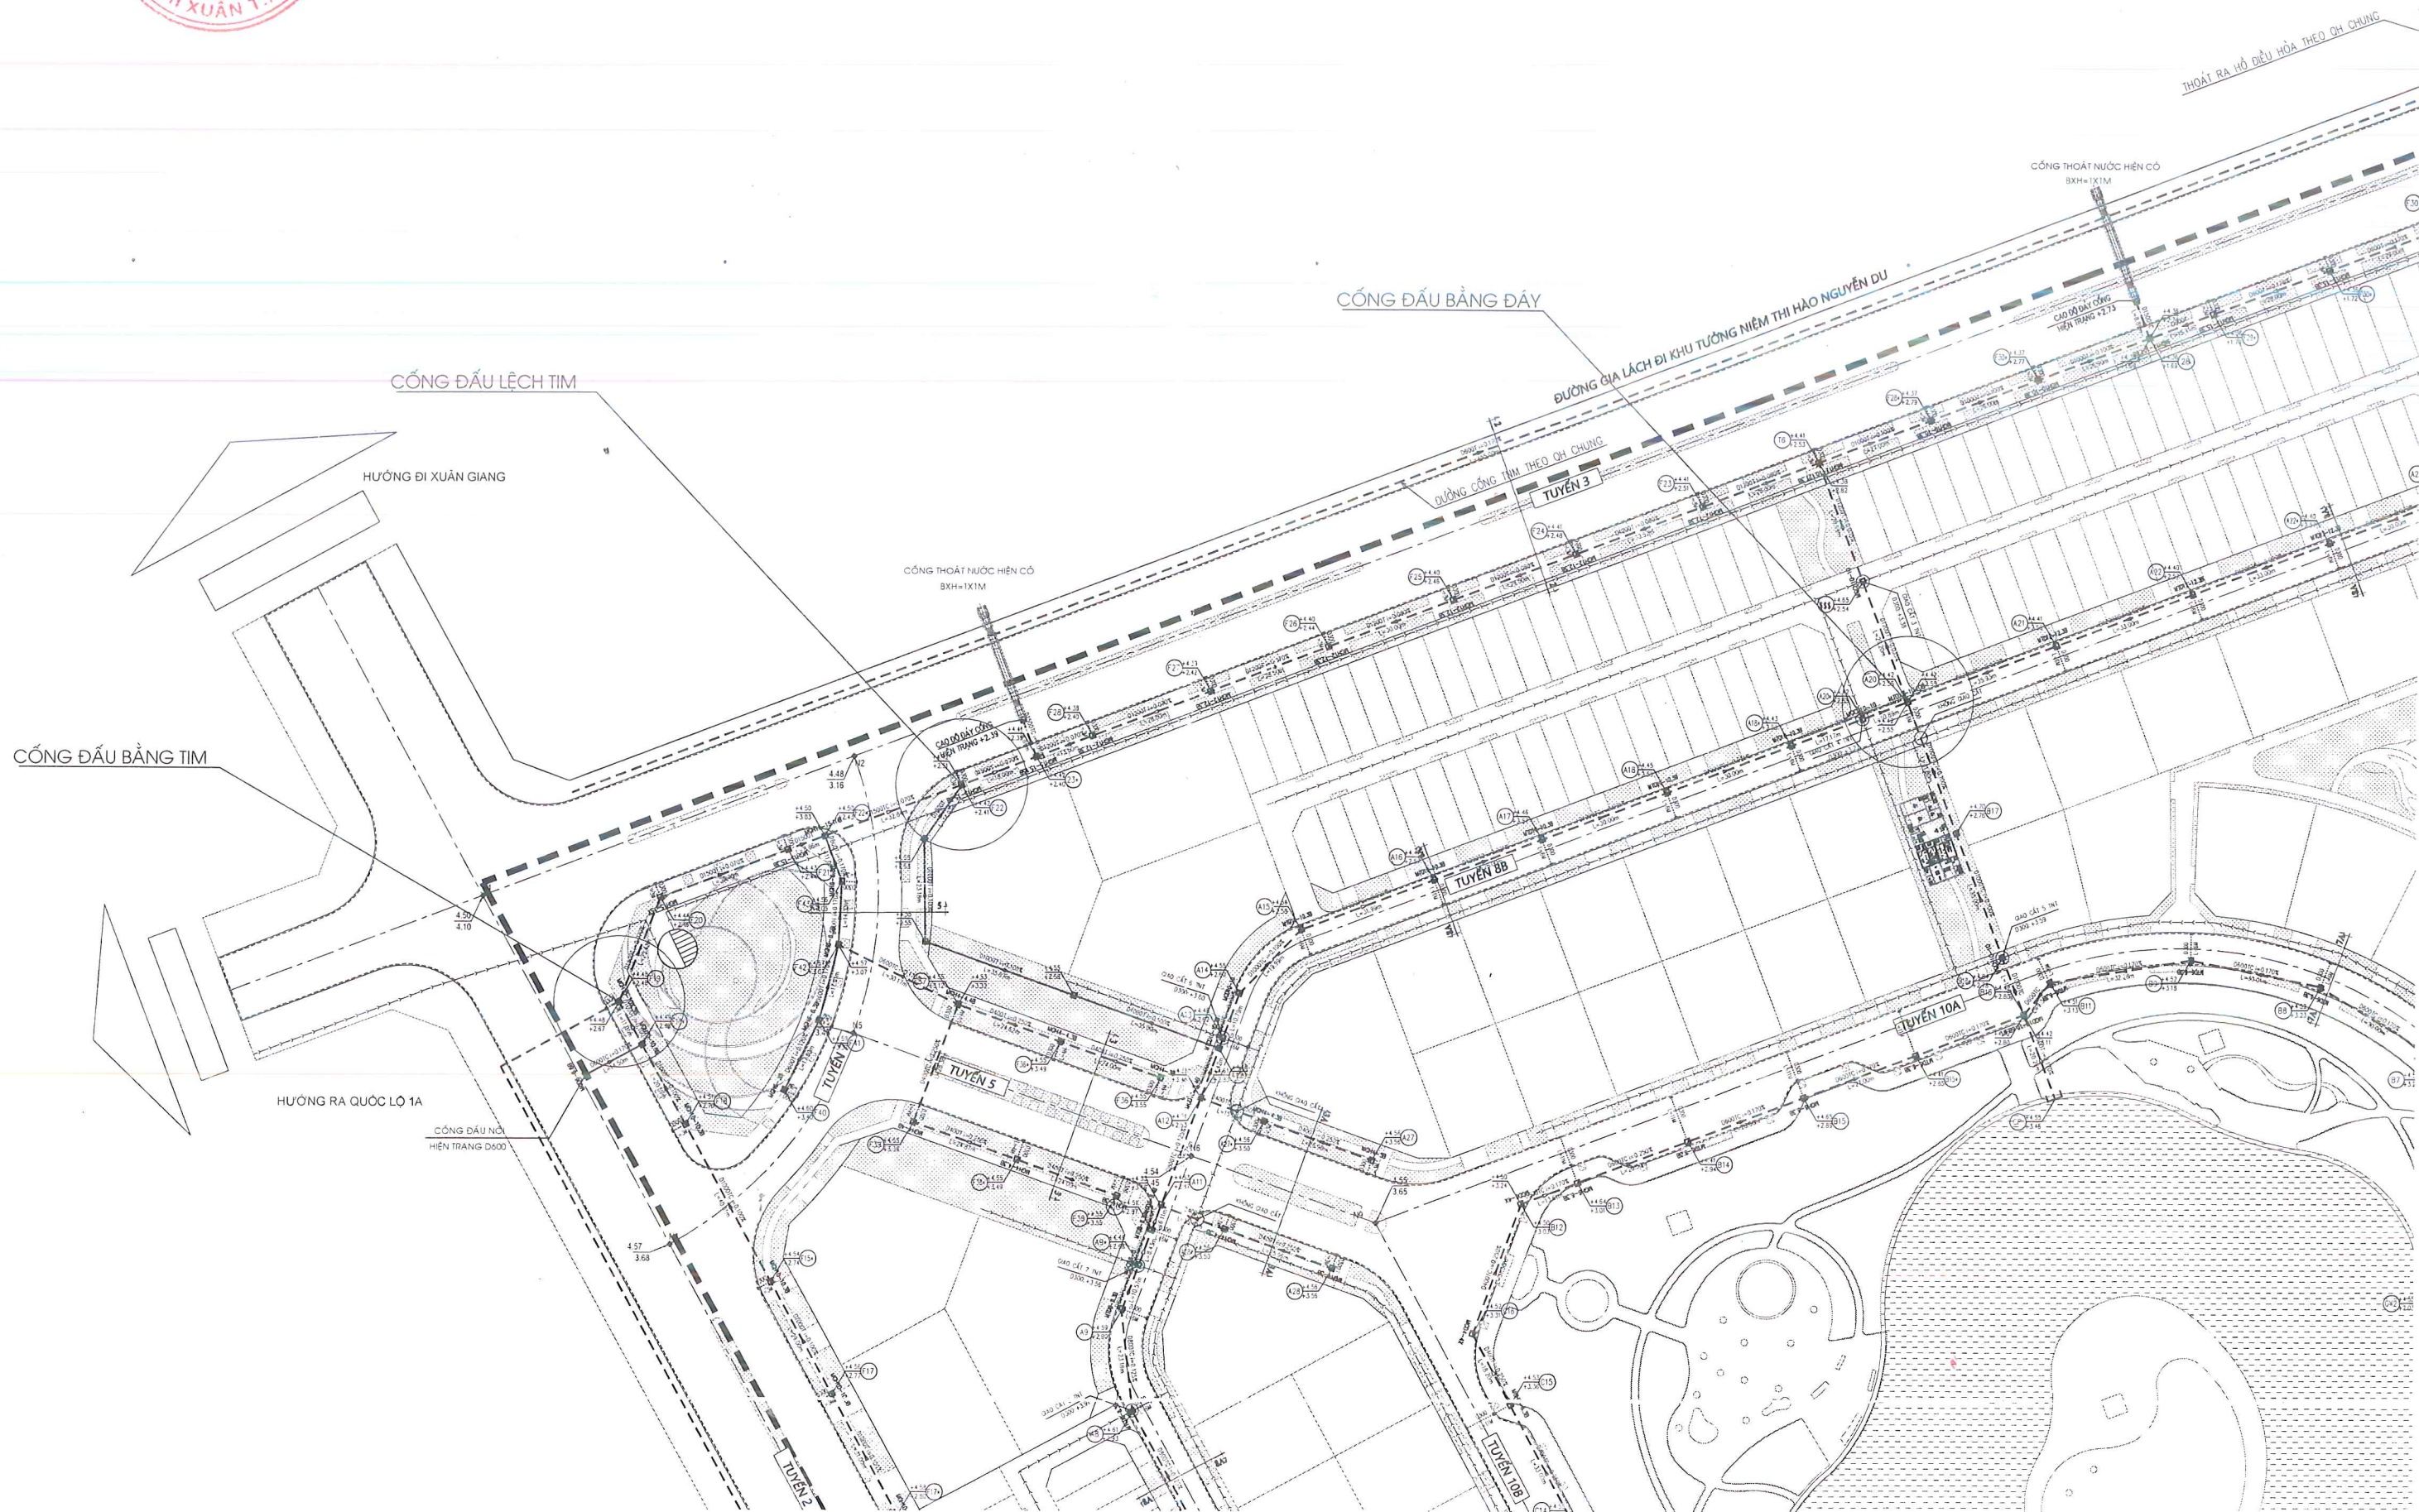

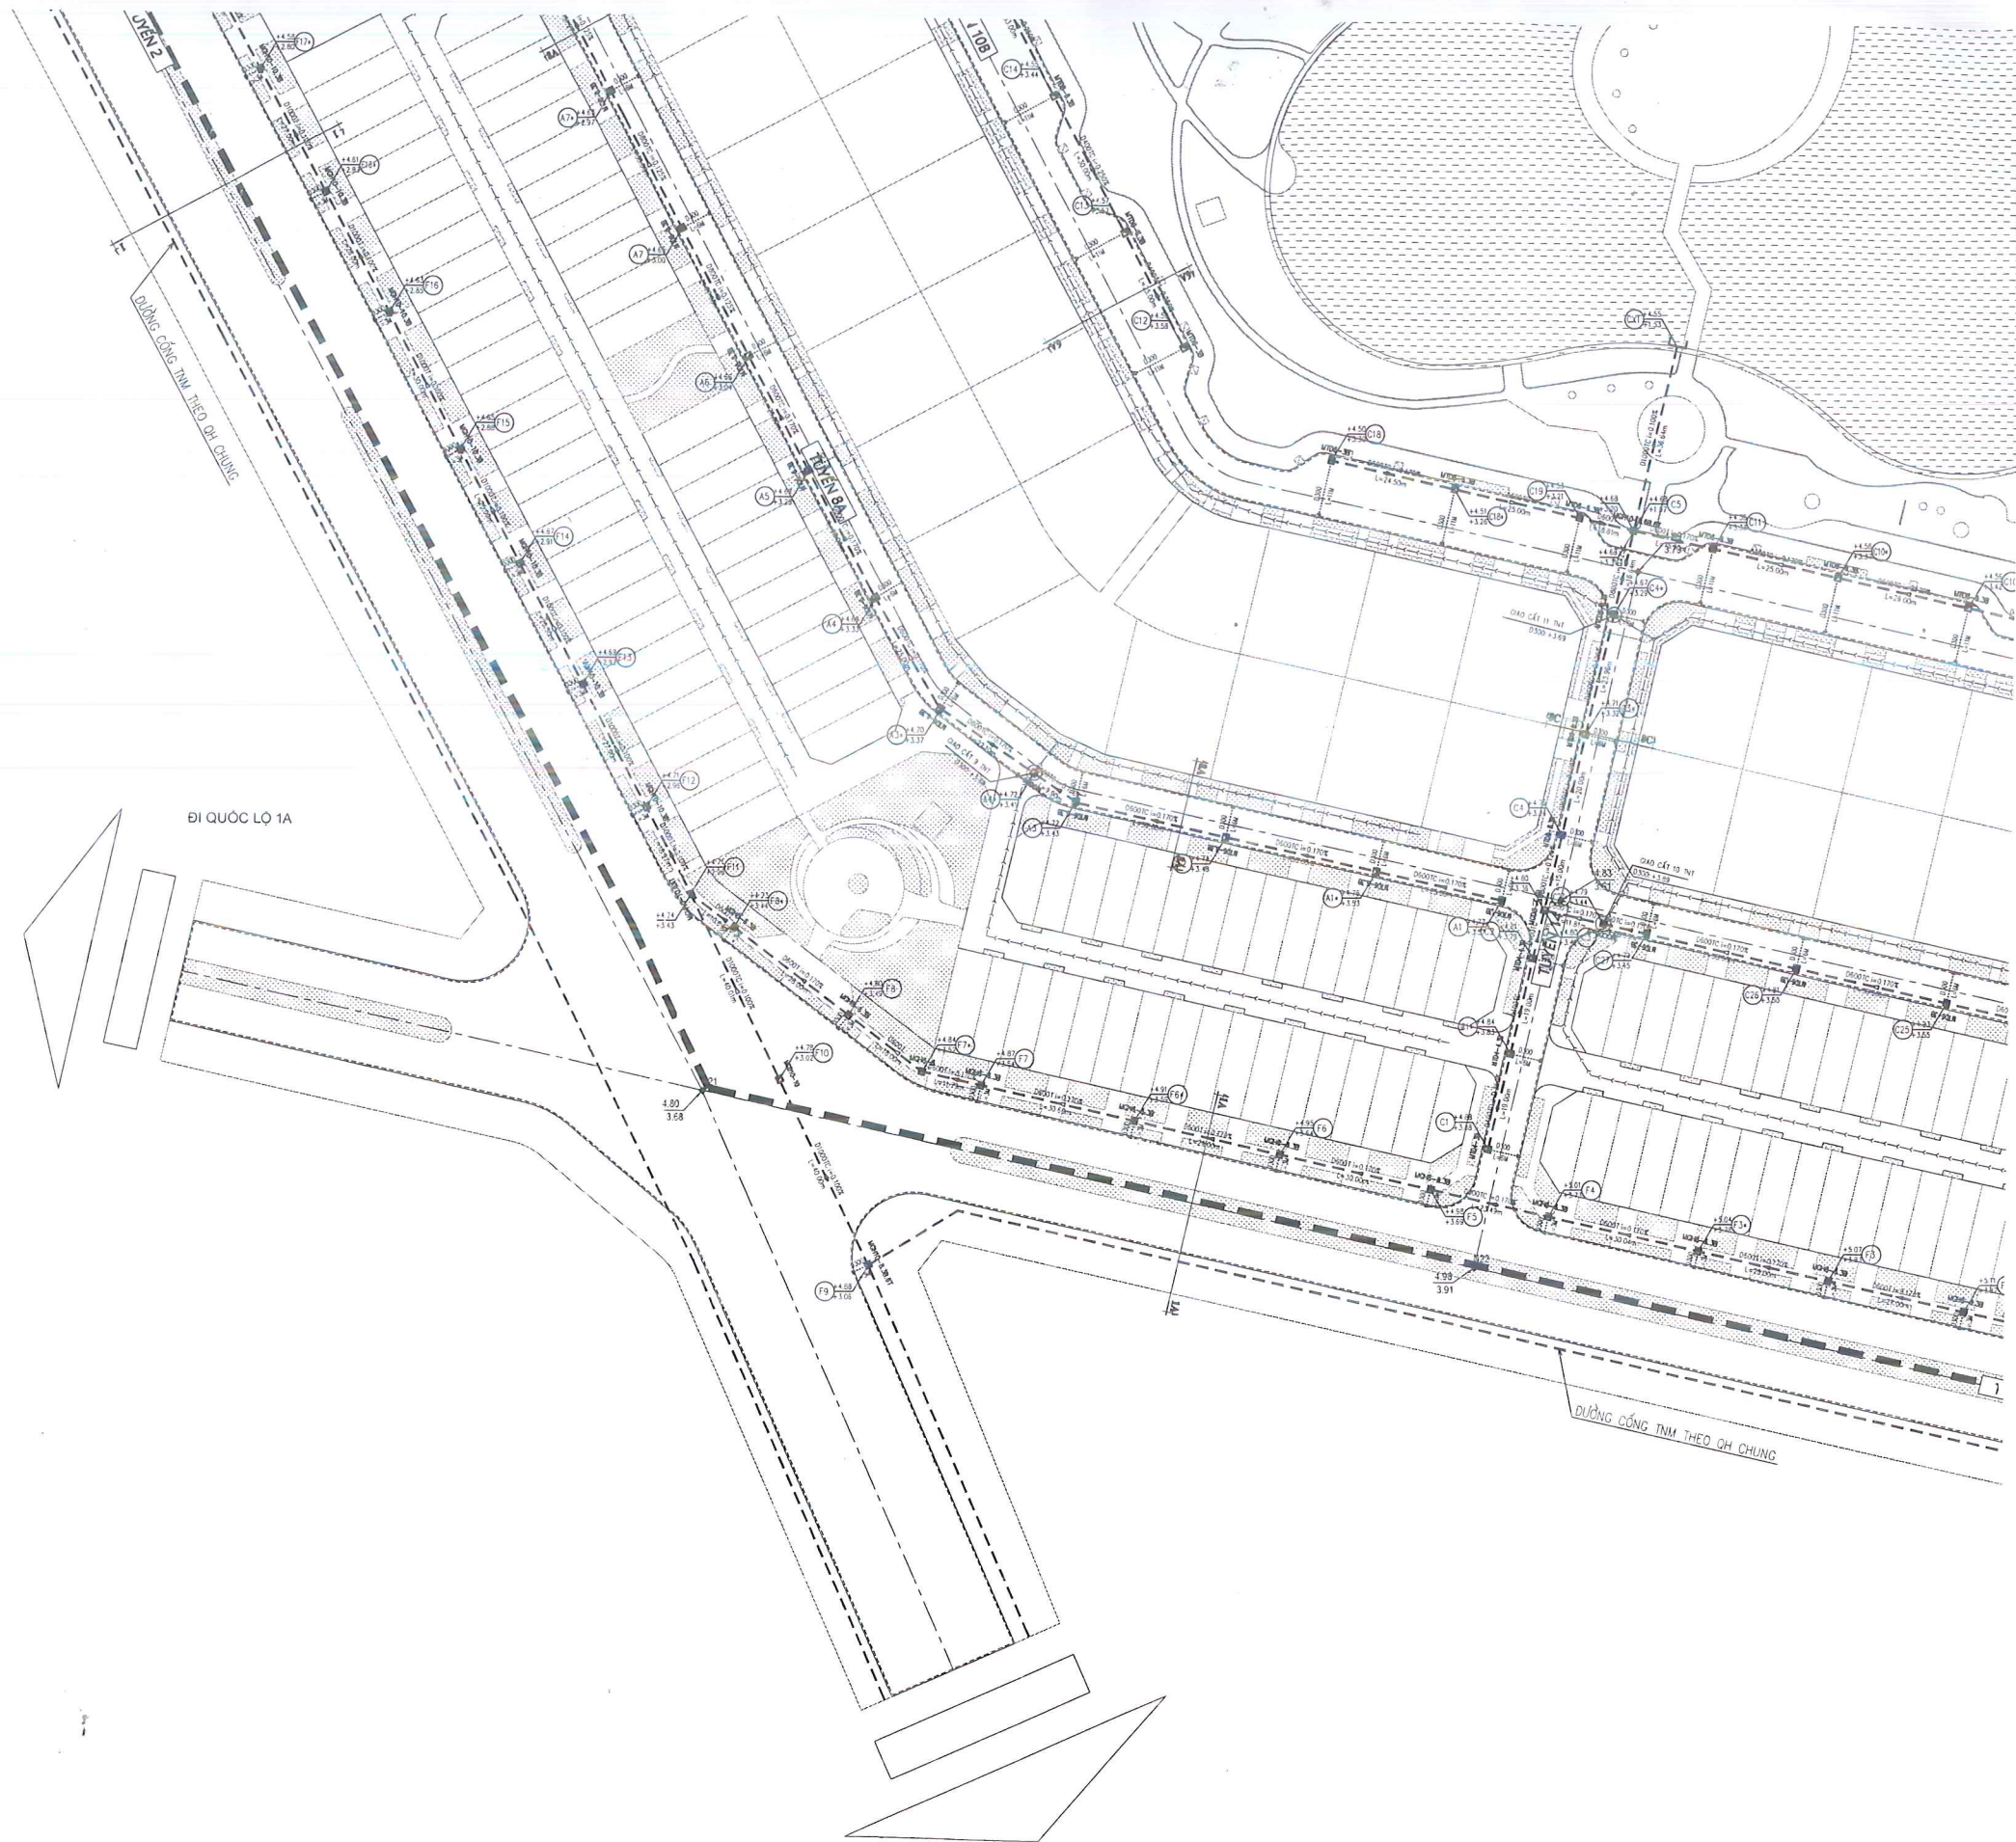

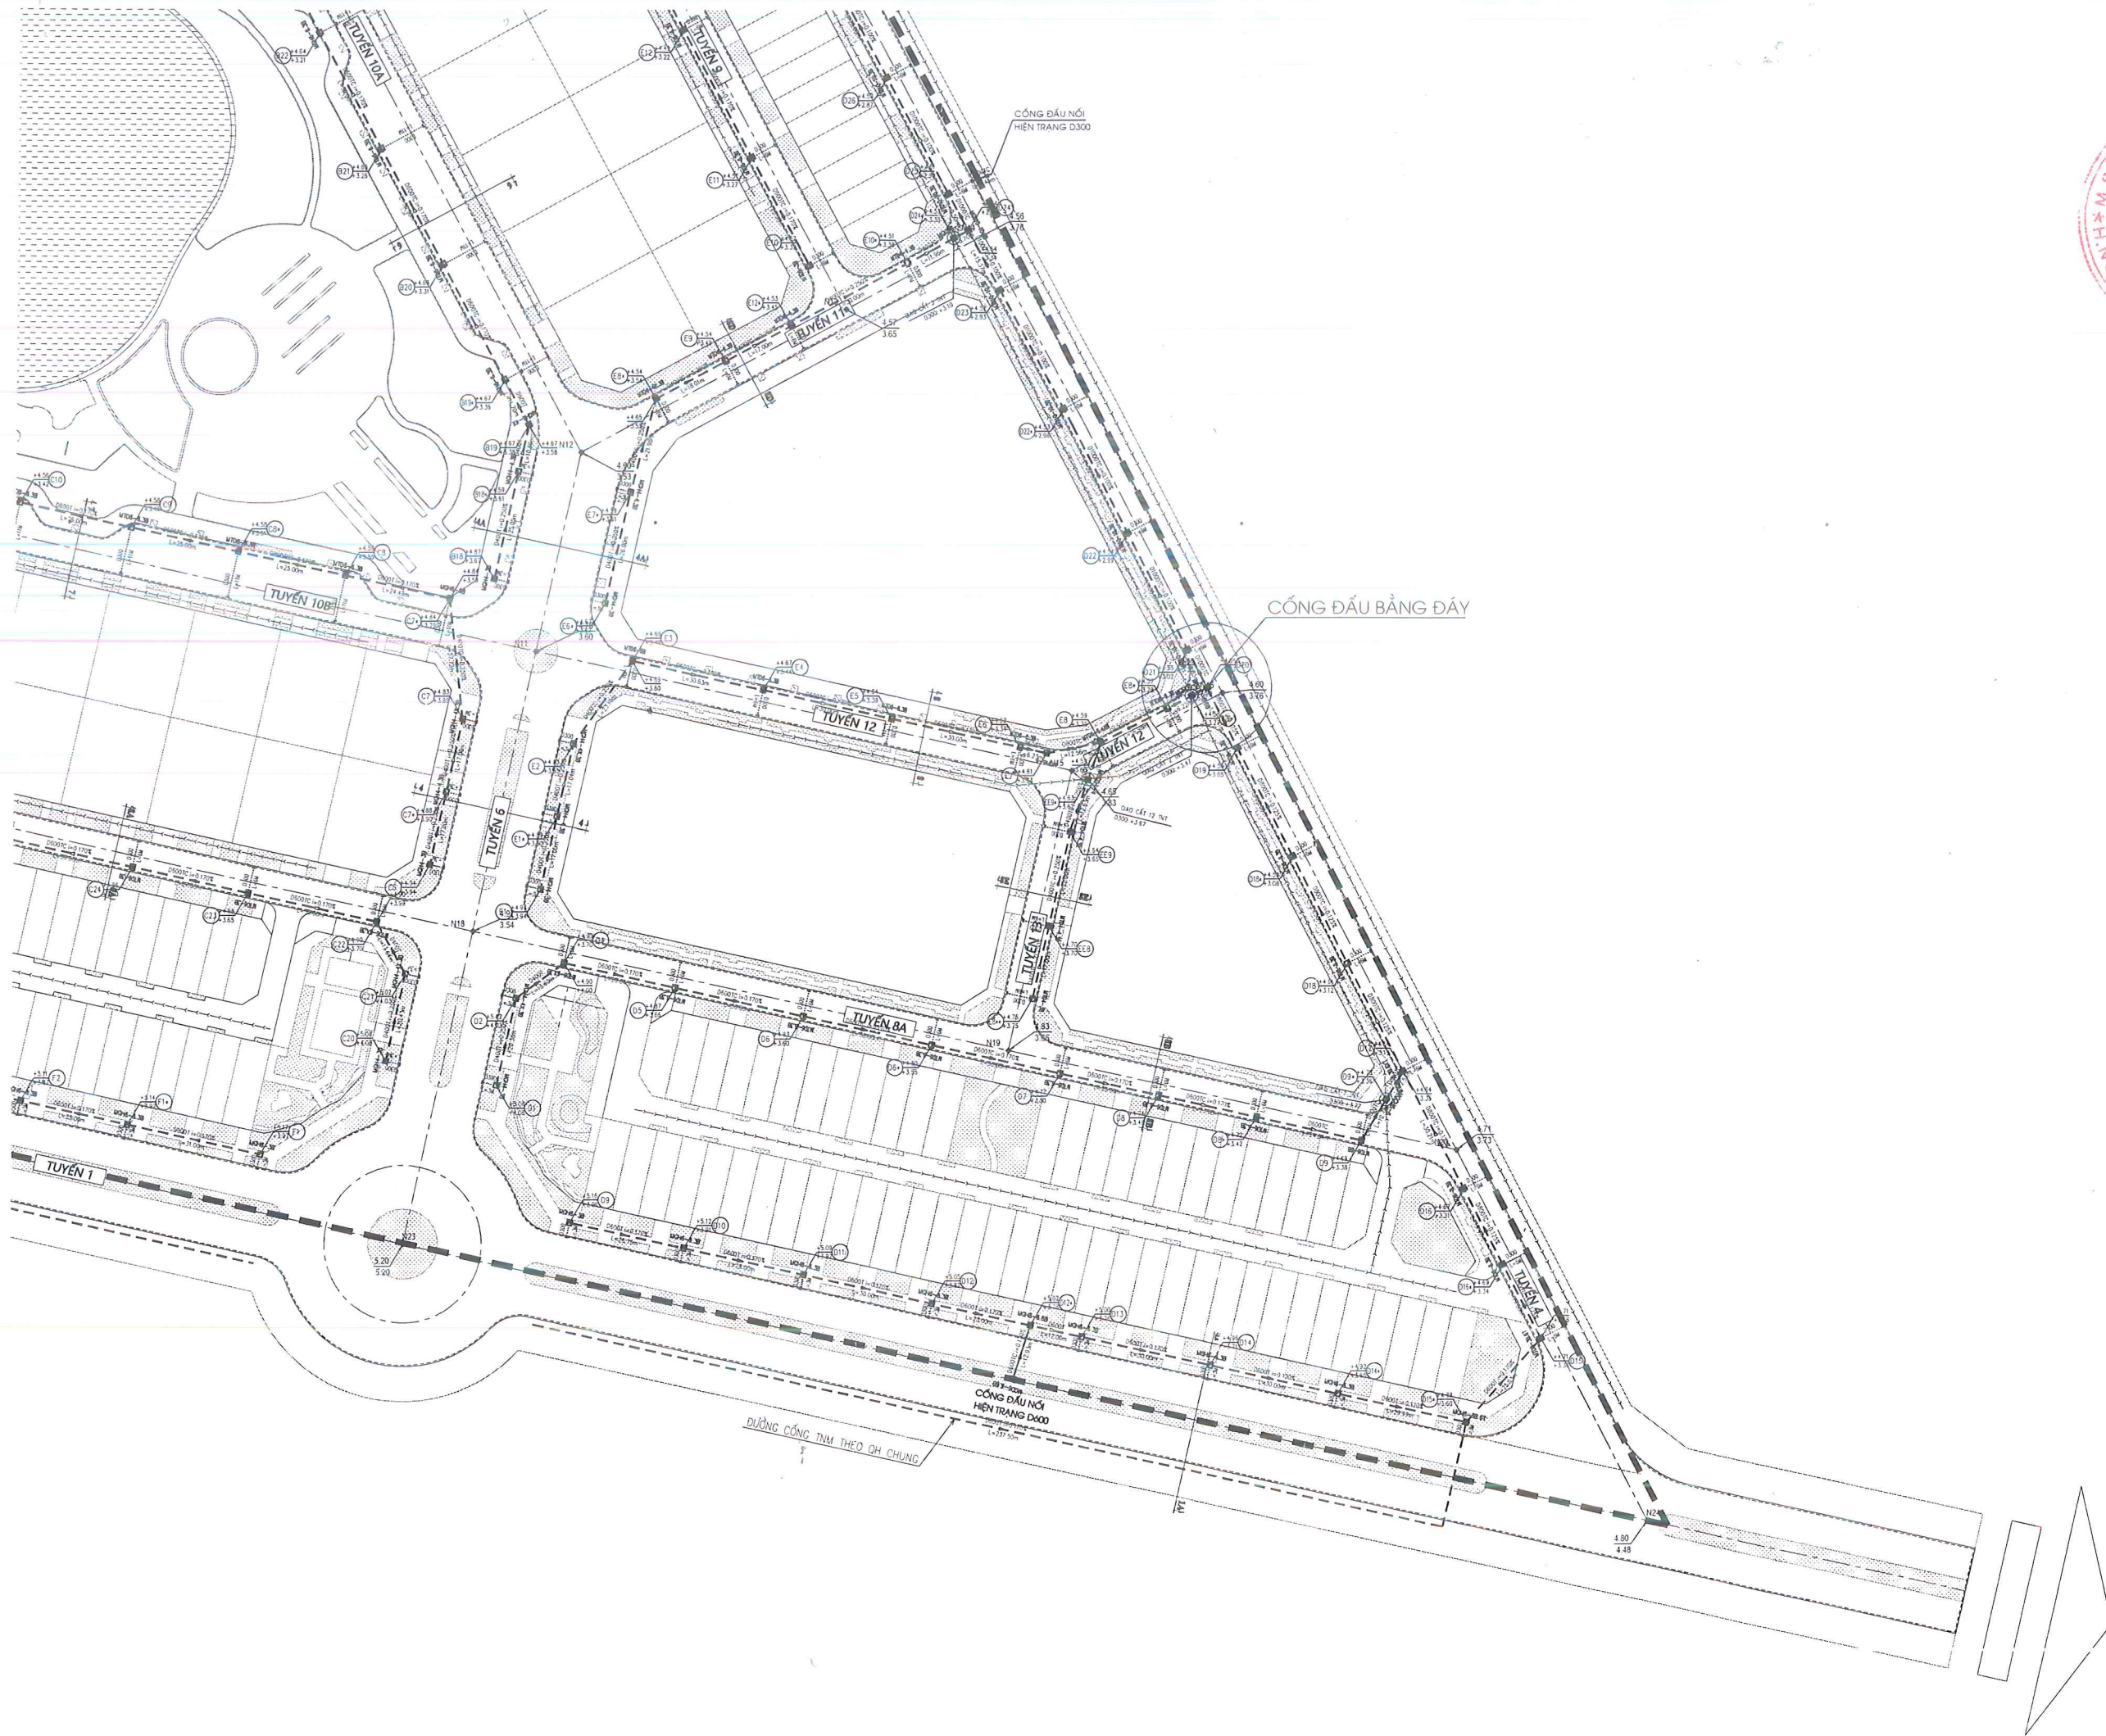

DƯỜNG CỐNG TỈNH THEO QH CHUNG

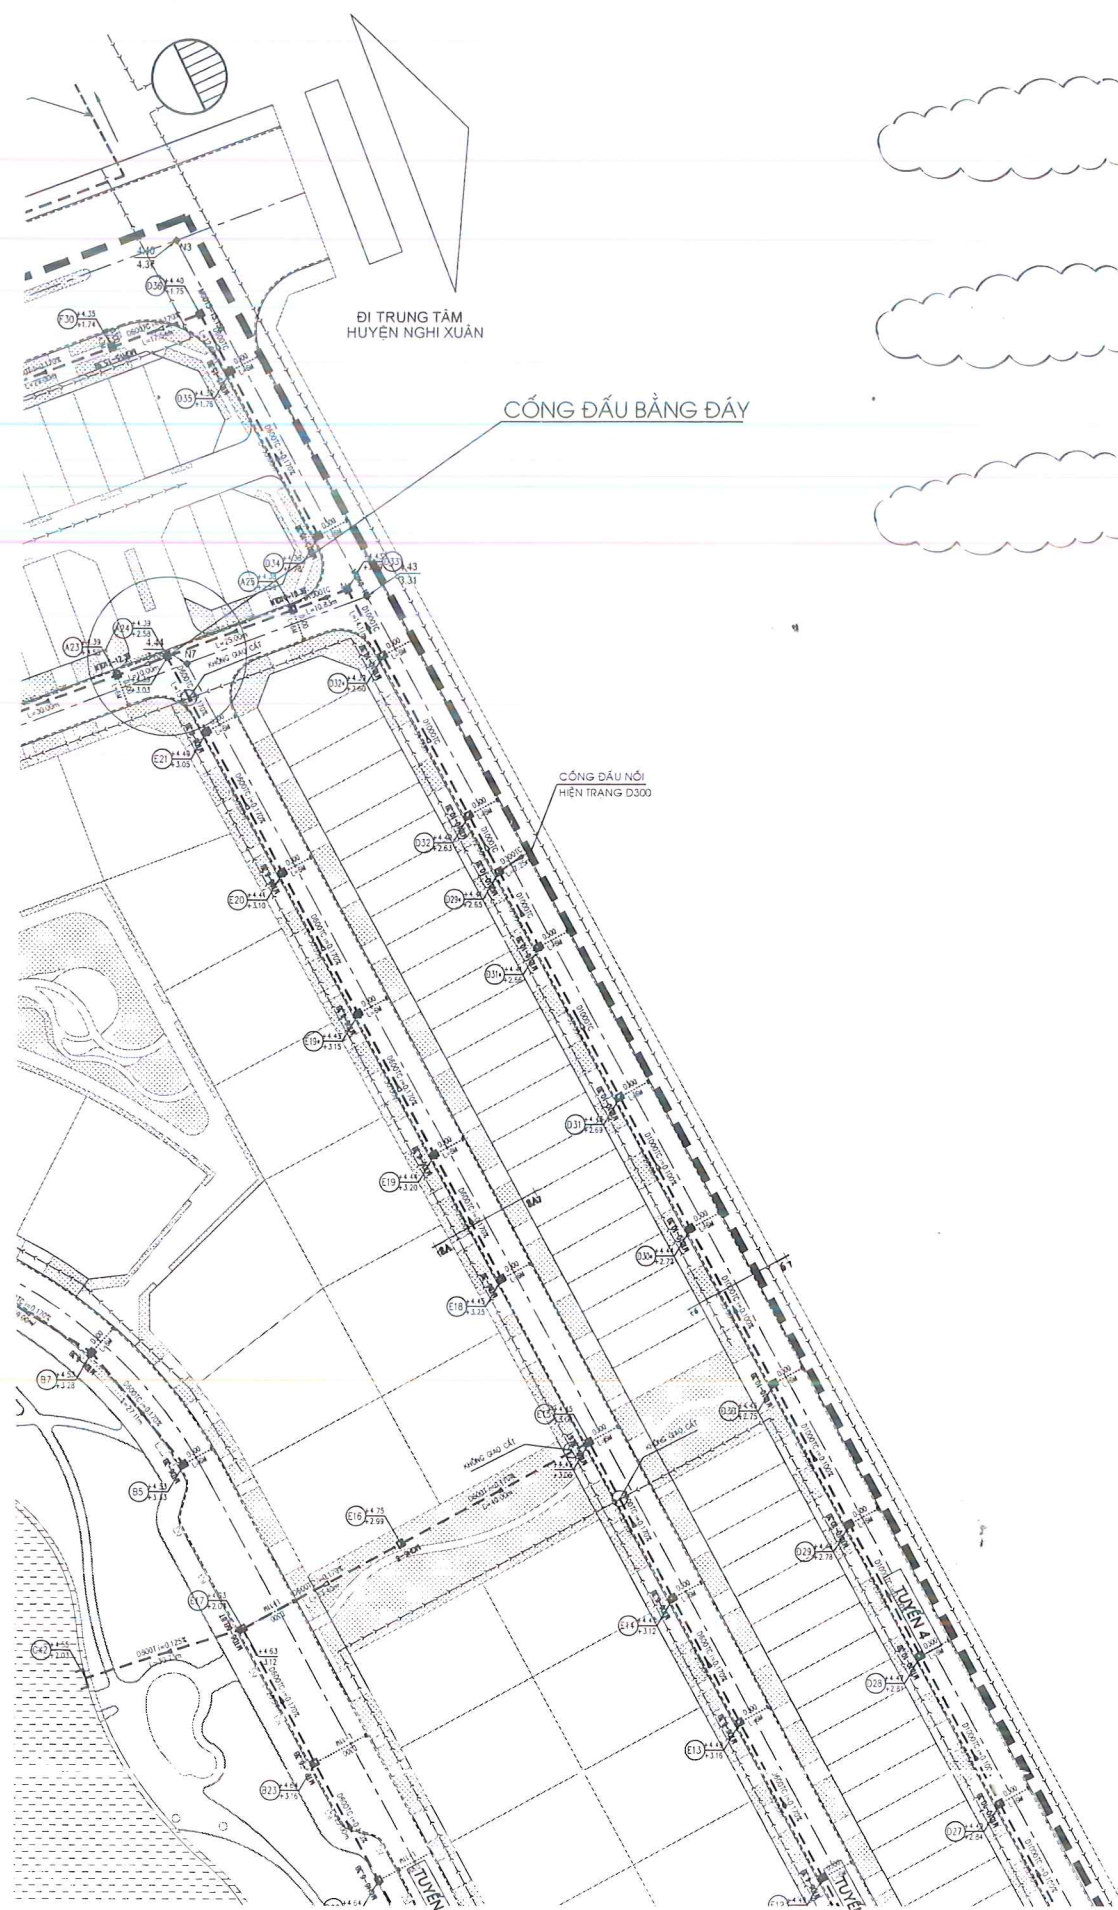

CÁC ĐOẠN CỐNG CÓ ĐỘ DỐC DỌC NHỎ HƠN ĐỘ DỐC TỐI THIỂU 1/D, THAY ĐỔI HƯỚNG THOÁT



CÁC ĐOẠN ỐNG THAY ĐỔI CAO ĐỘ VÀ KHẨU ĐỘ SO VỚI HỒ SƠ ĐÃ XUẤT (THI CÔNG THEO)



ĐOẠN CỐNG BỔ SUNG TĂNG CƯỜNG THOÁT NƯỚC