

ボーリング柱状図

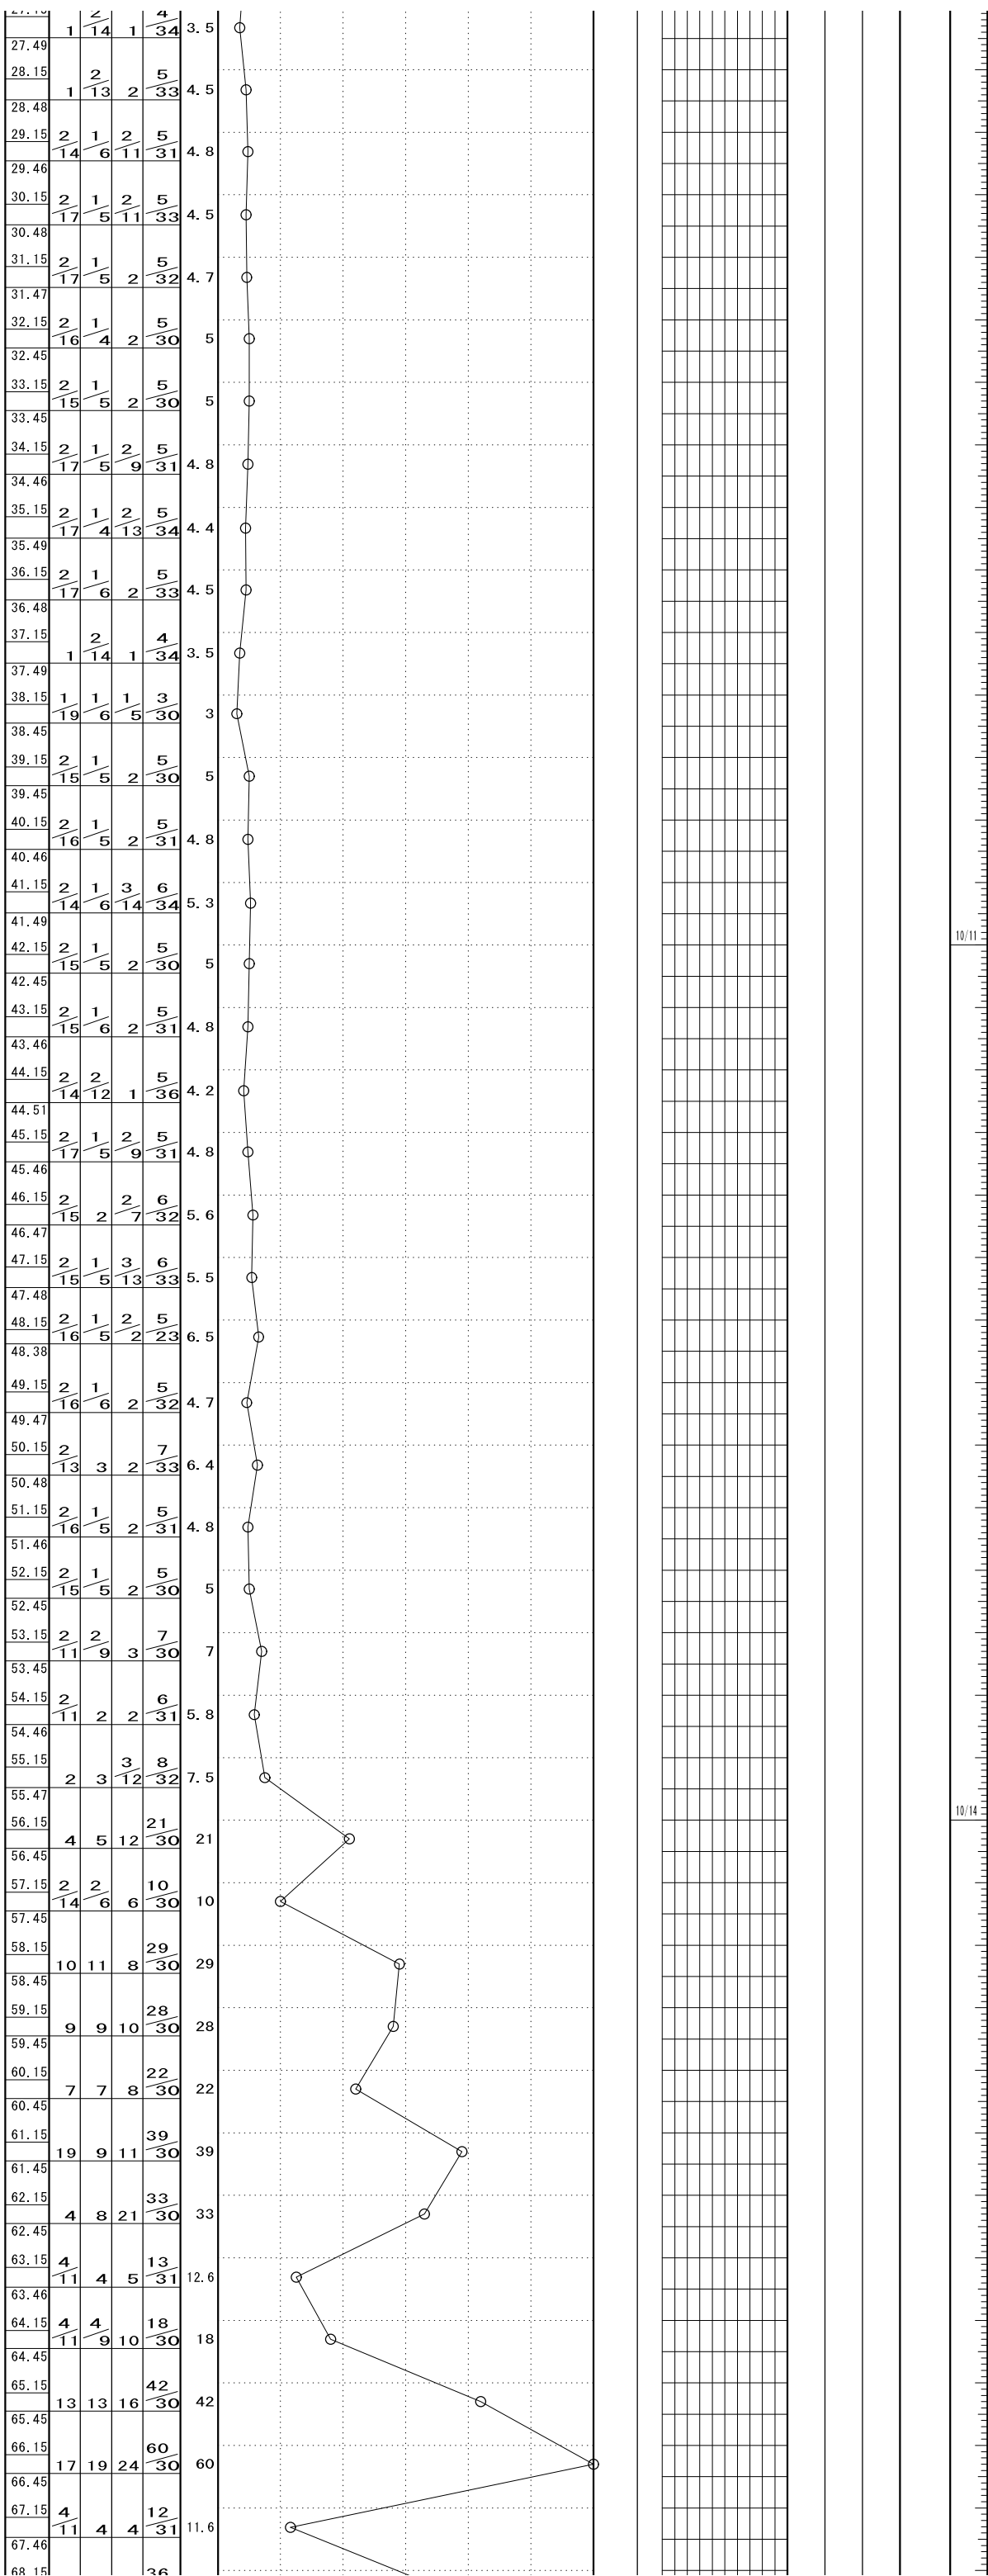
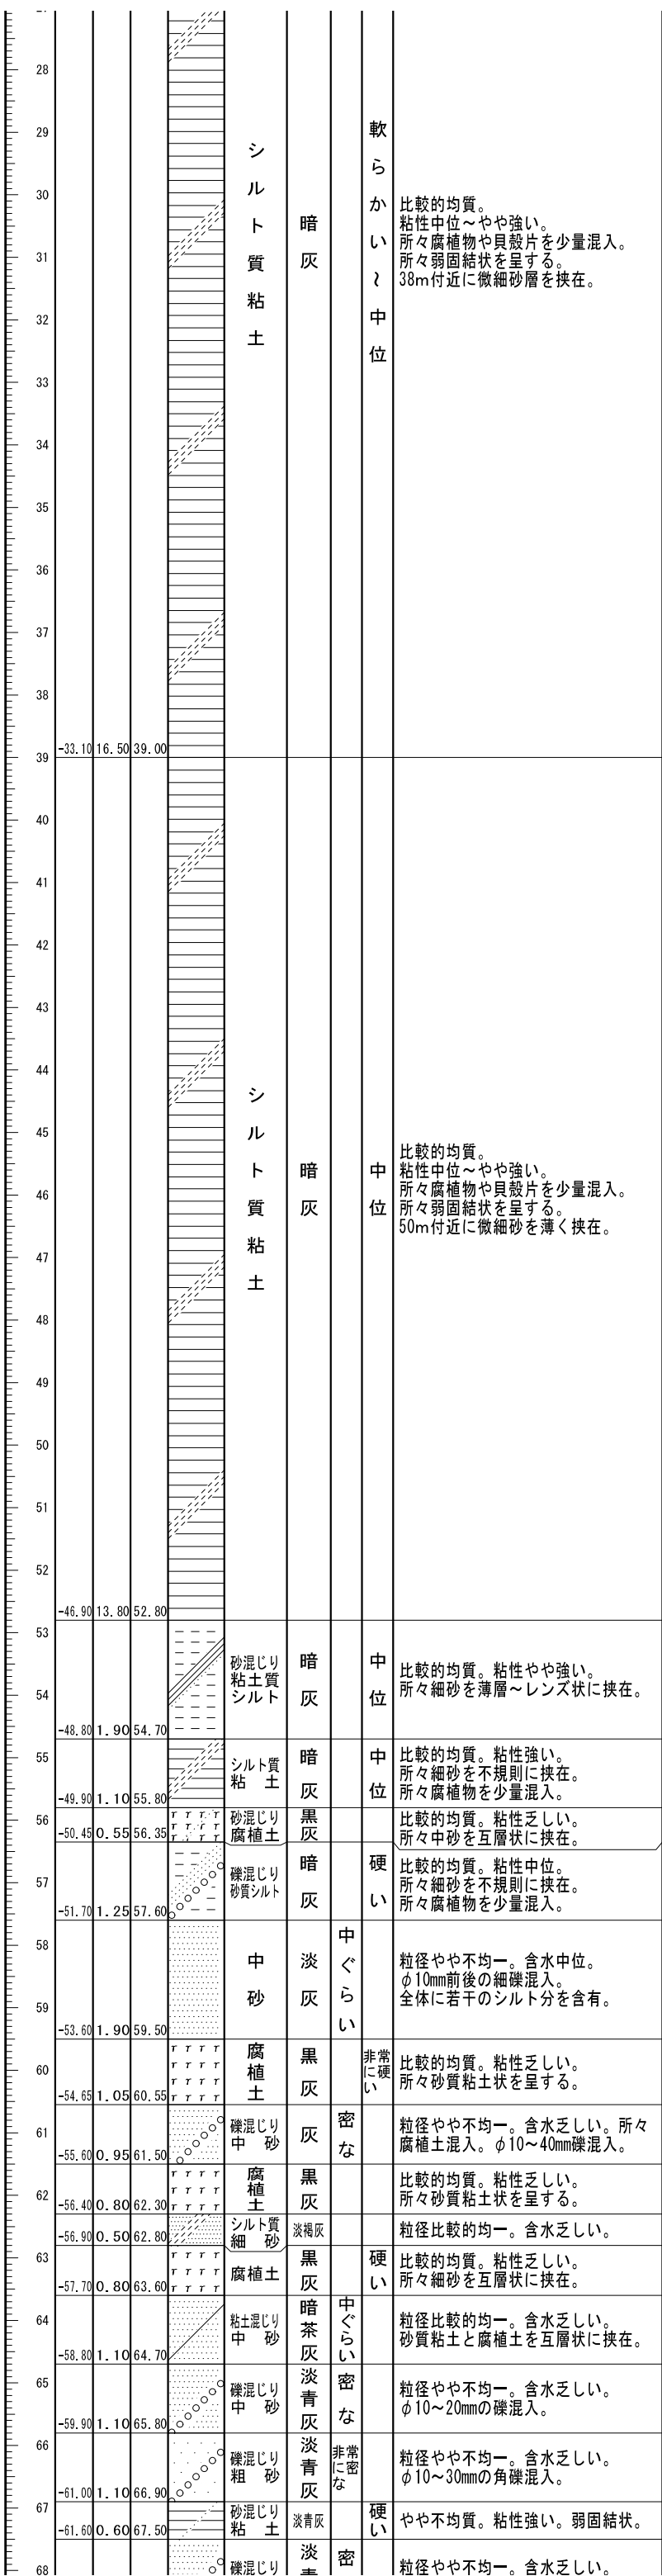
調 査 名 阿賀マリノポリス地区上屋建設地地質調査業務委託

ボーリングNo.

事業・工事名

ボーリング名	1			調査位置		広島県呉市阿賀南7丁目					北緯	34°13'0.75″				
発注機関	呉市土木部					調査期間	2014年10月8日～2014年10月20日					東経	132°35'38.37″			
調査業者名	有限会社 野中都市環境設計 電話(0823-33-3200)			主任技師		柴田 和哉		現場代理人	福田 裕之		コ鑑定者	福田 裕之		ボーリング責任者	松本 貴志	
孔口標高	TP+5.90m		角 180° 上 下 90° 0°	方 270° 西 北 0° 東 90° 南 180°	地盤勾配 鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試錐機	東邦製 D1-C58型			ハンマー落下用具	半自動落下装置				
総掘進長	97.00m						エンジン	ヤンマー製 NFD-12E			ポンプ	東邦製 BG-5C				

[illegible]





ボーリング柱状図

調 査 名 阿賀マリノポリス地区上屋建設地地質調査業務委託

ボーリングNo.


事業・工事名

ボーリング名	2			調査位置		広島県呉市阿賀南7丁目							北緯	34°12'57.89"					
発注機関	呉市土木部					調査期間		2014年10月8日～2014年10月20日					東経	132°35'36.75"					
調査業者名	有限会社 野中都市環境設計 電話（0823-33-3200）			主任技師		柴田 和哉		現代場人		福田 裕之		コ鑑定者		福田 裕之		ボーリング責任者	余越 一夫		
孔口標高	TP+5.80m	角			方			地盤勾配			使用機種	試錐機 東邦製 D1-B58型				ハンマー落下用具		半自動落下装置	
総掘進長	75.00m	度			向					エンジン	ヤンマー製 NFD-13				ポンプ		東邦製 BG-3B		

標尺	標高	層厚	深度	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記号	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験					原位置試験		試料採取			室内試験()	掘進月日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
											深度	10cm毎の打撃回数			打撃回数／貫入量	N値	深度	試験名および結果	深度	試料番号			採取方法																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
												0	10	20										(cm)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
(m)	(m)	(m)	(m)								10/9 3.35 ≡ 洗浄後水位	1.15	7	8	7	$\frac{22}{30}$	22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

67	-61.50	0.60	67.30		礫混じり中砂	暗青灰			粒径やや不均一。φ10~20mm礫。
68	-62.10	0.60	67.90		粘土質細砂	暗青灰			粒径やや不均一。弱固結状。
69					細砂	暗青灰	非常に密な		粒径やや不均一。含水乏しい。全体に若干の細粒分を含有。所々粘土を不規則に混入。
70	-64.00	1.50	69.80		粘土質細砂	暗青灰			粒径やや不均一。弱固結状。
71	-64.50	0.50	70.30		細砂	淡青灰			粒径比較的均一。含水乏しい。
72					砂礫	暗青灰	非常に密な		φ10~30mmの垂円~垂角礫主体。マトリックスは中~粗砂で全体に若干の粘土分含有。含水中位。
73	-66.10	1.30	71.90		礫混じり中砂	暗青灰	密なく非常に密な		粒径やや不均一。含水中位。φ10mm前後の垂角礫混入。全体に若干の細粒分を含有。比較的良く固結している。
74					砂				
75	-69.20	3.10	75.00						
76									

67.15		8	20	15	40	43
67.45						
68.15					46	46
68.45		8	15	23	30	
69.15					53	53
69.45		16	18	19	30	
70.15					59	59
70.45		18	19	22	30	
71.15					52	52
71.45		13	21	18	30	
72.15					47	47
72.45		12	15	20	30	
73.15				8	60	86
73.36		18	34	1	21	
74.15					58	58
74.45		15	19	24	30	
75.15					53	53
75.45		12	19	22	30	



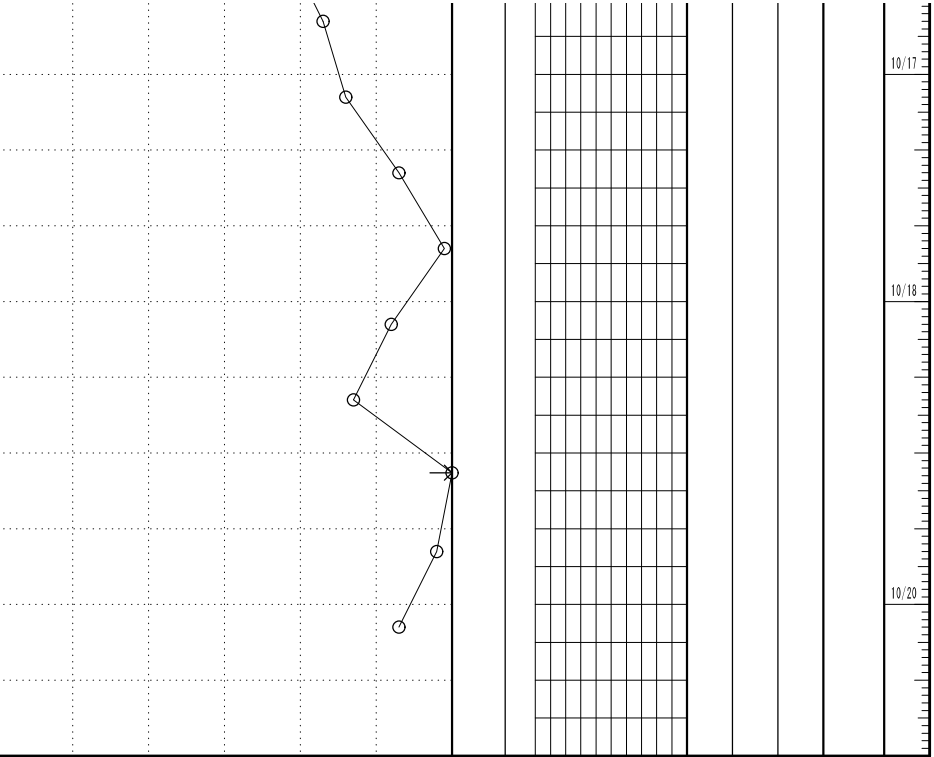


ボーリング柱状図

調 査 名 阿賀マリノボリス地区上屋建設地地質調査業務委託

事業・工事名


ボーリングNo.

ボーリング名	3		調査位置		広島県呉市阿賀南7丁目						北緯	34°12'58.58"			
発注機関	呉市土木部					調査期間	2014年10月9日～2014年10月21日					東経	132°35'35.01"		
調査業者名	有限会社 野中都市環境設計 電話(0823-33-3200)		主任技師		柴田 和哉		現場代理人	福田 裕之		コ鑑定者	福田 裕之		ボーリング責任者	飯田 豊文	
孔口標高	TP+5.85m	角  度	方  向	地盤勾配  鉛直 90°	使用機種	試錐機	YBM製 YS0-1HA型			ハンマー落下用具	半自動落下装置				
総掘進長	96.00m					エンジン	ヤンマー製 NFD-13M型			ポンプ	YBM製 GP-5型				

標尺	層高	厚	深	柱状	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験					原位置試験		試料採取			室内試験()	掘進月日		
											深	10cm毎の打撃回数			打撃回数／貫入量	N	値	深	試験名および結果	深			試料番号	採取方法
												度	0	10										
(m)	(m)	(m)	(m)	図	分	調	度	度	事		(m)	10	20	30	(cm)	(m)		(m)	号	法	()			
1					玉石混じり砂礫	黄茶	中ぐらい		φ10～60mm角～垂角礫主体。 所々コア長L=100～300mmの玉石、 岩塊混入。礫、玉石、岩塊は花崗岩 主体で非常に硬質。	10/9 3.40 ≡ 無水掘り水位	1.15				27									
2	+4.05	1.80	1.80		埋土 礫混じり 粘土質細砂	暗茶	非常に緩い	粒径不均一。含水乏しい。 φ10～40mmの角～垂角礫混入。	1.45		11	8	8	27	30	27								
3	+3.10	0.95	2.75		埋土 玉石混じり 砂	暗茶褐		φ10～150mmの角礫～岩塊主体。	2.15		1	1	2	4	34	3.5								
4	+2.45	0.65	3.40		埋土 玉石混じり 砂				2.49															
5					礫混じり砂礫	茶褐	緩い	φ10～60mmの角礫主体。 所々φ100～150mm大礫～岩塊混入。 含水多く、崩壊性あり。 漏水激しい。	3.15						14	30	14							
6					埋土		中ぐらい		3.45															
7	-1.15	3.60	7.00		玉石混じり粘土質砂礫	暗灰	緩い	粒径不均一。 φ10～60mmの角～垂角礫混入。 所々φ100～150mm大礫～岩塊点在。 含水多く、崩壊性あり。 所々漏水有り。	4.15		1	4	4	9	30	9								
8					埋土		中ぐらい		4.45															
9	-4.15	3.00	10.00		埋土 礫混じり 砂質粘土			全体に不均質。粘性乏しい。 φ10～50mmの角～垂角礫混入。	5.15		3	4	5	12	30	12								
10	-5.15	1.00	11.00		埋土 礫混じり 砂質粘土				5.45						10	30	10							
11					礫混じり粘土質細砂	暗茶灰	非常に緩い	粒径不均一。含水多い。 φ10～20mmの角礫混入。 13m付近に金属物(鉄筋?)混入。	6.15		3	3	4	10	30	10								
12	-8.15	3.00	14.00		埋土		緩い		6.45															
13					礫混じり粘土質細砂	暗灰	緩い	不均質。粘性中位。 φ10～20mmの角礫混入。 所々瓦礫混入。	7.15		2	4	4	10	30	10								
14	-11.65	3.50	17.50		埋土	暗灰	中位	やや不均質。粘性中位。 所々粘土質細砂状。	7.45						7	30	7							
15	-13.15	1.50	19.00		埋土 砂質粘土	暗灰	中位	不均質。粘性中位。 φ10～20mmの角礫混入。 所々細砂を不規則に挟在。	8.15						7	30	7							
16	-15.15	2.00	21.00		埋土 礫混じり 砂質粘土	暗茶	軟らかい	不均質。粘性中位。含水多い。 φ10～20mmの角礫混入。	8.45		2	2	3	7	30	7								
17	-15.75	0.60	21.60		埋土 礫混じり 砂質シルト	暗灰	中ぐらい	粒径不均一。含水多い。 φ10～20mmの角礫混入。	9.15		2	1	2	5	30	5								
18	-16.85	1.10	22.70		埋土 礫混じり 粗砂	暗青灰			9.45															
19									10.15		2	1	2	5	30	5								
20									10.45		2	1	2	5	30	5								
21									11.15		2	2	2	6	30	6								
22									11.45															
23									12.15		1	1	2	4	36	3.3								
24									12.51															
25									13.15		1	2	1	4	33	3.6								
26									13.48		1	15	8											
27									14.15		2	2	5	9	30	9								
28									14.45															
29									15.15	2	3	2	7	30	7									
30									15.45	2	1	3	6	30	6									
31									16.15	2														
32									16.45															
33									17.15															
34									17.45	2	2	2	6	30	6									
35									18.15															
36									18.45	1	2	2	5	30	5									
37									19.15															
38									19.45	2	1	2	5	30	5									
39									20.15	1	12	1	1	3	30	3								
40									20.45															
41									21.15	1	16	1	1	3	34	2.6								
42									21.49															
43									22.15					17	30	17								
44									22.45	5	5	7												
45									23.15	2	15	12	1	5	33	4.5								
46									23.48															
47									24.15	2	12	2	2	6	30	6								
48									24.45															
49									25.15	2	15	2	2	6	33	5.5								
50									25.48															
51									26.15	2	16	2	2	6	35	5.1								
52									26.50															
53									27.15	1	8	2	5	33	4.5									
54									27.48															
55									28.15															

67					細砂		密な		
68	-62.15	3.60	68.00		礫混じり粘土質中砂	暗青灰	中ぐらい		粒径やや不均一。含水乏しい。 φ10～20mmの垂角礫混入。
69					砂質粘土	暗青灰		非常に硬い	比較的均質。弱固結状を呈する。 所々二次堆積性火山灰を少量混入。 粘性強い。下部に細砂を挟在。
70									
71	-64.85	1.95	70.70		砂礫	暗灰		非常に密な	φ10～50mmの垂円～垂角礫主体。 マトリックスは中～粗砂で全体に若干の粘土分含有。含水中位。
72									
73	-67.25	2.40	73.10		腐植土混じり粘土	暗茶			
74									
75									
76									
77									
78	-71.95	4.70	77.80		砂質粘土	青灰			硬い～非常に硬い
79	-73.85	1.90	79.70		細砂	灰			
80	-74.45	0.60	80.30		砂質粘土	暗青灰			硬い
81	-76.00	1.55	81.85		粘土質細砂	暗青灰	中ぐらい		粒径比較的均一。含水乏しい。 所々微細砂～シルトを混入。
82	-76.80	0.80	82.65		礫混じり中砂	暗灰		密な	粒径やや不均一。含水乏しい。 φ10mm前後の垂角礫混入。 所々腐植物を不規則に混入。
83					腐植土混じり砂質粘土	暗茶灰			硬い～非常に硬い
84	-80.80	1.85	86.65		礫混じり砂質粘土	青灰			硬い
85	-82.10	1.30	87.95		粘土質砂礫	暗青灰		非常に密な	φ10～50mmの角～垂角礫主体。 マトリックスは粘土質細砂～砂質粘土。含水多い。
86	-84.15	2.05	90.00		礫混じり粘土質中砂	青灰	中ぐらい		粒径やや不均一。含水中位。 φ10mm前後の礫混入。
87	-84.90	0.75	90.75		礫混じり細砂	黄茶褐		密な	粒径やや不均一。含水乏しい。 φ10～30mmの角礫混入。 全体に若干の細粒分を含有。 一部、流れマサ状を呈する。
88	-86.95	2.05	92.80		風化花崗岩	黄茶			母岩の組織を留めるが、風化作用を受け礫混じりシルト質中砂～砂礫状を呈する。長石類の白色粘土化著しい。 下部に行くに従い、硬質な部分を残留するようになる。 DH級（軟岩Ⅰ）主体。
89	-90.15	3.20	96.00						
90									
91									
92									
93									
94									
95									
96									
97									

67.15	5	6	4	$\frac{19}{30}$	15
67.45					
68.15	13	5	5	$\frac{23}{30}$	23
68.45					
69.15	5	6	8	$\frac{19}{30}$	19
69.45					
70.15	8	9	10	$\frac{27}{30}$	27
70.45					
71.15	26	29	5	$\frac{60}{21}$	86
71.36					
72.05	45	$\frac{15}{3}$		$\frac{60}{13}$	138
72.18					
73.15				$\frac{14}{30}$	14
73.45	4	4	6		
74.15	4	6	7	$\frac{17}{30}$	17
74.45					
75.15	5	5	9	$\frac{19}{30}$	19
75.45					
76.15	4	7	9	$\frac{20}{30}$	20
76.45					
77.15	4	4	5	$\frac{13}{30}$	13
77.45					
78.15	4	5	6	$\frac{15}{30}$	15
78.45					
79.15	3	4	6	$\frac{13}{30}$	13
79.45					
80.15	10	8	7	$\frac{25}{30}$	25
80.45					
81.15	4	5	5	$\frac{14}{30}$	14
81.45					
82.15	6	9	10	$\frac{25}{30}$	25
82.45					
83.15	12	13	16	$\frac{41}{30}$	41
83.45					
84.15	5	8	32	$\frac{45}{30}$	45
84.45					
85.15	5	5	7	$\frac{17}{30}$	17
85.45					
86.15	3	4	5	$\frac{12}{30}$	12
86.45					
87.15	3	4	4	$\frac{11}{30}$	11
87.45	60			$\frac{60}{8}$	225
88.00	8				
88.08					
89.15	30	22	8	$\frac{60}{6}$	69
89.41					
90.15	7	8	9	$\frac{24}{30}$	24
90.45					
91.15	11	13	16	$\frac{40}{30}$	40
91.45					
92.15	9	14	16	$\frac{39}{30}$	39
92.45					
93.15	60			$\frac{60}{10}$	180
93.25	60			$\frac{60}{2}$	900
94.05	60			$\frac{60}{3}$	600
94.07	60			$\frac{60}{2}$	900
95.00	60			$\frac{60}{3}$	600
95.03	60			$\frac{60}{2}$	900
96.00	60			$\frac{60}{2}$	900
96.02					

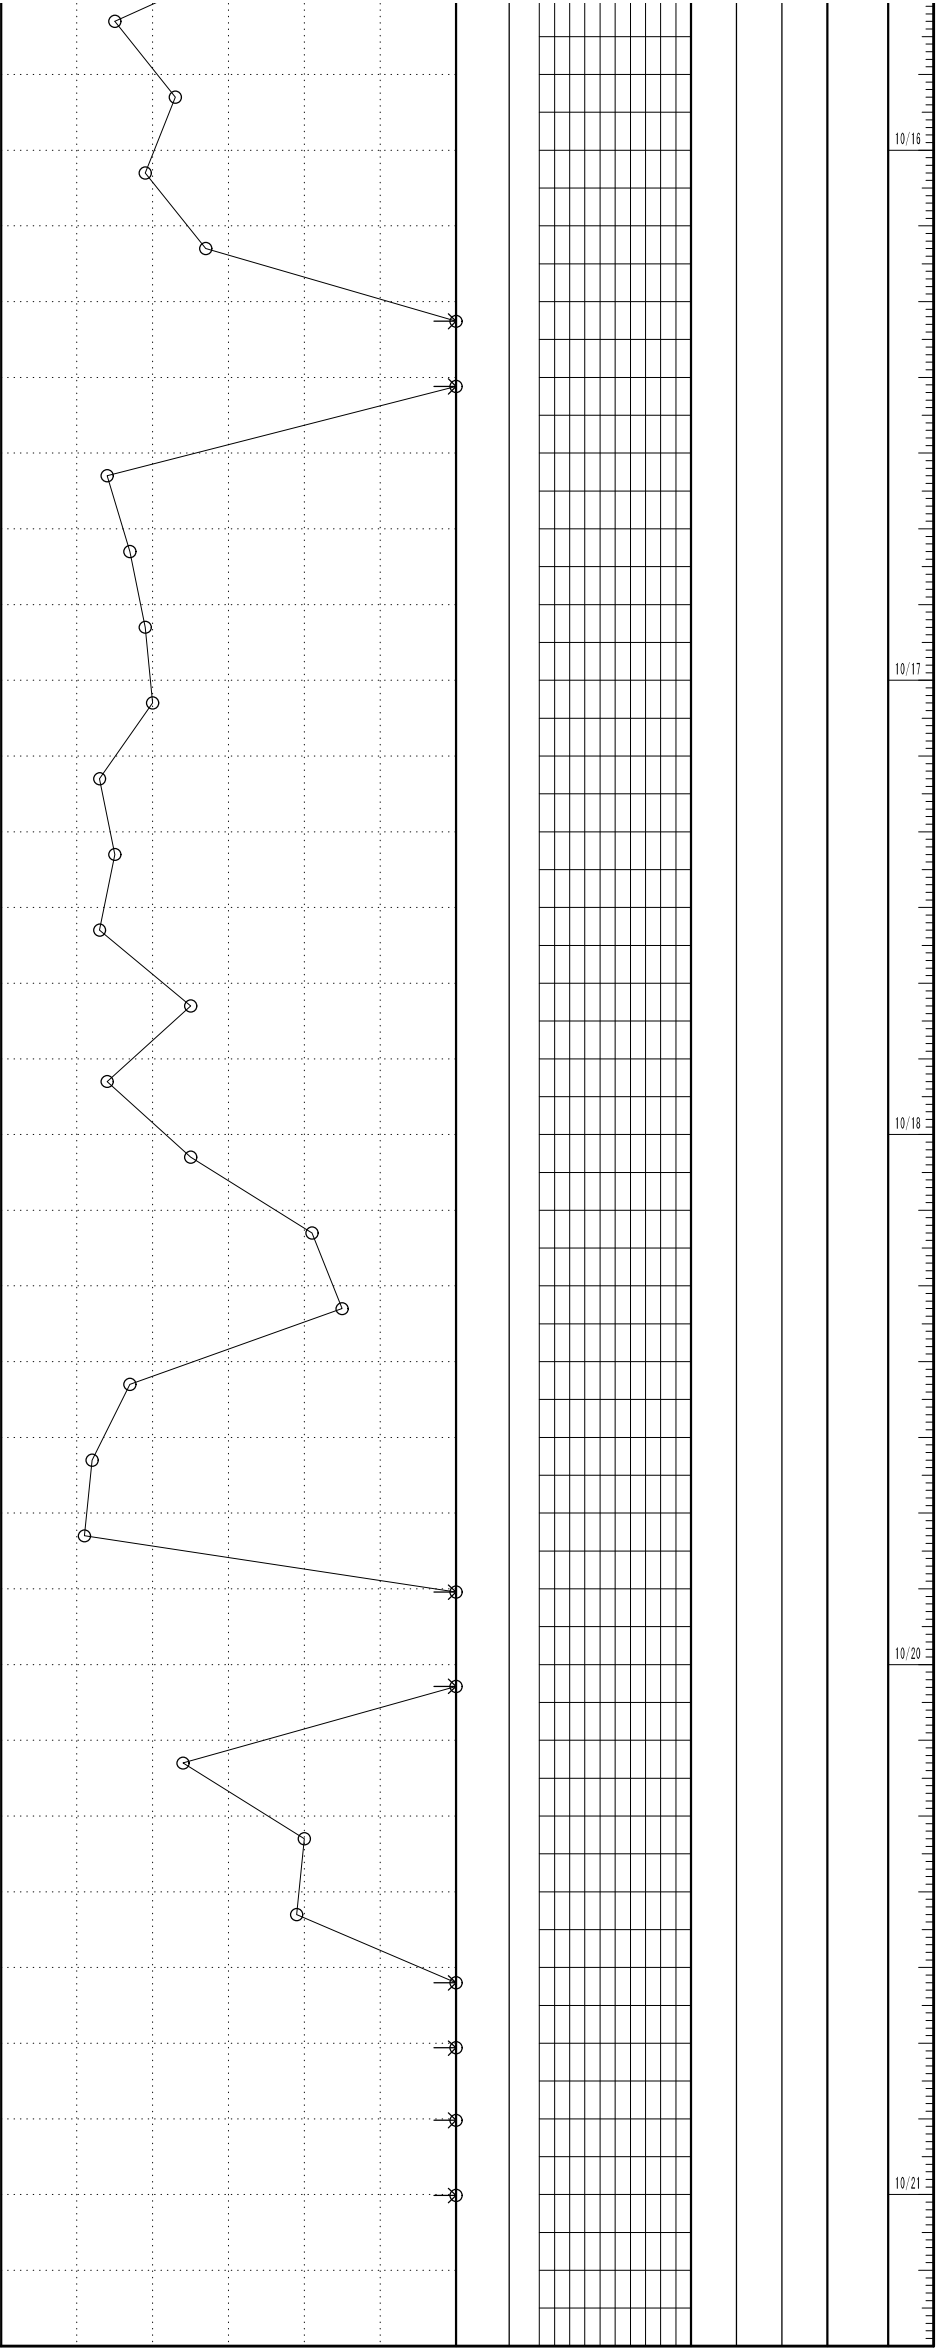

ボーリング柱状図

調査名 阿賀マリノポリス地区上屋建設地地質調査業務委託

事業・工事名

ボーリングNo.

ボーリング名	4			調査位置	広島県呉市阿賀南7丁目						北緯	34°12'59.63"		
発注機関	呉市土木部				調査期間	2014年10月21日～2014年10月29日				東経	132°35'36.67"			
調査業者名	有限会社 野中都市環境設計 電話（ 0823-33-3200 ）		主任技師	柴田 和哉		現場代理人	福田 裕之		コ鑑定者	福田 裕之		ボーリング責任者	松本 貴志	
孔口標高	TP+5.95m	角 上 下 0° 90° 度	方 向	北 0° 西 270° 東 90° 南 180°	地盤勾配 鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試錐機	東邦製 D1-C58型			ハンマー落下用具	半自動落下装置		
総掘進長	60.00m						エンジン	ヤンマー NFD-12E			ポンプ	東邦製 BG-5C		

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験				原位置試験		試料採取		室内試験()	掘進月日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
											深 度 (m)	10cm毎の 打撃回数			打撃回数／貫入量 (cm)	N 値	深 度 (m)	試験名 および結果			深 度 (m)	試料 番号	採取 方法																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
												0 10 20 30	10 20 30	20 30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1					玉石混じり砂礫	淡褐		緩い	φ10～60mm角～亜角礫主体。 所々コア長L=100～200mmの玉石、 岩塊混入。礫、玉石、岩塊は花崗岩 主体で非常に硬質。	10/22 3.80 ≡ 無水掘り水位	1.15	10	7	6	23	23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2					埋土	淡褐		中ぐらい			1.45				8						31	10	4.7	7.7	9.7	4.3	7.3	16	7.5	3.5	6	4.8	6.6	3.3	4.8	18	4.8	3.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3					砂礫	淡褐		中ぐらい			2.15	3	3	2	30																								8	16	8	10	4.7	7.7	9.7	4.3	7.3	16	7.5	3.5	6	4.8	6.6	3.3	4.8	18	4.8	3.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
4	+1.95	4.00	4.00		埋土粗	淡褐		密な			4.15	15	10	6	30																								31	10	4.7	7.7	9.7	4.3	7.3	16	7.5	3.5	6	4.8	6.6	3.3	4.8	18	4.8	3.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
5	+0.95	1.00	5.00		玉石混じり砂礫	淡褐		緩い	粒径不均一。 φ10～60mmの角～亜角礫混入。 所々φ100～150mmの玉石、岩塊点在。 含水多く、崩壊性あり。 所々漏水有り。		5.65	3	3	4	10	10	孔内水平載荷試験																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</

