



ボーリング柱状図

調 査 名 (仮称) 村山駅西店新築工事 (地質調査業務)

ボーリングNo

事業・工事名

シート No

ボーリング名	B-N0.1		調査位置		村山市楯岡 地内				北 緯	38° 28' 40"	
発 注 機 関	株 式 会 社 ヤマザワ				調査期間	平成 28年 4月 8日 ~ 28年 4月 11日			東 経	140° 22' 52"	
調 査 業 者 名	株 式 会 社 高 田 地 研 電話 (0237-84-4355)		主任技師	鈴木春雄		現代 場 人	鈴木春雄	コ 鑑 定 者	鈴木春雄	ボーリング 責 任 者	坂 下 保
孔 口 標 高	BM -1.27m	角 度 	方 向 	地盤勾配 	使用機種	試 錐 機	東邦地下工機 D1-B		ハンマー 落下用具	半自動貫入試験装置	
総 掘 進 長	20.45m					エ ン ジ ン	ヤンマー NFD-12		ポ ン プ	東邦地下工機 BG-3B	

標尺	標高	層厚	深度	柱状図	土質区分	色調	相對密度	相對稠度	記 事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験					原 位 置 試 験		試料採取			室内試験(掘進月日)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
											深 度	10cmごとの打撃回数			打撃回数／貫入量	深 度	試 験 名 および結果	深 度	試料番号	採取方法																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
												0 〜 10	10 〜 20	20 〜 30								(m)	(m)	(m)	(m)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</



ボーリング柱状図

調 査 名 (仮称) 村山駅西店新築工事 (地質調査業務)

ボーリングNo

事業・工事名

シート No

ボーリング名	B-N0.2			調査位置		村山市楯岡 地内					北緯	38° 28' 40"		
発注機関	株式会社 ヤマザワ					調査期間	平成 28年 4月 11日 ~ 28年 4月 12日					東経	140° 22' 52"	
調査業者名	株式会社 高田地研 電話 (0237-84-4355)			主任技師	鈴木春雄		現場代理人	鈴木春雄	コ 鑑 定 者	鈴木春雄		ボーリング 責任者	吉田克則	
孔口標高	BM -1.32m	角  度	方 北 0° 西 270° 東 90° 南 180°	地盤 勾配 	使用 機種	試錐機	東邦地下工機 D1-B			ハンマー 落下用具	半自動貫入試験装置			
総掘進長	20.45m		向			鉛直 90°	エンジン	ヤンマー NFD-12			ポンプ	東邦地下工機 BG-3B		

[illegible]


ボーリング柱状図

調 査 名 (仮称) 村山駅西店新築工事 (地質調査業務)

ボーリングNo

事業・工事名

シート No

ボーリング名	B-N0.3			調査位置		村山市榎岡 地内					北 緯		38° 28' 40"						
発 注 機 関	株 式 会 社 ヤマザワ					調査期間		平成 28年 4月 13日 ~ 28年 4月 13日				東 経		140° 22' 52"					
調査業者名	株式会社 高田地研 電話 (0237-84-4355)			主任技師		鈴木春雄		現 代 理 人		鈴木春雄		コ 鑑 定 者		鈴木春雄		ボーリング 責 任 者		吉田克則	
孔 口 標 高	BM -1.32m	角 	方 向		地盤 勾配		使用 機種	試 錐 機		東邦地下工機 D1-B		ハンマー 落下用具		半自動貫入試験装置					
総 掘 進 長	12.45m							度		向		エンジン		ヤンマー NFD-12		ポ ン プ		東邦地下工機 BG-3B	

[illegible]


ボーリング柱状図

調 査 名 (仮称) 村山駅西店新築工事 (地質調査業務)

ボーリングNo

事業・工事名

シート No

ボーリング名	B-N0.4			調査位置		村山市榑岡 地内					北 緯		38° 28' 40"						
発 注 機 関	株 式 会 社 ヤマザワ					調査期間		平成 28年 4月 14日 ~ 28年 4月 14日				東 経		140° 22' 52"					
調 査 業 者 名	株 式 会 社 高 田 地 研 電話 (0237-84-4355)			主任技師		鈴木春雄		現 代 理 人		鈴木春雄		コ 鑑 定 者		鈴木春雄		ボーリング 責 任 者		吉田克則	
孔 口 標 高	BM -1.32m		角 	方 	地盤 勾 配 	使用 機種	試 錐 機		東邦地下工機 D1-B				ハンマー 落下用具		半自動貫入試験装置				
総 掘 進 長	12.45m						度	向	エンジン		ヤンマー NFD-12				ポ ン プ		東邦地下工機 BG-3B		

[illegible]




ボーリング柱状図

調 査 名 (仮称) 村山駅西店新築工事 (地質調査業務)

ボーリングNo									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

事業・工事名

シート No

ボーリング名	B-N0.6			調査位置		村山市楯岡 地内				北 緯	38° 28' 40"			
発 注 機 関	株 式 会 社 ヤマザワ					調査期間	平成 28年 4月 16日 ~ 28年 4月 18日				東 経	140° 22' 52"		
調 査 業 者 名	株 式 会 社 高 田 地 研 電話 (0237-84-4355)			主任技師		鈴木春雄		現 場 代 理 人	鈴木春雄	コ 鑑 定 者	鈴木春雄	ボーリング責任者	吉田克則	
孔 口 標 高	BM -1.23m	角 度		方 向		地盤勾配		使用機種	試 錐 機	東邦地下工機 D1-B		ハンマー 落下用具	半自動貫入試験装置	
総掘進長	12.45m								エンジン	ヤンマー NFD-12		ポ ン プ	東邦地下工機 BG-3B	

[illegible]



ボーリング柱状図

調 査 名 (仮称) 村山駅西店新築工事 (地質調査業務)

ボーリングNo

事業・工事名

シート No

ボーリング名	B-N0.9			調査位置		村山市楯岡 地内					北 緯	38° 28' 40"		
発 注 機 関	株 式 会 社 ヤマザワ					調査期間		平成 28年 4月 12日 ~ 28年 4月 13日			東 経	140° 22' 52"		
調査業者名	株 式 会 社 高田地研 電話 (0237-84-4355)			主任技師		鈴木春雄		現代 場人	鈴木春雄	コ 鑑 定 者	鈴木春雄	ボーリング 責 任 者	坂 下 保	
孔 口 標 高	BM -1.26m	角  度	方  向	地盤勾配 	使用機種	試 錐 機	東邦地下工機 D1-B			ハンマー 落下用具	半自動貫入試験装置			
総 掘 進 長	12.45m					エンジン	ヤンマー NFD-12			ポン プ	東邦地下工機 BG-3B			

[illegible]




ボーリング柱状図

調 査 名 (仮称) 村山駅西店新築工事 (地質調査業務)

ボーリングNo

事業・工事名

シート No

ボーリング名	B-N0.10		調査位置		村山市楯岡 地内					北 緯	38° 28' 40"	
発 注 機 関	株 式 会 社 ヤマザワ				調査期間	平成 28年 4月 14日 ~ 28年 4月 15日				東 経	140° 22' 52"	
調 査 業 者 名	株 式 会 社 高 田 地 研 電話 (0237-84-4355)		主任技師	鈴木春雄		現代 理 人	鈴木春雄	コ 鑑 定 者	鈴木春雄	ボーリング 責 任 者	坂 下 保	
孔 口 標 高	BM -1.24m	角  度	方  向	地盤勾配 	使用機種	試 錐 機	東邦地下工機 D1-B		ハンマー 落下用具	半自動貫入試験装置		
総掘進長	20.45m		度	向			エンジン	ヤンマー NFD-12		ポン プ	東邦地下工機 BG-3B	

[illegible]



ボーリング柱状図

調 査 名 (仮称) 村山駅西店新築工事 (地質調査業務)

ボーリングNo

事業・工事名

シート No

ボーリング名	B-N0.12				調査位置		村山市楯岡 地内					北緯		38° 28' 40"						
発注機関	株式会社 ヤマザワ						調査期間		平成 28年 4月 21日 ~ 28年 4月 21日				東経		140° 22' 52"					
調査業者名	株式会社 高田地研 電話 (0237-84-4355)				主任技師		鈴木春雄		現場代理人		鈴木春雄		コ 鑑 定 者		鈴木春雄		ボーリング責任者		坂下 保	
孔口標高	BM -1.45m		角  度	方 北 0° 270° 西 90° 東 180° 南 向	地盤勾配 	使用機種	試錐機		東邦地下工機 D1-B				ハンマー 落下用具		半自動貫入試験装置					
総掘進長	12.45m						エンジン		ヤンマー NFD-12				ポンプ		東邦地下工機 BG-3B					

[illegible]



ボーリング柱状図

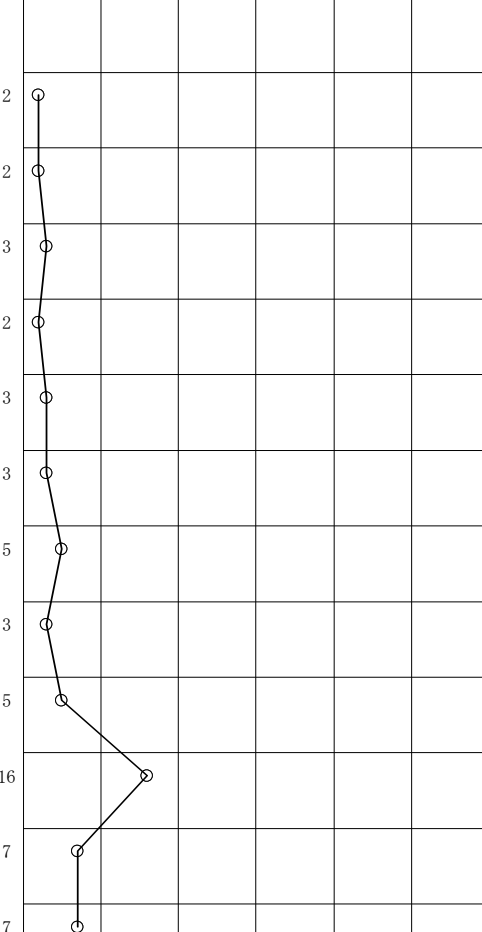
調 査 名 (仮称) 村山駅西店新築工事 (地質調査業務)

ボーリングNo

事業・工事名

シート No

ボーリング名	B-N0.13				調査位置		村山市榑岡 地内					北 緯		38° 28' 40"			
発 注 機 関	株 式 会 社 ヤマザワ						調査期間		平成 28年 4月 16日 ~ 28年 4月 16日				東 経		140° 22' 52"		
調査業者名	株 式 会 社 高田地研 電話 (0237-84-4355)				主任技師		鈴木春雄		現 代 理 人		鈴木春雄	コ 鑑 定 者	鈴木春雄		ボーリング 責 任 者	坂 下 保	
孔 口 標 高	BM -1.44m	角 	方 向		地盤 勾 配		使用 機種	試 錐 機		東邦地下工機 D1-B			ハンマー 落下用具		半自動貫入試験装置		
総 掘 進 長	12.45m							度	向	配	種	エ ン ジ ン		ヤンマー NFD-12			ポ ン プ

標尺	標高	層厚	深度	柱状図	土質区分	色調	相對密度	相對稠度	記 事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験						原位試験		試料採取			室内試験(掘進月日)
											深 度	10cmごとの打撃回数			打撃回数／貫入量	N 値	深 度	試 験 名 および結果	深 度	試料番号	採取方法	
												0	10	20								
												〃	〃	〃								
(m)	(m)	(m)	(m)	図	分	調	度	度	事		(m)		(m)	号	法	〃						
	-1.94	0.50	0.50		表土	暗褐			砂質シルト。	0.55	1.15	1/15	1/15	2/30	2							
1	-2.79 -2.95	0.85 0.20	1.35 1.55		シルト	暗褐		非常に軟らかい	粘性強。		1.45	1/15	1/15	2/30	2							
2					細砂	暗褐			粒子不均一。含水大。		2.15	1/15	1/15	2/30	2							
3					有機質シルト	暗褐		軟らかい	粘性強。 腐植物を多く混入する。		2.45			2/30	2							
4	-5.34	2.35	3.90		有機質シルト			軟らかい			3.15	1	1	1	3/30	3						
5					有機質土	黒色		軟らかい	GL-5.15～5.35mに有機質シルトを挟む。		3.45			2/30	2							
6	-6.79	1.45	5.35		シルト	暗灰		軟らかい	粘性強。 腐植物を多く混入する。		4.15	1/20	1		2/30	2						
7					シルト	暗灰		軟らかい			4.45				3/30	3						
8	-8.14	1.35	6.70		シルト	暗灰		軟らかい	粘性強。 腐植物を多く混入する。		5.15	1	1	1	3/30	3						
9					砂質シルト			軟らかい	粘性弱～中。 含水少。 所々薄く細砂を挟む。		5.45				3/30	3						
10	-10.44	2.30	9.00		シルト	暗灰		中位	粘性強。		6.15	1	1	1	3/30	3						
11	-10.99	0.55	9.55		細砂	暗灰	中位		粒子不均一。 含水少。		6.45				3/30	3						
12	-11.84	0.85	10.40		シルト	暗灰	中位		粘性強。 腐植物を混入する。		7.15	2	1	2	5/30	5						
13					細砂	暗灰			粒子均一。 含水少。		7.45				5/30	5						
14	-12.84	1.00	11.40		シルト	暗灰	中位		粘性強。		8.15	1	1	1	3/30	3						
15	-13.64	0.80	12.20		シルト	暗灰	中位		粘性強。		8.45				3/30	3						
16	-13.89	0.25	12.45		シルト	暗灰	中位		粘性強。		9.15	1	2	2	5/30	5						
17											9.45				5/30	5						
18											10.15	7	5	4	16/30	16						
19											10.45				16/30	16						
20											11.15	2	3	2	7/30	7						
21											11.45				7/30	7						
22											12.15	3	2	2	7/30	7						
											12.45				7/30	7						



ボーリング柱状図

調 査 名 (仮称) 村山駅西店新築工事 (地質調査業務)

ボーリングNo

事業・工事名

シート No

ボーリング名	B-N0.14				調査位置		村山市楯岡 地内					北 緯		38° 28' 40"						
発 注 機 関	株 式 会 社 ヤマザワ						調査期間		平成 28年 4月 19日 ~ 28年 4月 20日				東 経		140° 22' 52"					
調 査 業 者 名	株 式 会 社 高 田 地 研 電 話 (0 2 3 7 - 8 4 - 4 3 5 5)				主任技師		鈴木春雄		現 代 理 人		鈴木春雄		コ 鑑 定 者		鈴木春雄		ボーリング 責 任 者		坂 下 保	
孔 口 標 高	BM -1.43m		角 	方 向		地盤 勾配 	使用 機種	試 錐 機		東邦地下工機 D1-B				ハンマー 落下用具		半自動貫入試験装置				
総掘進長	20.45m							エ ン ジ ン		ヤンマー NFD-12				ポ ン プ		東邦地下工機 BG-3B				

標尺	標高	層厚	深度	柱状図	土質区分	色調	相對密度	相對稠度	記 事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験						原位置試験		試料採取			室内試験(掘進月日)				
											深度	10cmごとの打撃回数			打撃回数／貫入量	N 値	深度	試験名および結果	深度	試験番号	採取方法					
												0	10	20												
																							0	10	20	
(m)	(m)	(m)	(m)	図	分	調	度	度	事	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)						
1	-2.23	0.80	0.80		表土	暗褐			水田耕土。シルト主体。粘性大位。	0.60 ▽	1.00				0											
	-2.53	0.30	1.10		細砂	暗灰			含水大位。粒子不均質。		ハンマー自沈	0														
2					シルト	暗灰		軟らかい	粘性強い。粘性大位。腐植物多く混じる。	2.15	1	1	1	3	3											
3										2.45	1	1	2	4	4											
4	-5.23	2.70	3.80							3.15	1	1	2	4	30	4										
5	-6.13	0.90	4.70							3.45				1	30	1	30	1	1							
6					シルト	暗灰		軟らかい	粘性大位。含水中位。所々に有機質土挟み、腐植木片混入する。	4.15	1			1	30	1	30	1	1							
7										4.45	1	1	2	4	30	4										
8										5.15	1	1	2	4	30	4										
9	-10.93	4.80	9.50							5.45	1	1	2	4	30	4										
10	-11.68	0.75	10.25							6.15	1	1	2	4	30	4										
11	-12.48	0.80	11.05							6.45	1	1	1	3	30	3										
12	-13.03	0.55	11.60							7.15	1	1	1	3	30	3										
13	-13.33	0.30	11.90							7.45	1	1	2	4	30	4										
14	-14.23	0.90	12.80							8.15	1	1	2	4	30	4										
15										8.45	1	2	2	5	30	5										
16				9.15	4	2	2	8	30	8																
17				9.45	4	5	3	12	30	12																
18				10.15	4			14	30	14																
19				10.45	5	5	4	14	30	14																
20				11.15	2	3	3	8	30	8																
21				11.45	2	2	3	7	30	7																
22				11.55	2	2	3	7	30	7																
23				12.15	2	3	3	8	30	8																
24				12.45	2	2	3	7	30	7																
25				13.15	2	2	3	7	30	7																
26				13.45	2	3	3	8	30	8																
27				14.15	2	2	3	7	30	7																
28				14.45	2	2	3	7	30	7																
29				15.15	2	2	3	7	30	7																
30				15.45	2	3	3	8	30	8																
31				16.15	2	3	3	8	30	8																
32				16.45	2	3	2	7	30	7																
33				17.15	2	3	2	7	30	7																
34				17.45	2	2	3	7	30	7																
35				18.15	2	2	3	7	30	7																
36				18.45	3	2	3	8	30	8																
37	-21.13	6.90	19.70	19.15	2	3	2	7	30	7																
38	-21.88	0.75	20.45	19.45	2	3	2	7	30	7																
39				20.15	2	3	2	7	30	7																
40				20.45																						




ボーリング柱状図

調 査 名 (仮 称) 村 山 駅 西 店 新 築 工 事 (地 質 調 査 業 務)

ボーリングNo																	
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

事業・工事名

シートNo

ボーリング名	B-N0.15				調査位置		村山市楯岡 地内						北 緯		38° 28' 40"					
発 注 機 関	株 式 会 社 ヤマザワ						調査期間		平成 28年 4月 18日 ~ 28年 4月 18日						東 経		140° 22' 52"			
調 査 業 者 名	株 式 会 社 高 田 地 研 電 話 (0 2 3 7 - 8 4 - 4 3 5 5)				主任技師		鈴木春雄		現 代 場 理 人		鈴木春雄		コ 鑑 定 者		鈴木春雄		ボーリング責任者		坂 下 保	
孔 口 標 高	BM -1.43m		角 度		方 向		地盤勾配		使用機種	試 錐 機		東邦地下工機 D1-B				ハンマー落下用具		半自動貫入試験装置		
総掘進長	12.45m									エ ン ジ ン		ヤンマー NFD-12				ポ ン プ		東邦地下工機 BG-3B		

標 尺 (m)	標 高 (m)	層 厚 (m)	深 度 (m)	柱 状 図	土 質 区 分	色 調	相 対 密 度	相 対 稠 度	記 事	孔内水位(m)／測定月日	標 準 貫 入 試 験							原 位 置 試 験		試 料 採 取			室内試験(掘進月日)
											深 度 (m)	10cmごとの 打 撃 回 数			打 撃 回 数 ／ 貫 入 量 (cm)	N 値	深 度 (m)	試 験 名 および結果	深 度 (m)	試 料 番 号	採 取 方 法		
												0 〃 10	10 〃 20	20 〃 30									
1	-2.13 -2.53	0.70 0.40	0.70 1.10		表土 細砂	黒色 暗灰			シルト状の盛土。 粒子均一。含水大。	0.20	1.15 1.45 2.15				0 3 3	0 〃 3							
2					有機質シルト	暗 褐		軟らかい	粘性中。 腐植物を混入。		2.45 3.15	1 1	1 1	3 3	3 〃 3	3 〃 3							
3	-4.13	1.60	2.70		シルト	暗 灰		軟らかい	粘性強。 GL-3.70～3.85mに砂を挟む。 GL-3.85～4.00mに有機質土を挟む。		3.45 4.15	1 1	1 1	3 3	3 〃 3	3 〃 3							
4					シルト	暗 灰		軟らかい	粘性強。 GL-3.70～3.85mに砂を挟む。 GL-3.85～4.00mに有機質土を挟む。		4.45 5.15	1 1	1 1	3 3	3 〃 3	3 〃 3							
5	-6.73 -7.23	2.60 0.50	5.30 5.80		有機質土	黒色		軟らかい	木片を多く混入する。		5.45 6.15	2 2	1 1	2 2	5 5	5 〃 5	5 〃 5						
6					シルト	暗 灰		中 位	粘性強。 木片を混入する。 GL-3.85～4.00mに有機質土を挟む。		6.45 7.15	2 2	2 2	2 2	6 6	6 〃 6	6 〃 6						
7	-9.33	2.10	7.90		有機質シルト	暗 褐		中 位	粘性弱。 木片を混入する。		7.45 8.15	2 2	2 2	2 2	6 6	6 〃 6	6 〃 6						
8	-10.73 -11.03	1.40 0.30	9.30 9.60		シルト質細砂	暗灰	緩い		粒子均一。含水少。		9.45 10.15	2 2	1 1	2 2	5 5	5 〃 5	5 〃 5						
9					シルト	暗 灰		中 位	粘性中。 所々薄く砂を挟む。 GL-9.80～10.00m、GL-11.40～11.50mに砂を挟む。		10.45 11.15	2 2	2 2	2 2	6 6	6 〃 6	6 〃 6						
10	-13.13 -13.53 -13.88	2.10 0.40 0.35	11.70 12.10 12.45		シルト質細砂 細砂	暗灰 暗灰			粒子細かく均一。含水少。 粒子不均一、木片混入。		11.45 12.15 12.45	6 6	5 5	5 5	16 16	16 〃 16	16 〃 16						
13																							
14																							
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							
21																							
22																							