

BME REHABILITATION SESSION REPORT

Bệnh nhân: Benh_Nhan | Phiên số: 1 | Ngày: 2026-06-26

>> TỔNG QUAN PHIÊN TẬP

Thời gian phiên 3:38 phút:giây	Tay yếu đóng góp 0.0% bilateral ratio	Lực bóp đỉnh 0.697 kg (tay yếu)	Chỉ số mỏi cơ 271.7% hiệu suất cuối/đầu Ổn
--	---	---	---

1 & 2 Biên độ vận động (aROM)

3 Độ run (Tremor Index)

ROM Pitch (Gập/Ngửa) 104.3° [-80.0° → 24.4°]	ROM Roll (Nghiêng) 98.1° [-83.5° → 14.6°]	Tremor Pitch 1.1 std (°) Thấp = tốt	Tremor Roll 0.99 std (°) Thấp = tốt
--	---	--	--

4 & 5 Lực bóp yếu nhất: 0.697 kg


6 & 7 Bilateral aROM: 104.3°

8 & 9 Bilateral aROM: 98.1°


10 & 11 Bilateral aROM: 271.7%

ĐỒ THỊ KINEMATIC — Pitch / Roll / Grip / Joystick


1 · Góc Pitch — Gập/Ngửa cổ tay (Tay Phải)

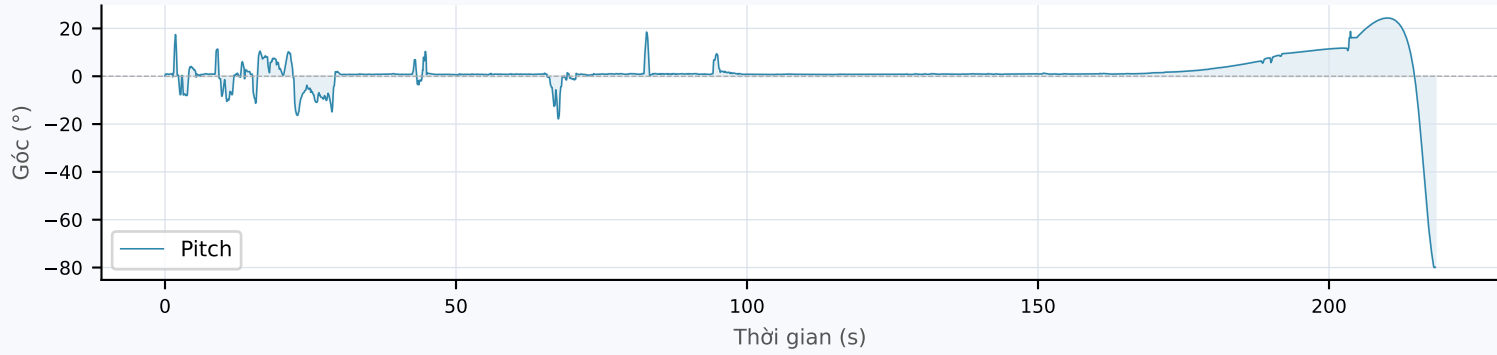


2 · Góc Roll — Nghiêng cổ tay (Tay Phải)

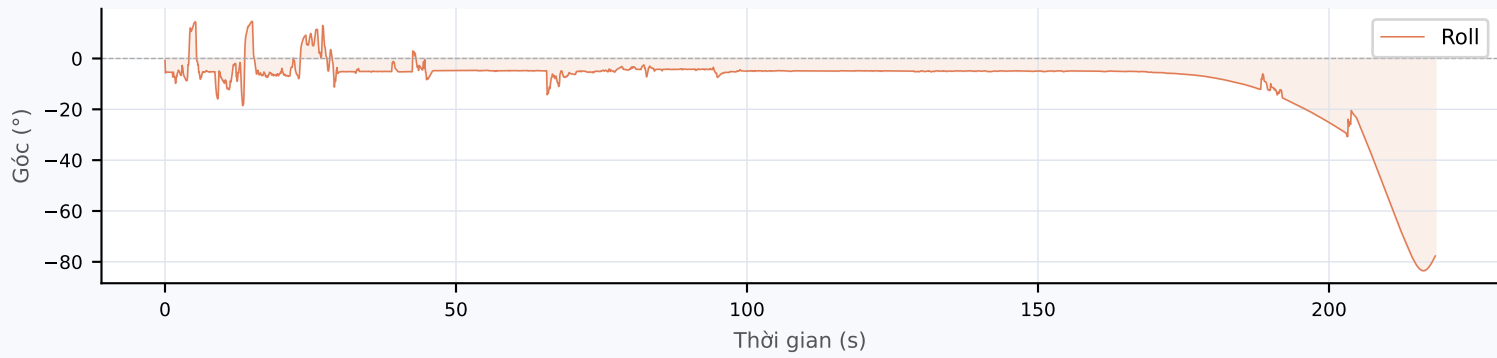


4 · Grip (Bóp tay phải)

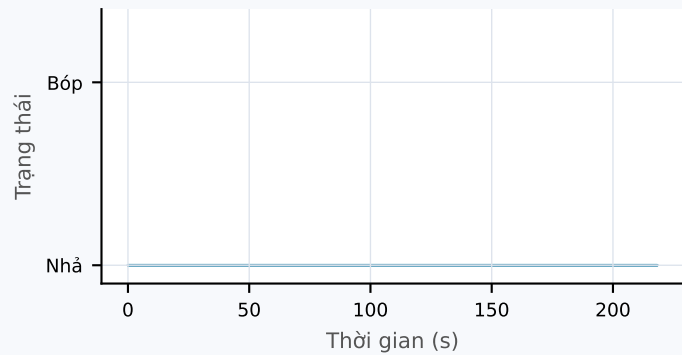

Joystick (Tay Trái)

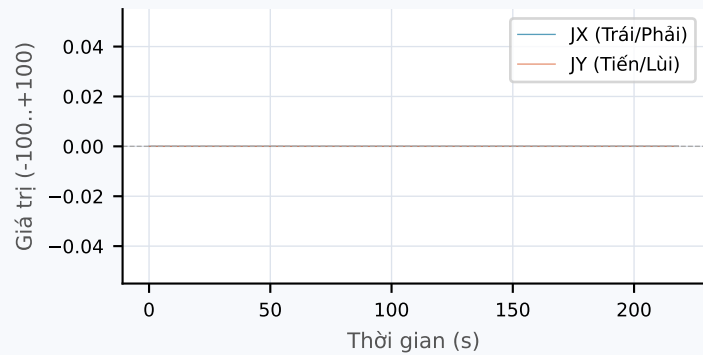


Nút Bấm (Tay Trái)

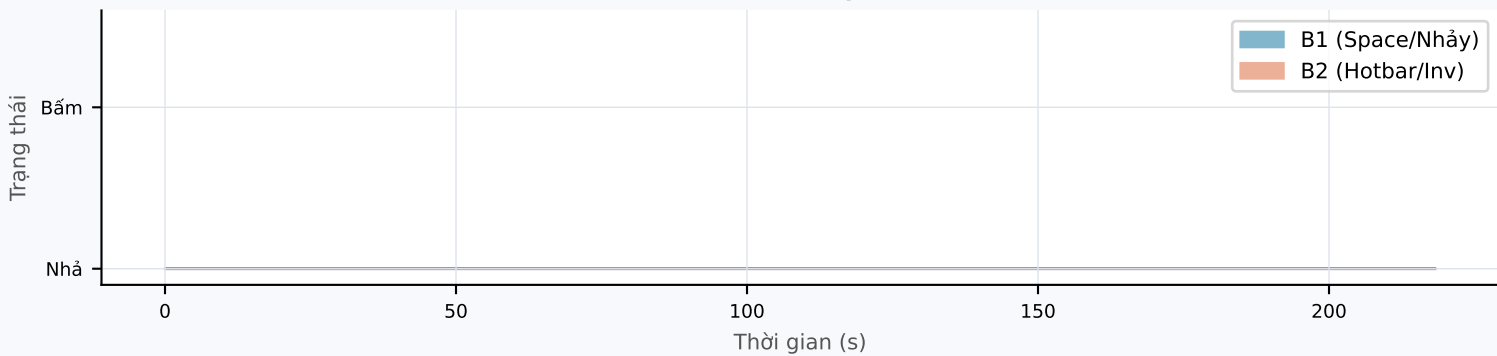


PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU — Lực bóp tay yếu / Bilateral / Mỗi cơ


4 & 5 · Lực bóp tay yếu — TB: 0.078 kg Đỉnh: 0.697 kg (✓ Tốt)

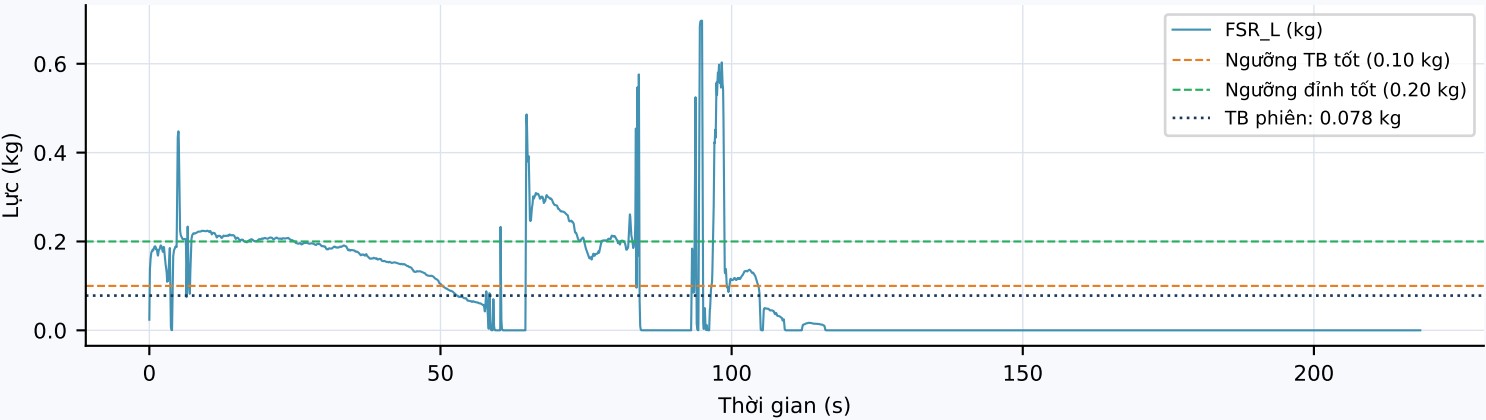

6 · Phân bố hai tay (Bilateral) ≥40% tốt

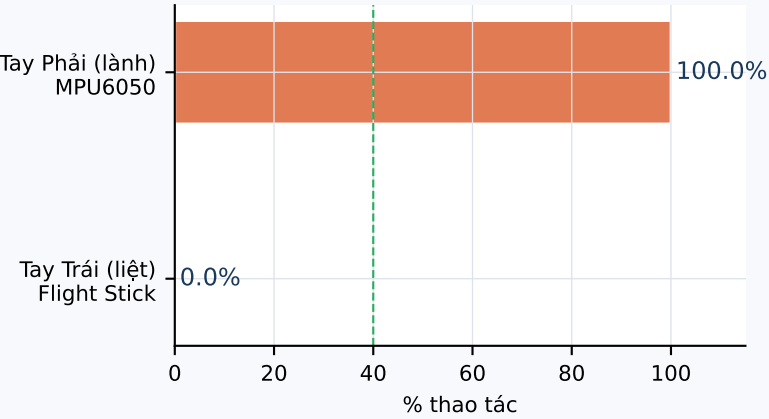

7 · Fatigue: 272% (✓ Ổn)

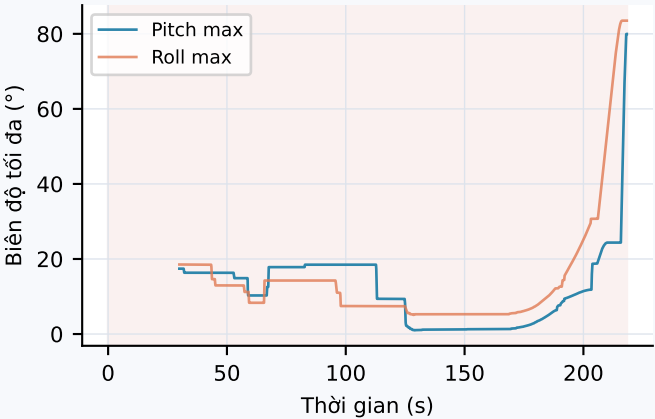

Ngưỡng lâm sàng tham khảo (Mathiowetz et al., Bohannon 2006, Desrosiers 1995):

aROM Pitch $\geq 30^\circ$ = Tốt | Tremor $< 3^\circ$ std = Kiểm soát tốt | FSR_L mean ≥ 0.10 kg = Tốt | FSR_L peak ≥ 0.20 kg = Tốt
Bilateral: Tay yếu đóng góp $\geq 40\%$ = Tốt | Fatigue $\geq 75\%$ = Trong ngưỡng an toàn | $< 50\%$ = Cần nghỉ ngơi

Báo cáo này chỉ mang tính hỗ trợ — Kết luận lâm sàng cần bác sĩ phụ trách xác nhận.