

BME REHABILITATION SESSION REPORT

Bệnh nhân: Benh_Nhan | Phiên số: 1 | Ngày: 2026-06-26

>> TỔNG QUAN PHIÊN TẬP

Thời gian phiên

0:15

phút:giây

Tay yếu đóng góp

0.0%

bilateral ratio

Lực bóp đỉnh

0.000

kg (tay yếu)

Chỉ số mỏi cơ

213.3%

hiệu suất cuối/đầu

1 & 2 Biên độ vận động (aROM)

3 Độ run (Tremor Index)

ROM Pitch (Gập/Ngửa)

135.6°

[-53.4° → 82.2°]

ROM Roll (Nghiêng)

138.1°

[-75.3° → 62.8°]

Tremor Pitch

23.73

std (°)

Tremor Roll

18.24


std (°)

4 & 5 Lực bóp tay yếu: 0.000 kg


6 & 7 Bilateral + Fatigue: 213.3%

ĐỒ THỊ KINEMATIC — Pitch / Roll / Grip / Joystick

1 · Góc Pitch — Gập/Ngửa cổ tay (Tay Phải)

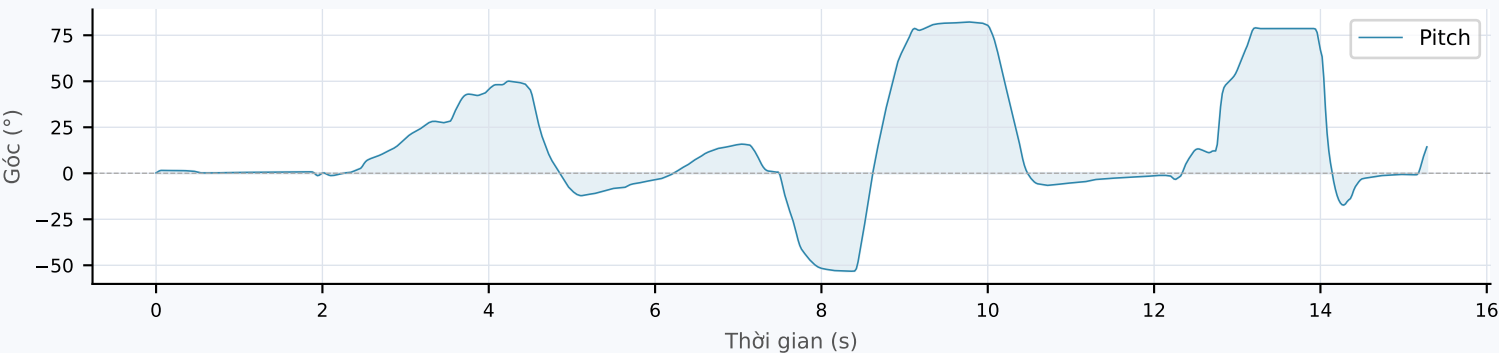


2 · Góc Roll — Nghiêng cổ tay (Tay Phải)

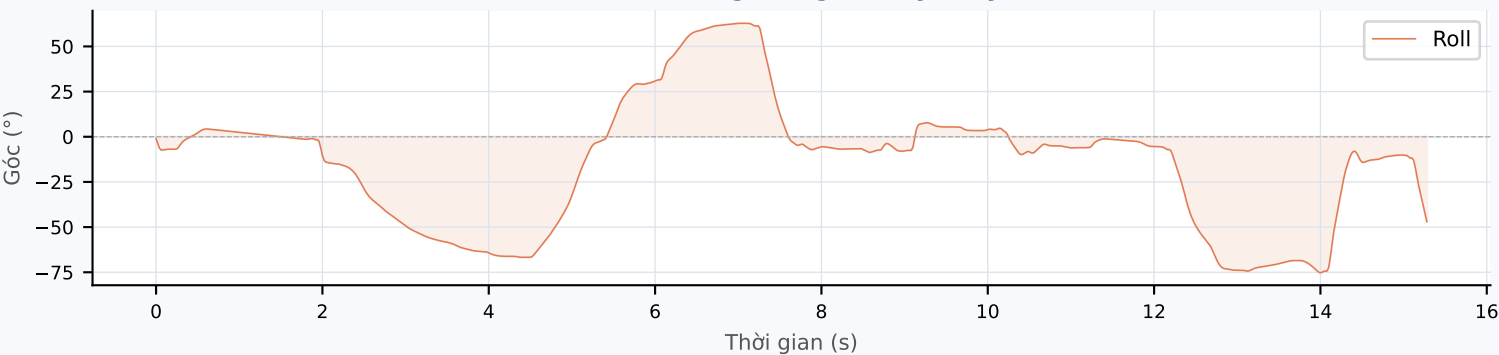


4 · Grip (Bóp tay phải)



Joystick (Tay Trái)

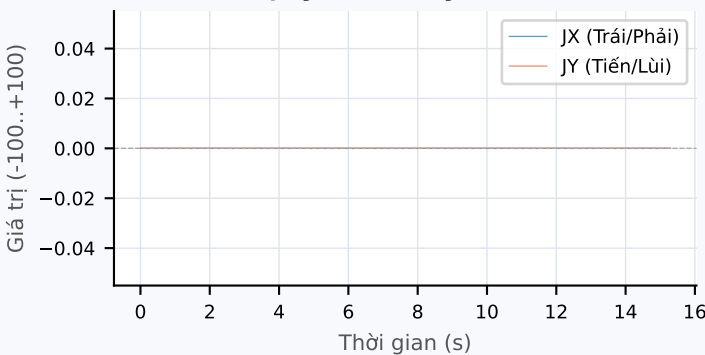

Nút Bấm (Tay Trái)

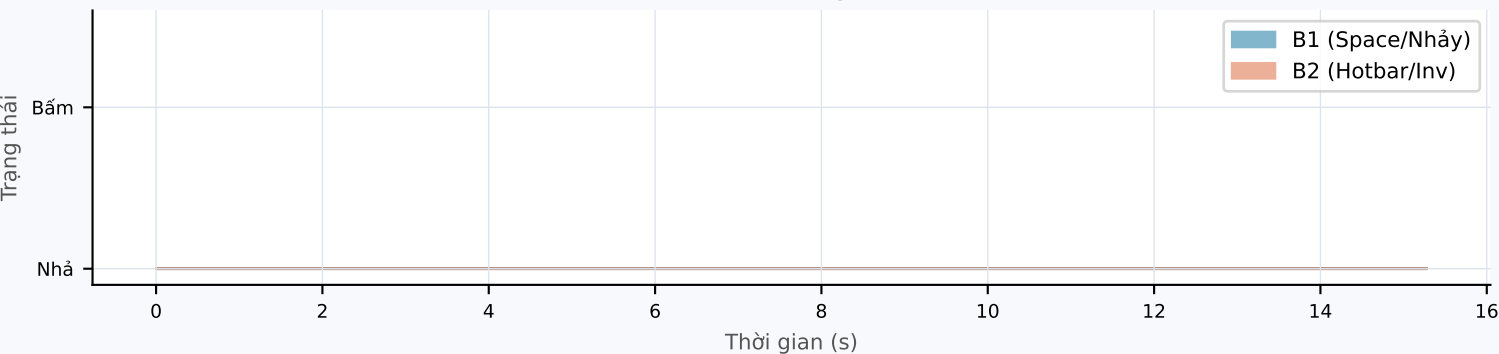


PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU — Lực bóp tay yếu / Bilateral / Môi cơ


4 & 5 · Lực bóp tay yếu — TB: 0.000 kg Đỉnh: 0.000 kg (✗ Rất yếu)



6 · Phân bổ hai tay (Bilateral)

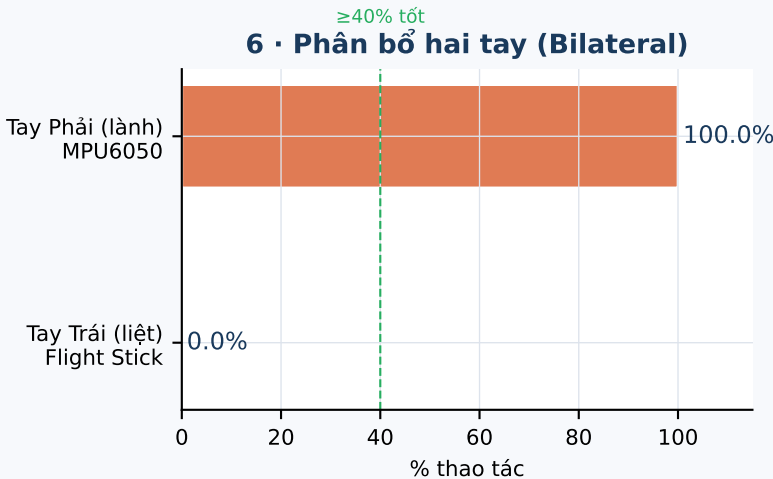

7 · Fatigue: 213% (✓ Ổn)

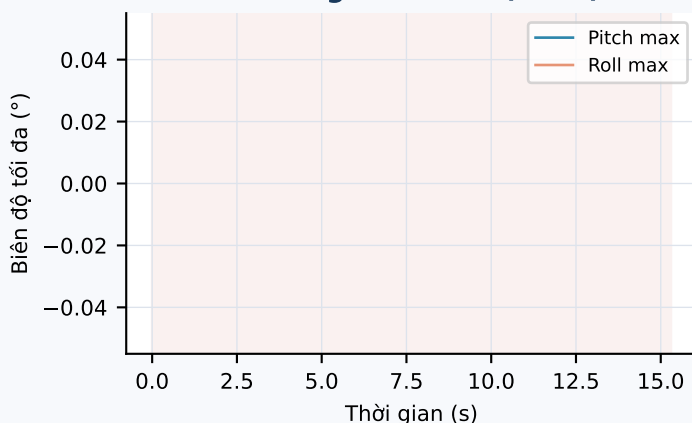

Ngưỡng lâm sàng tham khảo (Mathiowetz et al., Bohannon 2006, Desrosiers 1995):

aROM Pitch $\geq 30^\circ$ = Tốt | Tremor $< 3^\circ$ std = Kiểm soát tốt | FSR_L mean ≥ 0.10 kg = Tốt | FSR_L peak ≥ 0.20 kg = Tốt

Bilateral: Tay yếu đóng góp $\geq 40\%$ = Tốt | Fatigue $\geq 75\%$ = Trong ngưỡng an toàn | $< 50\%$ = Cần nghỉ ngơi

Báo cáo này chỉ mang tính hỗ trợ — Kết luận lâm sàng cần bác sĩ phụ trách xác nhận.