

BME REHABILITATION SESSION REPORT

Bệnh nhân: Benh_Nhan | Phiên số: 1 | Ngày: 2026-06-26

>> TỔNG QUAN PHIÊN TẬP

Thời gian phiên

1:57

phút:giây

Tay yếu đóng góp

0.0%

bilateral ratio

Lực bóp đỉnh

0.000

kg (tay yếu)

Chỉ số mỏi cơ

106.3%

hiệu suất cuối/đầu

1 & 2 Biên độ vận động (aROM)

3 Độ run (Tremor Index)

ROM Pitch (Gập/Ngửa)

60.1°

[-19.8° → 40.4°]

ROM Roll (Nghiêng)

69.0°

[-50.9° → 18.1°]

Tremor Pitch

1.45

std (°)

Tremor Roll

1.66


std (°)

4 & 5 Lực bóp yếu nhất: 0.000 kg


6 & 7 Bilateral + FittigMôi: 106.3%

ĐỒ THỊ KINEMATIC — Pitch / Roll / Grip / Joystick


1 · Góc Pitch — Gập/Ngửa cổ tay (Tay Phải)

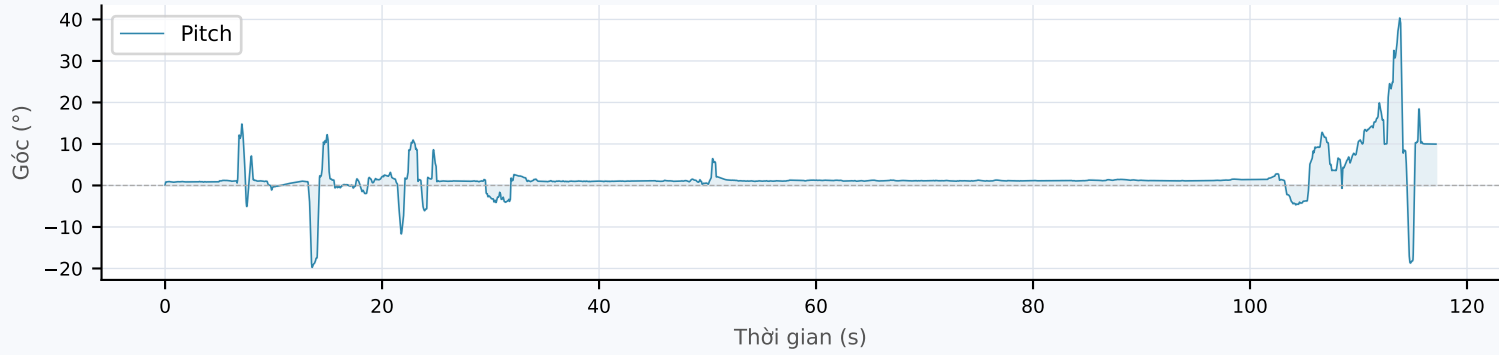


2 · Góc Roll — Nghiêng cổ tay (Tay Phải)

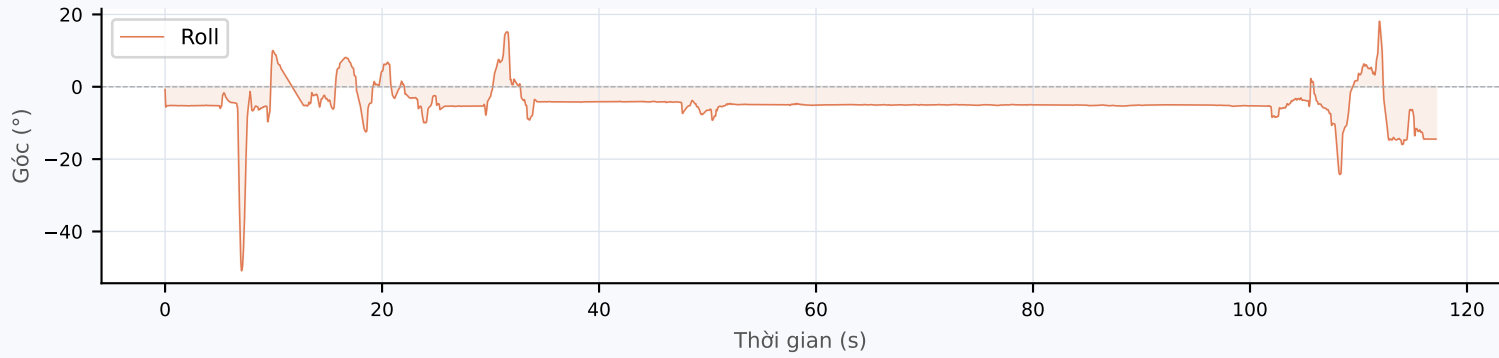


4 · Grip (Bóp tay phải)

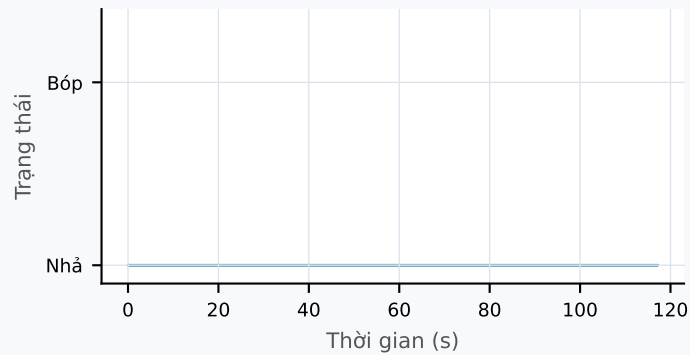

Joystick (Tay Trái)

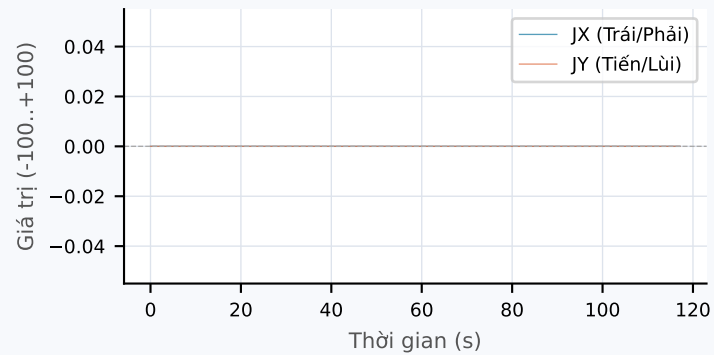


Nút Bấm (Tay Trái)

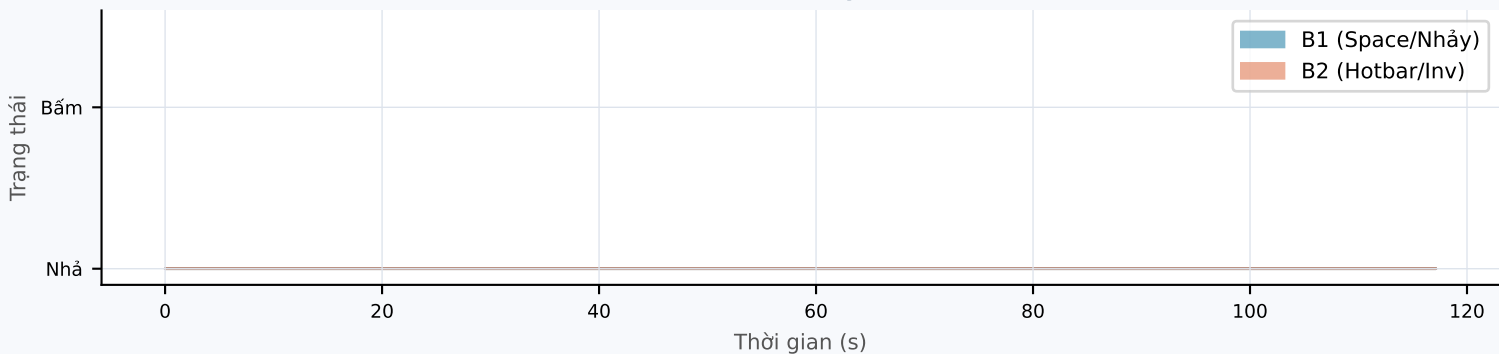


PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU — Lực bóp tay yếu / Bilateral / Mọi cơ


4 & 5 · Lực bóp tay yếu — TB: 0.000 kg Đỉnh: 0.000 kg (X Rất yếu)

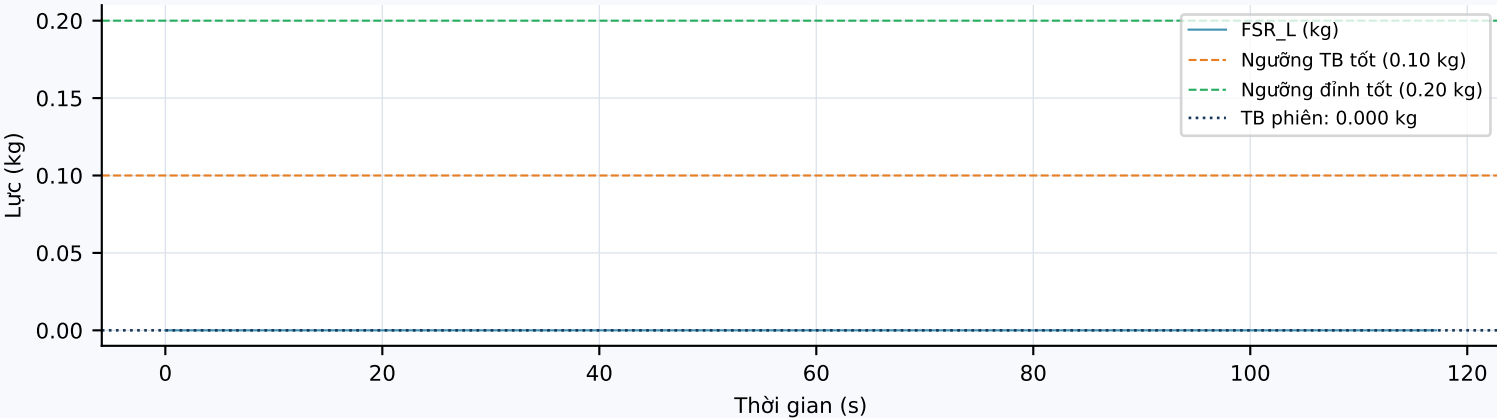

6 · Phân bố hai tay (Bilateral)
 ≥40% tốt

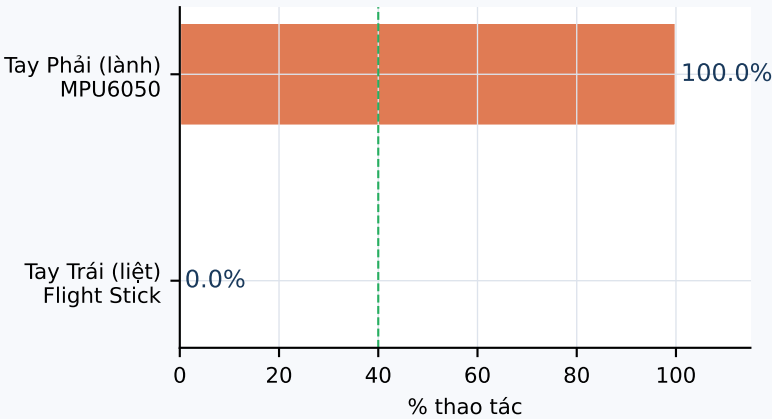

7 · Fatigue: 106% (✓ Ổn)

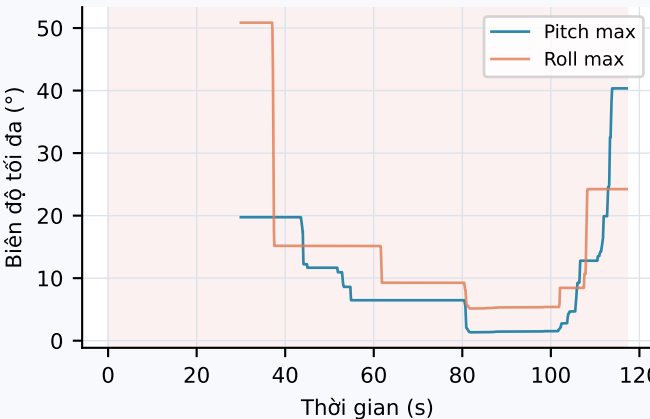

Ngưỡng lâm sàng tham khảo (Mathiowetz et al., Bohannon 2006, Desrosiers 1995):

aROM Pitch $\geq 30^\circ$ = Tốt | Tremor $< 3^\circ$ std = Kiểm soát tốt | FSR_L mean ≥ 0.10 kg = Tốt | FSR_L peak ≥ 0.20 kg = Tốt
Bilateral: Tay yếu đóng góp $\geq 40\%$ = Tốt | Fatigue $\geq 75\%$ = Trong ngưỡng an toàn | $< 50\%$ = Cần nghỉ ngơi

Báo cáo này chỉ mang tính hỗ trợ — Kết luận lâm sàng cần bác sĩ phụ trách xác nhận.