

# BME REHABILITATION SESSION REPORT

Bệnh nhân: Benh\_Nhan | Phiên số: 1 | Ngày: 2026-06-12

## >> TỔNG QUAN PHIÊN TẬP

Thời gian phiên

**0:19**

phút:giây

Tay liệt đóng góp

**0.0%**

bilateral ratio

Lực bóp đỉnh

**0.000**

kg (tay liệt)

Chỉ số mỏi cơ

**59.6%**

hiệu suất cuối/đầu

### 1 & 2 Biên độ vận động (aROM)

### 3 Độ run (Tremor Index)

ROM Pitch (Gập/Ngửa)

**221.0°**

[-180.0° → 41.0°]

ROM Roll (Nghiêng)

**98.3°**

[-50.1° → 48.2°]

Tremor Pitch

**32.86**

std (°)

Tremor Roll

**14.59**

std (°)

### 4 & 5 Lực Max/avg (tổng) | Bỏ tay liệt: 200/100 kg


### 6 & 7 Bilateral Fatigue: 59.6%

# ĐỒ THỊ KINEMATIC — Pitch / Roll / Grip / Joystick


## 1 · Góc Pitch — Gập/Ngửa cổ tay (Tay Phải)




## 2 · Góc Roll — Nghiêng cổ tay (Tay Phải)

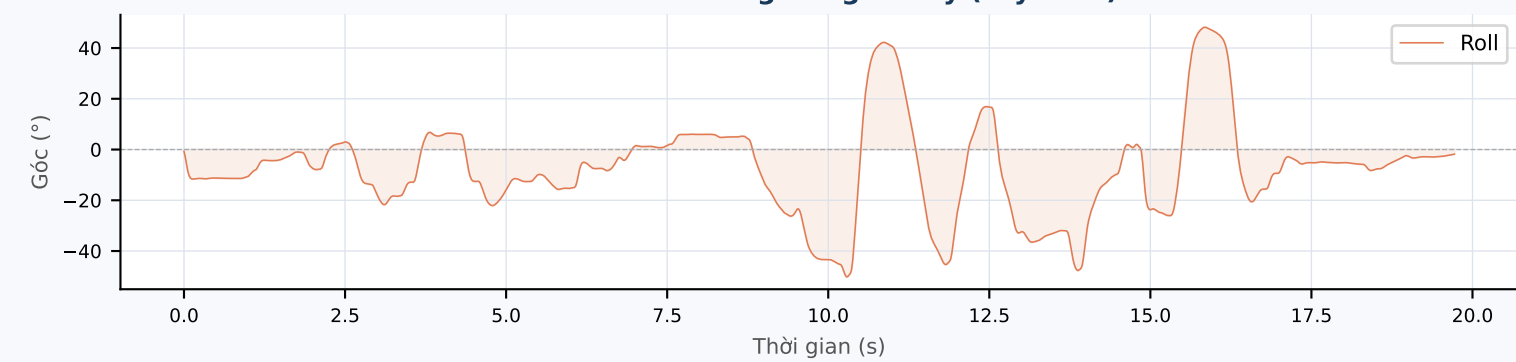


## 4 · Grip (Bóp tay phải)

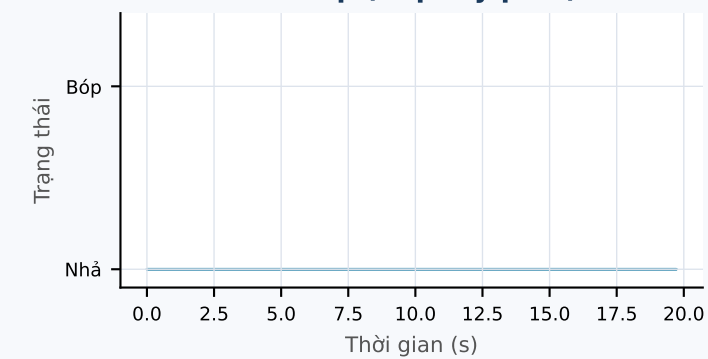

## Joystick (Tay Trái)

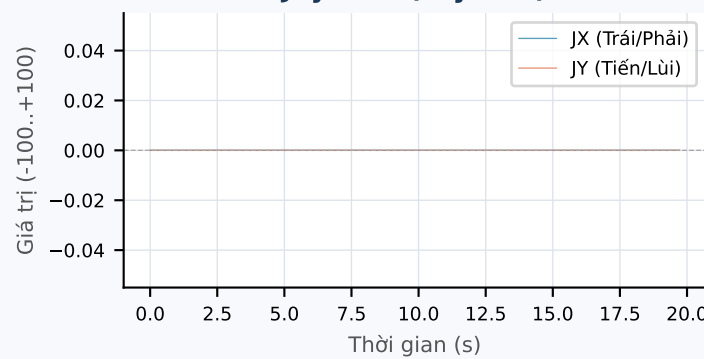


## Nút Bấm (Tay Trái)

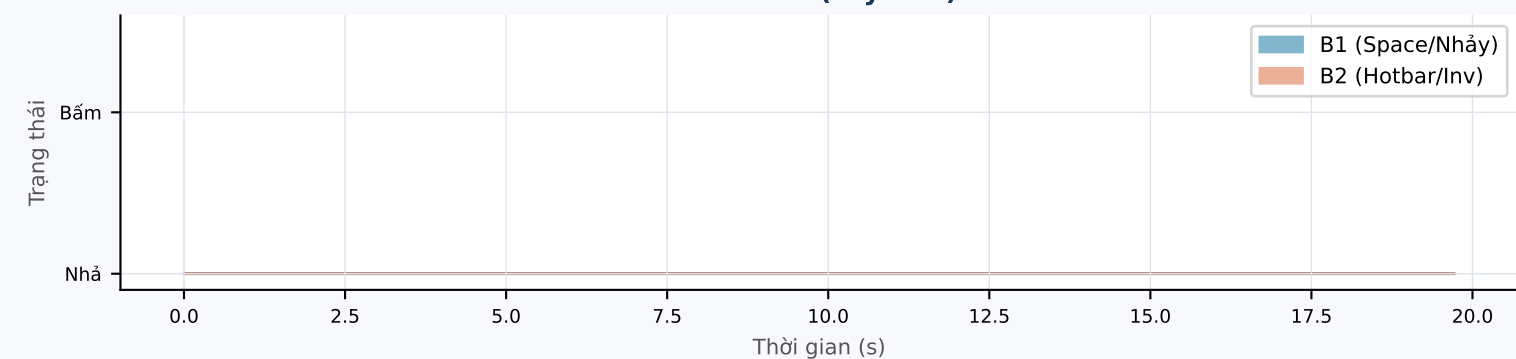


PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU — Lực bóp tay liệt / Bilateral / Mọi cơ


4 & 5 · Lực bóp tay liệt — TB: 0.000 kg Đỉnh: 0.000 kg (X Rất yếu)

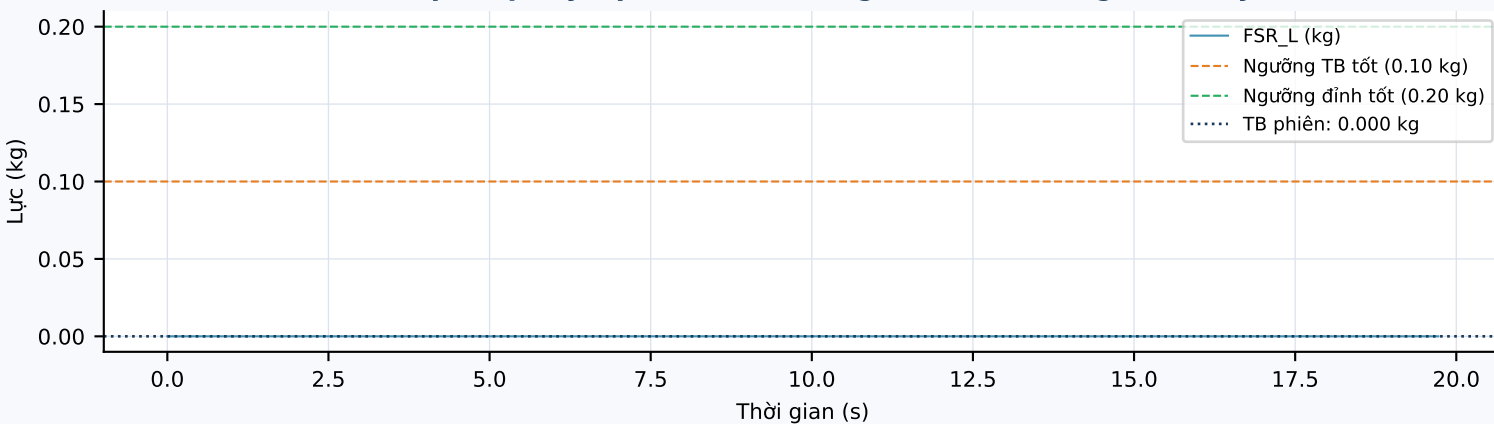

6 · Phân bố hai tay (Bilateral) ≥40% tốt

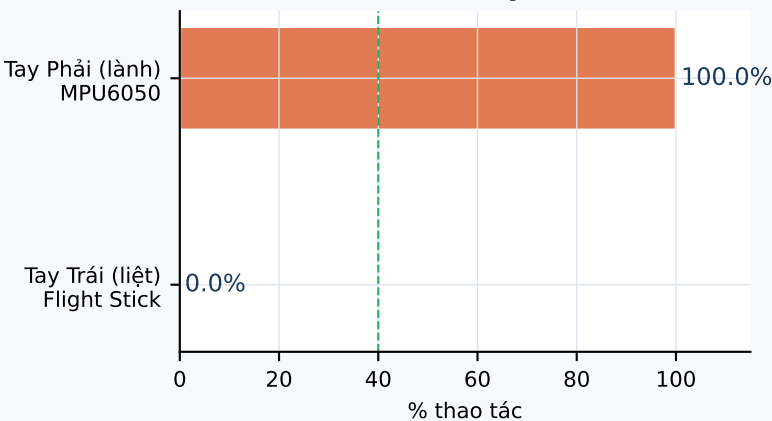

7 · Fatigue: 60% (⚠ Cần nghỉ)

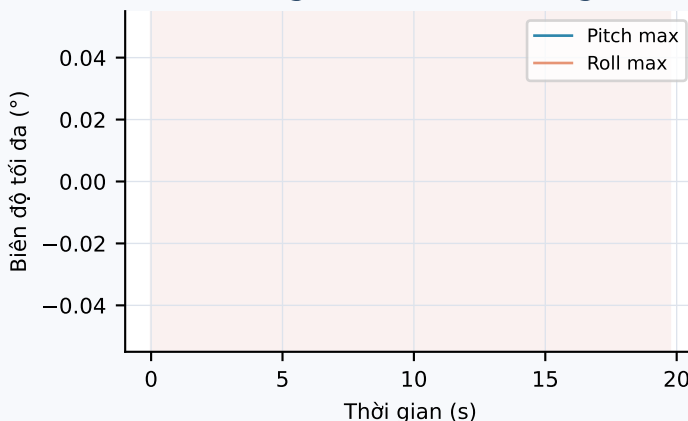

Ngưỡng lâm sàng tham khảo (Mathiowetz et al., Bohannon 2006, Desrosiers 1995):

aROM Pitch  $\geq 30^\circ$  = Tốt | Tremor  $< 3^\circ$  std = Kiểm soát tốt | FSR\_L mean  $\geq 0.10$  kg = Tốt | FSR\_L peak  $\geq 0.20$  kg = Tốt

Bilateral: Tay liệt đóng góp  $\geq 40\%$  = Tốt | Fatigue  $\geq 75\%$  = Trong ngưỡng an toàn |  $< 50\%$  = Cần nghỉ ngơi

Báo cáo này chỉ mang tính hỗ trợ — Kết luận lâm sàng cần bác sĩ phụ trách xác nhận.