

BME REHABILITATION SESSION REPORT

Bệnh nhân: Benh_Nhan | Phiên số: 1 | Ngày: 2026-06-21

>> TỔNG QUAN PHIÊN TẬP

Thời gian phiên

0:55

phút:giây

Tay liệt đóng góp

0.0%

bilateral ratio

Lực bóp đỉnh

0.694

kg (tay liệt)

Chỉ số mỏi cơ

7.5%

hiệu suất cuối/đầu

⚠ Mối

1 & 2 Biên độ vận động (aROM)

3 Độ run (Tremor Index)

ROM Pitch (Gập/Ngửa)

53.9°

[-9.1° → 44.8°]

ROM Roll (Nghiêng)

55.6°

[-57.0° → -1.5°]

Tremor Pitch

1.19

std (°)

Tremor Roll

1.01


std (°)

4 & 5 Lực bóp tay liệt: 0.694 kg


6 & 7 Bilateral Fatigue: 7.5%

ĐỒ THỊ KINEMATIC — Pitch / Roll / Grip / Joystick

1 · Góc Pitch — Gập/Ngửa cổ tay (Tay Phải)

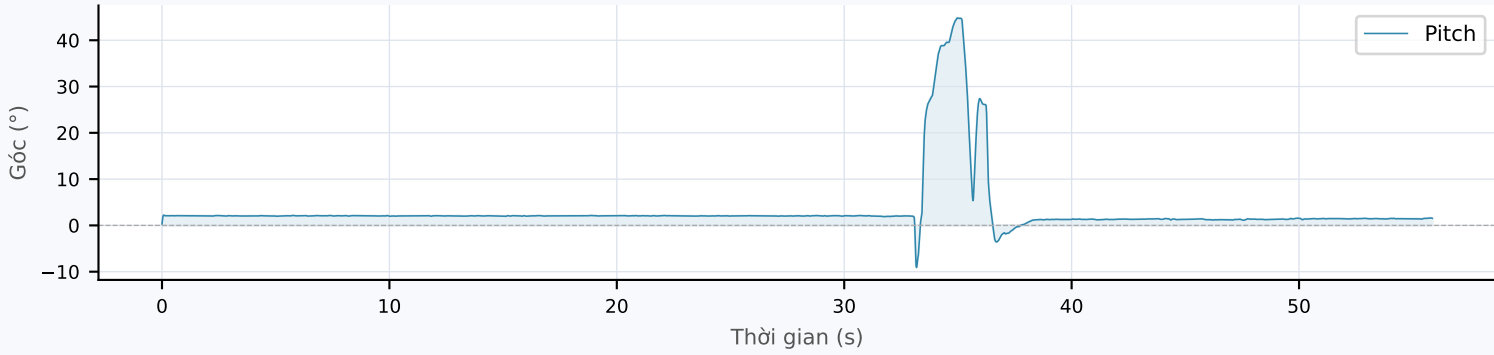


2 · Góc Roll — Nghiêng cổ tay (Tay Phải)

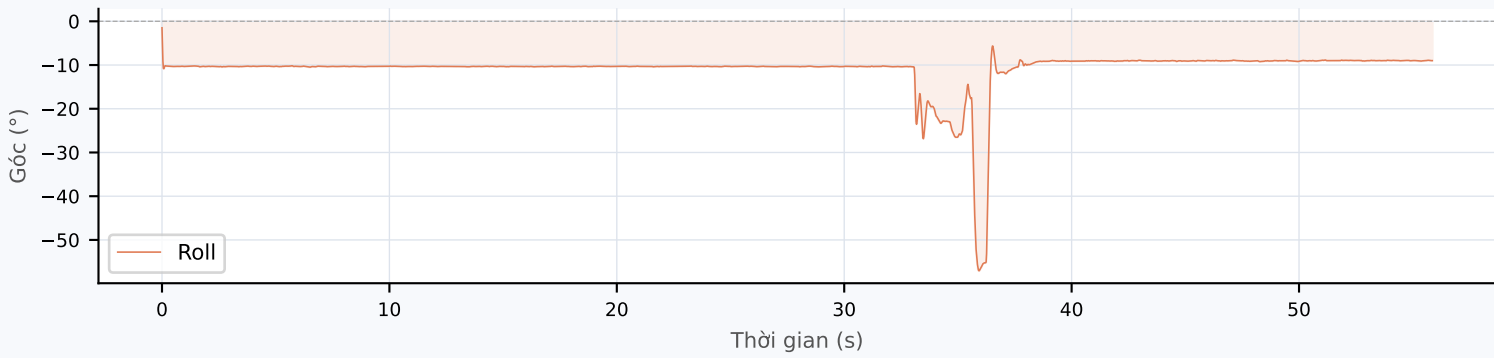


4 · Grip (Bóp tay phải)



Joystick (Tay Trái)

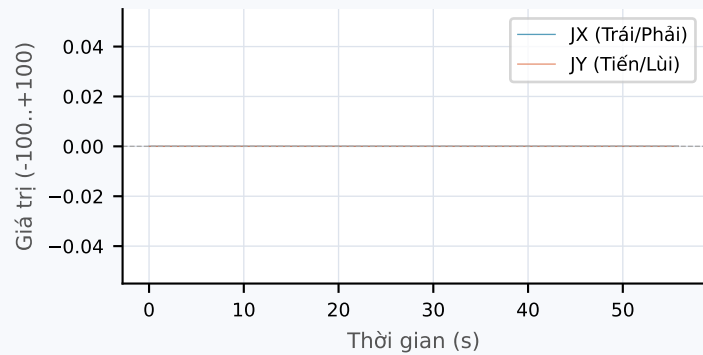


Nút Bấm (Tay Trái)

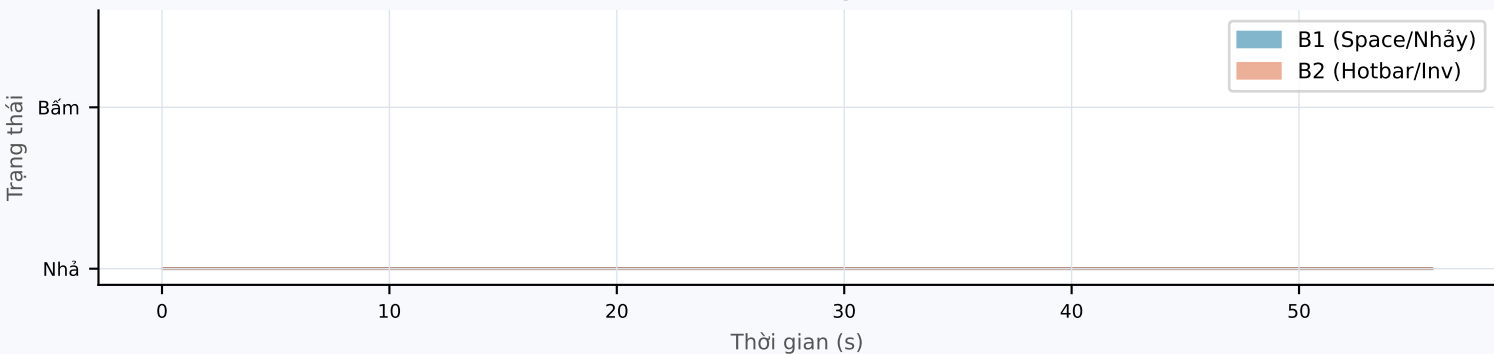


PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU — Lực bóp tay liệt / Bilateral / Mỗi cơ


4 & 5 · Lực bóp tay liệt — TB: 0.129 kg Đỉnh: 0.694 kg (✓ Tốt)

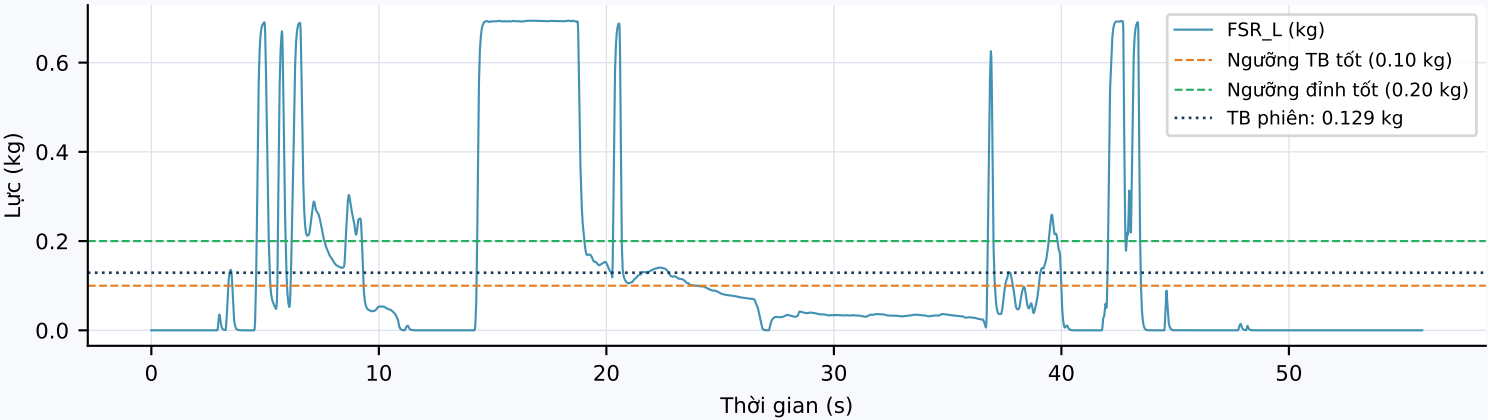

6 · Phân bố hai tay (Bilateral) ≥40% tốt

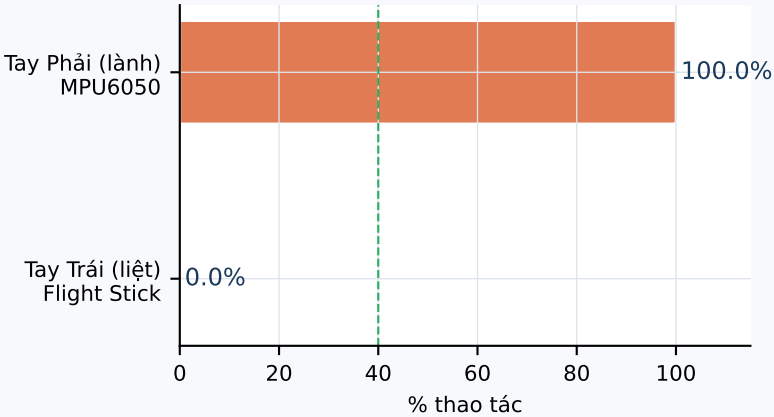

7 · Fatigue: 8% (✗ Mỏi nặng)

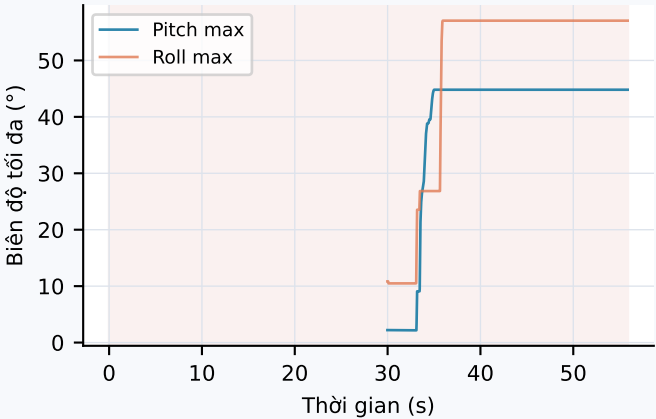

Ngưỡng lâm sàng tham khảo (Mathiowetz et al., Bohannon 2006, Desrosiers 1995):
aROM Pitch $\geq 30^\circ$ = Tốt | Tremor $< 3^\circ$ std = Kiểm soát tốt | FSR_L mean ≥ 0.10 kg = Tốt | FSR_L peak ≥ 0.20 kg = Tốt
Bilateral: Tay liệt đóng góp $\geq 40\%$ = Tốt | Fatigue $\geq 75\%$ = Trong ngưỡng an toàn | $< 50\%$ = Cần nghỉ ngơi
Báo cáo này chỉ mang tính hỗ trợ — Kết luận lâm sàng cần bác sĩ phụ trách xác nhận.