

BME REHABILITATION SESSION REPORT

Bệnh nhân: Benh_Nhan | Phiên số: 1 | Ngày: 2026-06-21

>> TỔNG QUAN PHIÊN TẬP

Thời gian phiên

0:57

phút:giây

Tay liệt đóng góp

0.0%

bilateral ratio

Lực bóp đỉnh

0.713

kg (tay liệt)

Chỉ số mỏi cơ

5.8%

hiệu suất cuối/đầu

⚠ Mối

1 & 2 Biên độ vận động (aROM)

3 Độ run (Tremor Index)

ROM Pitch (Gập/Ngửa)

2.7°

[-1.0° → 1.7°]

ROM Roll (Nghiêng)

18.6°

[-13.4° → 5.2°]

Tremor Pitch

0.12

std (°)

Thấp = tốt

Tremor Roll

0.73

std (°)


Thấp = tốt

4 & 5 Lực bóp tay (Peak Grip) 0.713 kg


6 & 7 Bilateral Fatigue: 5.8%

ĐỒ THỊ KINEMATIC — Pitch / Roll / Grip / Joystick


1 · Góc Pitch — Gập/Ngửa cổ tay (Tay Phải)

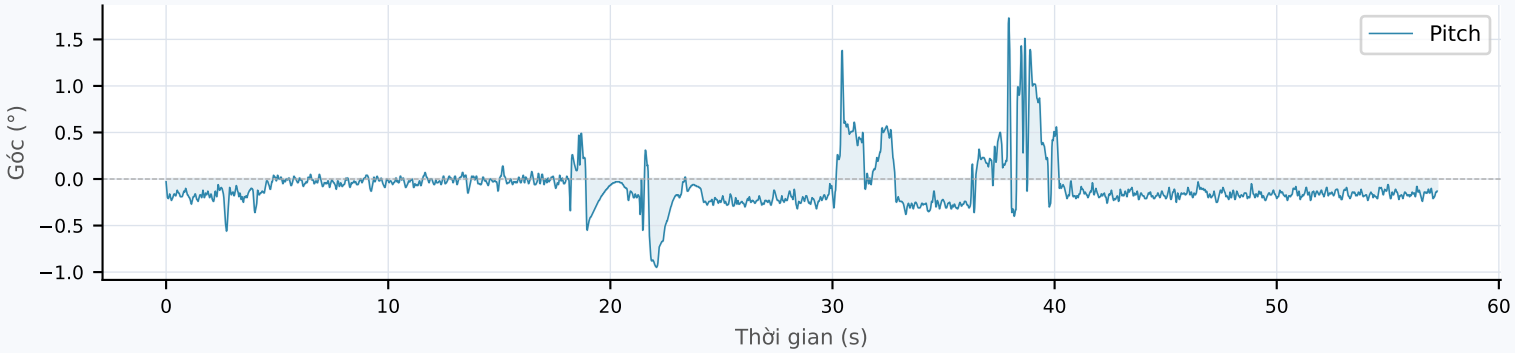


2 · Góc Roll — Nghiêng cổ tay (Tay Phải)

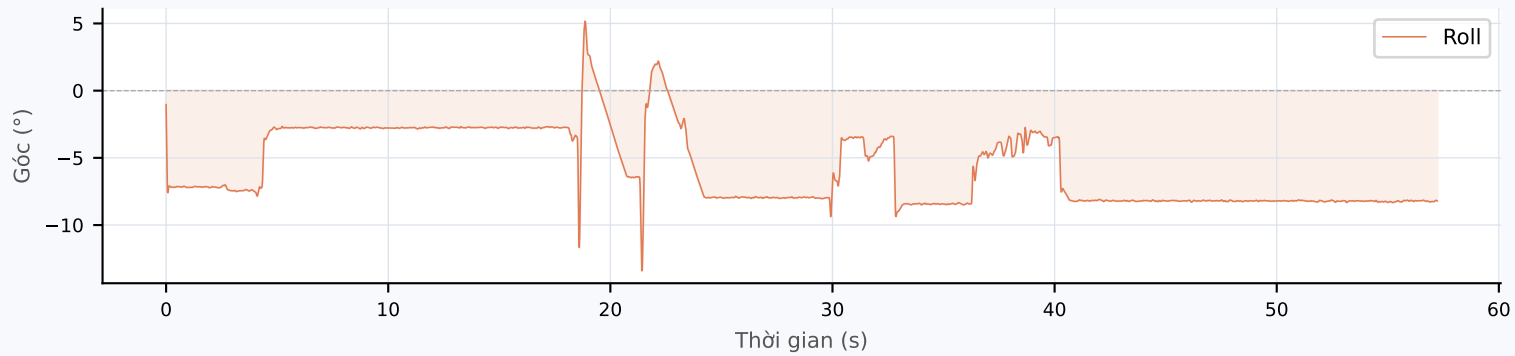


4 · Grip (Bóp tay phải)

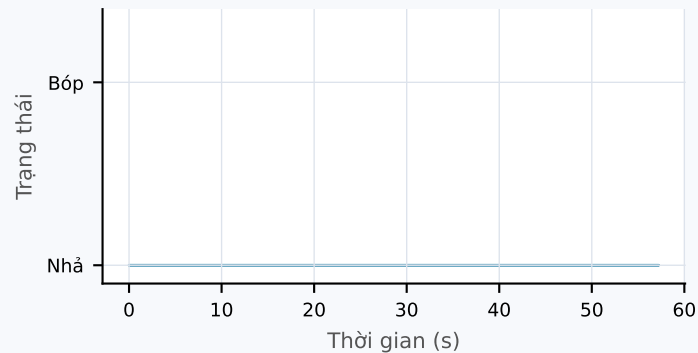

Joystick (Tay Trái)

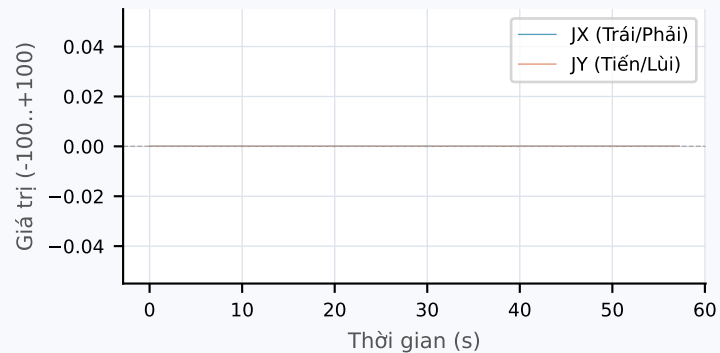


Nút Bấm (Tay Trái)

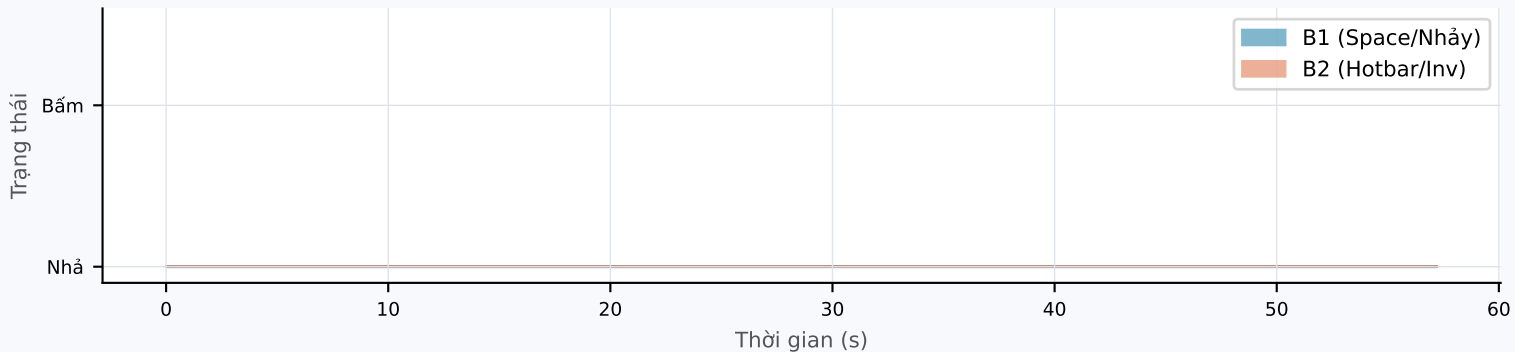


PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU — Lực bóp tay liệt / Bilateral / Mỗi cơ


4 & 5 · Lực bóp tay liệt — TB: 0.289 kg Đỉnh: 0.713 kg (✓ Tốt)

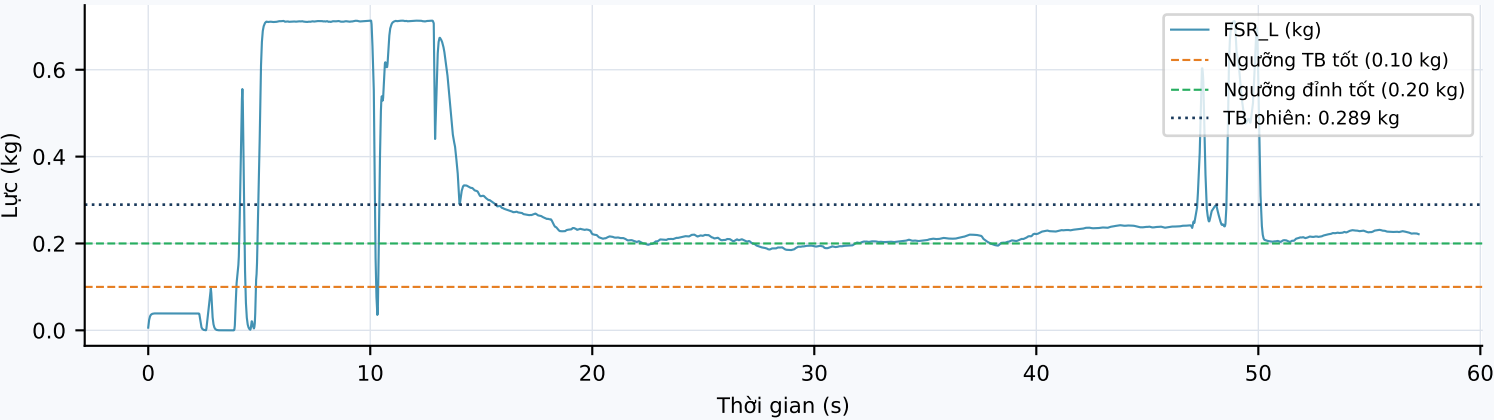

6 · Phân bổ hai tay (Bilateral)
 ≥40% tốt

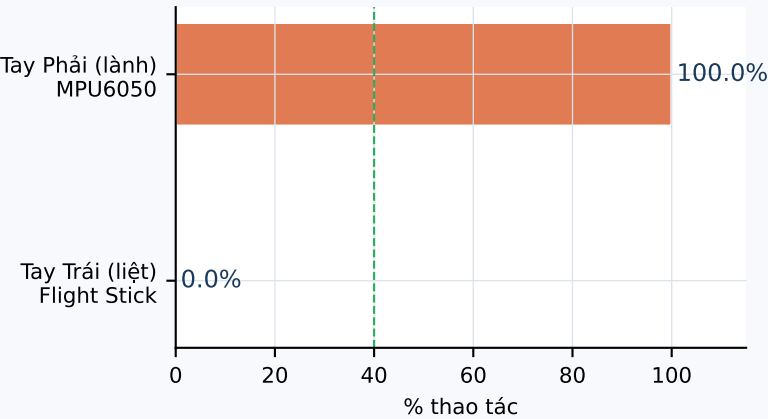

7 · Fatigue: 6% (✗ Mỏi nặng)

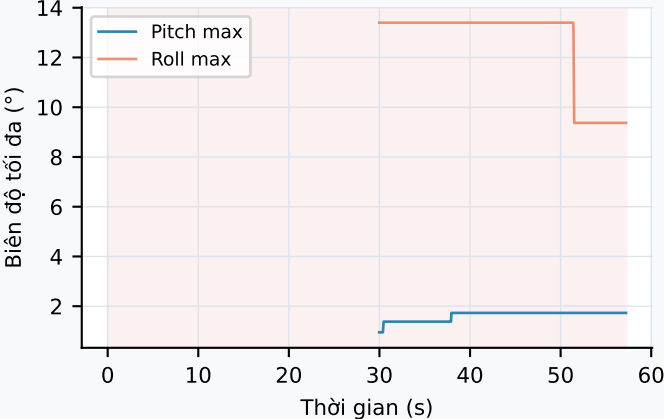

Ngưỡng lâm sàng tham khảo (Mathiowetz et al., Bohannon 2006, Desrosiers 1995):

aROM Pitch $\geq 30^\circ$ = Tốt | Tremor $< 3^\circ$ std = Kiểm soát tốt | FSR_L mean ≥ 0.10 kg = Tốt | FSR_L peak ≥ 0.20 kg = Tốt
Bilateral: Tay liệt đóng góp $\geq 40\%$ = Tốt | Fatigue $\geq 75\%$ = Trong ngưỡng an toàn | $< 50\%$ = Cần nghỉ ngơi

Báo cáo này chỉ mang tính hỗ trợ — Kết luận lâm sàng cần bác sĩ phụ trách xác nhận.