

BME REHABILITATION SESSION REPORT

Bệnh nhân: Benh_Nhan | Phiên số: 1 | Ngày: 2026-06-21

>> TỔNG QUAN PHIÊN TẬP

Thời gian phiên 0:51 phút:giây	Tay liệt đóng góp 0.0% bilateral ratio	Lực bóp đỉnh 0.709 kg (tay liệt)	Chỉ số mỏi cơ 0.2% hiệu suất cuối/đầu ▲ Mọi
--	--	--	--

1 & 2 Biên độ vận động (aROM)

3 Độ run (Tremor Index)


ROM Pitch (Gập/Ngửa) 80.8° [-39.2° → 41.7°]	ROM Roll (Nghiêng) 95.7° [-66.1° → 29.6°]	Tremor Pitch 2.43 std (°) Thấp = tốt	Tremor Roll 2.71 std (°) Thấp = tốt
---	---	---	--

4 & 5 Lực Max/avg (kg) | Bilateral Ratio: 0.709 kg


6 & 7 Bilateral Fatigue: 0.2%

ĐỒ THỊ KINEMATIC — Pitch / Roll / Grip / Joystick


1 · Góc Pitch — Gập/Ngửa cổ tay (Tay Phải)

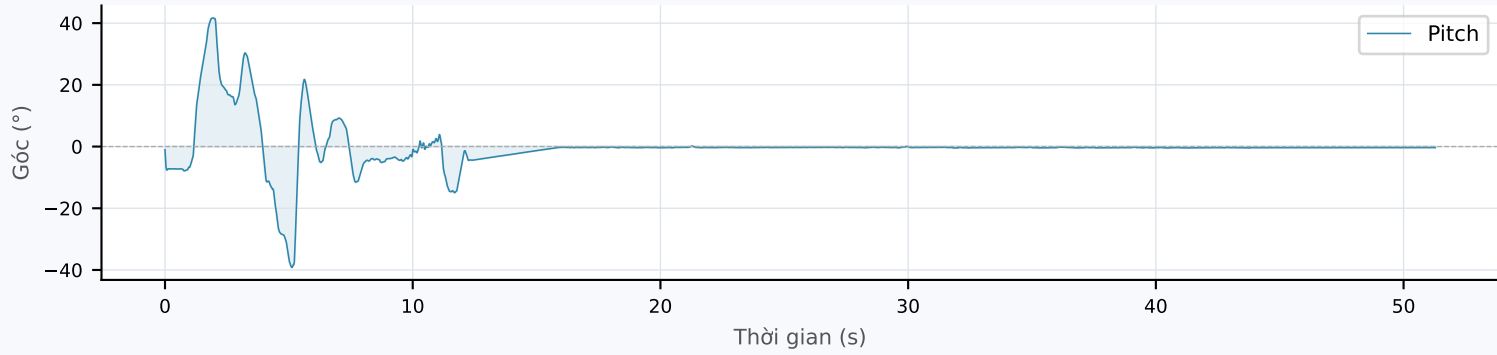


2 · Góc Roll — Nghiêng cổ tay (Tay Phải)

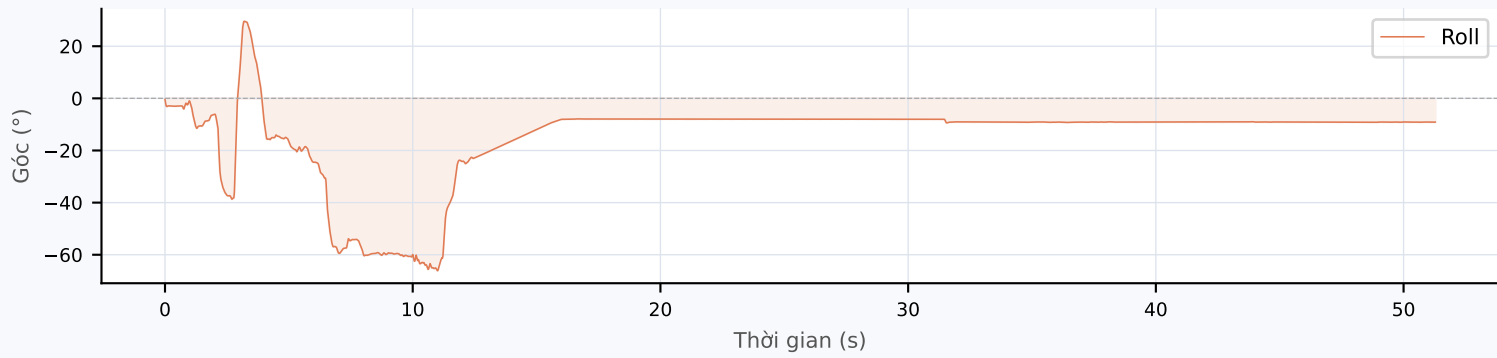


4 · Grip (Bóp tay phải)

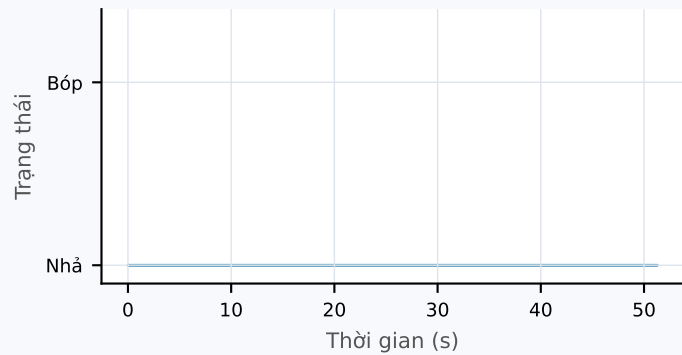

Joystick (Tay Trái)

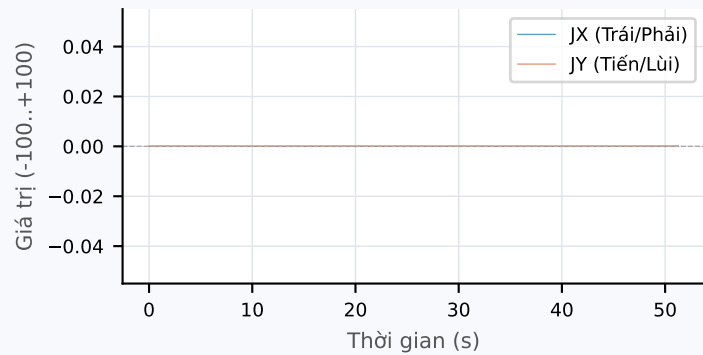


Nút Bấm (Tay Trái)

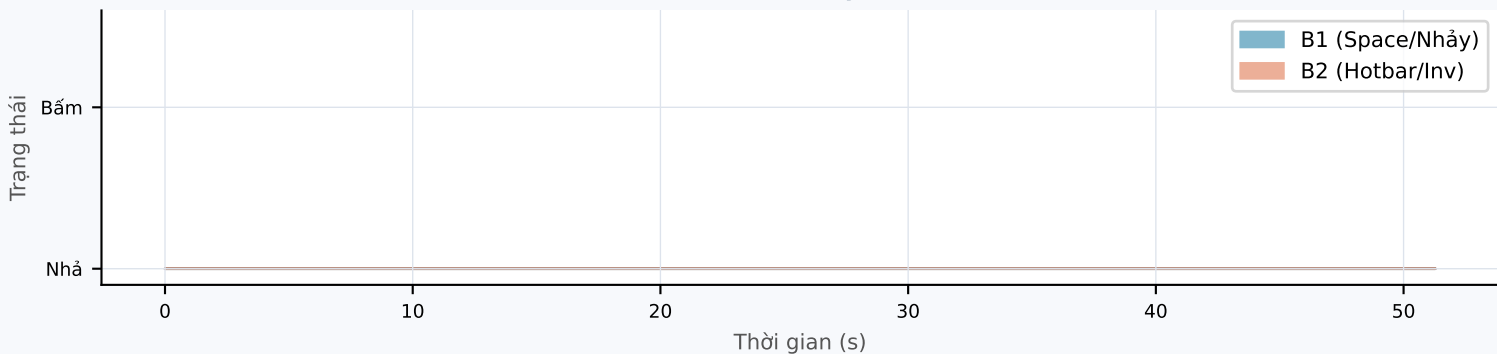


PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU — Lực bóp tay liệt / Bilateral / Mỗi cơ


4 & 5 · Lực bóp tay liệt — TB: 0.042 kg Đỉnh: 0.709 kg (✓ Tốt)

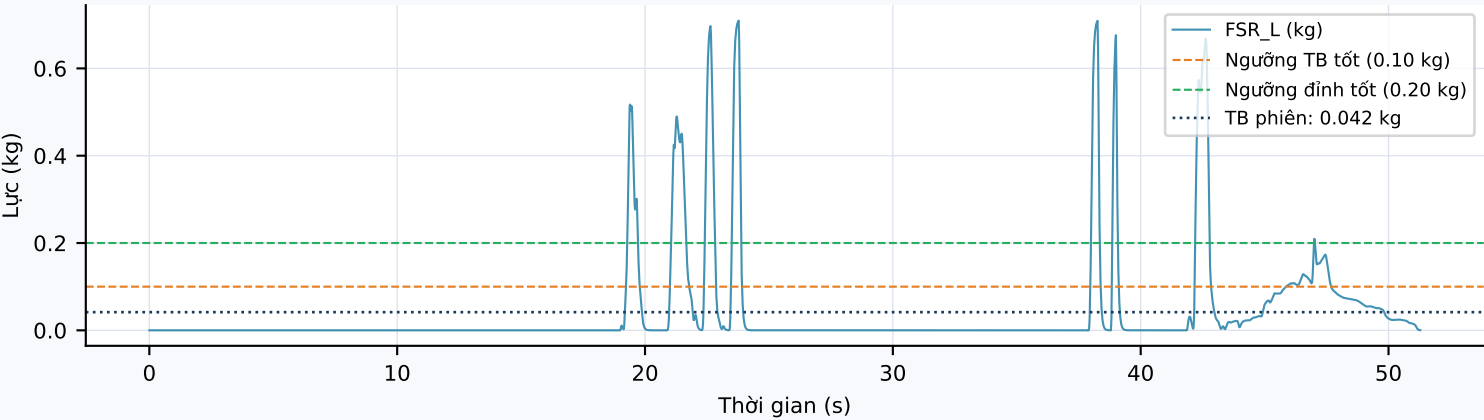

6 · Phân bố hai tay (Bilateral) ≥40% tốt

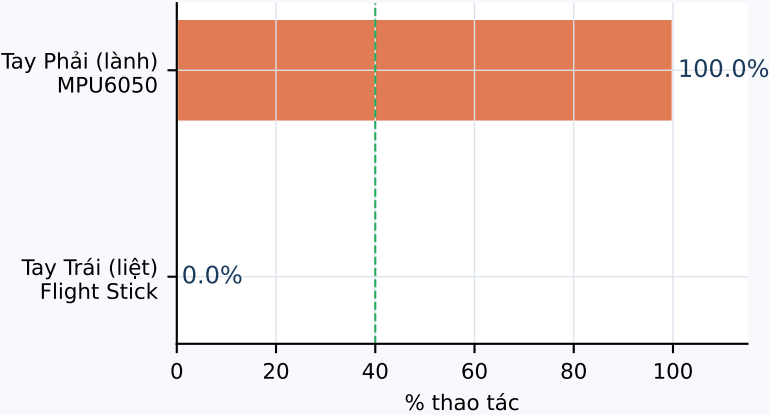

7 · Fatigue: 0% (✗ Mỏi nặng)

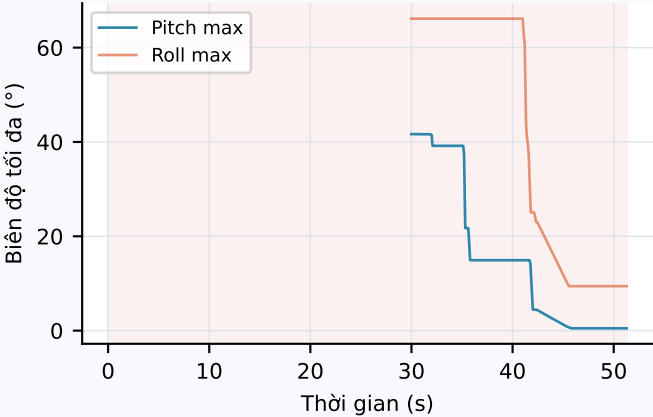

Ngưỡng lâm sàng tham khảo (Mathiowetz et al., Bohannon 2006, Desrosiers 1995):

aROM Pitch $\geq 30^\circ$ = Tốt | Tremor $< 3^\circ$ std = Kiểm soát tốt | FSR_L mean ≥ 0.10 kg = Tốt | FSR_L peak ≥ 0.20 kg = Tốt
Bilateral: Tay liệt đóng góp $\geq 40\%$ = Tốt | Fatigue $\geq 75\%$ = Trong ngưỡng an toàn | $< 50\%$ = Cần nghỉ ngơi

Báo cáo này chỉ mang tính hỗ trợ — Kết luận lâm sàng cần bác sĩ phụ trách xác nhận.