

BME REHABILITATION SESSION REPORT

Bệnh nhân: Benh_Nhan | Phiên số: 1 | Ngày: 2026-06-22

>> TỔNG QUAN PHIÊN TẬP

Thời gian phiên

7:47

phút:giây

Tay yếu đóng góp

0.0%

bilateral ratio

Lực bóp đỉnh

0.704

kg (tay yếu)

Chỉ số mỏi cơ

247.8%

hiệu suất cuối/đầu

1 & 2 Biên độ vận động (aROM)

3 Độ run (Tremor Index)

ROM Pitch (Gập/Ngửa)

123.0°

[-98.0° → 25.0°]

ROM Roll (Nghiêng)

116.0°

[-74.9° → 41.2°]

Tremor Pitch

2.41

std (°)

Tremor Roll

2.12

std (°)


4 & 5 Lực bóp yếu nhất: 0.004 kg

6 & 7 Bilateral +0.004 kg


Mỏi: 247.8%

ĐỒ THỊ KINEMATIC — Pitch / Roll / Grip / Joystick


1 · Góc Pitch — Gập/Ngửa cổ tay (Tay Phải)

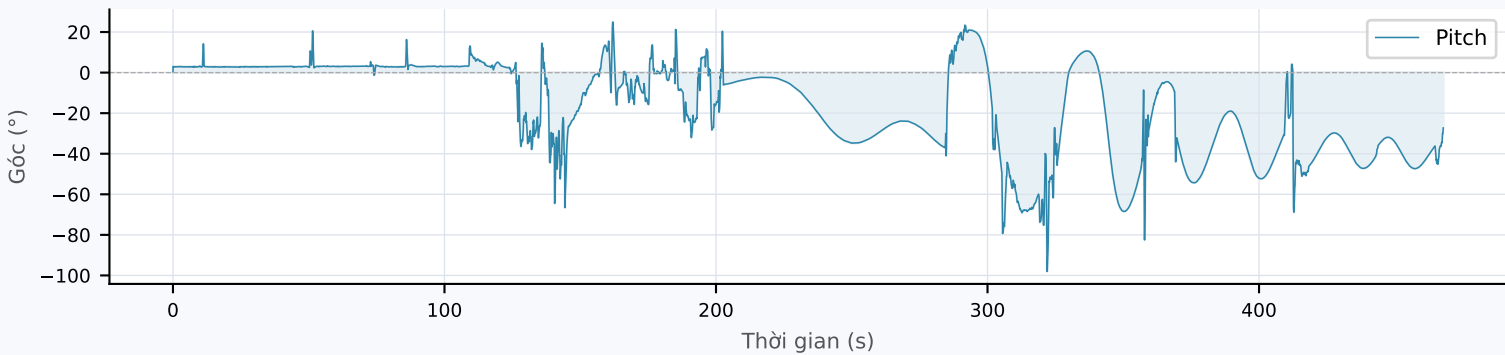


2 · Góc Roll — Nghiêng cổ tay (Tay Phải)

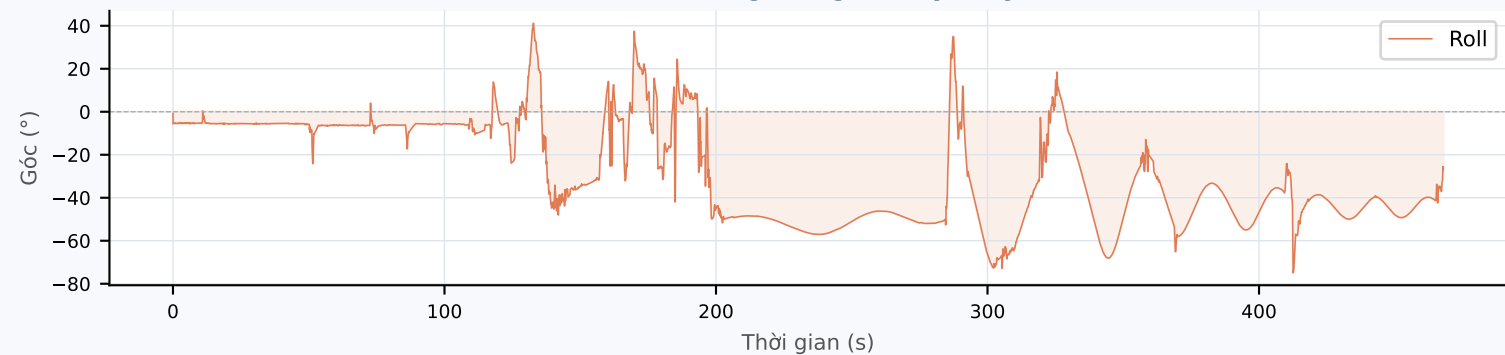


4 · Grip (Bóp tay phải)

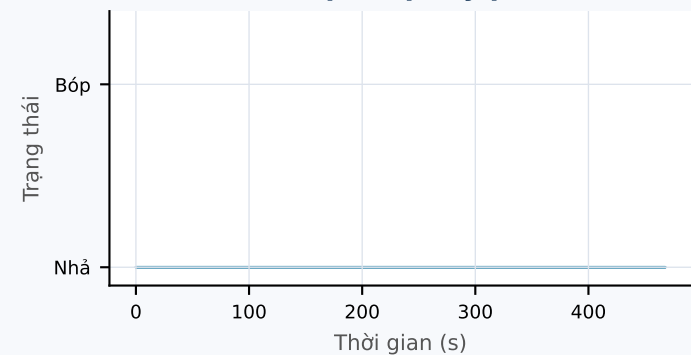

Joystick (Tay Trái)

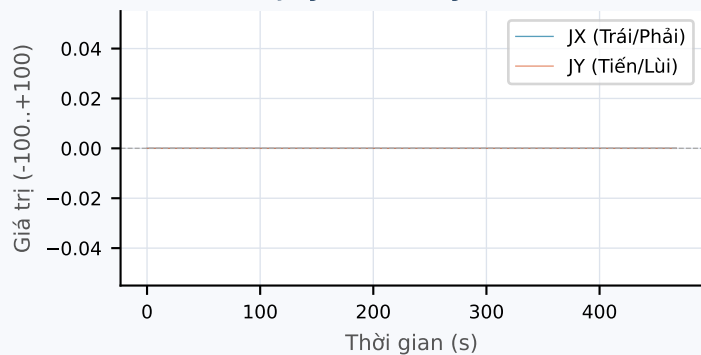


Nút Bấm (Tay Trái)

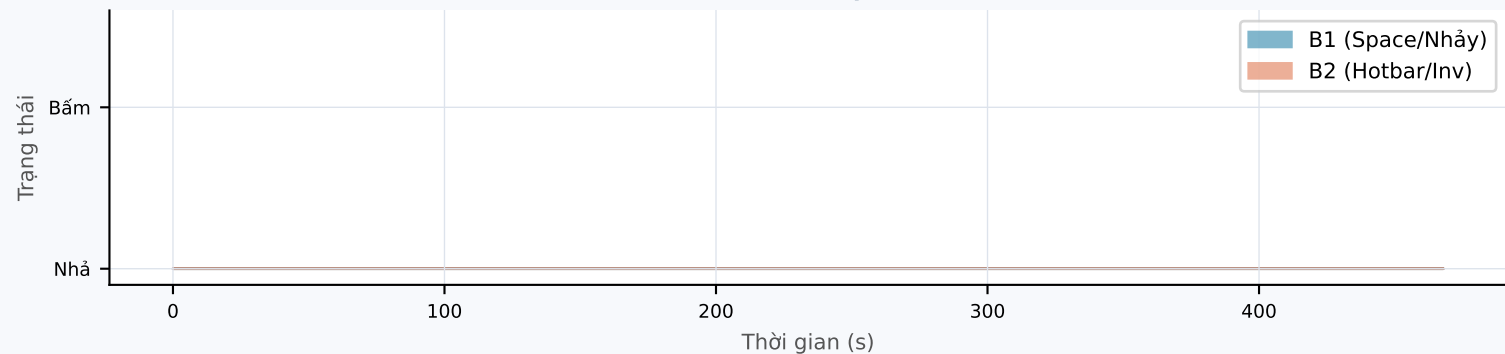


PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU — Lực bóp tay yếu / Bilateral / Mỗi cơ


4 & 5 · Lực bóp tay yếu — TB: 0.122 kg Đỉnh: 0.704 kg (✓ Tốt)

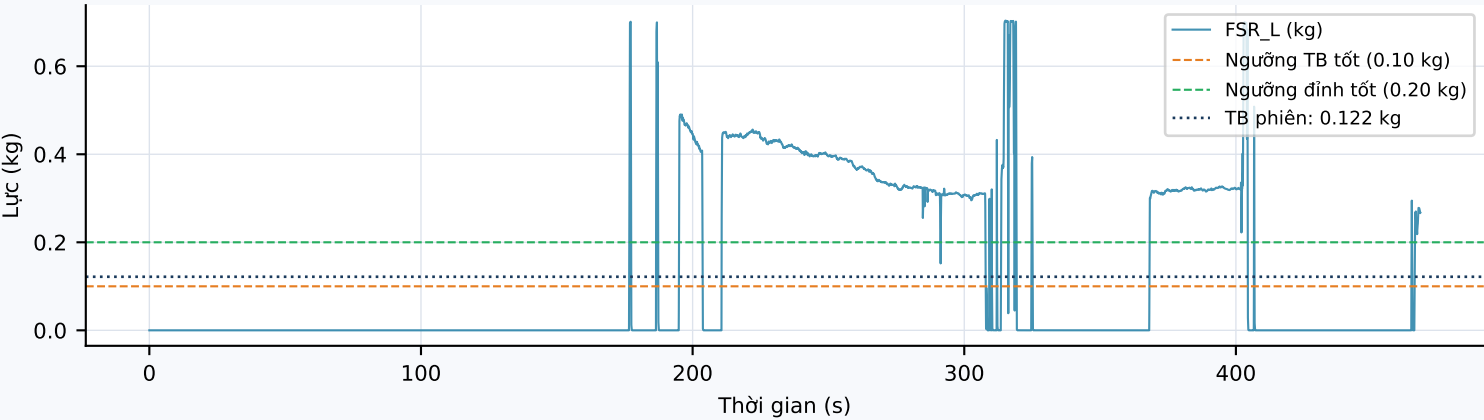

6 · Phân bố hai tay (Bilateral) ≥40% tốt

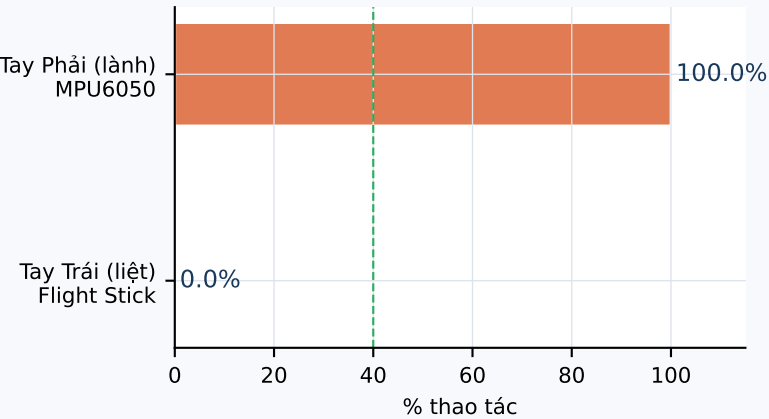

7 · Fatigue: 248% (✓ Ổn)

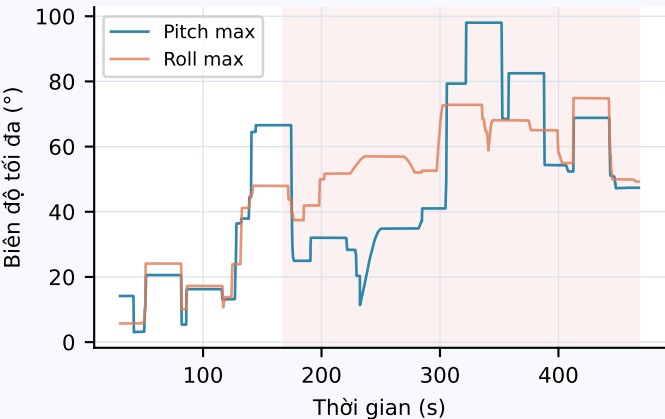

Ngưỡng lâm sàng tham khảo (Mathiowetz et al., Bohannon 2006, Desrosiers 1995):
aROM Pitch $\geq 30^\circ$ = Tốt | Tremor $< 3^\circ$ std = Kiểm soát tốt | FSR_L mean ≥ 0.10 kg = Tốt | FSR_L peak ≥ 0.20 kg = Tốt
Bilateral: Tay yếu đóng góp $\geq 40\%$ = Tốt | Fatigue $\geq 75\%$ = Trong ngưỡng an toàn | $< 50\%$ = Cần nghỉ ngơi
Báo cáo này chỉ mang tính hỗ trợ — Kết luận lâm sàng cần bác sĩ phụ trách xác nhận.