

がんのリスクチェック

ALA-PDS

5-**a**mino**l**evulinic **a**cid -mediated **p**hoto **d**ynamic **s**creening test

結果報告書

検査結果報告書

■ 検査 ID : K1079

■ 氏名 : 物部 慶幸

■ 性別 : 男性

■ 受付日 : 2025.12.25

■ バーコード No : 702000889

■ 生年月日 : 1969.11.24

■ 報告日 : 2026.01.16

ALA-PDS 測定結果

尿中のポルフィリン量

2404

nmol/g ・ CRE

インデックス値


4.2 / 8.0

リスクランク

B

あなたの現在の細胞の代謝機能は、統計的に平均に近い値を示し、健康な状態であると思われます。ただし、今回の結果をもってがんではないと言い切れるものではありませんので、地域で実施されているがん検診とともにリスクチェックを定期的実施され、今後ご自身の健康状態を把握されることをお勧めします。今回の結果で気を緩めることなくバランスの取れた食事と規則正しい生活を心がけ、現状のリスクレベルの維持に努めてください。なお、健康面で気になる症状が生じた場合には結果に関わらず早めにかかりつけの医師などに相談してください。

あなたの相対リスクイメージ※ 1

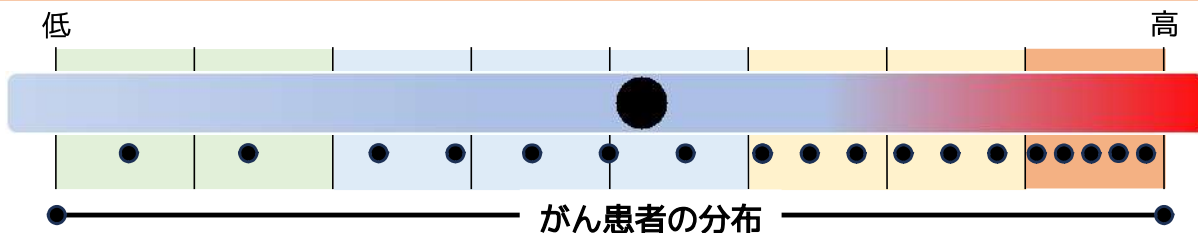

※1 測定された尿中ポルフィリン量を参考に求めたがんのリスクのイメージです。
あくまでがんのリスクを示したものであり、がんを診断する検査ではありません。もし何か気になる症状がある場合は、検査の結果に関わらず、お近くの医療機関へご相談ください。

指標について

尿中ポルフィリン量： 検査時にお飲みいただいたサプリメントのALAの代謝物を測定しています。がん患者は健常者と比較すると細胞の代謝機能が低下しているため高い値を示す傾向にあります。

インデックス値※ 2： 測定されたポルフィリン量を当社の蓄積データと比較し、独自に算出した0～8の範囲の値です。

リスクランク※ 3： インデックス値を参考にリスクランクを表示しています。

※2 同じ尿中ポルフィリン量の結果であっても、インデックス値は様々な要因で異なる値を示すことがあります。

※3 当検査はあくまでALA代謝物の統計的なデータからリスクを算出するものであり、がんの有無を診断するものではありません。

リスクランクの目安

リスクランク

A

インデックス値
2.0 未満

細胞代謝機能が非常に効率的に働いていることを示します。体内環境に影響を及ぼす他の要因に該当する事項が無い場合※4、統計学的にがんのリスクは平均以下と考えられます。ただし、疾患がないことを確定するものではありません。

リスクランク

B

インデックス値
2.0 ～ 4.9

統計学的には健康な方が多く含まれるリスクランクとなります。現在の細胞代謝機能に問題は無いと考えられますが、ちょっとしたことでバランスが崩れる可能性があります。今後も健康を維持されるように心がけてください。なお、リスクがゼロということではありません。

リスクランク

C

インデックス値
5.0 ～ 6.9

統計学的にがんの相対リスク値※5がやや高めの数値を示しており、細胞代謝機能が低下している可能性があります。「リスクが高い＝がん」ではありませんが、生活習慣の確認・見直しなどによりリスクを下げられる課題がないか考えてみましょう。

リスクランク

D

インデックス値
7.0 以上


細胞代謝機能が低下し、体内環境になんらかの変化が生じている可能性があります。「リスクが高い＝がん」ではありませんが、統計学的には10倍近い相対リスク値が示されており、生活習慣の改善等の取り組みが必要と考えられます。

※4 注意事項「6. 当評価に影響を及ぼす要因」の各要因をご参照ください。

※5 当社の蓄積データの統計解析結果に基づき、各リスクランクの健常者とがん患者の存在比率を日本人の年間がん罹患率を1として、相対的に算出したものです。（データの更新により変更になる場合があります。）

検査概要

健康な細胞内ではミトコンドリアという細胞小器官でエネルギーがつくられています。エネルギー産生に必要なヘムという物質は、5-ALA※6と鉄からつくられますが、がん細胞のような代謝機能が低下した細胞では、この反応が滞りポルフィリン※7という中間物質が蓄積し、血液や尿にも多く排出されるようになります。ALA-PDS 検査は、あらかじめ5-ALAのサプリメントを飲んでいただき、体内から排出されたポルフィリンの量を測定し、体内の細胞の代謝機能を調べるスクリーニング検査※8です。

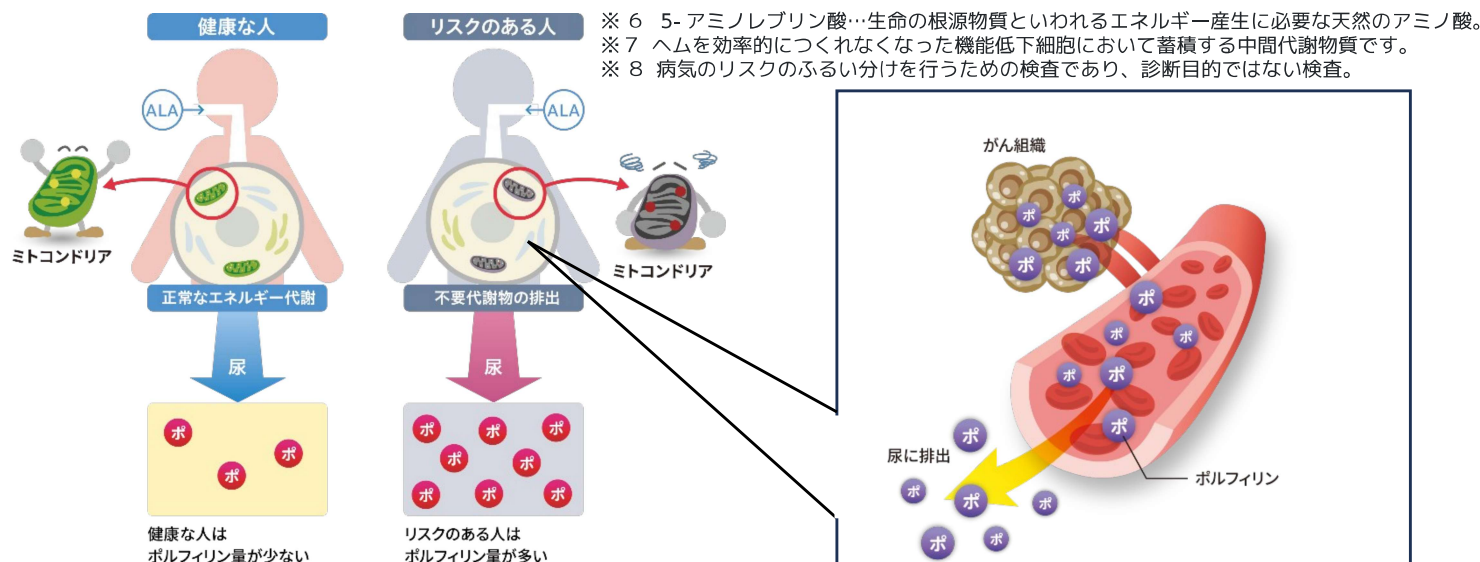

ALA-PDS 検査は、スクリーニング検査であり、がんおよびその他の疾患の診断を目的とした検査ではありません。

お問い合わせは



プリベントメディカル サービスデスク

0120-913-830

9:00 ~ 17:00
(土、日、祝日、年末年始を除く)

※ お問い合わせの際はIDをお手元にご用意ください。