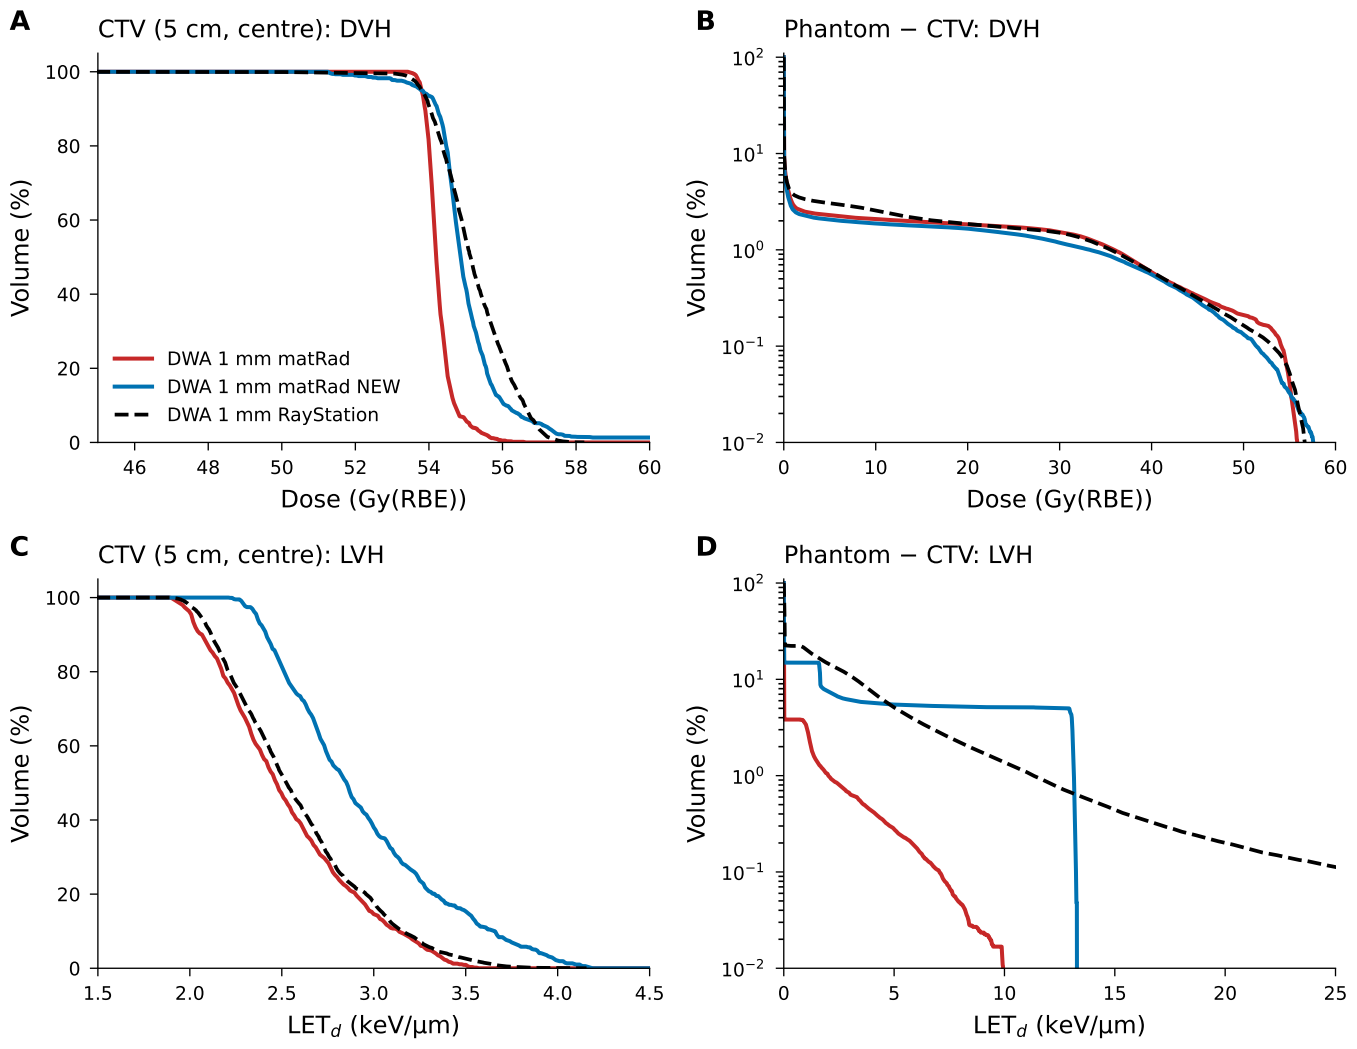
A
CTV (5 cm, centre): DVH
Volume (%)
Dose (Gy(RBE))
DWA 1 mm matRad
DWA 1 mm matRad NEW
DWA 1 mm RayStation
B
Phantom − CTV: DVH
Volume (%)
Dose (Gy(RBE))
C
CTV (5 cm, centre): LVH
Volume (%)
LET$_d$ (keV/µm)
D
Phantom − CTV: LVH
Volume (%)
LET$_d$ (keV/µm)