**סיכום תרגיל חירום – דליפת אמוניה במפעל תפוגן**

דו"ח תרגיל מתאריך 14/01/2026

**רקע התרגיל**

ביום רביעי, 14 בינואר 2026, בשעה 10:30 בבוקר, נערך במפעל תפוגן תרגיל חירום מתוכנן שהתמקד בתרחיש של דליפת אמוניה. מטרת התרגיל הייתה לבחון את היערכות הצוותים ושרשרת התגובה, החל מהקפצת צוותי החירום ועד לאיטום התקלה וחזרה לשגרה.

**מהלך האירועים**

- 10:30 – הפעלת מערכת הכריזה והקפצת צוותי החירום לנקודות הכינוס. הדיווח הראשוני התייחס לדליפת אמוניה שדורשת התערבות מיידית של צוותי הכיבוי והקירור.
- 10:33 – צוות כיבוי האש הגיע למוקד האירוע **אזור גג הרסיבר**, פרס גלגלוני מים, והחל בריסוס מים לעבר ענגת האמוניה במטרה לדלל את הגז ולמנוע את התפשטותו.
- 10:39 – צוות אמוניה במיגון מלא הגיע לזירה עם ציוד מגן אישי וגלאי אמוניה נייד, וביצע בדיקות ריכוזים בשטח.
- 10:42 – הצוות איתר את מקור הדליפה וביצע איטום מהיר תחת מסך המים של צוות הכיבוי.
- 10:46 – לאחר ניטור חוזר, הוכרז על חזרה לשגרה (חזל"ש).
- 10:55 – כלל הציוד הוחזר למקומו, תוך שמירה על מוכנות מלאה להתרחשות אירוע אמת.

**נקודות שנבדקו בתרגיל**

- תפקוד מערכת הכריזה – בהירות ההודעה והגעתה לכל אזורי המפעל.
- זמן תגובה ופריסת אמצעים – מדידת הזמן מהכריזה ועד פריסת אמצעי הדילול.
- מיומנות צוות אמוניה – מוכנות הצוות, לבישת ציוד מגן, ותפעול גלאי נייד וערכות איטום.
- תיאום בין צוותי החירום – שיתוף פעולה בין כיבוי אש לאמוניה במהלך האיטום.

**מסקנות ולקחים**

- הצוותים– תגובה מהירה, איטום מדויק תחת מיגון מלא.
- ציוד הניטור והמיגון נמצא תקין ובכשרות מלאה.
- מערכת הכריזה תפקדה היטב ואפשרה הגעה מהירה לנקודות הכינוס.
- החזרה לשגרה וקיפול הציוד.

**סיכום**

התרגיל עמד ביעדיו והדגיש את חשיבות המוכנות, התיאום והציוד התקין להתמודדות עם אירועי חירום. הצוותים הוכיחו רמה מקצועית גבוהה והוכנו היטב לכל תרחיש דומה בעתיד.

בברכה,


**מיכאל פרייליך -מנהל איכות הסביבה ובטיחות**

העתק:
סתיו – מנכ"ל
איתי – מנהל מפעל
מורן – מנהלת איכות
תיק ISO

אזור התעשייה שער הנגב
ת.ד. 571 שדרות 8071402
טלפון: 08-6808331, פקס: 08-6611541
E-mail: office@tapugan.co.il

**תמונות:**



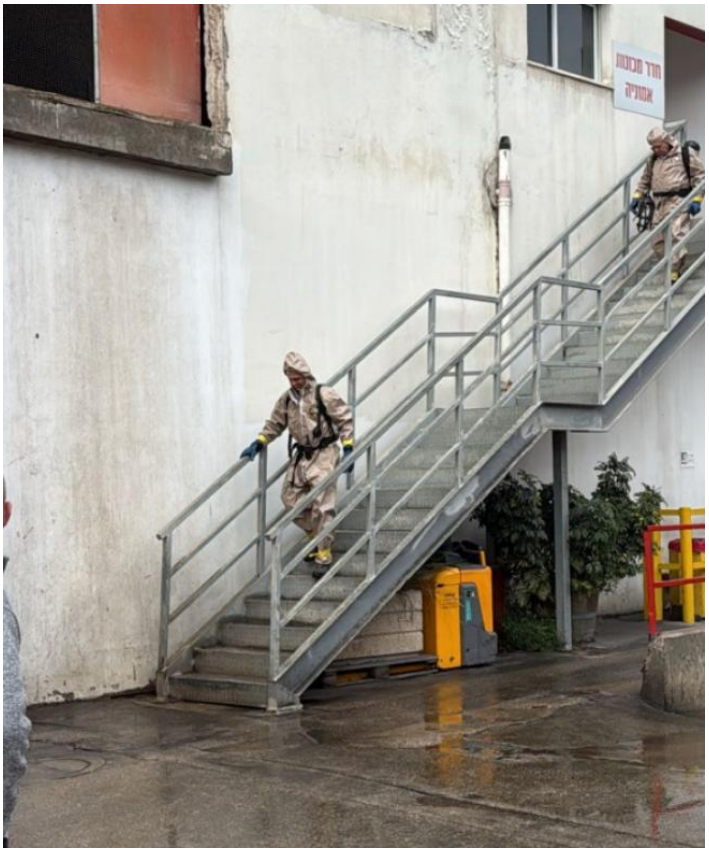

אזור התעשייה שער הנגב
ת.ד. 571 שדרות 8071402
טלפון: 08-6808331, פקס: 08-6611541
E-mail: office@tapugan.co.il

Food Safety System Certification 22000
ESSC 22000 IQC
ISO 9001:2008 IQC
G.M.P תי"ג
תנאי ייצור נאותים על פי מערכת שאושרה על ידי שרות המזון-משרד הבריאות



אזור התעשייה שער הנגב
ת.ד. 571 שדרות 8071402
טלפון: 08-6808331, פקס: 08-6611541
E-mail: office@tapugan.co.il