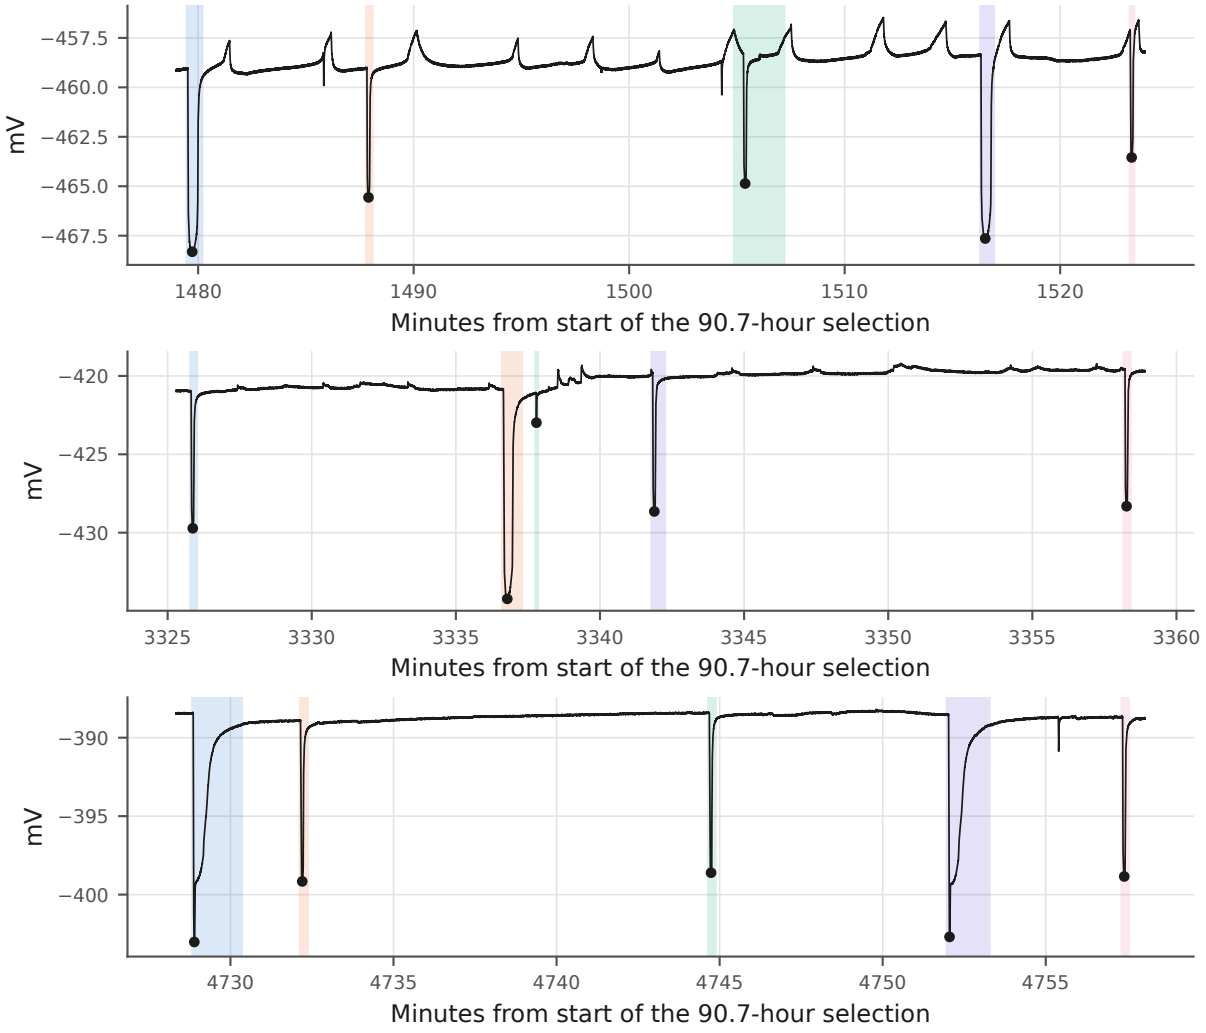

mV
−457.5
−460.0
−462.5
−465.0
−467.5
1480
1490
1500
1510
1520
Minutes from start of the 90.7-hour selection
mV
−420
−425
−430
3325
3330
3335
3340
3345
3350
3355
3360
Minutes from start of the 90.7-hour selection
mV
−390
−395
−400
4730
4735
4740
4745
4750
4755
Minutes from start of the 90.7-hour selection