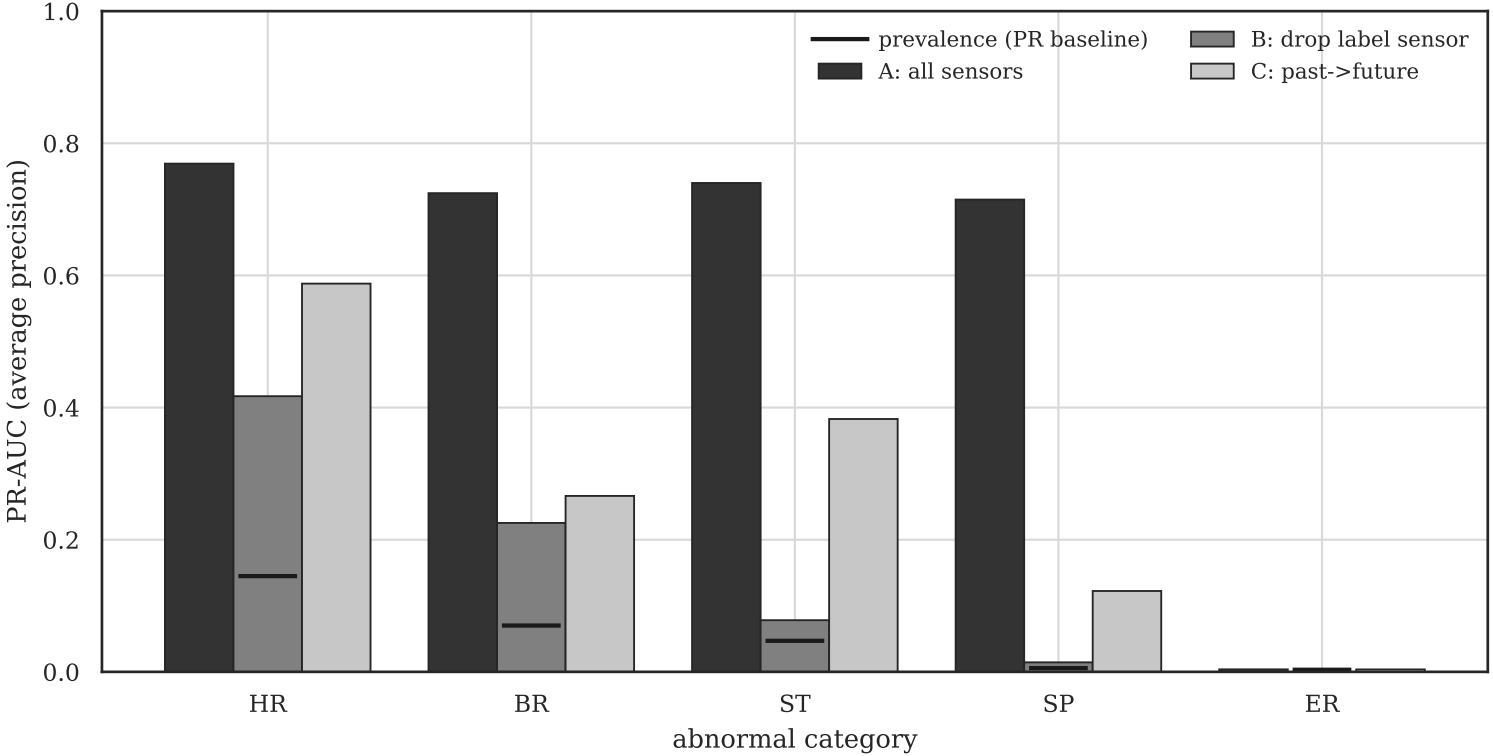
prevalence (PR baseline)
A: all sensors
B: drop label sensor
C: past->future
PR-AUC (average precision)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
HR
BR
ST
SP
ER
abnormal category