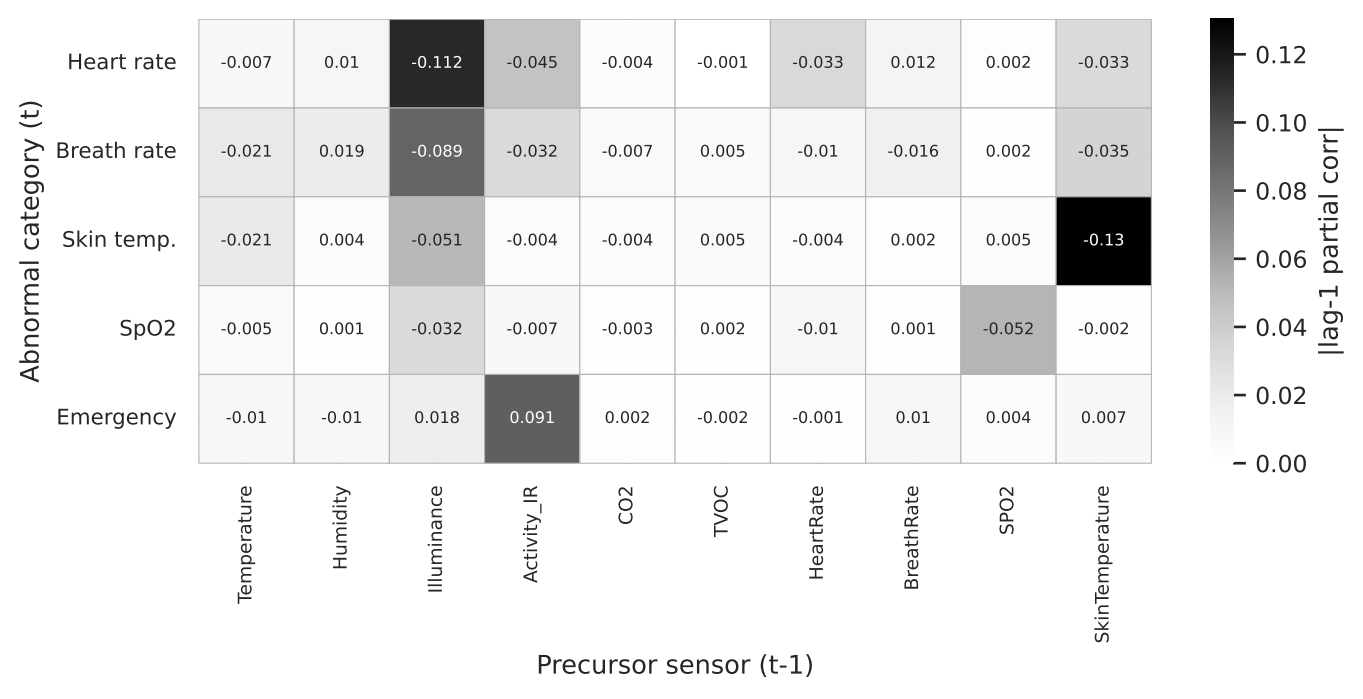
Abnormal category (t)
Heart rate
Breath rate
Skin temp.
SpO2
Emergency
-0.007 0.01 -0.112 -0.045 -0.004 -0.001 -0.033 0.012 0.002 -0.033
-0.021 0.019 -0.089 -0.032 -0.007 0.005 -0.01 -0.016 0.002 -0.035
-0.021 0.004 -0.051 -0.004 -0.004 0.005 -0.004 0.002 0.005 -0.13
-0.005 0.001 -0.032 -0.007 -0.003 0.002 -0.01 0.001 -0.052 -0.002
-0.01 -0.01 0.018 0.091 0.002 -0.002 -0.001 0.01 0.004 0.007
Temperature
Humidity
Illuminance
Activity_IR
CO2
TVOC
HeartRate
BreathRate
SPO2
SkinTemperature
Precursor sensor (t-1)
|lag-1 partial corr|
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00