



QUADRO DA RECEÇÃO (Q_PS4)
Normal
L1,L2,L3,N,PE AC 230/400 V

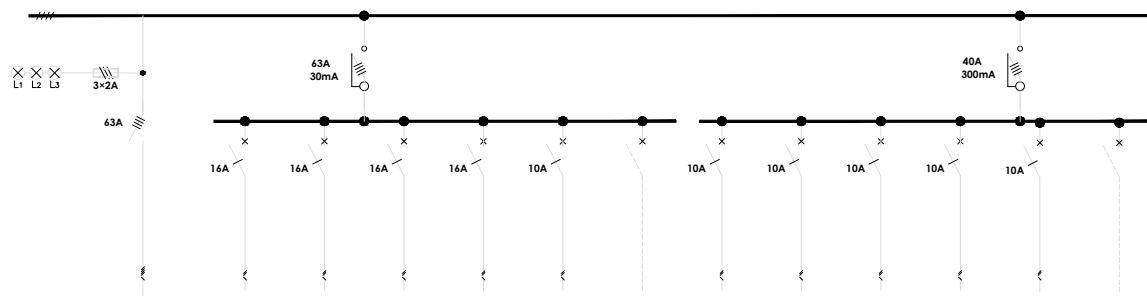

SIMBOLOGIA

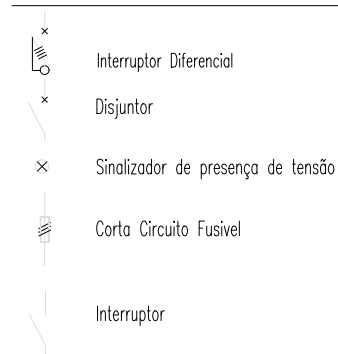

Circuito nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Designação	Quadro da Receção (Q_PS4)	Tomadas	Tomadas	Tomadas	Tomadas	Ar Condicionado	Reserva	Iluminação	Iluminação	Iluminação	Iluminação	Iluminação	Reserva
Tipo de Canalização	2xVD32-XV5G6	VD25-XV3G2,5	VD20-XV3G2,5	VD20-XV3G2,5	VD20-XV3G2,5	VD20-XV3G1,5		VD20-XV3G1,5	VD20-XV3G1,5	VD20-XV3G1,5	VD20-XV3G1,5	VD20-XV3G1,5	
Queda de Tensão (%)	<3	<3	<3	<3	<3	<3		<3	<3	<3	<3	<3	
Tensão (V)	400	230	230	230	230	230		230	230	230	230	230	
Fases	L1 L2 L3	L1	L2	L3	L1	L2		L3	L1	L2	L3	L1	

<i>Grupo 8</i> – Engenheiro Electrotécnico –	PROJECTO DAS INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, TIPO B, DE INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO E METALAMECÂNICA	PROJ. //	
	QUADRO DA RECEÇÃO– Q_PS4 – PISO 0	DES. //	
DATA: 28/12/2022		VERIF. //	
DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR – CAD		APROV. //	
		ESCALA:	1/100
		DESENHO N.º 1	
		SUBSTITUI:	
		SUBSTITUÍDO POR:	