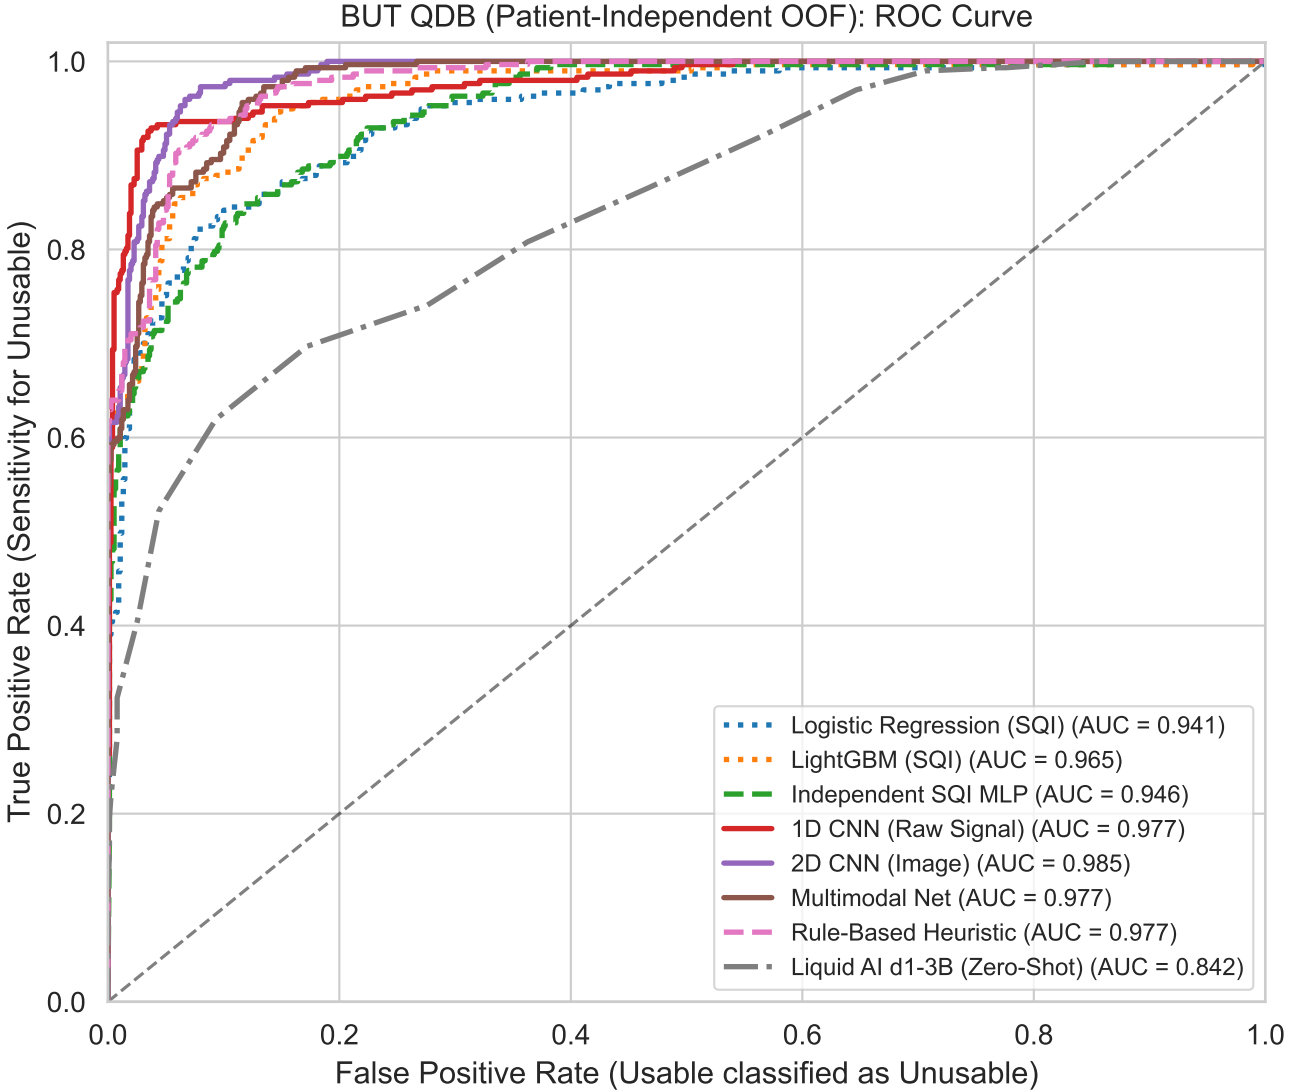
BUT QDB (Patient-Independent OOF): ROC Curve
True Positive Rate (Sensitivity for Unusable)
False Positive Rate (Usable classified as Unusable)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Logistic Regression (SQI) (AUC = 0.941)
LightGBM (SQI) (AUC = 0.965)
Independent SQI MLP (AUC = 0.946)
1D CNN (Raw Signal) (AUC = 0.977)
2D CNN (Image) (AUC = 0.985)
Multimodal Net (AUC = 0.977)
Rule-Based Heuristic (AUC = 0.977)
Liquid AI d1-3B (Zero-Shot) (AUC = 0.842)