


## Anexo I

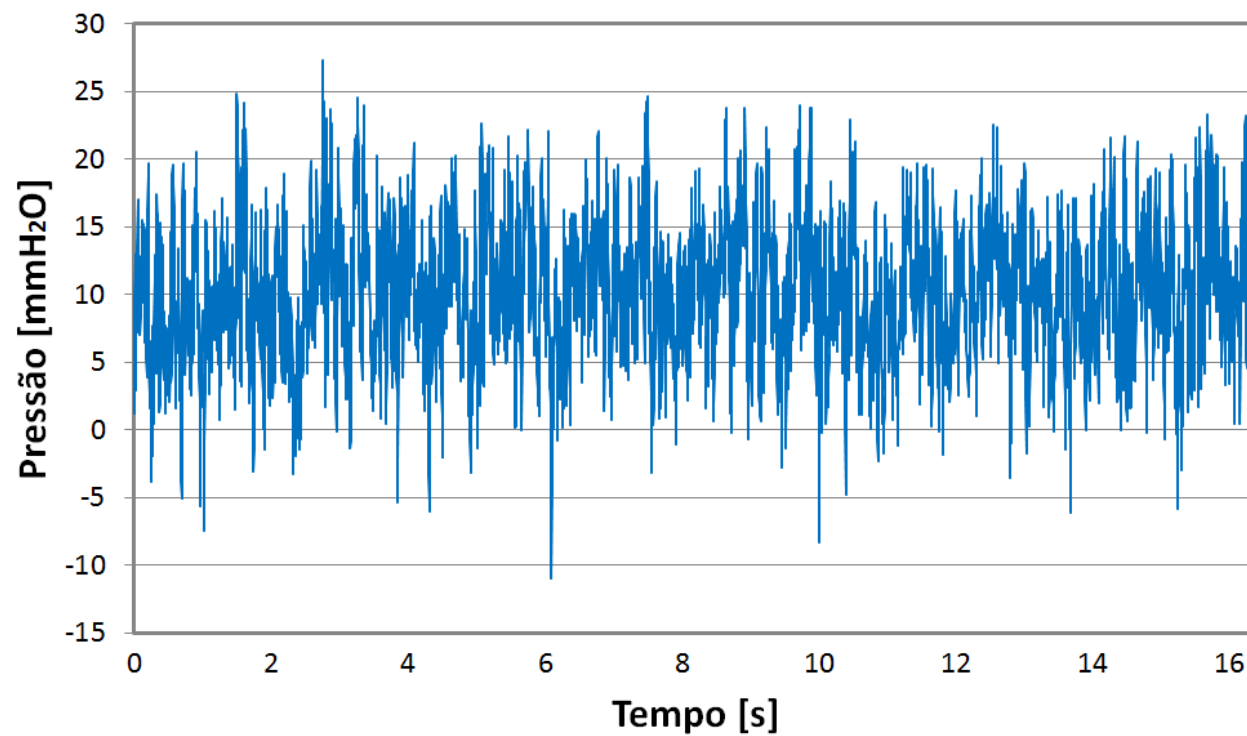

Registro da variação da pressão ao longo do tempo, a partir dos transdutores elétricos de pressão, para a tomada 97 e ângulo de incidência do vento de  $150^\circ$  (Vento com expoente  $p=0,23$ ) – *AFIPE – Campanário*.