



Anexo S

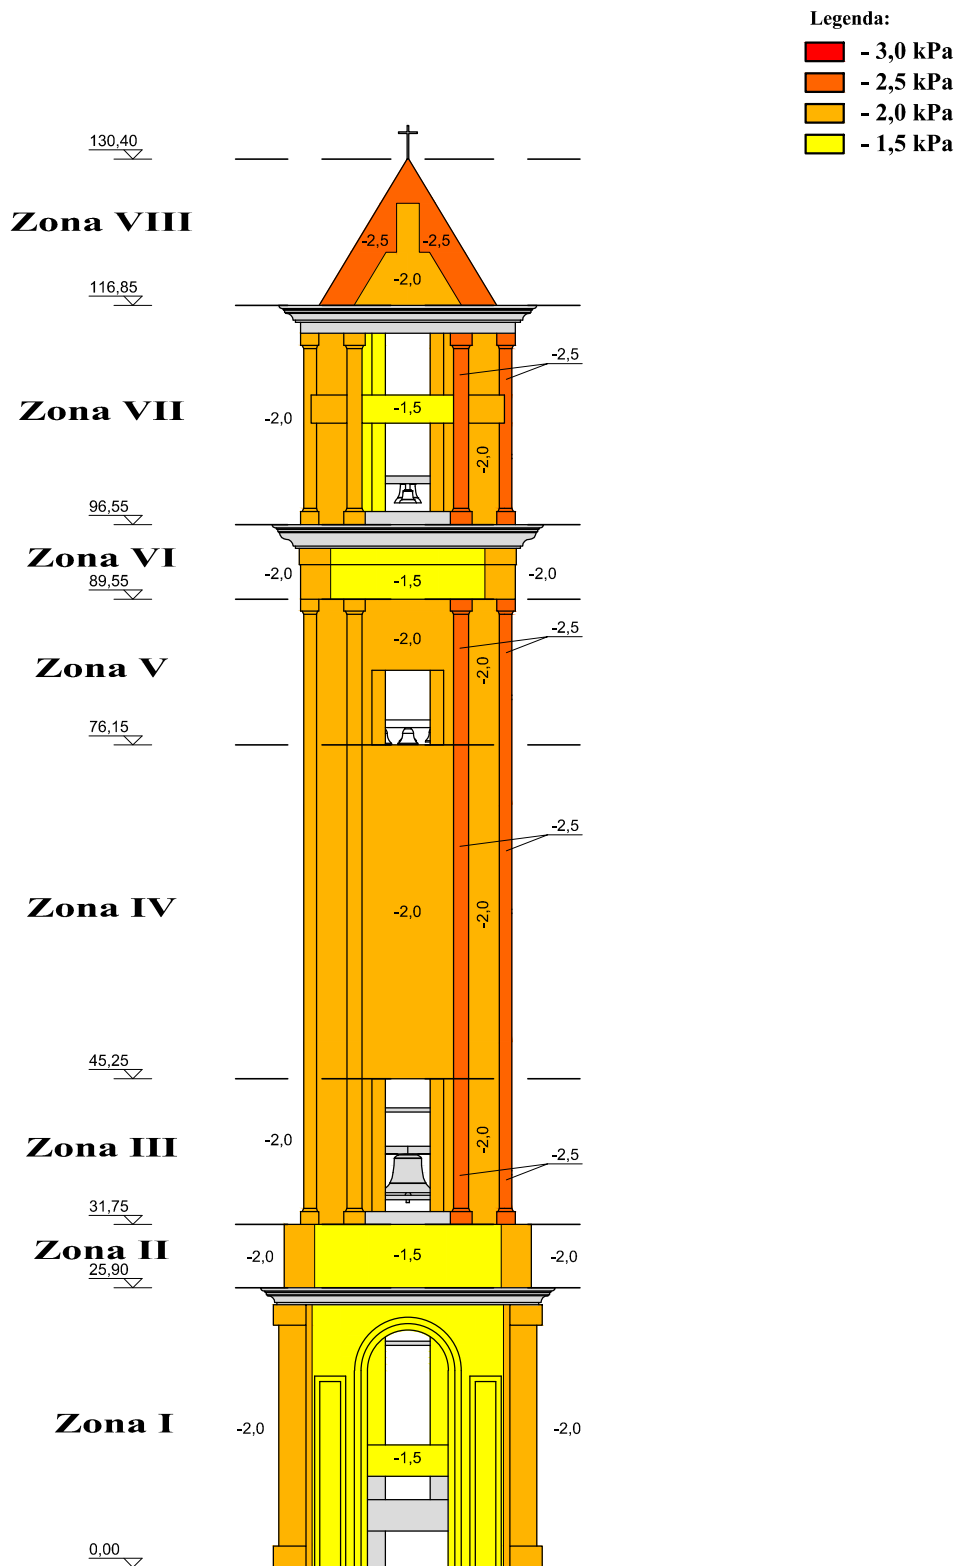

Fachada 1 - AFIPE - Campanário

Diagramas de blocos indicando a envoltória das pressões EXTERNAS mínimas para um período de recorrência de 50 anos (ver item 6.3).


Cotas em [m]

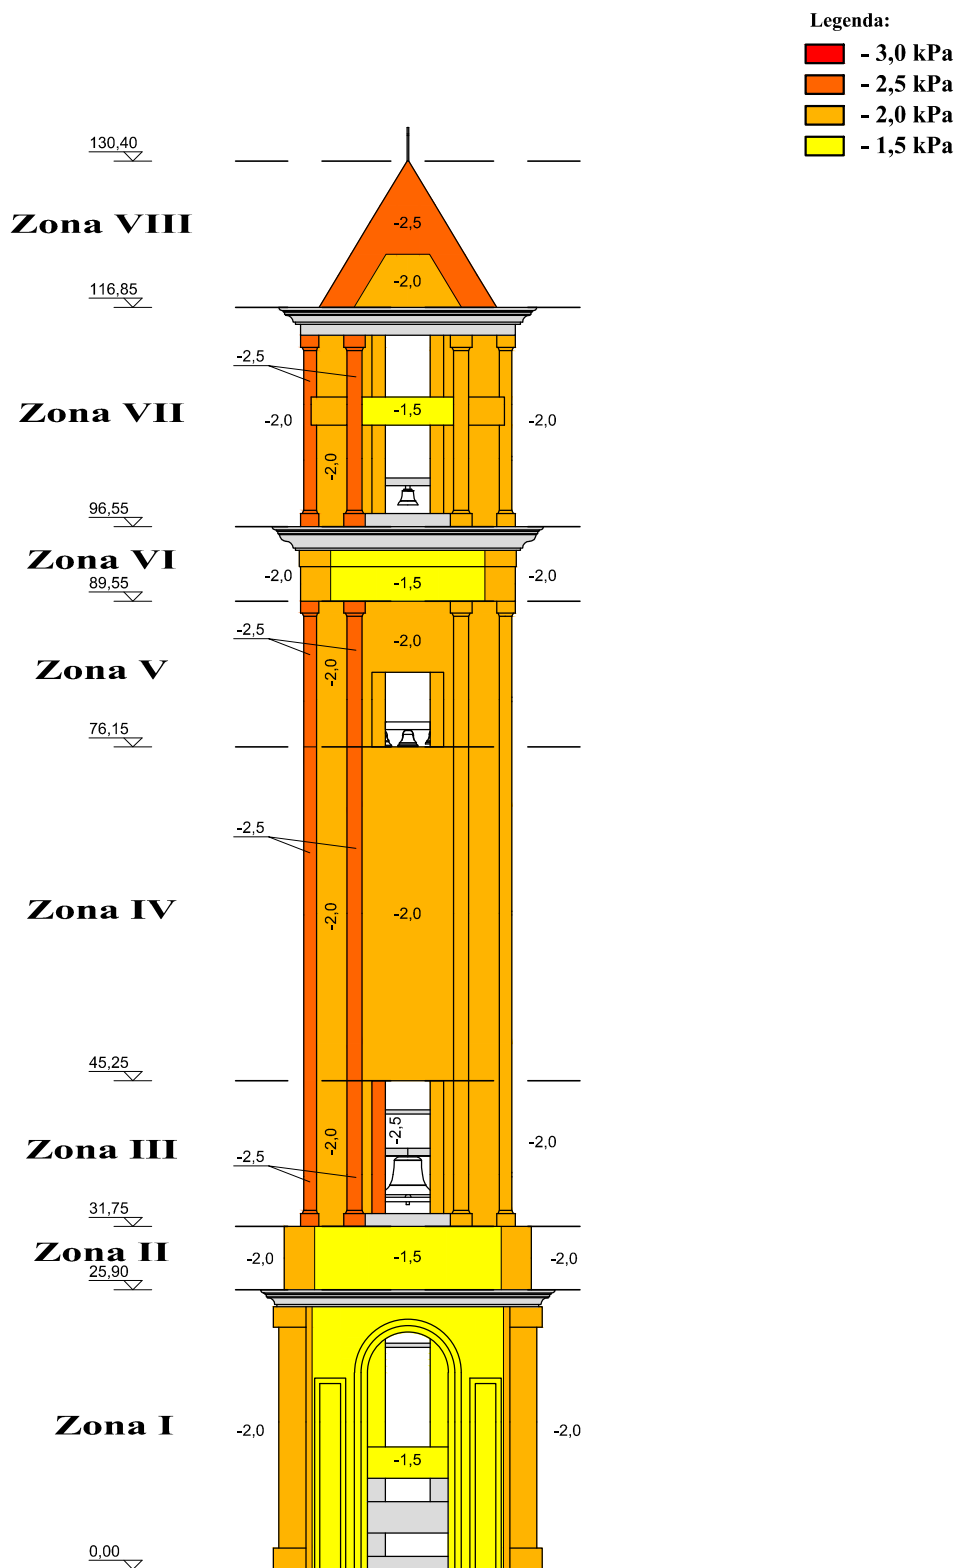

Fachada 2 - AFIPE - Campanário

Diagramas de blocos indicando a envoltória das pressões EXTERNAS mínimas para um período de recorrência de 50 anos (ver item 6.3).


Cotas em [m]

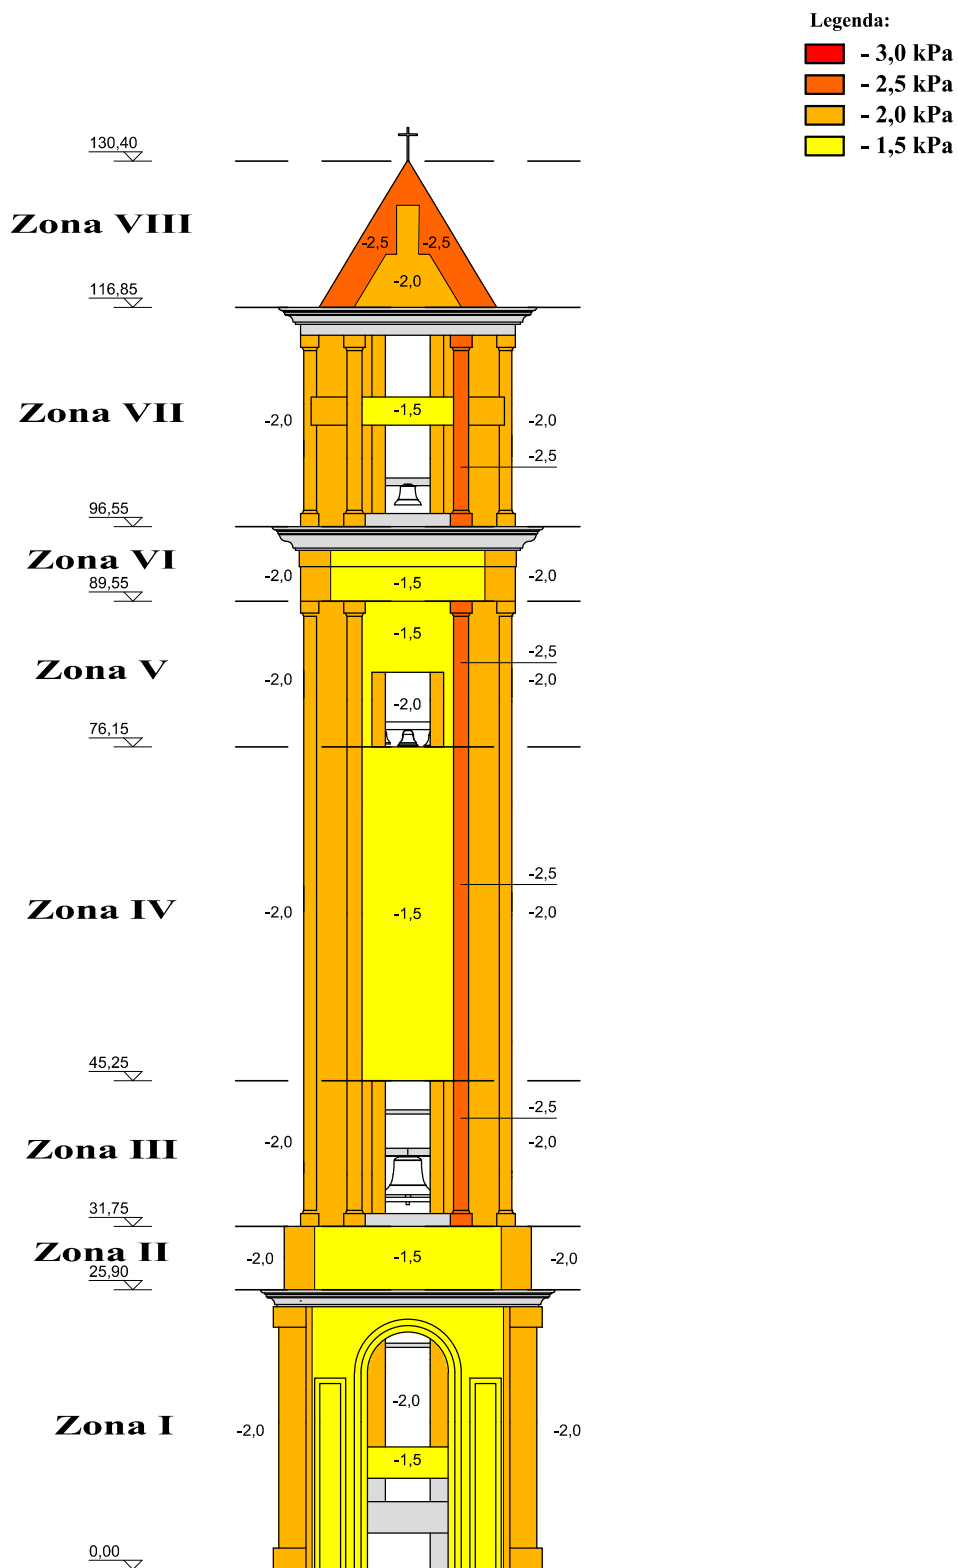

Fachada 3 - AFIFE - Campanário

Diagramas de blocos indicando a envoltória das pressões EXTERNAS mínimas para um período de recorrência de 50 anos (ver item 6.3).


Cotas em [m]

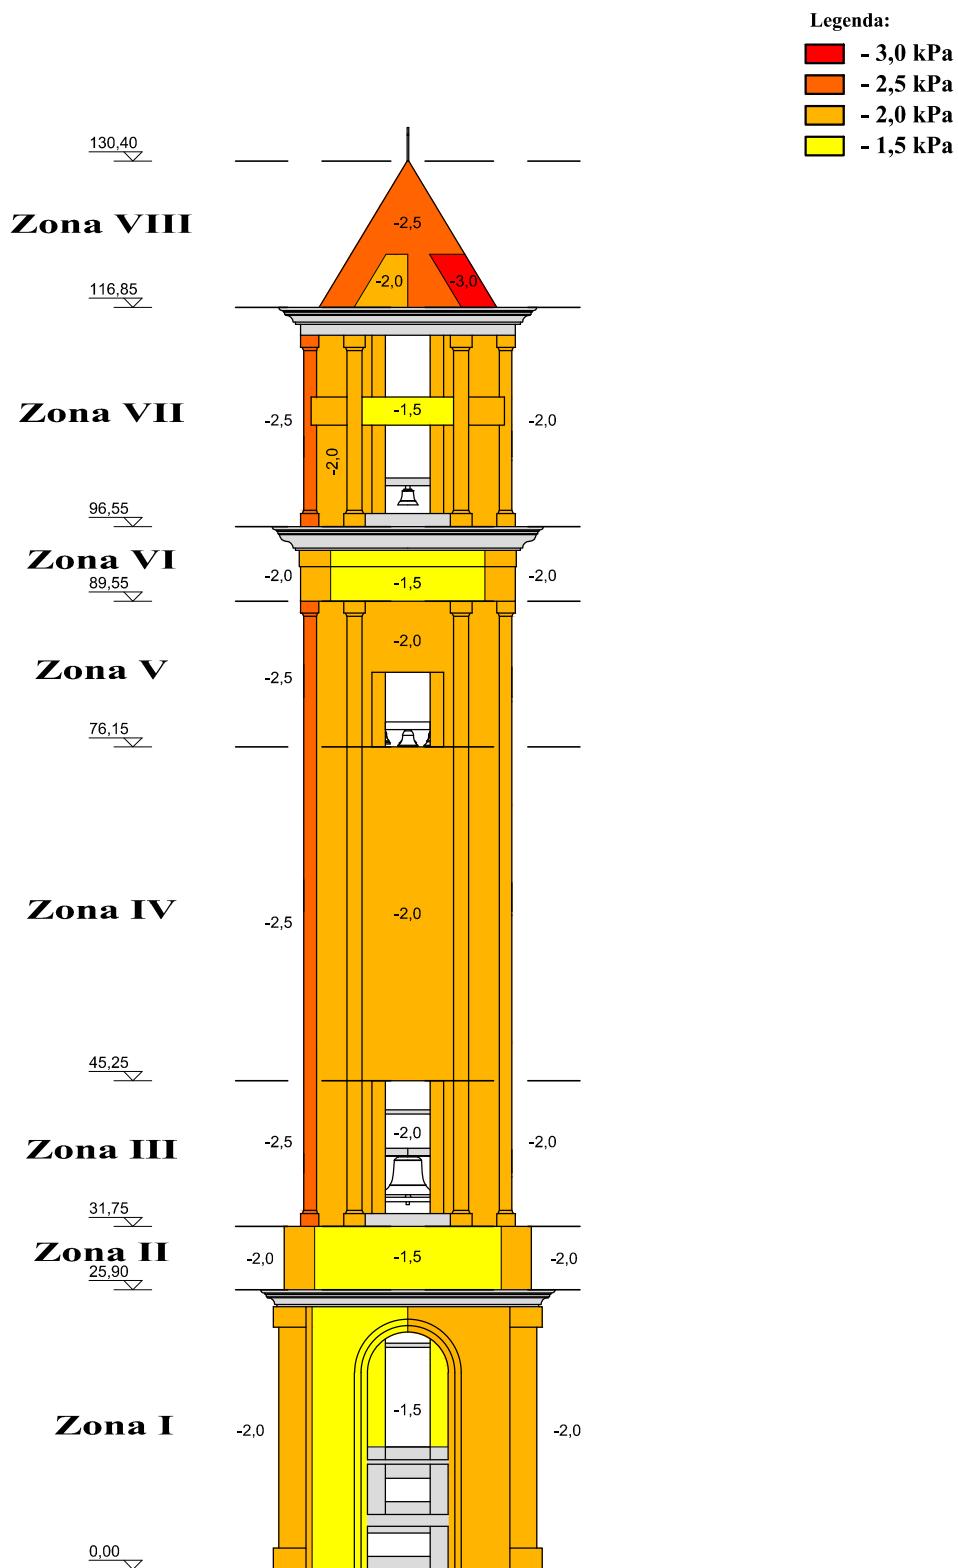


Fachada 4 - AFIPE - Campanário


Diagramas de blocos indicando a envoltória das pressões EXTERNAS mínimas para um período de recorrência de 50 anos (ver item 6.3).

Cotas em [m]

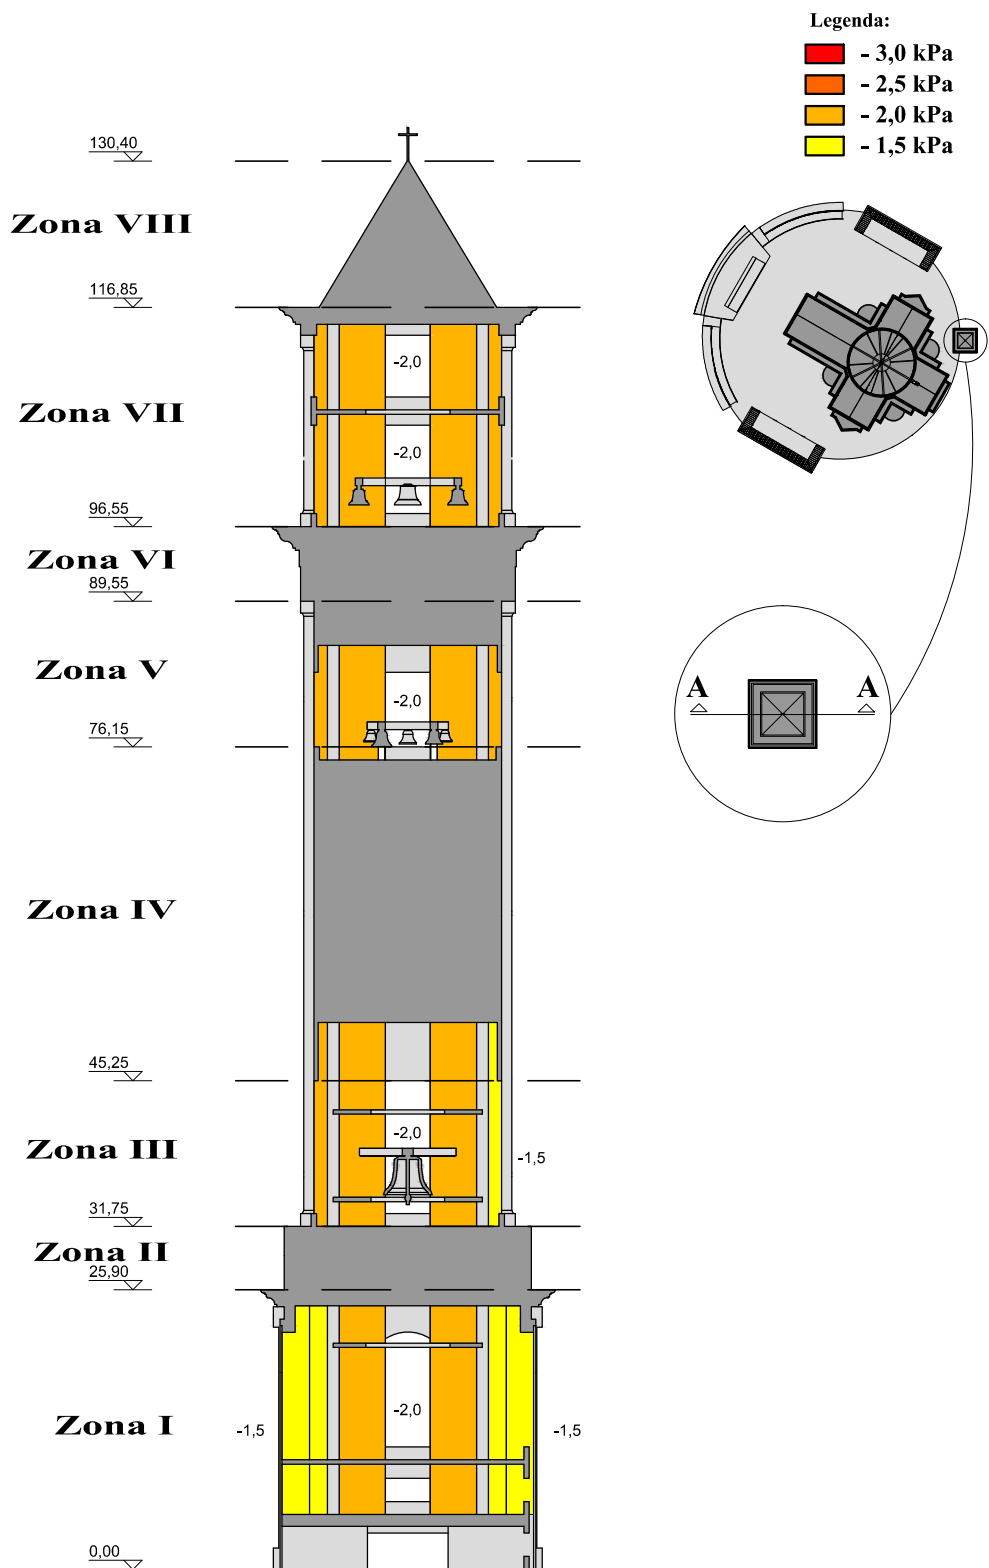

*Diagramas de blocos indicando a envoltória das pressões EXTERNAS mínimas para um período de recorrência de 50 anos (ver item 6.3).
Cotas em [m]*

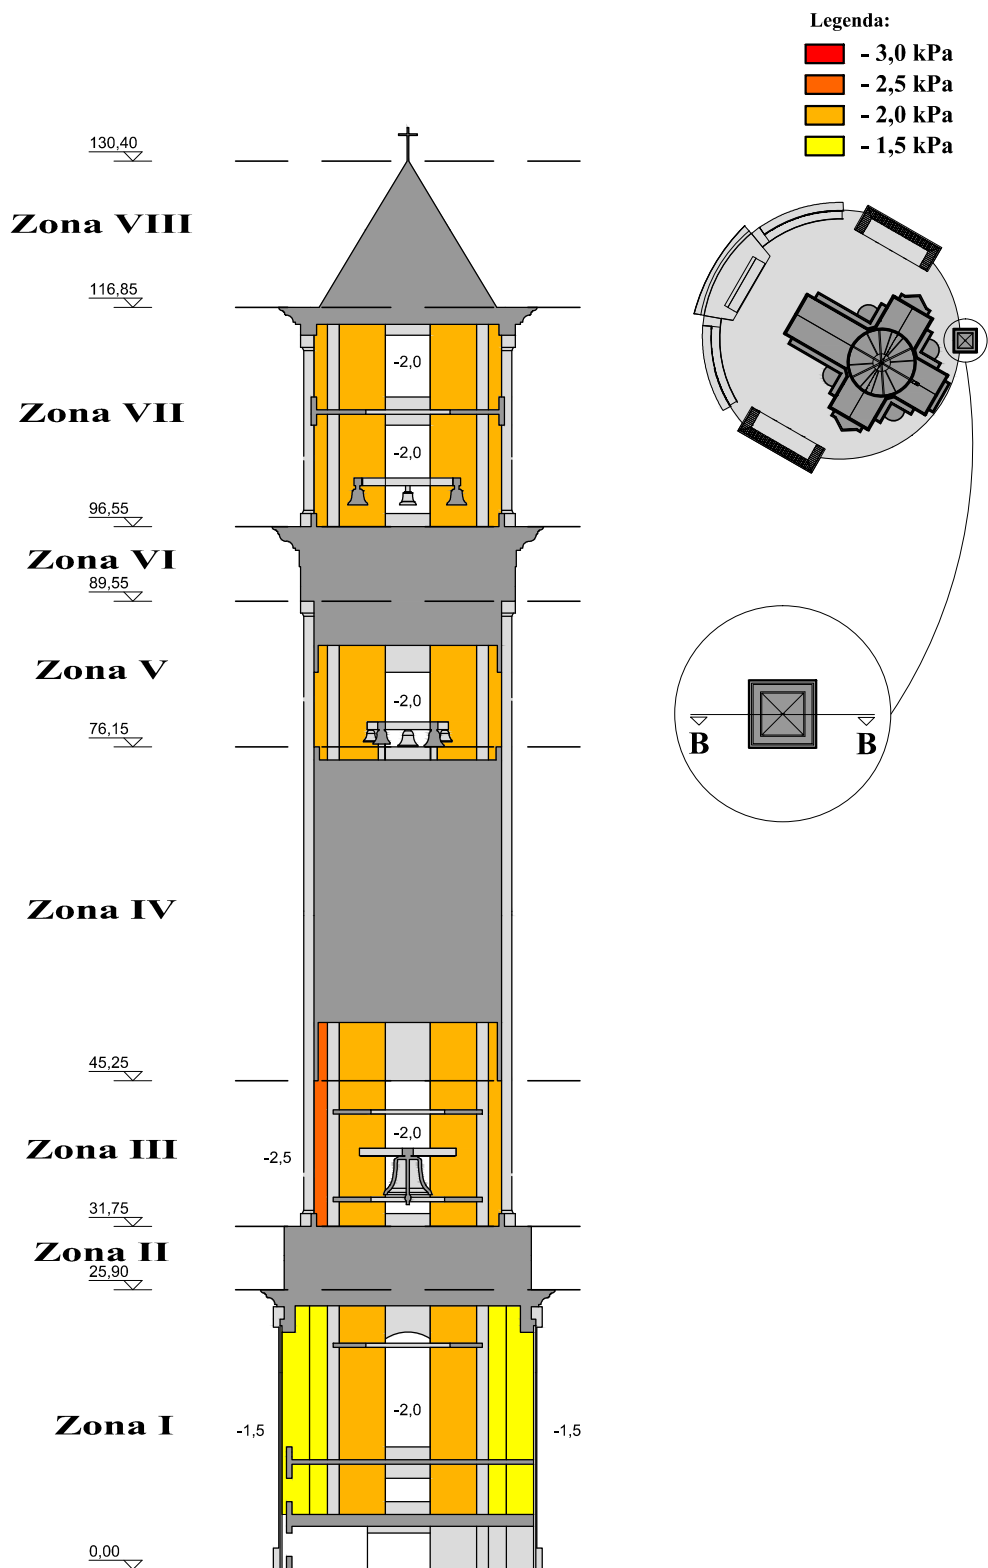


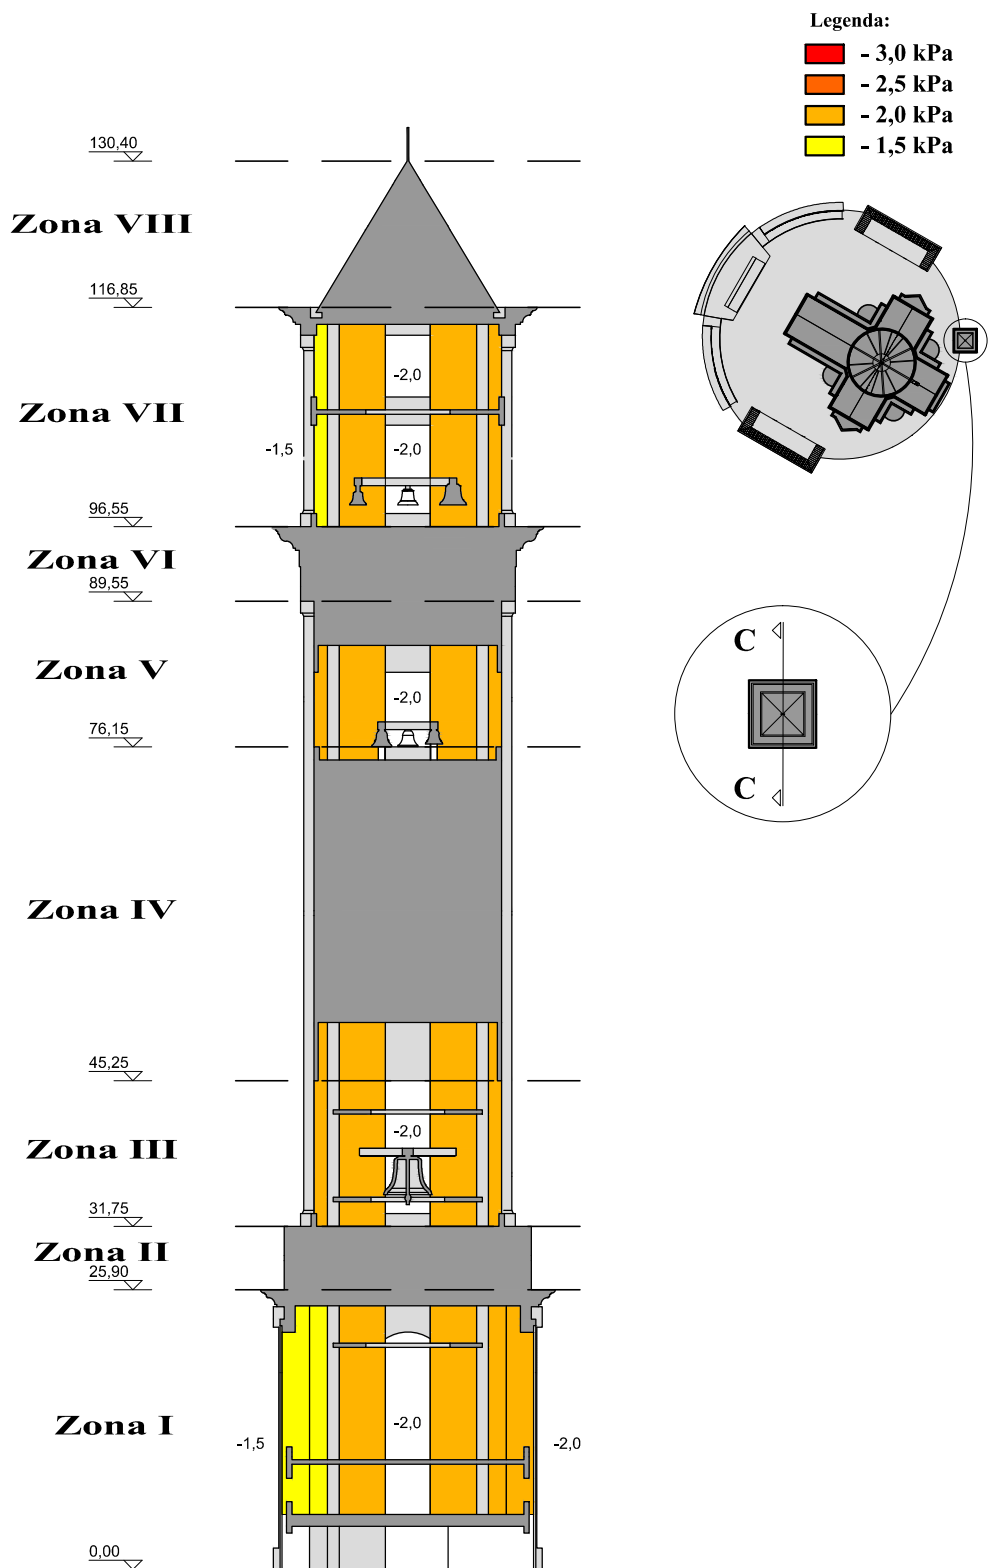

Vista C - AFIPE - Campanário

Diagramas de blocos indicando a envoltória das pressões EXTERNAS mínimas para um período de recorrência de 50 anos (ver item 6.3).

Cotas em [m]

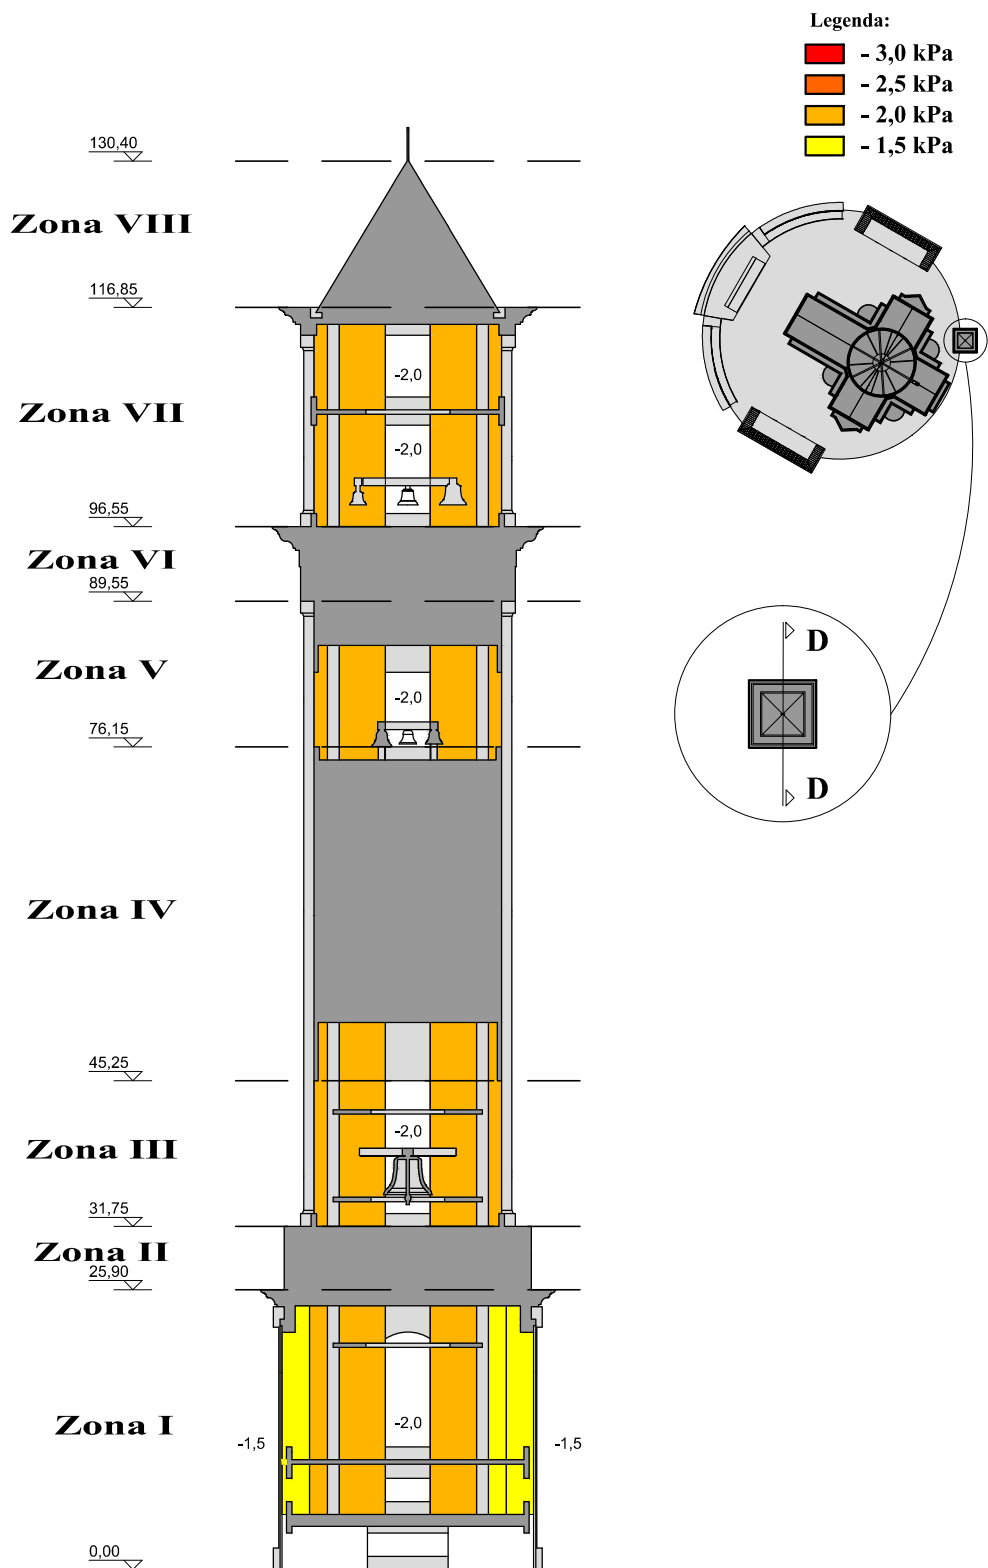

*Diagramas de blocos indicando a envoltória das pressões EXTERNAS mínimas para um período de recorrência de 50 anos (ver item 6.3).
Cotas em [m]*