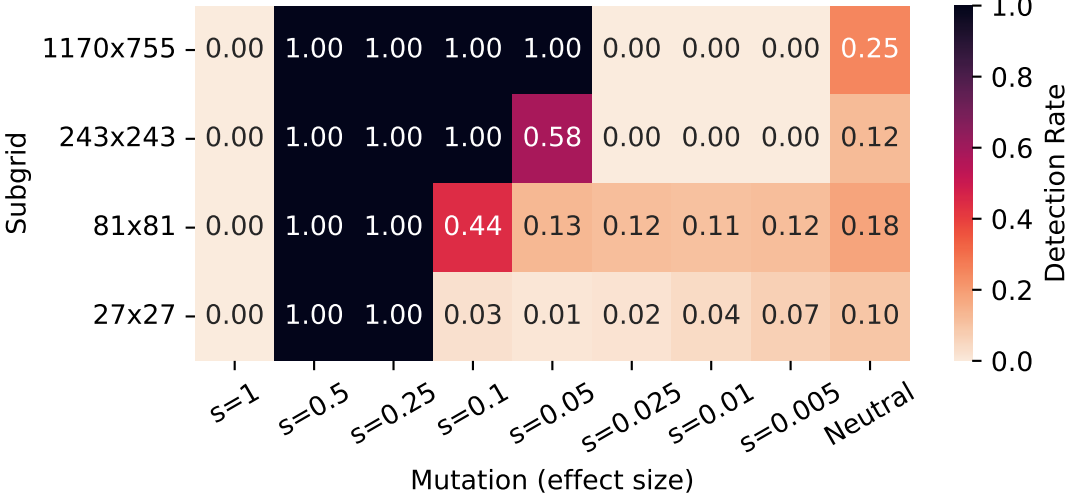
cost-adjusted frequency excess, sampled cells (branching)
Subgrid
1170x755
243x243
81x81
27x27
0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.25
0.00 1.00 1.00 1.00 0.58 0.00 0.00 0.00 0.12
0.00 1.00 1.00 0.44 0.13 0.12 0.11 0.12 0.18
0.00 1.00 1.00 0.03 0.01 0.02 0.04 0.07 0.10
s=1
s=0.5
s=0.25
s=0.1
s=0.05
s=0.025
s=0.01
s=0.005
Neutral
Mutation (effect size)
Detection Rate
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0