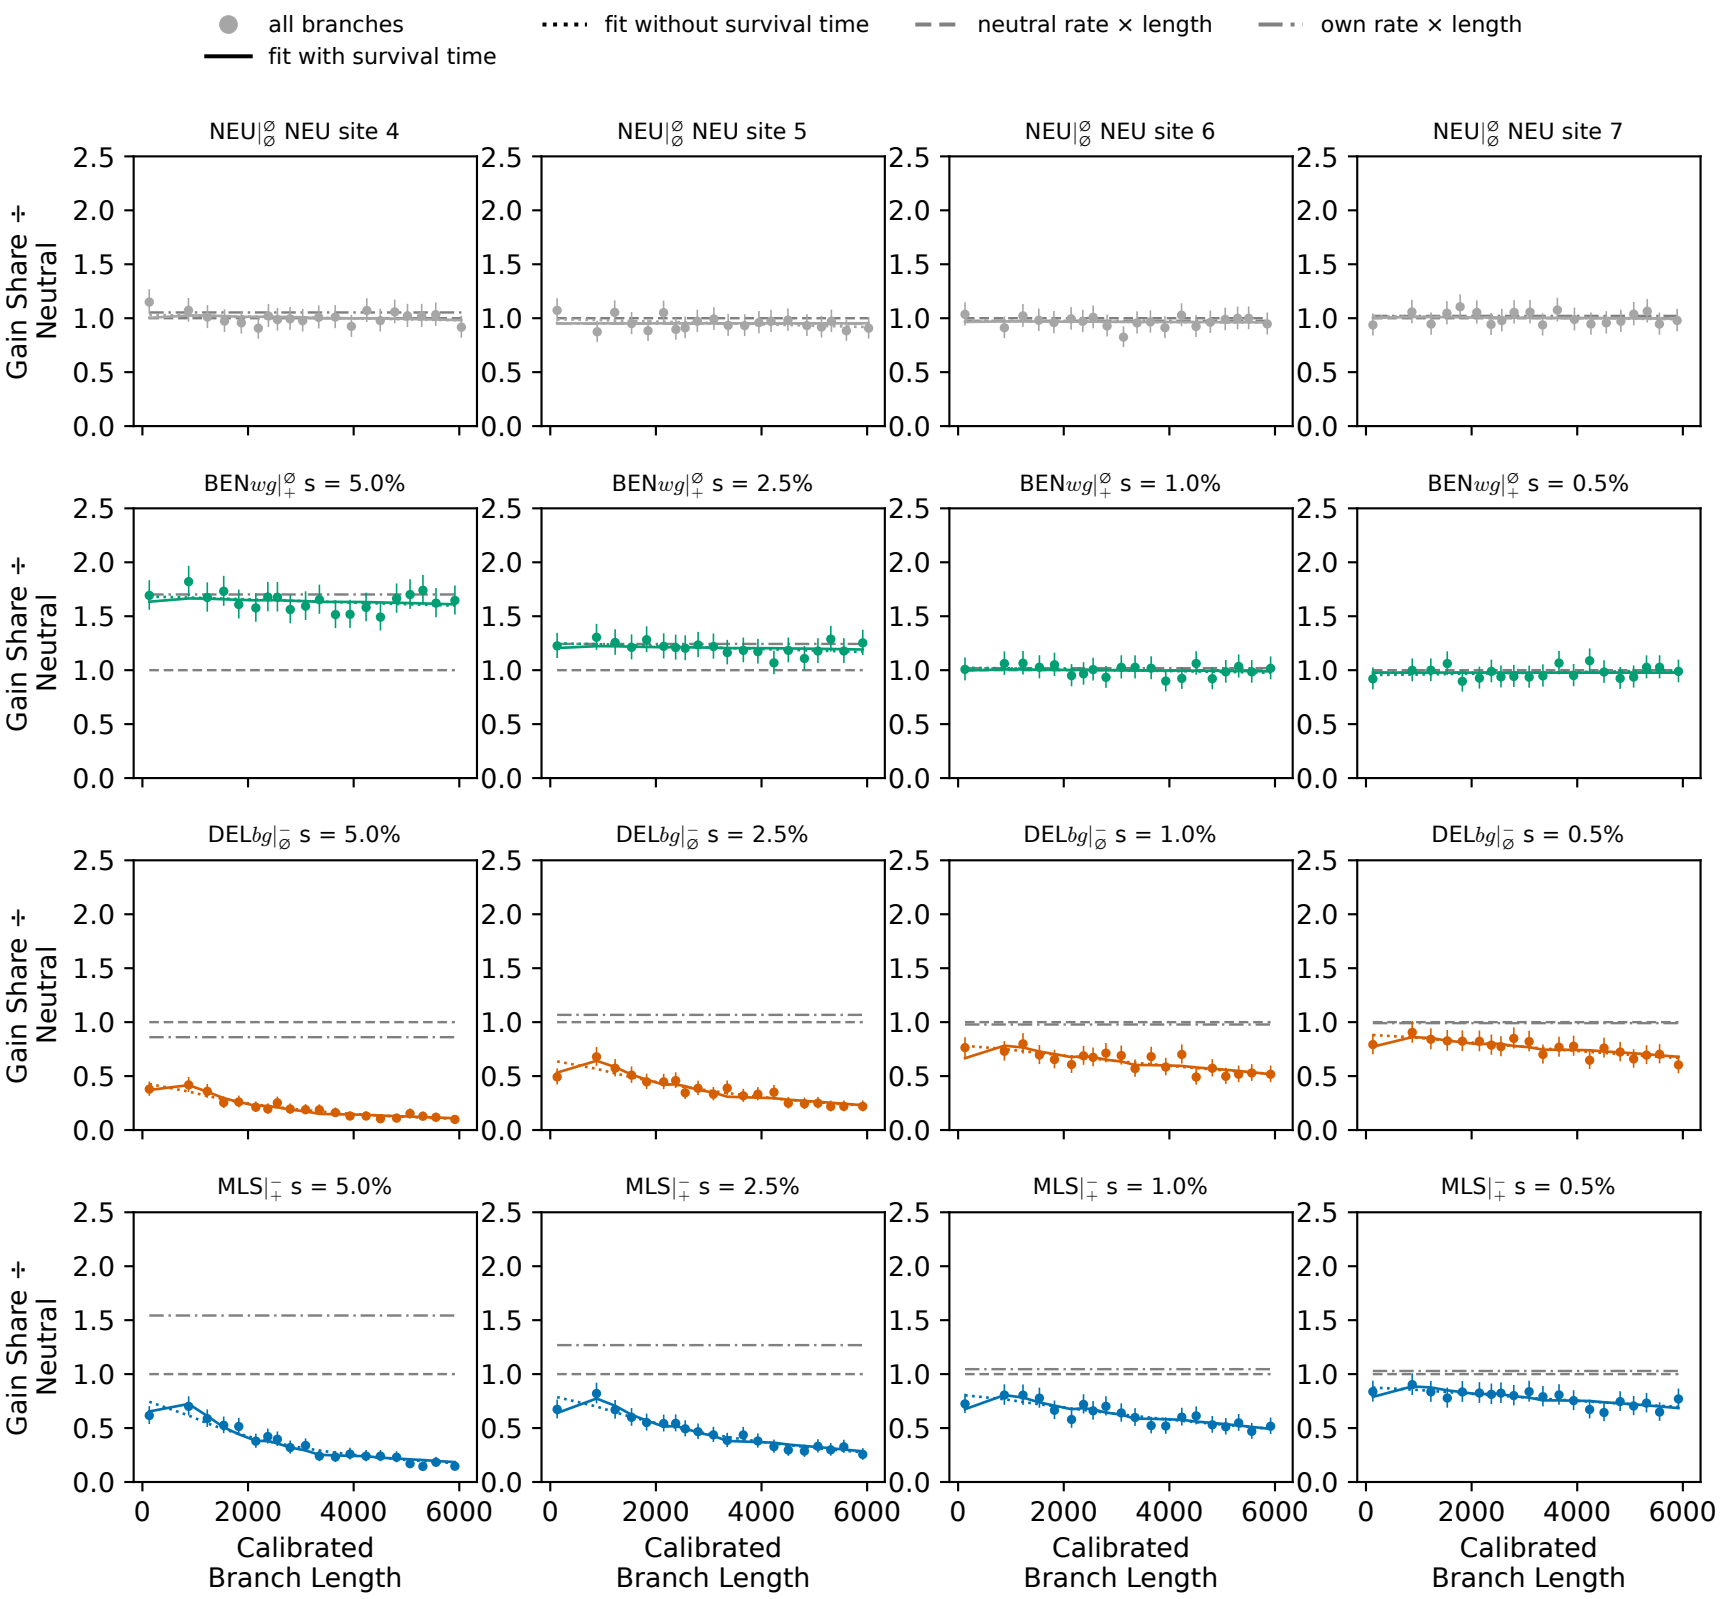

all branches
fit with survival time
fit without survival time
neutral rate × length
own rate × length
NEU|$^{\varnothing}_{\varnothing}$ NEU site 4
NEU|$^{\varnothing}_{\varnothing}$ NEU site 5
NEU|$^{\varnothing}_{\varnothing}$ NEU site 6
NEU|$^{\varnothing}_{\varnothing}$ NEU site 7
BEN$wg$|$^{\varnothing}_{+}$ s = 5.0%
BEN$wg$|$^{\varnothing}_{+}$ s = 2.5%
BEN$wg$|$^{\varnothing}_{+}$ s = 1.0%
BEN$wg$|$^{\varnothing}_{+}$ s = 0.5%
DEL$bg$|$^{-}_{\varnothing}$ s = 5.0%
DEL$bg$|$^{-}_{\varnothing}$ s = 2.5%
DEL$bg$|$^{-}_{\varnothing}$ s = 1.0%
DEL$bg$|$^{-}_{\varnothing}$ s = 0.5%
MLS|$^{-}_{+}$ s = 5.0%
MLS|$^{-}_{+}$ s = 2.5%
MLS|$^{-}_{+}$ s = 1.0%
MLS|$^{-}_{+}$ s = 0.5%
Gain Share ÷ Neutral
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
0
2000
4000
6000
Calibrated Branch Length