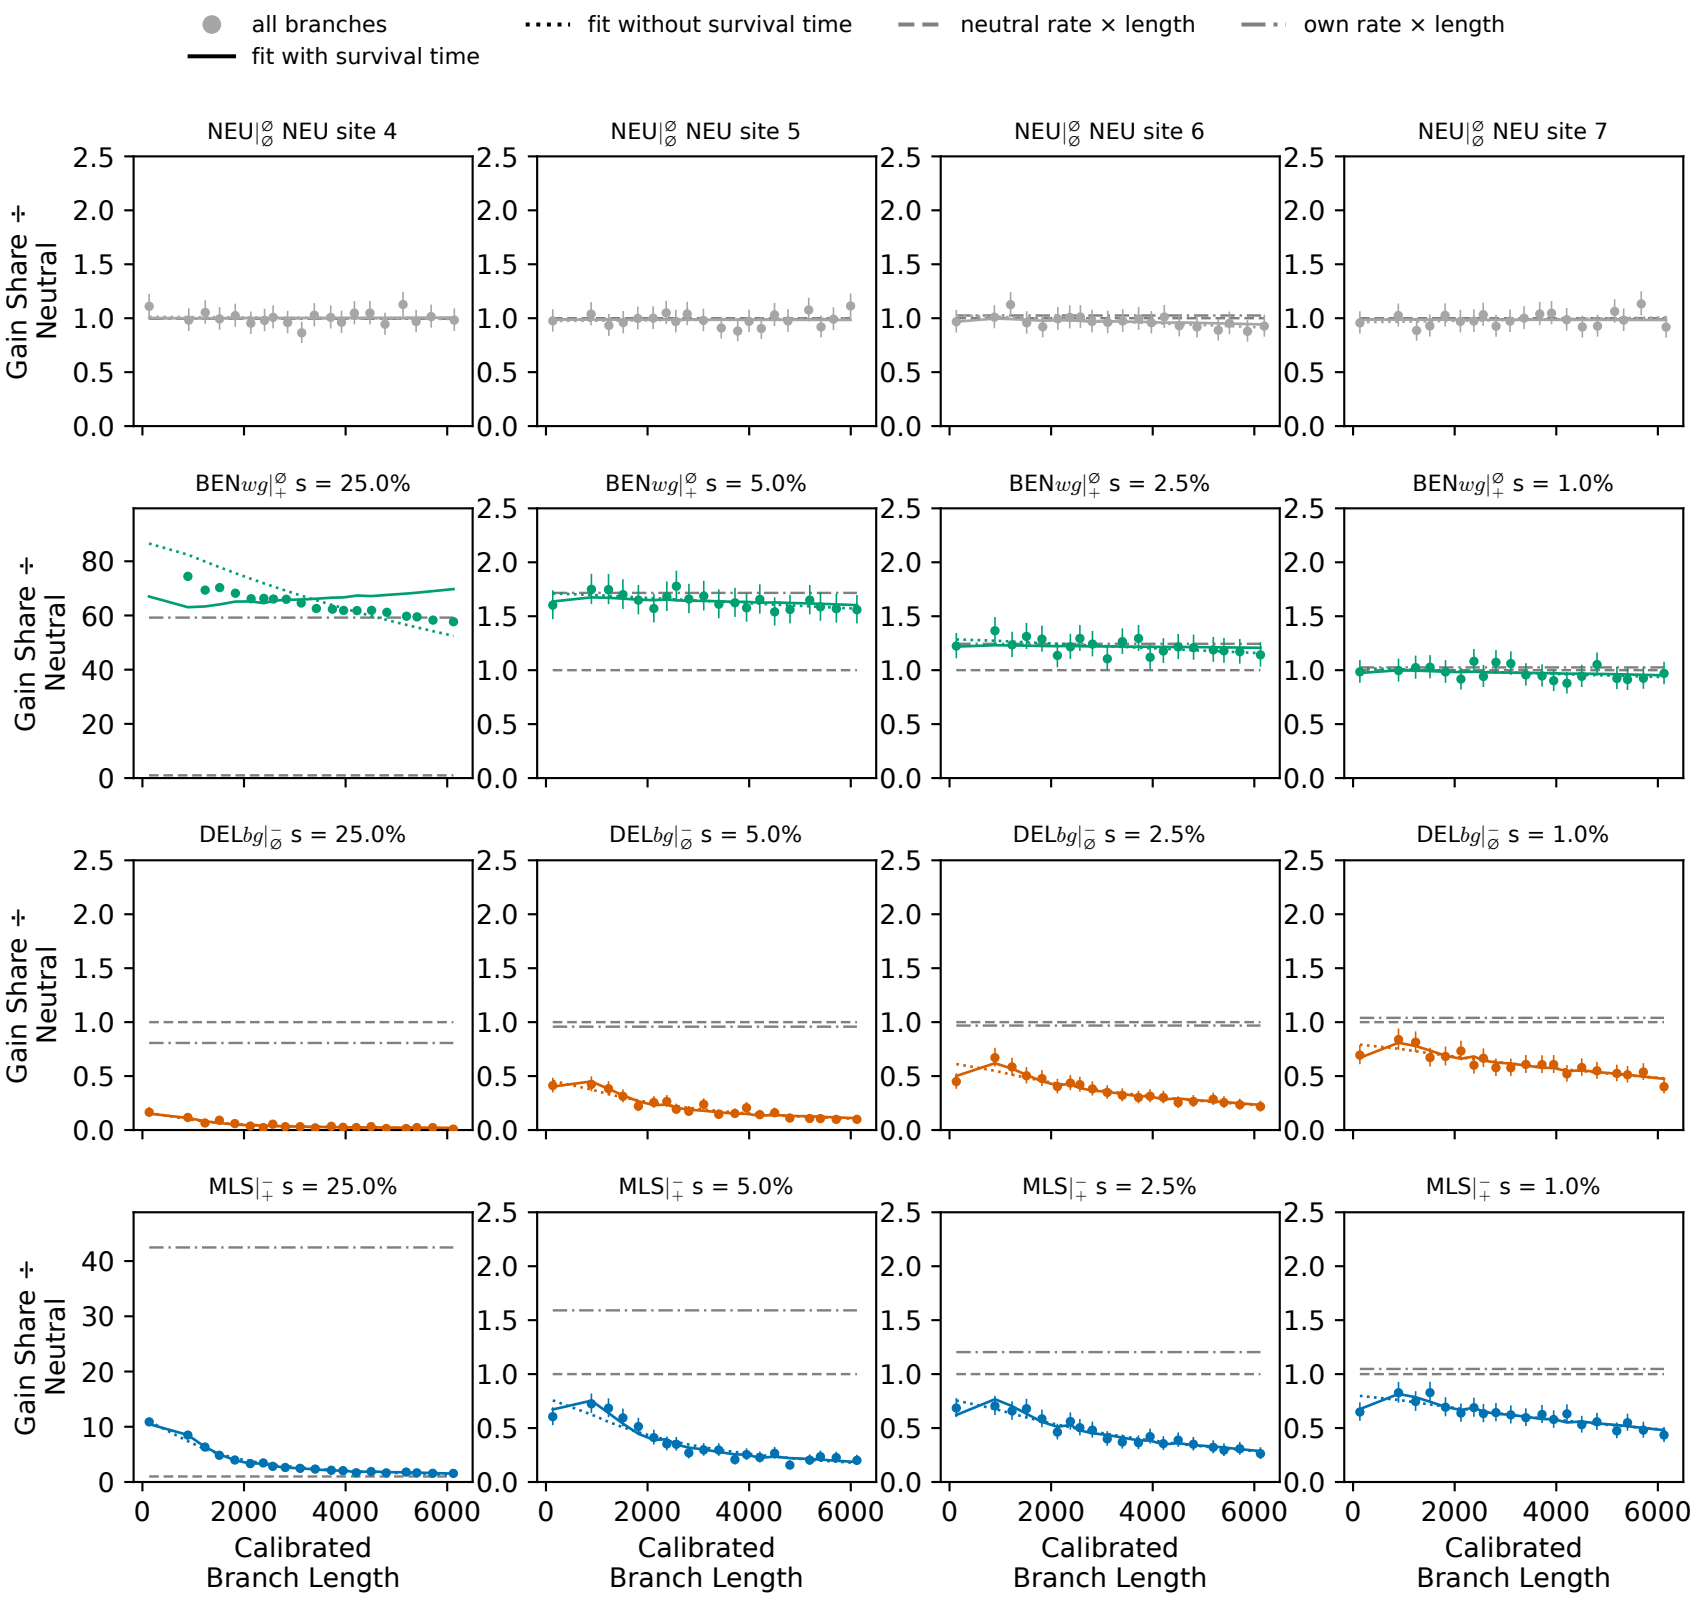

all branches
fit with survival time
fit without survival time
neutral rate × length
own rate × length
NEU|$^{\varnothing}_{\varnothing}$ NEU site 4
NEU|$^{\varnothing}_{\varnothing}$ NEU site 5
NEU|$^{\varnothing}_{\varnothing}$ NEU site 6
NEU|$^{\varnothing}_{\varnothing}$ NEU site 7
BENwg|$^{\varnothing}_{+}$ s = 25.0%
BENwg|$^{\varnothing}_{+}$ s = 5.0%
BENwg|$^{\varnothing}_{+}$ s = 2.5%
BENwg|$^{\varnothing}_{+}$ s = 1.0%
DELbg|$^{-}_{\varnothing}$ s = 25.0%
DELbg|$^{-}_{\varnothing}$ s = 5.0%
DELbg|$^{-}_{\varnothing}$ s = 2.5%
DELbg|$^{-}_{\varnothing}$ s = 1.0%
MLS|$^{-}_{+}$ s = 25.0%
MLS|$^{-}_{+}$ s = 5.0%
MLS|$^{-}_{+}$ s = 2.5%
MLS|$^{-}_{+}$ s = 1.0%
Gain Share ÷ Neutral
Calibrated Branch Length