

分界线与端点裕度：缺水端点的电网设定高出临界值 244 MW，凉爽端点反而低于临界值 131 MW

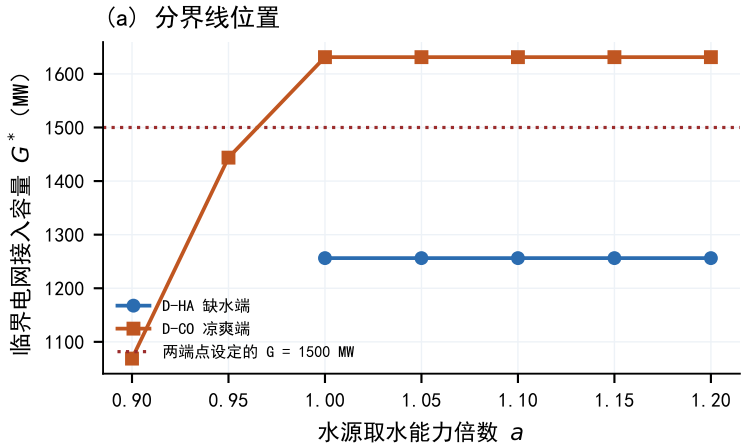

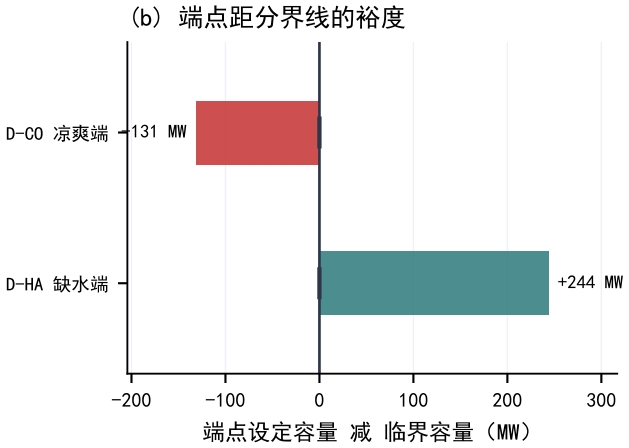

(b) 正值表示端点落在水侧主导区（电网有余量），负值表示落在电网主导区。分界线与取水能力无关（a≥1.00 后为常数），只由电网接网比阈值决定。