容量对电网设定值的响应：D-CO 随 G 单调抬升至两级平台，D-HA 迅速饱和

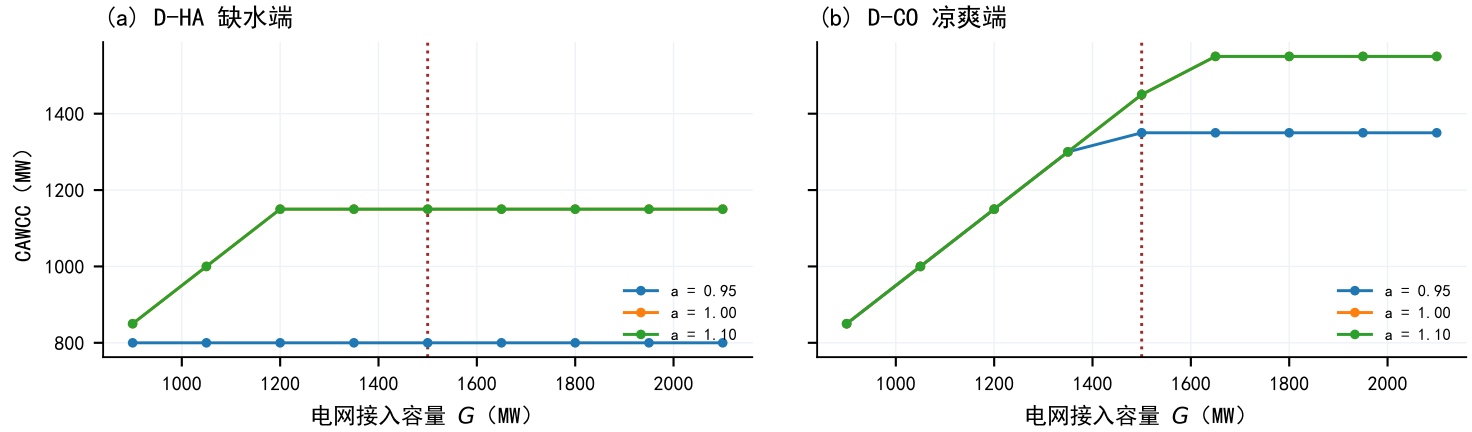

红点线为两端点设定的 G = 1500 MW。D-CO 的两个平台对应两种不同的主导约束（本地配水接入比、电网接网比），说明「瓶颈身份」是离散量。