

D-HA 缺水端点的城市水代谢：AI 接入前后（年累计，730 天）

(a) 0 MW　AI 取水 0 ML/a　·　蒸发 0 ML/a

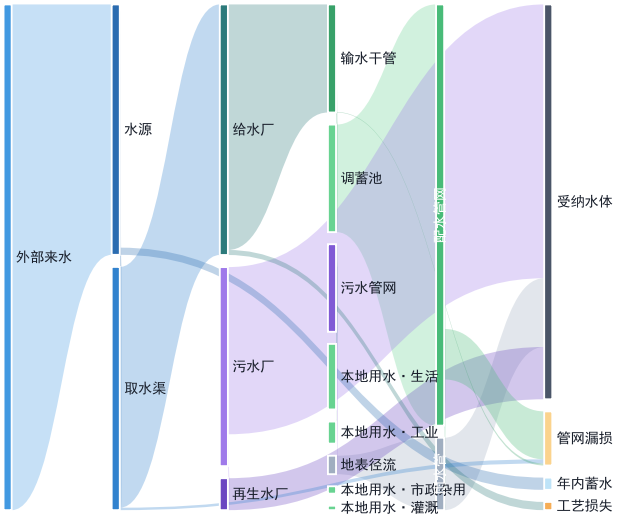

(b) 1200 MW　AI 取水 17,419 ML/a　·　蒸发 13,705 ML/a

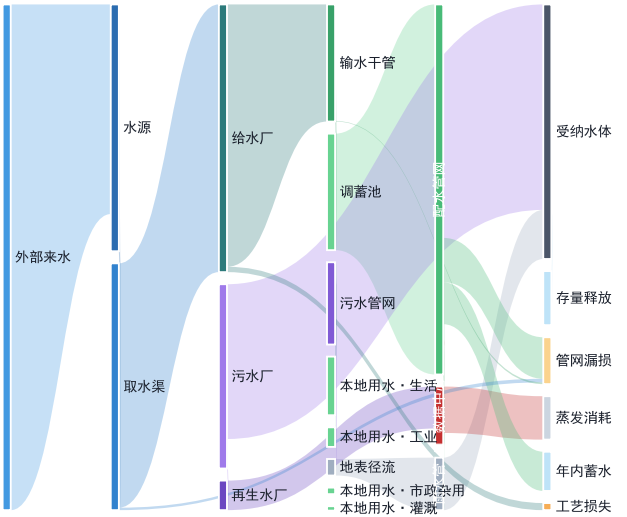

配色：蓝 = 水源与输配，绿 = 配水与用水，红 = AI 数据中心，紫 = 污水与再生水，灰/橙 = 消耗与损失。列内节点高度按流量归一化。

流量取 FullAIUWMModel.component_daily；拓扑取 project.json 的 supply_paths 与 wastewater_connections。每条边的依据见 water_metabolism_ha_flows.csv。