
冷却技术的水—能权衡：干冷把现场水降到零，但能耗惩罚使节水方向依赖电网间接水强度

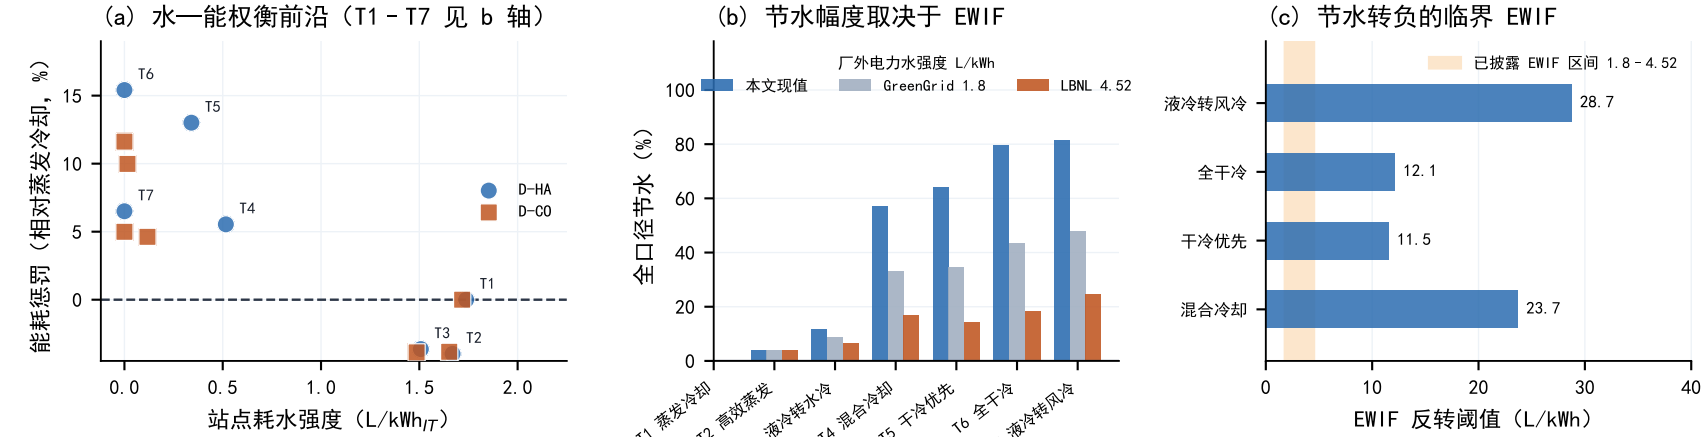

取 IT 容量 750 MW 切片（两种容量下结论同向）。(c) 为 D-HA；反转阈值指全口径节水由正转负所需的厂外电力水强度，均高于已披露区间上限 4.52。