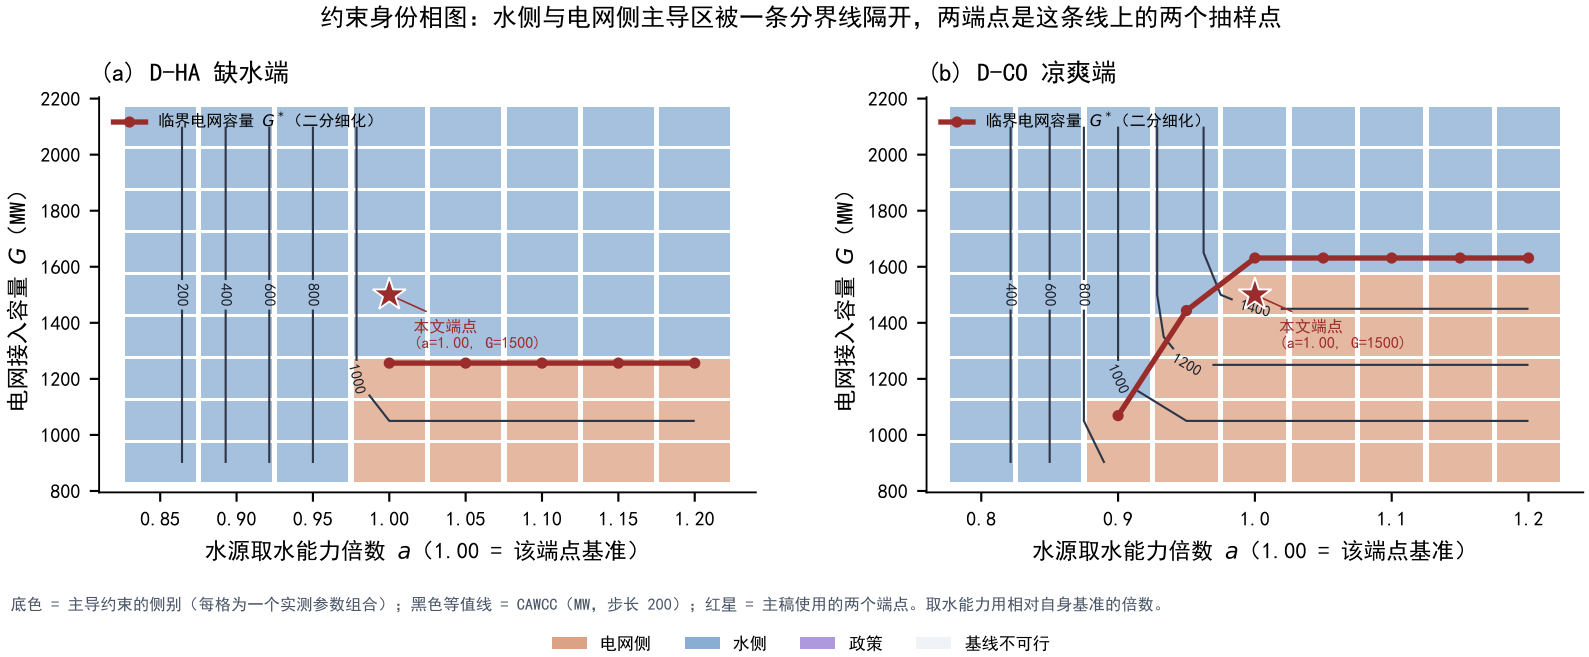

约束身份相图：水侧与电网侧主导区被一条分界线隔开，两端点是这条线上的两个抽样点
（a） D-HA 缺水端
（b） D-CO 凉爽端
临界电网容量 G*（二分细化）
本文端点
(a=1.00, G=1500)
电网接入容量 G（MW）
水源取水能力倍数 a（1.00 = 该端点基准）
底色 = 主导约束的侧别（每格为一个实测参数组合）；黑色等值线 = CAWCC（MW，步长 200）；红星 = 主稿使用的两个端点。取水能力用相对自身基准的倍数。
电网侧
水侧
政策
基线不可行