
图 5 | 时间尺度与库容边界：HA 端差约 6 倍，CO 端同量级

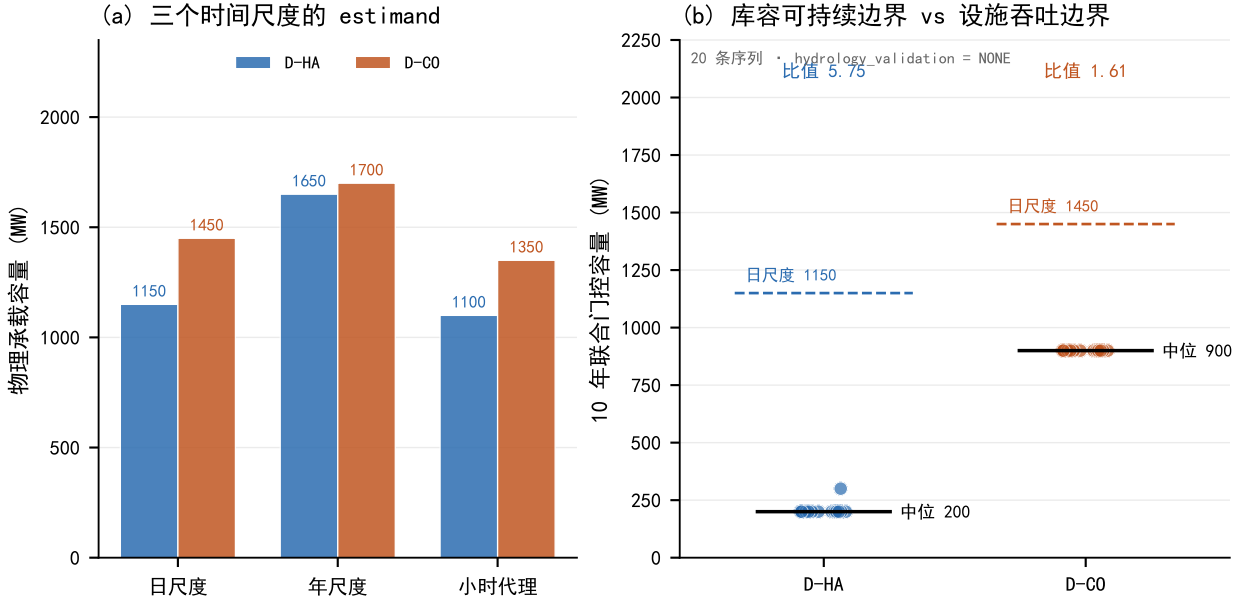

数据源：capacity_threshold_corrected.json、reservoir_multiyear_ensemble.json；(a) 三个独立 estimand；(b) E4，20 序列 × 10 年，n=20/域；★ hydrology_validation = NONE：序列为同一合成驱动规则的不同种子抽样，非观测水文；条数增加只提高采样精度，不提高证据等级。(a) 小时代理基于合成日内曲线（peak factor 1.058），不是实测小时负荷，极端小时结论不可外推。D-CO 的 20 条序列给出完全相同值（stdev=0），该端点结论几乎不携带不确定性信息。