




Компания МЕГАТРОН
Адрес: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д.16, стр. 4, ком. 4
Телефон: (495)103-40-40
info@megatronrus.ru www.megatronrus.ru


Наименование	Шкаф управления "МЕГАТРОН" ШАУ-В-380-33-004-54КЧ3-С161938, 1,5 кВт, $I_{ном}=(2,1 - 3,8) \text{ А}$, (АУПДЗ)
Изготовитель	ООО "Мегатрон"
Номер чертежа	МЭО.XXXXXX.ШАУ-В-380-33-004-54КЧ3-С
Версия	R2.41
Разработал	Сомов Д.


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Описание страницы					Примечание				Страница
Титульный лист									1
Содержание									2
Схема электрическая									3
Схема электрическая									4
Схема электрическая									5
Таблица пользовательских параметров									6
Таблица подключени клемм									7
Таблица подключени клемм									8
Схема расположения									9
Монтаж двери									10
Спецификация									11
Спецификация									12
Заводские параметры									13
Перечень надписей									14

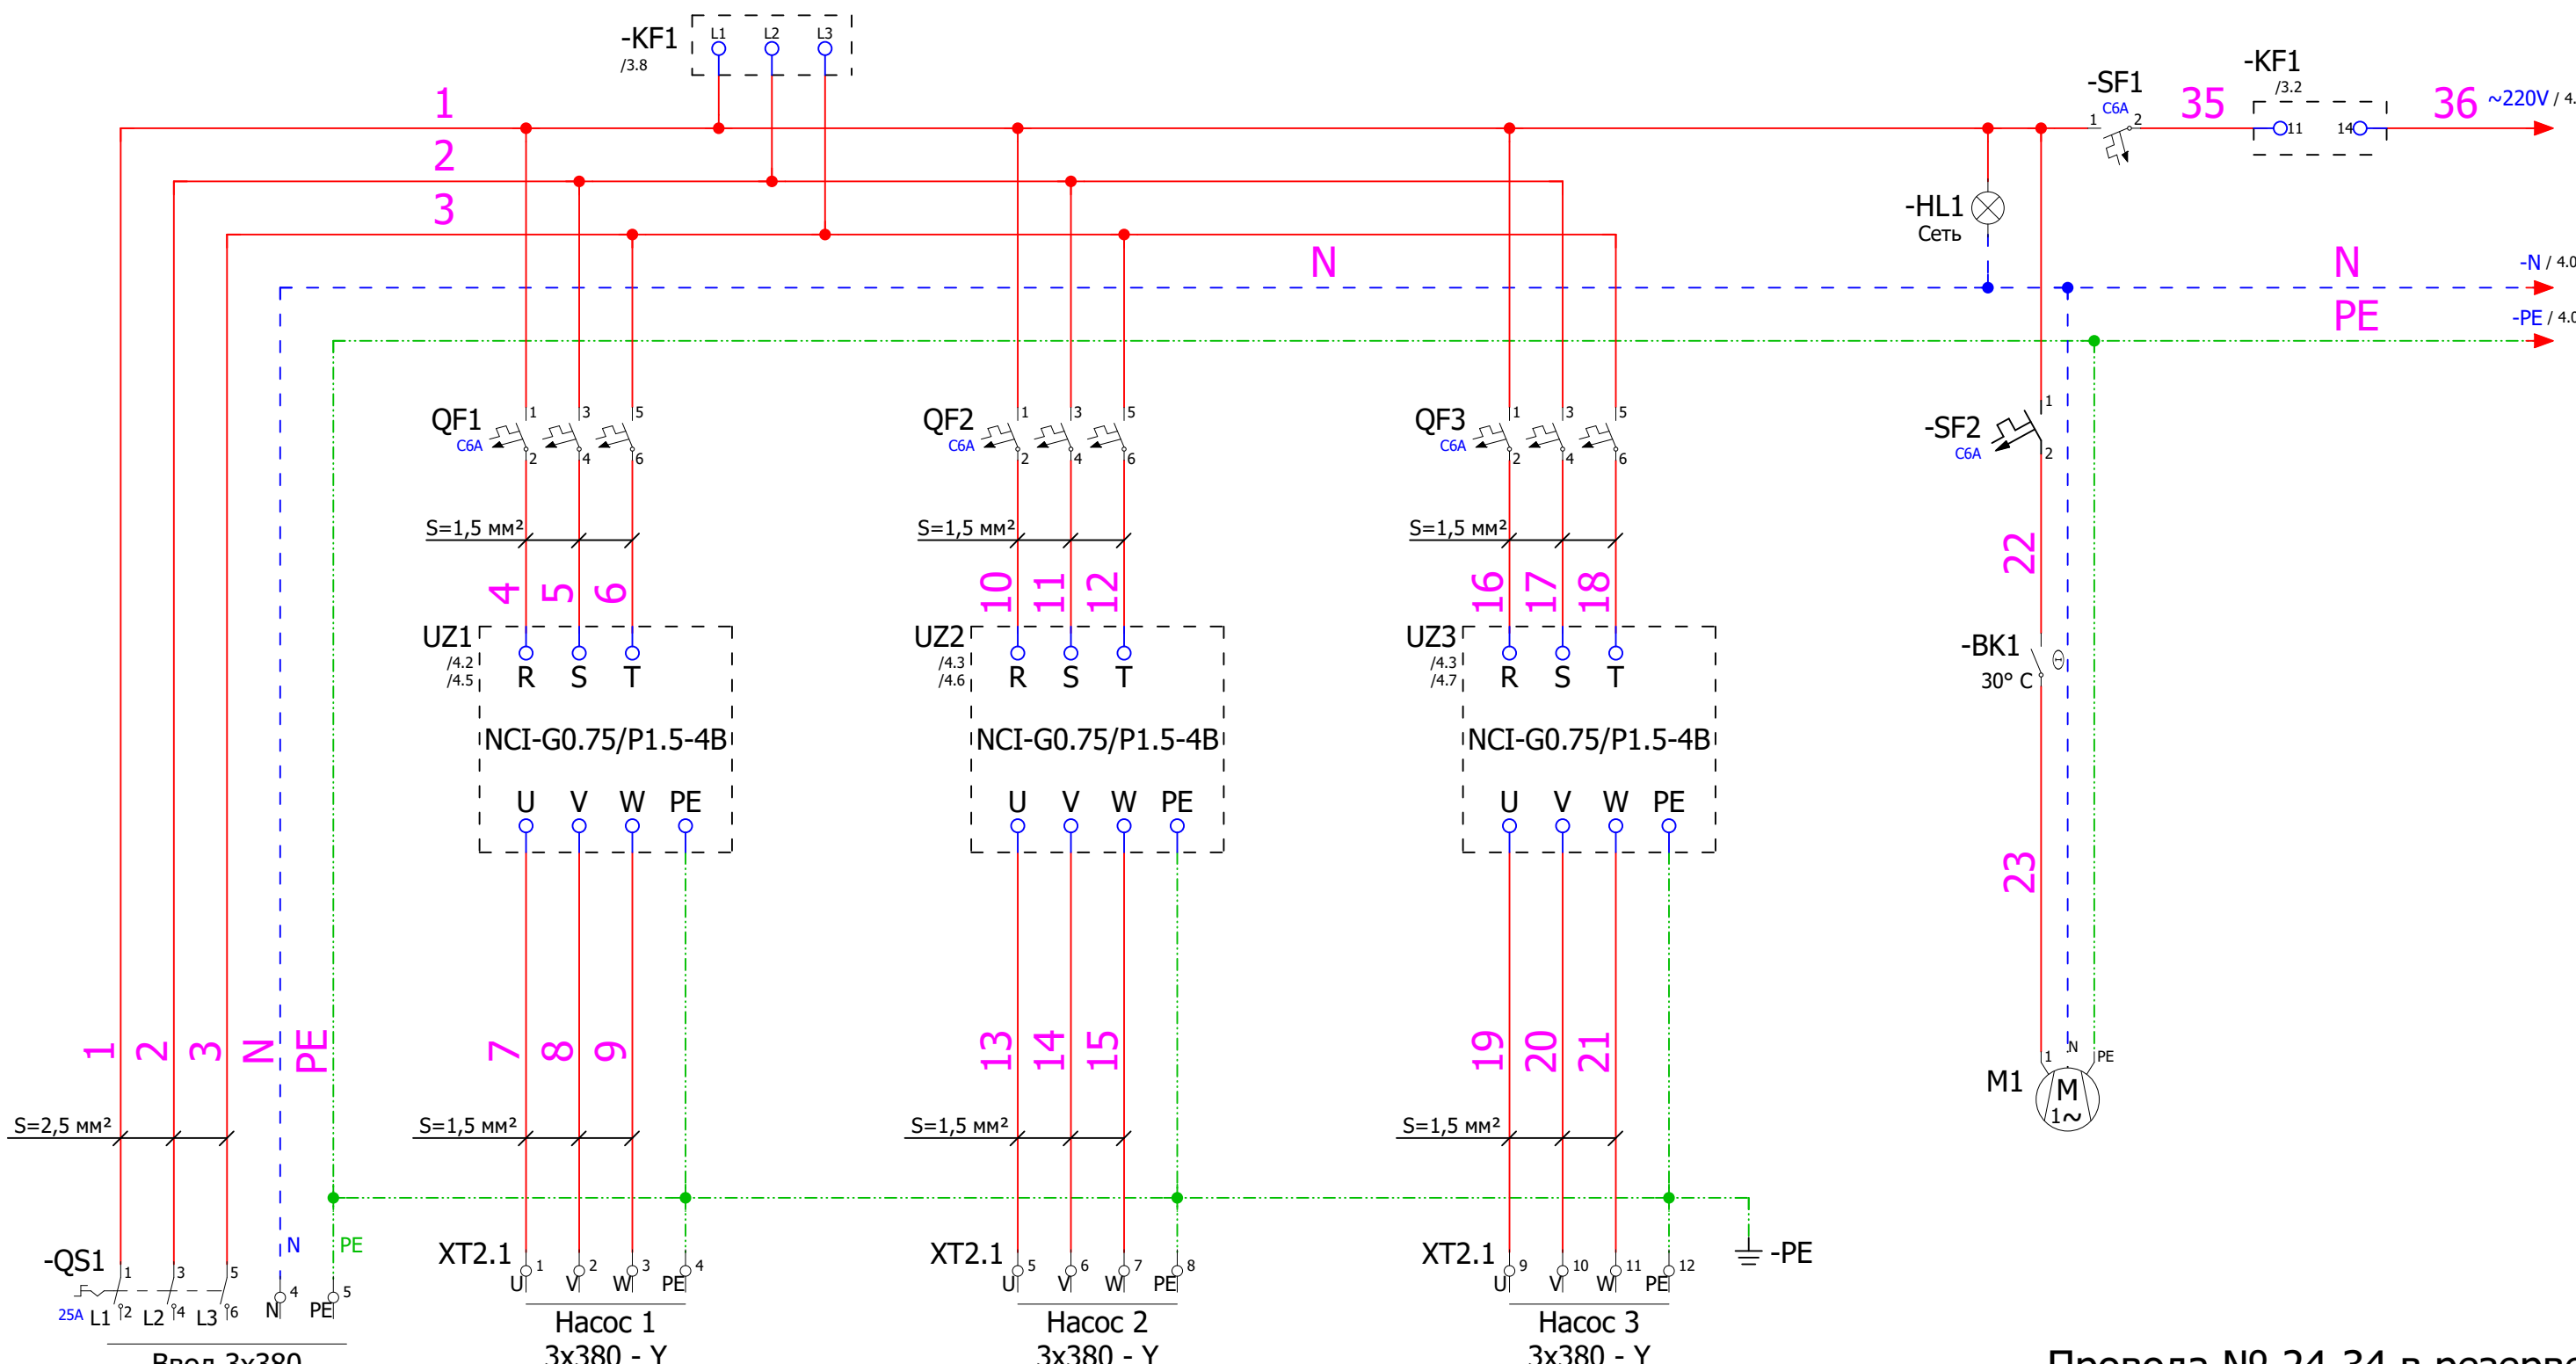

Провода № 24-34 в резерве

					МЭО.ХХХХХ.ШАУ-В-380-33-004-54КЧ3-С.ЭЗ								
					Шкаф управления ШАУ-В-380-33-004-54КЧ3-С Схема электрическая				Лит.		Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	Номер докум.	Подп.	Дата									
Разраб.		Сомов Д.		01.04.2026									
Провер.		Бурмистров А.		01.04.2026									
									Лист 3		Листов 14		
Мастер				01.04.2026					ООО "Мегатрон"				
Н.контр.				01.04.2026									
Утвержд.				01.04.2026									

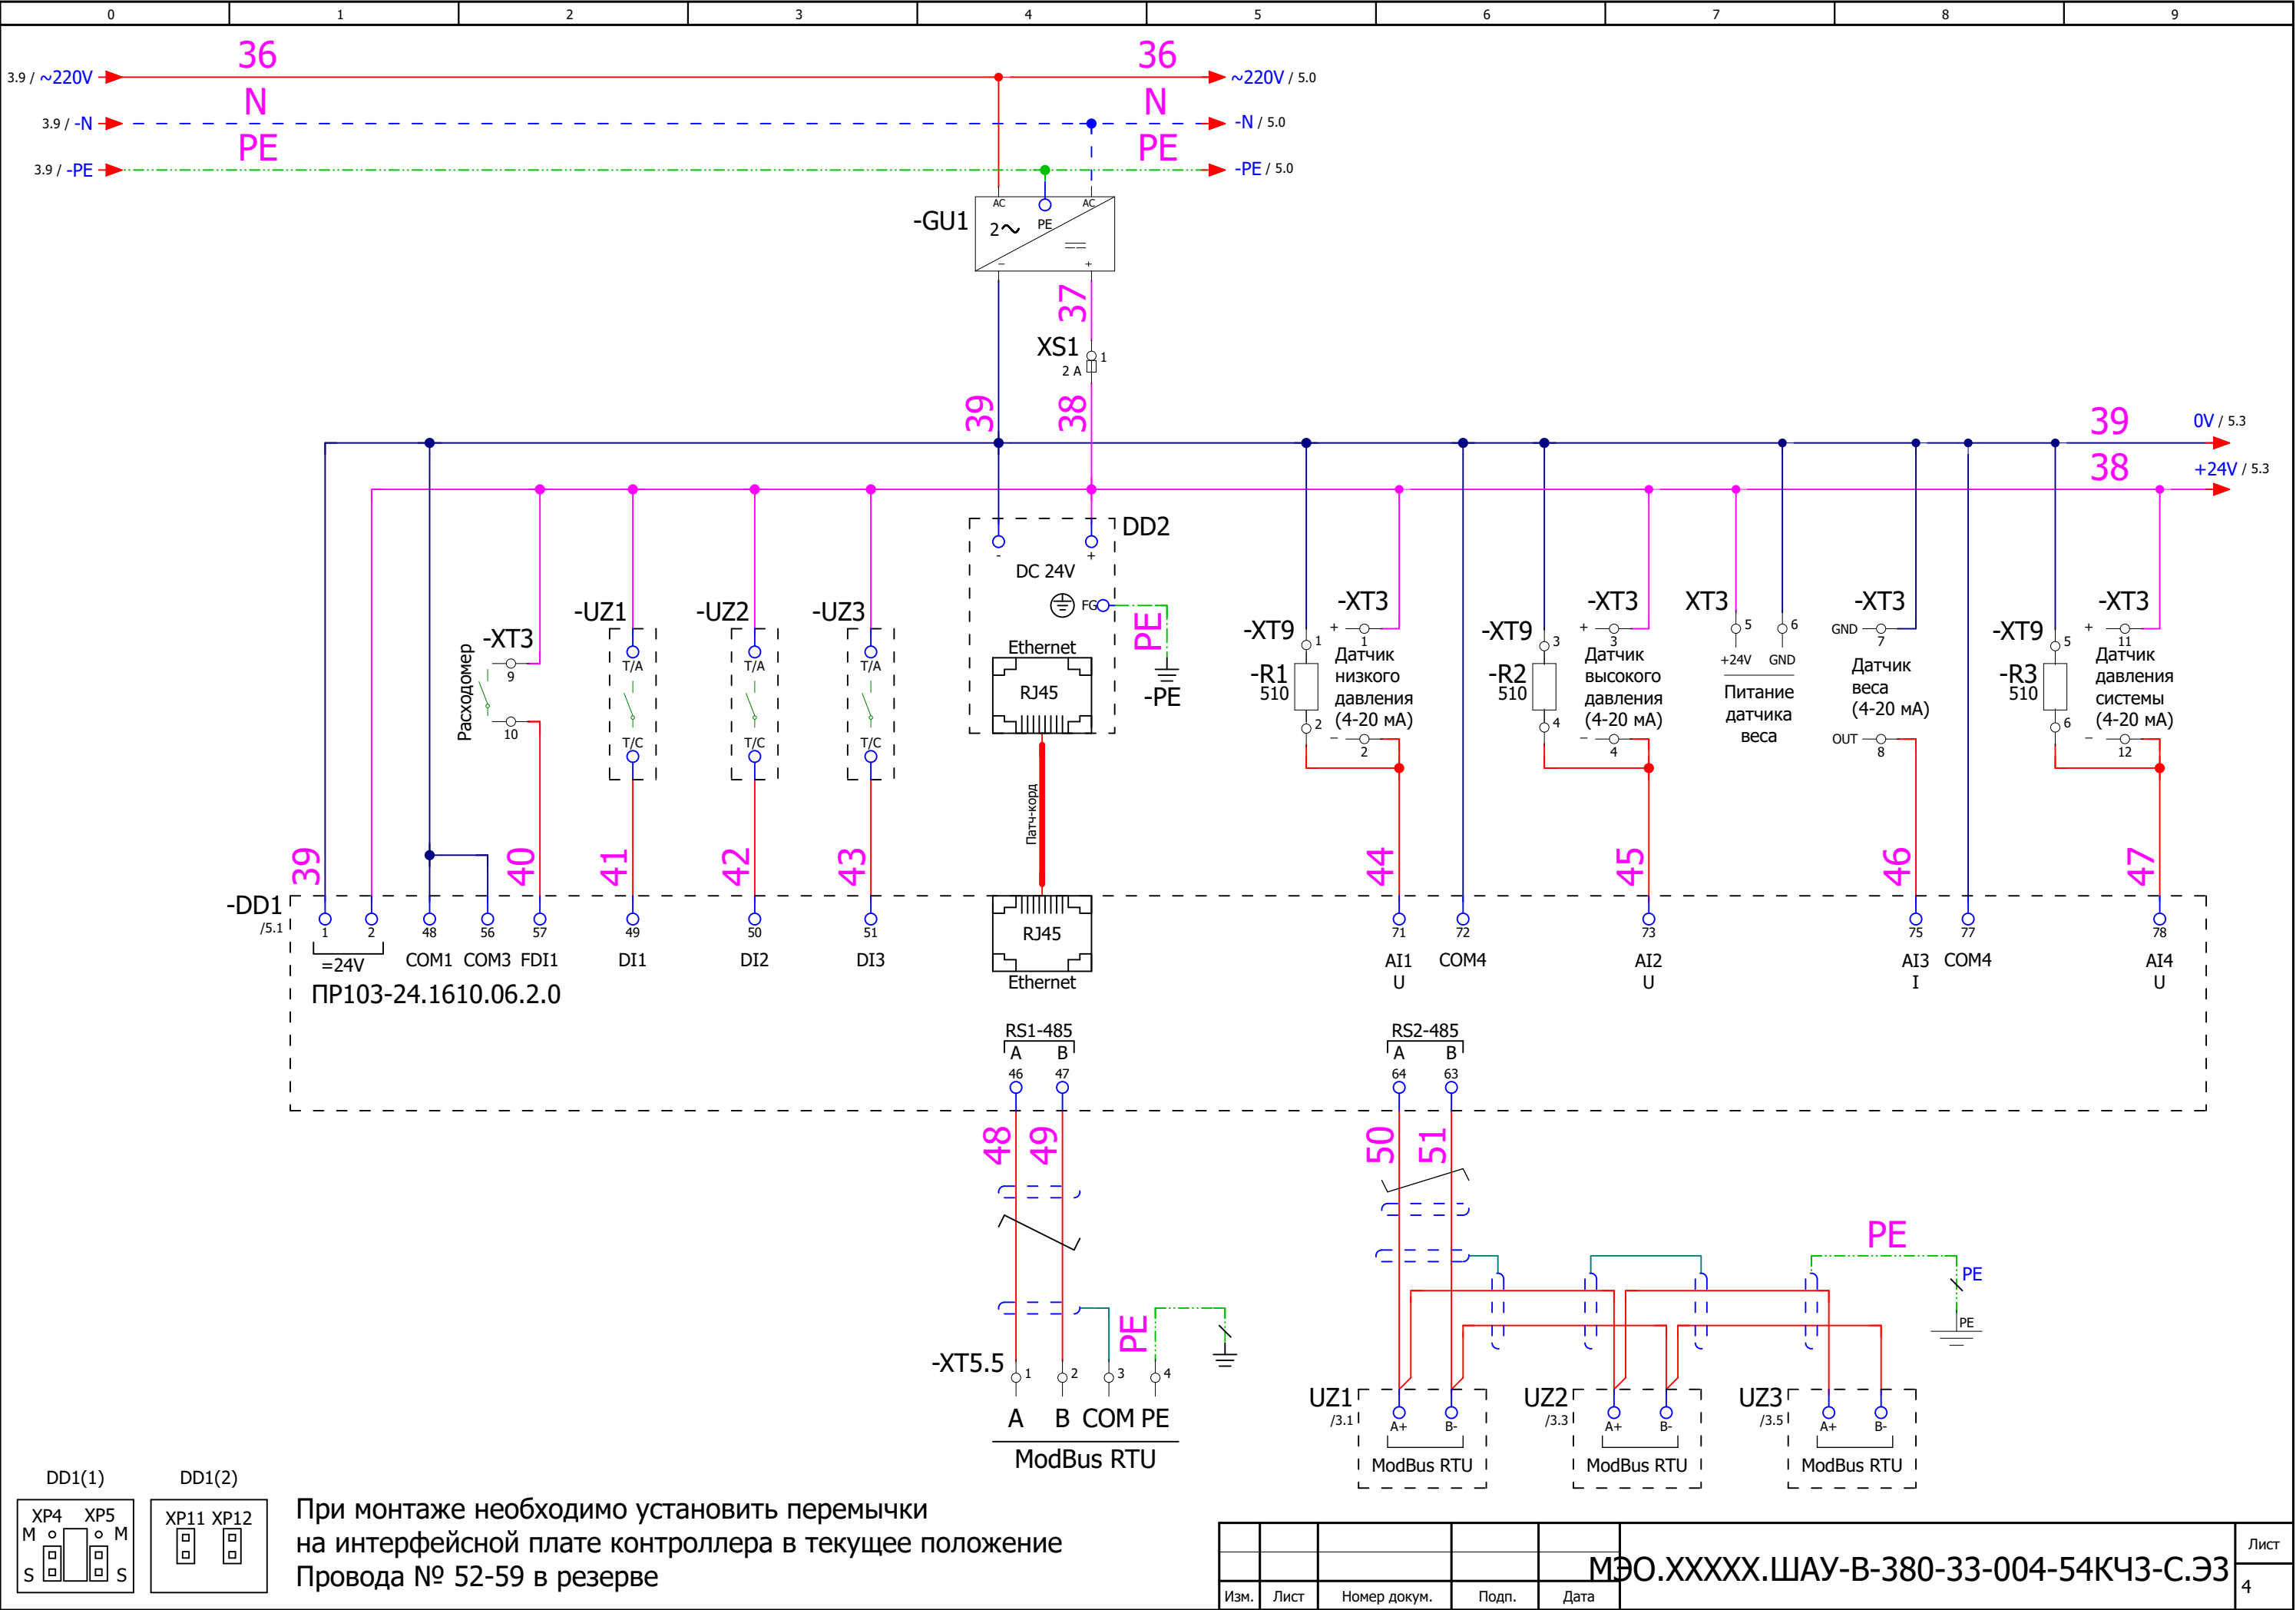

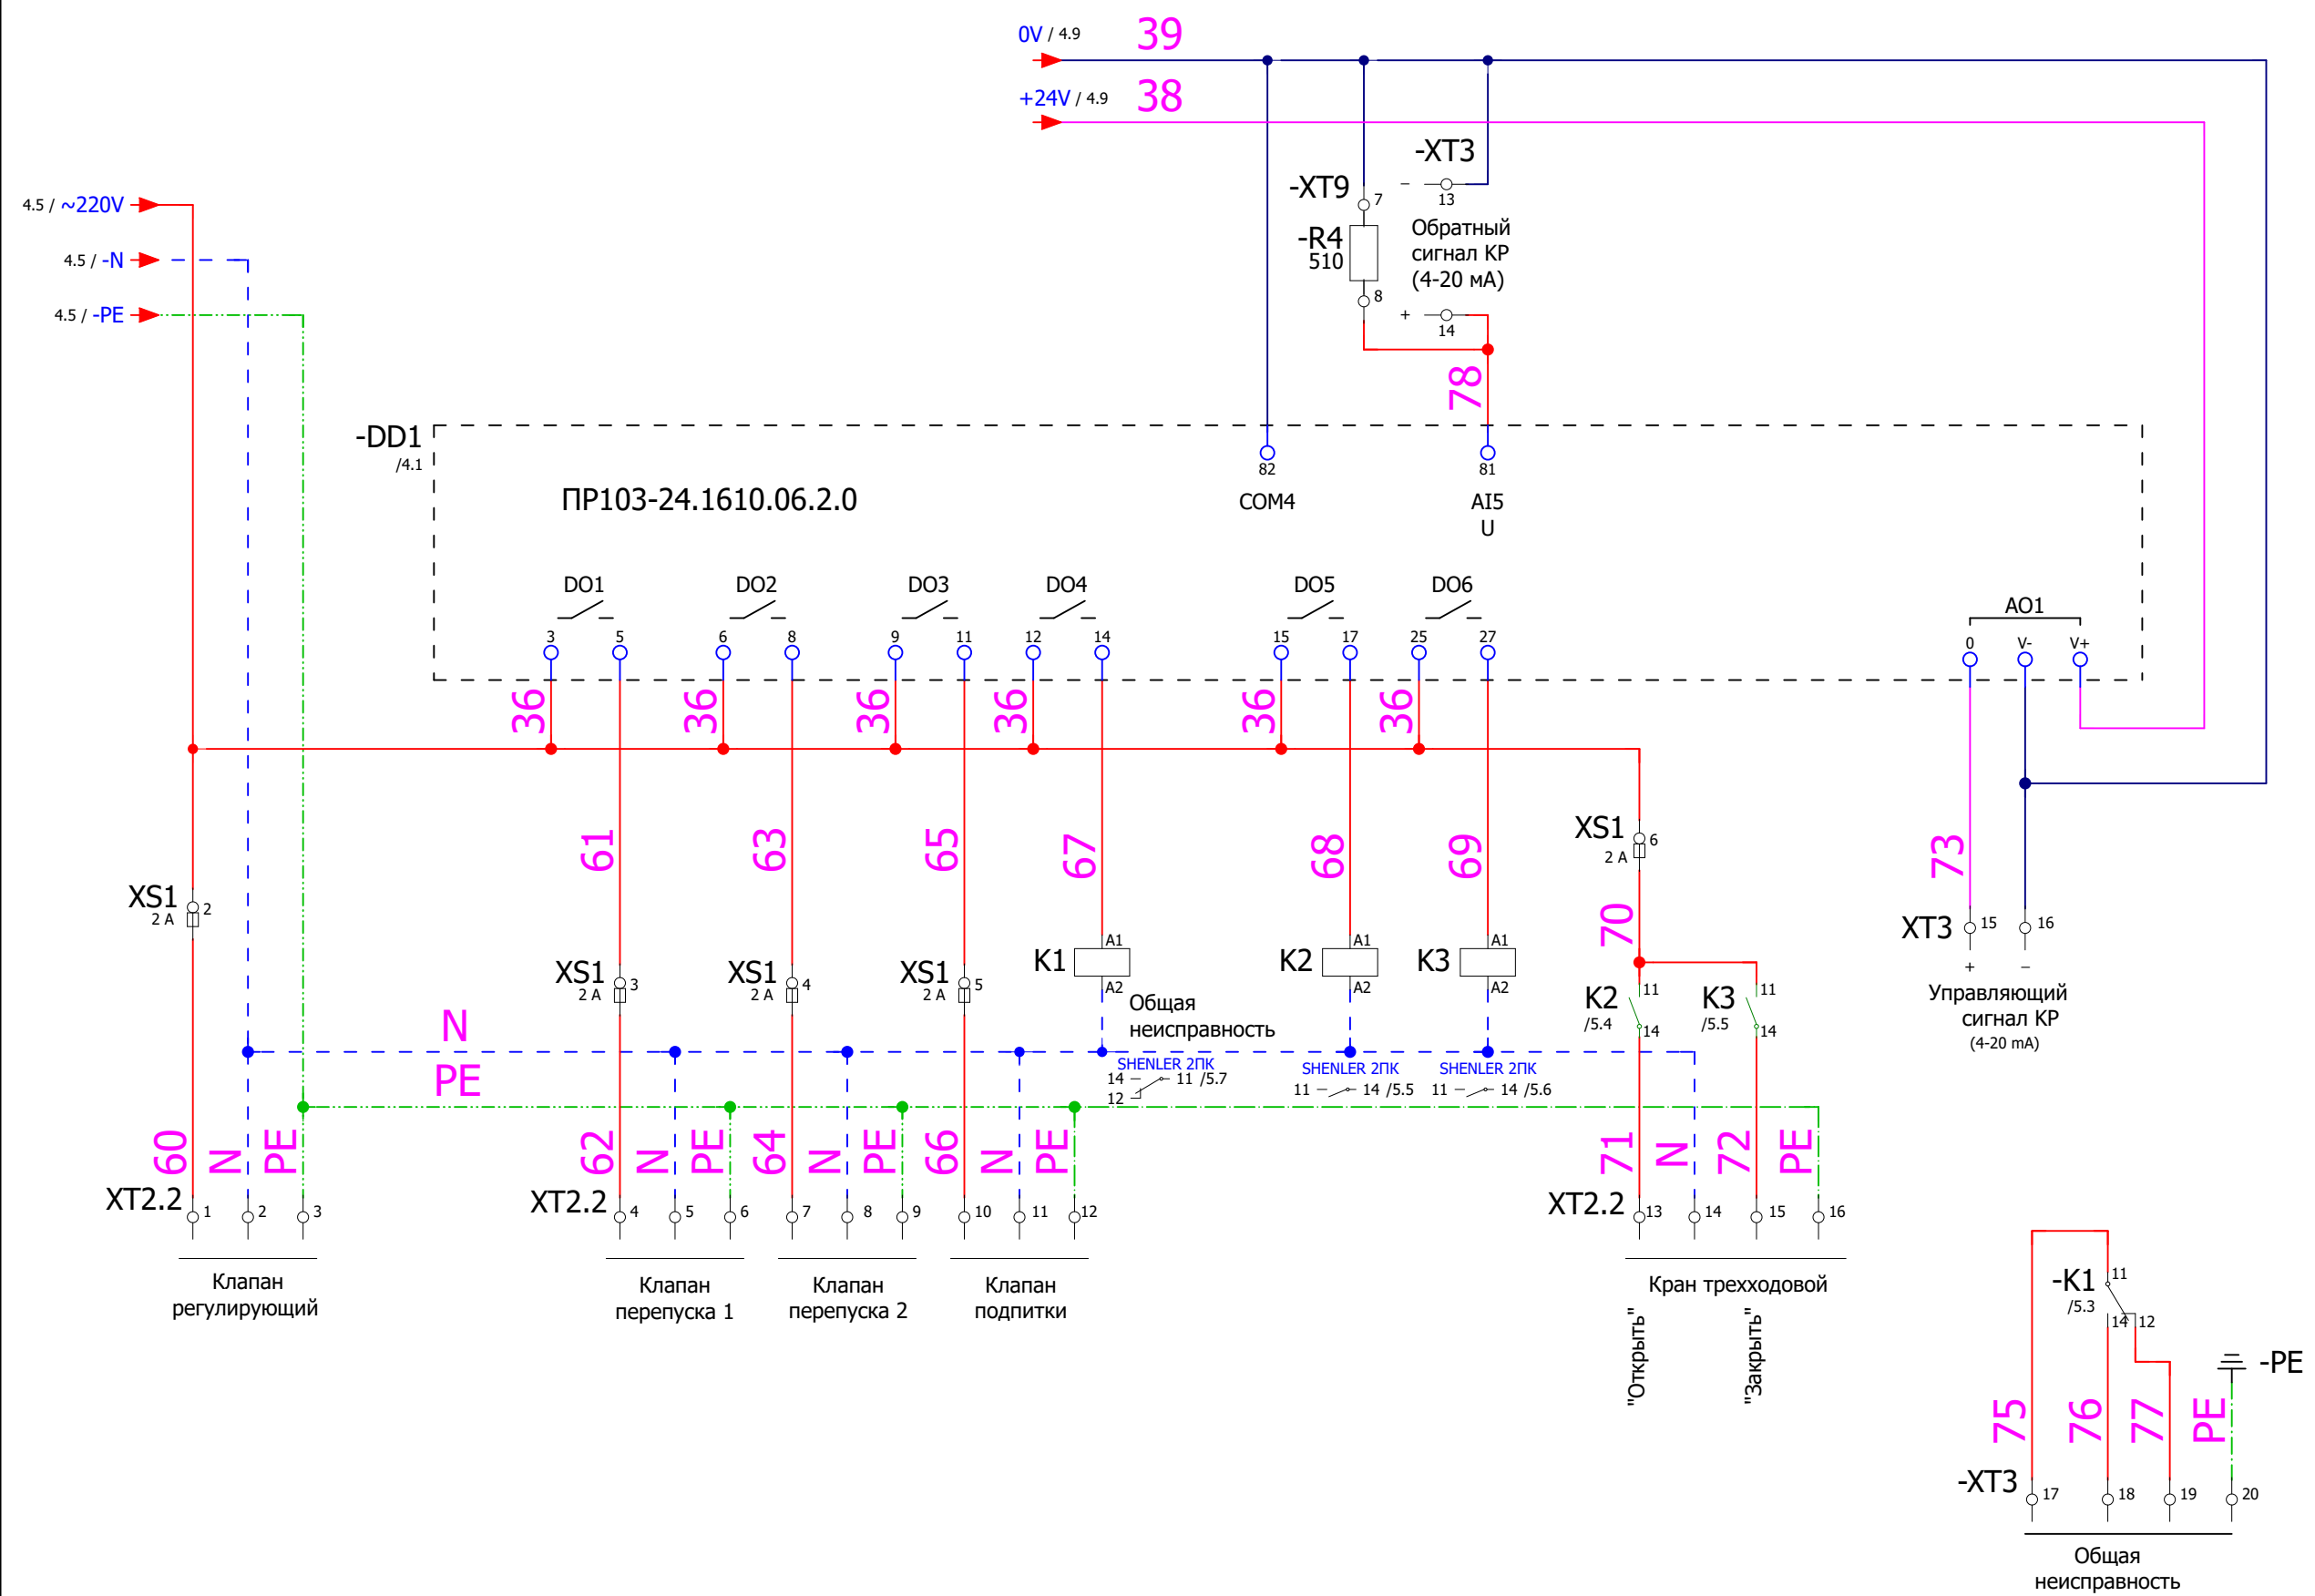

Параметры, обязательные для настройки пользователем

Преобразователь частоты

[illegible]

0123456789

Схема подключения клемм

Клеммник:

Обозначение
соединения




Функция

Внешние
подключения

XT1

XT2.1

XT2.2

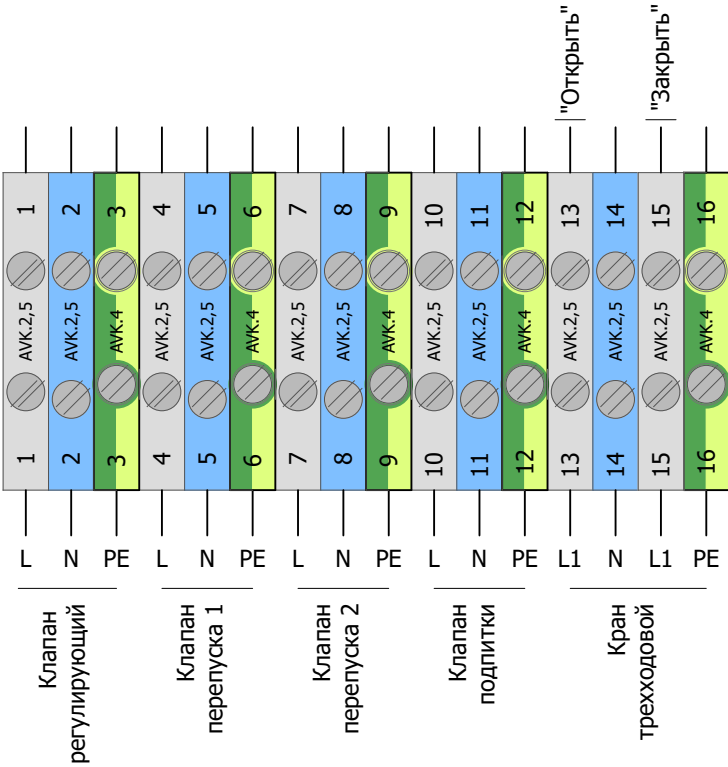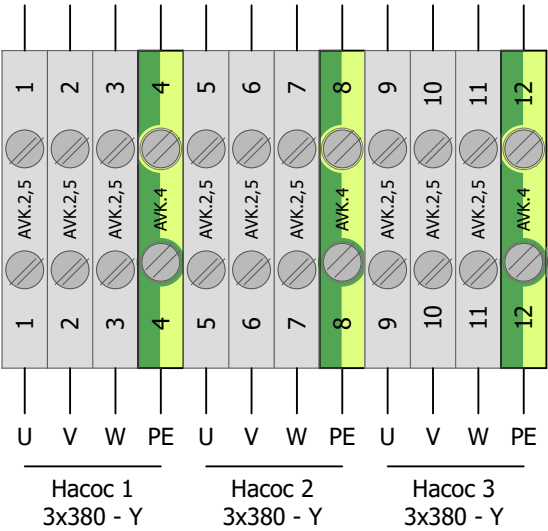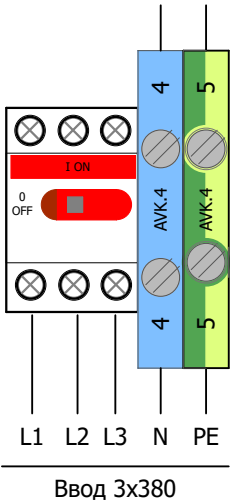

					МЭО.ХХХХХ.ШАУ-В-380-33-004-54КЧ3-С.Э5							
					Шкаф управления ШАУ-В-380-33-004-54КЧ3-С Таблица подключени клемм			Лит.		Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	Номер докум.	Подп.	Дата								
Разраб.		Сомов Д.		01.04.2026								
Провер.		Бурмистров А.		01.04.2026								
								Лист 7		Листов 14		
Мастер				01.04.2026				ООО "Мегатрон"				
Н.контр.				01.04.2026								
Утвержд.				01.04.2026								

0123456789

Схема подключения клемм


Клеммник:

Обозначение
соединения


Функция

Внешние
подключения


ХТ3


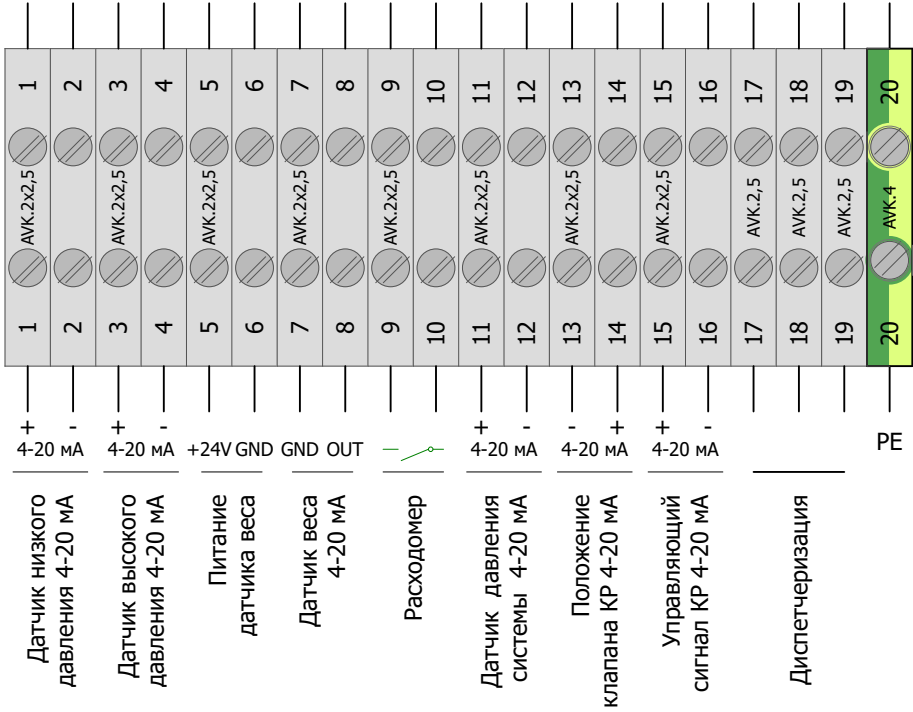


ХТ5.5

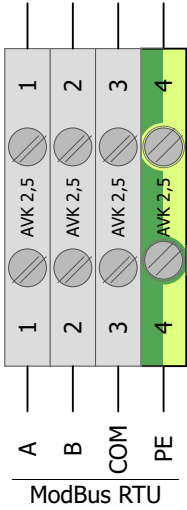

ХТ9

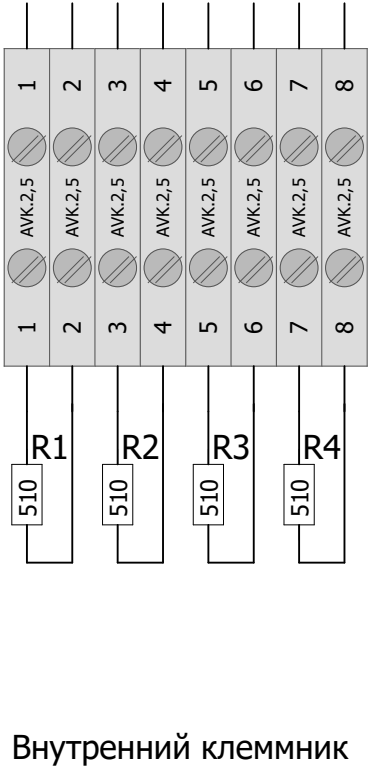

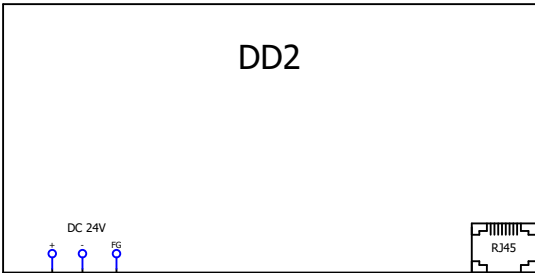

0		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поз.	Поз. Обозначение	Номер модели	Наименование					Кол.	Заказной номер	Изготовитель
23	-ХТ1;-ХТ2.1; -ХТ2.2;-ХТ3; -ХТ5.5	Klemsan 30934450	Клемма ж/з 2,5-4 кв мм					11	30934450	Klemsan
24	-ХТ2.1;-ХТ2.2; -ХТ3;-ХТ5.5	Klemsan 304200	Клемма серая 2,5 кв мм,					21	30904200	Klemsan
25	-ХТ2.2	Klemsan 304201	Клемма синяя 2,5 кв мм,					5	30904201	Klemsan
26	-ХТ3;-ХТ9	Klemsan 325249	Клемма серая 2х2,5 кв мм					12	325249	Klemsan
27	-ХТ3;-ХТ9	AVK 2х2,5	Изолятор торцевой NPP/PIK 2,5N-4N серый для AVK 2х2,5					2	449019	Klemsan



Список параметров преобразователя частоты

[illegible]

					МЭО.ХХХХХХ.ШАУ-В-380-33-004-54КЧЗ-С	Лист
Изм.	Лист	Номер докум.	Подп.	Дата		13

