SaleeColour	บริษัท สาลี่คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)	
	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน Work Intruction	หมายเลข : SM-W-012-00-27/02/57 แก้ไขครั้งที่ : 0

ชื่อเอกสาร : อุปกรณ์ดับเพลิง(แบบพกพา) Fire Extinguisher-Portable Type	วันที่เริ่มใช้ : 27-02-57	หน้าที่ :1

DO NOT COPY

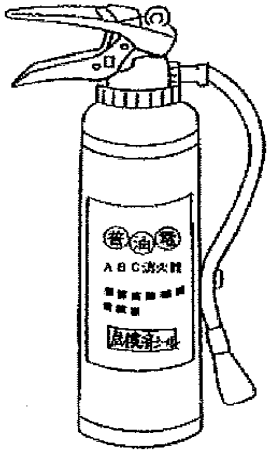

Standard of Fire Extinguisher

Name	Type	Capacity	Applicable to:
ABC Powder Fire Extinguisher	Type 10 or more	3.0kg or more	A, B and C fires, and a fire involving gas

(Note) A: General fire, B: Oil fire, C: Electrical fire

For example in Japan

No.	จุดอันตราย	Hazard Point (English)
1	ตรวจสอบว่าซีลผนึกไม่ได้ขาด	The seal shall not be intact.
2	ตรวจสอบว่าเซฟตี้พินและล็อกพินไม่ได้หลุด	The safety pin and the lock pin shall be firmly in place, without having being pulled.
3	ตรวจสอบว่าตัวถัง สายท่อ และหัวฉีดไม่ได้เปลี่ยนรูป	The extinguisher tank, the hose and the nozzle shall not be deformed.
4	ตรวจสอบว่าก้นถังไม่มีสนิม	The bottom surface of the tank shall not be rusted.
5	ต้องตรวจสอบ และระบุวันที่ตรวจสอบลงในใบตรวจสอบถัง (1 ครั้ง/เดือน)	The construction contractors shall inspect and indicate the inspection date on the body: Once every six months.
6	อุปกรณ์ดับเพลิงที่ผ่านมากว่า 5-8 ปีควรที่จะทำการเปลี่ยนน้ำยาดับเพลิงภายใน	If a fire extinguisher is five to eight years old, fire-extinguishing agebt sgakk be replaced.

ผู้จัดทำ	ผู้ทบทวน	ผู้อนุมัติ