

Work Instruction

EN-W-006-01-14/09/60

การติด Tag Out

DO NOT COPY

ผู้จัดทำ	ผู้ทบทวน	ผู้อนุมัติ

หมายเลขเครื่องจักร :	-	ผู้ปฏิบัติงาน :	พนักงาน/ ผู้ควบคุมงานฝ่ายวิศวกรรม
จุดประสงค์ :	เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน	อุปกรณ์เครื่องมือ :	ป้ายสถานะ
ขอบเขต :	ใช้ในขั้นตอนการปฏิบัติงานเท่านั้น	อุปกรณ์ความปลอดภัย :	หมวก Safety, รองเท้าSafety/ เขียวปลั๊ก


ขั้นตอนการทำงาน

รูปภาพประกอบ

ขั้นตอน การติดTag Out

- รับใบแจ้งซ่อมบำรุงรักษา "EN-F-003" จาก Store อะไหล่
-ช่างทำการซ่อมตรวจสอบปัญหา หาสาเหตุและแนวทางการแก้ไข
- ช่างผู้ดำเนินการซ่อม นำป้ายแสดงสถานะไปแขวนเครื่องจักร
 - ป้ายสถานะ " กำลังซ่อม " / "รออะไหล่" / "ช่างผู้ดำเนินการซ่อม"
- การแขวน TAG OUT มี 3 กรณีดังนี้
 - กรณีที่ที่มีการปิดไฟฟ้าทั้งระบบ จะทำการแขวน TAG OUT ที่ CB Emergency
 - กรณีที่ทำการแก้ไขเฉพาะจุด จะทำการแขวน TAG OUT ที่ Safety Switch
 - กรณีที่ทำการแก้ไขเครื่องจักรในจุดที่มีการใช้แรงดันลมต้องปิดวาล์วลม จะทำการแขวน TAG OUT ที่วาล์วลมทุกครั้ง
- เมื่อดำเนินการซ่อมเสร็จเรียบร้อย
 - ช่างผู้ดำเนินการซ่อม "ผู้เป็นเจ้าของป้ายชื่อ" จะเป็นผู้ปลดล็อก TAG OUT เท่านั้น
 - แจ้งให้ผู้ควบคุมงาน ตามใบแจ้งซ่อม ตรวจสอบงาน และเซ็นต์เอกสารให้เรียบร้อย

รูปประกอบ : การติดTag Out

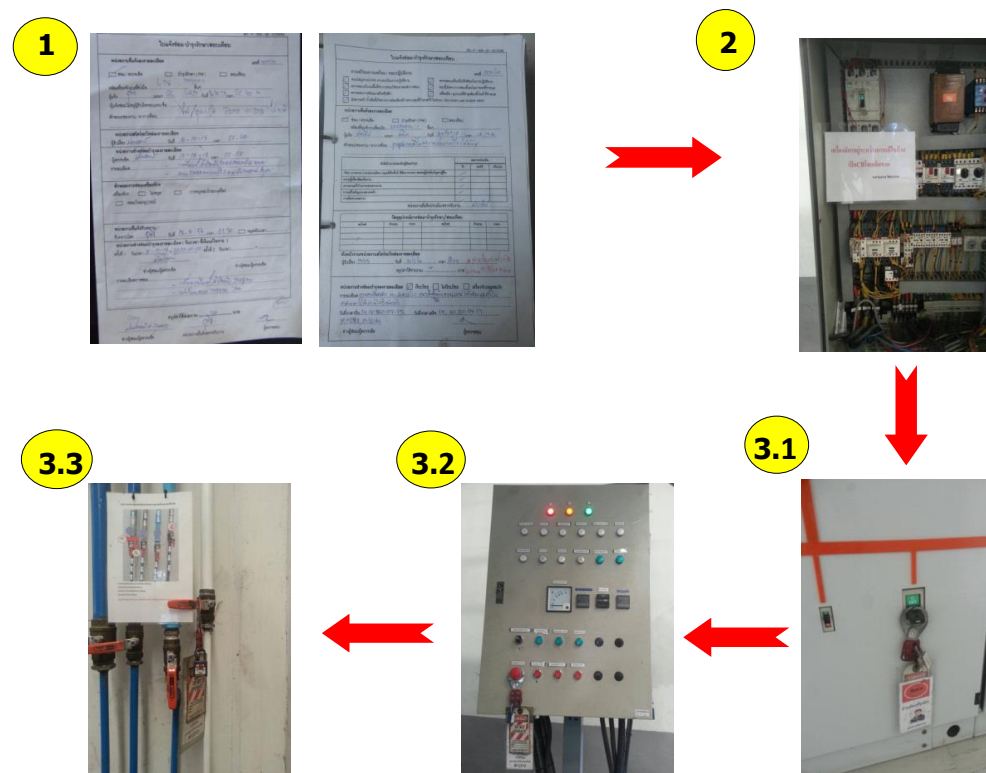

Remark

: กรณีเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ซ่อม หยุดทำการซ่อมหลายวันหรือรออะไหล่ จะนำป้ายผู้ควบคุมงานของฝ่ายวิศวกรรมแขวนป้ายสถานะแทนพร้อมแขวน TAG OUT

การจัดการในขณะผิดปกติ/บันทึกหัวข้ออื่นๆ

Emergency

แจ้งหัวหน้างาน เมื่อพบสิ่งผิดปกติทันที