



NOT-HALT-PILZDRUCKTASTER, 22MM, RUND,
KUNSTSTOFF, ROT, 40MM,
ZWANGSLAEUFIGE VERRASTUNG,
DREHENTRIEGELUNG, MIT HALTER

Betätigungselement:

Ausführung des Betätigungselements		Not-Halt-Pilzdrucktaster
Außendurchmesser / des Betätigungselements	mm	40,5
Material / des Betätigungselements		Kunststoff

Frontring:

Produktbestandteil / Frontring		Nein
--------------------------------	--	------

Allgemeine technische Details:

Ausführung des Produktes		Einzelgerät rund mit zwangsläufiger Verrastung nach ISO 13850
Anzahl der Befehlsstellen		1
Anzahl der Schaltstellungen		2
Art der Entriegelung		Dreh-Entriegelung
Produkterweiterung / optional / Leuchtmittel		Nein
Produktfunktion / NOT-AUS-Funktion		Ja
Schockfestigkeit		
• für Geräte ohne Glühlampe / gemäß IEC 60068-2-27		<= 50g
Schwingfestigkeit / gemäß IEC 60068-2-6		20 ... 200 Hz: 5g
Schalthäufigkeit / maximal	1/h	1.000

mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) / typisch		300.000
Betriebsmittelkennzeichen		
• gemäß DIN EN 61346-2		S
• gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 / gemäß IEC 750		S

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen:

Art der Befestigung		Frontbefestigung
Form / der Einbauöffnung		rund
Einbaubreite	mm	40,5
Einbaudurchmesser	mm	22
Einbauhöhe	mm	49
Anzugsdrehmoment / der Schrauben im Halter / maximal	N·m	1

Umgebungsbedingungen:

Umgebungstemperatur		
• während Lagerung	°C	-40 ... +80
• während Betrieb	°C	-25 ... +70
Schutzart IP		IP66

Approbationen/ Zertifikate:

allgemeine Produktzulassung



Prüfbescheinigungen

[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

Schiffbau



sonstiges

[Bestätigungen](#)

[sonstig](#)



Weitere Informationen:

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)


<http://www.siemens.de/industrial-controls/mall>

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3SB3000-1HA20/all>

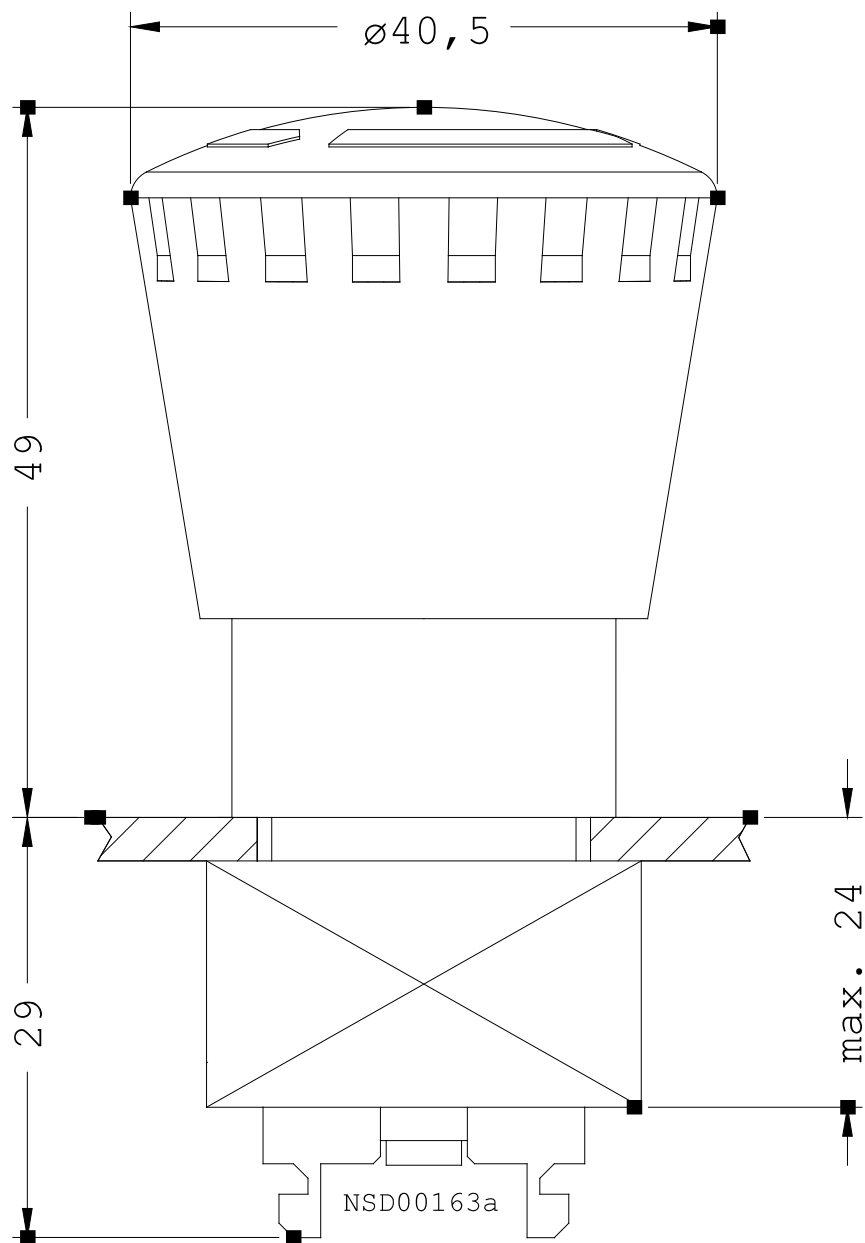

letzte Änderung:

09.04.2012