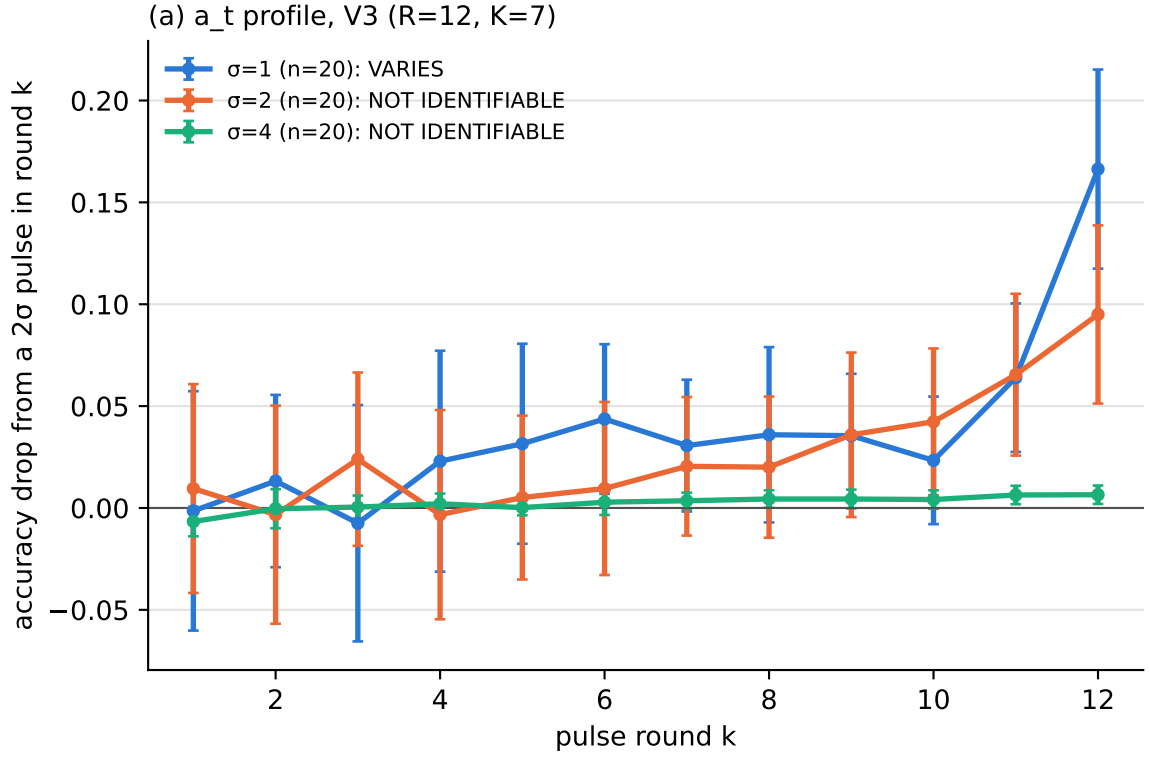
(a) a_t profile, V3 (R=12, K=7)
σ=1 (n=20): VARIES
σ=2 (n=20): NOT IDENTIFIABLE
σ=4 (n=20): NOT IDENTIFIABLE
accuracy drop from a 2σ pulse in round k
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
2
4
6
8
10
12
pulse round k

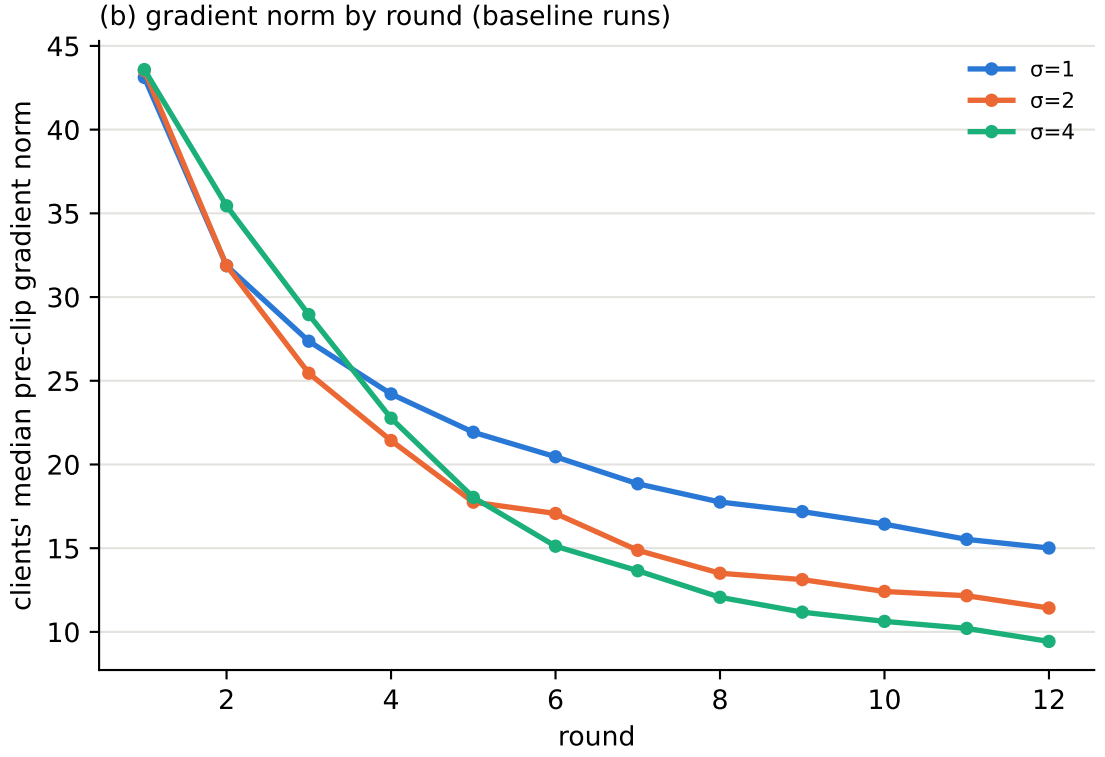
(b) gradient norm by round (baseline runs)
σ=1
σ=2
σ=4
clients' median pre-clip gradient norm
45
40
35
30
25
20
15
10
2
4
6
8
10
12
round